




к датчикам Холла и концевикам


XP4	Цепь	Коннт.	HALL
	HALL_A	5	
	HALL_B	3	
	HALL_C	1	
	5V	4	
	GND	2	
	Резерв	6	

СНП401


Датчики Холла и концевики

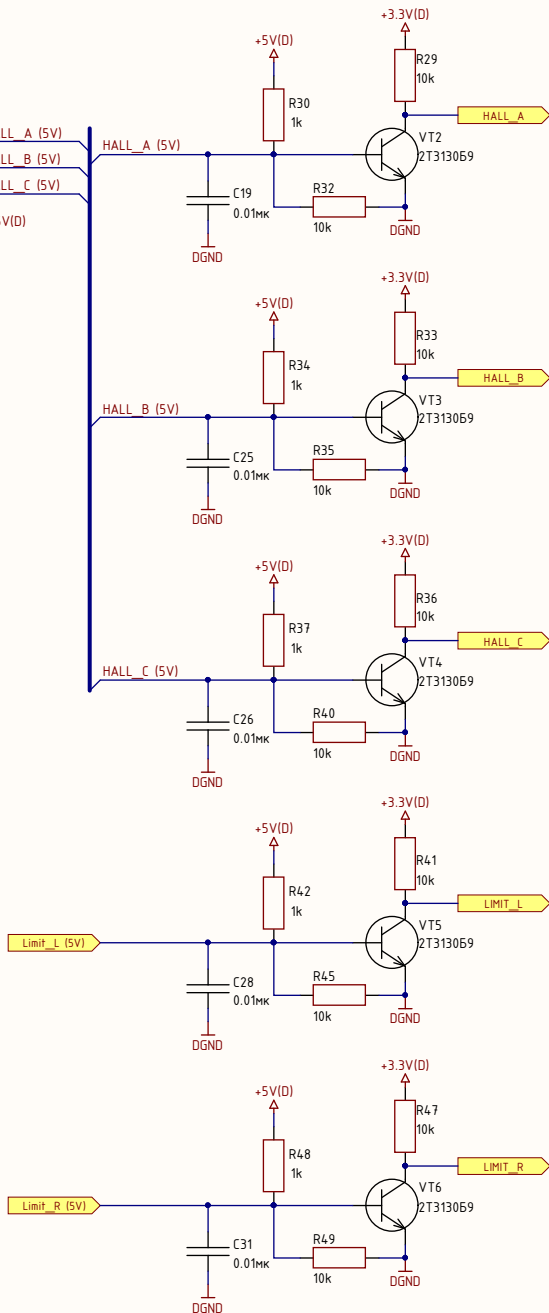

Питание

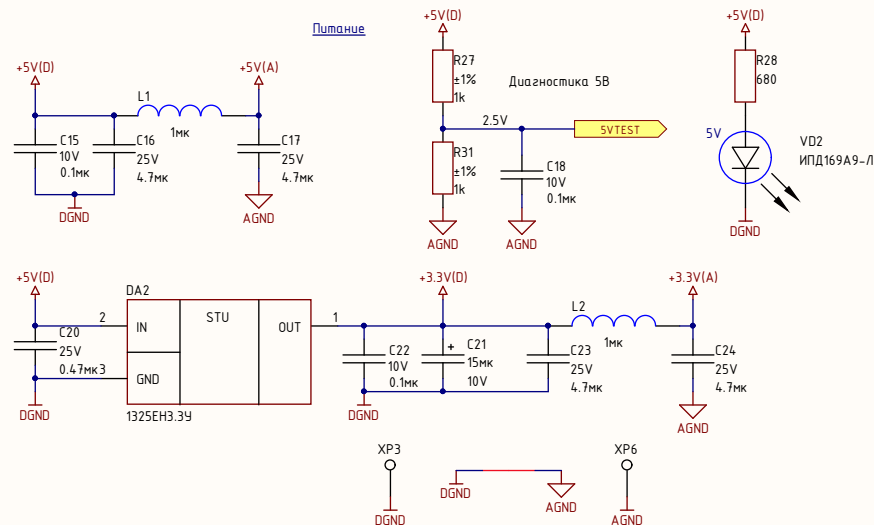

Адрес в сему RS485



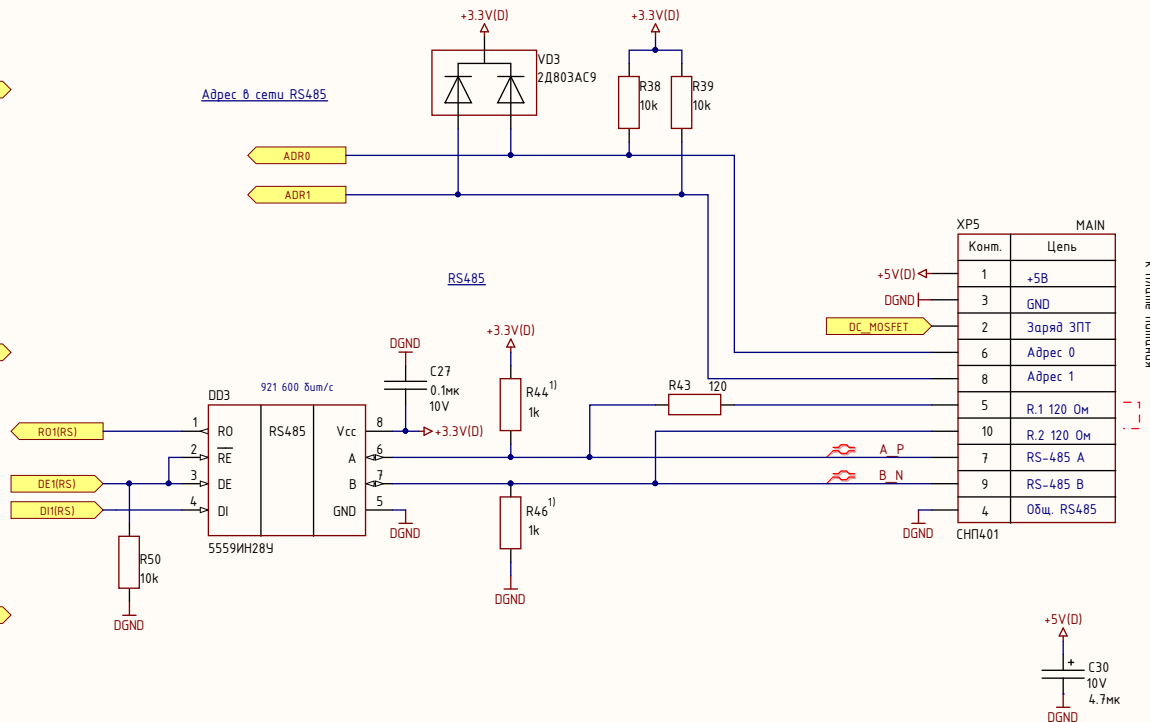


к плате питания

Коннт.	Цепь	MAIN
1	+5B	
3	GND	
2	Заряд ЗПТ	
6	Адрес 0	
8	Адрес 1	
5	R.1 120 Ом	
10	R.2 120 Ом	
7	RS-485 A	
9	RS-485 B	
4	Общ. RS485	

СНП401

8EE7EE897BΠIE

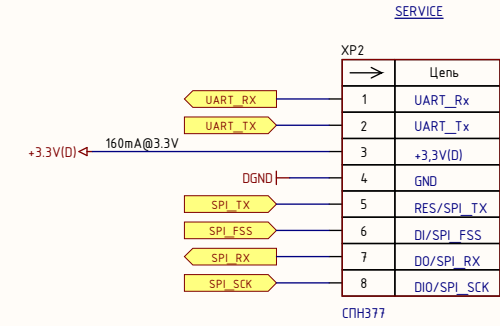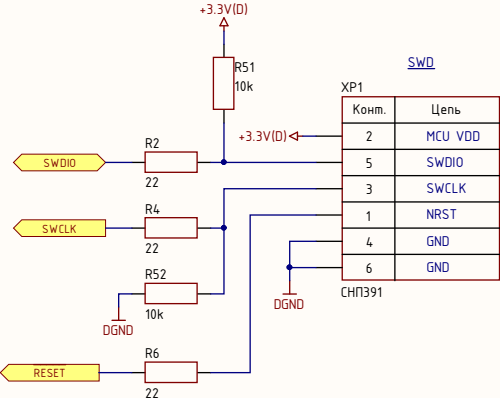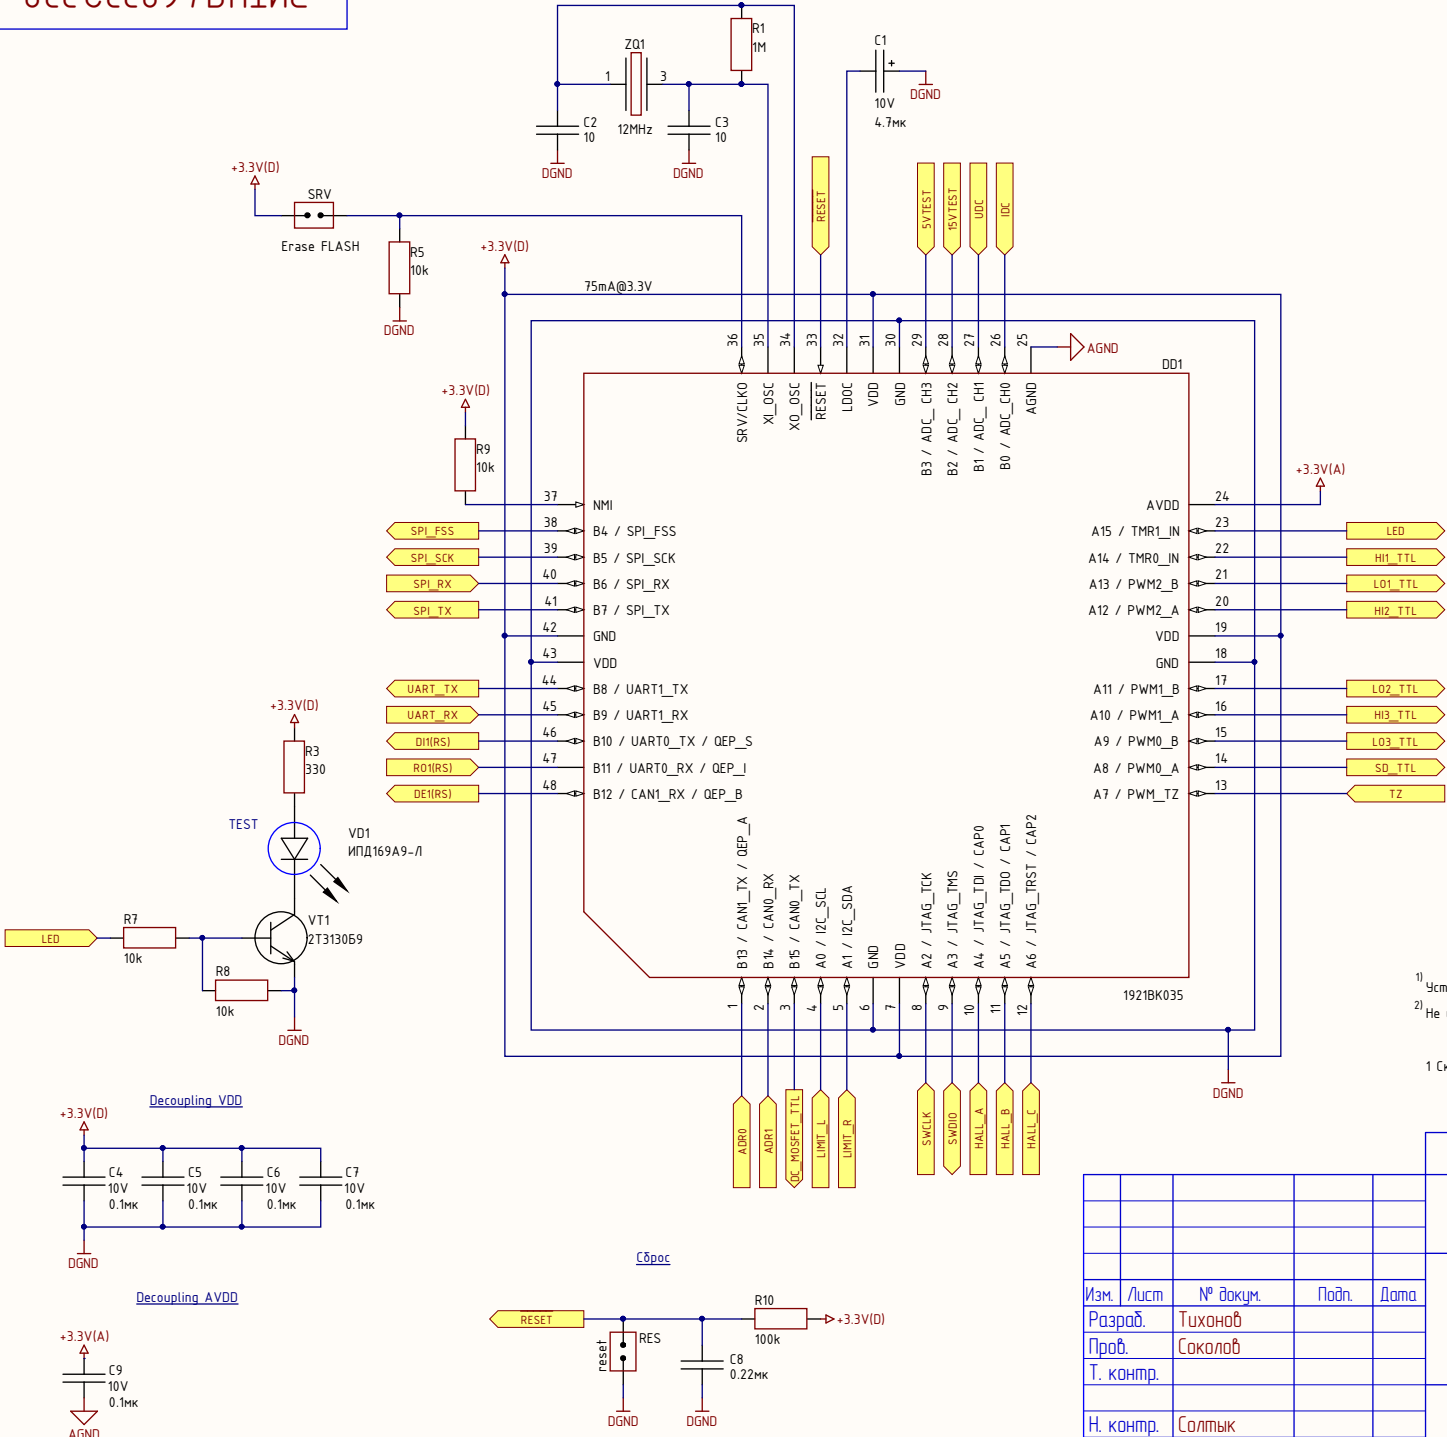

1) Устанавливать на модулях, расположенных в начале и в конце линии RS485
2) Не устанавливать
1 Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 составляет 921 600 бит/с

ИТЦЯ.468332.338

Модуль управления РМ					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	3		
Разраб.	Тихонов						
Пров.	Соколов						
Т. контр.							
Н. контр.	Солтык						
Утв.	Мельников						
Схема электрическая принципиальная					Лист	Листов	1
					Диаконт		