LAPORAN: Laporan Pemeliharaan Unit Water Treatment Plant

Nomor Dokumen	WTP-2026-004
Tanggal/Waktu	10 September 2026, 06:30 WIB
Jenis Dokumen	Laporan Pemeliharaan
Status	Selesai
Petugas	Dewi Kartika
Lokasi	Unit Water Treatment Plant Area Industri

Uraian

Pemeliharaan unit water treatment plant yang menyuplai air bersih untuk kebutuhan proses produksi dan konsumsi karyawan di area industri. Kualitas air output mengalami penurunan dan TDS meningkat di atas ambang batas standar kualitas air bersih.

Pemeriksaan

Pengukuran TDS air output menunjukkan 450 ppm dari batas normal 300 ppm. Pemeriksaan membran reverse osmosis menunjukkan penurunan permeate flow sebesar 30 persen. Kondisi pre-filter sediment dan carbon filter sudah jenuh dan membutuhkan penggantian segera.

Tindakan

Penggantian pre-filter sediment 5 mikron dan carbon filter blok sesuai jadwal pemeliharaan rutin. Chemical cleaning membran RO menggunakan larutan asam sitrat dan natrium hidroksida untuk menghilangkan mineral scaling. Penggantian UV lamp sterilisasi yang sudah mencapai 9.000 jam operasi.

Hasil

TDS air output turun ke 180 ppm setelah chemical cleaning membran RO dan penggantian filter. permeate flow kembali normal sesuai kapasitas desain unit WTP. Kualitas air output memenuhi standar SNI air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan proses produksi industri.

Rekomendasi

Pantau TDS air output setiap hari dan lakukan chemical cleaning membran RO setiap enam bulan. Ganti UV lamp sterilisasi setiap 9.000 jam operasi dan pre-filter setiap tiga bulan. Simpan log kualitas air output untuk keperluan audit dan pelaporan kebersihan air.

Catatan

Unit WTP sudah beroperasi normal dan kualitas air output stabil. Log pemeliharaan sudah diperbarui di sistem monitoring. Koordinasi dengan lab quality control sudah dilakukan untuk pengambilan sampel air output secara berkala guna memastikan standar kualitas terpenuhi.

Lampiran Foto

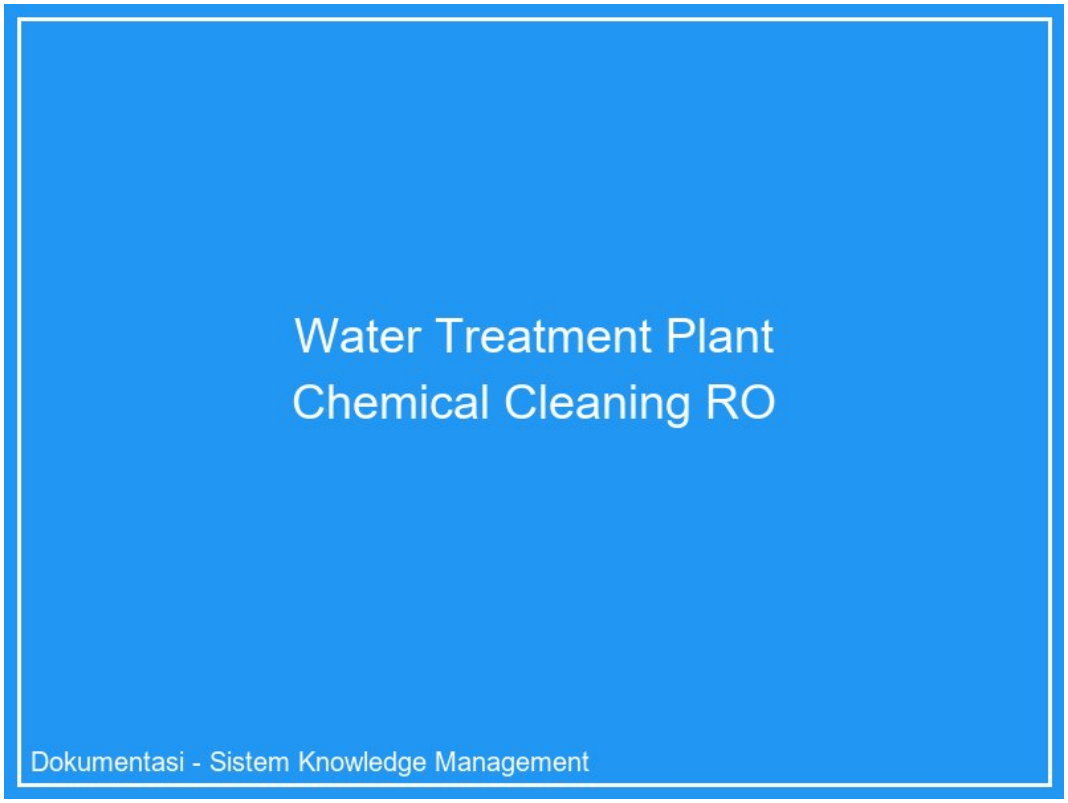

Foto 1: foto_wtp-2026-004.jpg