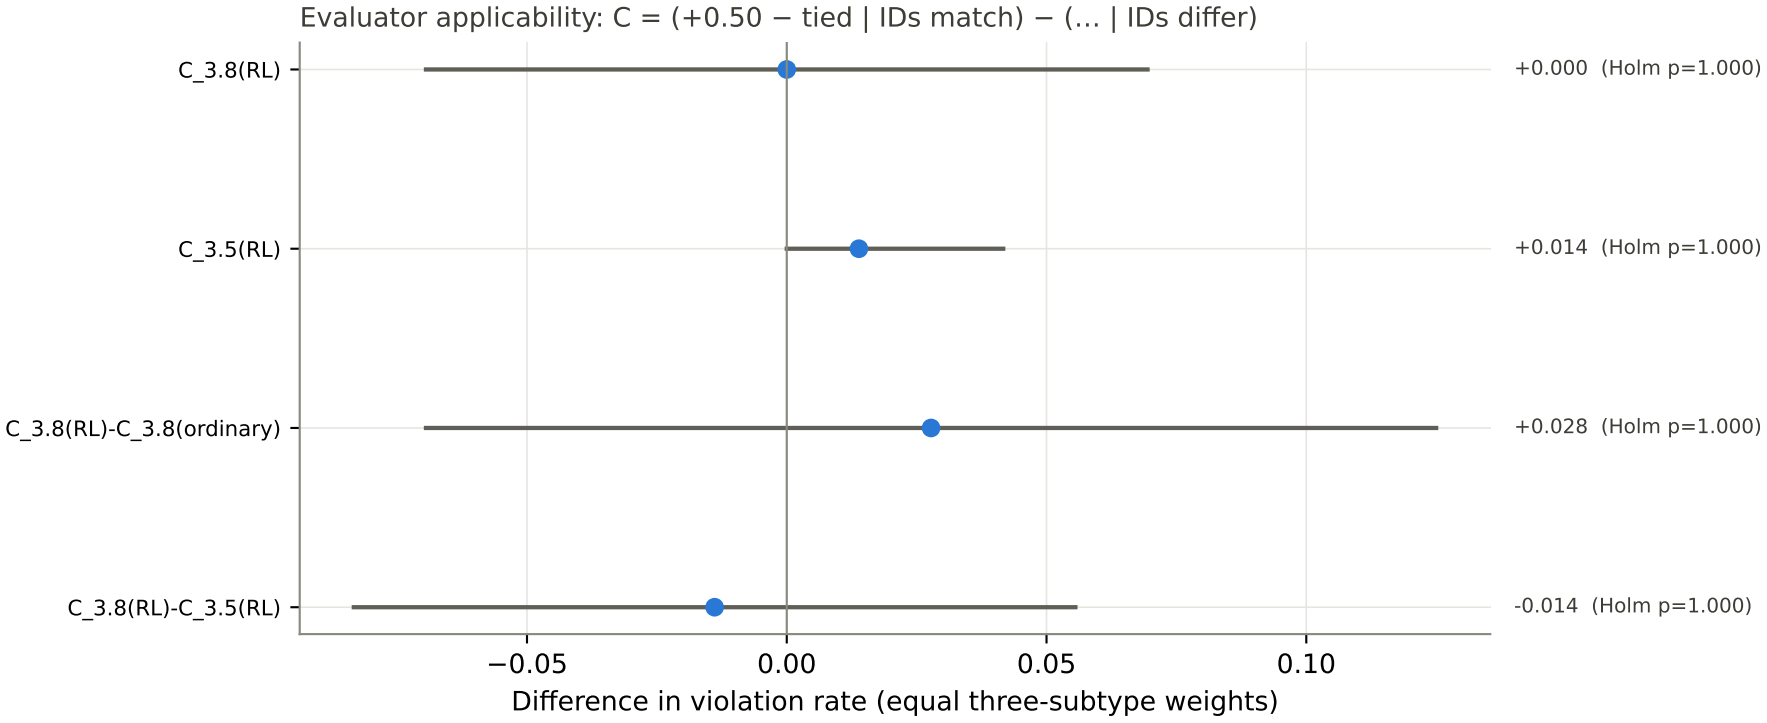
Evaluator applicability: C = (+0.50 − tied | IDs match) − (... | IDs differ)
C_3.8(RL)
C_3.5(RL)
C_3.8(RL)-C_3.8(ordinary)
C_3.8(RL)-C_3.5(RL)
+0.000 (Holm p=1.000)
+0.014 (Holm p=1.000)
+0.028 (Holm p=1.000)
-0.014 (Holm p=1.000)
−0.05
0.00
0.05
0.10
Difference in violation rate (equal three-subtype weights)