

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: BET MATTE
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: VERITAS

M.O. Délégué: .
M.O.: .
CSPS: PSO ingénierie
M.O.E.: SUD EST COORDINATION
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: A
BA au -1 entre files 1 et 9

DOE

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
--------	------	---------------

A	28/01/2016	AJOUTE PAGES 1 et 16 à 43

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
A37 A

DATE : 21-01-2016

MATTÉ

BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59

E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BONDETTI


Contrôlé par : P. LIN

Ech :


Affaire N°


S.13.12.118

POUTRE VOILE : PV1

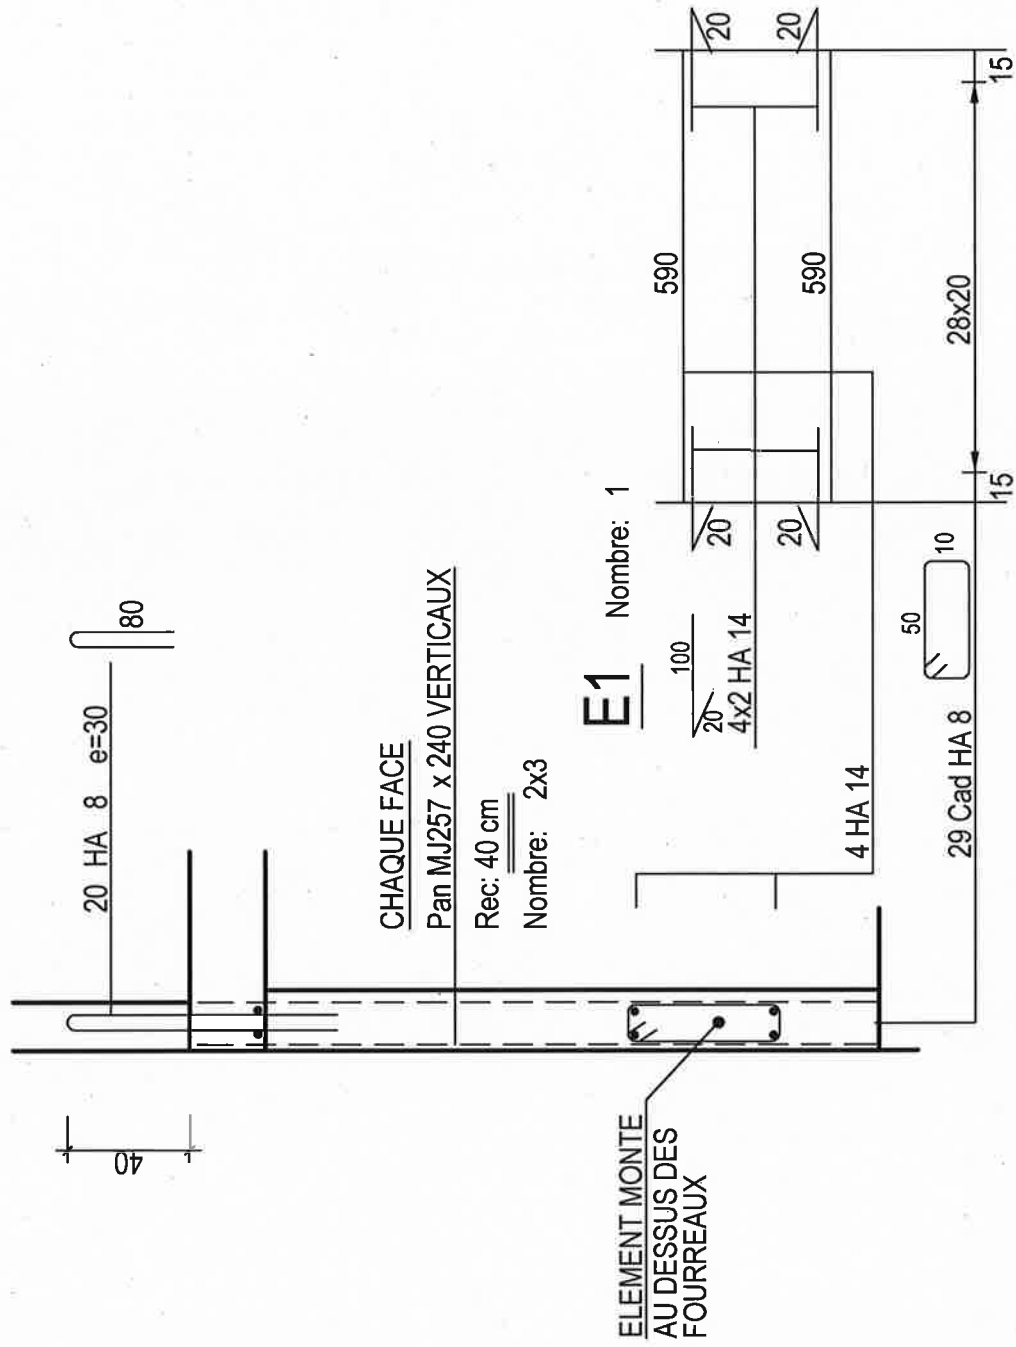


POUTRE VOILE : PV2

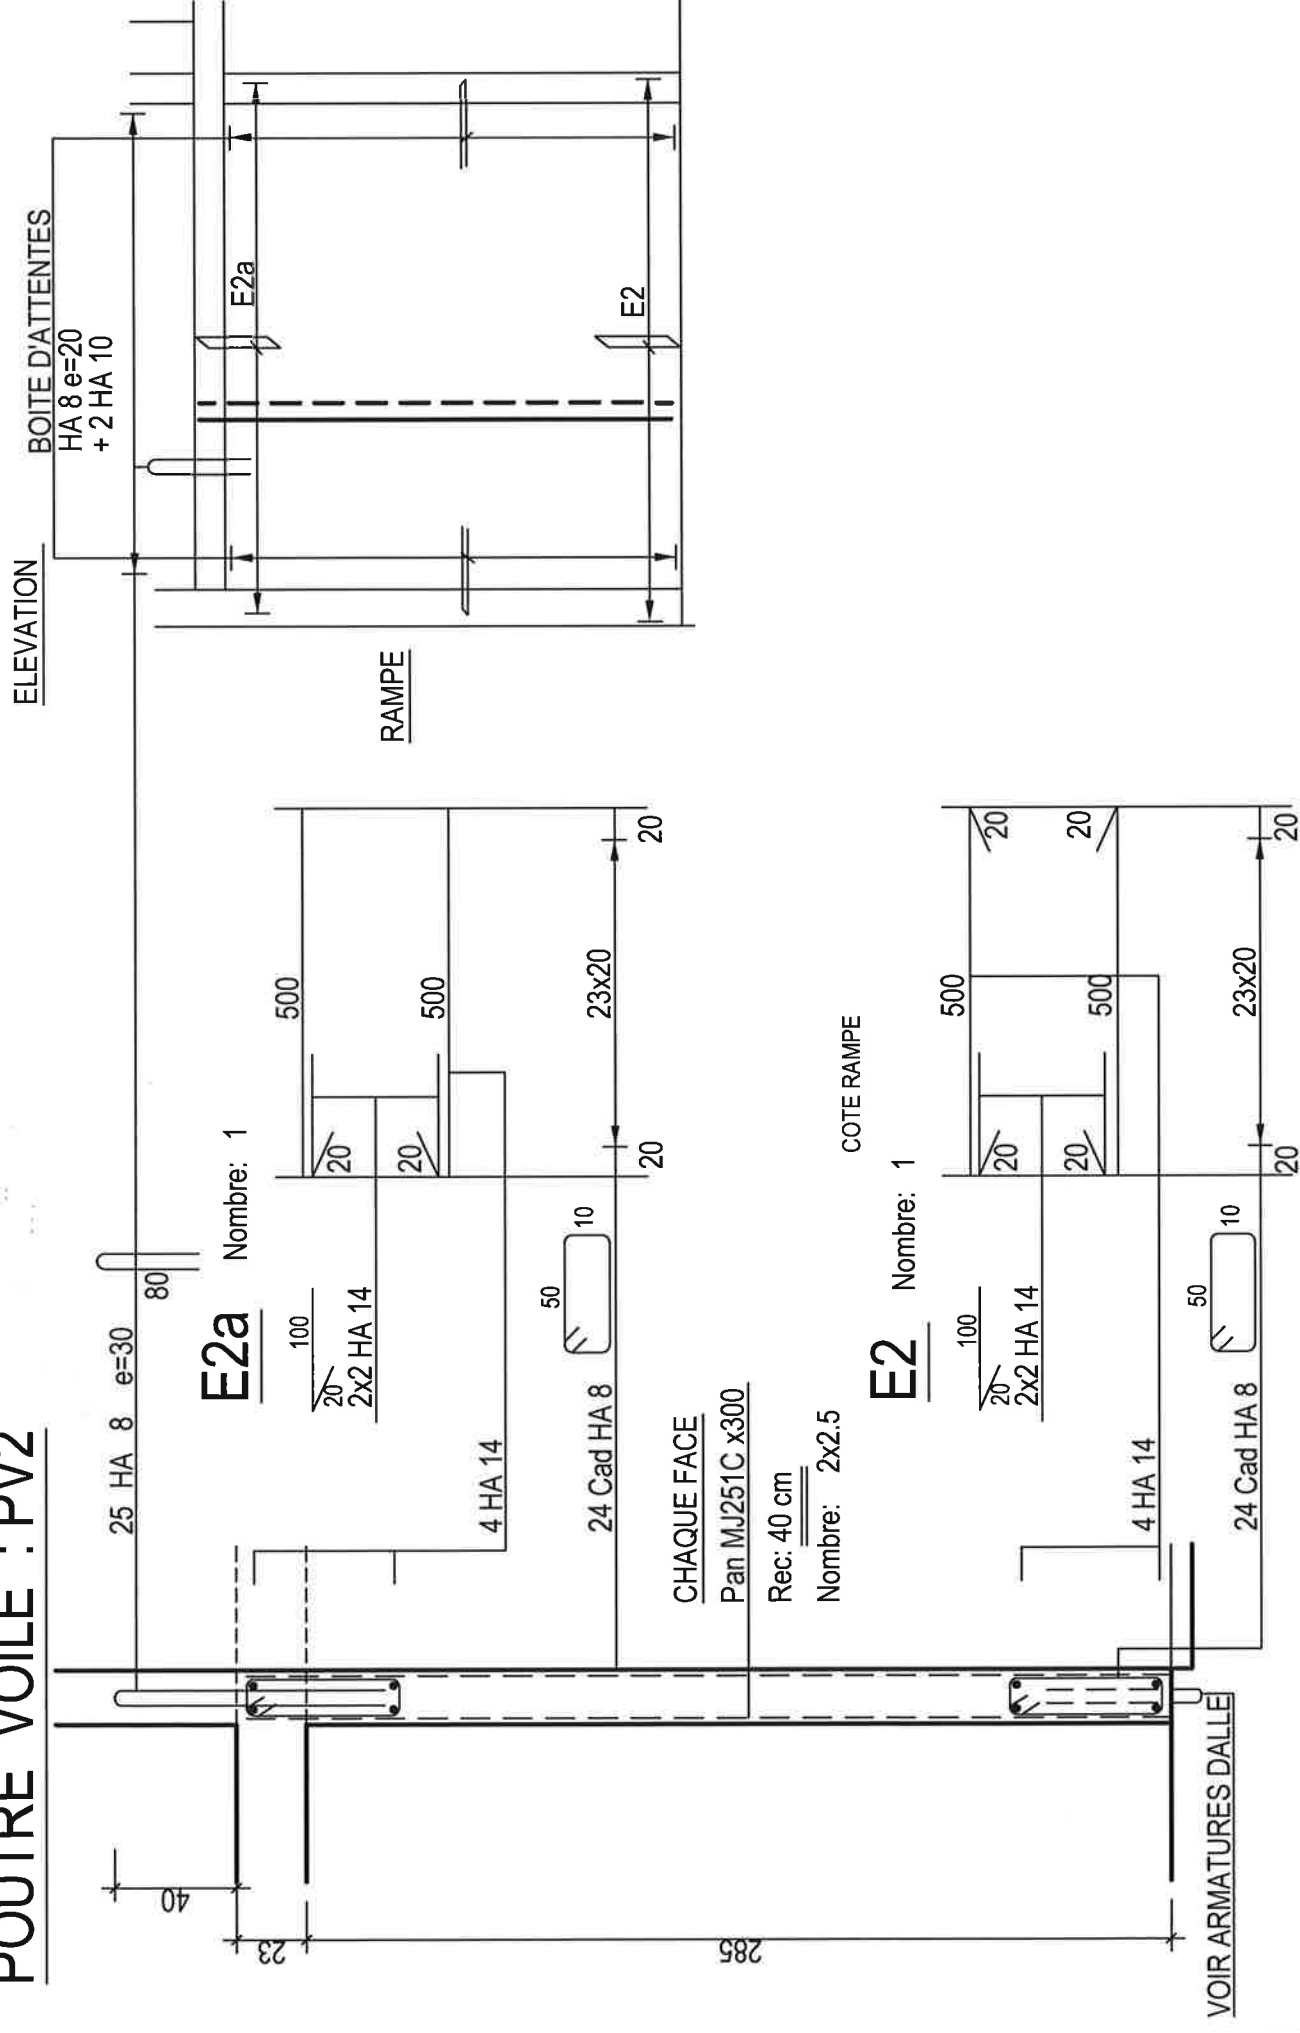

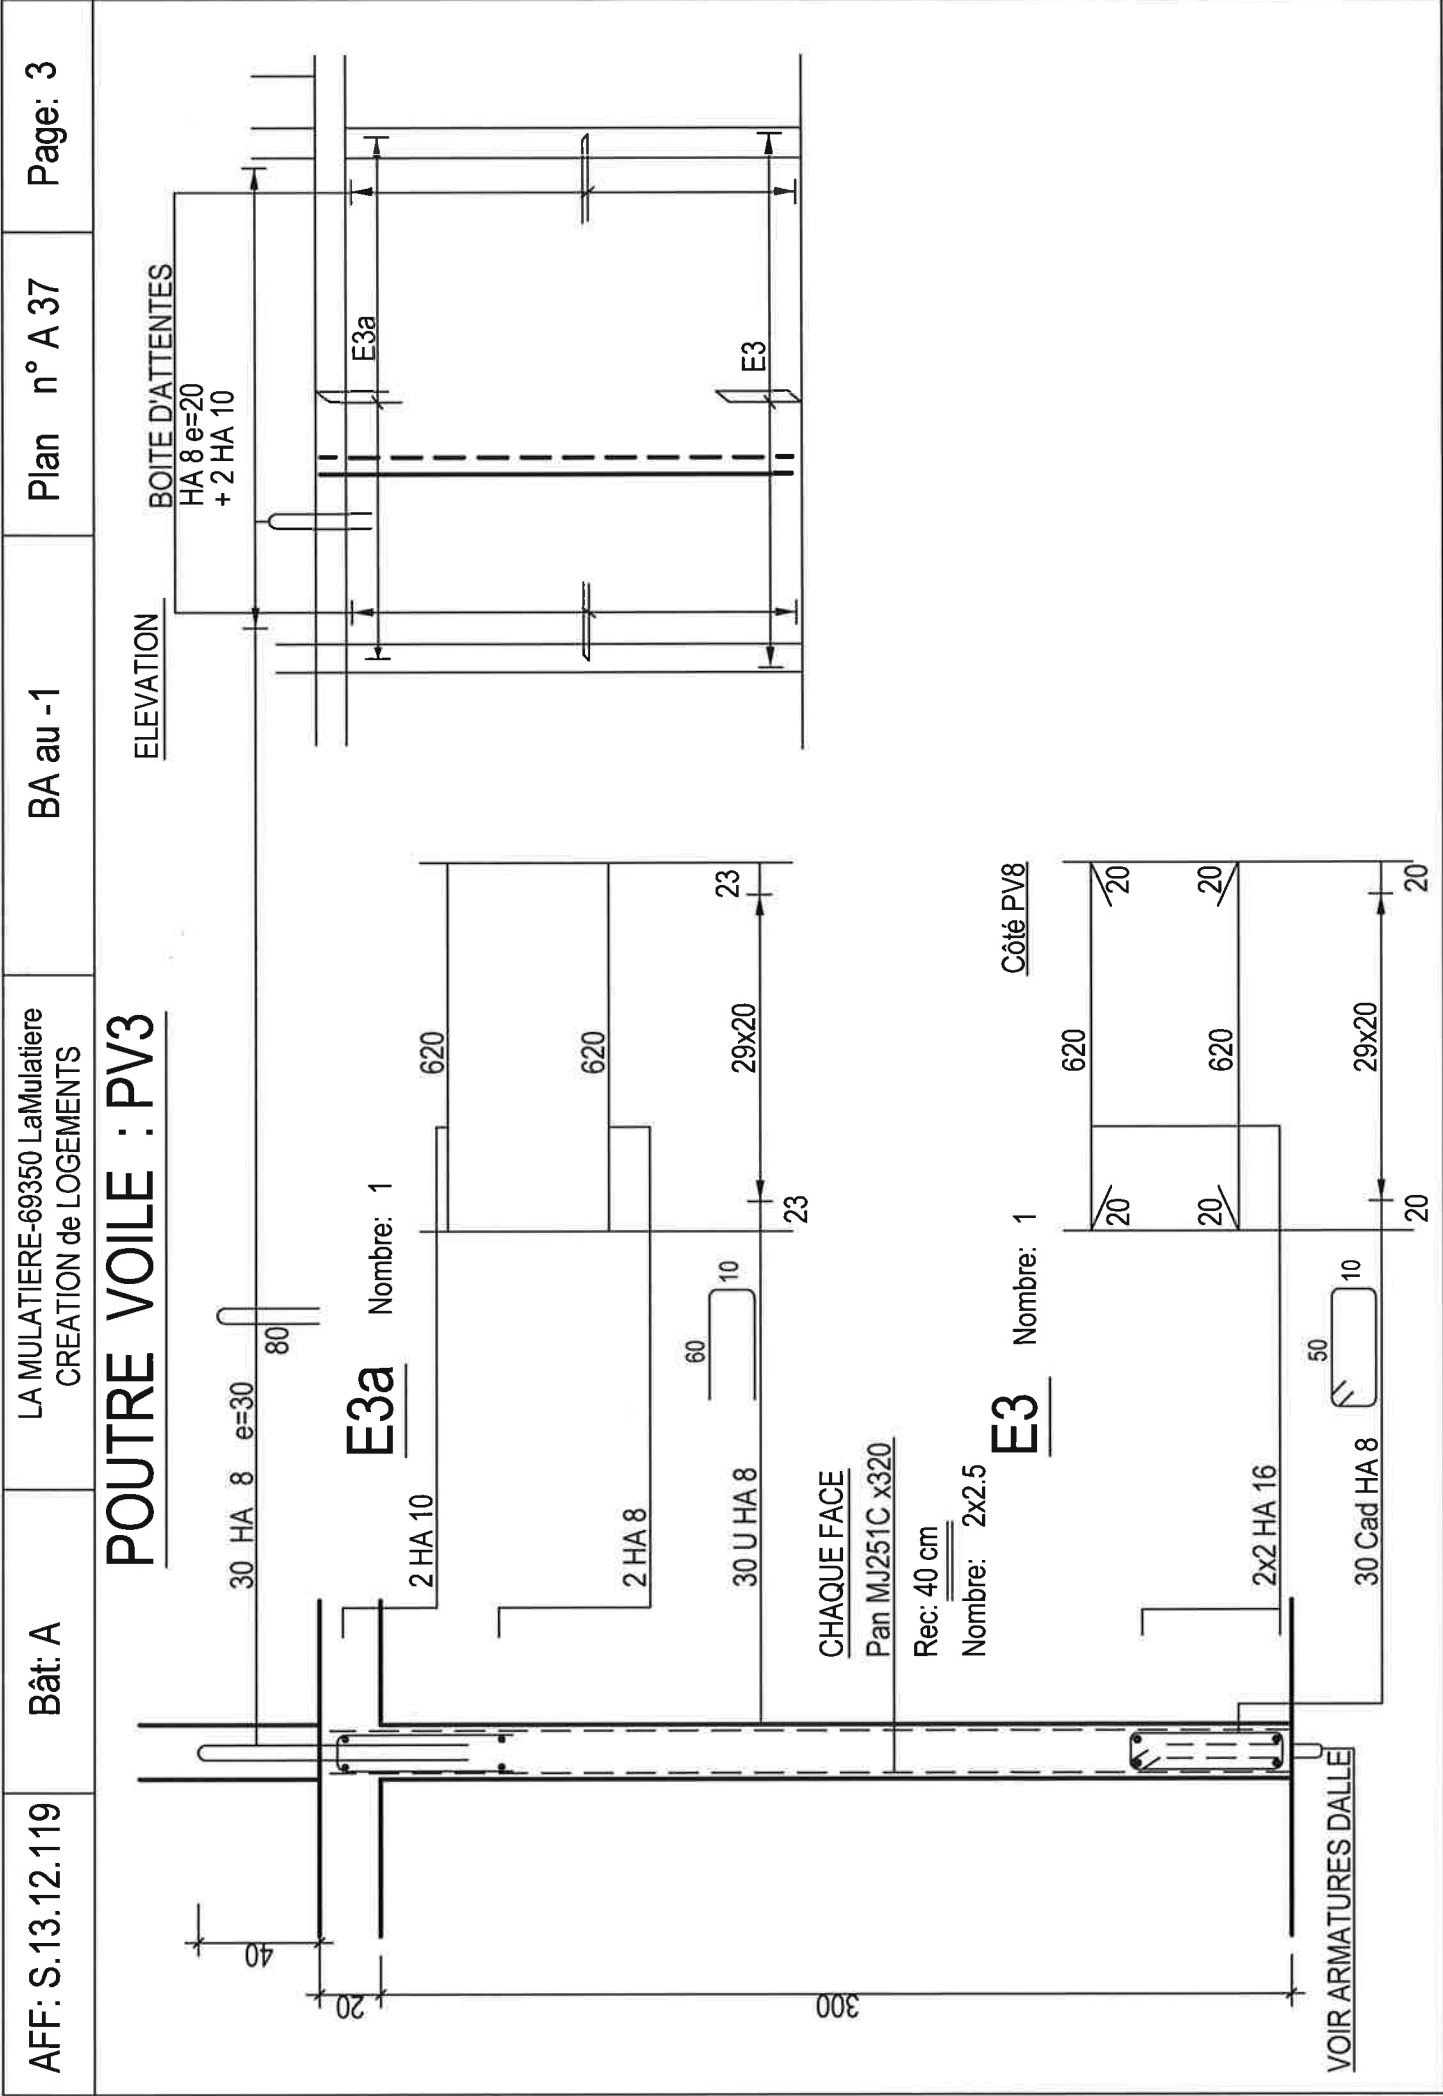


POUTRE VOILE : PV4

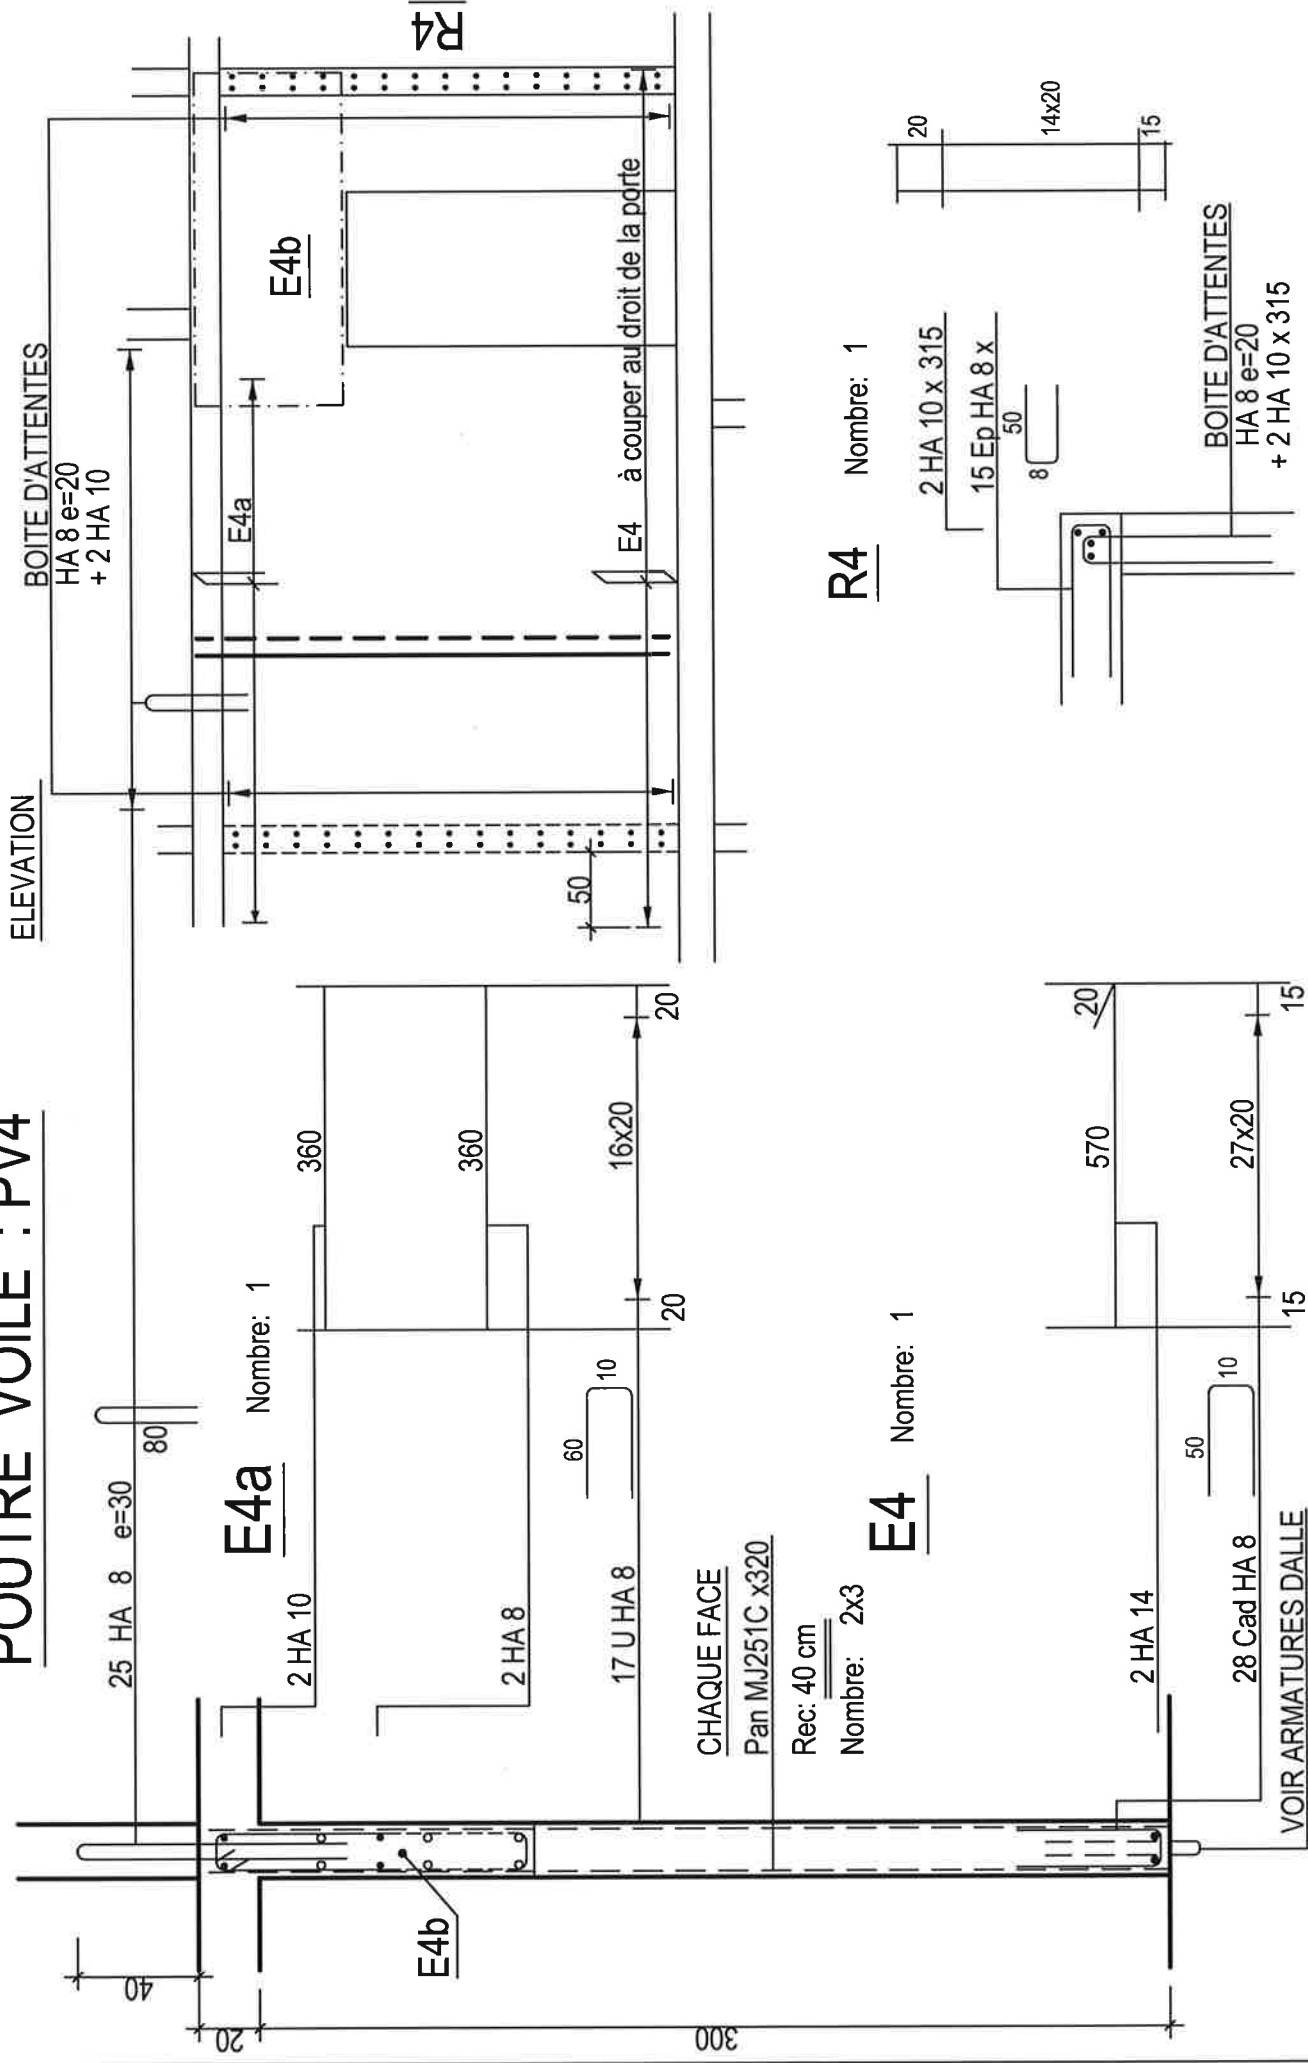


Section : 18 x 110ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H


Elévation
Echelle=1/33

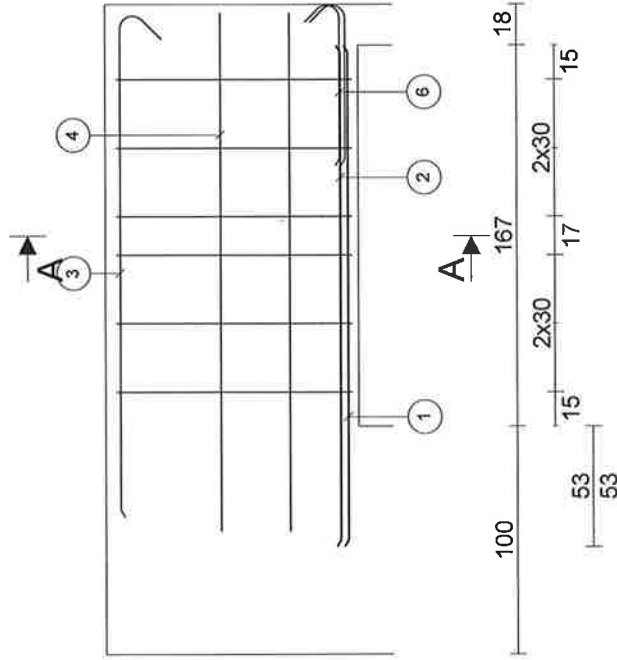

Coupe A-A
Echelle=1/25

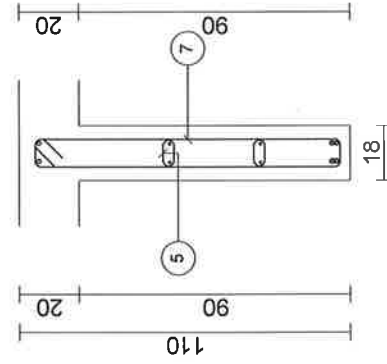


Barre	Lg	Forme
1 2HA12	220	220
2 2HA12	220	220
3 2HA12	239	220
4 4HA8	227	227
5 12HA6	26	9
6 4HA12	86	71 135°
7 6HA8	240	10
Barre	Lg/Poids	
HA6	3.1/0.7	
HA8	23.5/9.3	
HA12	17.0/15.1	

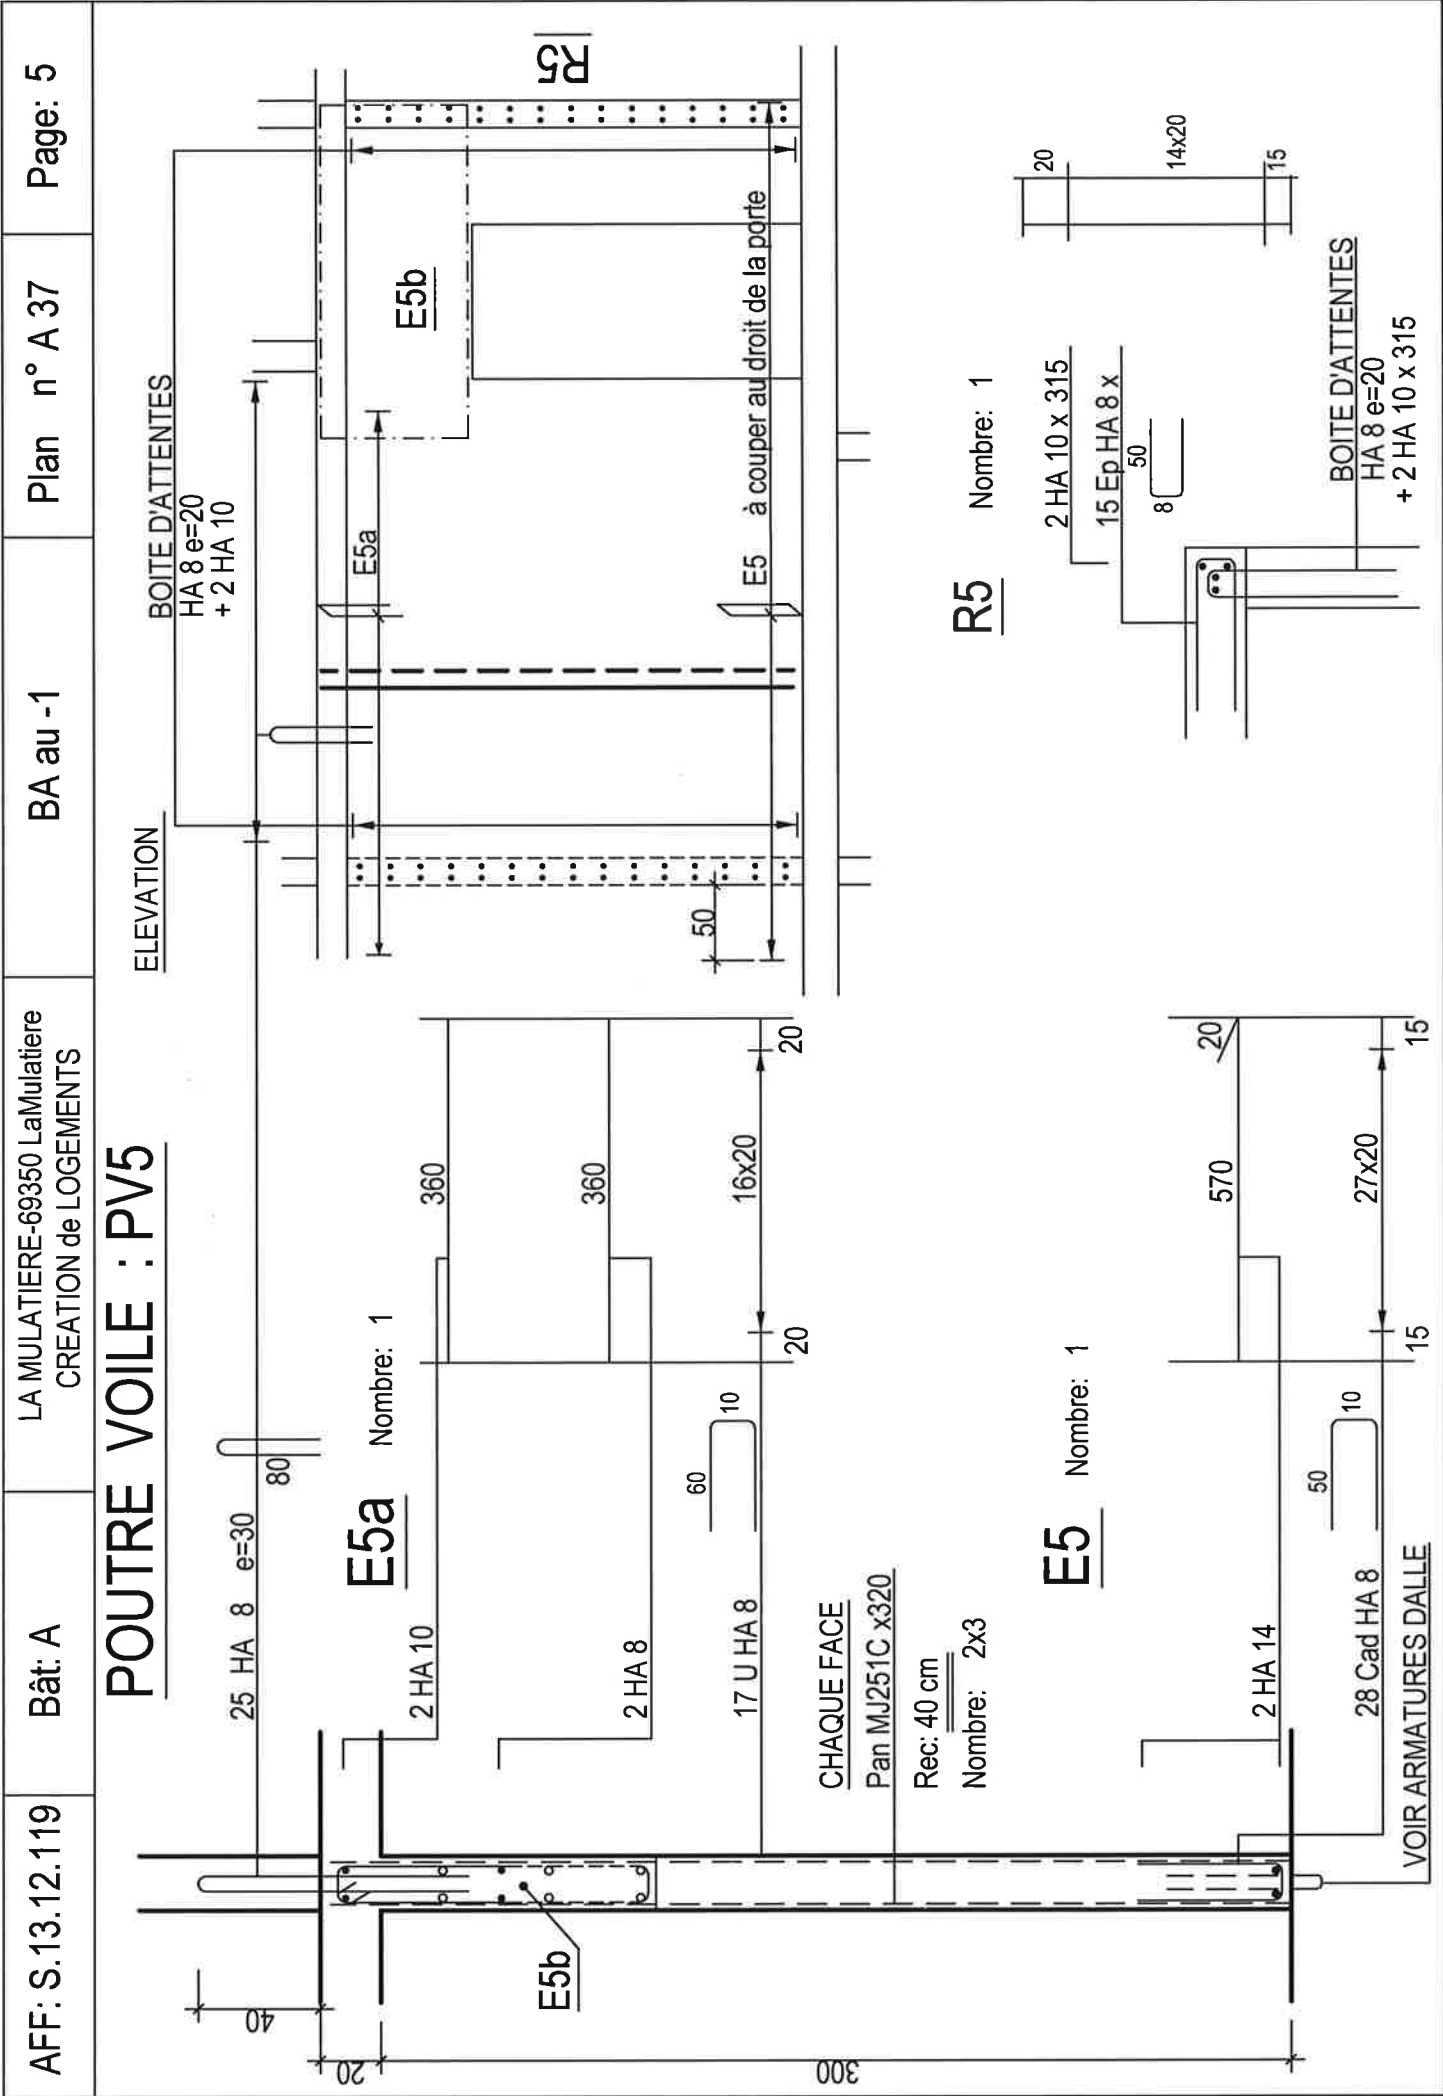


Section : 18 x 110ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Élévation
Echelle=1/33

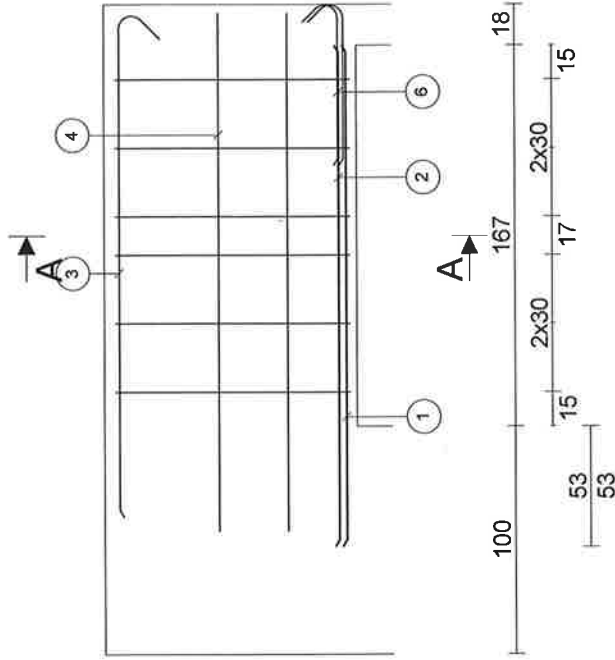


Coupe A-A
Echelle=1/25

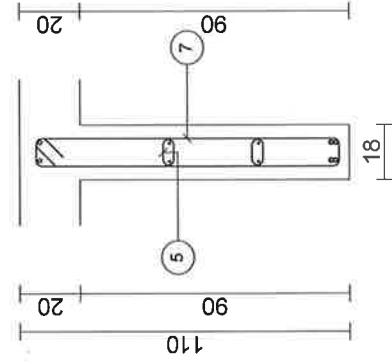


Barre		Lg	Forme
1	2HA12	220	
2	2HA12	220	
3	2HA12	239	
4	4HA8	227	
5	12HA6	26	
6	4HA12	86	
7	6HA8	240	
Barre		Lg/Poids	
HA6		3.1/0.7	
HA8		23.5/9.3	
HA12		17.0/15.1	


POUTRE VOILE : PV6

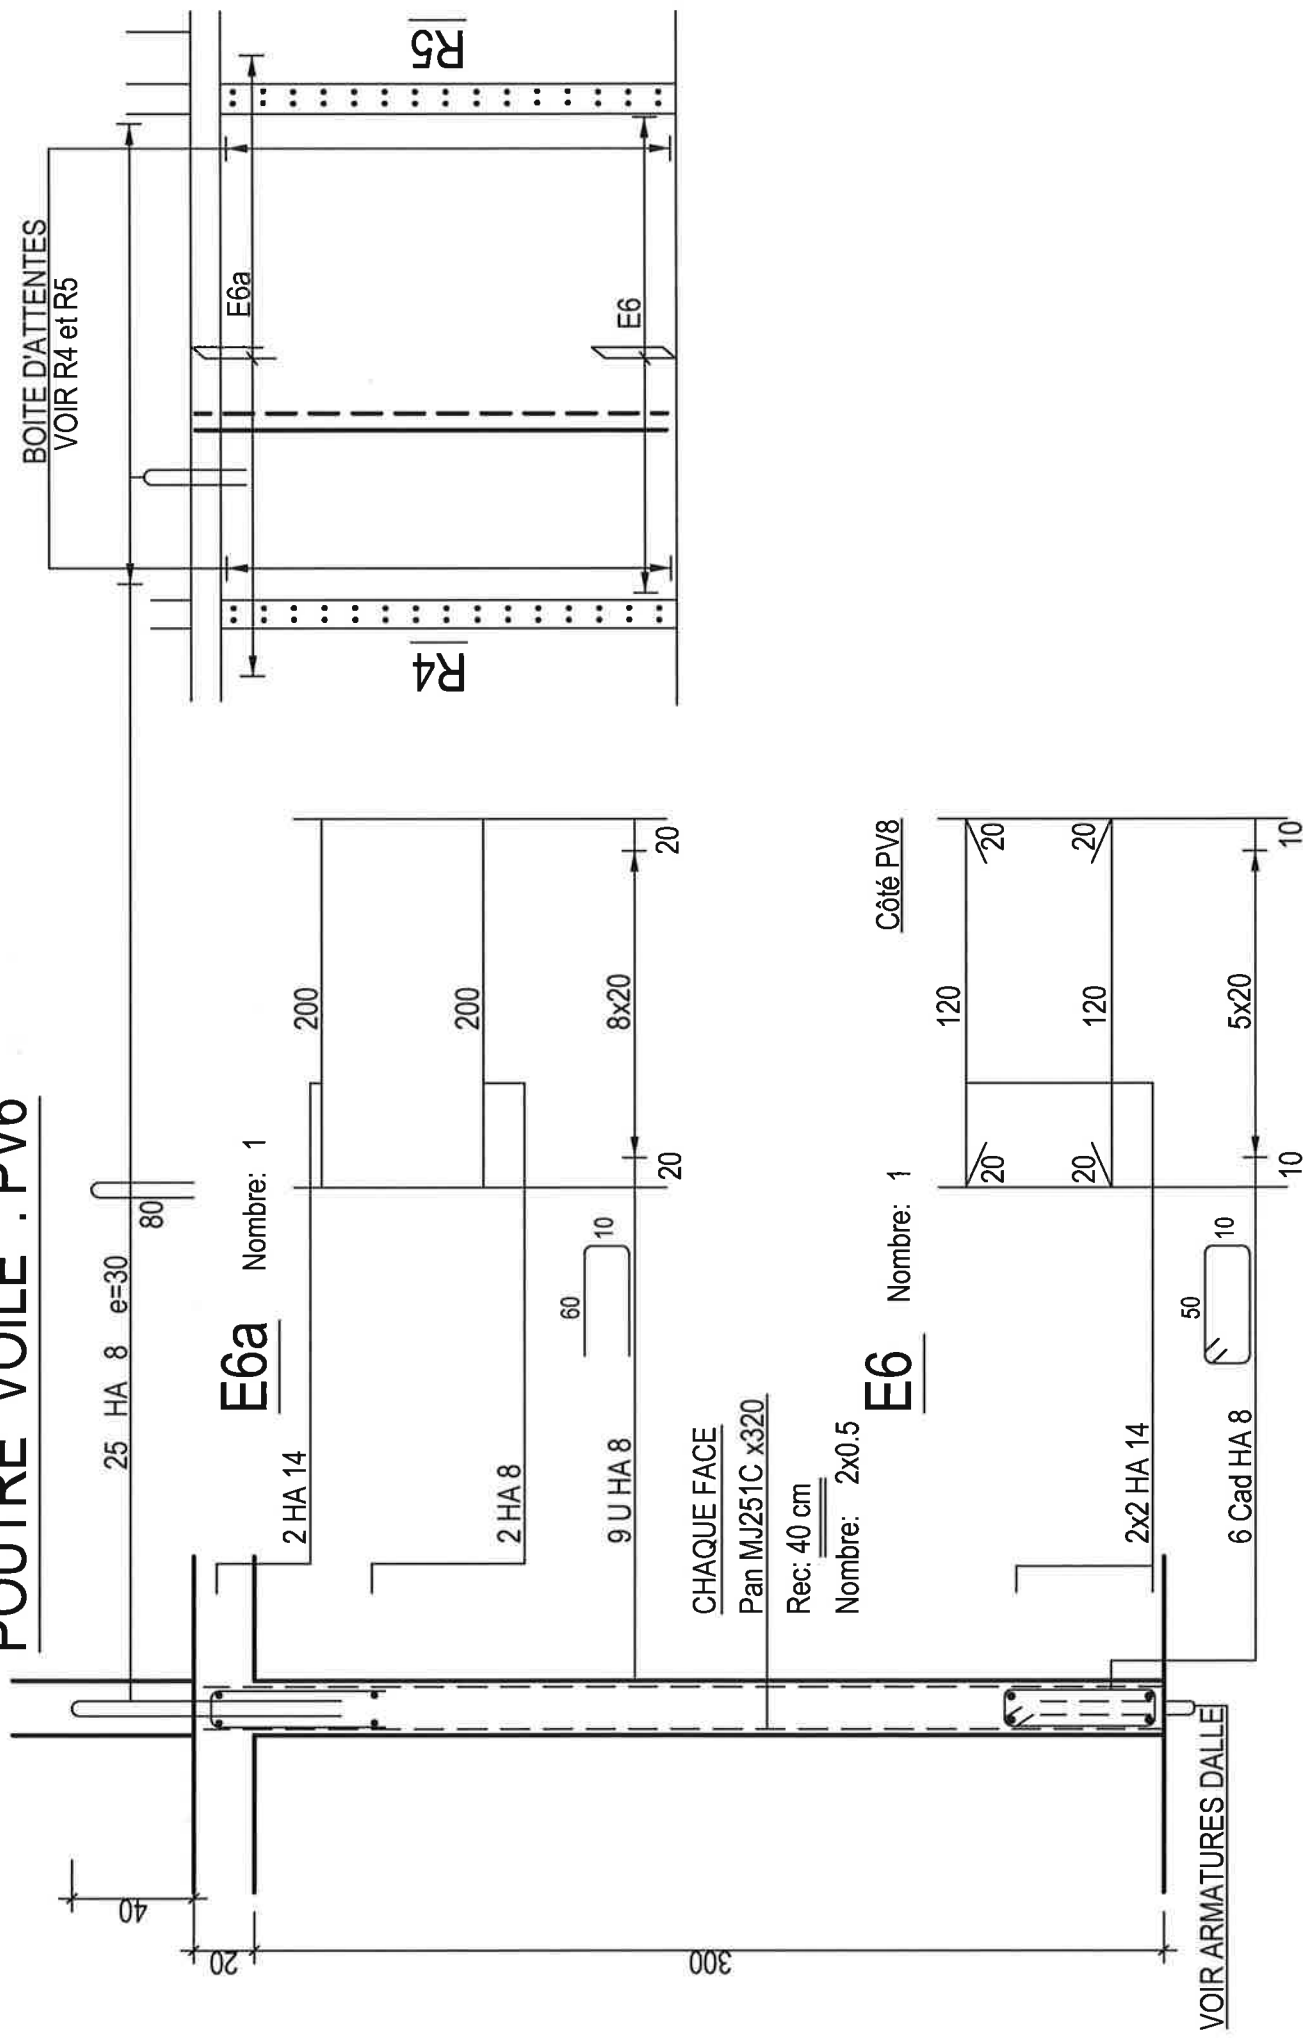

POUTRE VOILE : PV7

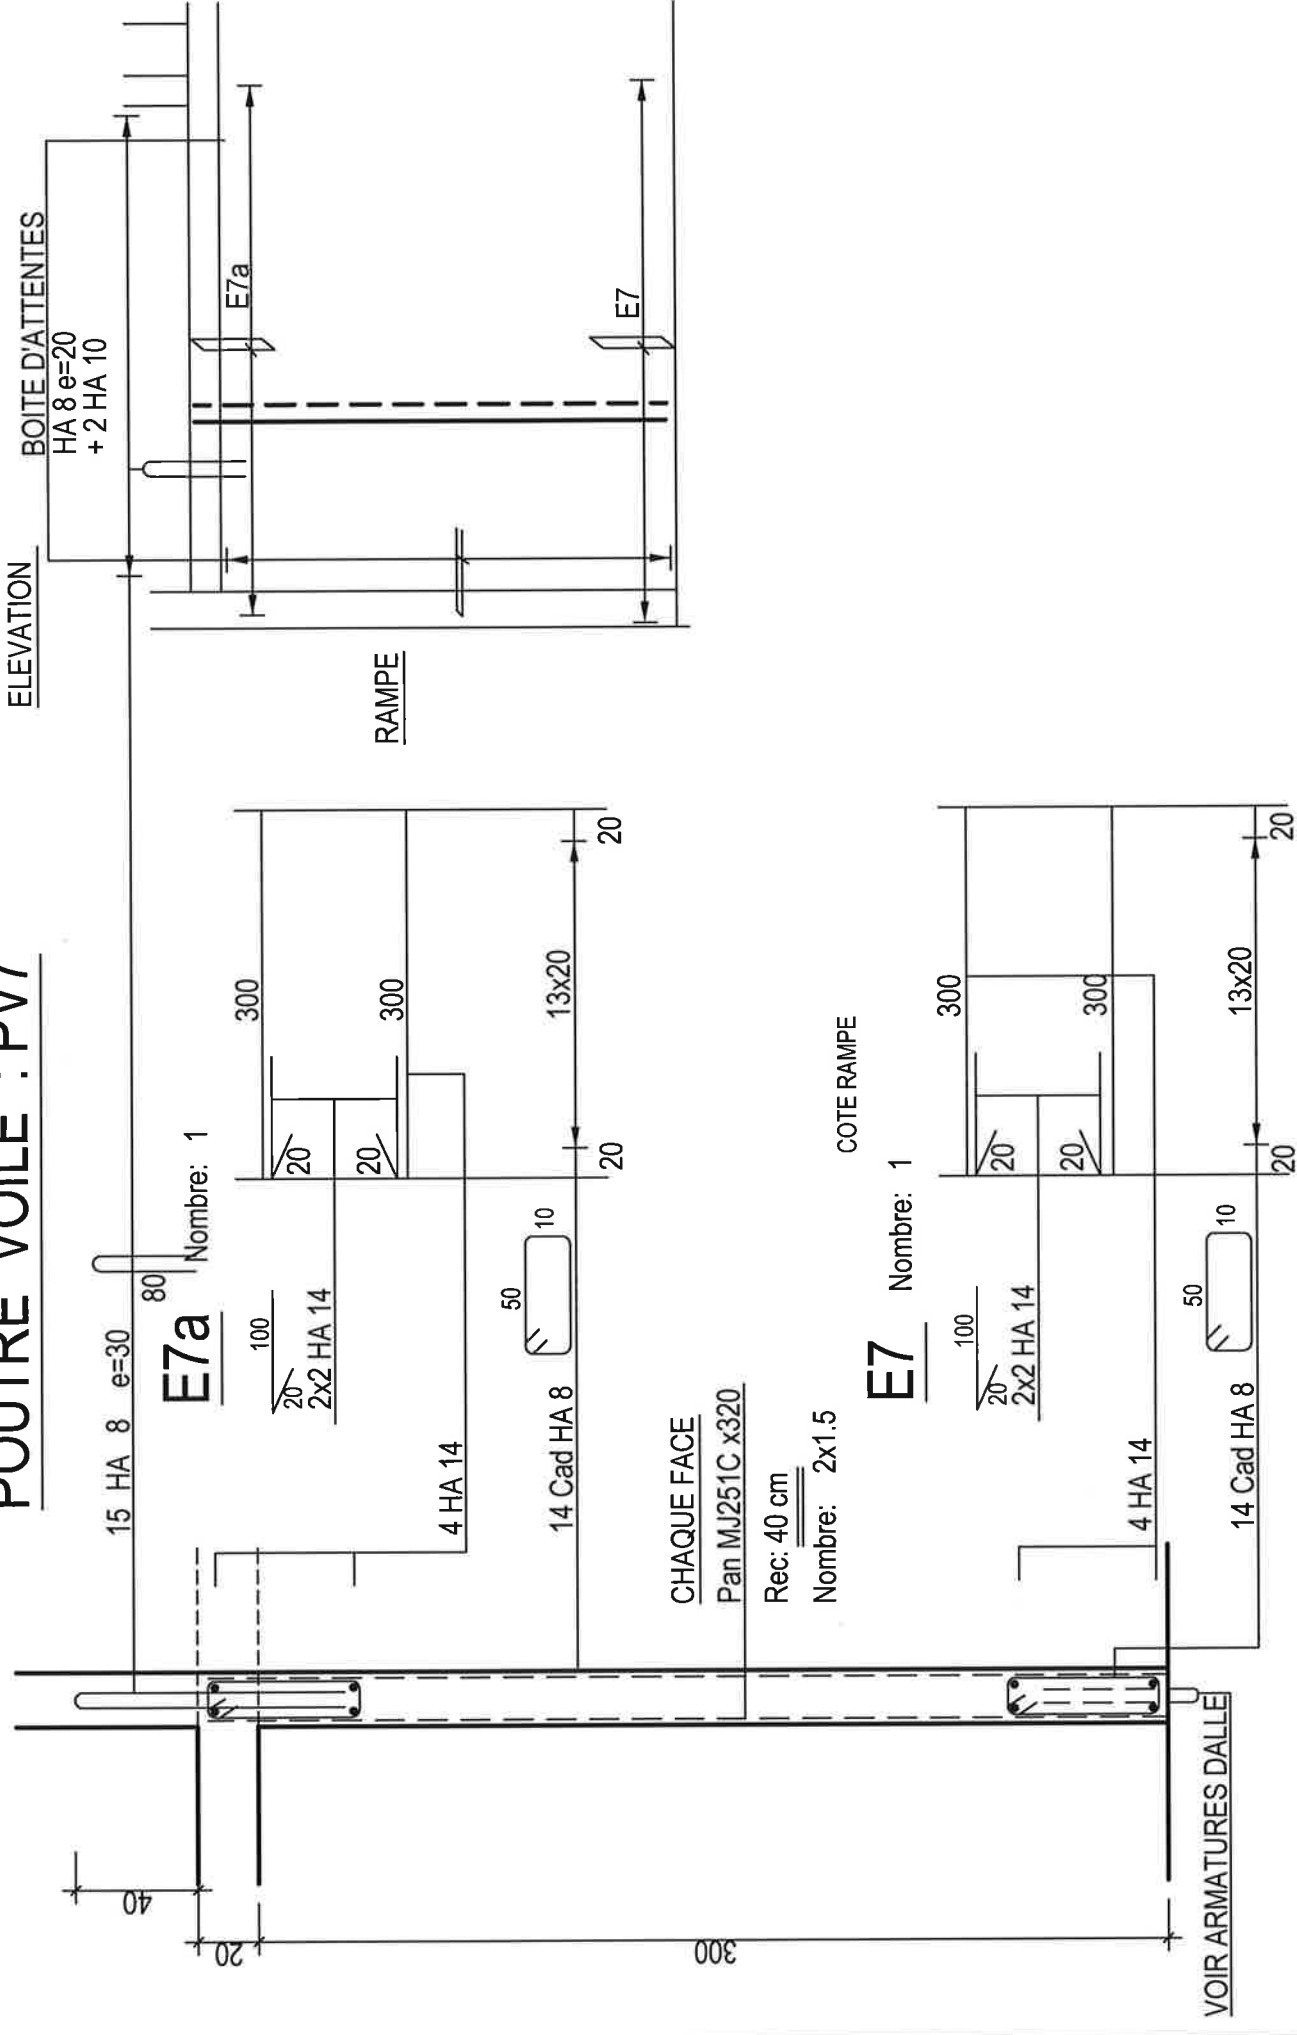

POUTRE VOILE : PV8

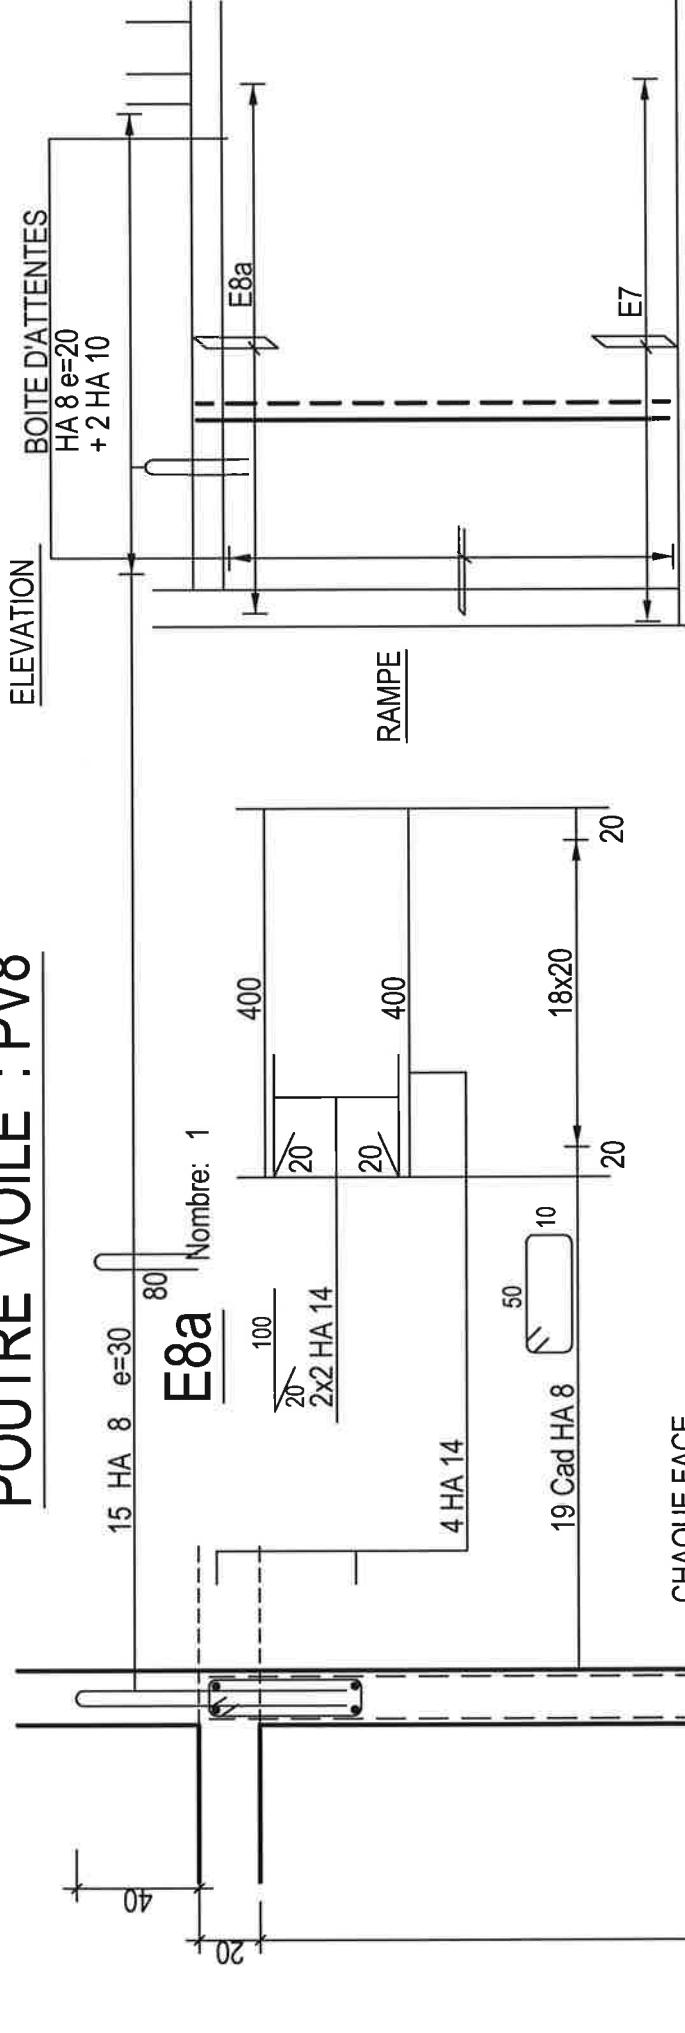

MURS EXTERIEURS

ANGLES MURS

(VALABLE 6 fois)



EXT.

INT.

Pan PAF "V" 320x240

Rec: 40 cm

Nombre: 25

Libraison: 15


ARMATURES TETES DE MURS et OUVERTURES

(VALABLE 18 fois)

ARMATURES REJINGOT

(VALABLE 2 fois)

A COUPER SUIVANT OUVERTURES

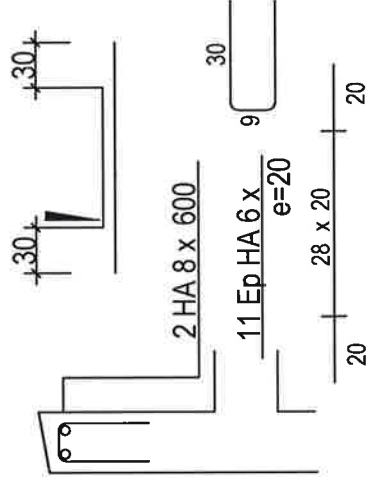

MURS INTERIEURS AVEC CONTINUITE

ARMATURES TETES DE MURS

40

80

300 HA 6 e=30

2 HA 10 FILANTS

2x100.00 = 200 ml Env

Rec: 50 cm

(VALABLE 3 fois)

2 HA 10 x 390

13 Ep HA 6 x e=25

9

40


ANGLES MURS

Technical drawing of a bracket with the following dimensions and labels:


- Top horizontal dimension: 40
- Vertical dimension from top to middle horizontal line: 10
- Vertical dimension from middle horizontal line to bottom horizontal line: e=25
- Bottom horizontal dimension: 13 Ep HA 6 x
- Label on the left: (VALABLE 6 fois)
- Label on the right: BOITE D'ATTENTES HA 6 e=25

(VALABLE 10 fois)



MURS INTERIEURS SANS CONTINUE

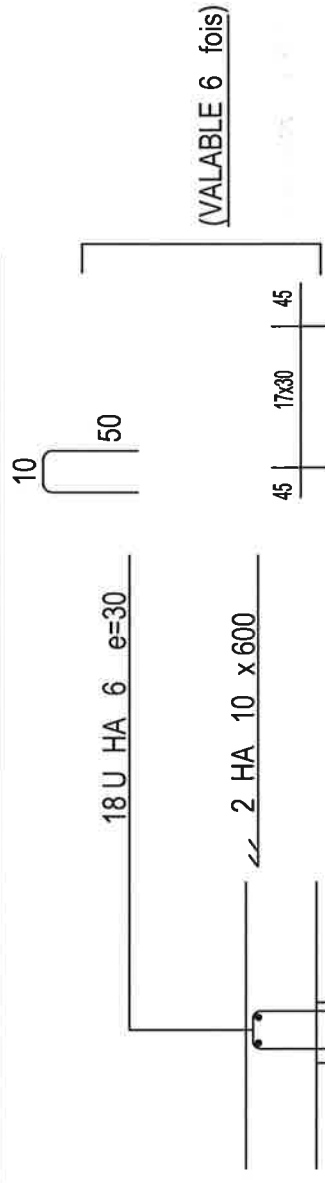

ARMATURES TETES DE MURS

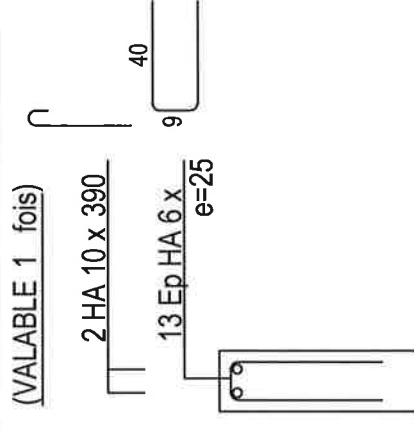

ANGLES MURS

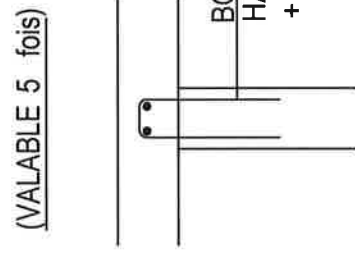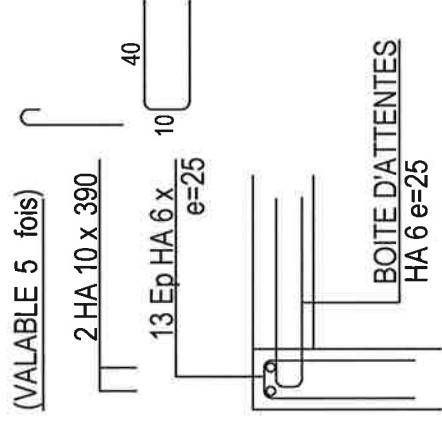

LINTEAUX INT.

4 HA 10

5 Cad HA 6

20 / 135 20

28 4x20 27

30

10

Nombre: 10

de Vitrerie 5

4 HA 12

9 Cad HA 6

20 / 199 20

19 8x20 20

30

12


Nombre: 1

LINTEAUX EXT. L1

L3

Nombre: 5
PORTEE: 100



Nombre: 7
PORTEE: 300

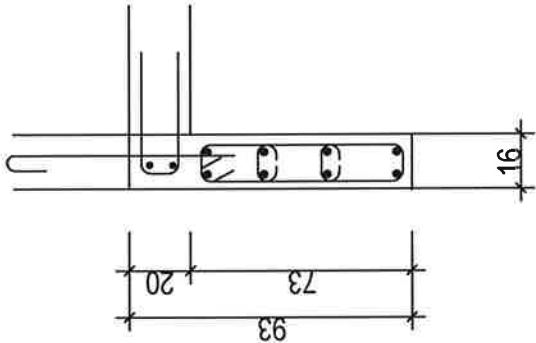

6 HA 8

2 HA 12


5 Cad HA 6




6 HA 10

2 HA 16


15 Cad HA 8




ATTENTES "33"

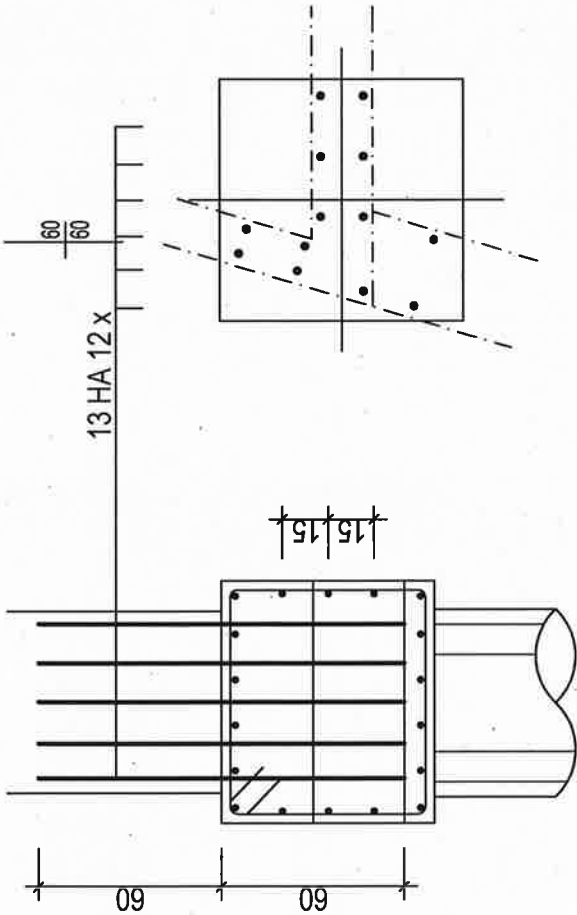

ATTENTES "34"

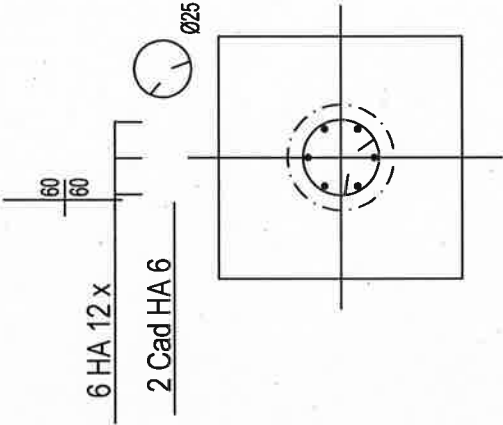


ATTENTES "35"

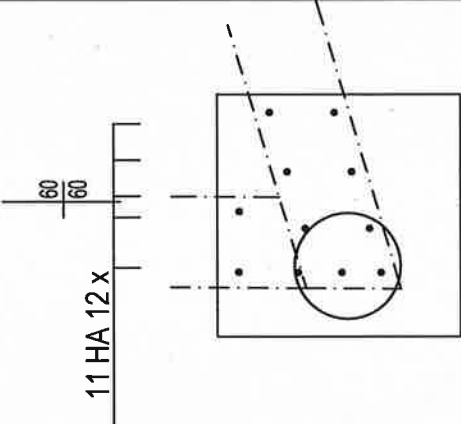


ATTENTES "38"


ATTENTES "39"

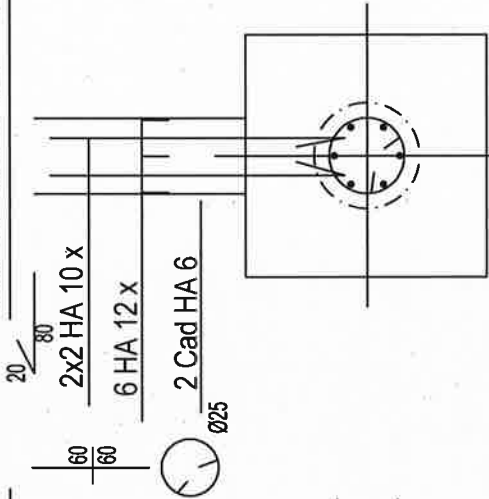


ATTENTES "37"

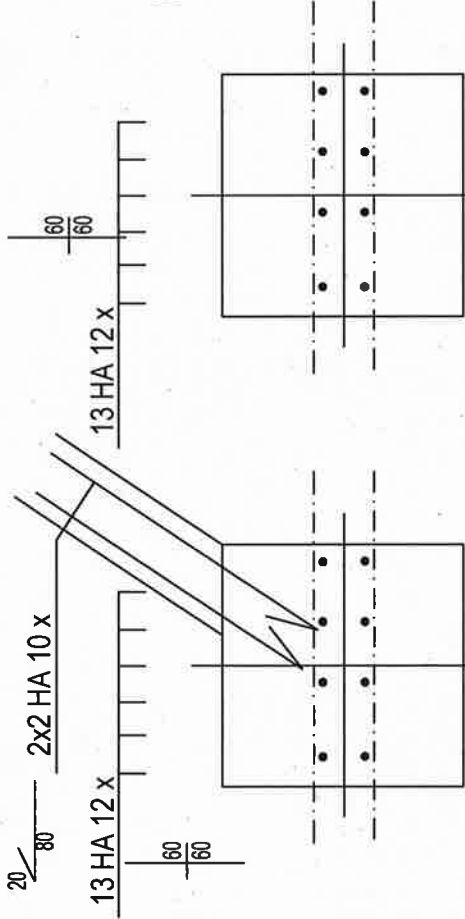


ATTENTES "36"

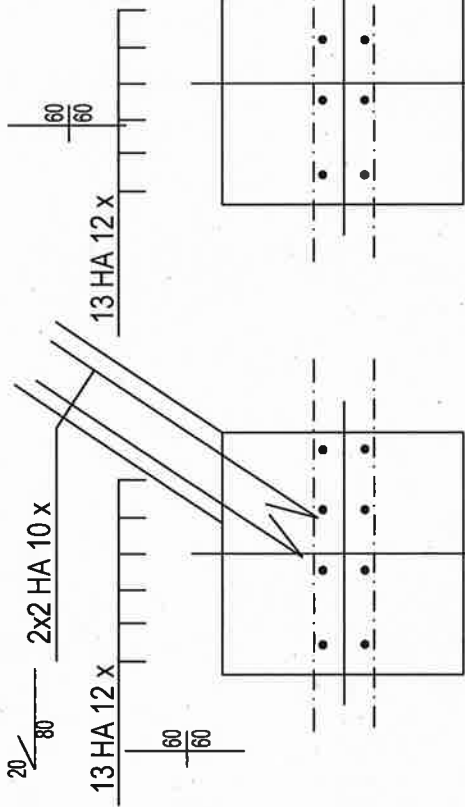

ATTENTES "40"

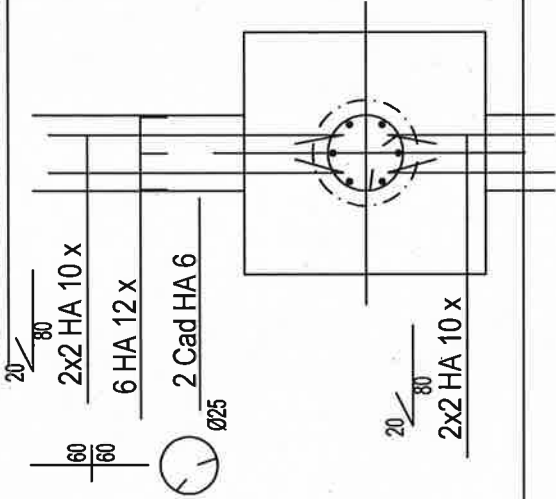


MURS M1 et M2

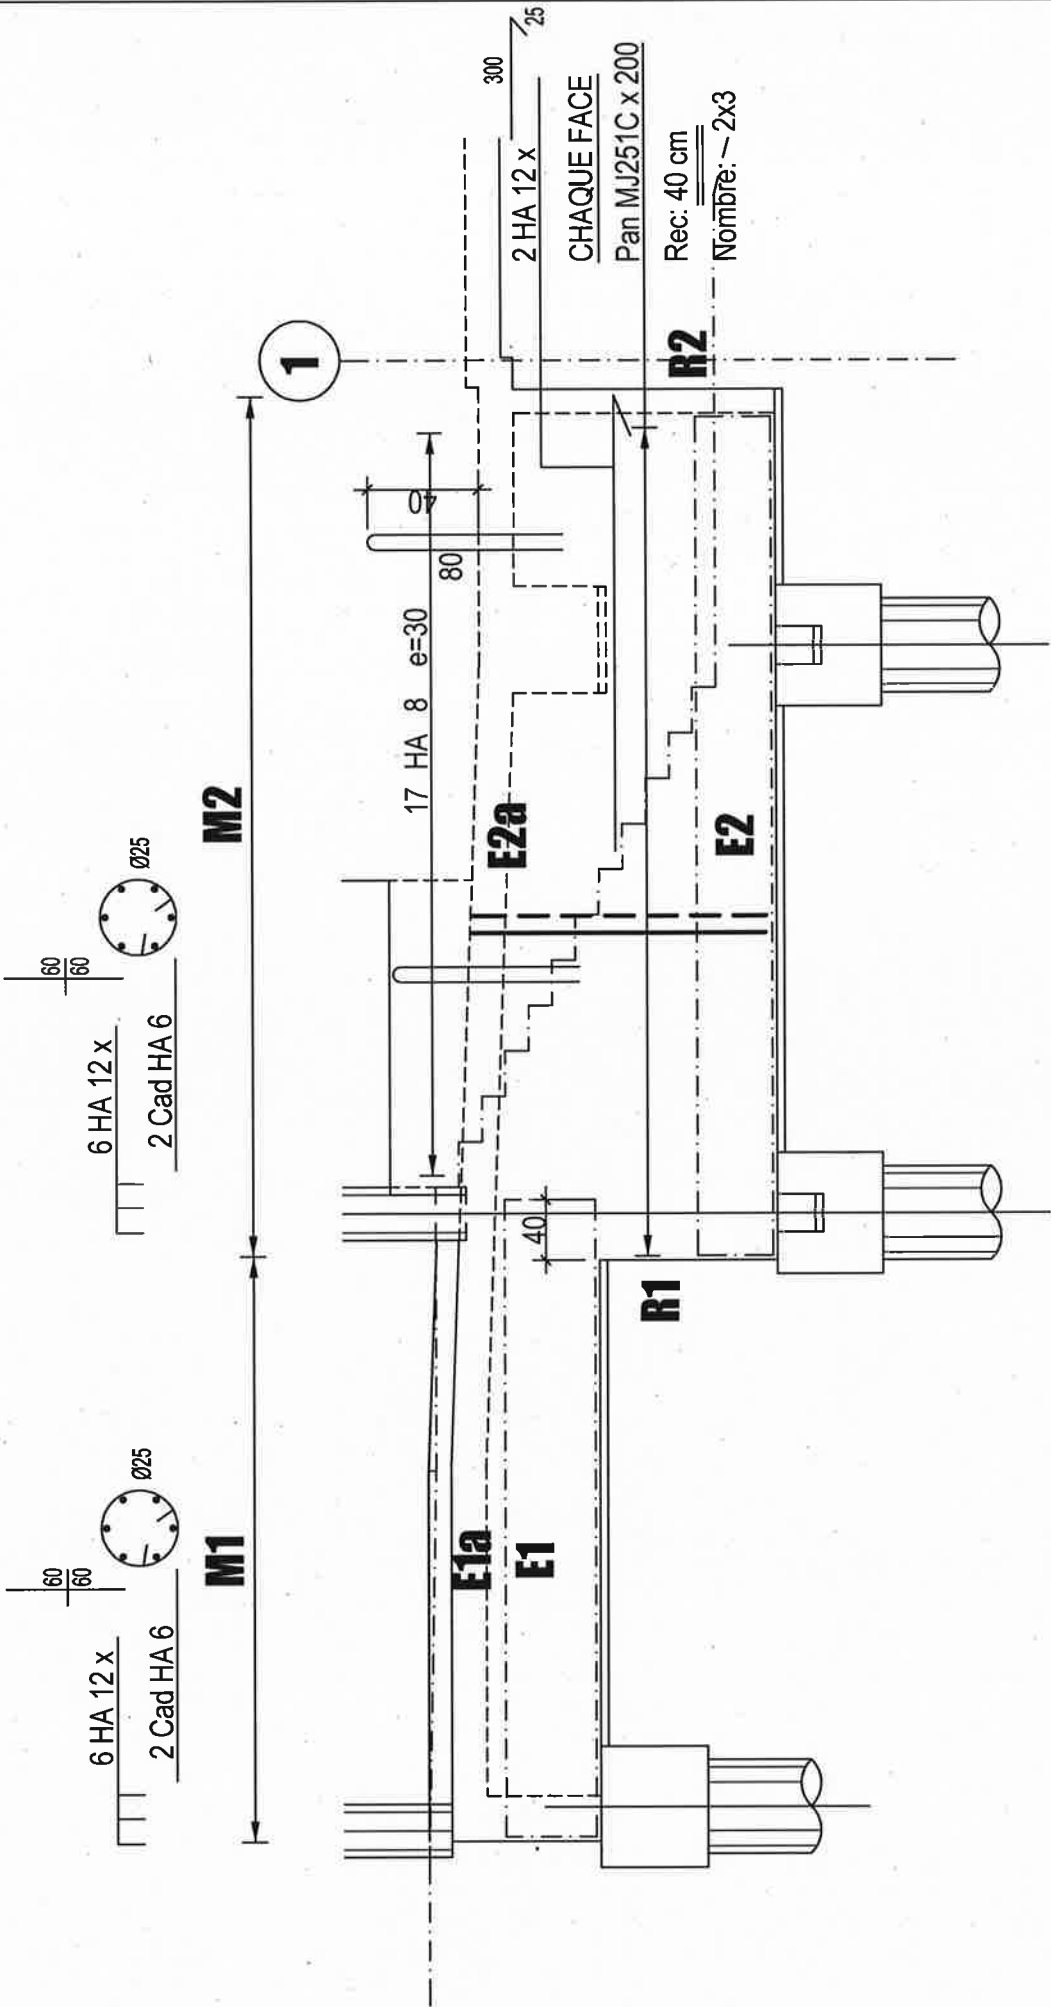


E1a

Nombre: 1

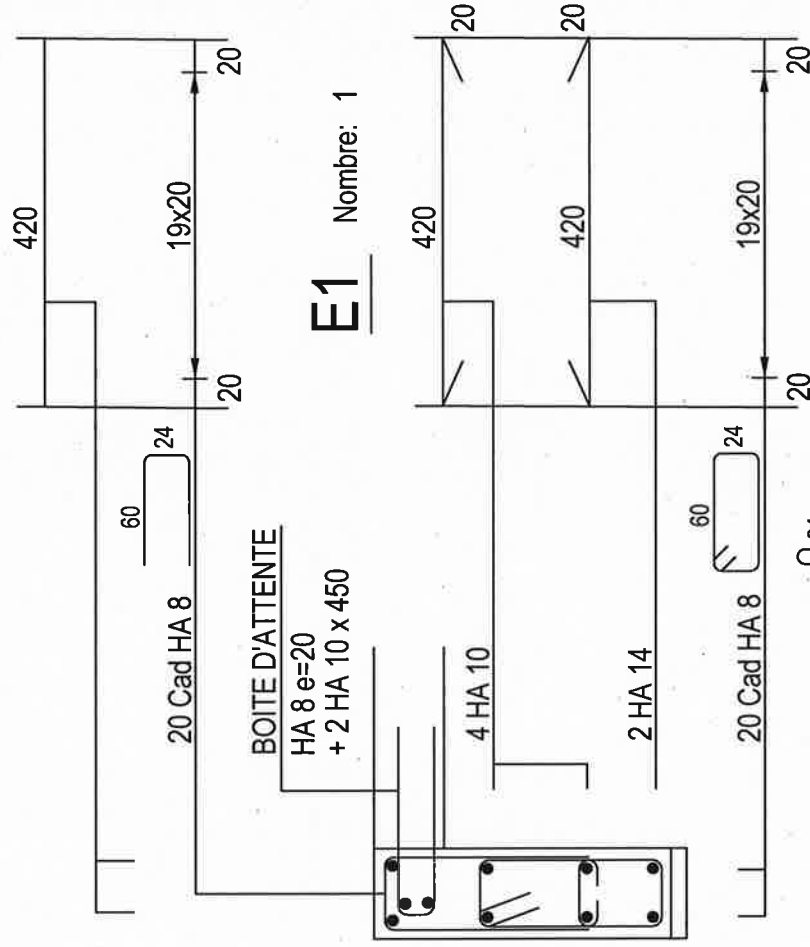


三

Nombre: 1




Nombre: 1

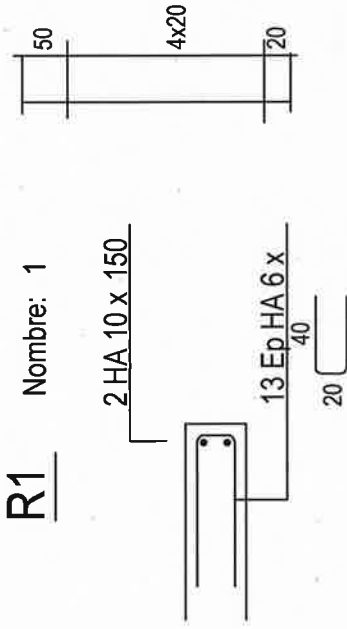


E2a

Nombre: 1

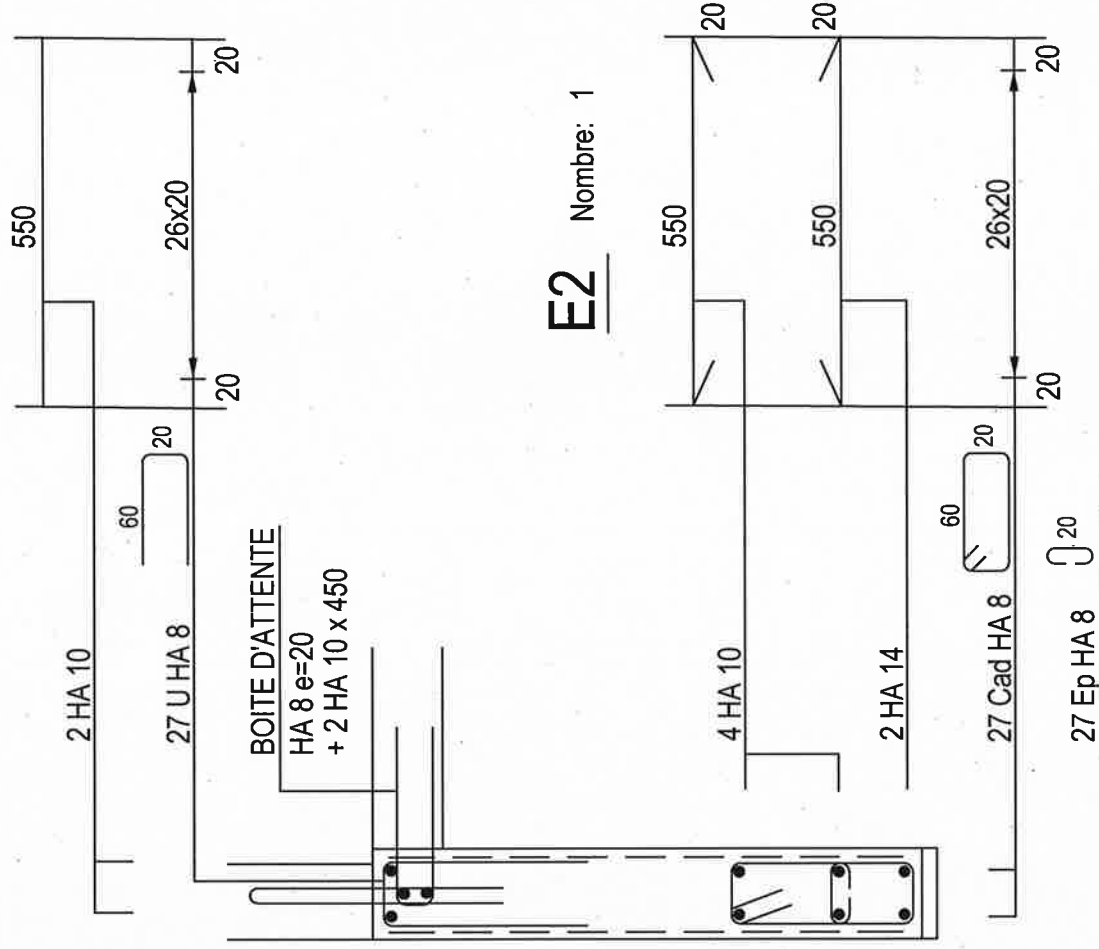


2E

Nombre: 1

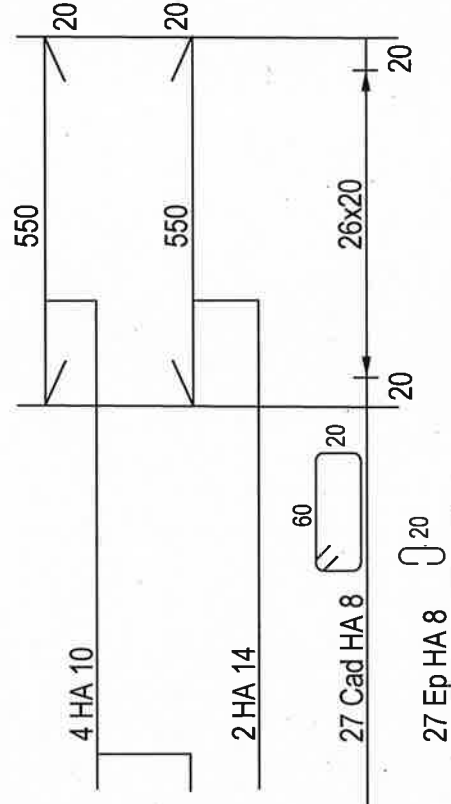


MURS M3

E3a Nombre: 1

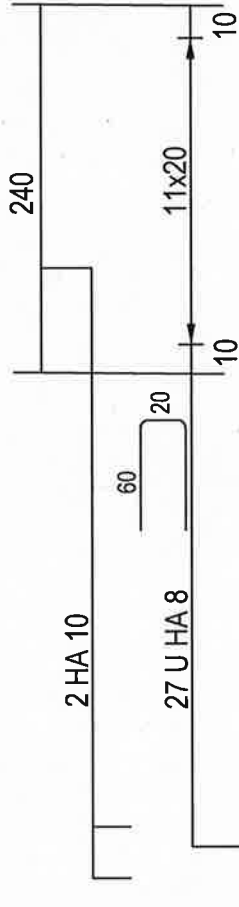

E2 Nombre: 1

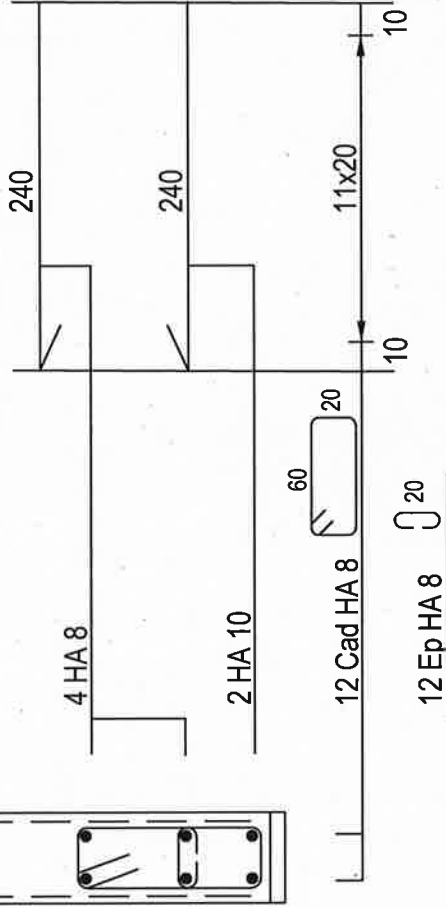

CHAQUE FACE


Pan MJ251C x 200

Rec: 40 cm

Nombre: 2x1


R2

BOITE D'ATTENTES
HA 8 e=20
+ 2 HA 10

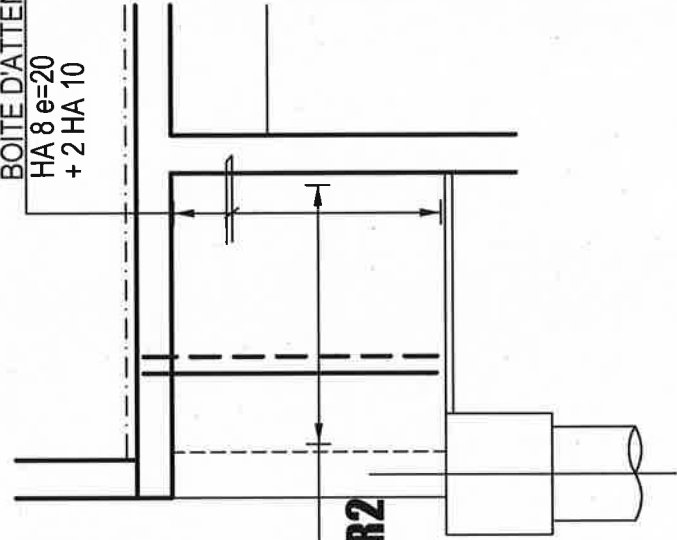


R2

Nombre: 1

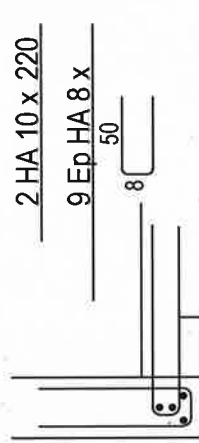

BOITE D'ATTENTES
HA 8 e=20
+ 2 HA 10 x 315

AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -1	Plan n° A 37	Page: 21
P1 Nombre: 1 35x35			1 8 HA 12 x 215		
			2		
			3 12 HA 6 x 29		
			4 2x12 HA 6 x 29		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		

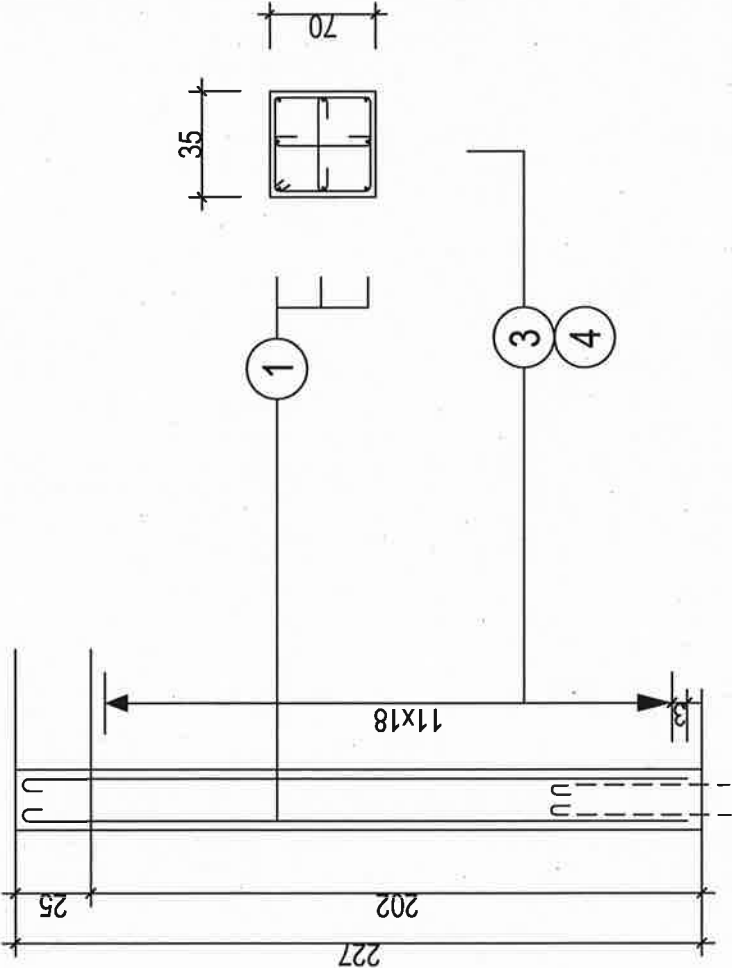

AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -1	Plan n° A 37	Page: 22
P2 Nombre: 1 35x35					
308 285 23 15x18 35 70 1 3 4			①	8 HA 12 x	C 295
			②		
			③	16 HA 6 x	29
			④	2x16 HA 6 x	29
			⑤		
			⑥		
			⑦		
			⑧		
			⑨		
			⑩		
			⑪		
			⑫		
			⑬		
			⑭		


AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -1	Plan n° A 37	Page: 24
P4 Nombre: 1					
1	6 HA 12 x	C 455			
2					
3	25 HA 6 x	Ø29			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	4 HA 12 x	C 80			
11					
12					
13					
14					
15					

AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -1	Plan n° A 37	Page: 25
P6 Nombre: 1 Ø35					
1	6 HA 12 x				
2					
3	25 HA 6 x				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lg


Lg4

Nombre: 1

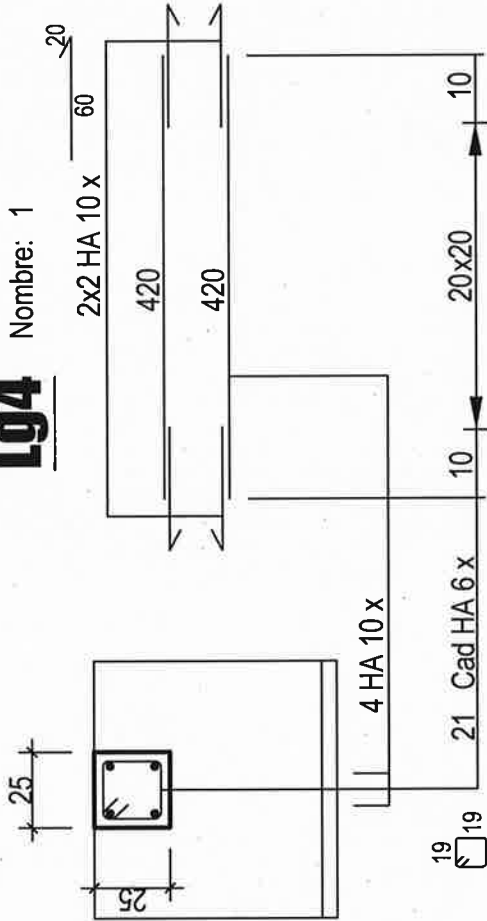


Lg6

Nombre: 1

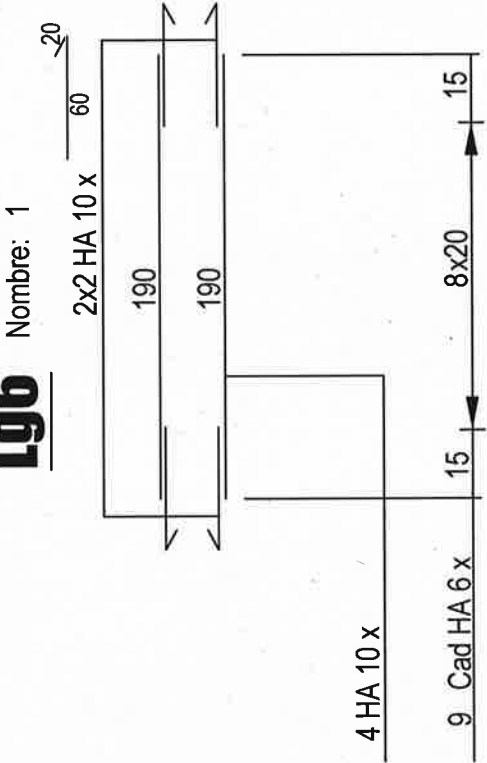


Lg5

Nombre: 1

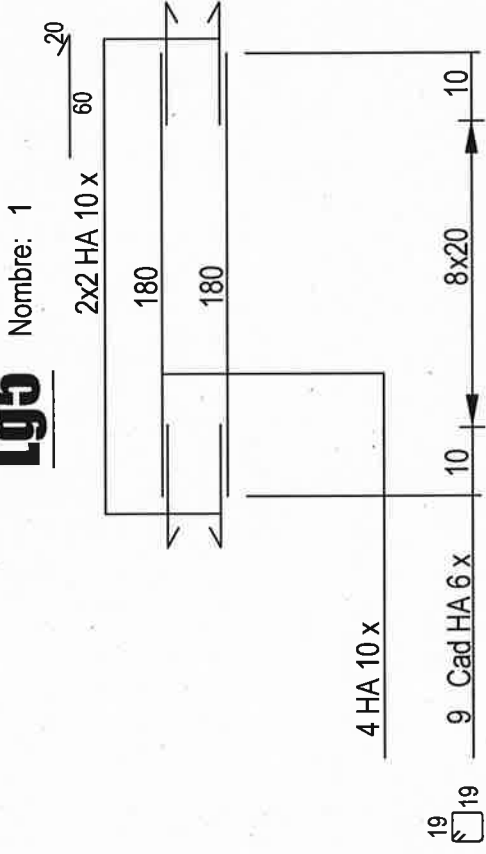

Lg7


Nombre: 1

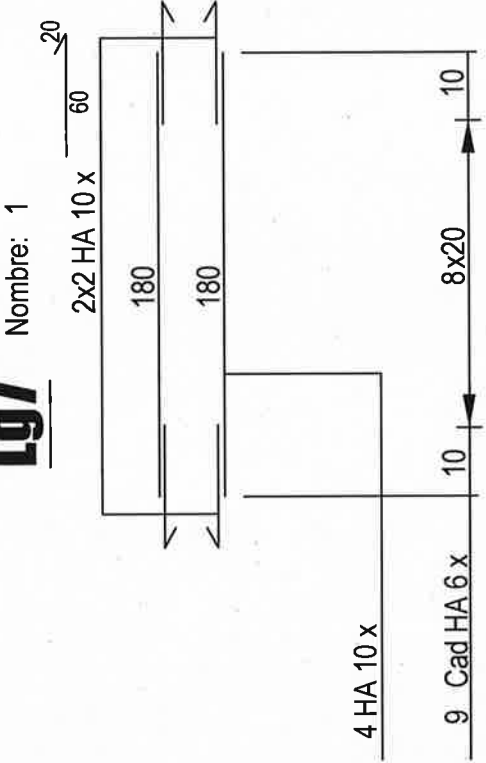

AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 La Mulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -1	Plan n° A 37	Page: 30
26 HA 8 e=30 80 2x2 HA 10 x 750 CHAQUE FACE Pan MJ257 x 3,00 Rec: 40 cm Nombre: 2x4 12.5 12.5 25 25 HA 10 x 65 e=30 SCELLES A LA RESINE DANS PERFO 8 Perfo BOITE D'ATTENTE HA 8 e=20 + 2 HA 10 x 300 ±0.00	M7 8 Perfo 25	25 HA 10 x 65 e=30 SCELLES A LA RESINE DANS PERFO 12.5 12.5 25	BOITE D'ATTENTE HA 8 e=20 + 2 HA 10 x 300 ±0.00	8 Perfo 25	26 HA 8 e=30 80 2x2 HA 10 x 750 CHAQUE FACE Pan MJ257 x 3,00 Rec: 40 cm Nombre: 2x4 12.5 12.5 25 25 HA 10 x 65 e=30 SCELLES A LA RESINE DANS PERFO
E7 Nombre: 1 Ray moy.: 12.35 m	750 60 37 Cad HA 8 10 15 15	11 10 9 8 7 6	BOITE D'ATTENTE HA 8 e=20 + 2 HA 10 x 300 ±0.00	8 Perfo 25	26 HA 8 e=30 80 2x2 HA 10 x 750 CHAQUE FACE Pan MJ257 x 3,00 Rec: 40 cm Nombre: 2x4 12.5 12.5 25 25 HA 10 x 65 e=30 SCELLES A LA RESINE DANS PERFO

AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -1	Plan n° A 37	Page: 31
------------------	--------	---	----------	--------------	----------

M8

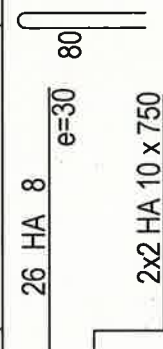

CHAQUE FACE
Pan MJ257 VERTICAUX
Rec: 40 cm

BOITE D'ATTENTE
HA 8 e=20
+ 2 HA 10 x 480

BOITE D'ATTENTE
HA 8 e=20
+ 2 HA 10 x 300

2x1 Pan MJ257
x 480

2x2 Pan MJ257
x 420

2x2 Pan MJ257
x 420


HA 10 x 65 e=30

SCELLES A LA RESINE
DANS PERFO

E8 Nombre: 1



E8a Nombre: 1

E8b Nombre: 1

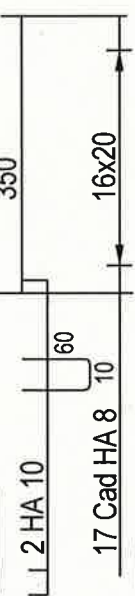

E8a Nombre: 1

E8b Nombre: 1

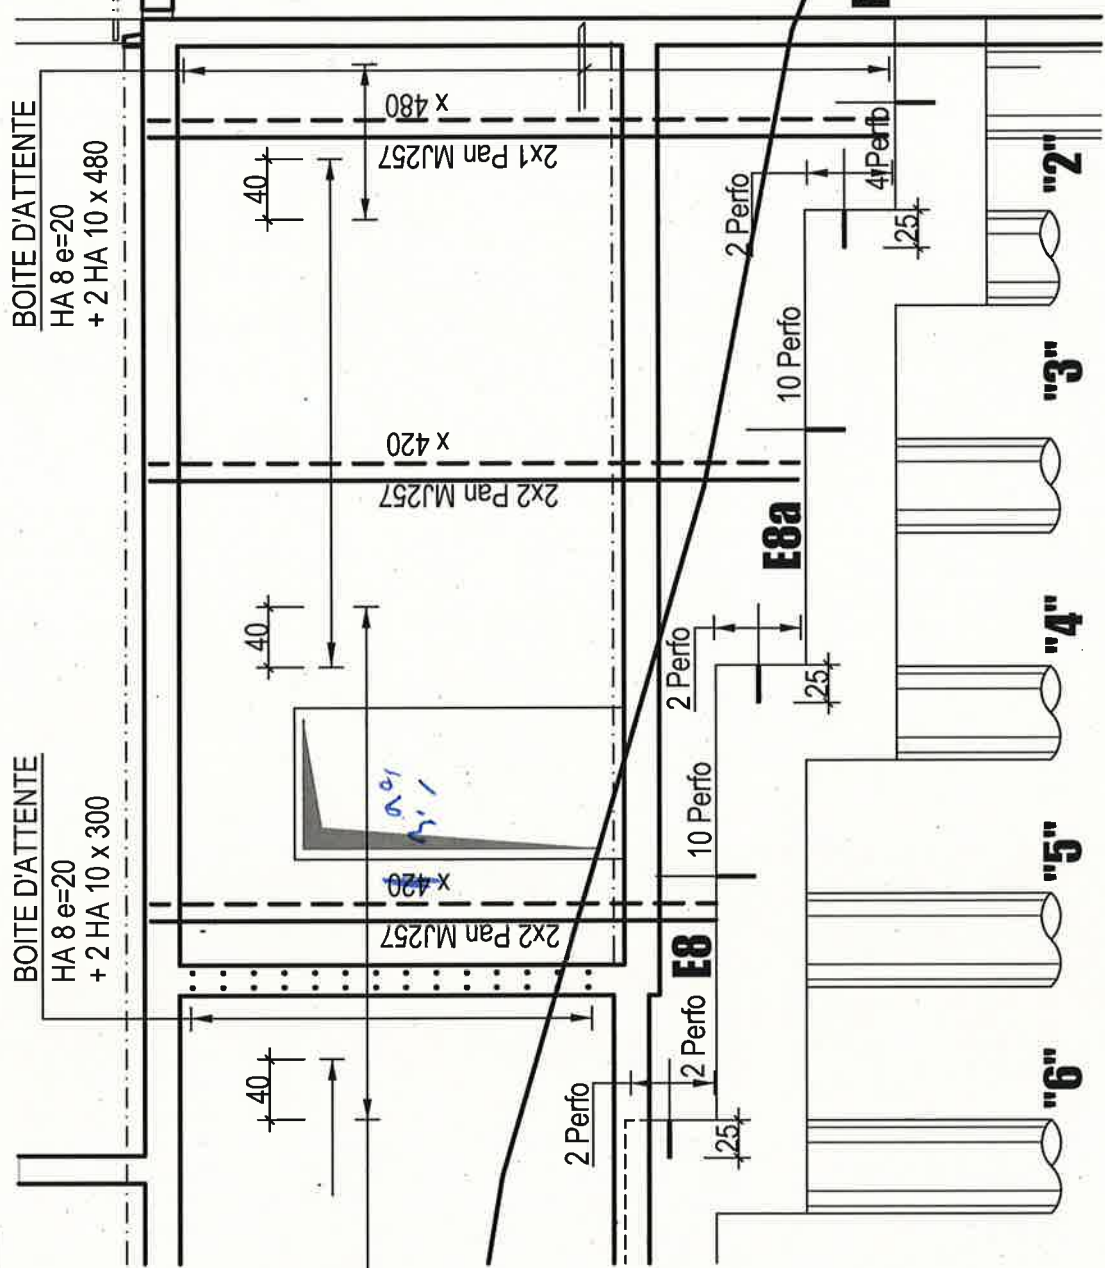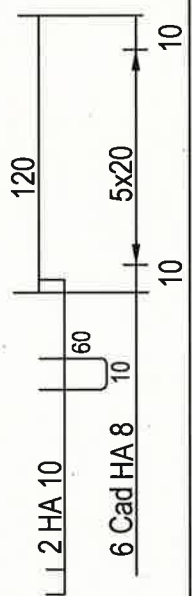


AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au -1	Plan n° A 37	Page: 32
PC1 Nombre: 1					
PC3 Nombre: 1					
PC2 Nombre: 1					
PC4 Nombre: 1 Ray moy.: 9.19 m					

2x14 HA 8
e=30
70

PO5


Nombre: 1

Ray moy.: 9.19 m

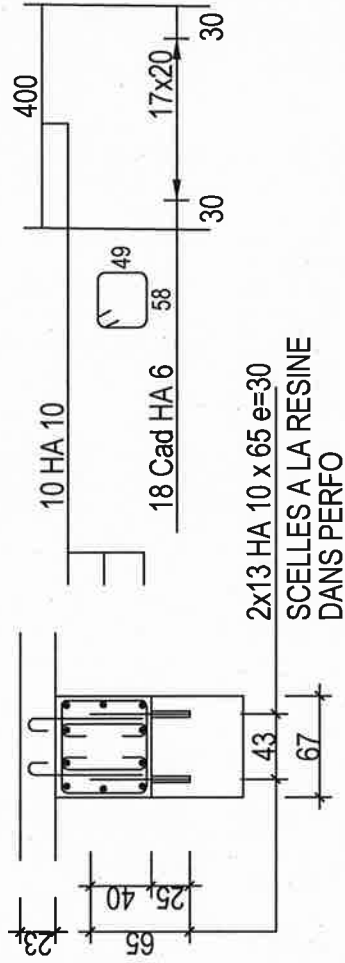

Poutre 10


Nombre: 1

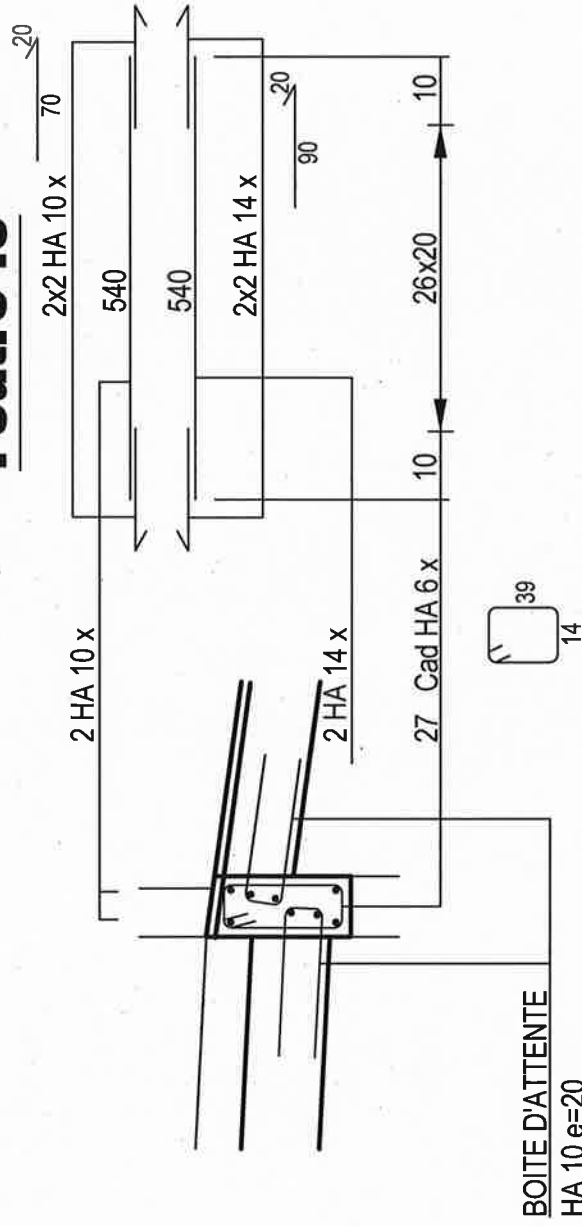

34/


	PH-1		Lg1 A Lg2	Béton=2.13 m³ Acier=89.9 kg d=42.3 kg/m³ Fi=8.6 mm Cof=12.6 m²	Eb=4.0 cm Eh=5.0 cm Ei=3.0 cm	1 2
	Section : 30 x 98ht					
	Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H					

Elévation
Echelle=1/50
100

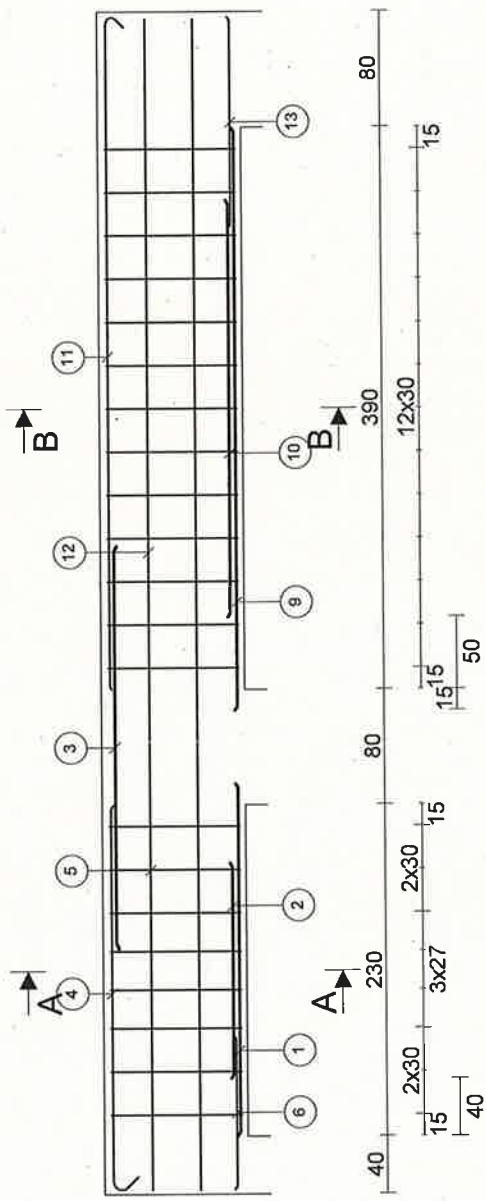


boite d'appuis
 $H_{gse} = 8 + 2HA6$

Coupe A-A
Echelle=1/20

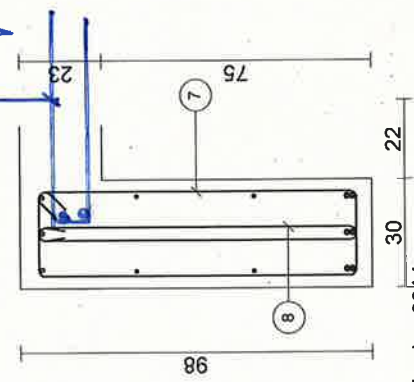

Coupe B-B
Echelle=1/20

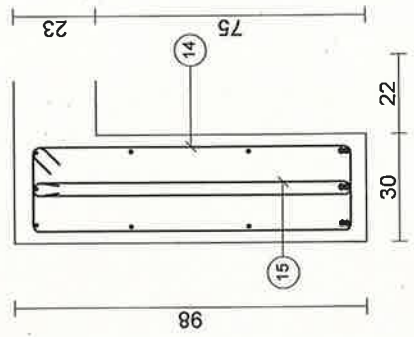


Barre	Lg	Forme
1 3HA12	245	245
2 3HA12	150	150
3 3HA14	280	280
4 3HA10	284	267 135°
5 4HA8	310	310
6 3HA12	107	107
7 8HA6	238	24
8 8HA6	197	89
9 3HA12	405	405
10 3HA12	290	290
11 3HA8	479	135° 466
12 4HA8	500	500
13 3HA12	147	147
14 13HA6	238	24
15 13HA6	197	89
<i>Anulature A37</i>		
Barre	Lg/Poids	
HA6	91.4/20.3	
HA8	46.8/18.5	
HA10	8.5/5.3	
HA12	40.3/35.8	
HA14	8.4/10.1	

351


	PH-1	Lg3	Béton=0.70 m3 Acier=110.5 kg d=157.1 kg/m3 Fi=11.6 mm Cof=8.1 m²	Eb=4.0 cm Eh=5.0 cm El=3.0 cm	1
					1
	Section : 16 x 86ht				
	Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H				

Elévation
Echelle=1/33

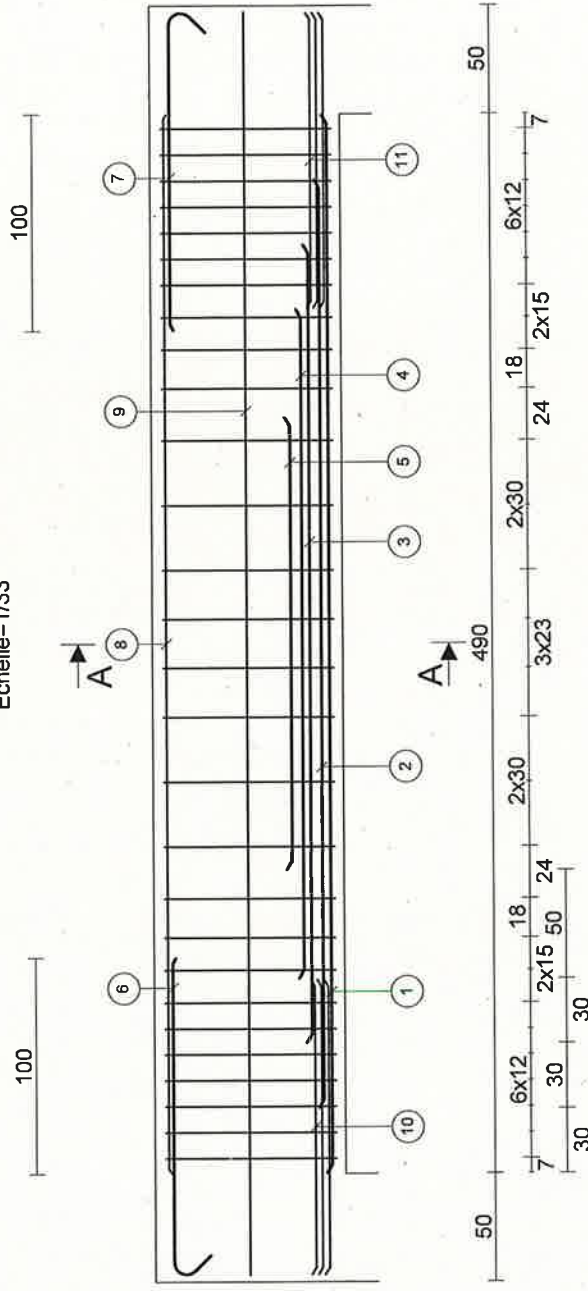

Barre d'acier
 $NAS e = 8 + 4 \times 10$

Coupe A-A
Echelle=1/20

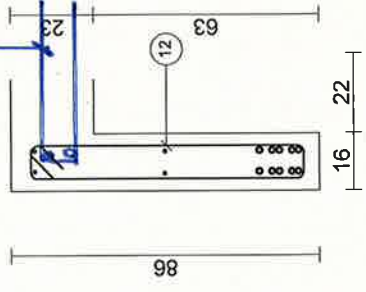


Barre	Lg	Forme
1	2HA16	490
2	2HA16	430
3	2HA16	370
4	2HA16	310
5	2HA16	210
6	2HA10	164
7	2HA10	164
8	2HA8	490
9	2HA8	584
10	6HA14	137
11	6HA14	137
12	28HA8	190
10		
10		
Barre	Lg/Poids	
HA8	74.5/29.4	
HA10	6.6/4.0	
HA14	16.4/19.9	
HA16	36.2/57.1	

Appelation A3+


36/

GRAITEC	PH-1	Poutre 1	Béton=0.49 m3 Acier=58.0 kg d=118.8 kg/m3 Fi=10.0 mm Cof=3.2 m²	Eb=4.0 cm Eh=5.0 cm EI=3.0 cm	1 1
	Section : 40 x 60ht				
	Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H				

Elévation
Echelle=1/25

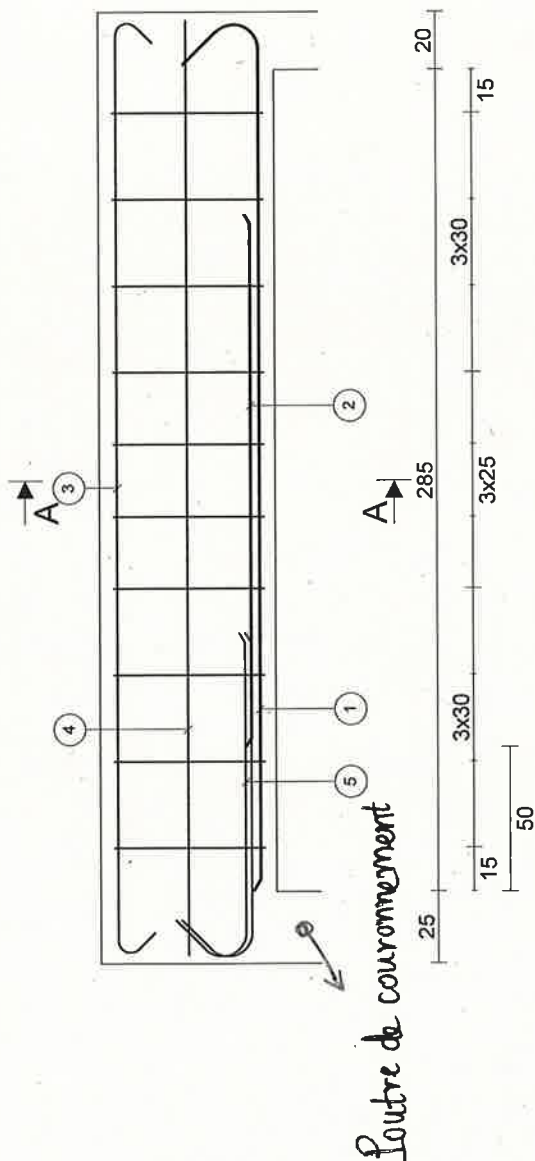

Boîte d'élution
NABc = 6 + 2HA10

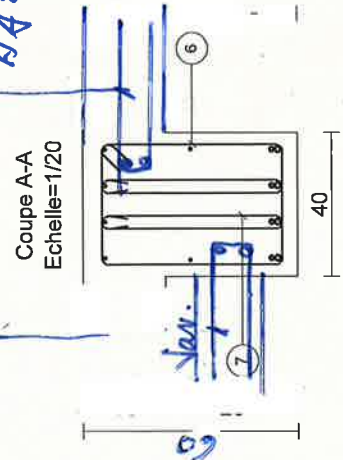


Barre	Lg	Forme
1 4HA16	328	302 135°
2 4HA12	185	185
3 4HA8	349	135° 323 135°
4 2HA8	324	324
5 8HA14	137	135° 113
6 10HA6	182	34
7 20HA6	121	51

Sur l'élution
A3+

Barre	Lg/Poids
HA6	42.4/9.4
HA8	20.4/8.1
HA12	7.4/6.6
HA14	11.0/13.3
HA16	13.1/20.7


32/

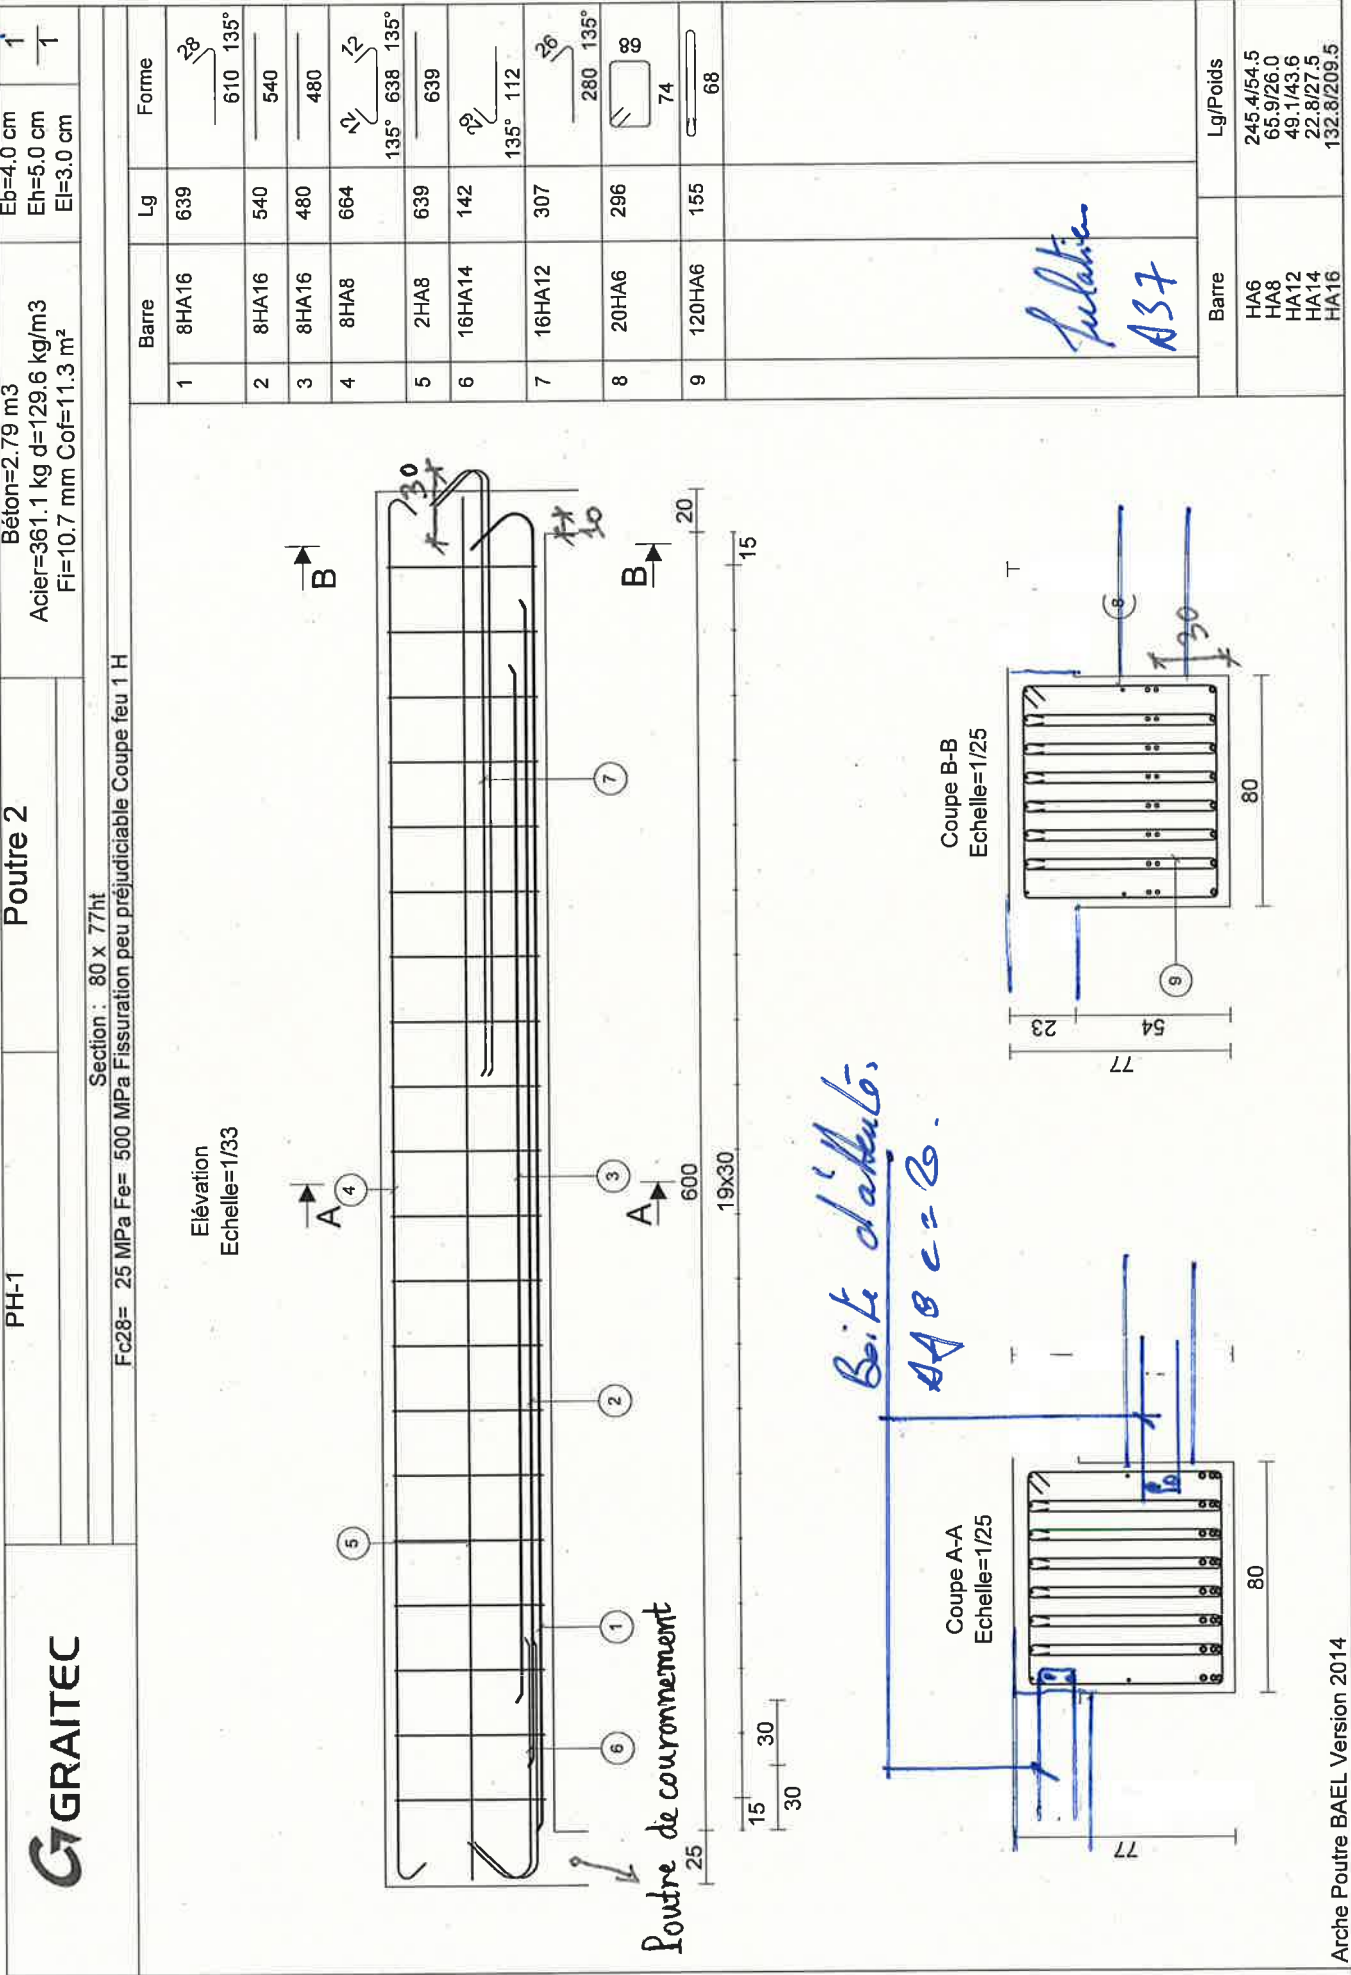

*Boite d'attente
AQ8 c=20.*


*Sulature
A37*

38/

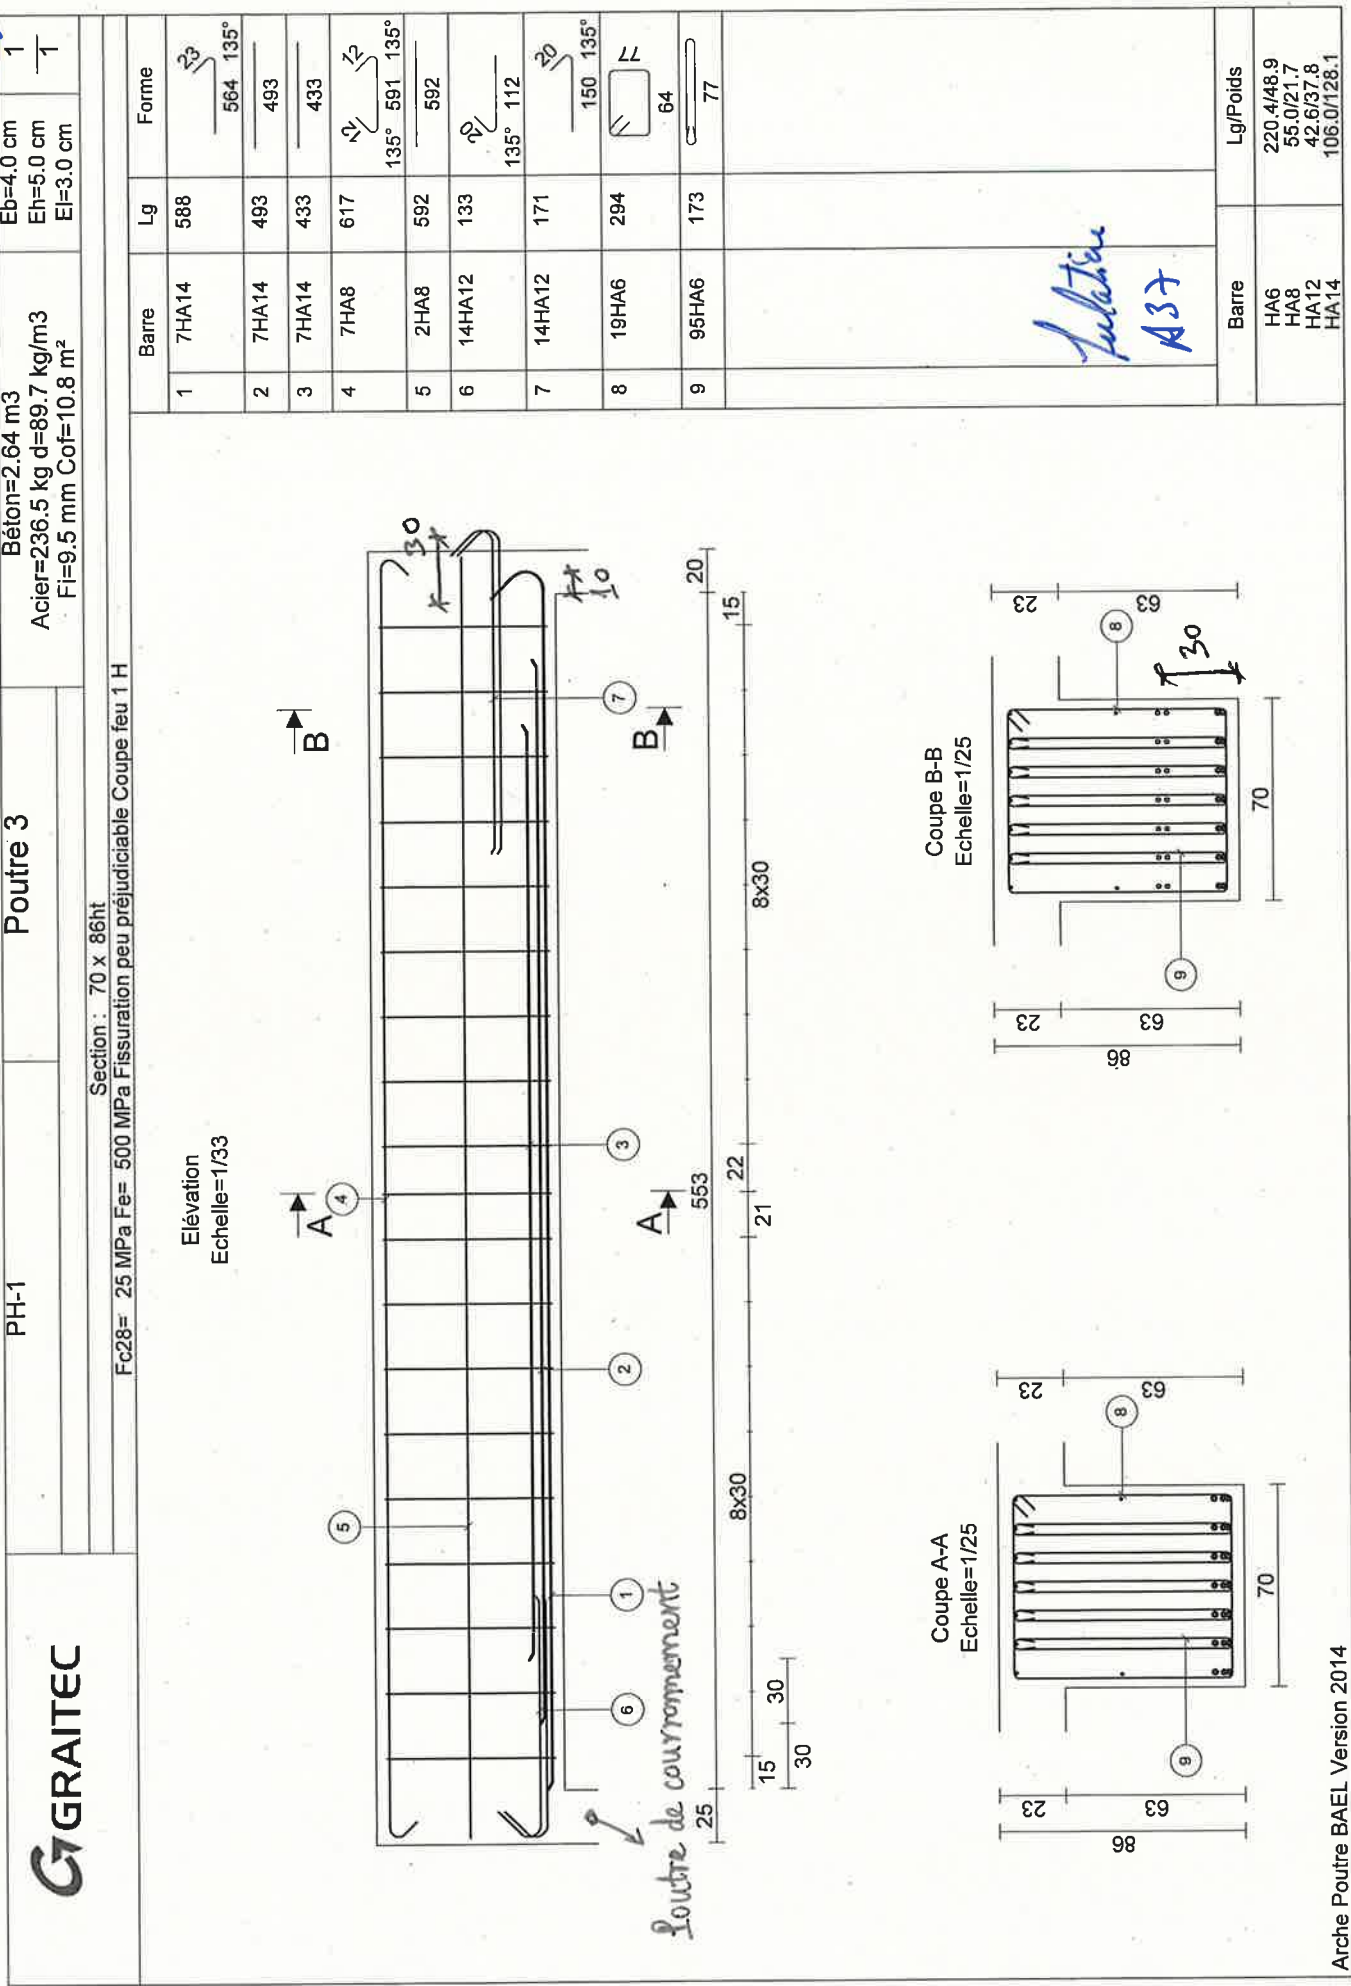


	PH-1	Poutre 4	Béton=5.89 m ³ Acier=451.3 kg d=76.6 kg/m ³ Fi=9.4 mm Cof=16.0 m ²	Eb=4.0 cm Eh=5.0 cm EI=3.0 cm	1 — 1
	Section : 180 x 78ht				
	Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H				


Elévation
Echelle=1/33

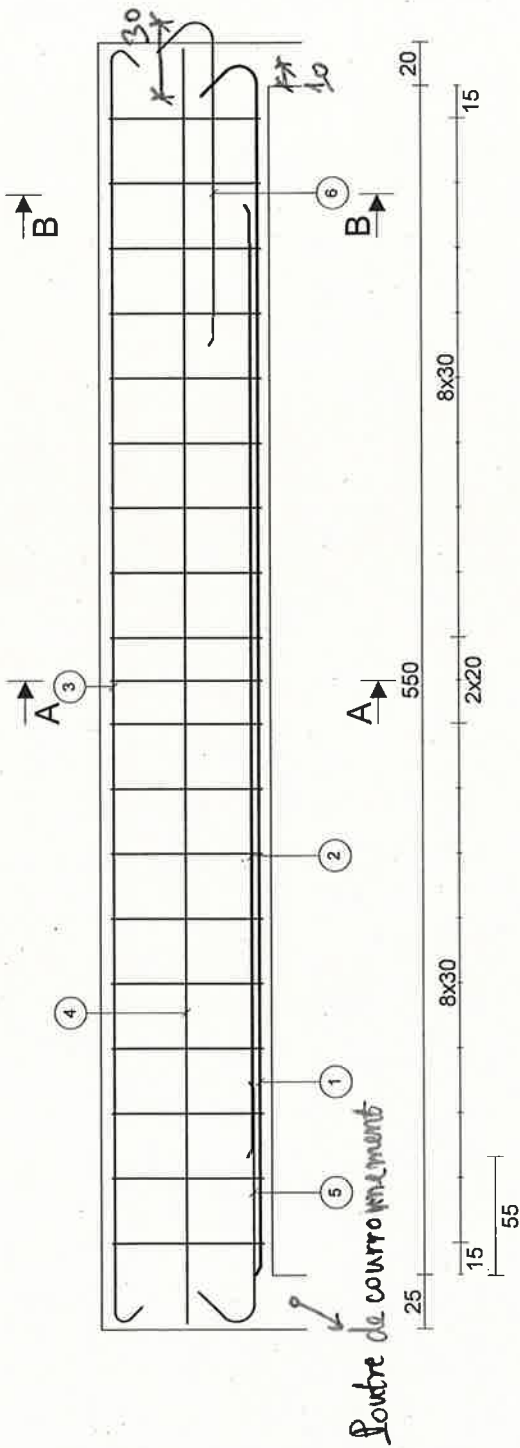

Coupe A-A
Echelle=1/30

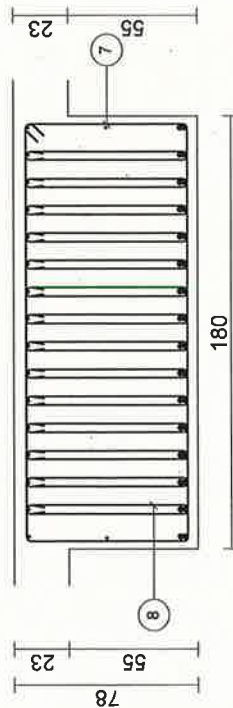

Coupe B-B
Echelle=1/30

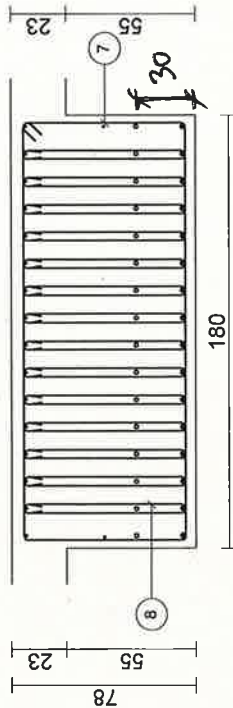


Barre	Lg	Forme
1 16HA16	586	560 135°
2 16HA14	441	441
3 16HA8	614	135° 588 135°
4 2HA8	589	589
5 16HA14	138	135° 112
6 16HA14	176	150 135°
7 19HA6	498	174
8 266HA6	157	69

Insulation
A3+



Barre	Lg/Poids
HA6	512.6/113.8
HA8	110.0/43.4
HA14	120.9/146.0
HA16	93.8/148.1

40

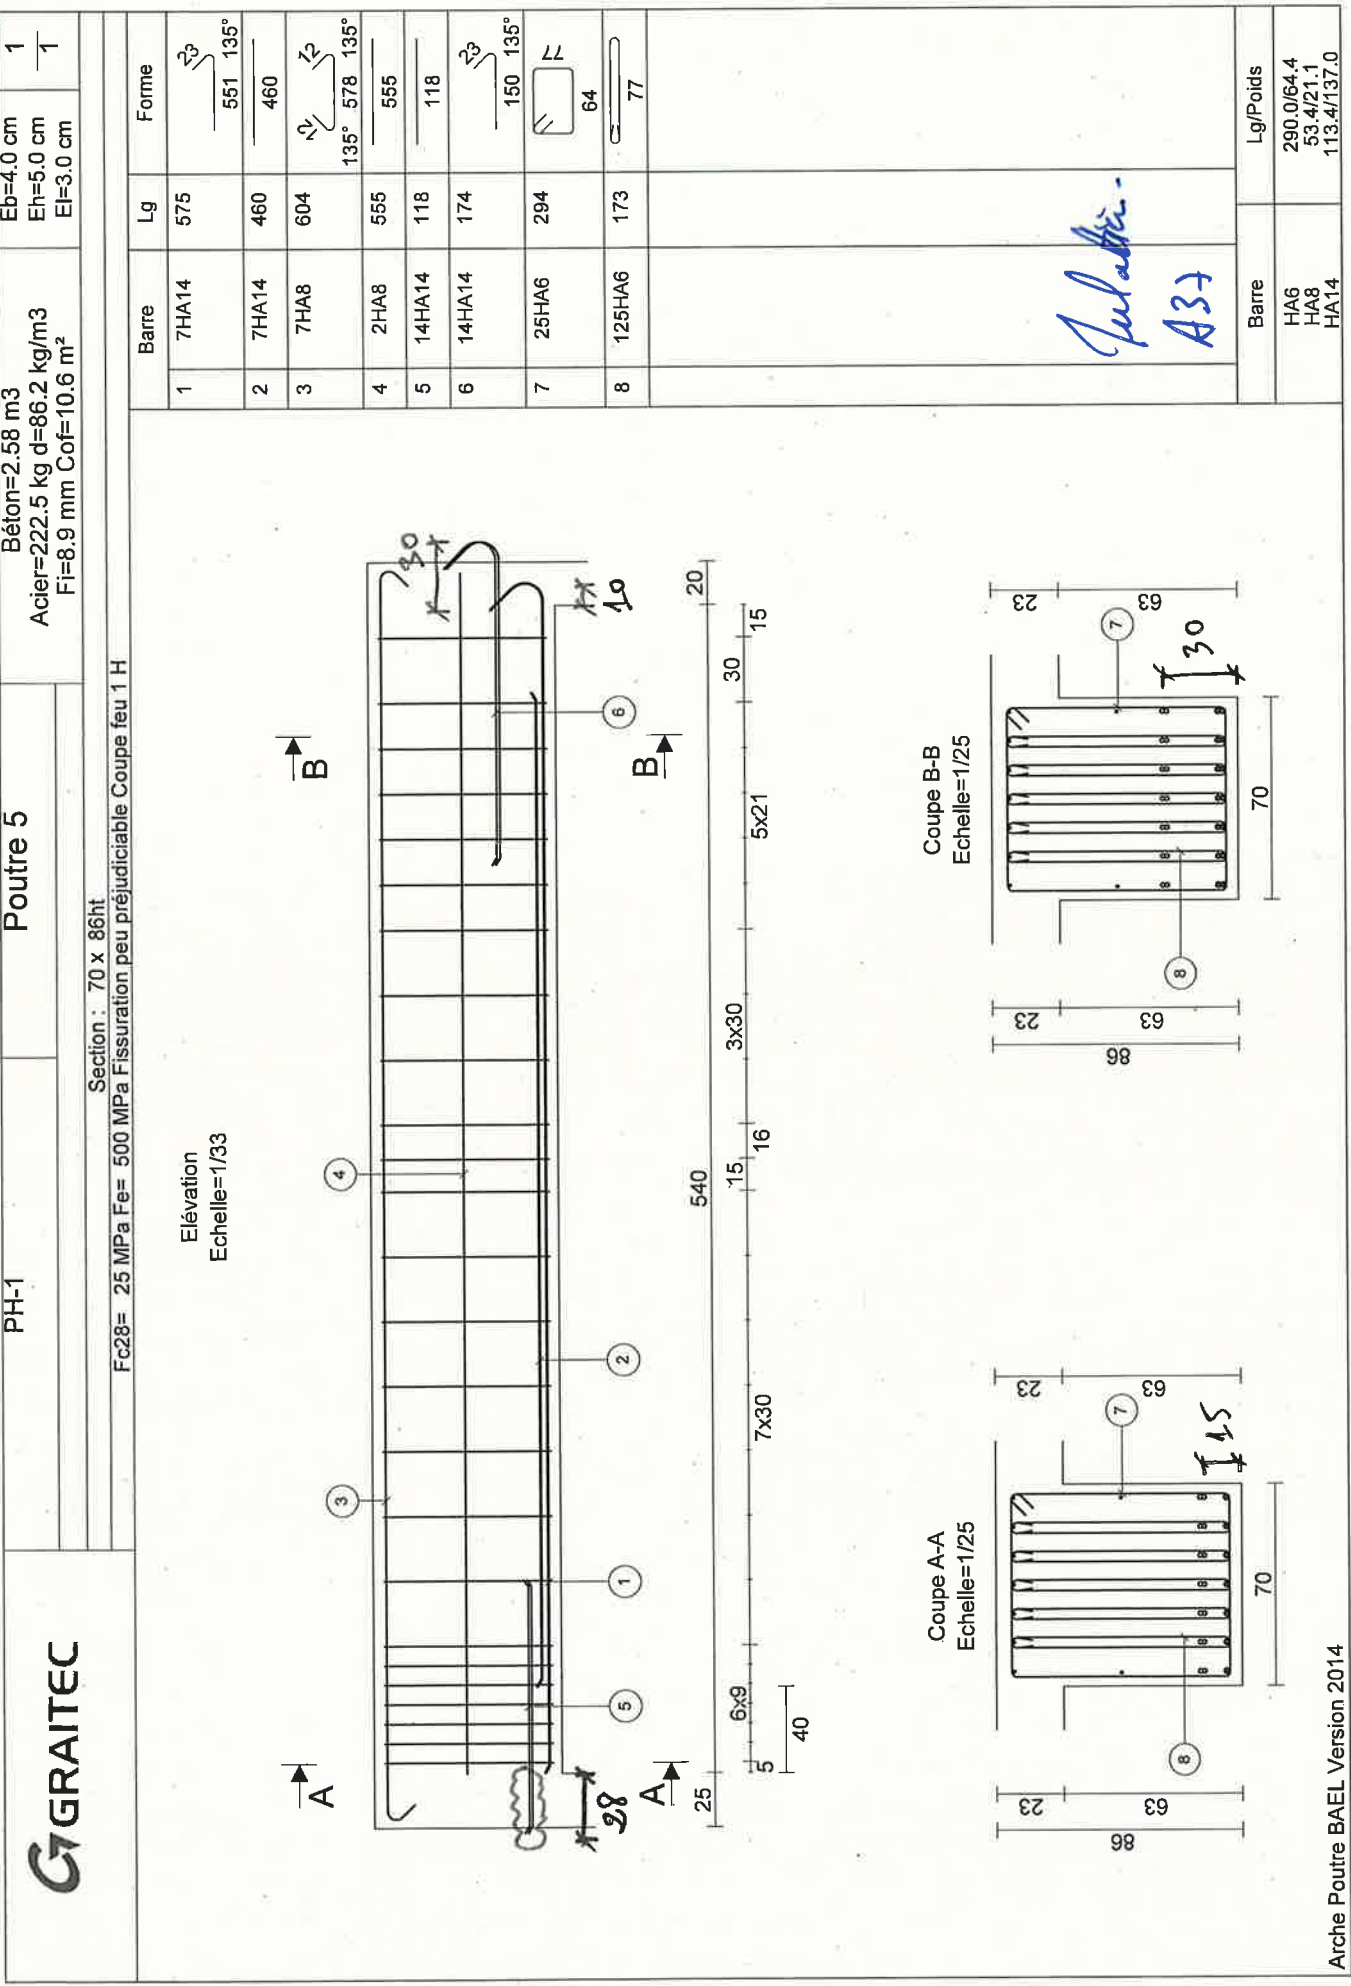


Isolation
A3+


411

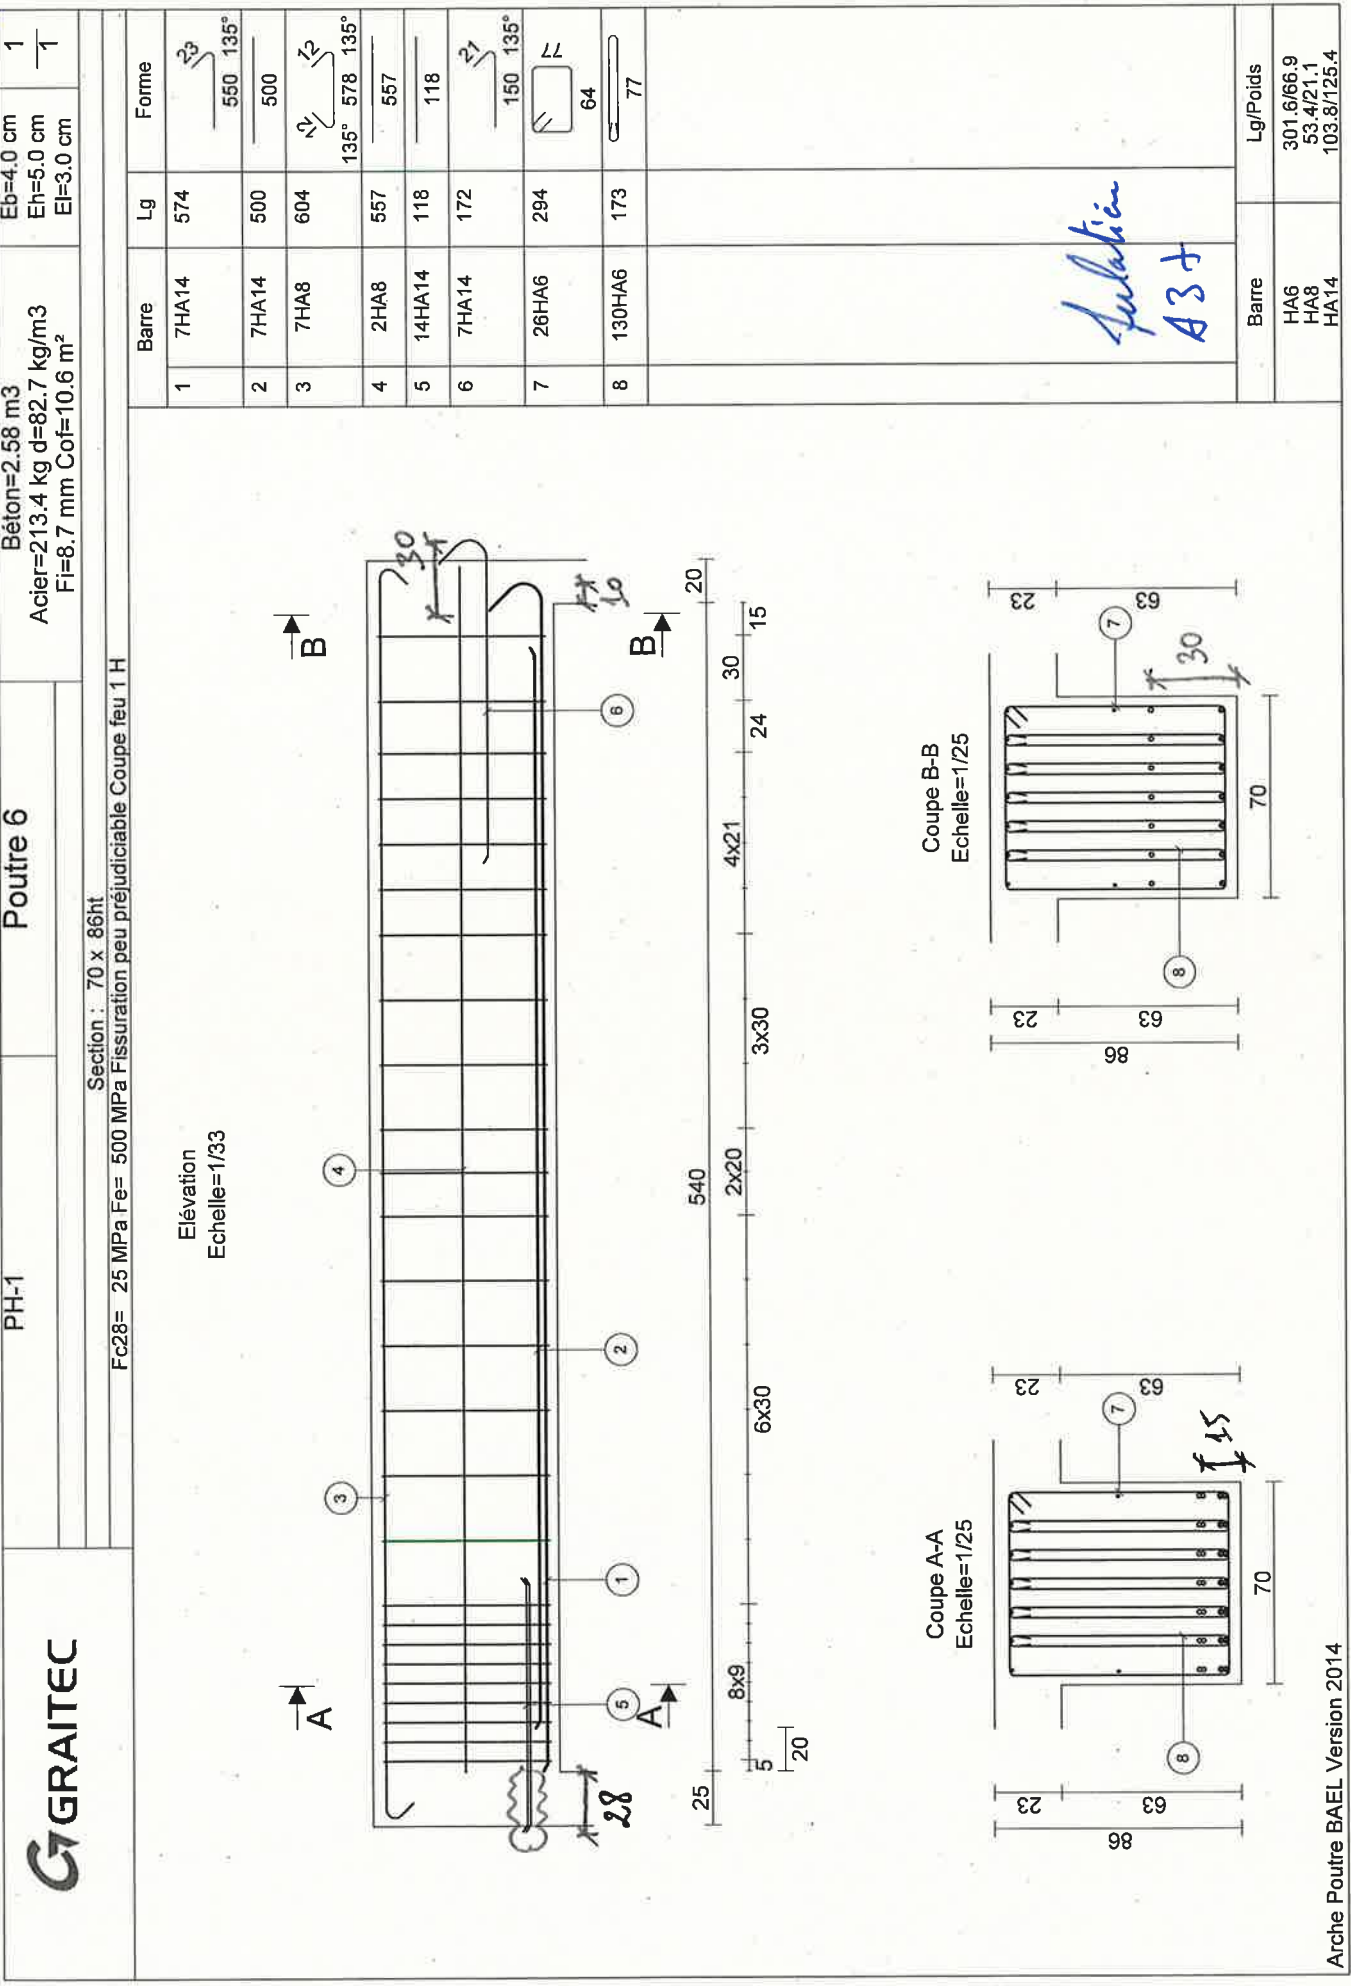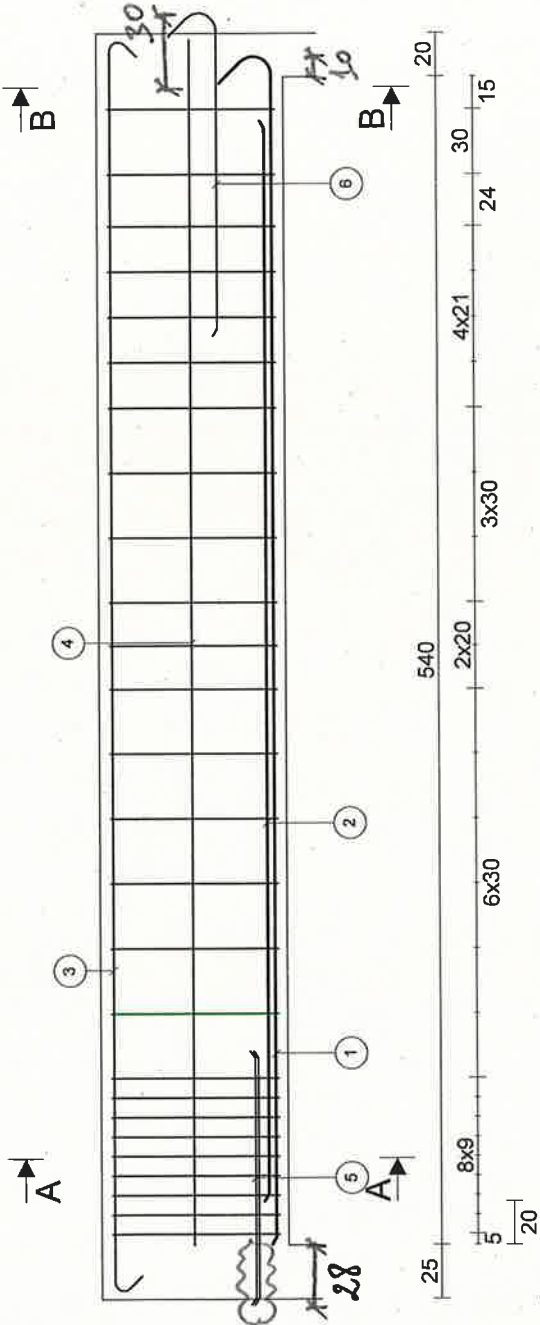



Coupe A-A
Echelle=1/25

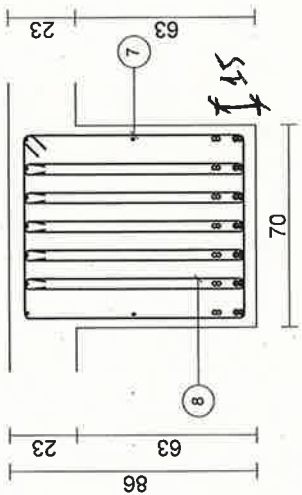


Coupe B-B
Echelle=1/25

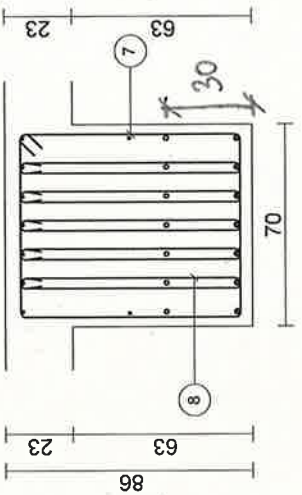


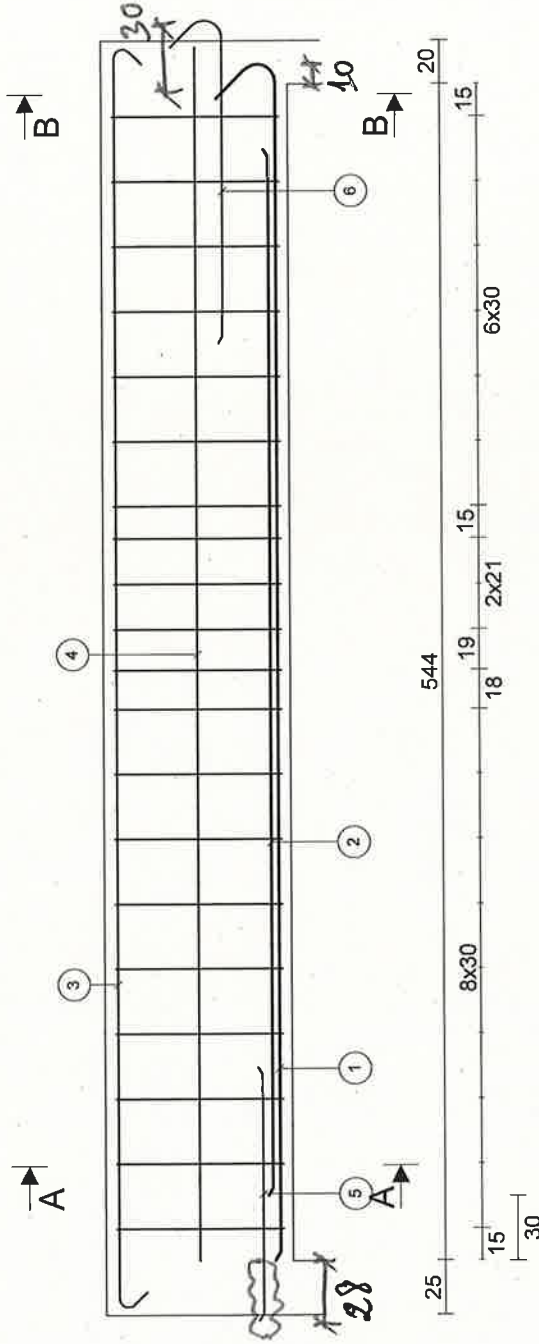

Coupe A-A
Echelle=1/20

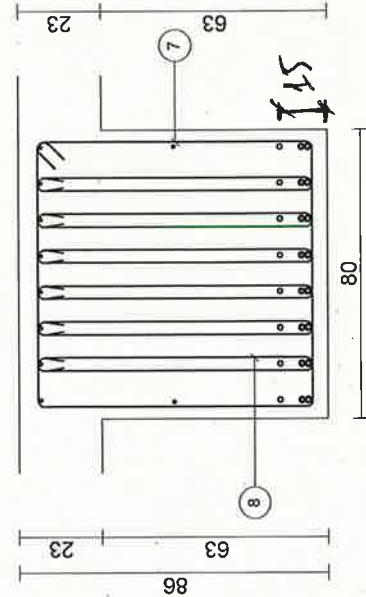

Coupe B-B
Echelle=1/20

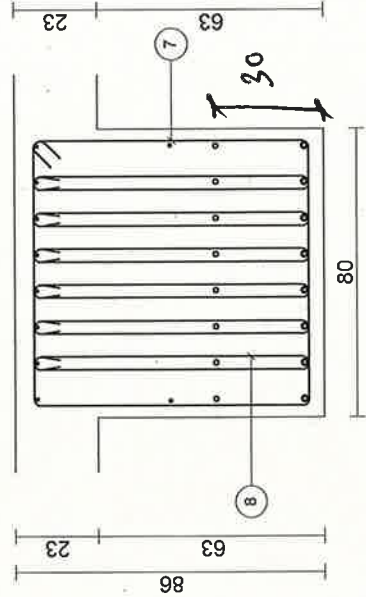

fulative
A3+


Barre		Lg	Forme
1	8HA16	583	 554 135°
2	8HA14	484	484
3	8HA8	608	 135° 582 135°
4	2HA8	561	561
5	8HA14	118	118
6	8HA14	174	 150 135°
7	20HA6	314	 74
8	120HA6	173	 77

Section : 70 x 86ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Élévation

Echelle=1/25

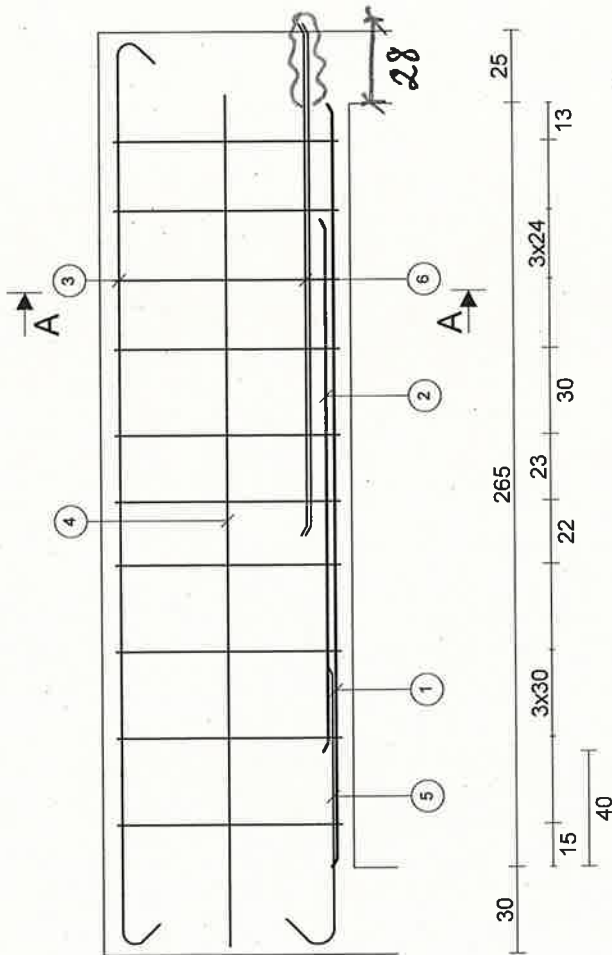

Coupe A-A
Echelle=1/25

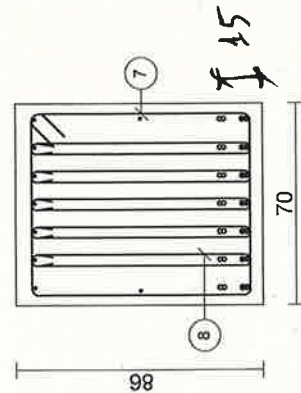

Barre		Lg	Forme
1	7HA12	265	
2	7HA12	185	
3	7HA8	339	
4	2HA8	295	
5	7HA12	114	
6	14HA14	178	
7	10HA10	302	
8	50HA8	173	