

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: BET MATTE
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: VERITAS

M.O. Délégué: .
M.O.: .
CSPS: PSO ingénierie
M.O.E.: SUD EST COORDINATION
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: A
PLANCHER sur REZ
POUTRES

DOE

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
--------	------	---------------

A		

Aciers HA (T) FeE500

Aciers Doux (Ø) FeE 235

Aciers TS FeE 500

Béton fc28 >= 25MPa

Enrobage = 3 cm

PLAN N°
A43 0

DATE : 19/02/2016

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59

E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BONDETTI

Contrôlé par : P. LIN

Ech :

Affaire N°

S.13.12.118

Section : 60 x 70ht




183°
A43


Section : 30 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H


Elévation
Echelle=1/35

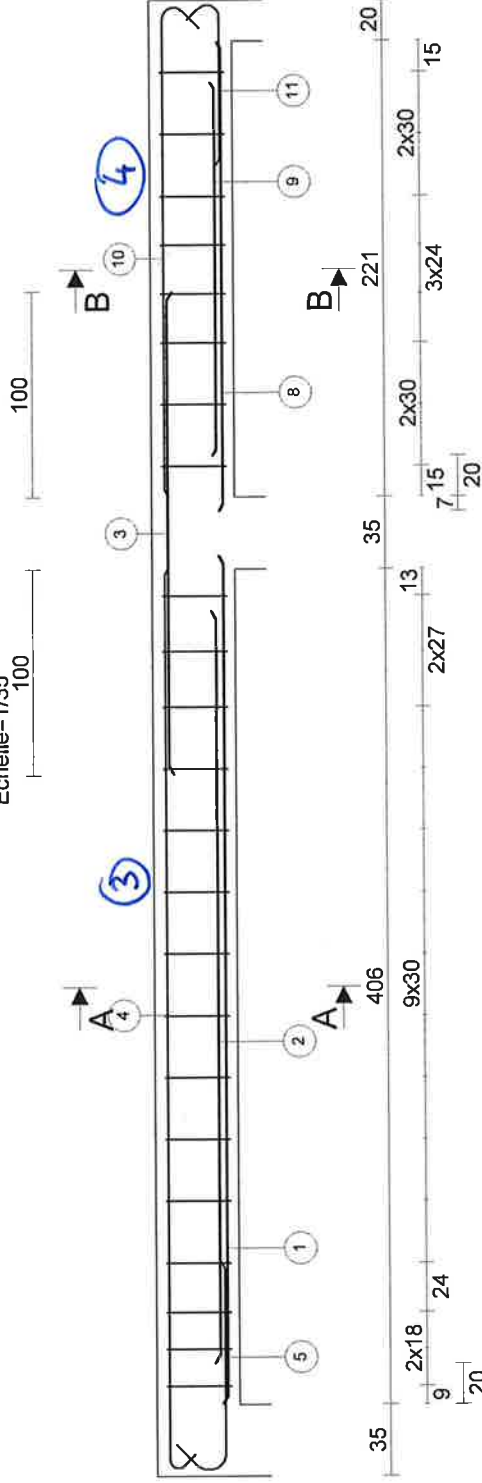

Coupe A-A
Echelle=1/20

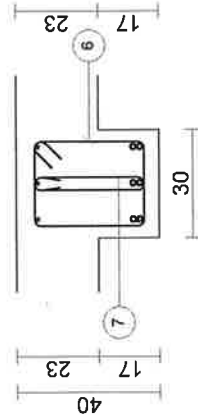

Coupe B-B
Echelle=1/20

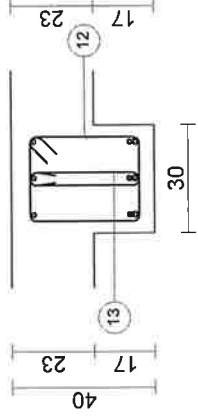

Barre	Lg	Forme
1 3HA16	413	413
2 3HA16	366	366
3 3HA16	235	235
4 3HA8	450	438 135°
5 3HA14	127	135° 103
6 15HA6	122	24
7 15HA6	81	31
8 3HA14	228	228
9 3HA12	181	181
10 3HA12	257	135° 238
11 3HA12	93	78 135°
12 8HA6	122	24
13 8HA6	81	31
Barre	Lg/Poids	
HA6	46.8/10.4	
HA8	13.5/5.3	
HA12	15.9/14.2	
HA14	10.6/12.9	
HA16	30.4/48.0	

180°
A43


31

Section : 50 x 45ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elevation
Echelle=1/33

130 70

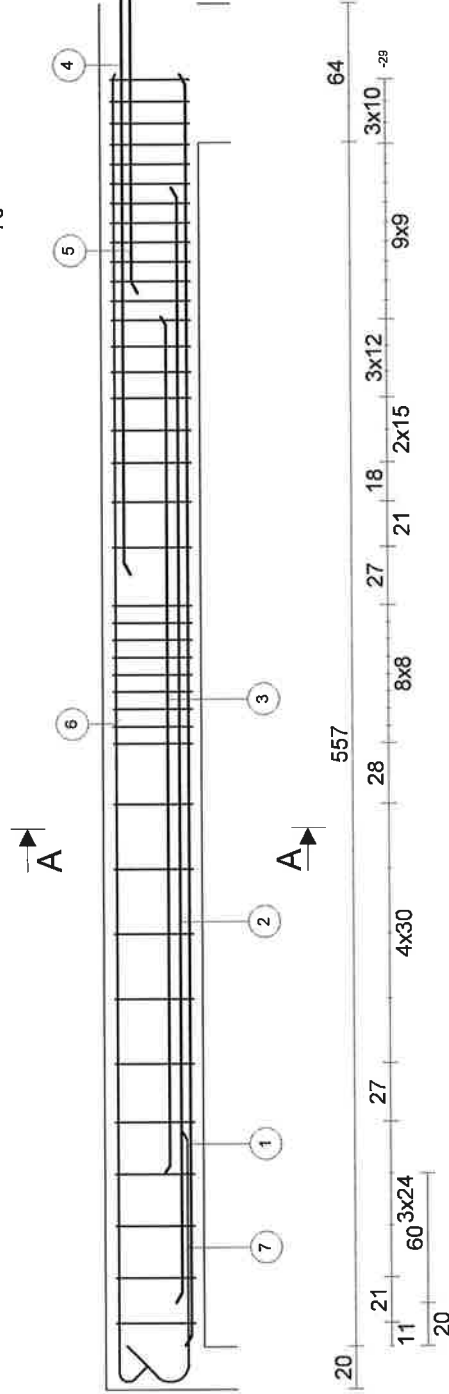

Coupe A-A
Echelle=1/20

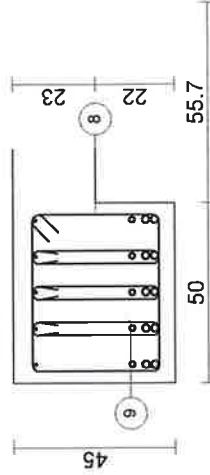


Barre		Lg	Forme
1	5HA20	589	
2	5HA20	517	
3	5HA16	397	
4	5HA20	464	
5	5HA20	204	
6	5HA8	618	
7	5HA16	147	
8	39HA6	172	
9	117HA6	91	

Section : 50 x 45ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Rayon: 12.44

Elévation
Echelle=1/33

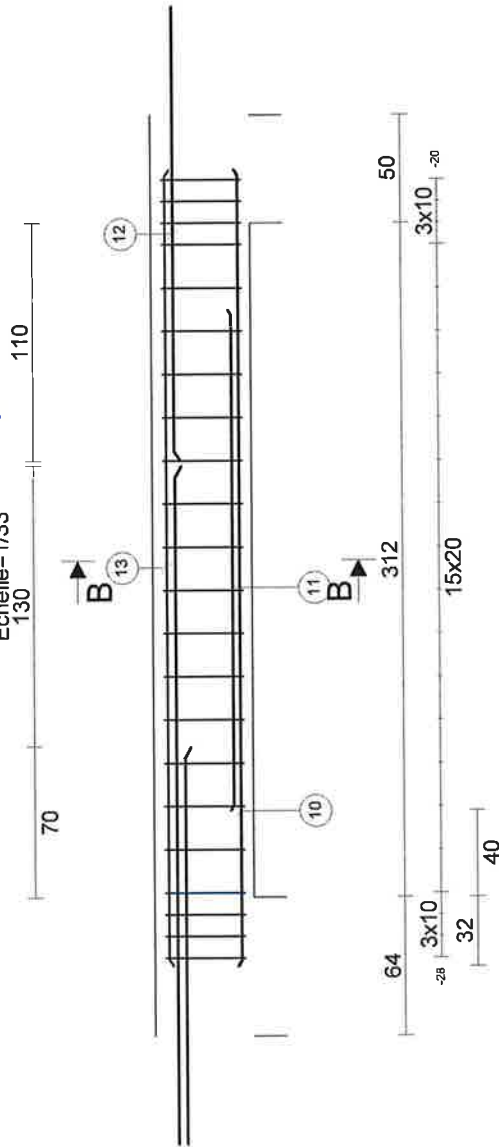

Coupe B-B
Echelle=1/20

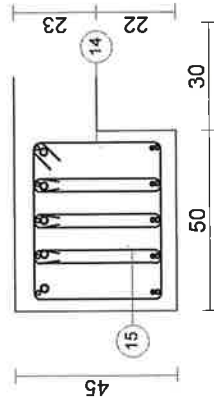

Barre		Lg	Forme
10	5HA12	369	369
11	5HA10	232	232
12	5HA16	270	270
13	5HA12	369	369
14	22HA6	172	98 44
15	66HA6	91	36
180° A43			
Barre		Lg/Poids	
HA6		98.0/21.8	
HA10		11.6/7.2	
HA12		36.9/32.8	
HA16		13.5/21.3	


Section : 50 x 45ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H


Élévation
Echelle=1/33

Rayon Gvt: 12.44

110

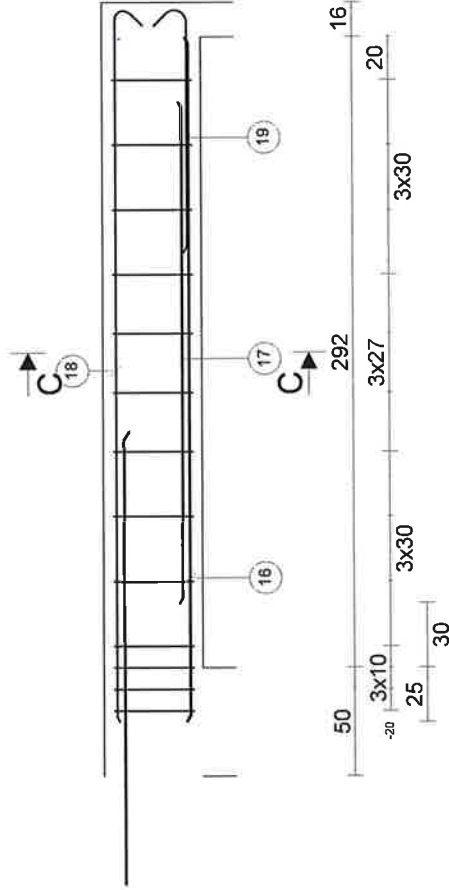

Coupe C-C
Echelle=1/20

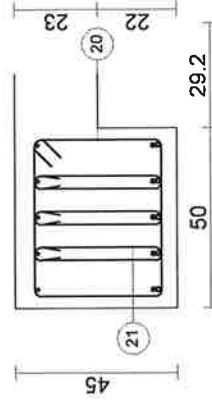


Barre	Lg	Forme
16	5HA12	317
17	5HA10	232
18	5HA8	342
19	5HA12	128
20	13HA6	172
21	39HA6	91
180° A43 61		
Barre	Lg/Poids	
HA6	57.9/12.9	
HA8	17.1/6.8	
HA10	11.6/7.2	
HA12	22.2/19.8	


Béton=1.18 m3 (0.59 Préfa)	1
Acier=93.3 kg d=79.1 kg/m3	$\frac{1}{1}$
Fi=10.2 mm Cof=4.5 m²	
	Eb=4.0 cm Eh=5.0 cm El=3.0 cm

Section : 50 x 50ht
Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/33

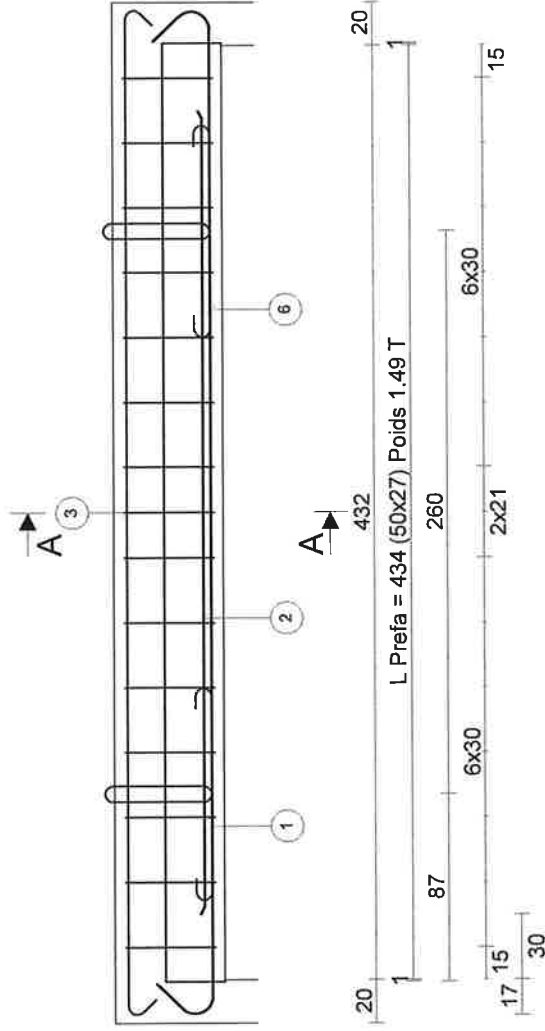


Coupe A-A
Echelle=1/20

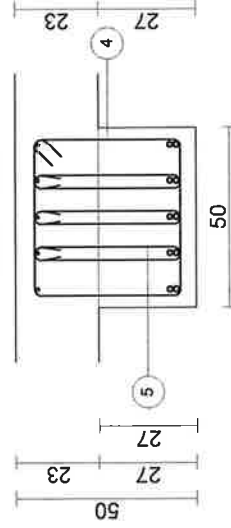[illegible]


Section : 60 x 50ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/33

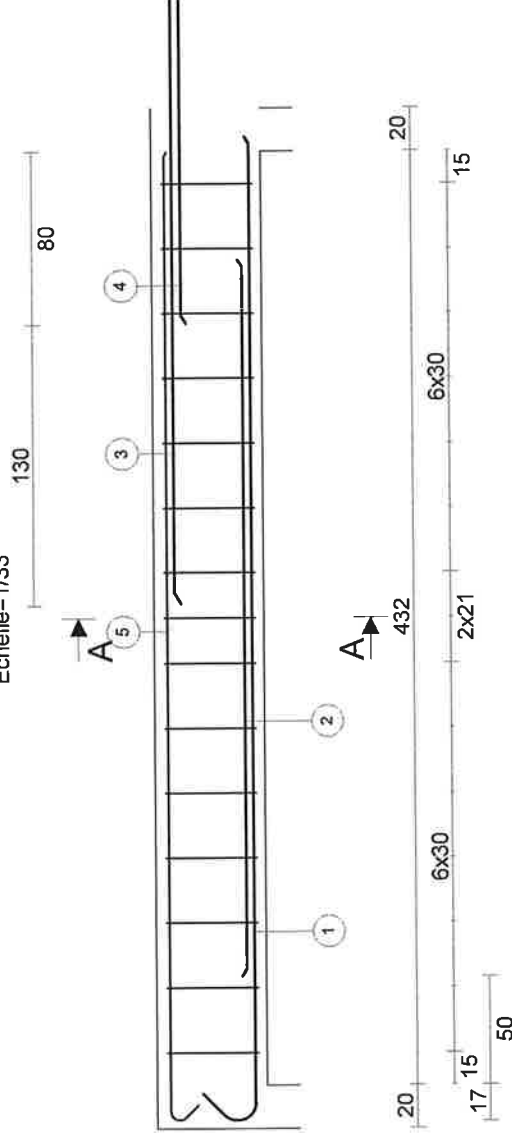

Coupe A-A
Echelle=1/25

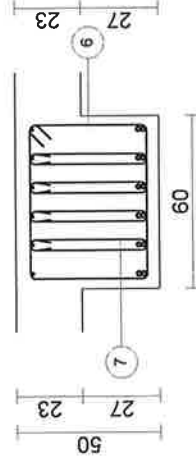


Barre	Lg	Forme
1 6HA14	480	135° 456
2 6HA14	332	332
3 6HA20	440	440
4 6HA14	180	180
5 6HA8	461	449 135°
6 15HA6	202	54
7 60HA6	101	41

Barre	Lg/Poids
HA6	91.0/20.2
HA8	27.7/10.9
HA14	59.5/71.9
HA20	26.4/65.1


Section : 60 x 50ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/33

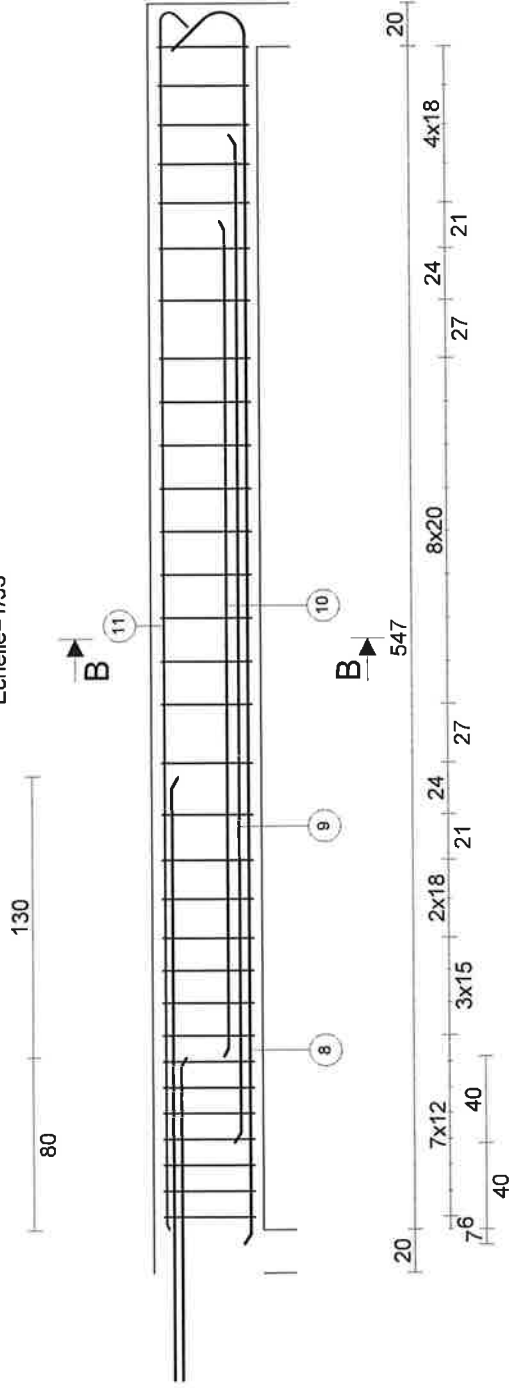

Coupe B-B
Echelle=1/25

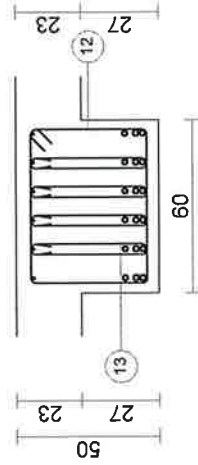

Barre	Lg	Forme
8	605	571 135°
9	467	467
10	387	387
11	576	135° 564
12	202	54
13	101	41

183°
A43

9/


Barre	Lg/Poids
HA6	188.1/41.8
HA8	34.6/13.7
HA16	23.2/36.6
HA20	64.3/158.6

Section : 60 x 50ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/33

160

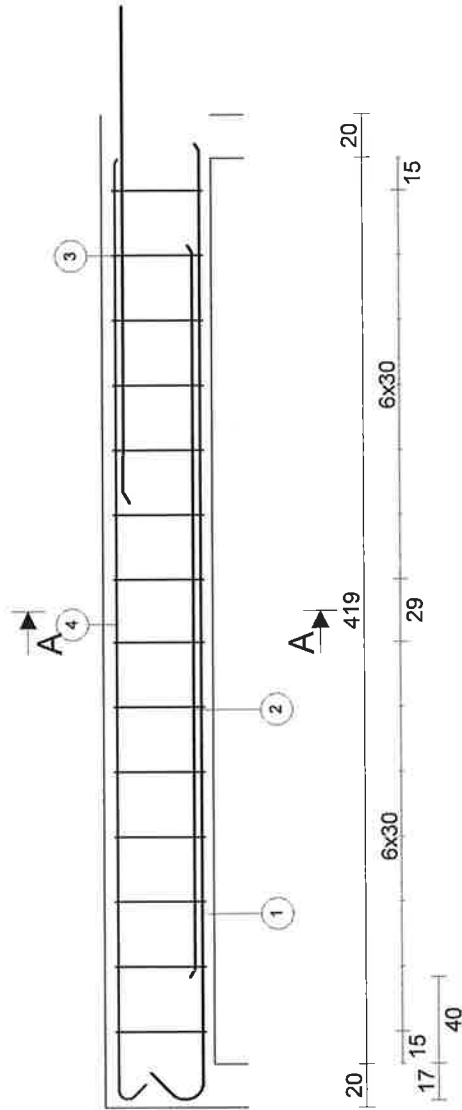

Coupe A-A
Echelle=1/25

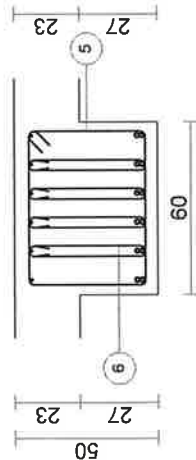

Barre	Lg	Forme
1 6HA14	467	 135° 443
2 6HA14	339	 339
3 6HA20	340	 340
4 6HA8	448	 436 135°
5 14HA6	202	 54
6 56HA6	101	 41
183° A43 101		
Barre	Lg/Poids	
HA6	84.9/18.9	
HA8	26.9/10.6	
HA14	48.4/58.4	
HA20	20.4/50.3	

1603
A43

GRAITEC

Bat. A
PH RDC

Poutre 11

1
1
1

Eb=4.0 cm
Eh=5.0 cm
El=3.0 cm

Béton=1.09 m³
Acier=74.6 kg d=68.3 kg/m³
Fi=9.2 mm Cof=2.6 m²

Section : 60 x 50ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/33

130

Coupe A-A
Echelle=1/20

Barre	Lg	Forme
1 6HA14	366	135° 341
2 6HA12	224	224
3 6HA8	172	135° 147
4 6HA8	353	341 135°
5 6HA12	166	147 135°
6 11HA6	202	54
7 44HA6	101	41
Barre	Lg/Poids	
HA6	66.7/14.8	
HA8	31.5/12.4	
HA12	23.4/20.8	
HA14	22.0/26.5	

Arche Poutre BAFI Version 2014

Ec28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H




Barre	Lg	Forme
1 3HA14	229	229
2 3HA12	139	139
3 3HA16	235	235
4 3HA8	253	
5 3HA14	116	
6 10HA6	122	
7 10HA6	81	
8 3HA14	407	407
9 3HA14	317	317
10 3HA8	426	
11 6HA12	97	
12 14HA6	122	
13 14HA6	81	
		
Barre	Lg/Poids	
HA6	48.8/10.8	
HA8	20.4/8.1	
HA12	10.0/8.9	
HA14	32.1/38.7	
HA16	7.1/11.1	


Section : 25 x 40ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/25

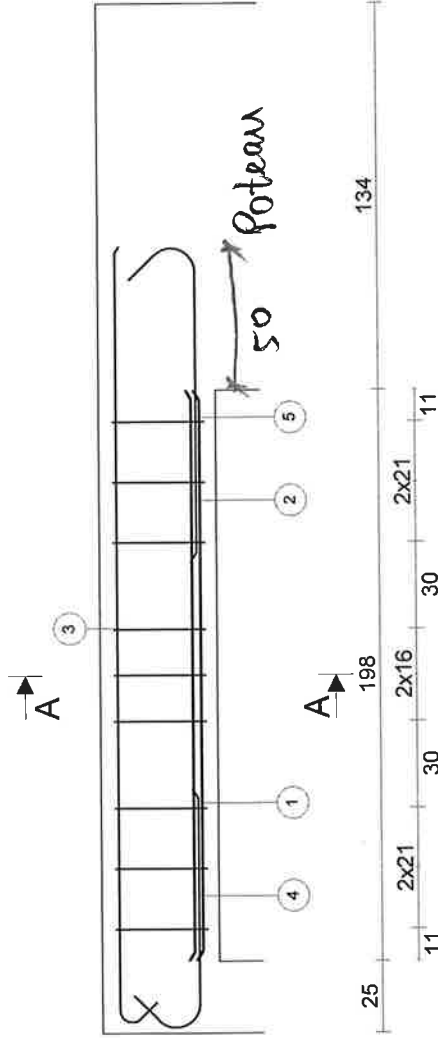

Coupe A-A
Echelle=1/20

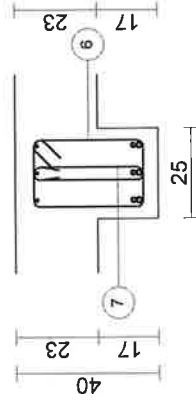


Barre		Lg	Forme
1	3HA14	198	
2	3HA12	198	
3	3HA8	282	
4	3HA14	106	
5	3HA14	132	
6	9HA6	112	
7	9HA6	81	
			</


Section : 25 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/33

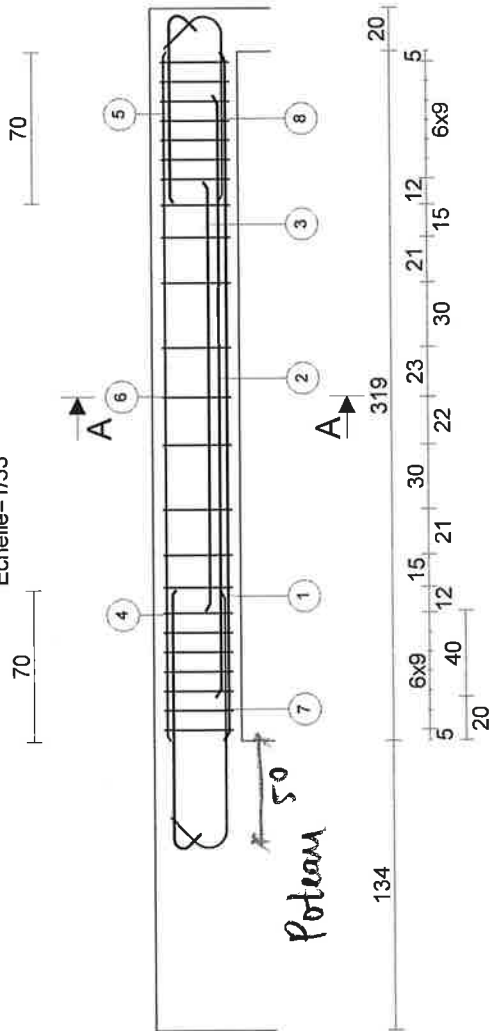

Coupe A-A
Echelle=1/20

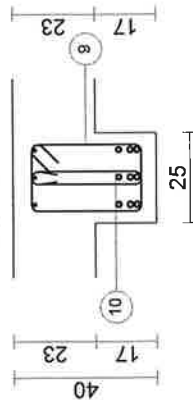

Barre	Lg	Forme
1 3HA16	319	319
2 3HA16	279	279
3 3HA14	199	199
4 3HA8	133	120 135°
5 3HA8	100	135° 87
6 3HA8	319	319
7 3HA16	146	135° 120
8 3HA16	115	87 135°
9 23HA6	112	19
10 23HA6	81	31
18° A43		
Barre	Lg/Poids	
HA6	44.5/9.9	
HA8	16.6/6.5	
HA14	6.0/7.2	
HA16	25.8/40.7	