

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: BET MATTE
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: VERITAS

M.O. Délégué: .
M.O.: .
CSPS: PSO ingénierie
M.O.E.: SUD EST COORDINATION
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: A
BA au +1 entre files 1 et 9

DOE

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A	03/03/2016	AJOUTE PAGES 14 à 27 (ACIERS FILES 1 à 3)
B	10/03/2016	AJOUTE PAGES 29,30,31 (BN5,BN6,BN7)

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
A47 B

DATE : 01/03/2016

MATTÉ

BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59

E-mail : bet@matte.fr


Dessiné par : J.BONDETTI

Contrôlé par : P. LIN

Ech :

Affaire N°

S.13.12.118

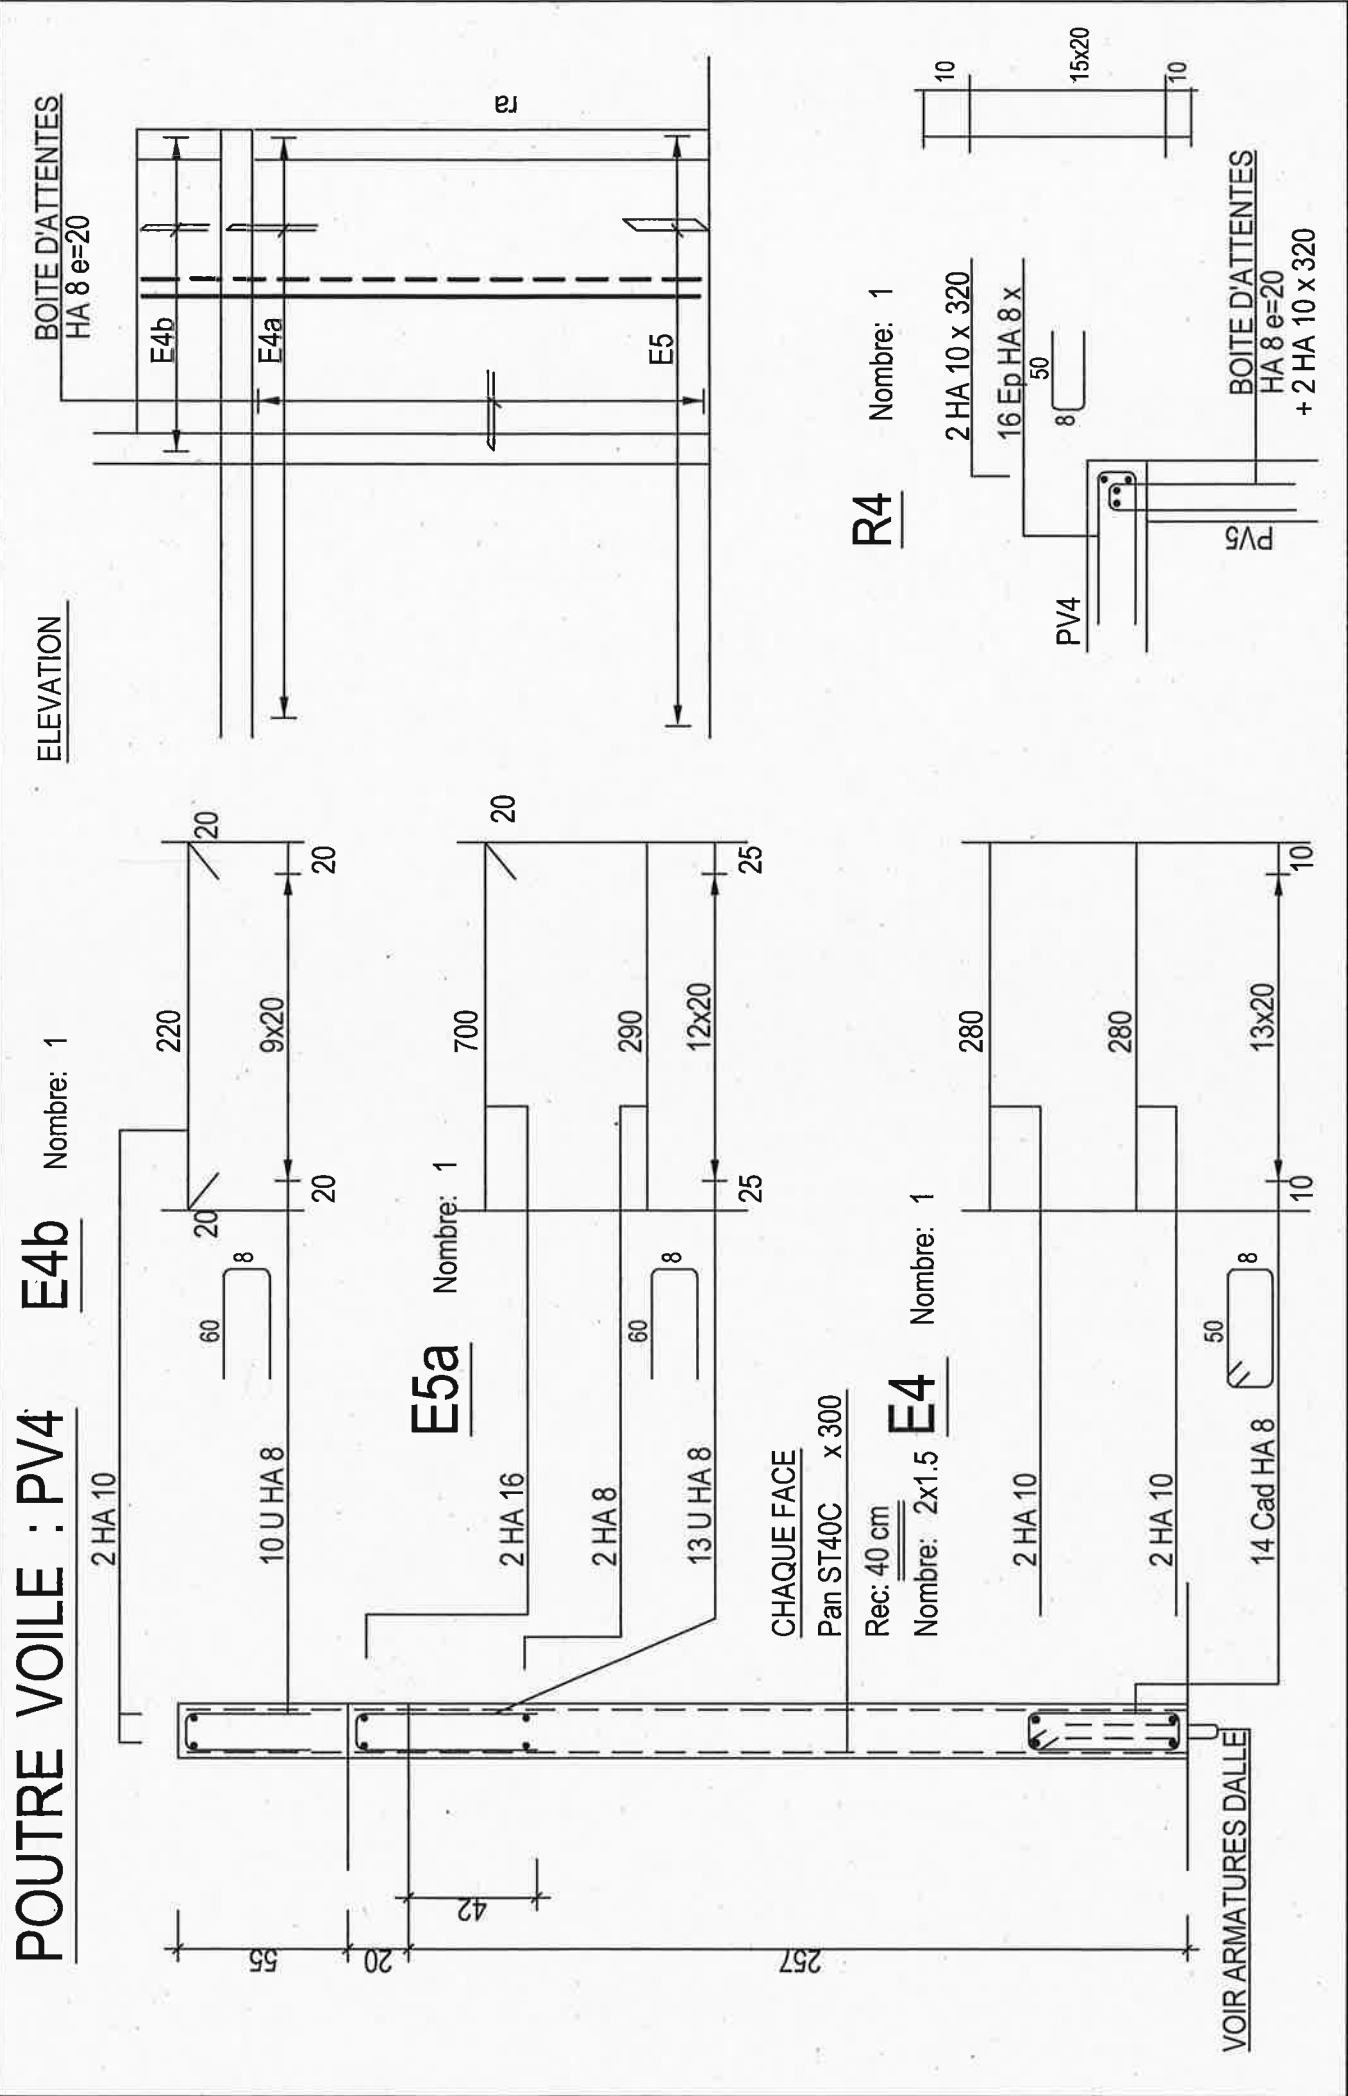


E5b


Nombre: 1

POUTRE VOILE : PV5

Nombre: 1

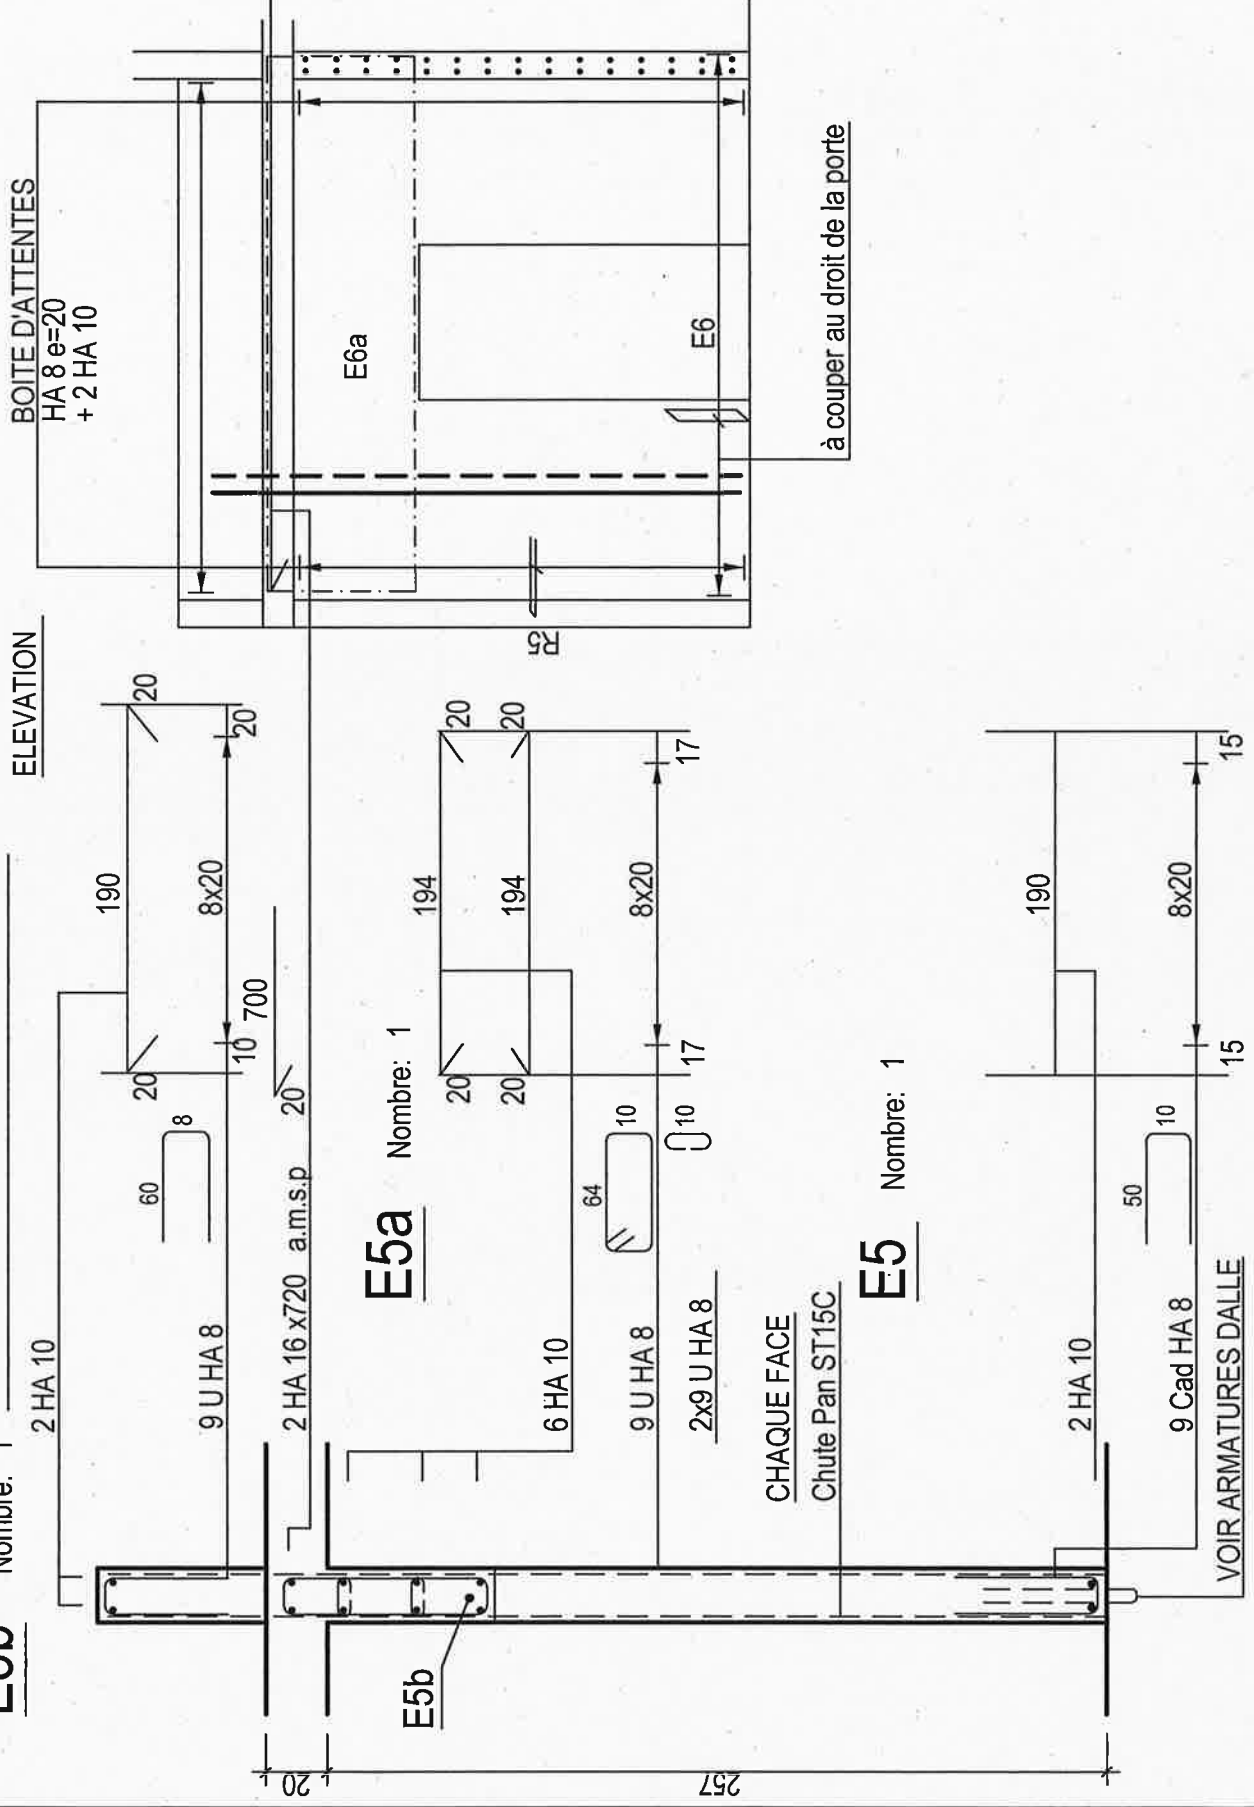

POUTRE VOILE : PV7

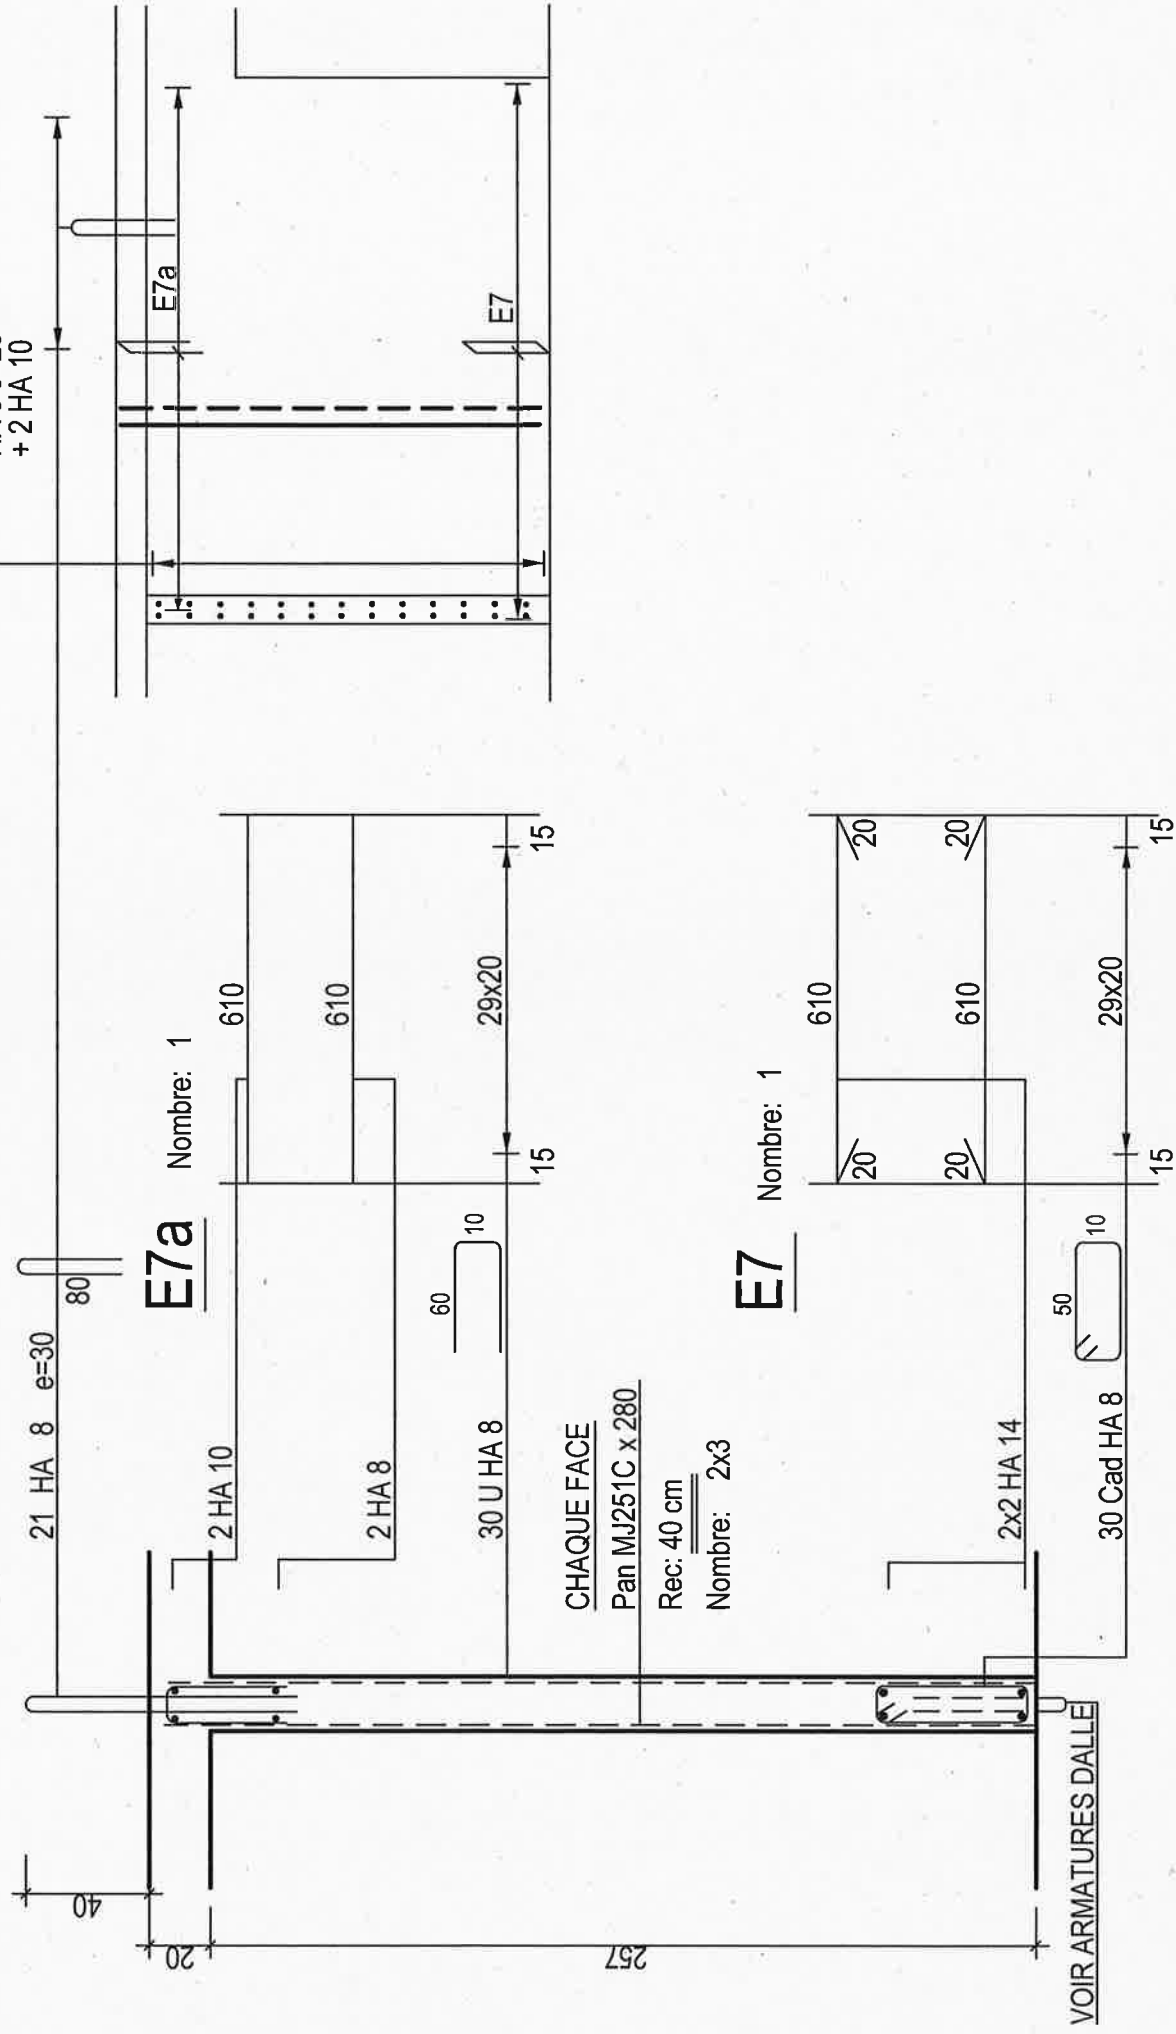

AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au +1	Plan n° A 47	Page: 5
POUTRE VOILE : PV8 CHAQUE FACE Pan MJ251C x 280 Rec: 40 cm Nombre: 2x2 E8 Nombre: 1 VOIR ARMATURES DALLE					


POUTRE VOILE : PV17

Nombre: 3

2 HA 10 FILANTS
2x2.50 = 5.00 ml Env

ELEVATION

BOITE D'ATTENTES
HA 8 e=20
DE CHAQUE COTE

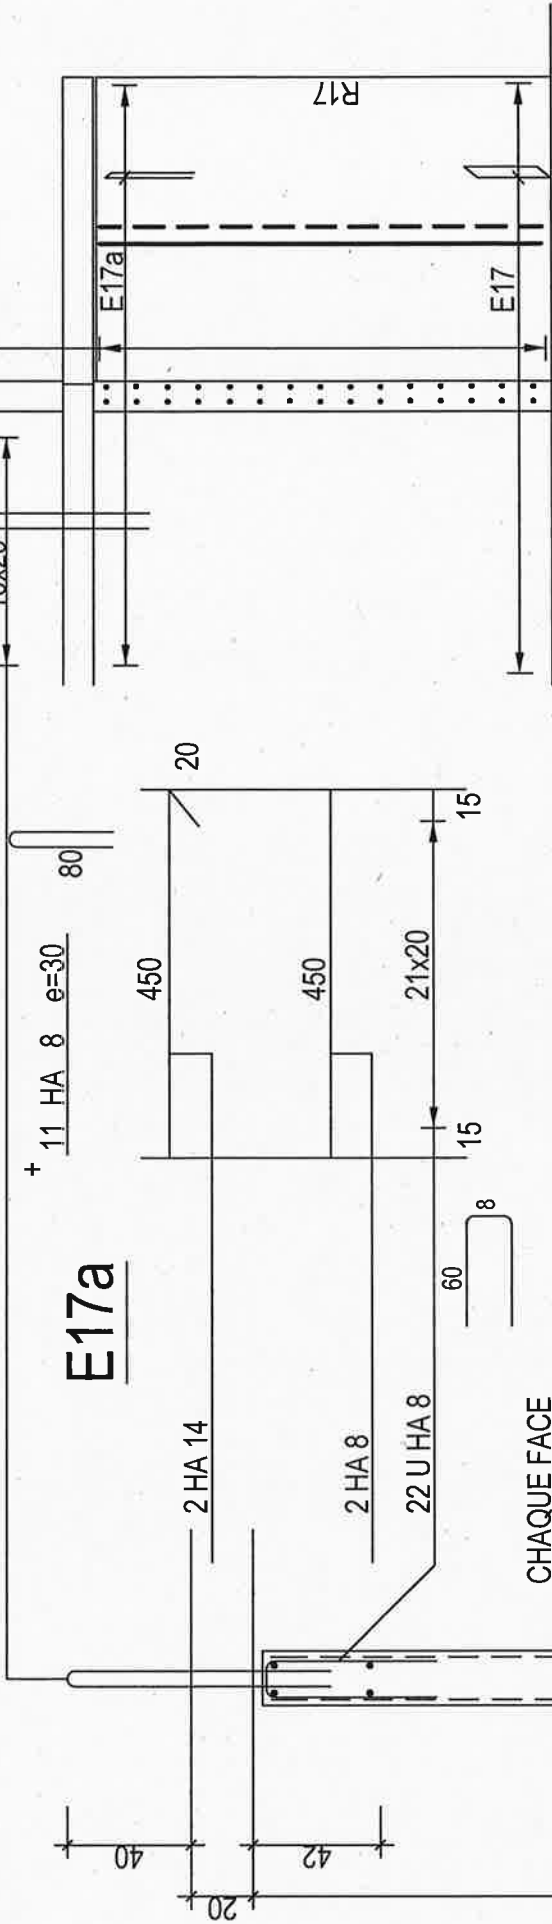

CHAQUE FACE

Pan MJ251C x 260


Rec: 40 cm

Nombre: 2x2

E17

Nombre:

R17

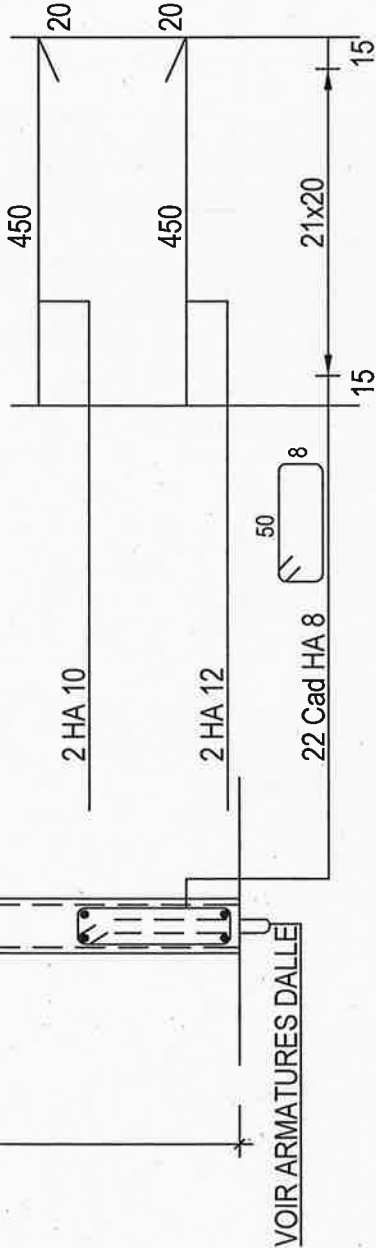

VOIR ARMATURES DALLE

2 HA 10 x 350




14 Ep HA 6 x 40

8

MURS EXTERIEURS

ANGLES MURS

ARMATURES TETES DE MURS
et OUVERTURES

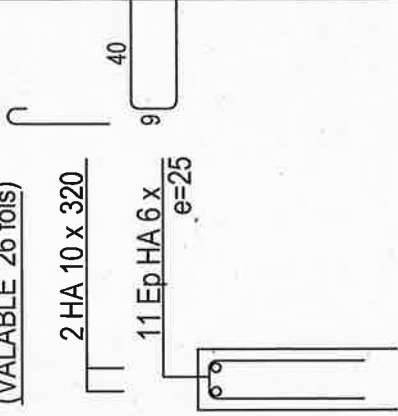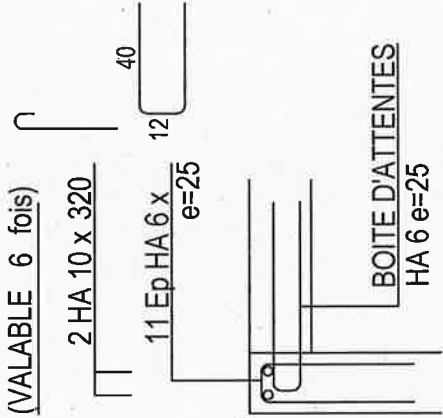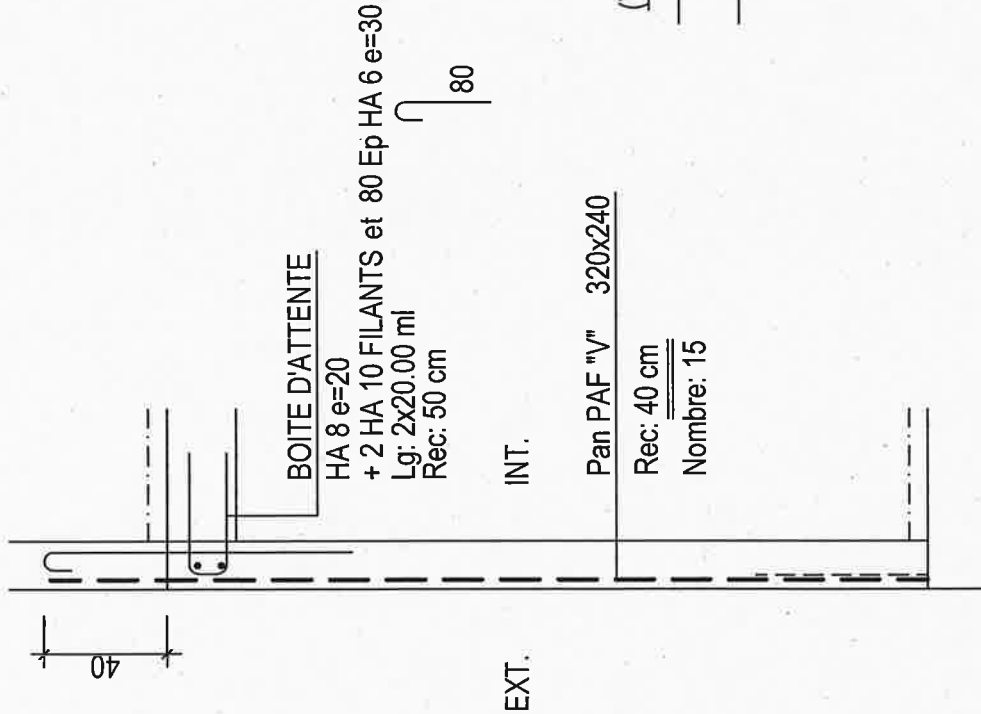

MURS EXTERIEURS


AVEC ACROTERES

ANGLES MURS

ARMATURES TETES DE MURS
et OUVERTURES


E

Nombre: 9
Rec: 50 cm

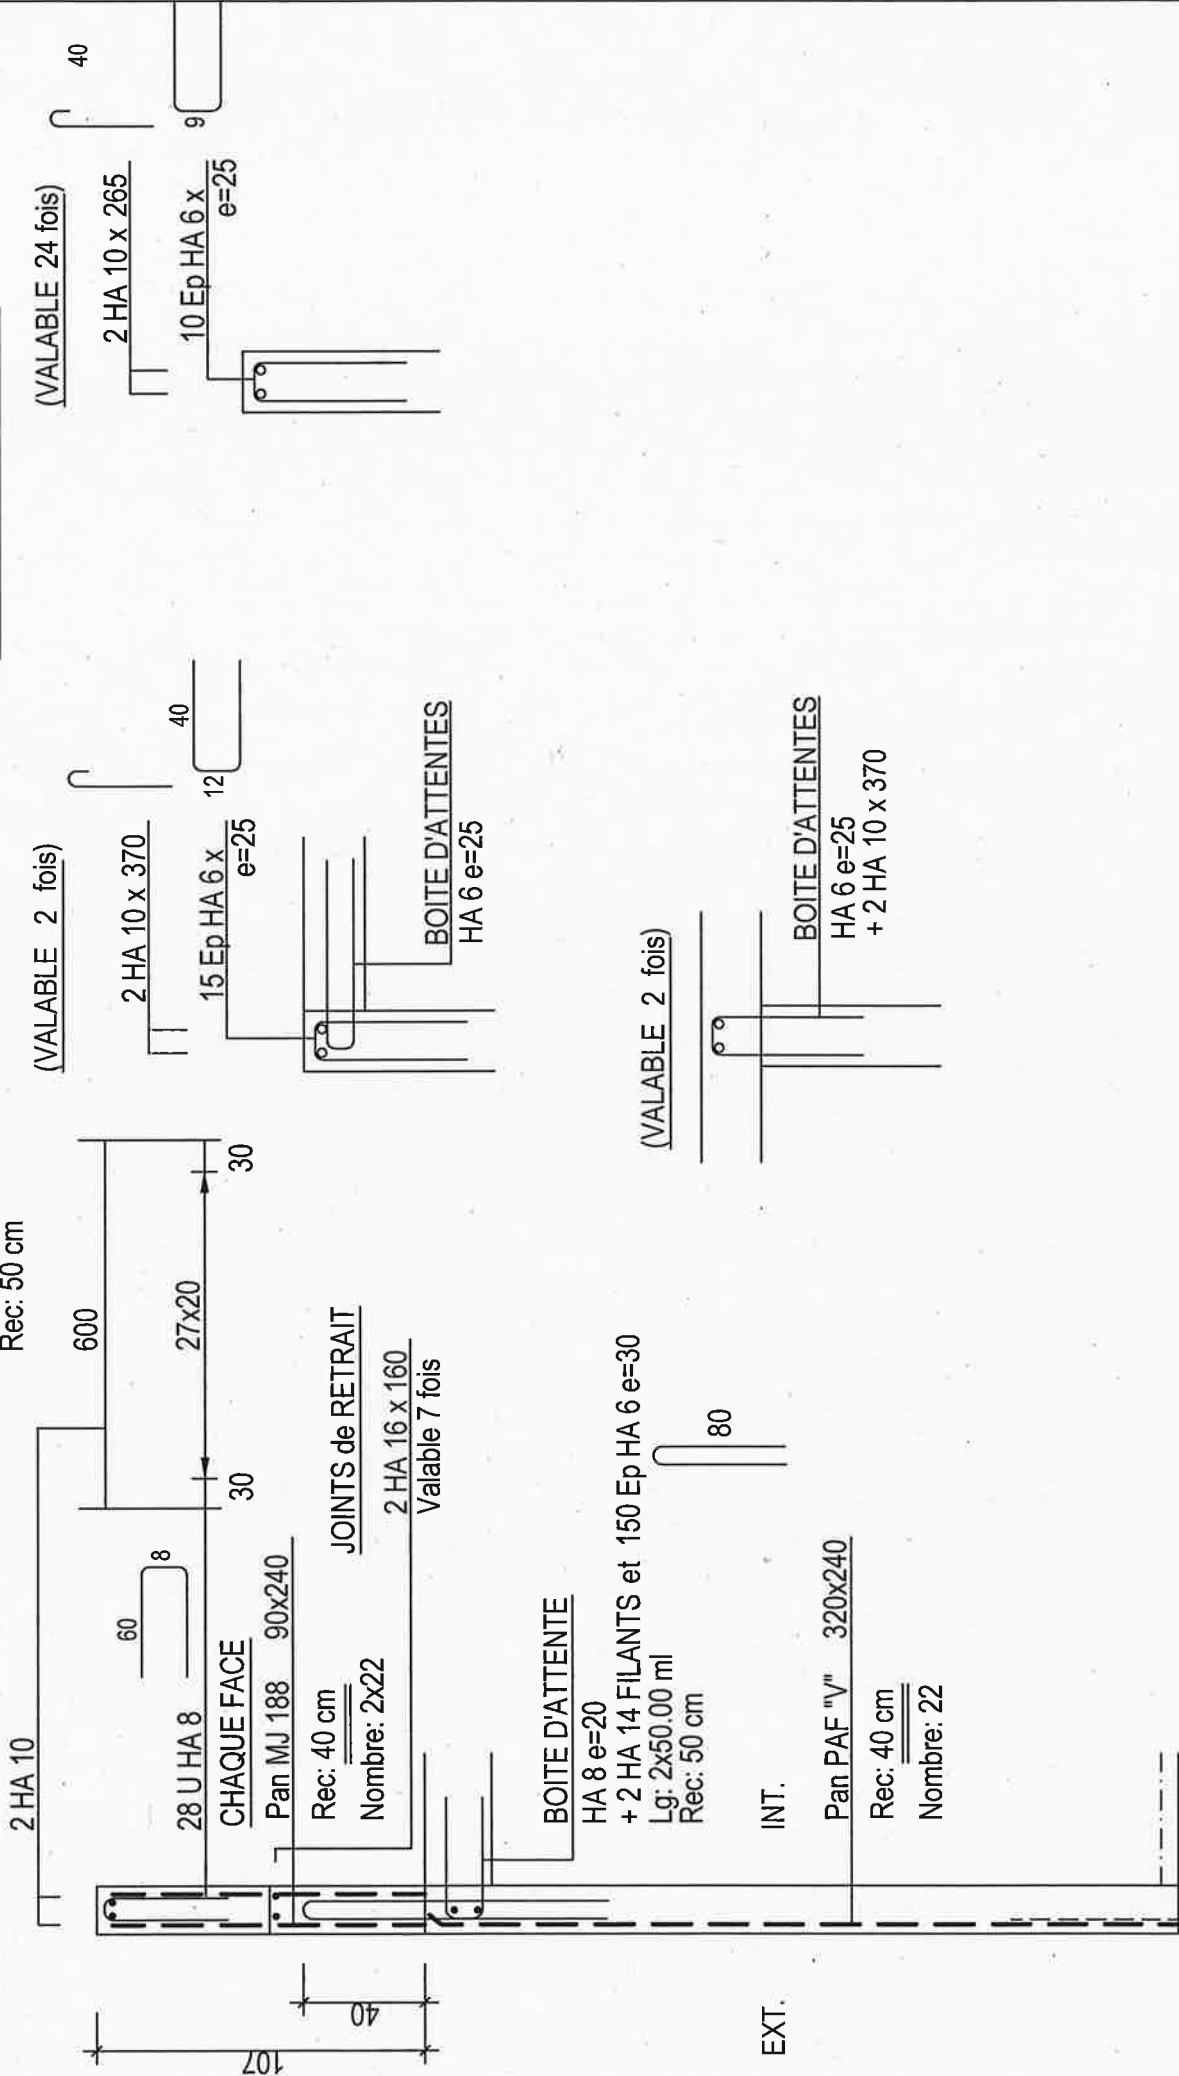


MURS INTERIEURS AVEC CONTINUEITE


ARMATURES TETES DE MURS

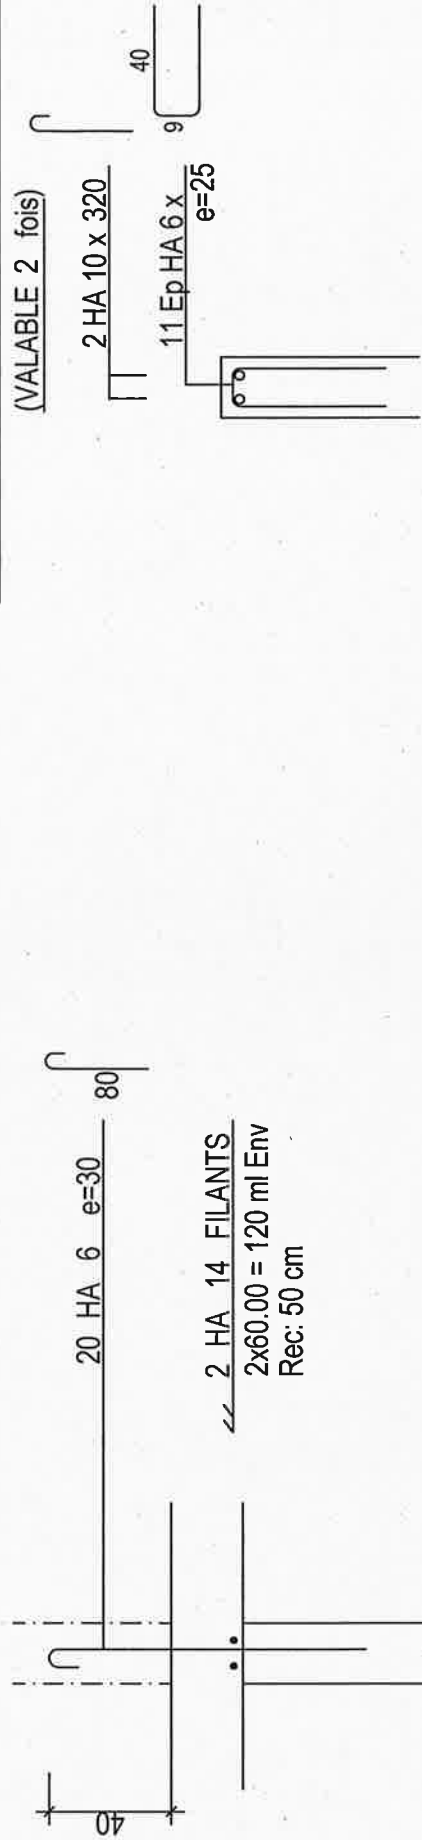

ANGLES MURS

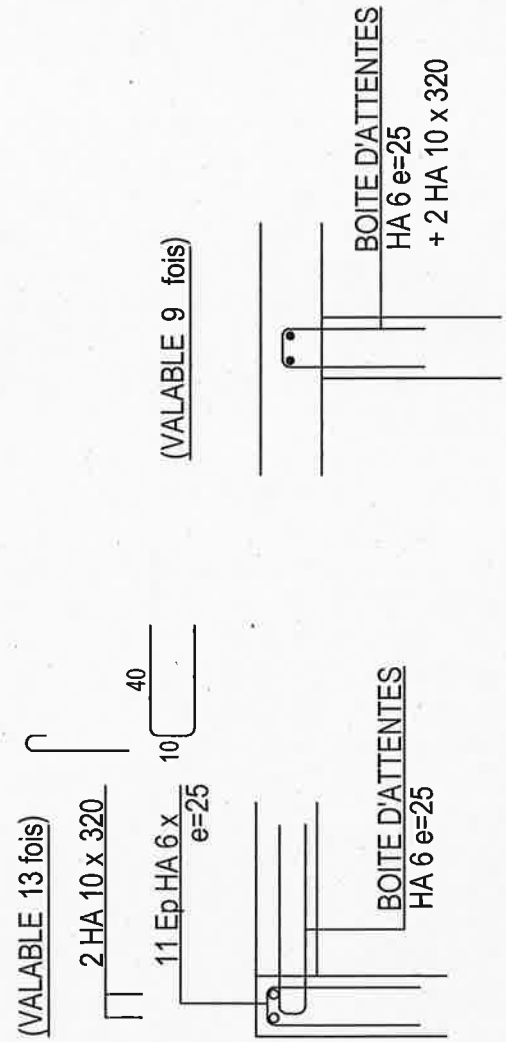


MURS INTERIEURS SANS CONTINUITE

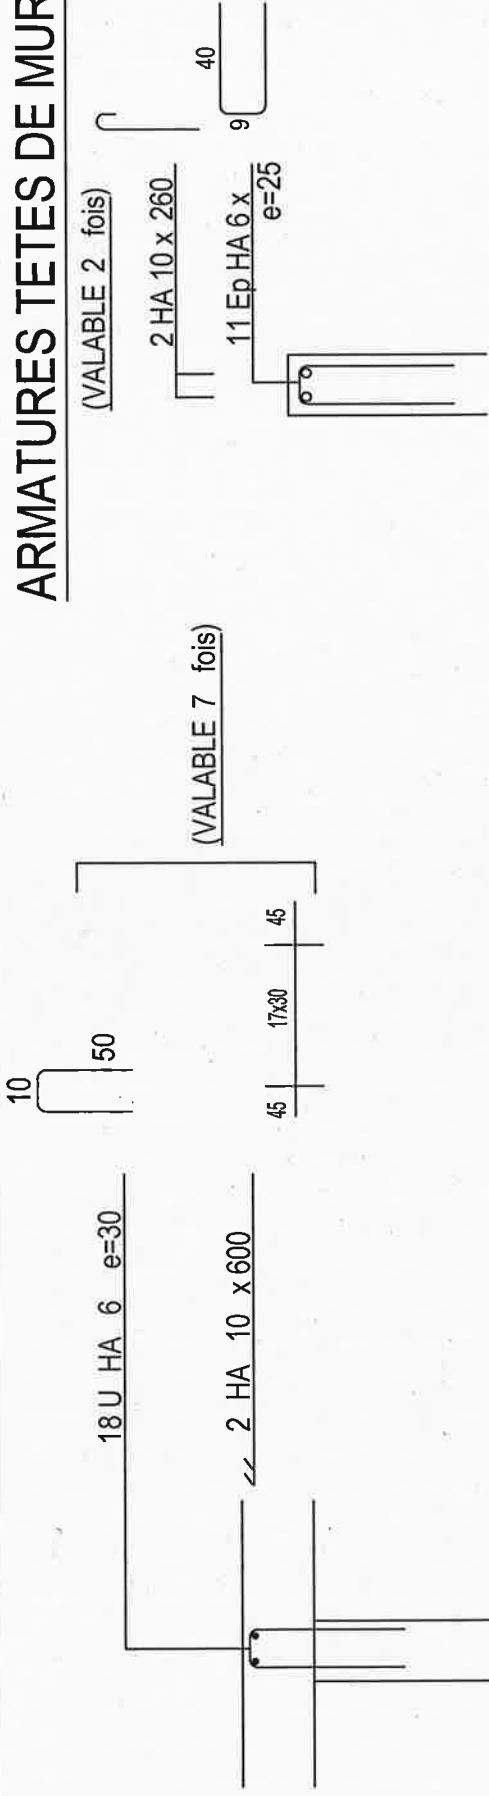

ARMATURES TETES DE MURS


ANGLES MURS

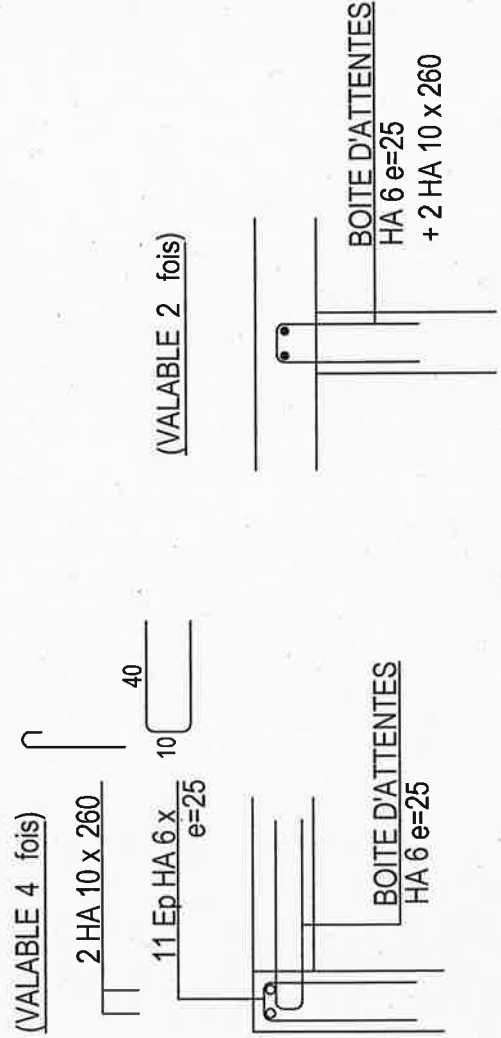


Section : 16 x 50ht

Fc28=	25 MPa	Fe=	500 MPa	Fissuration peu préjudiciable	Coupe feu 1 H
-------	--------	-----	---------	-------------------------------	---------------


Elévation
Echelle=1/20

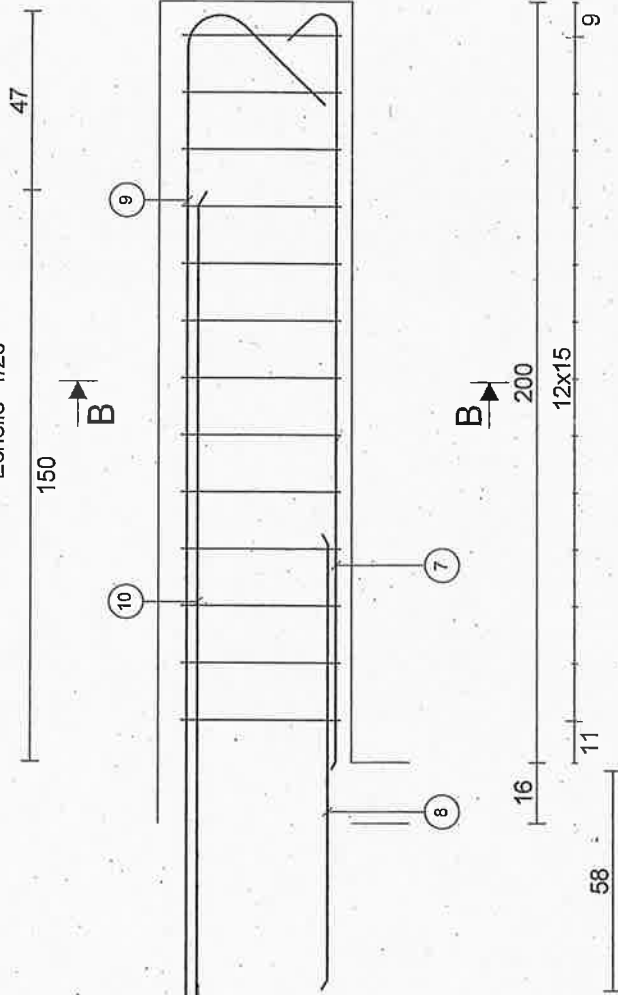


Coupe B-B
Echelle=1/20

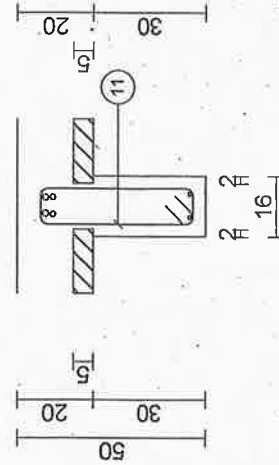
[illegible]


POUTRE VOILE : PV2

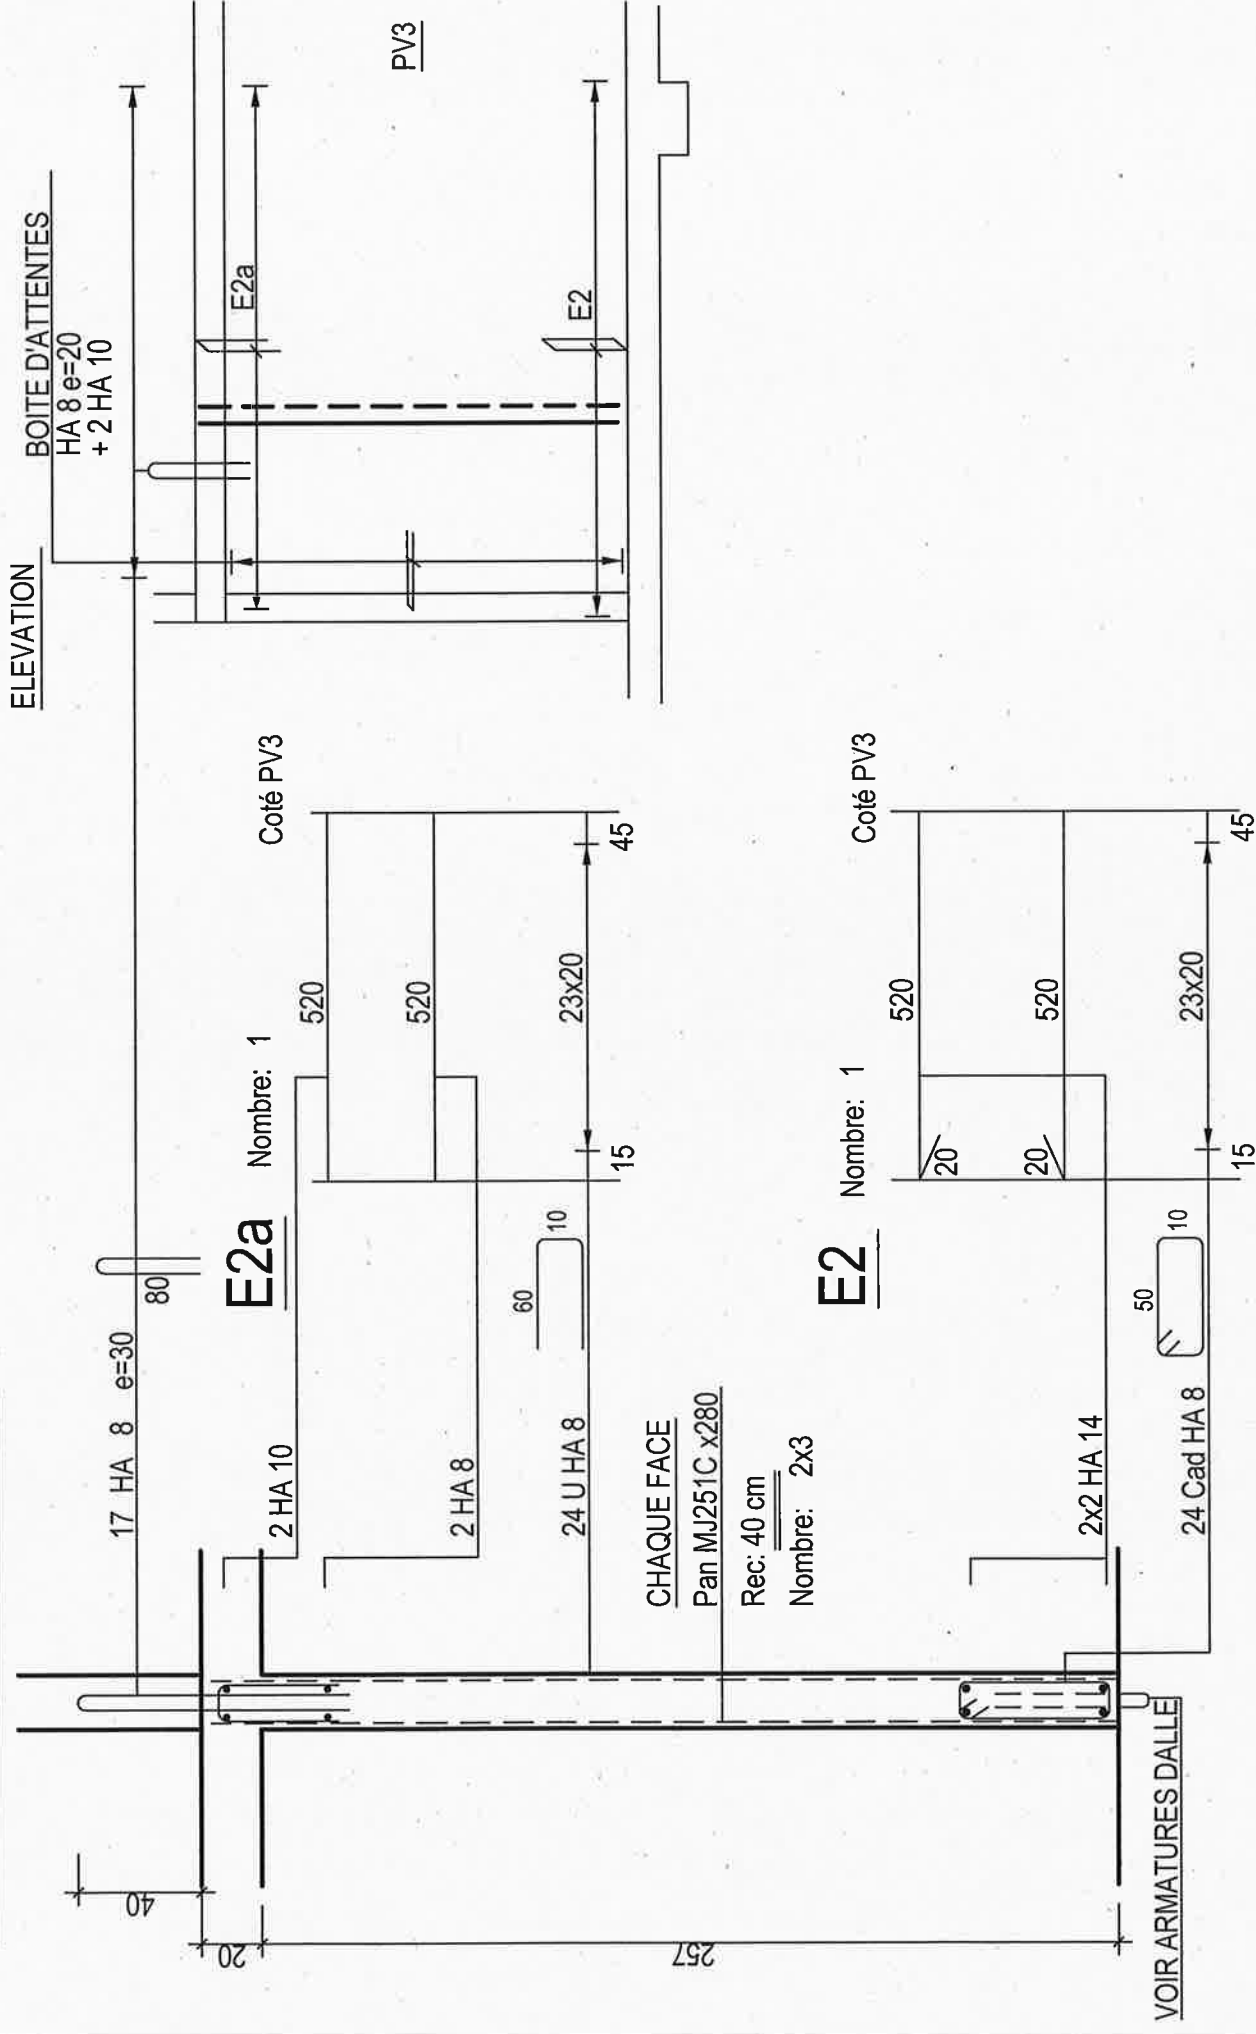


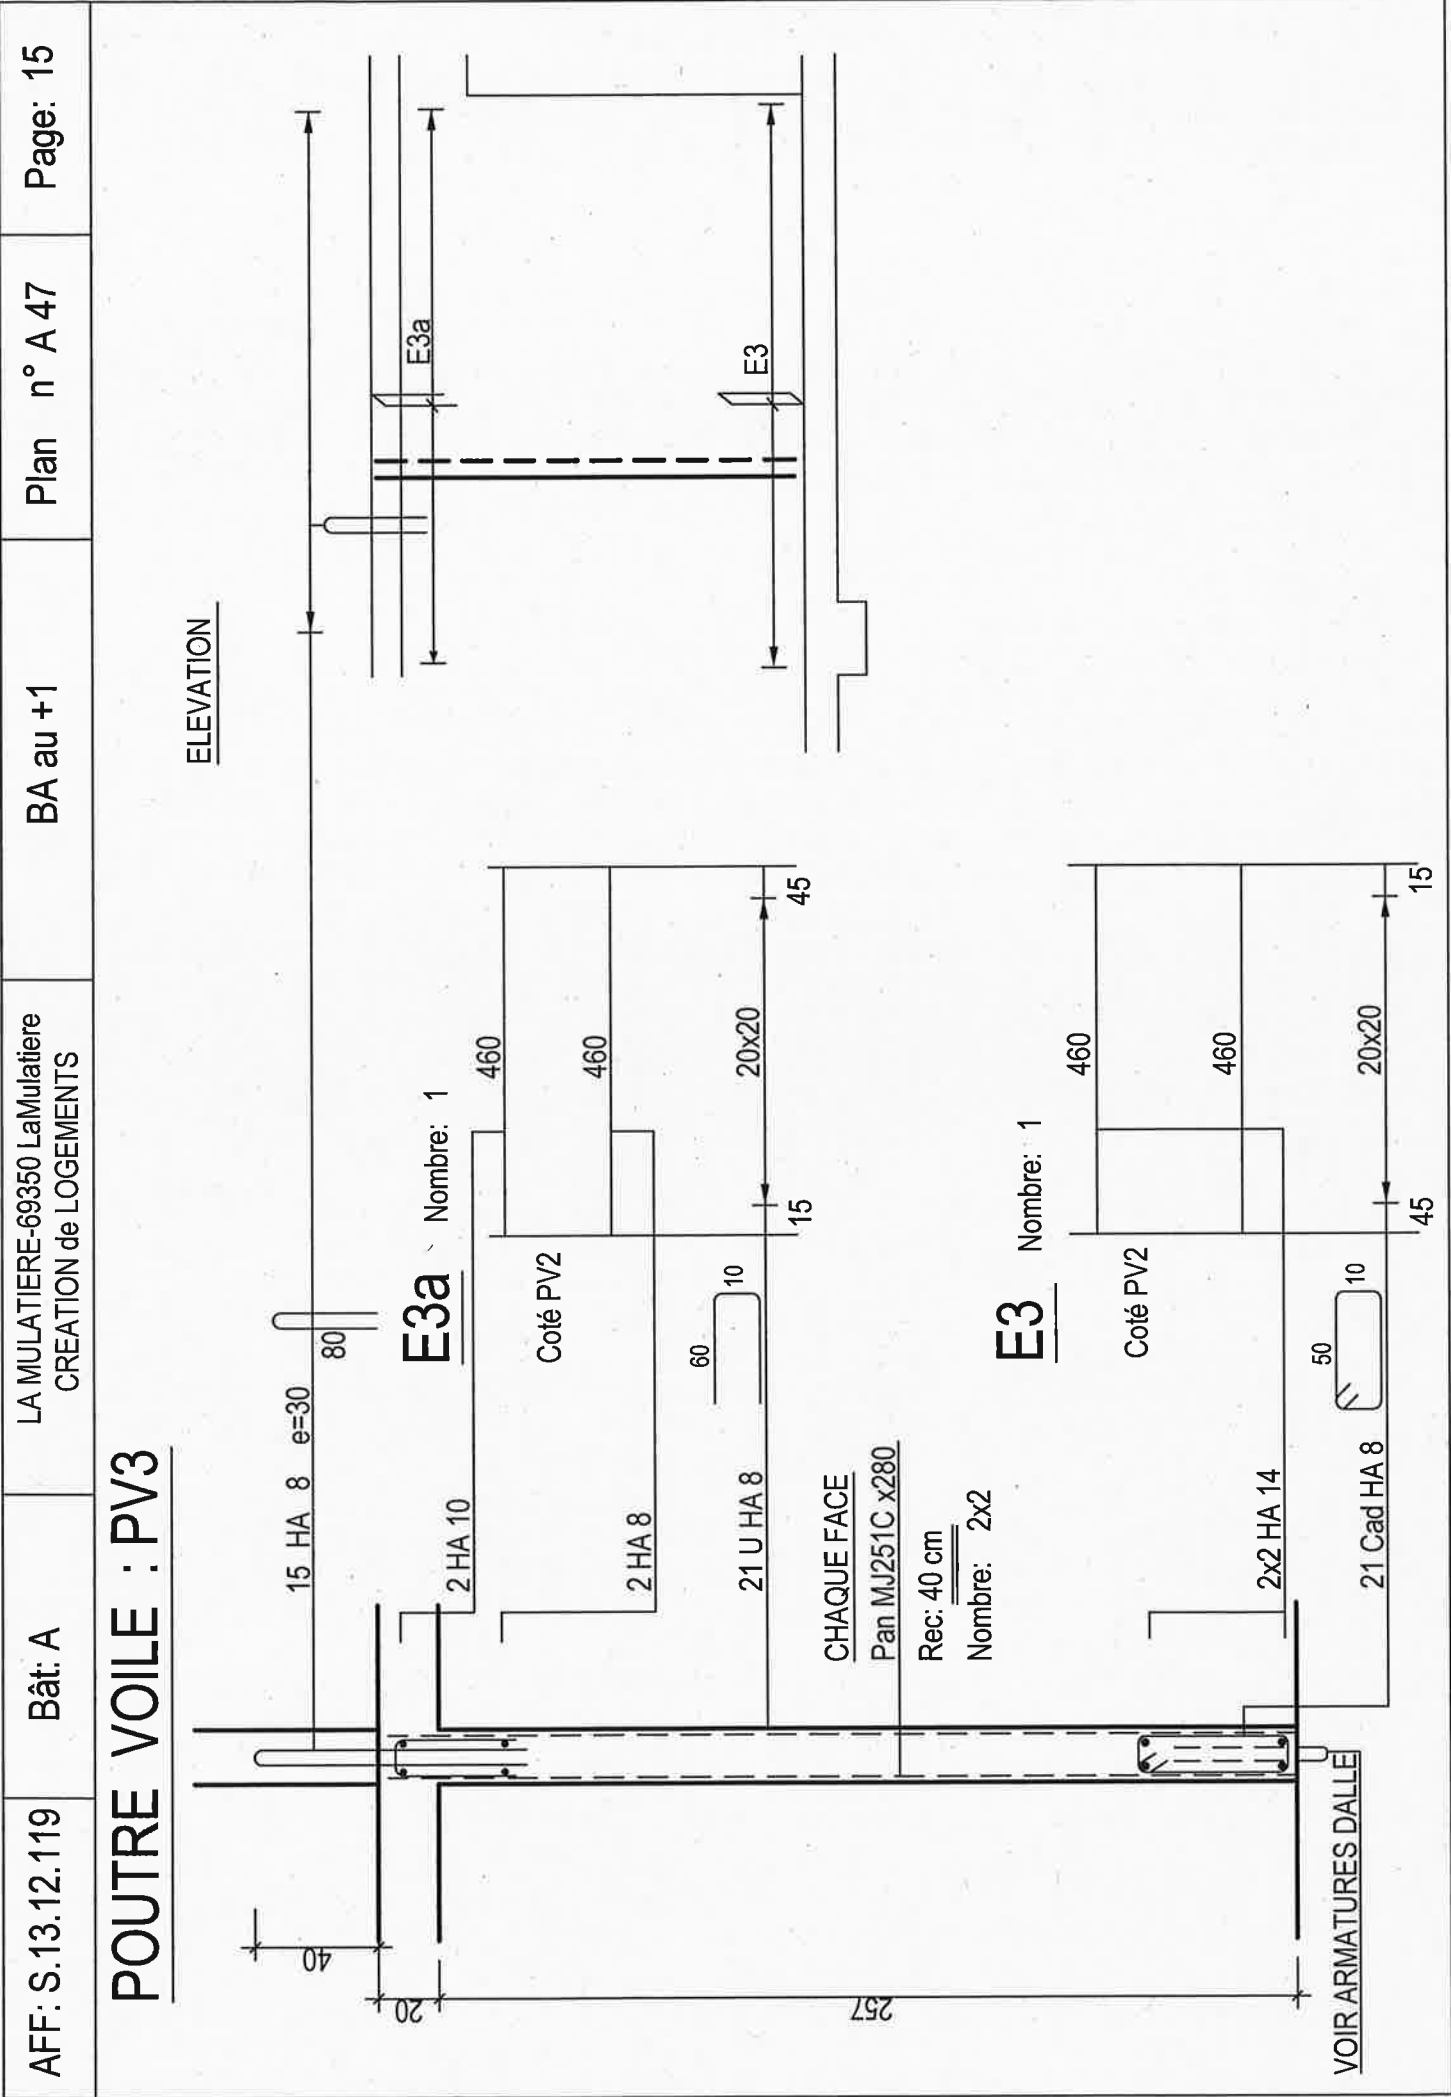


POUTRE VOILE : PV11

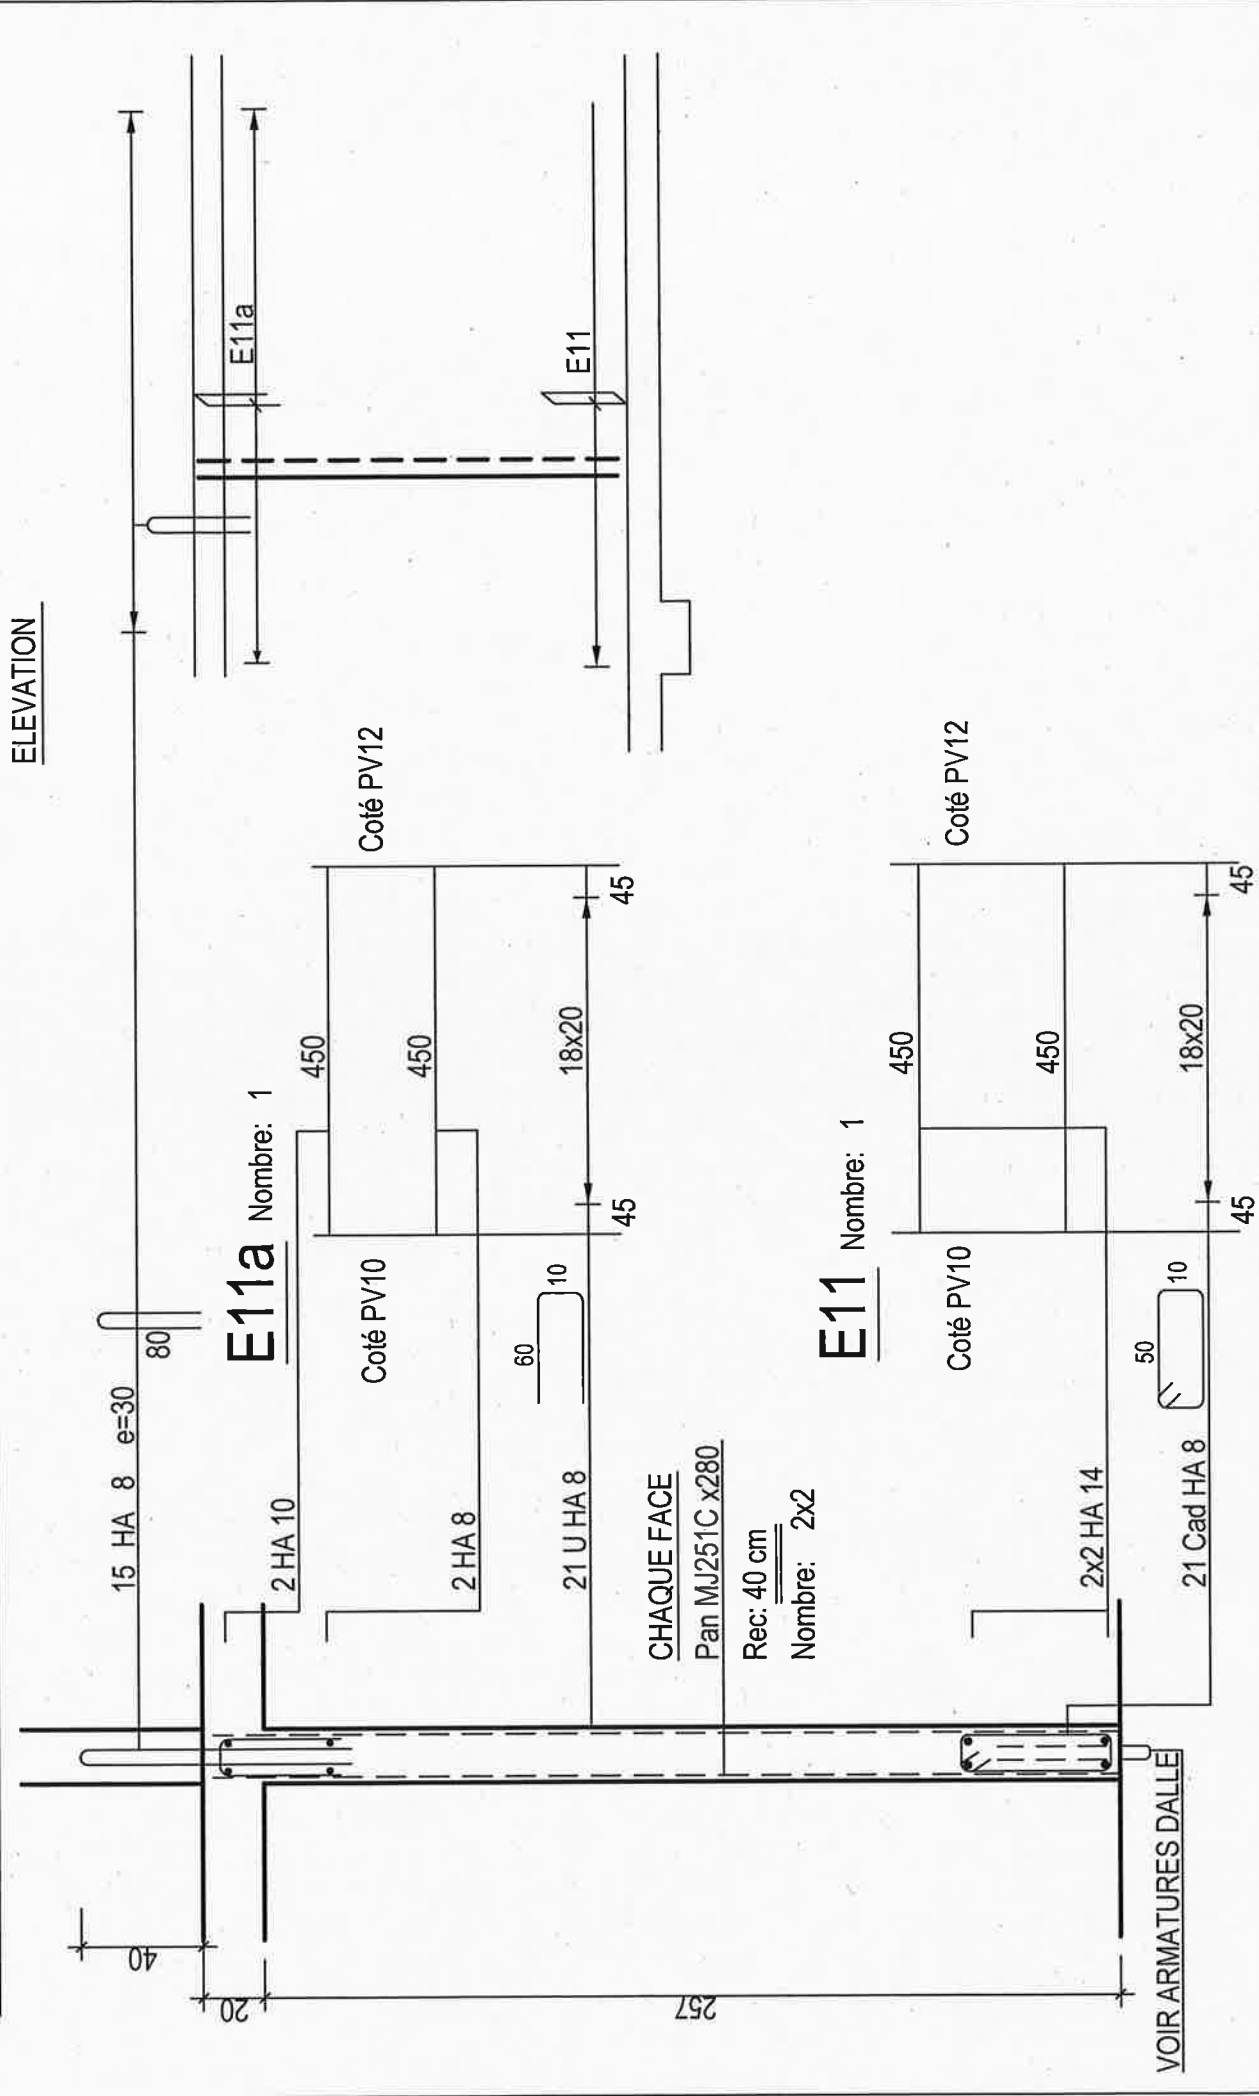

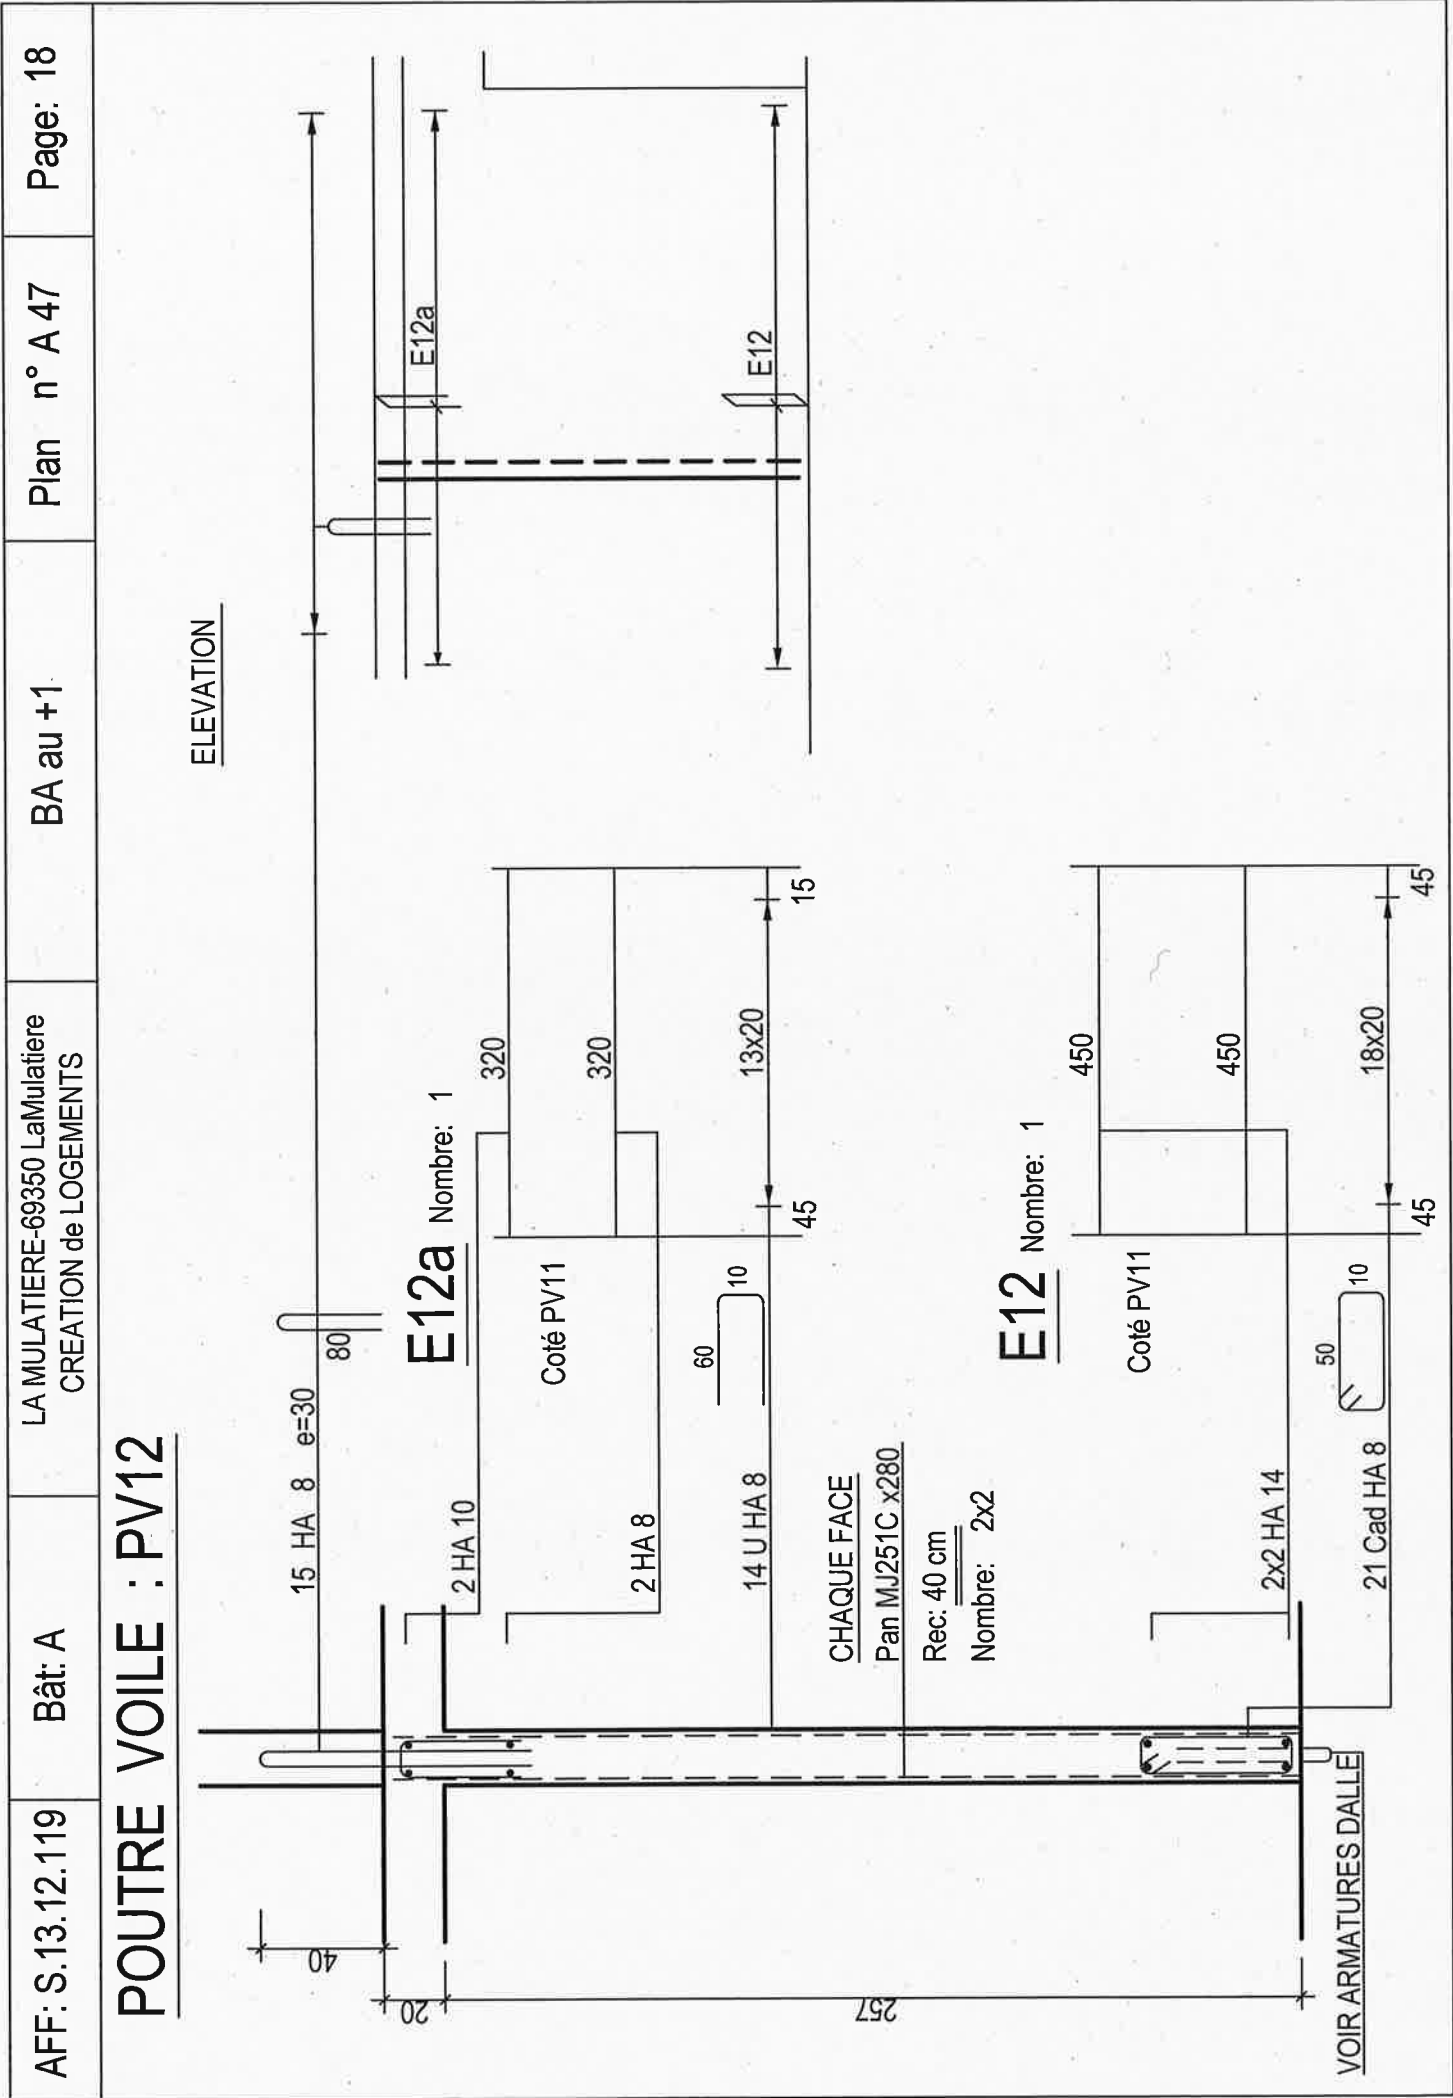


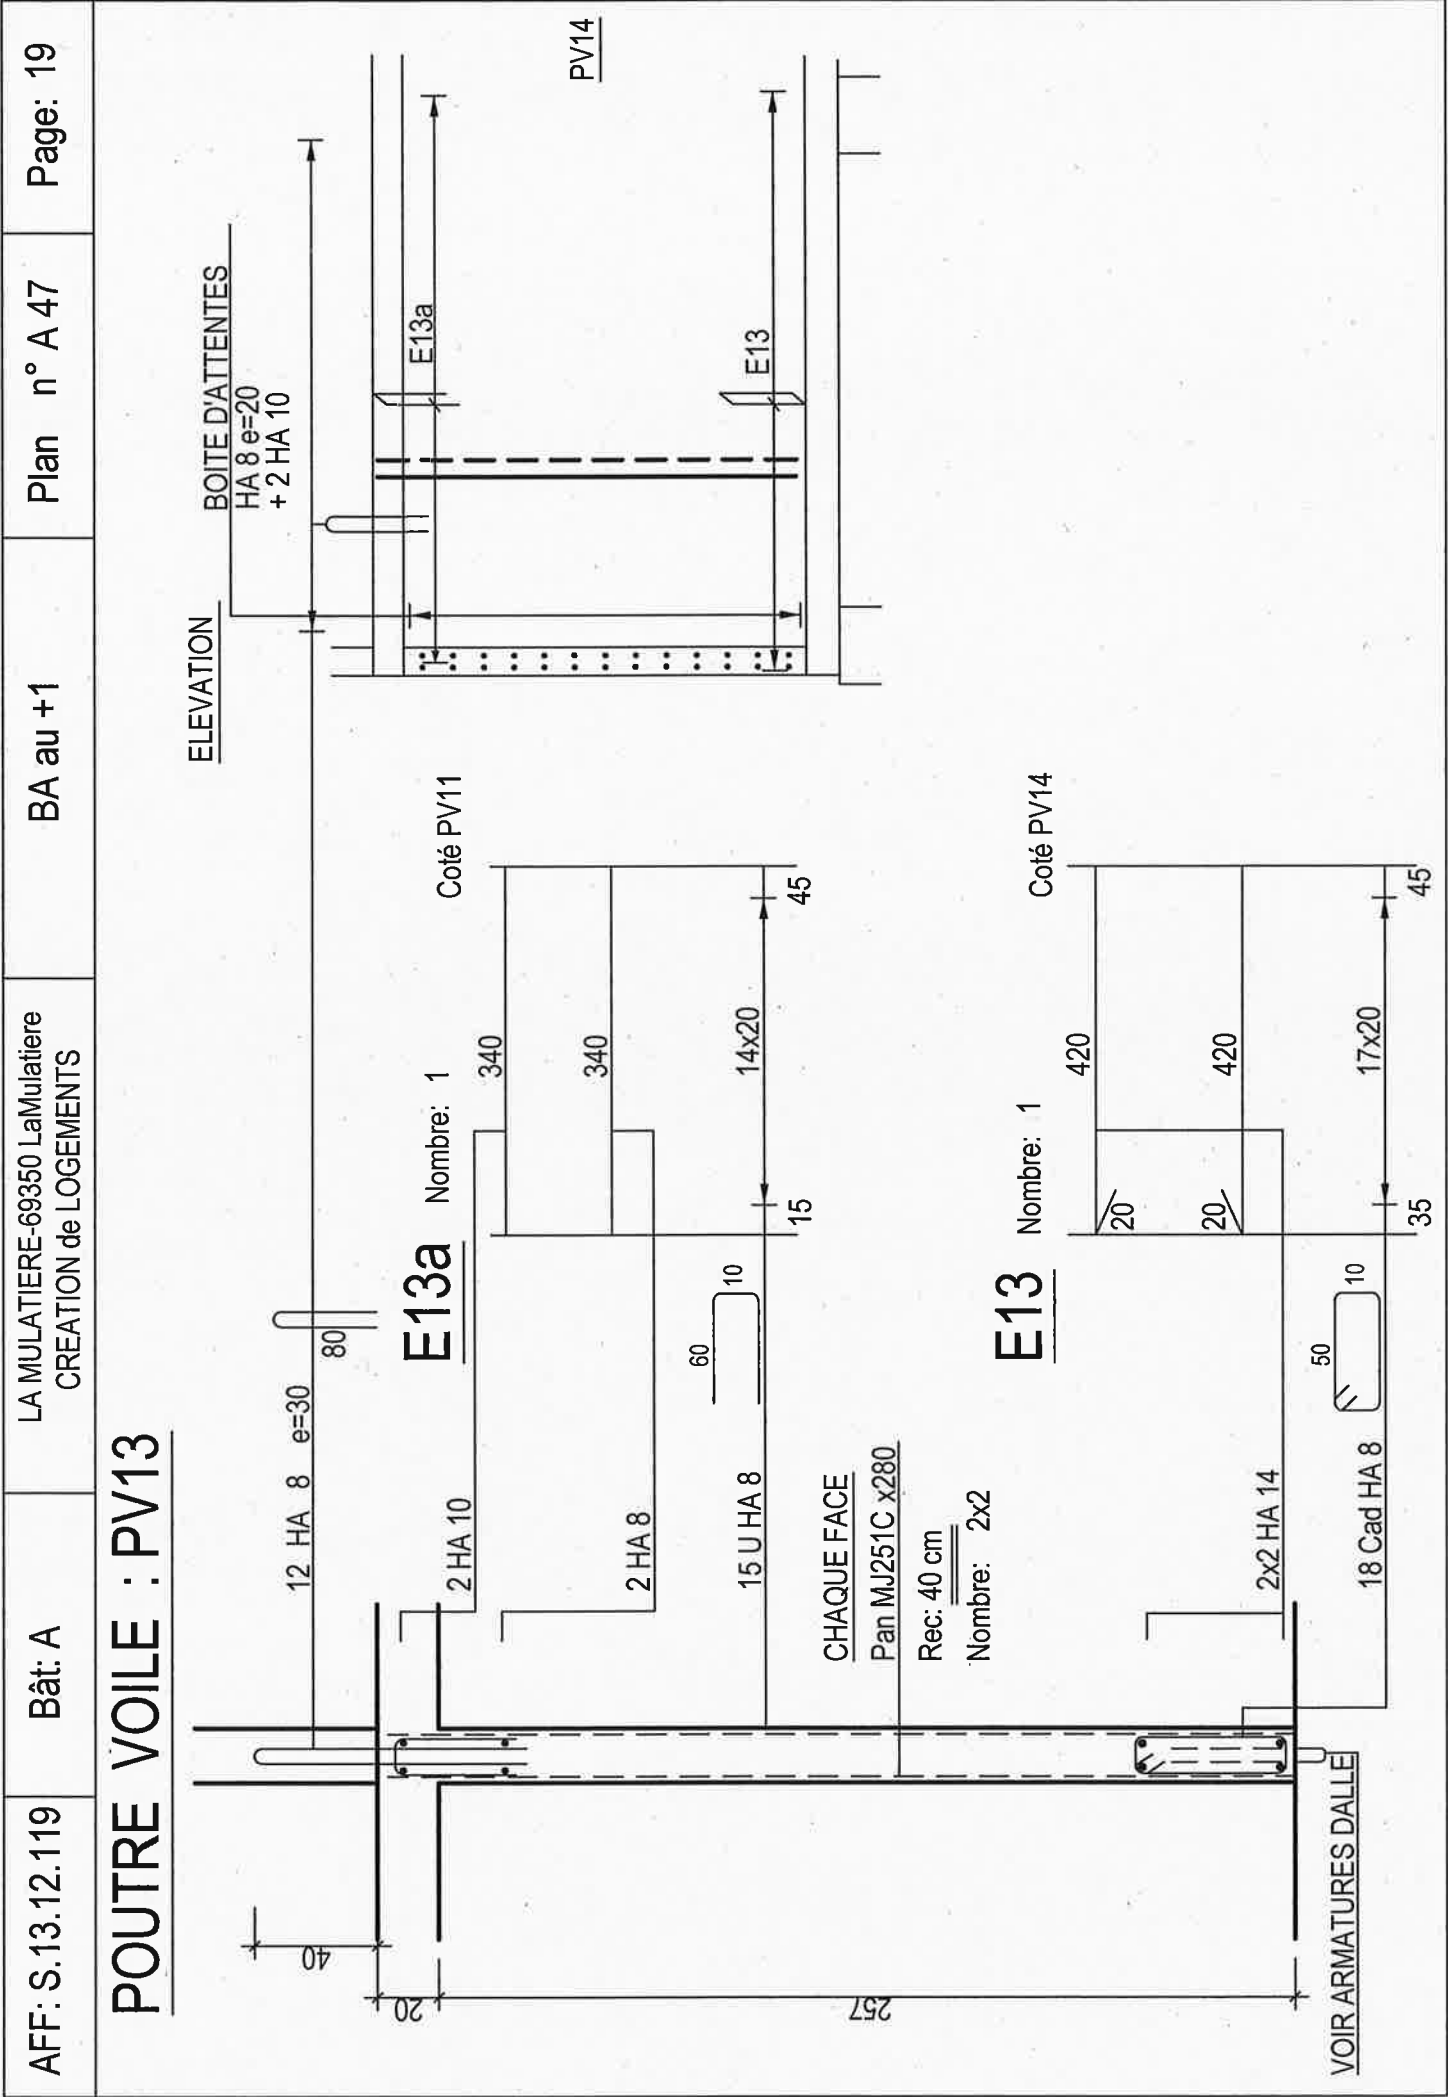


POUTRE VOILE : PV14

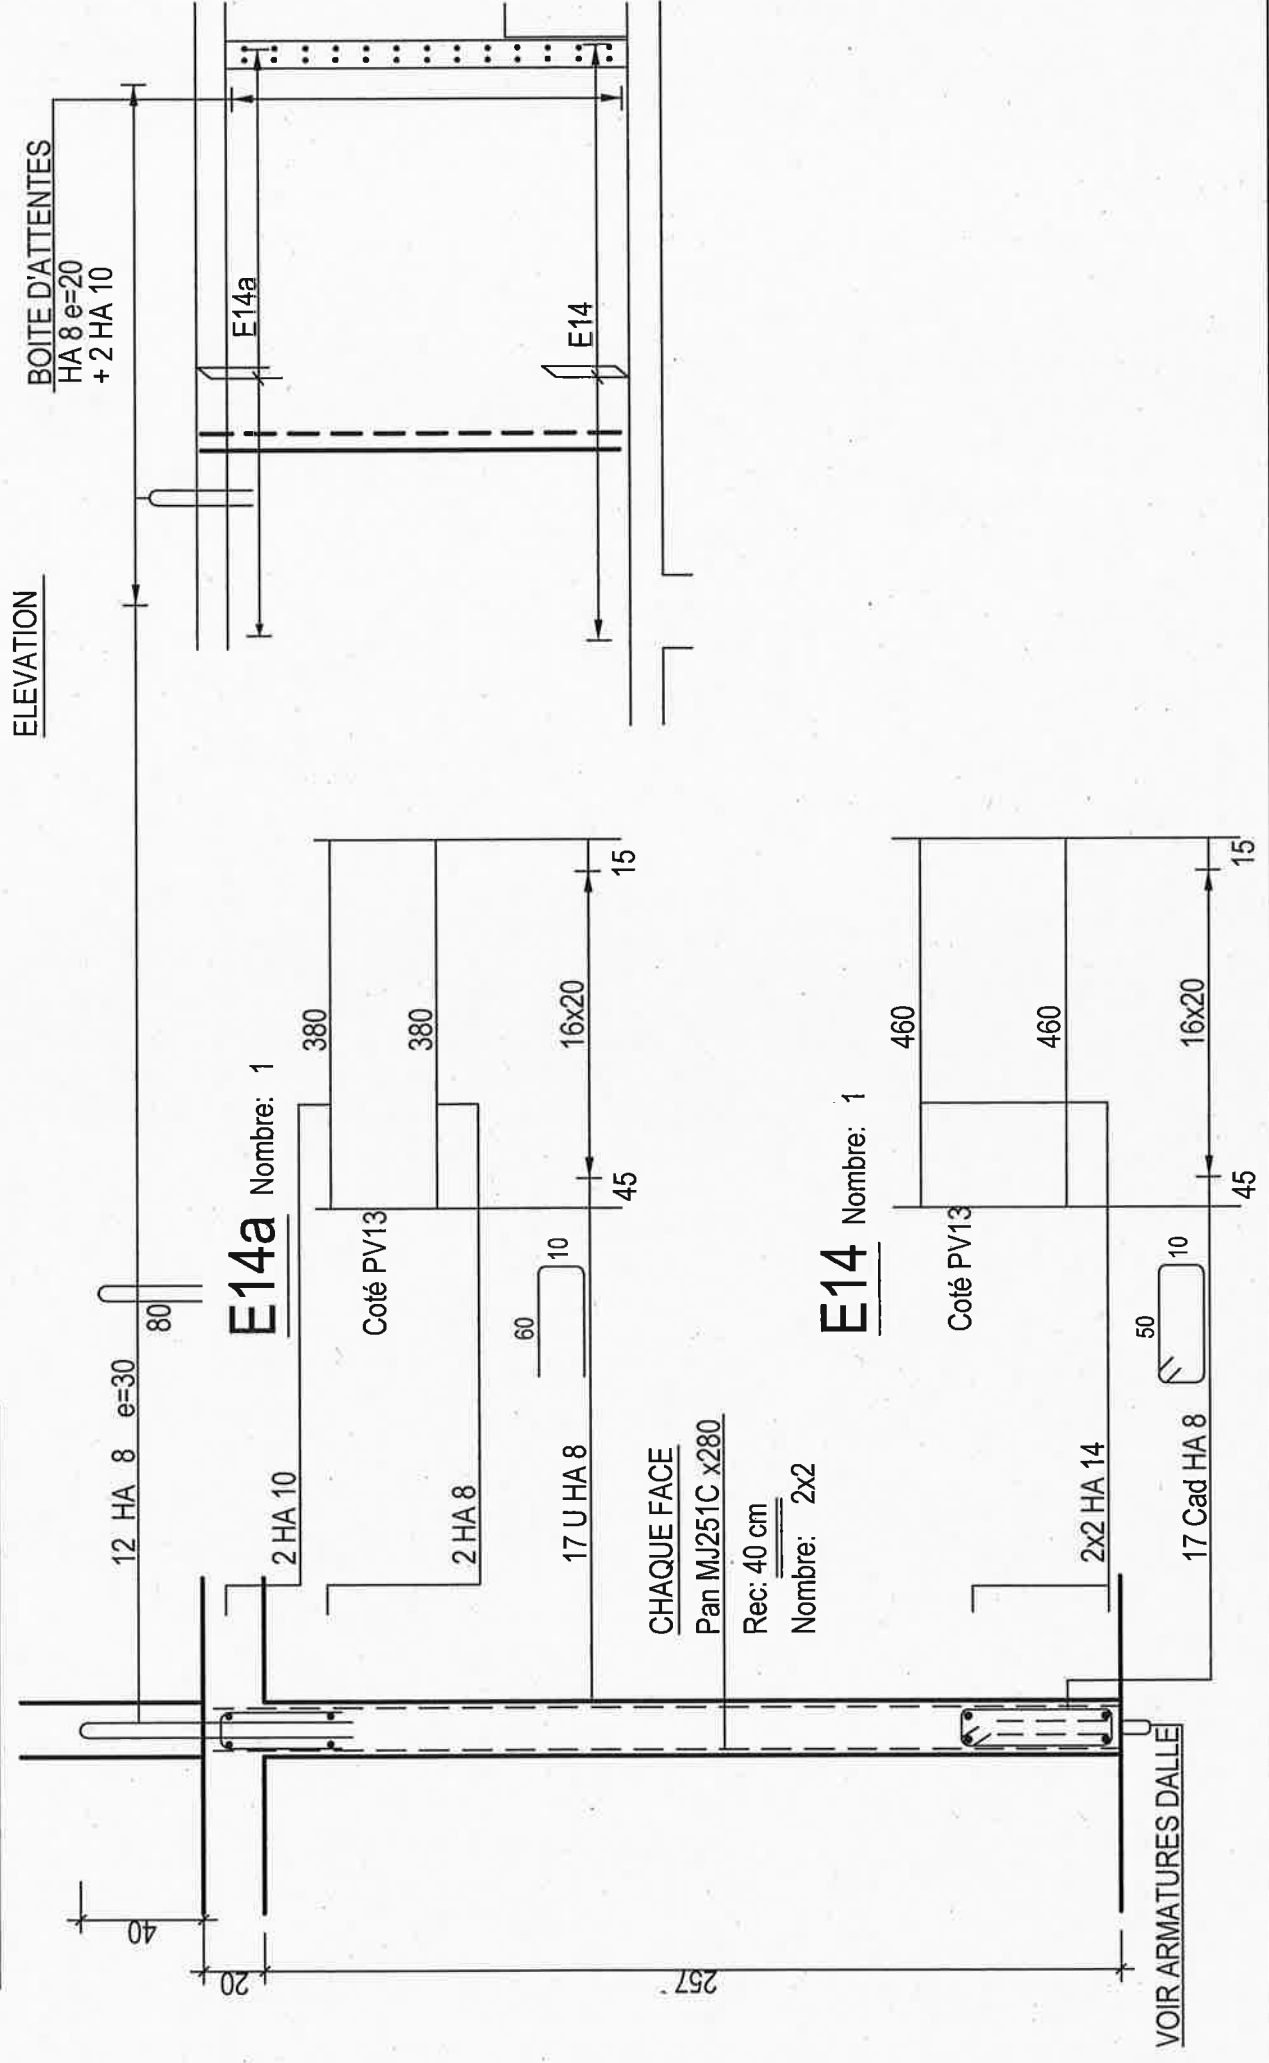

POUTRE VOILE : PV15

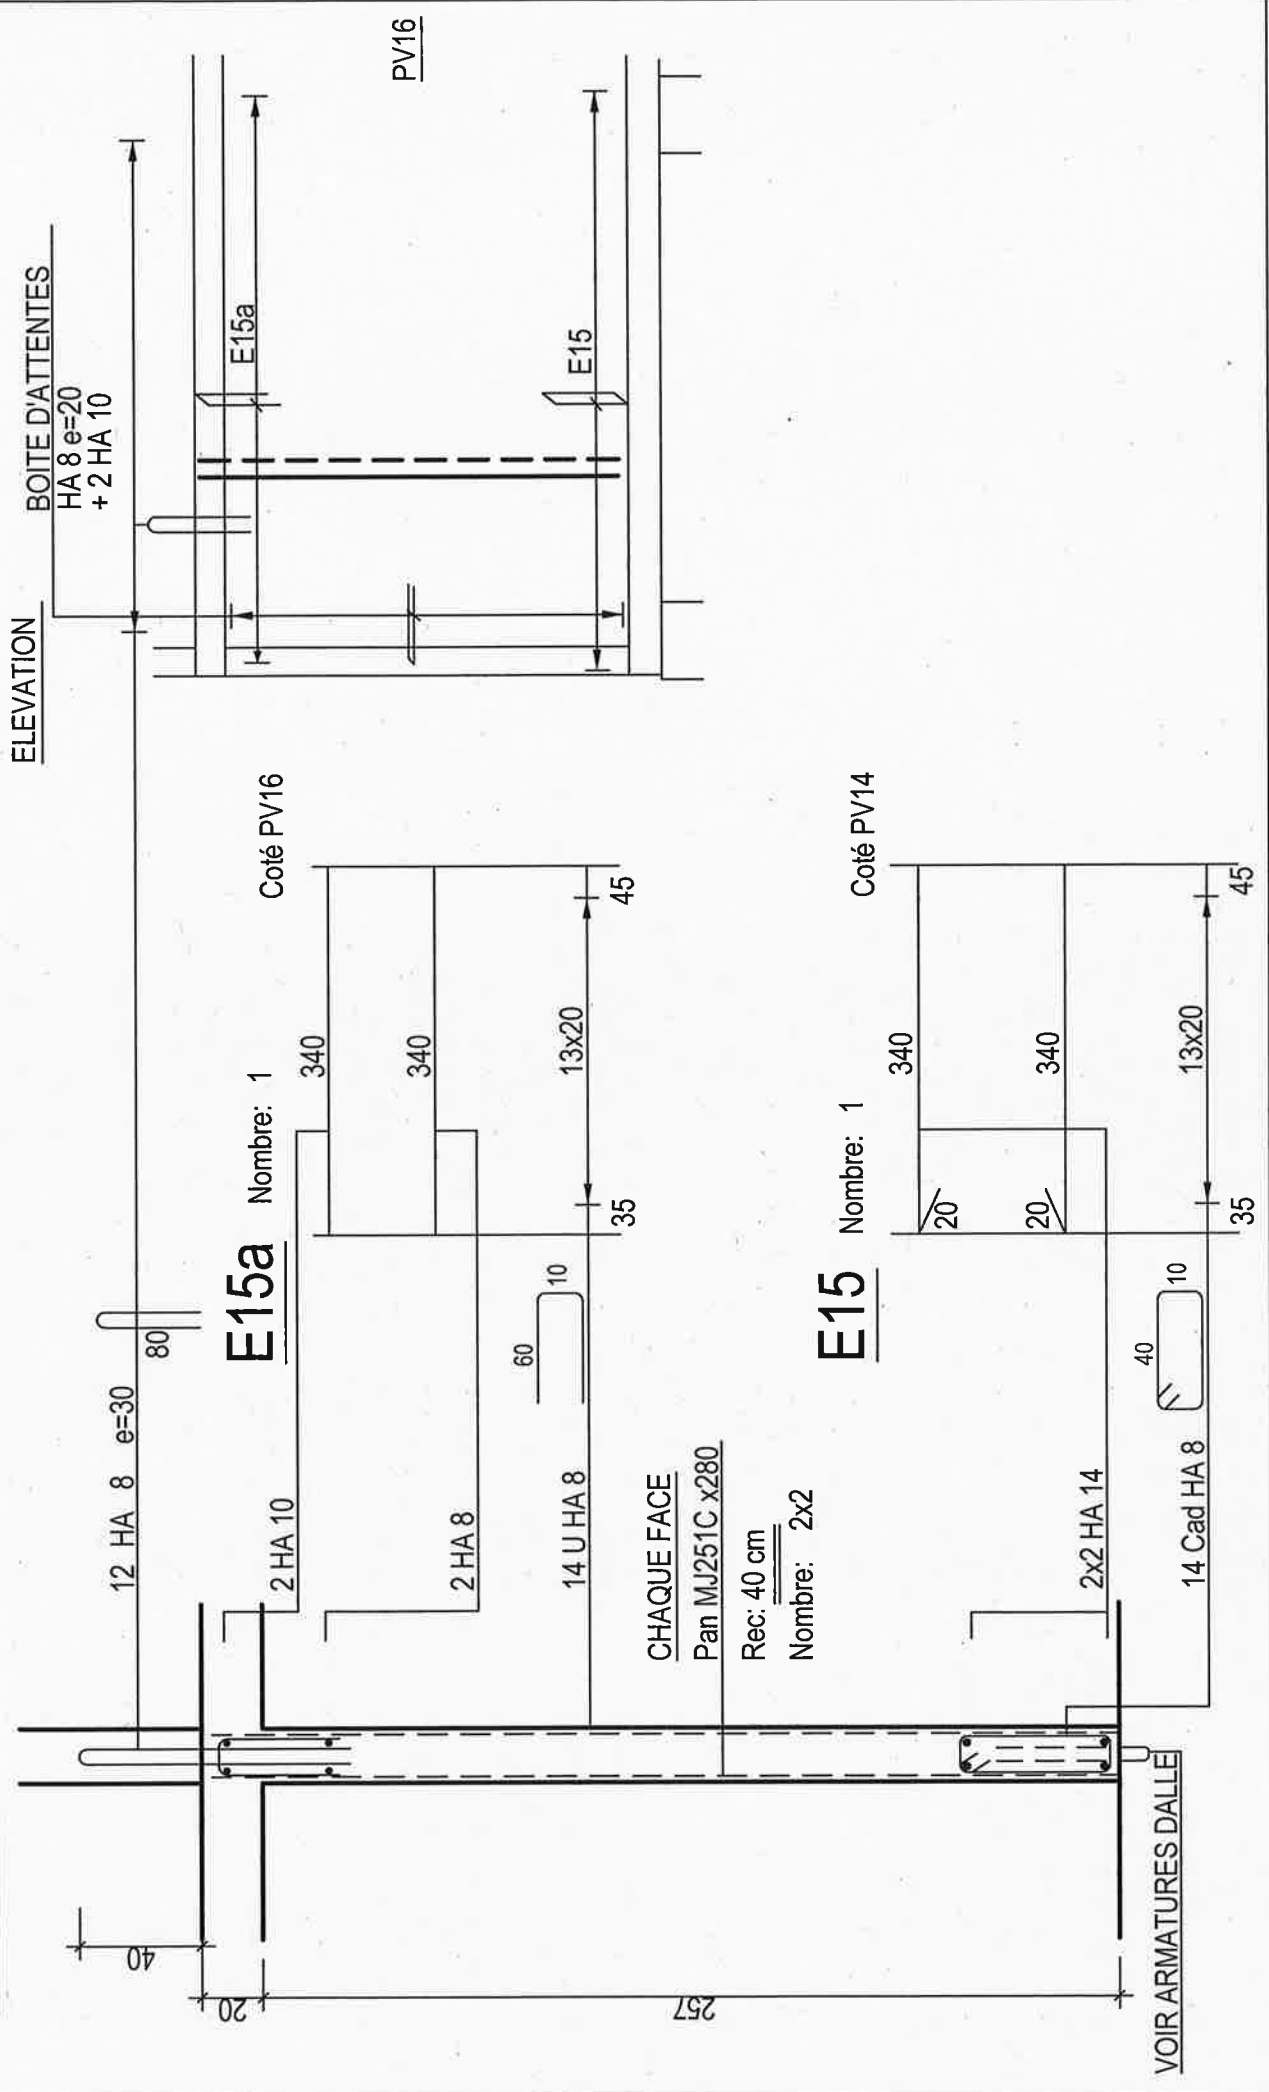


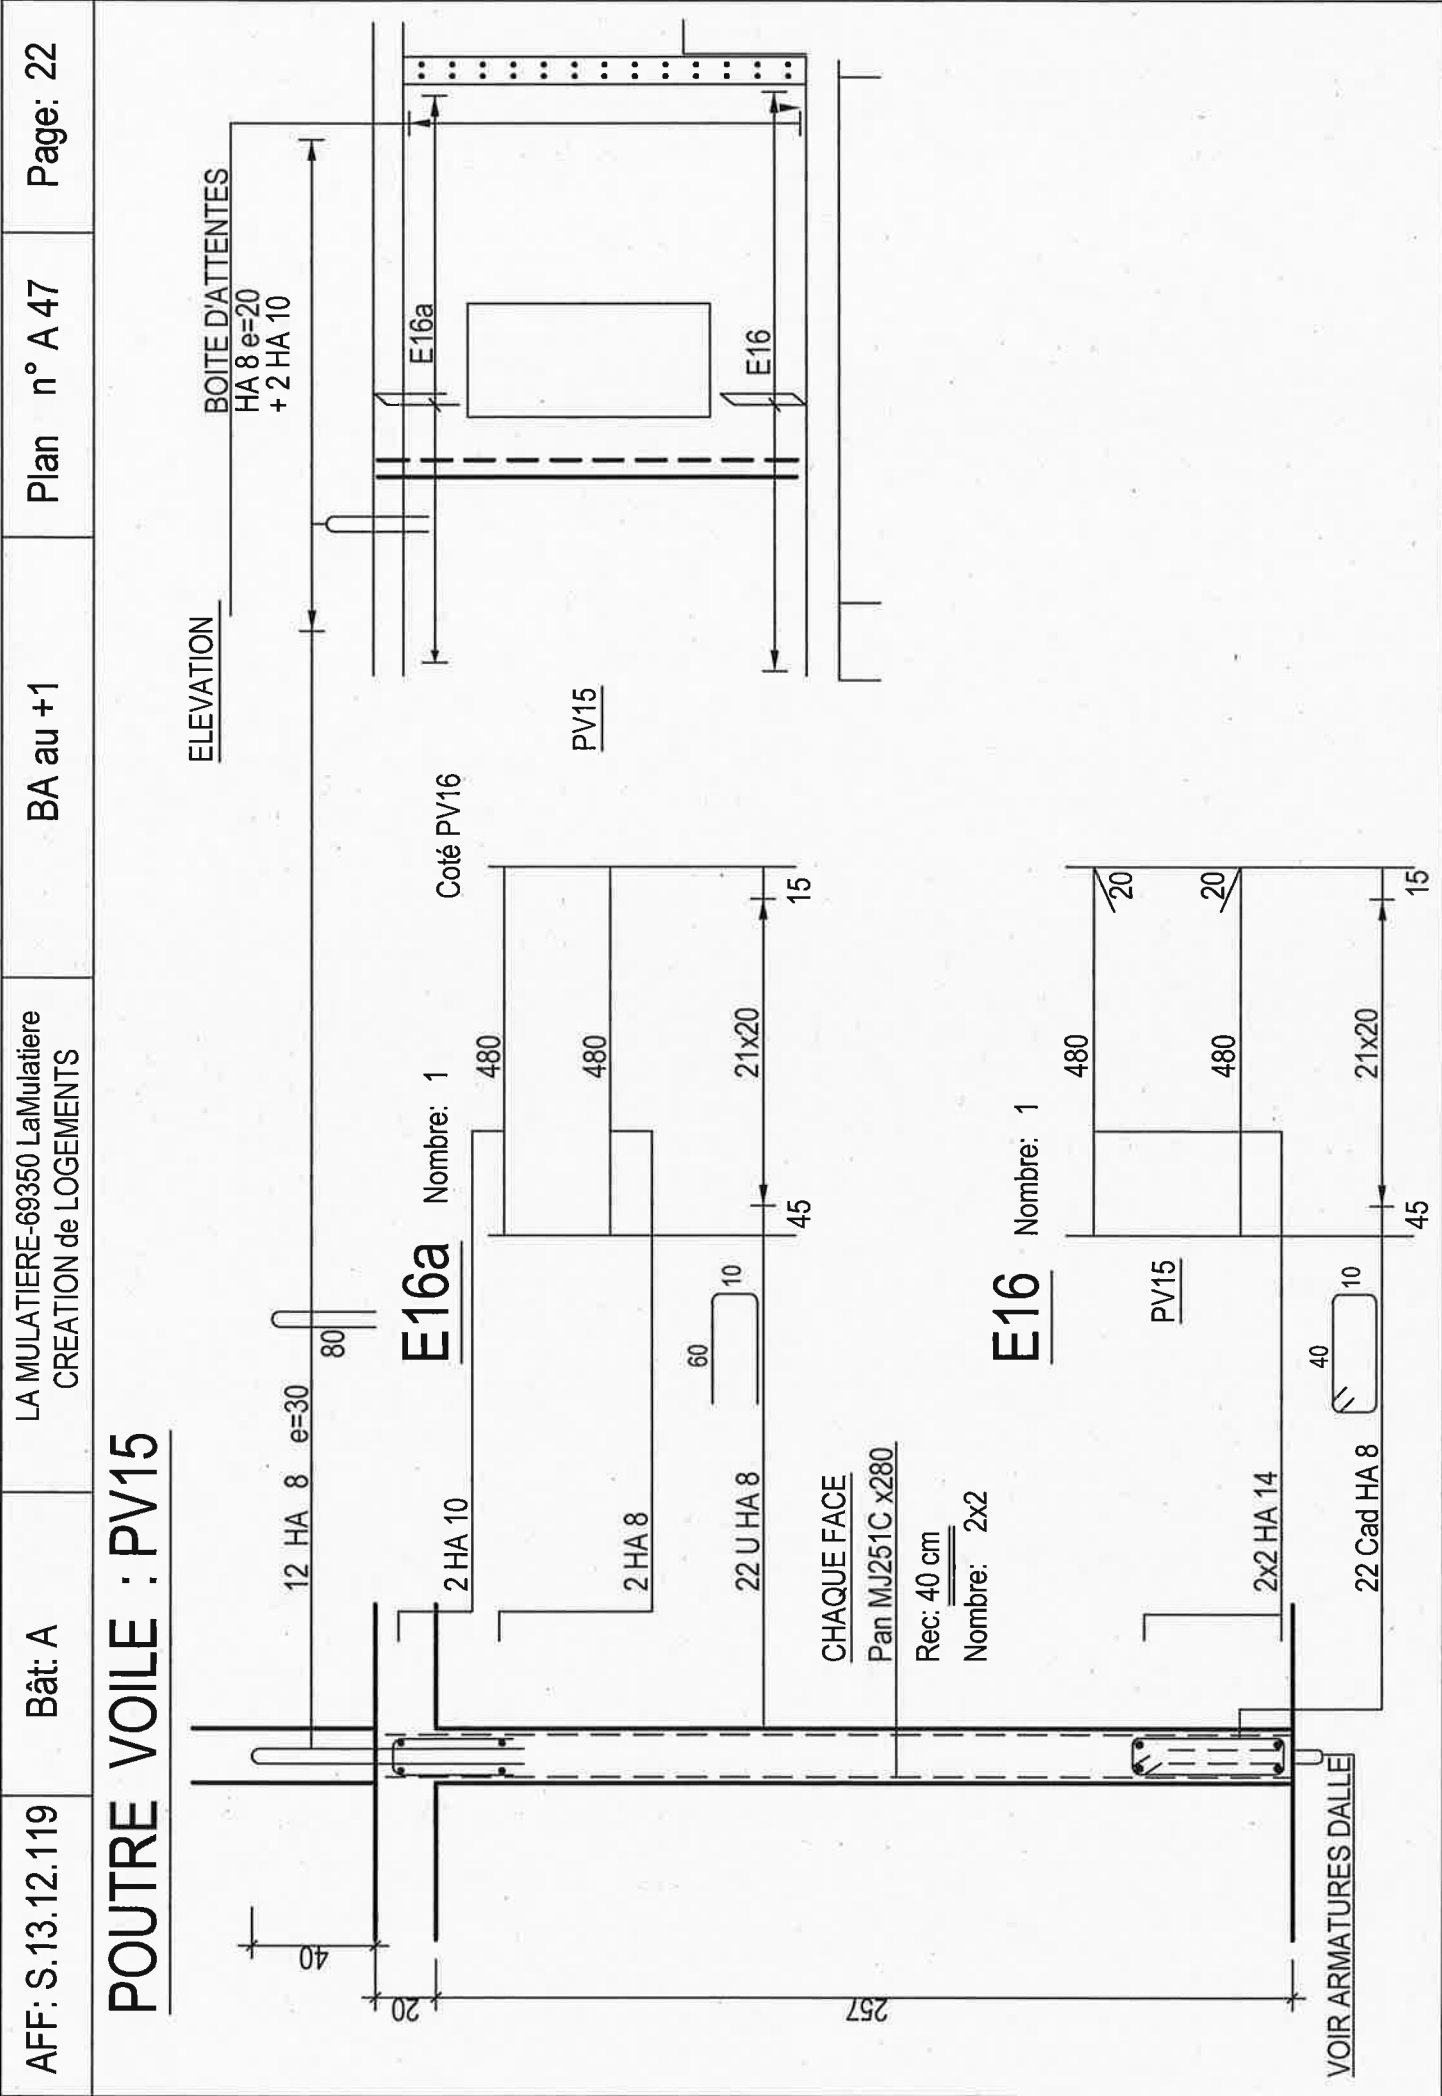


MURS EXTERIEURS

ANGLES MURS

ARMATURES TETES DE MURS
et OUVERTURES

(VALABLE 5 fois)

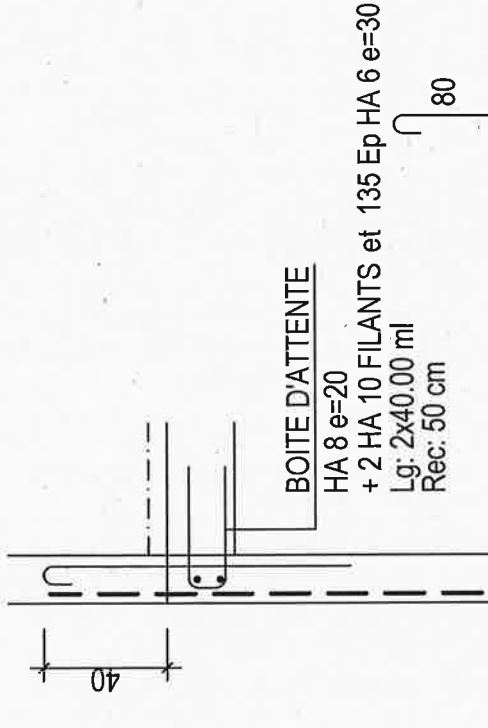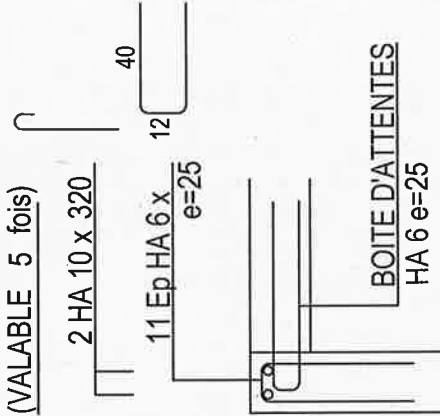

EXT.

INT.

Pan PAF "V" 320x240


Rec: 40 cm

Nombre: 20


ARMATURES REJINGOT

(VALABLE 2 fois)


A COUPER SUIVANT OUVERTURES

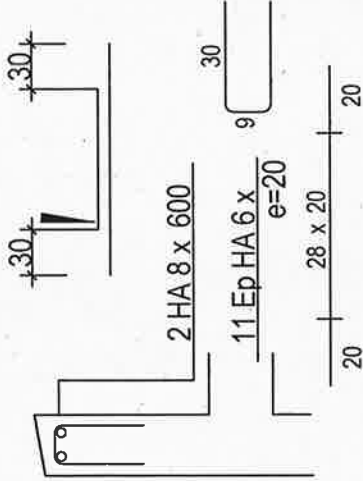



MURS INTERIEURS AVEC CONTINUE

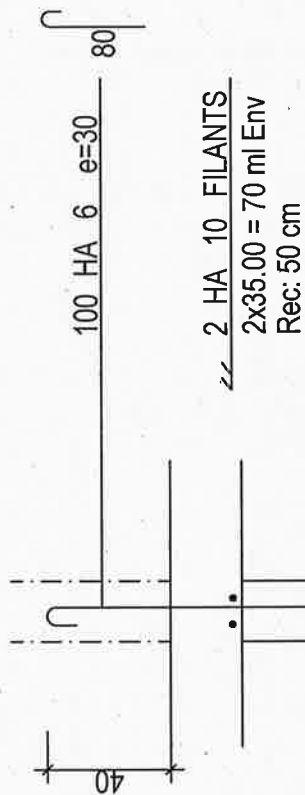

ARMATURES TETES DE MURS

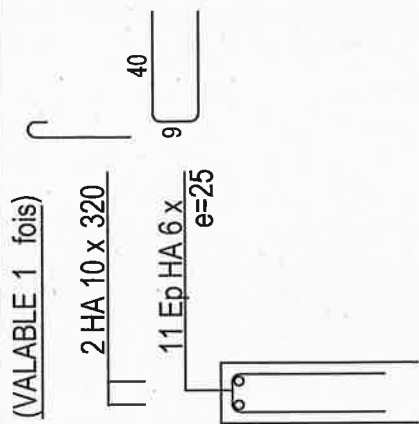


ANGLES MURS

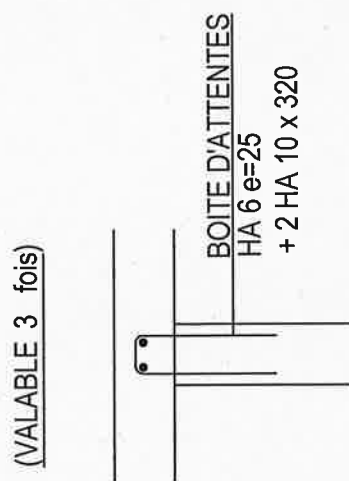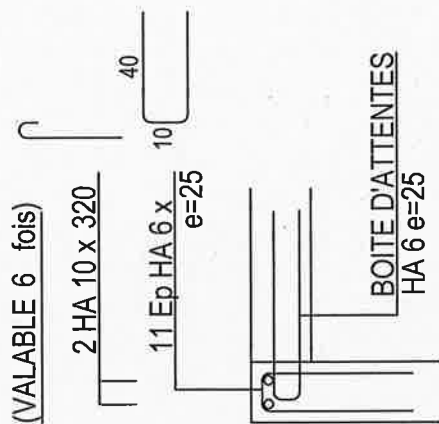

AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au +1	Plan n° A 47	Page: 25
P1 Nombre: 2 20x50			1 6 HA 12 x C 270		
			2		
			3 15 HA 6 x 44 14		
			4 15 HA 6 x 14		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
			15		

LINTEAUX INT.


L Nombre: 2



4 HA-10

5 Cad HA 6



20	20	135	20
----	----	-----	----

$$\begin{array}{r} 28 \\ 4 \times 20 \\ \hline 27 \end{array}$$


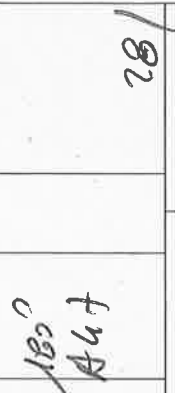
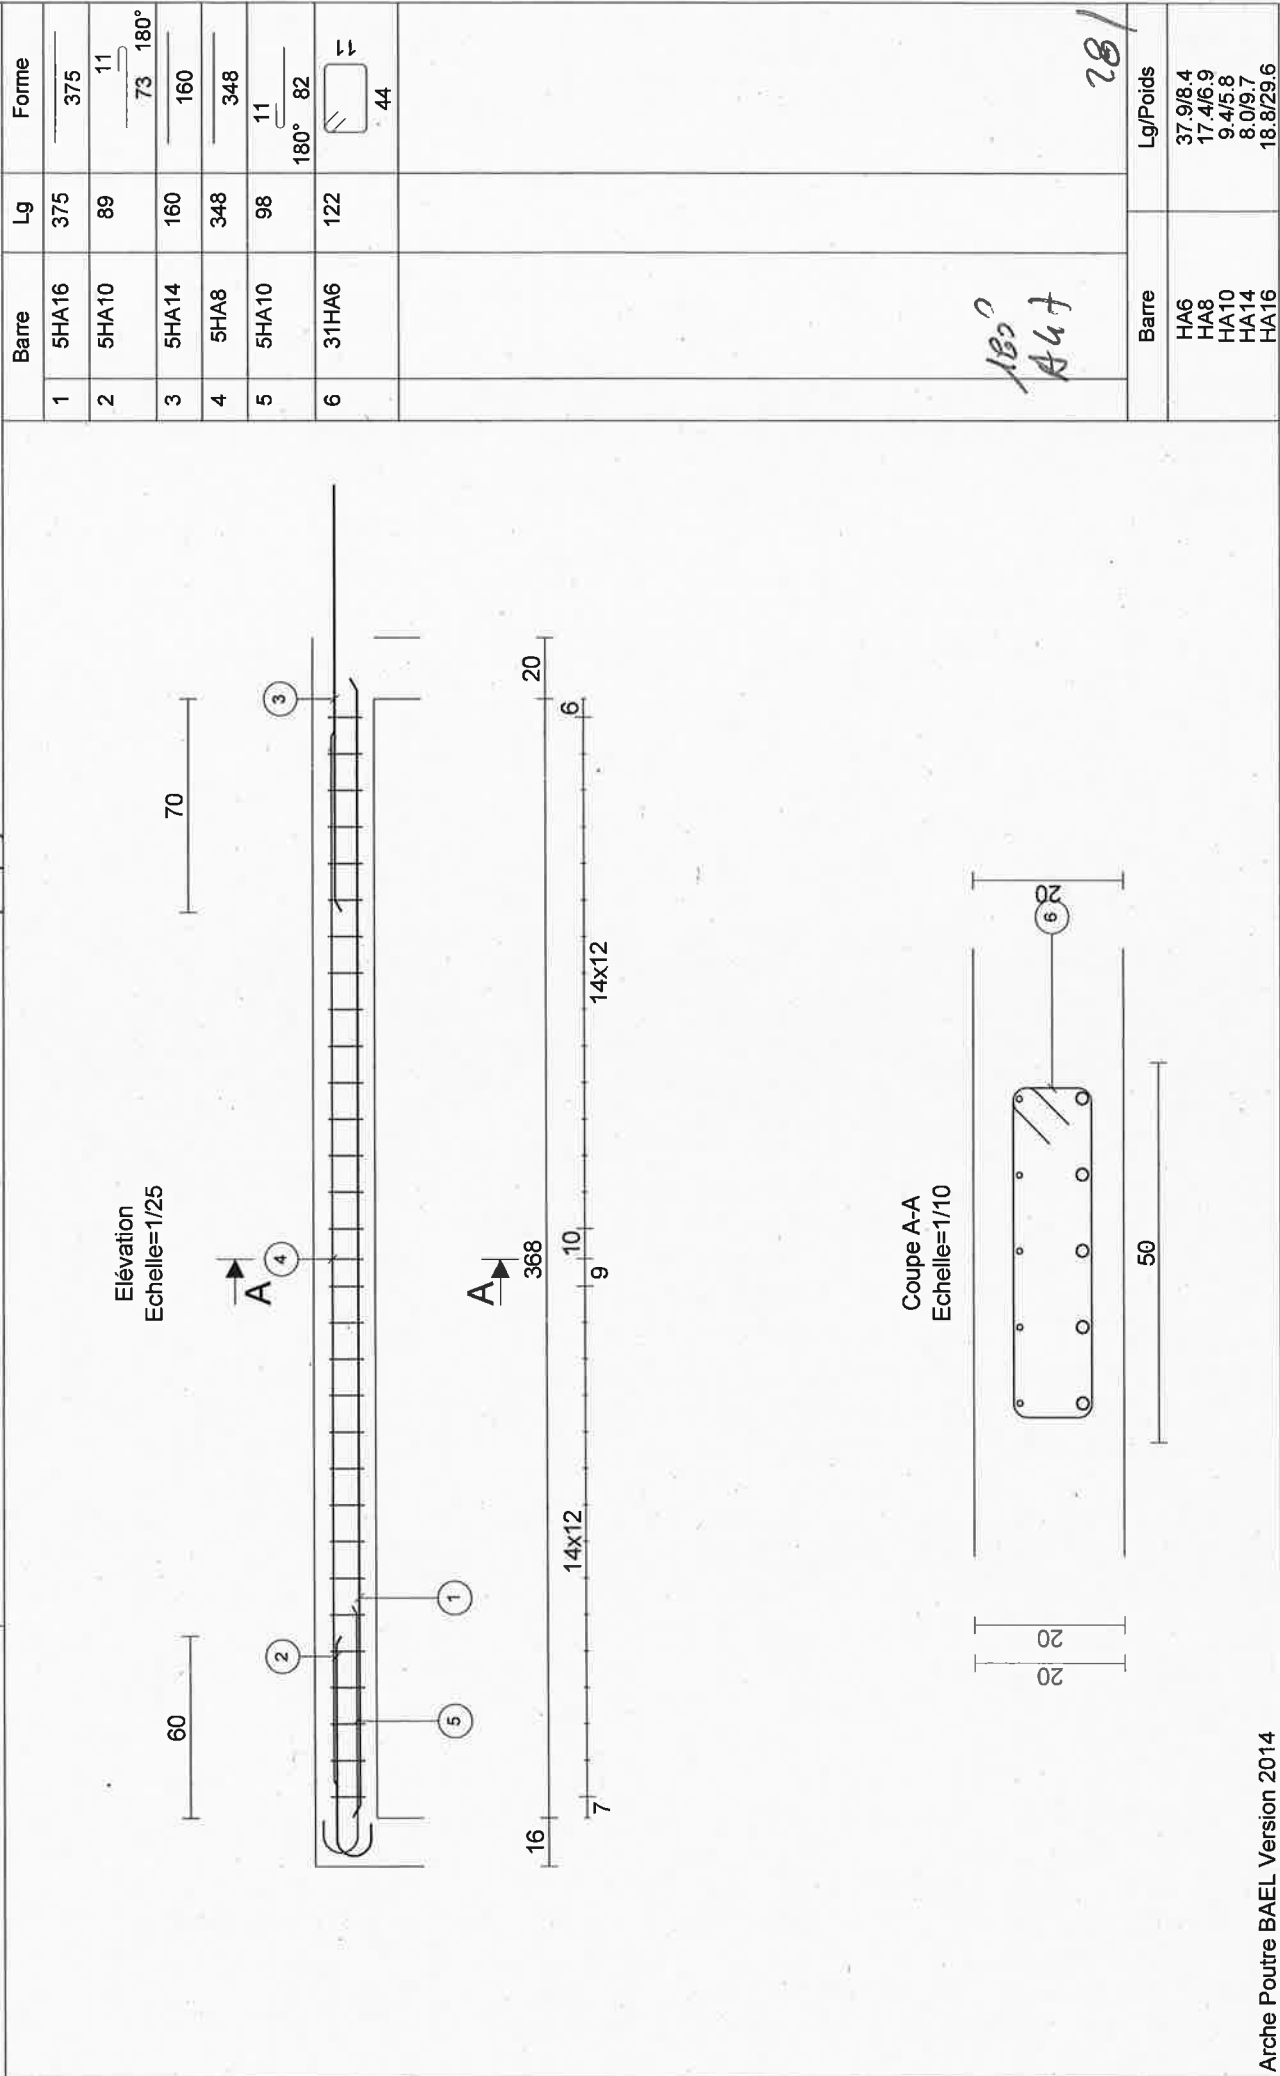
AFF: S.13.12.119	Bât: A	LA MULATIERE-69350 LaMulatiere CREATION de LOGEMENTS	BA au +1	Plan n° A 47	Page: 27
LINTEAUX EXT. L1		Nombre: 8 Portee: 100		Nombre: 3 Portee: 300	
	2 HA 8 2 HA 12 5 Cad HA 6	2 HA 10 2 HA 16 15 Cad HA 8			

Section : 50 x 20ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable

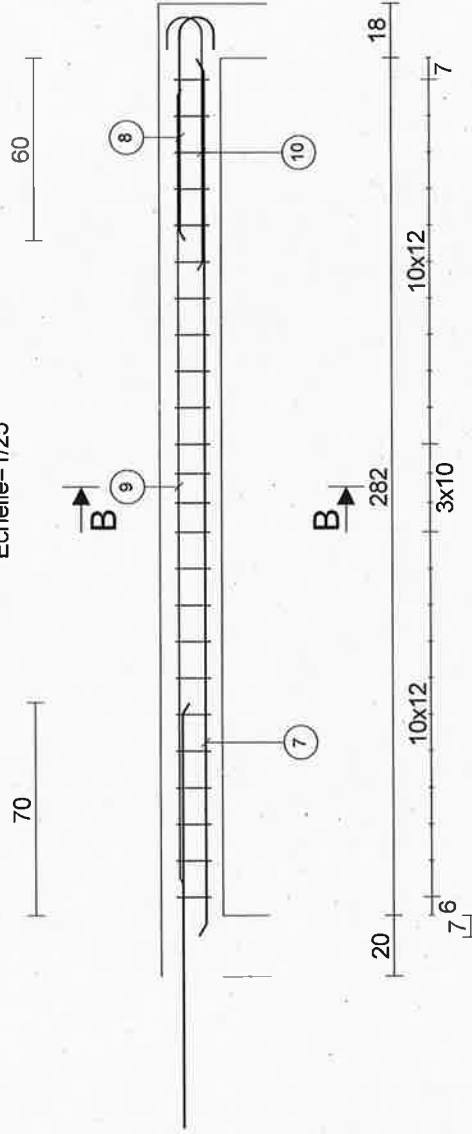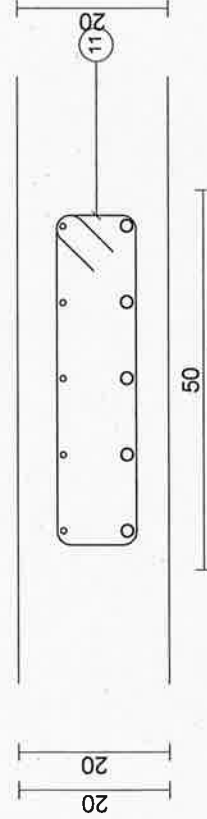Elévation
Echelle=1/25Coupe B-B
Echelle=1/10


Barre	Lg	Forme
7 5HA16	289	289
8 5HA10	90	11 180° 74
9 5HA8	262	262
10 5HA10	100	11 84 180°
11 24HA6	122	44
$\frac{27}{27}$		
Barre	Lg/Poids	
HA6	29.3/6.5	
HA8	13.1/5.2	
HA10	9.5/5.9	
HA16	14.5/22.8	




Barre	Lg/Poids
HA6	37.9/8.4
HA8	17.4/6.9
HA10	9.4/5.8
HA14	8.0/9.7
HA16	18.8/29.6

Section : 30 x 20ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable

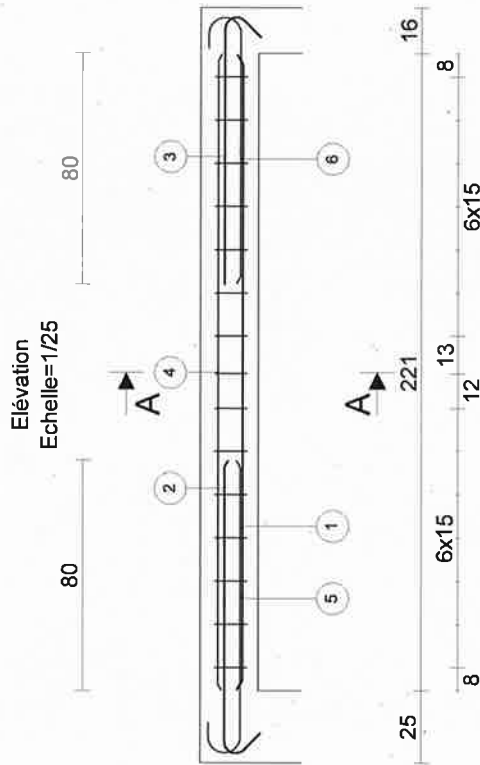

Coupe A-A
Echelle=1/15

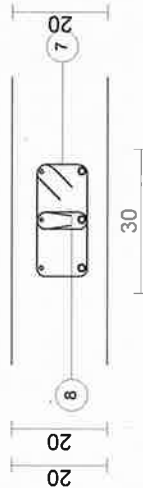


Barre	Lg	Forme
1 3HA14	221	221
2 3HA8	115	102 135°
3 4HA8	106	135° 93
4 3HA8	221	221
5 3HA10	118	11
6 3HA10	109	180° 102
7 15HA6	82	93 180°
8 15HA6	41	24 11
Barre HA6 HA8 HA10 HA14 Lg/Poids 18.5/4.1 11.1/4.4 6.8/4.2 6.6/8.0		


Section : 50 x 20ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable

Elévation
Echelle=1/25

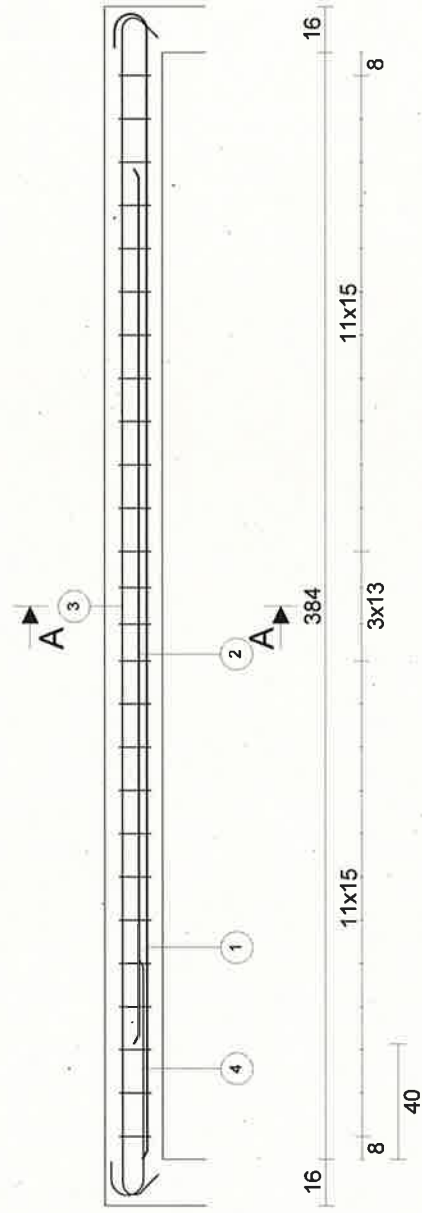

Coupe A-A
Echelle=1/15

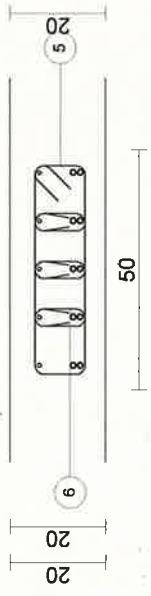

Barre	Lg	Forme
1 5HA12	415	12 398 180°
2 5HA12	304	304
3 5HA8	435	435 135° 409 135°
4 5HA12	100	12 180° 83
5 26HA6	122	44
6 78HA6	41	11


39/

Barre	Lg/Poids
HA6	63.8/14.2
HA8	21.7/8.6
HA12	41.0/36.4


Section : 50 x 20ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable

Elévation
Echelle=1/33

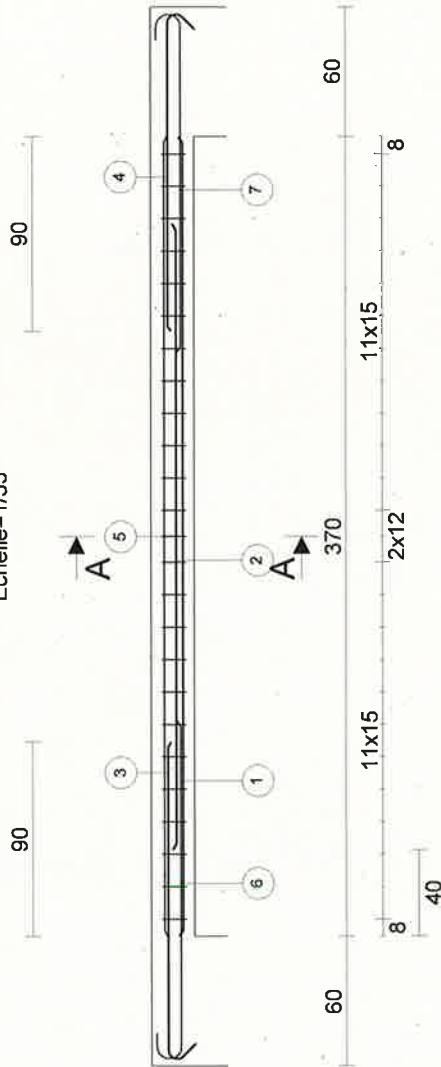

Coupe A-A
Echelle=1/15

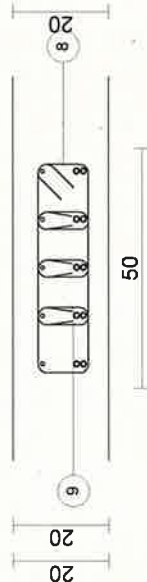

Barre	Lg	Forme
1 5HA12	370	370
2 5HA12	290	290
3 5HA8	160	147 135°
4 5HA8	160	135° 147
5 5HA8	370	370
6 5HA12	174	12
7 5HA12	174	180° 157
8 25HA6	122	157 180°
9 75HA6	41	44
		11

Lg/Poids

61.4/13.6
28.1/11.1
50.4/44.8