

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: BET MATTE
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: VERITAS

M.O. Délégué: .
M.O.: .
CSPS: PSO ingénierie
M.O.E.: SUD EST COORDINATION
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: B
BA au -2 entre 14 et 19

DOE

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

Aciers HA (T) FeE500

Aciers Doux (Ø) FeE 235

Aciers TS FeE 500

Béton fc28 >= 25MPa

Enrobage = 3 cm

PLAN N°
B32 0

DATE : 31-03-2016

MATTÉ

BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59

E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BONDETTI

Contrôlé par : P. LIN

Ech :




Affaire N°

S.13.12.118

MURS EXTERIEURS

ANGLES MURS


ARMATURES TETES DE MURS et OUVERTURES

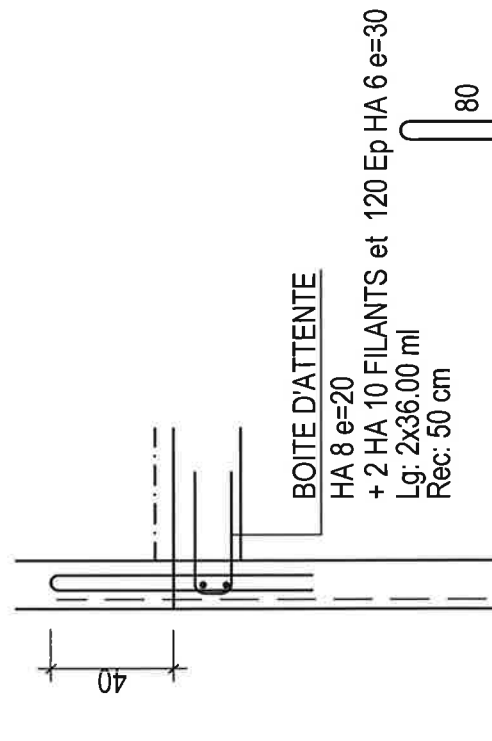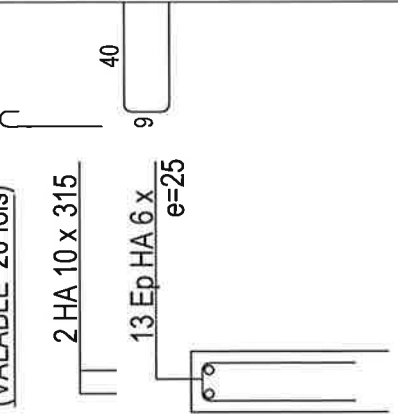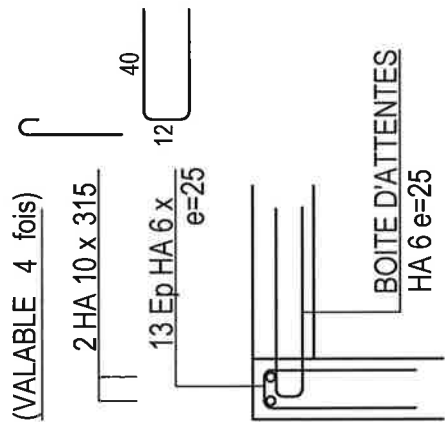

EXT.


INT.

Pan PAF "V" 320x240
Rec: 40 cm
Nombre: 12

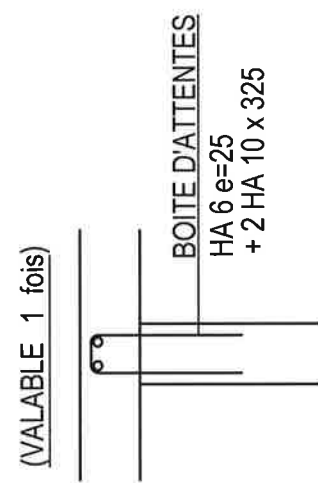



MURS INTERIEURS AVEC CONTINUITE

ARMATURES TETES DE MURS

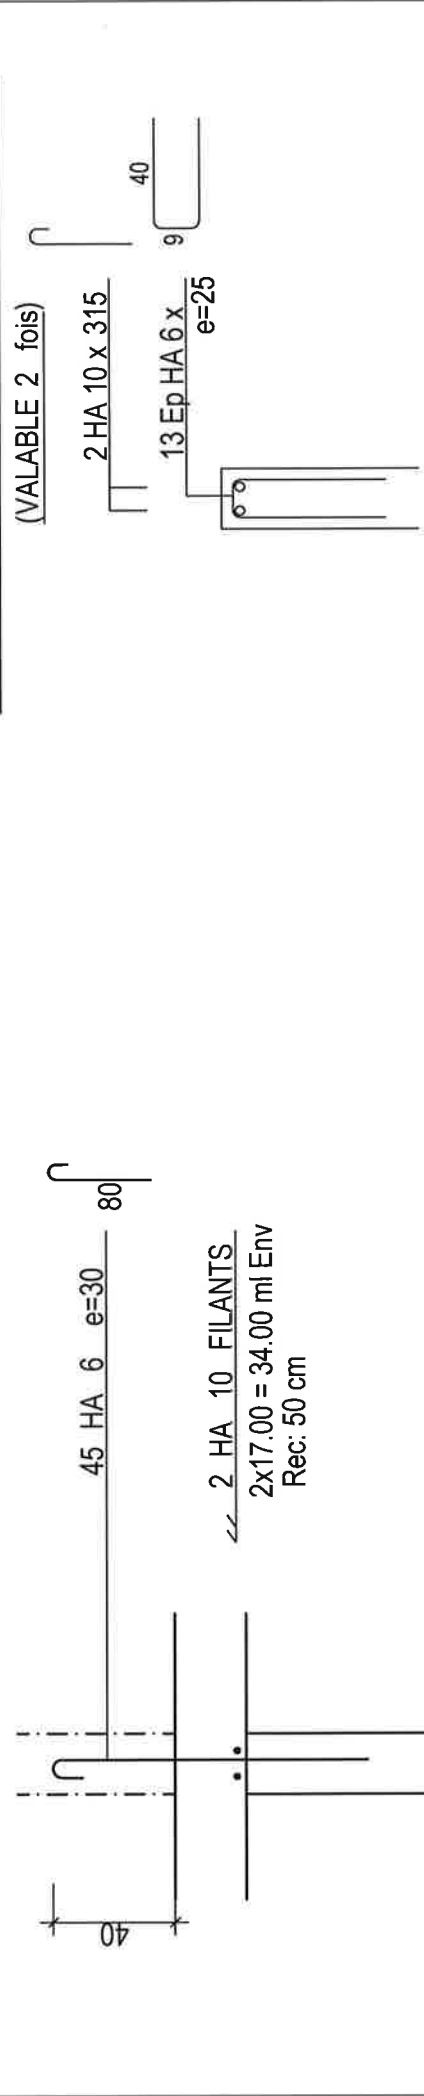


ANGLES MURS

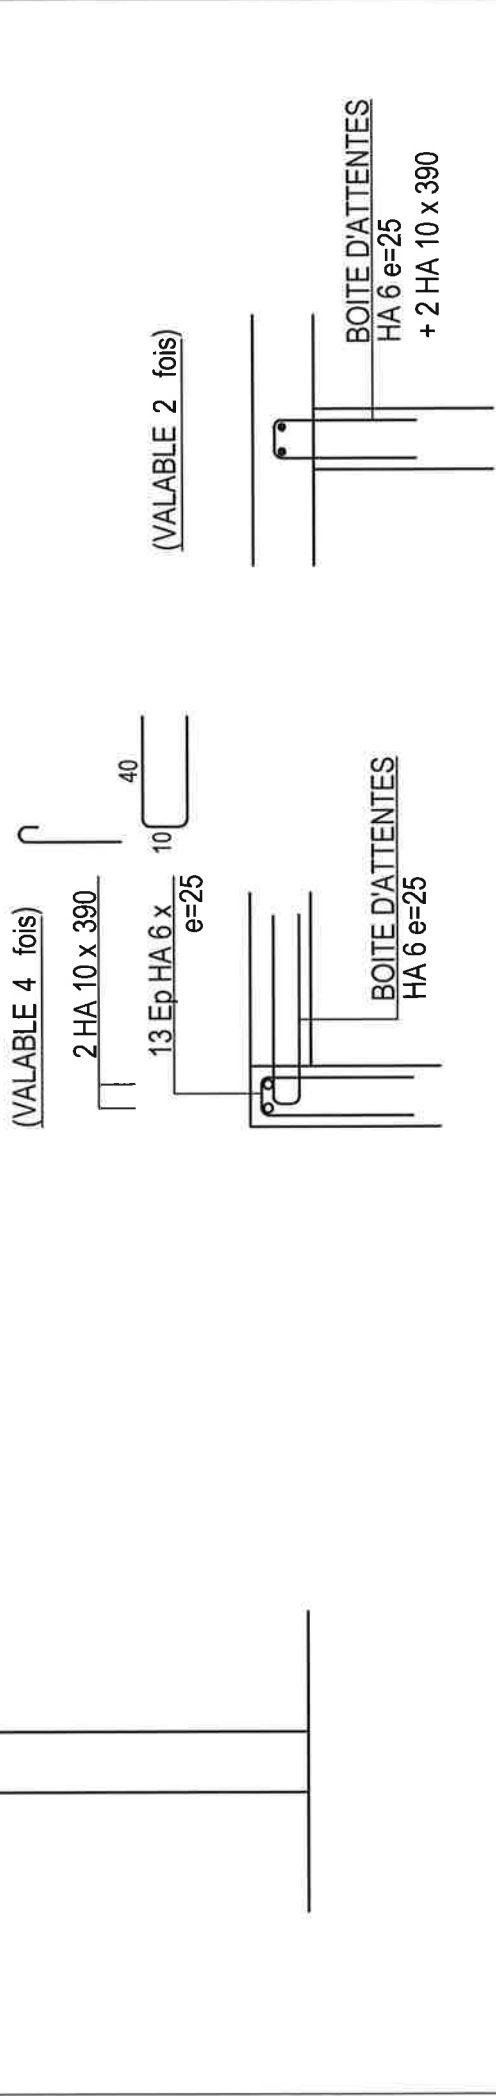

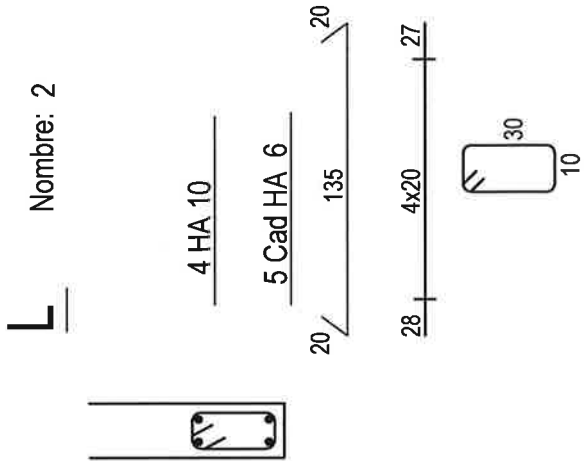


LINTEAUX EXT. L1


Nombre: 4
PORTEE: 100

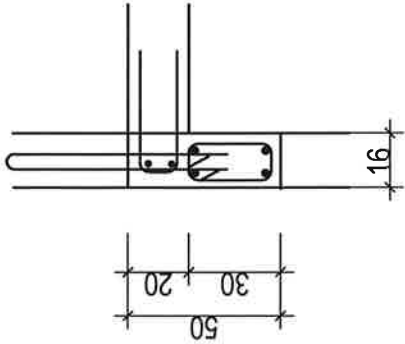


2 HA 10
2 HA 10
5 Cad HA 6

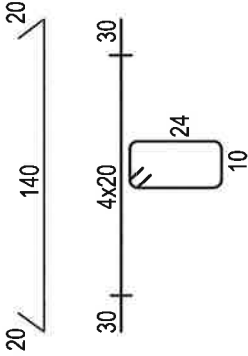

L1a Nombre: 4
PORTEE: 100

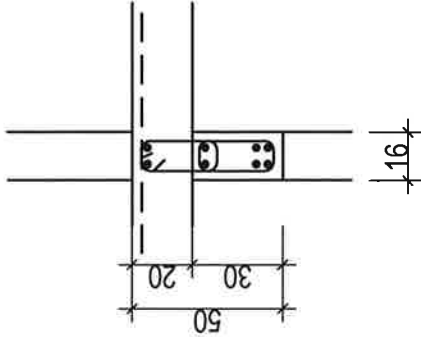

2 HA 10
2 HA 8
2 HA 16
5 Cad HA 6
5 Ep HA 6

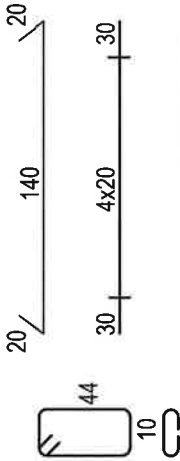

R-2 Sub B C1


Béton=0.10 m³
Acier=28.4 kg d=284.4 kg/m³
Fi=11.2 mm Cof=1.5 m²

Eb=3.0 cm
Eh=6.0 cm
Ei=3.0 cm


2
2

Section : 16 x 50ht
Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/20

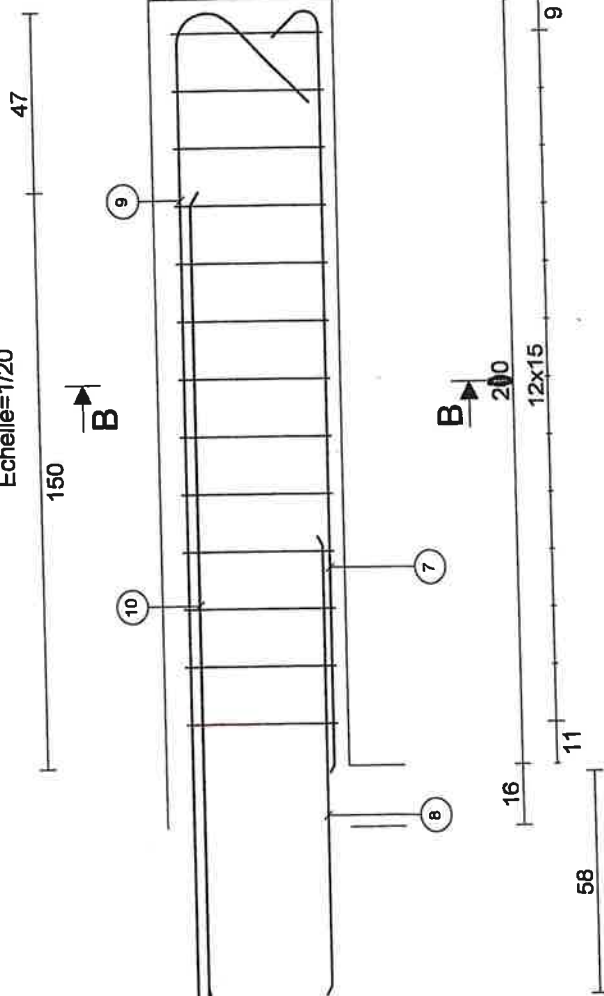

Coupe B-B
Echelle=1/20

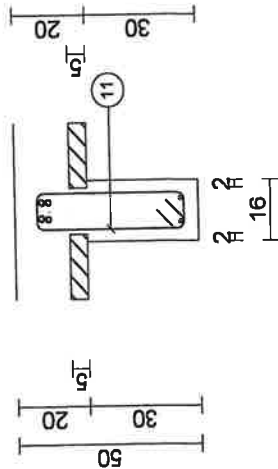

Barre	Lg	Forme
7	212	199 135°
8	120	120
9	453	135° 413
10	316	316
11	114	10

Barre	Lg/Poids
HA6	14.8/3.3
HA8	4.2/1.7
HA10	2.4/1.5
HA14	6.3/7.6
HA16	9.1/14.3

B32
1A Huelaten