

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux.
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: BET MATTE
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: VERITAS

M.O. Délégué: .
M.O.: .
CSPS: PSO ingénierie
M.O.E.: SUD EST COORDINATION
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: B
BA au -1 entre 14 et 19

DOE

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

**PLAN N°
B38 0**

DATE : 31-03-2016

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59
E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BONDETTI
Contrôlé par : P. LIN
Ech :


**Affaire N°
S.13.12.118**

MURS EXTERIEURS
AVEC ACROTHERES



ANGLES MURS
ARMATURES TETES DE MURS
et OUVERTURES

E



Nombre: 7
Rec: 50 cm

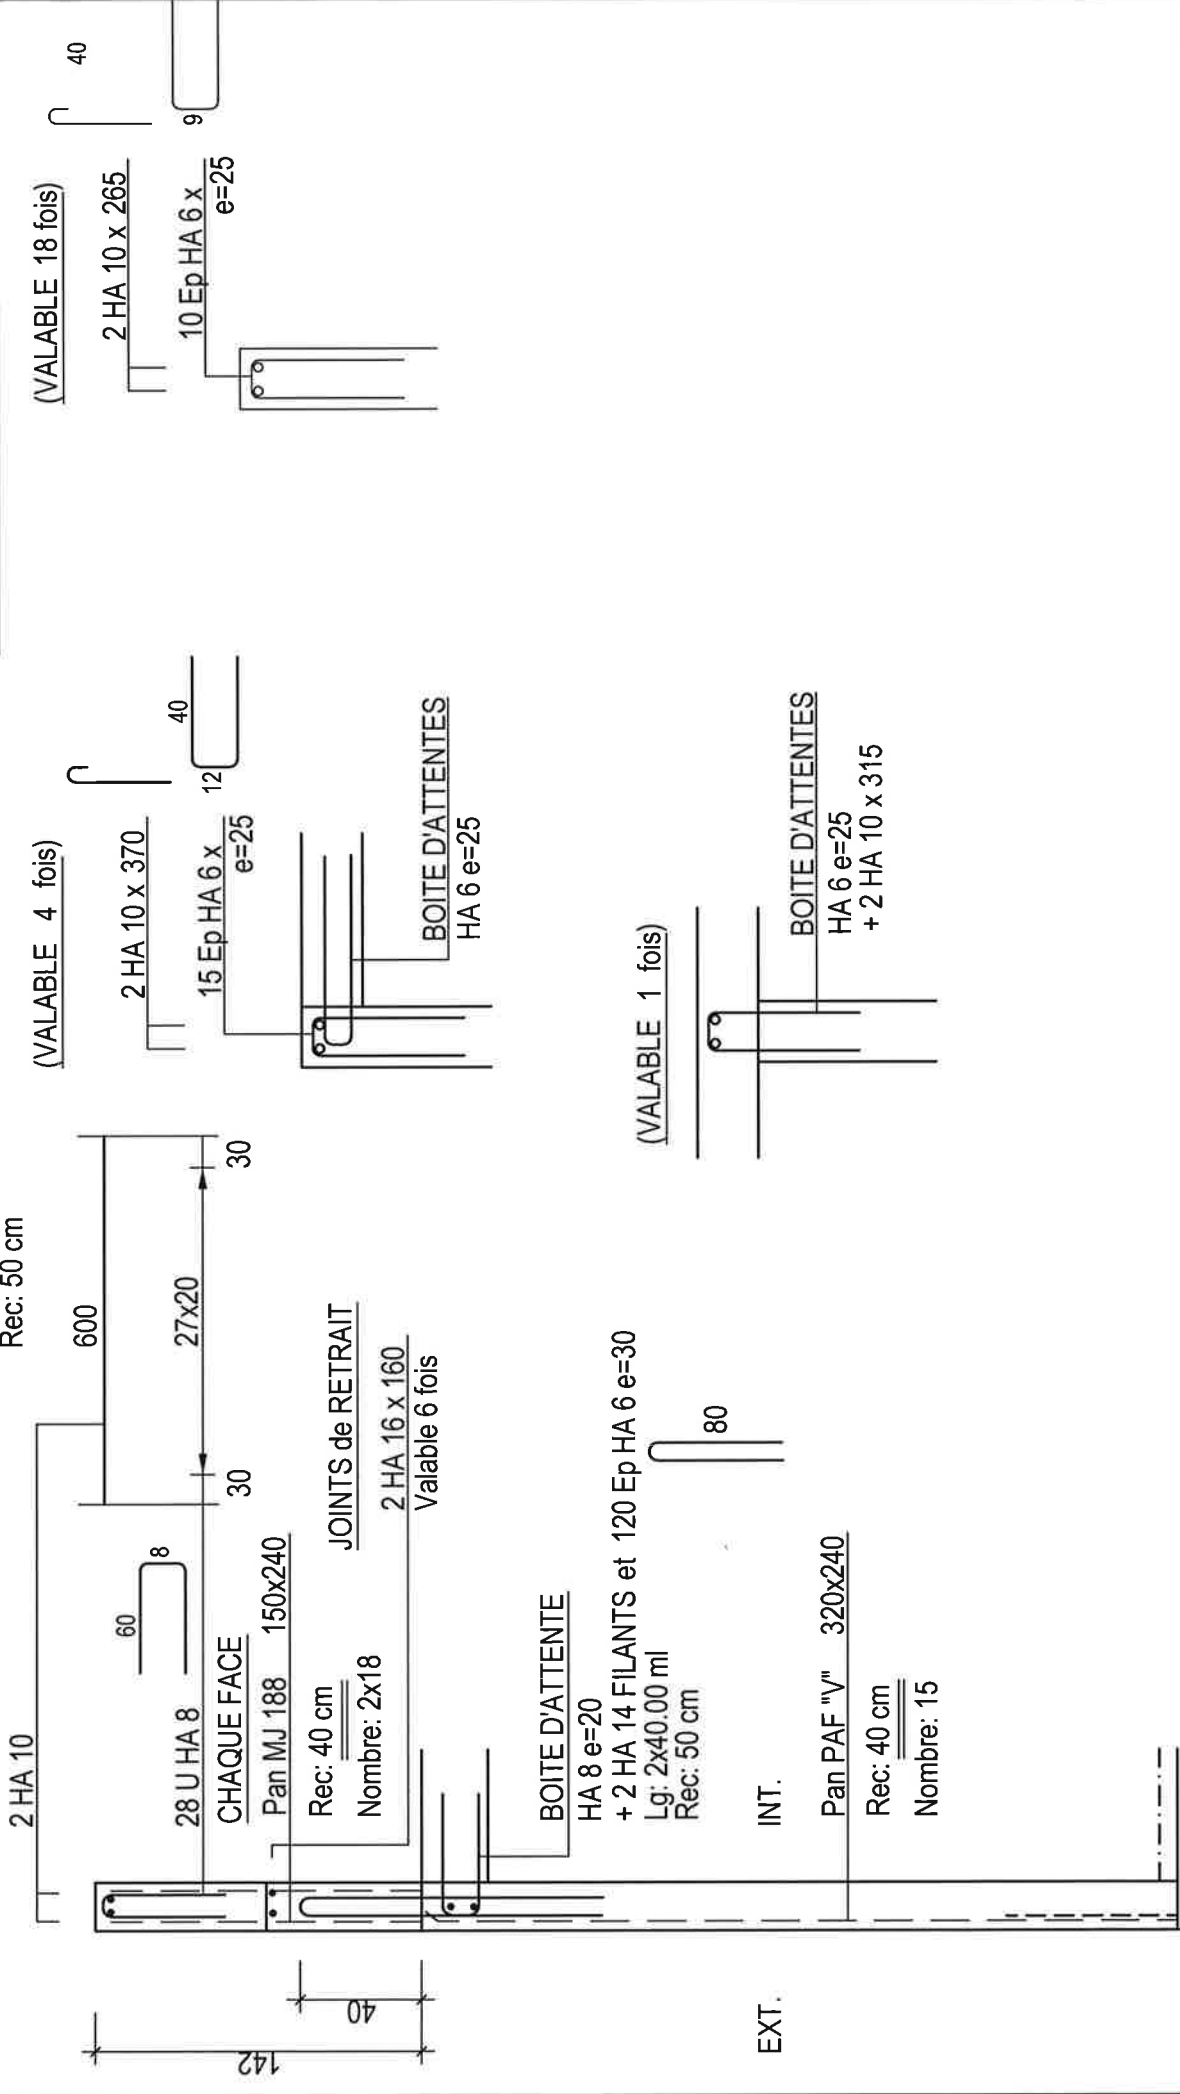

MURS INTERIEURS SANS CONTINUITE

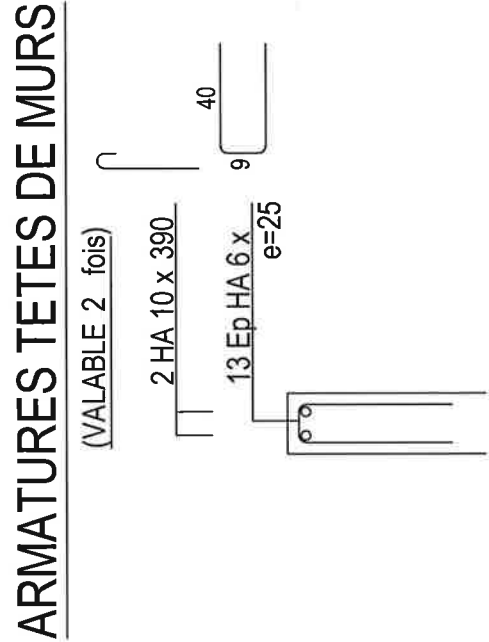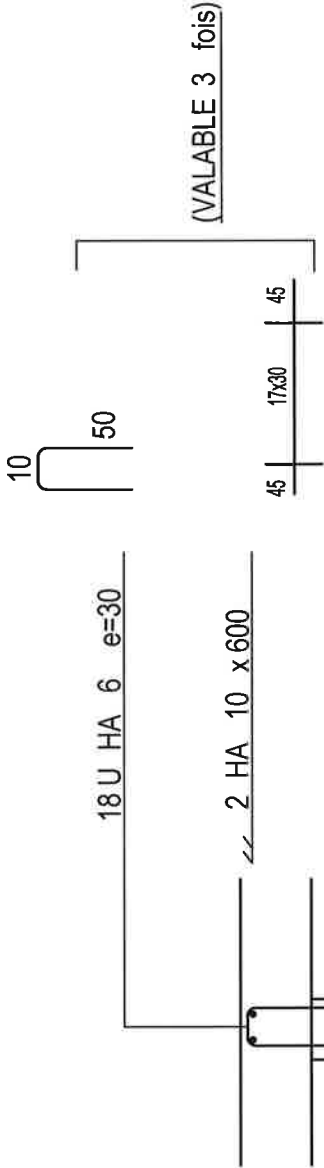

ANGLES MURS

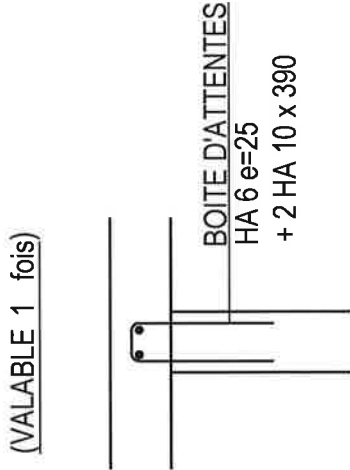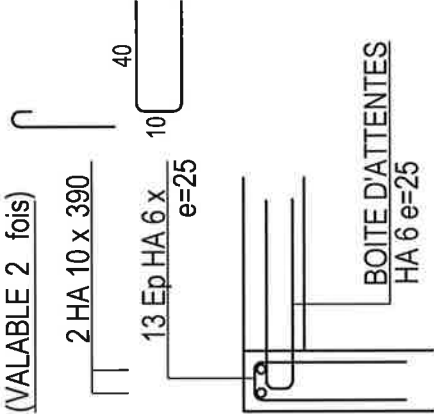

1


Nombre: 2



4 HA 10


5 Cad HA 6

A line graph showing the number of people in a room over time. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Number of people in the room'. The graph starts at (0, 0), rises to (10, 20), stays at 20 until 15 minutes, then falls to (20, 0).


$$\begin{array}{r} 28 \\ 4 \times 20 \\ \hline 27 \end{array}$$


LINTEAUX EXT. L1


L2 Nombre: 3
PORTEE: 200

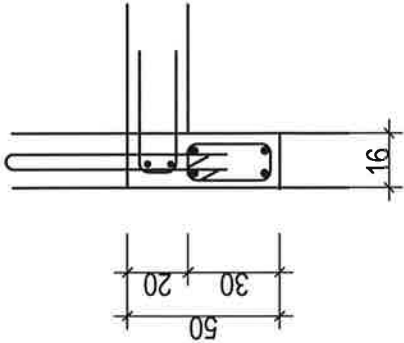


- 2 HA 10
- 2 HA 10
- 5 Cad HA 6

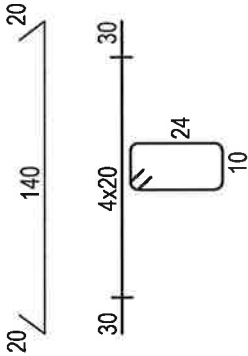


- 2 HA 10
- 2 HA 14
- 10 Cad HA 6

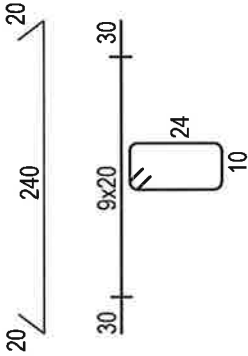

L1a Nombre: 3
PORTEE: 100

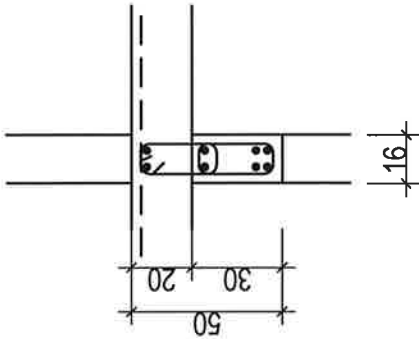

- 2 HA 10
- 2 HA 8
- 2 HA 16
- 5 Cad HA 6
- 5 Ep HA 6

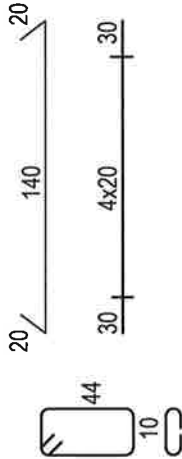

R-2 Bal B

C1

Béton=0.10 m³
Acier=28.4 kg d=284.4 kg/m³
Fi=11.2 mm Cof=1.5 m²


Eb=3.0 cm
Eh=6.0 cm
Ei=3.0 cm

2


Section : 16 x 50ht

Fc28 = 25 MPa Fe = 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 1 H

Elévation
Echelle=1/20

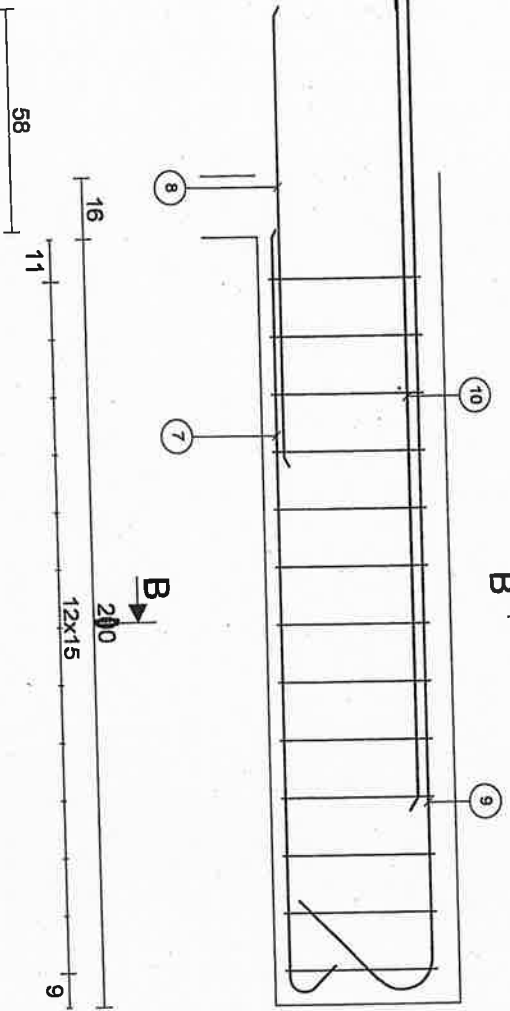

Coupe B-B
Echelle=1/20

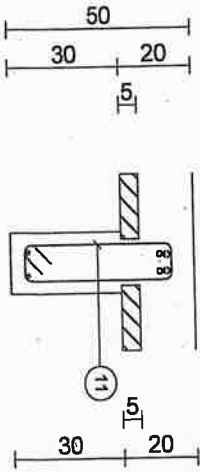

Barre	Lg	Forme
7 2HA8	212	199 135°
8 2HA10	120	120
9 2HA16	453	135° 413
10 2HA14	316	316
11 13HA6	114	10 4

B3B
LA réalisation

Barre	Lg/Poids
HA6	14.8/3.3
HA8	4.2/1.7
HA10	2.4/1.5
HA14	6.3/7.6
HA16	9.1/14.3