

NOAHO

Chemin de Fontanière - 69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier D'IS
BET STRUCTURE: MATTE SAS
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: Bureau VERITAS

MO DELEGUE:
MOE: PSO Ingénierie
CSPS: SUD EST COORDINATION
OPC:
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: C Aile EST
BA au +1

DOE

Contrainte de sol: 8 bars ELS

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
C33 0

DATE : 09/10/2015

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59

E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BO

Contrôlé par : P.LIN

Echelle : 1/50°

Affaire N°
13.12.119

MURS M


30.00 ml Env.

AVEC CASQUETTES

۲

Nombre: 9

SANS CASQUETTES

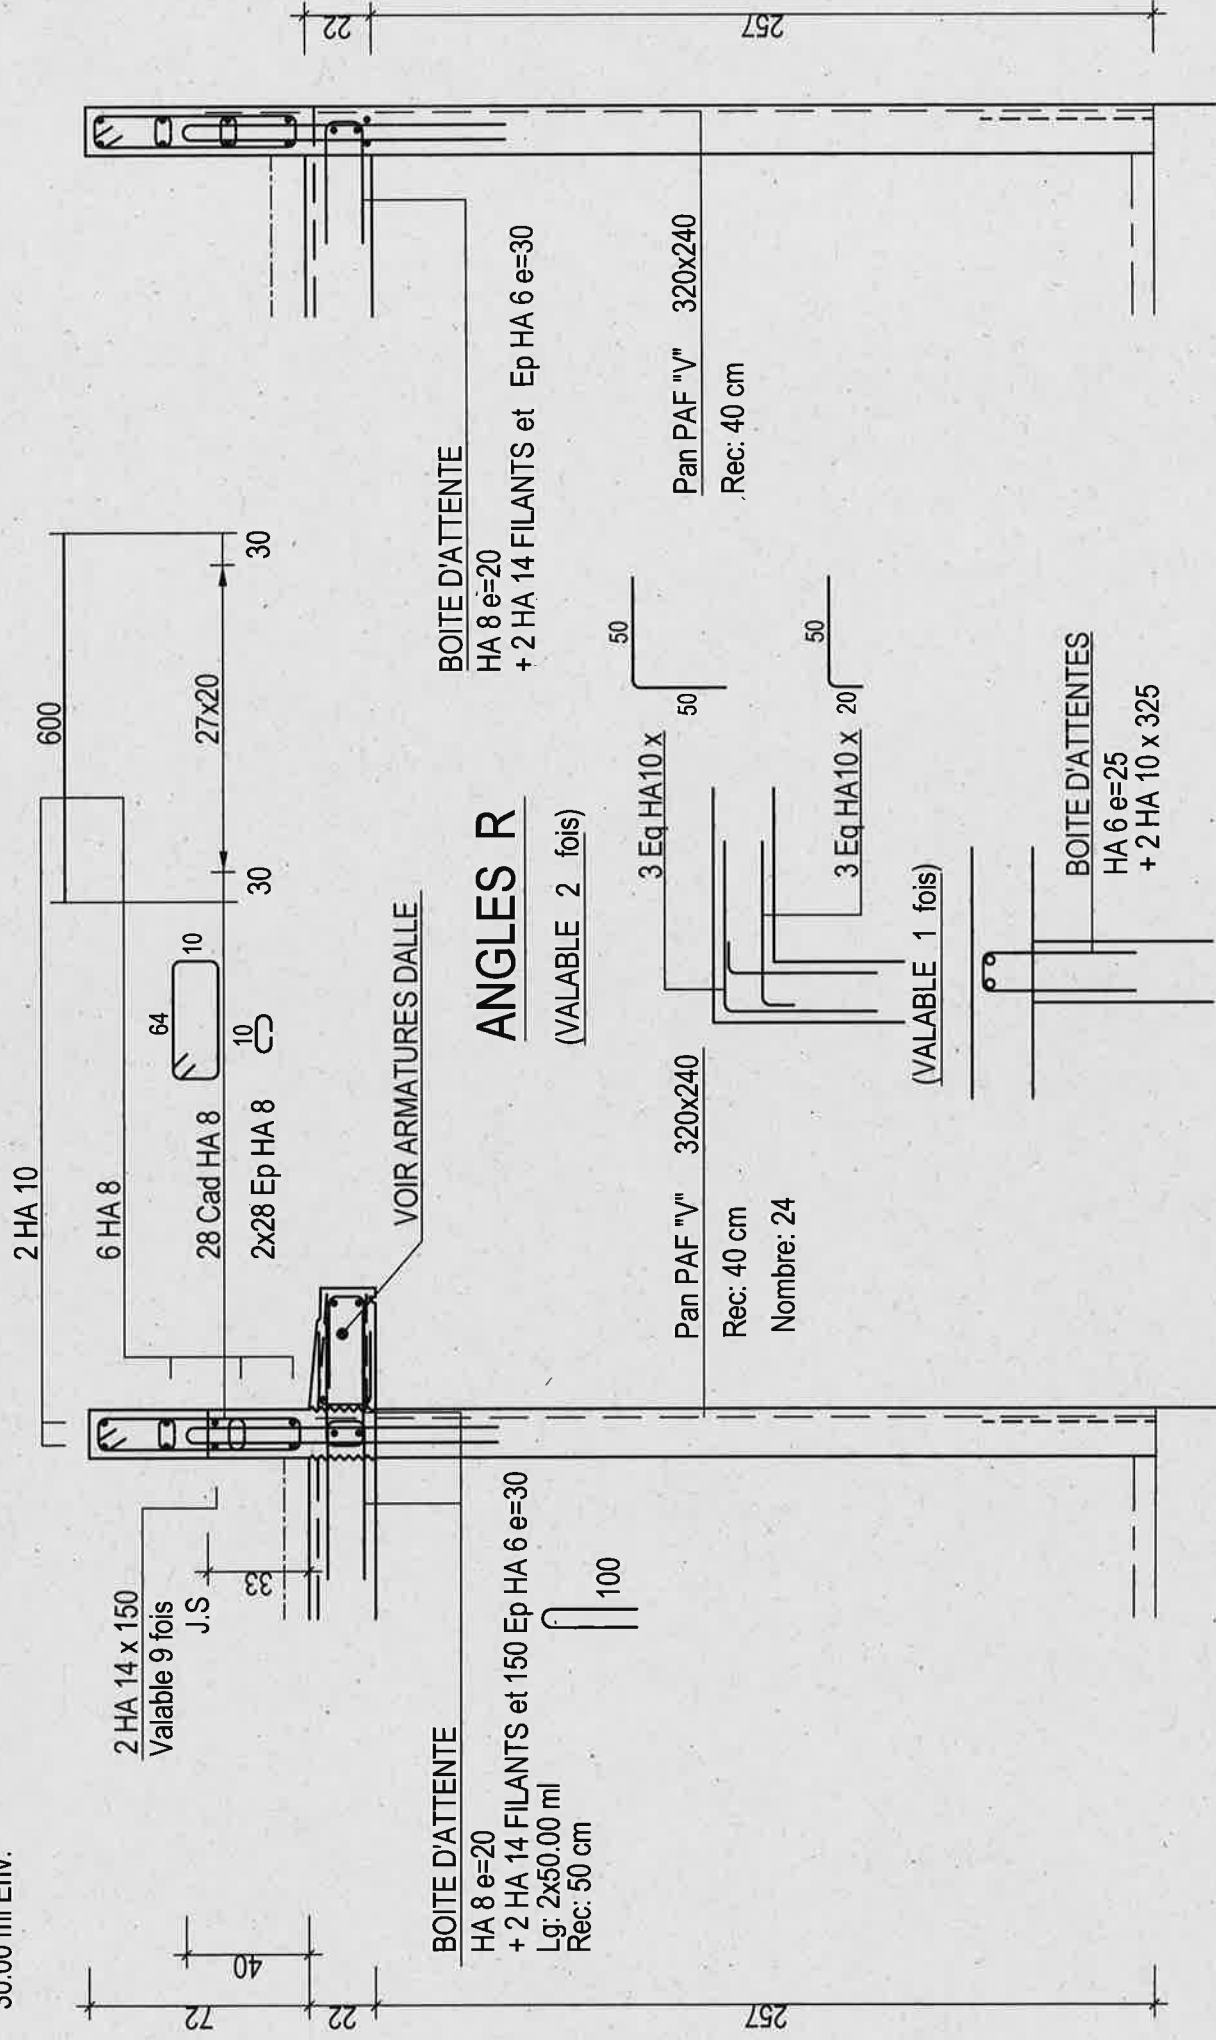


- Date 06/07/15 - 10 étages -


Section : 16 x 122ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B

Elévation
Echelle=1/50

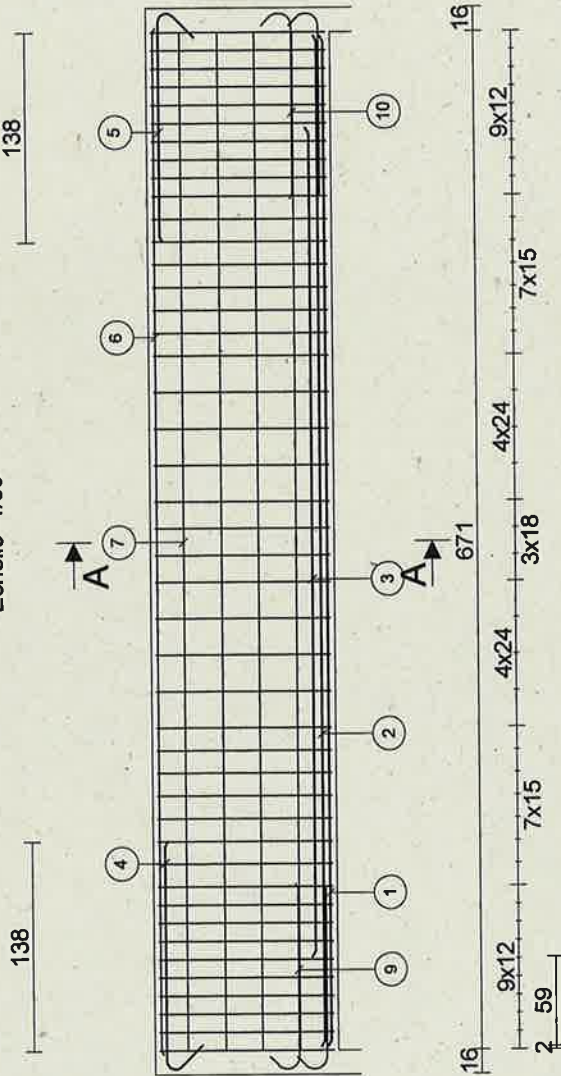

Coupe A-A
Echelle=1/25


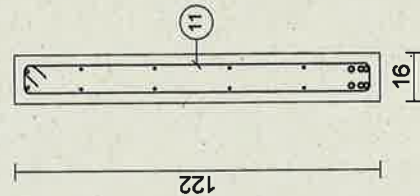


Barre	Lg	Forme
1 2HA16	667	667
2 2HA16	667	667
3 2HA16	547	547
4 2HA12	178	151 135°
5 2HA12	178	135° 151
6 2HA10	677	677
7 8HA8	671	671
8 58HA8	27	9
9 4HA14	141	135° 123
10 4HA14	141	123 135°
11 44HA8	262	10
18° 3/		
CS3		
Barre	Lq/Poids	
HA8	183.6/72.5	
HA10	13.5/8.4	
HA12	7.1/6.3	
HA14	11.3/13.7	
HA16	37.6/59.4	

MURS PV2

AVEC CASQUETTES


SANS CASQUETTES

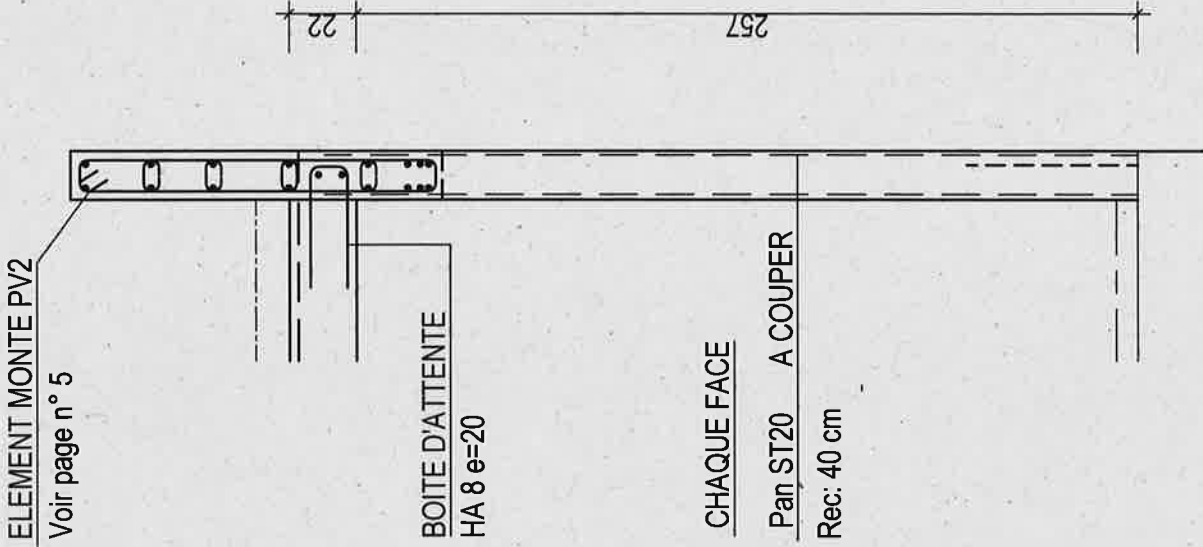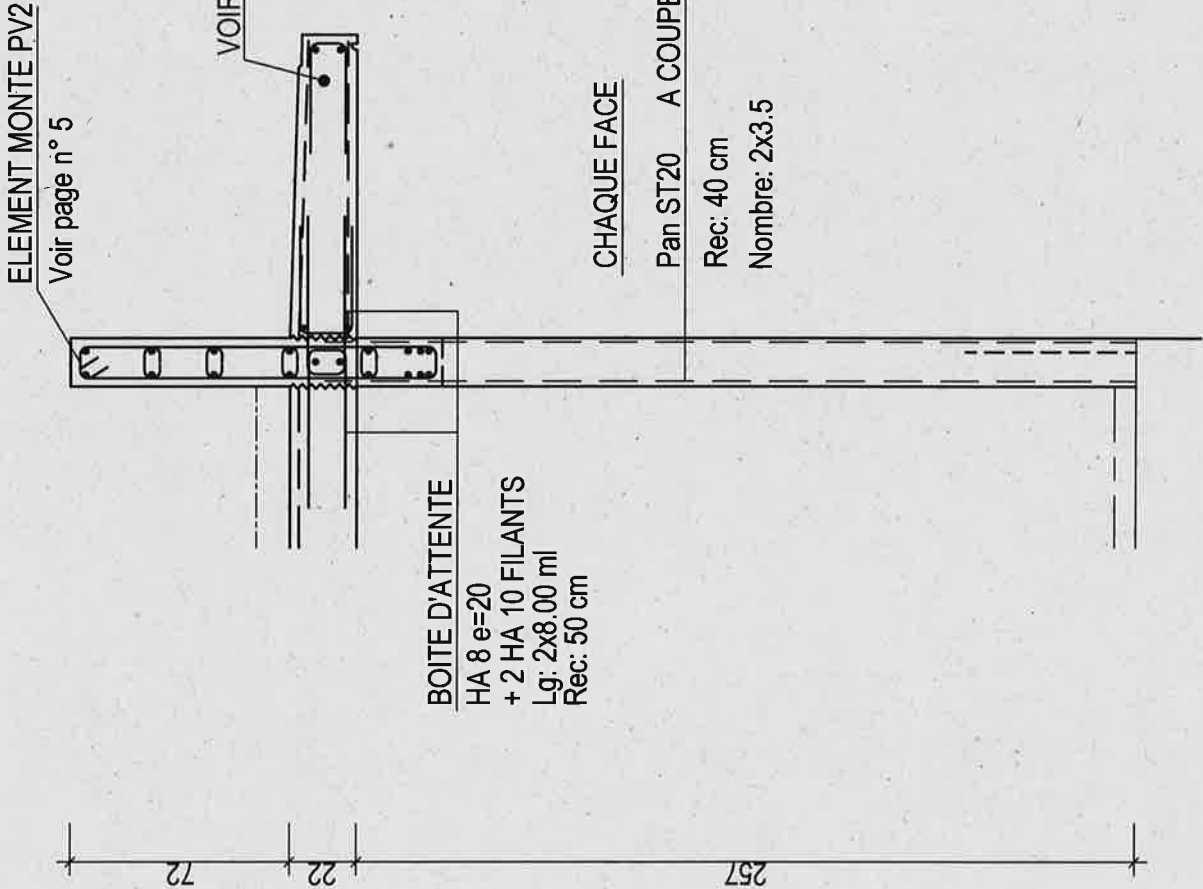


- Date 06/07/15 - 10 étages -
Section : 16 x 122ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B

Elévation
Echelle=1/50

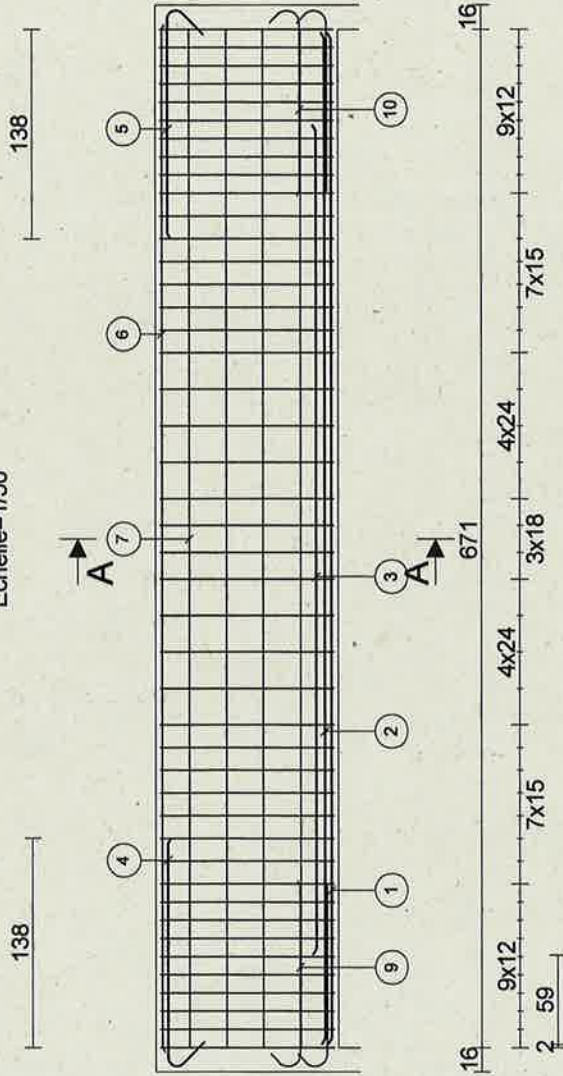

Coupe A-A
Echelle=1/25

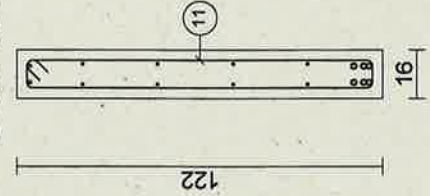


Barre		Lg	Forme
1	2HA16	667	 667
2	2HA16	667	 667
3	2HA16	547	 547
4	2HA12	178	 151 135°
5	2HA12	178	 135° 151
6	2HA10	677	 677
7	8HA8	671	 671
8	56HA8	27	 9
9	4HA14	141	 135° 123
10	4HA14	141	 123 135°
11	44HA8	262	 10
			</

POUTRE VOILE : PV3

E3a

Nombre: 1

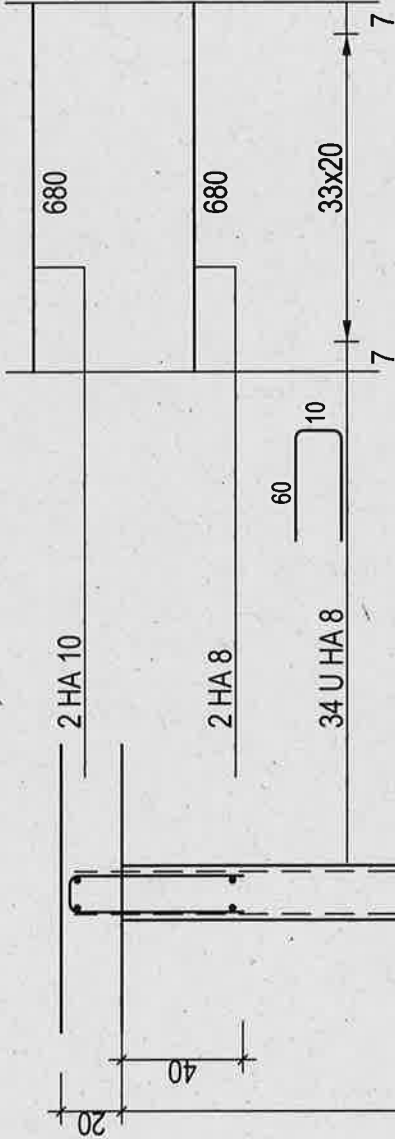


CHAQUE FACE
Pan ST25C A COUPER

Rec: 40 cm
Nombre: 2x3.5


E3

Nombre: 1

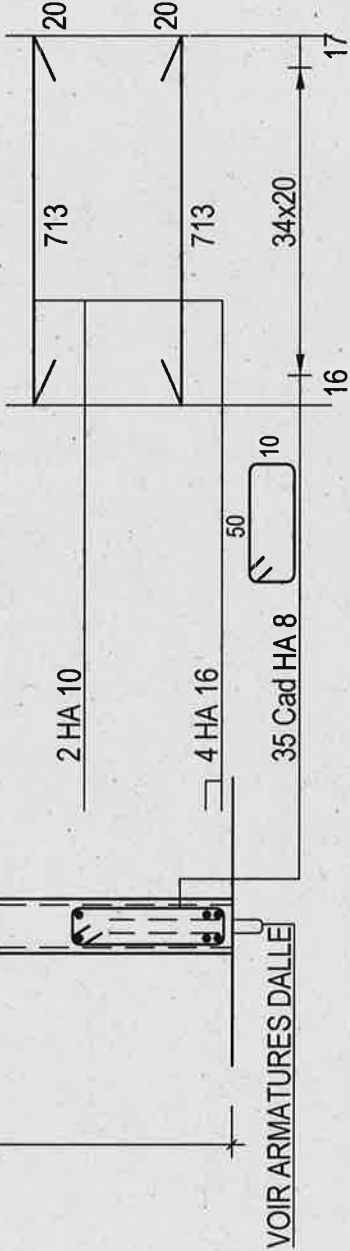

VOIR ARMATURES DALLE


ELEVATION

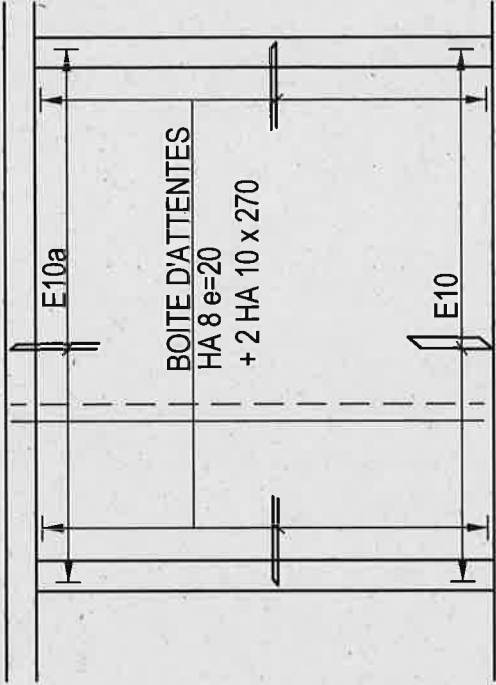


PV4

Nombre: 1

E4a

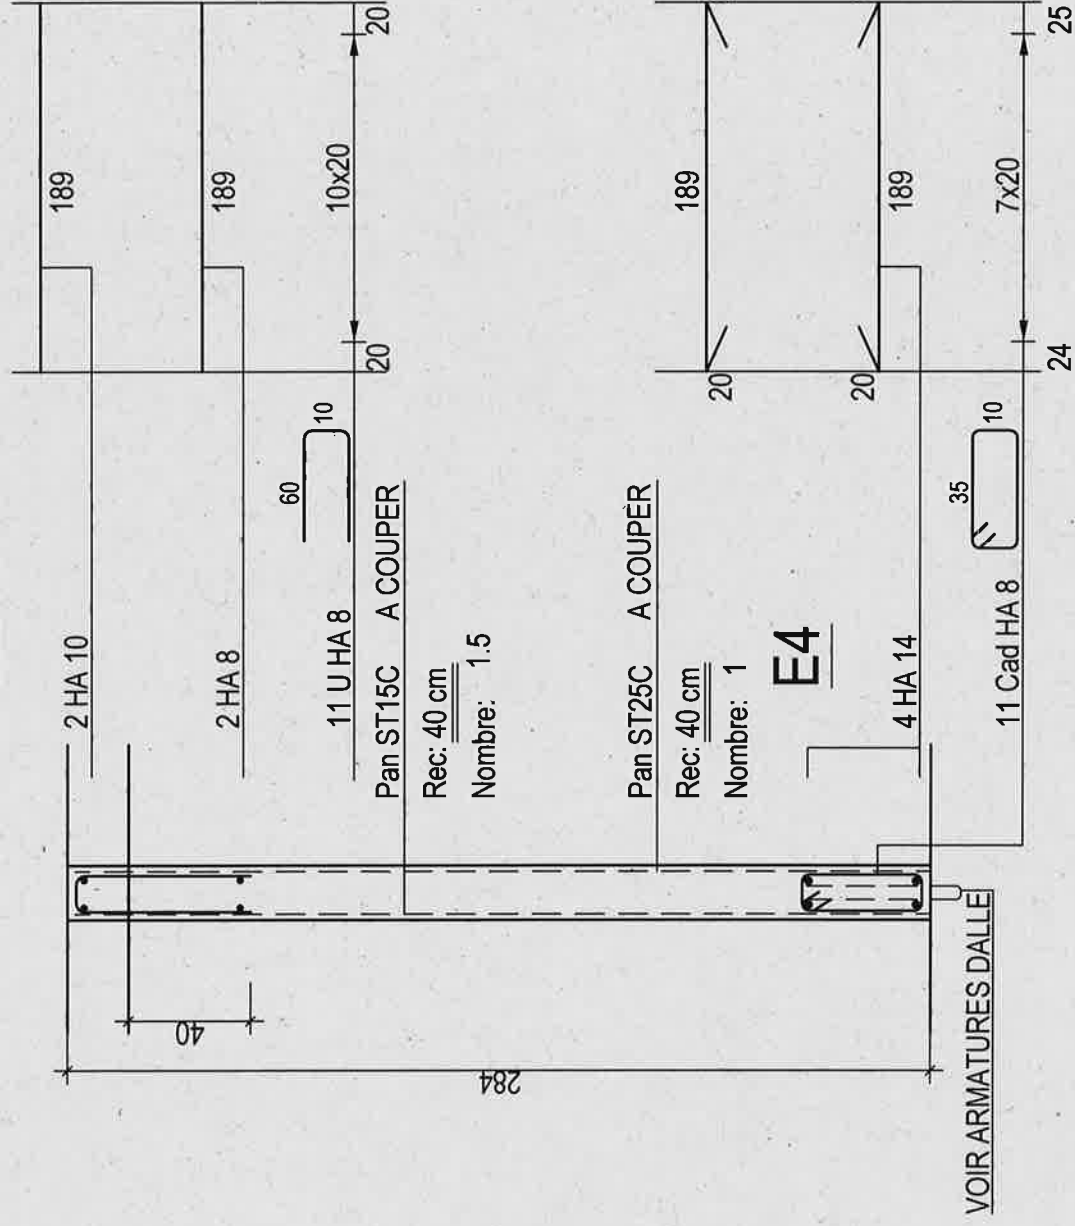

ELEVATION

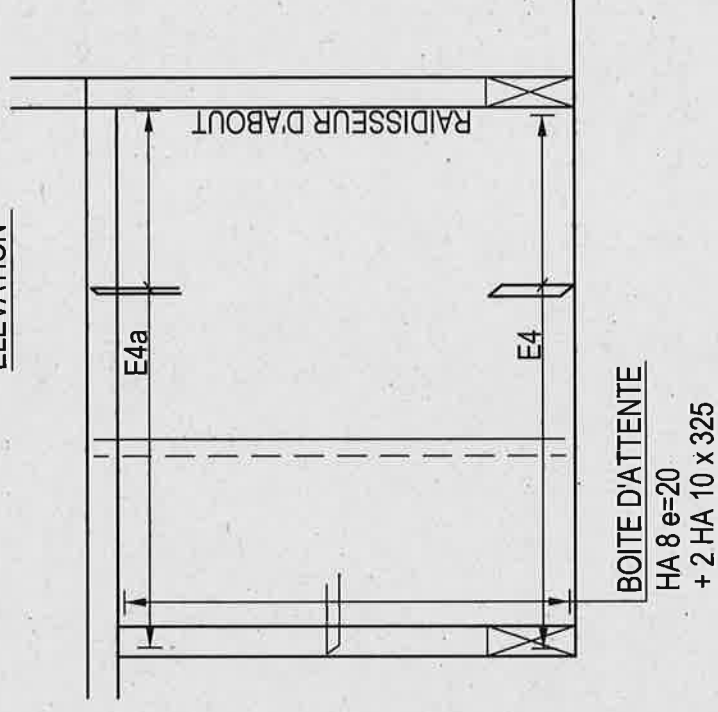

BOITE D'ATTENTE

HA 8 e=20



+ 2 HA 10 x 325

RAIDISSEUR D'ABOUT

L

Nombre: 2


LINTEAUX EXT.

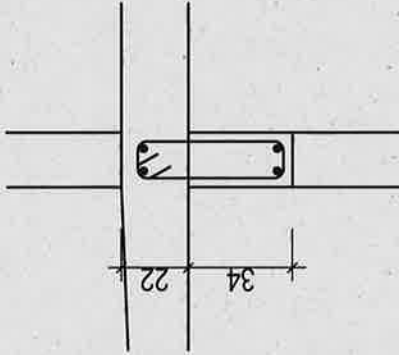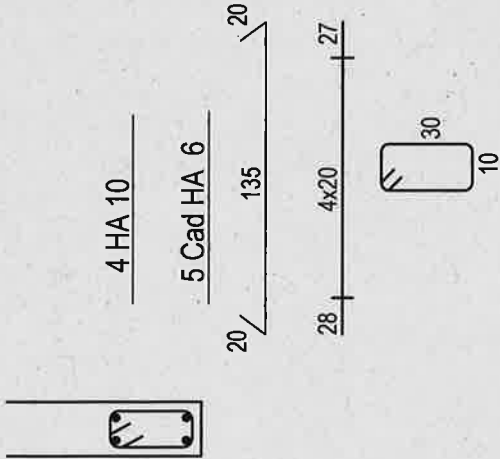

L1

Nombre: 6

PORTEE: 97


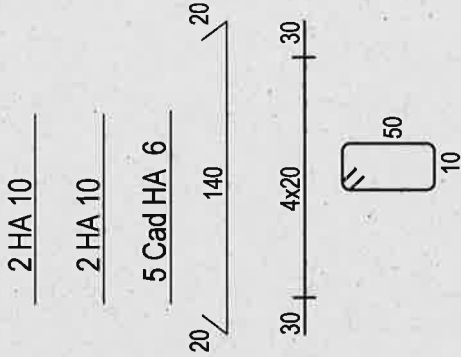


LINTEAUX EXT.

L3

Nombre: 4

PORTEE: 192

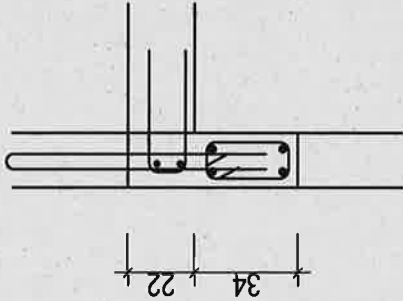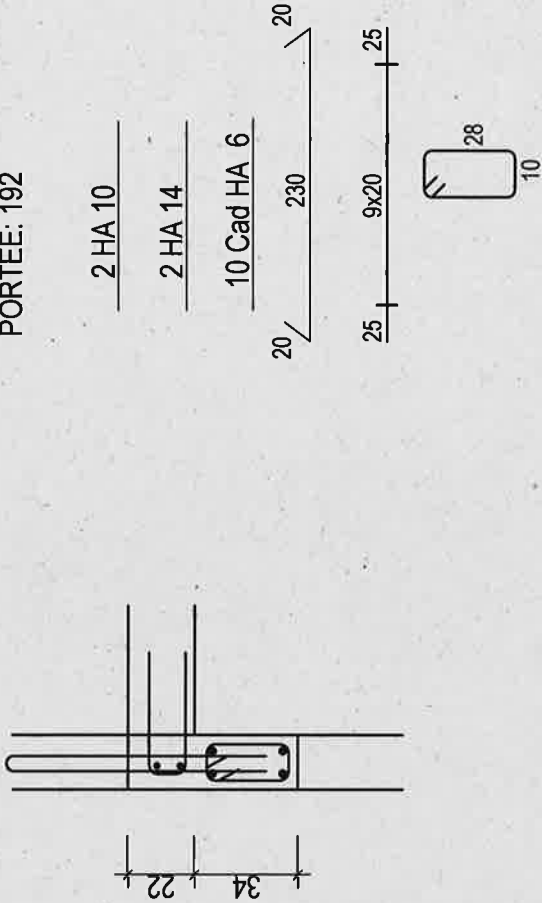


- Date 06/07/15 - 10 étages -


Section : 105 x 22ht

fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B

Elévation
Echelle=1/25

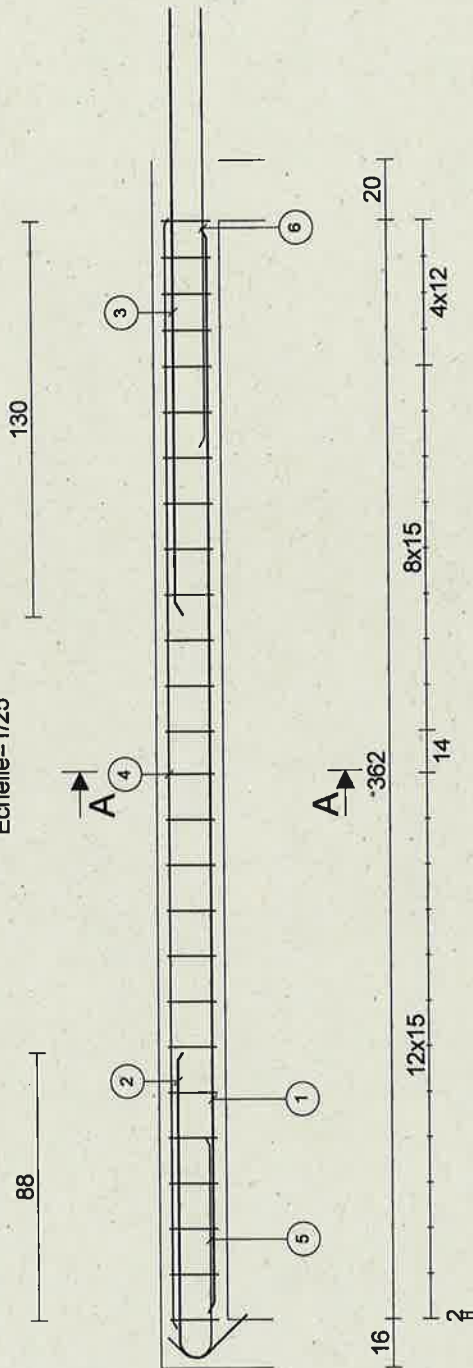


Coupe A-A
Echelle=1/10

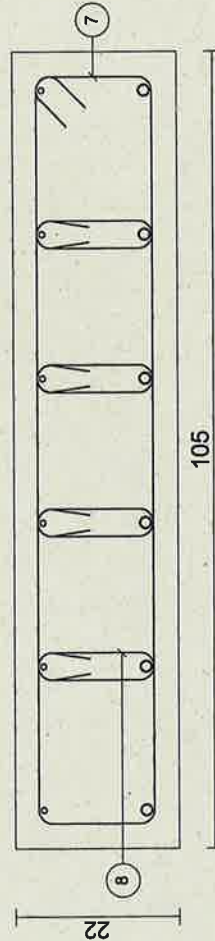


Barre		Lg	Forme
1	6HA14	358	358
2	6HA10	126	 101 135°
3	8HA16	280	280
4	6HA8	366	366
5	6HA10	87	 135° 73
6	6HA12	169	169
7	26HA6	240	 99 16
8	104HA6	51	16
18°			
033			
12/			
Barre		Lg/Poids	
HA6		115.6/25.7	
HA8		22.0/8.7	
HA10		12.8/7.9	
HA12		10.2/9.0	
HA14		21.5/25.9	
HA16		22.4/35.4	

Barre	Lg	Forme
9	6HA14	356
10	6HA10	192
11	6HA8	364
13	6HA10	89
14	26HA6	240
15	104HA6	51

Elévation
Echelle=1/25

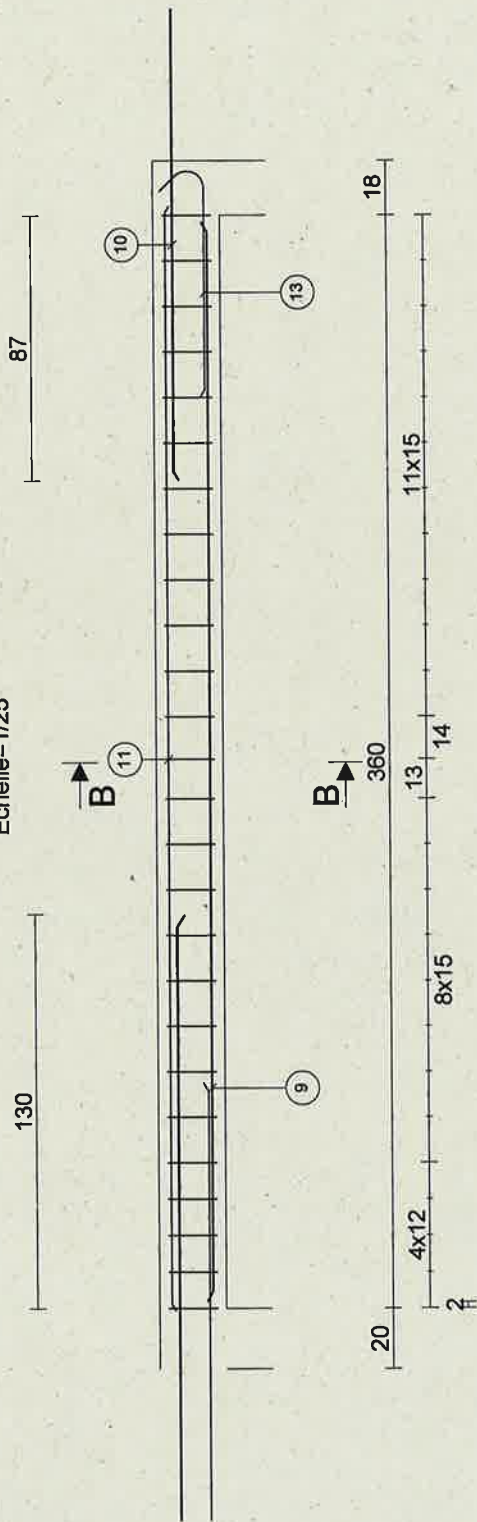

Coupe B-B
Echelle=1/10

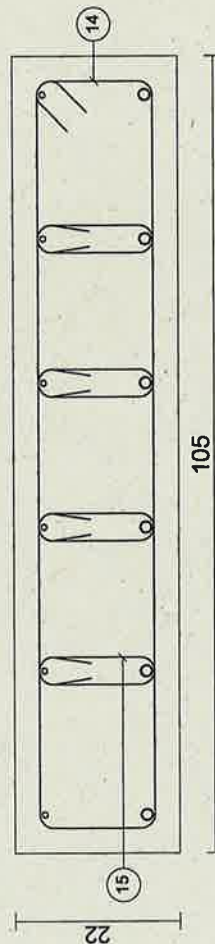


18°
C33
131

Barre	Lg/Poids
HA6	115.6/25.7
HA8	21.8/8.6
HA10	16.9/10.4
HA14	21.4/25.8

Section : 126 x 22ht

f_{ck} = 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B
--

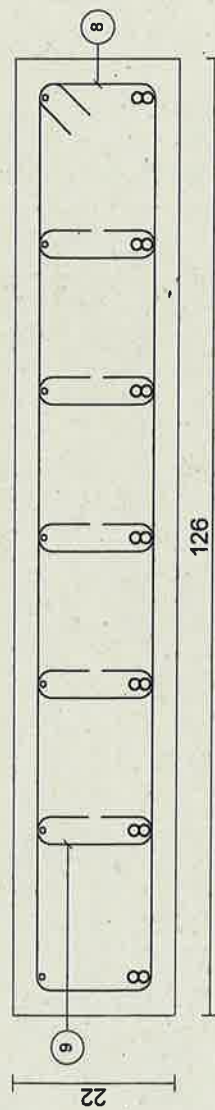

Barre		Lg	Forme
1	7HA14	394	
2	7HA14	294	
3	7HA12	180	
4	7HA10	110	
5	7HA8	404	
6	7HA10	91	
7	7HA10	89	
8	28HA6	282	
9	140HA6	33	
180° 033		151	
Barre		Lg/Poids	
HA6		125.4/27.8	
HA8		28.3/11.2	
HA10		20.3/12.5	
HA12		12.6/11.2	
HA14		48.1/58.1	