



Façade 035 B



Lambda (λ) = 0,035 W/(m.K)



**Panneau de laine de verre
roulé semi-rigide revêtu
d'un voile de verre noir.
Isolation des murs
extérieurs.**



Applications et solutions : isolation thermo-acoustique des bardages des murs extérieurs et des façades

- En neuf et en rénovation
- Idéal pour les bâtiments
résidentiels et commerciaux
- Compatibles avec tout type de
bardages (bois, PVC...)



Les + produit

- Liant **ECOSE® Technology**
- Haute performance thermique
- Idéal pour les parements à joints
ouverts et produits verriers
- Non hydrophile
- Facile et rapide à poser
- Adapté aux gros chantiers
- Revêtu d'un voile de verre noir



Caractéristiques et certifications

	Performances	Valeurs	Unités
Conductivité thermique	0,035	λ	W/(m.K)
Réaction au feu	A1	Euroclasse	—
Résistance à la vapeur d'eau	—	Z	m ² .h.Pa/mg
Absorption d'eau long terme	3	WL(P)	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau court terme	1	WS	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	T4	T	—
Résistance au passage de l'air	AFr5	AFr	kPa.s/m ²

N° ACERMI : 02/016/148 disponible sur www.knaufinsulation.fr • CE : MW-EN 13162 T4 WS WL(P) AFr5

Conditionnements

Epaisseur mm	Rd m ² .K/W	Largeur mm	Longueur mm	Pièces/ paquet	m ² / paquet	Paquets/ palette	m ² / palette	Pièces/ palette	Pièces/ palette
240	6,85	600	2300	2	2,76	24	66,24	48	411926
200	5,70	600	2700	2	3,24	24	77,76	48	411854
180	5,10	600	3000	2	3,60	24	86,40	48	492181
160	4,55	600	3400	2	4,08	24	97,92	48	411786
150	4,25	600	3600	2	4,32	24	103,68	48	287726
140	4,00	600	3800	2	4,56	24	109,44	48	2436230
120	3,40	600	4500	2	5,40	24	129,60	48	2438163
100	2,85	600	5400	2	6,48	24	155,52	48	2438160
75	2,10	600	7200	2	8,64	24	207,36	48	2436227




Isolation des murs par l'extérieur

Etapes de mise en œuvre 1 à 4

1. Positionnement des équerres de fixation

- 3 équerres minimum sur la hauteur d'une ossature.
- Espacement horizontal maximal de 0,60 m.
- Les dimensions et le type des équerres varient suivant l'épaisseur de l'isolant mis en place afin d'aménager une lame d'air de 20 mm minimum, et de la masse surfacique du parement.

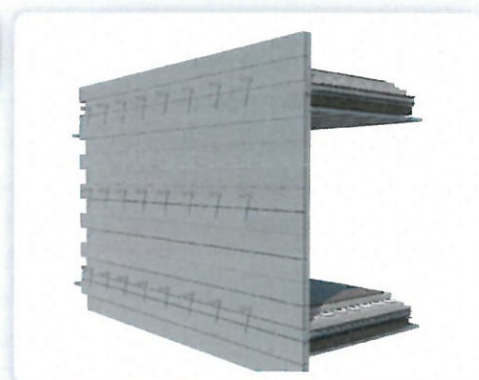

2. Fixation de l'isolant à la verticale

- L'isolant est déroulé et maintenu en partie haute par 2 chevilles de fixation (voir ci-après). Celles-ci sont ensuite fixées en quinconce pour une consommation de 2 fixations par m², 4 par m² en zone de grands vents.



3. Fixation de l'isolant à l'horizontale et de l'ossature

- L'ossature (bois ou métal) est fixée à la maçonnerie à l'aide des équerres métalliques (cf ci-dessus), par-dessus l'isolant, dont les fixations sont espacées au maximum de 1,20 m et intercalées entre les ossatures. L'entraxe nécessaire est de 600 mm entre chaque montant pour des bâtiments dont la hauteur est inférieure à 40 m.



4. Pose du bardage

- Le bardage est enfin fixé sur l'ossature tout en respectant la lame d'air nécessaire à la ventilation de la paroi, entre l'isolant et le bardage.

