



LABORATOIRE D'ESSAIS

CERIBOIS

ECOPARC ROVALTAIN

BP 11168

26958 VALENCE Cédex 9

Tél : 04 75 58 59 50 / Fax : 04 75 61 94 52

E-mail : contact@ceribois.com

SIRET: 434 359 907 00038 - APE: 7112B - TVA: FR66434359907

RAPPORT D'ESSAI PERFORMANCE ACOUSTIQUE

N° AC41

**Porte fenêtre deux vantaux
Performance / Saturne
Terra design / Pegase**

Demandeur : PORALU
RUE DES BOULEAUX
01460 PORT

Représentant(s) de l'entreprise présent(s) durant l'essai : M.HOMINAL

Date de(s) essai(s) : 19/09/2013

Date d'édition du rapport : 23/09/2013



Accréditation N° 1-1970
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

OBJET

La mission de CERIBOIS consiste à déterminer l'indice d'affaiblissement acoustique R d'une porte fenêtre deux vantaux selon neuf jeux d'ouvrants.

TEXTES DE REFERENCE

Le laboratoire a été conçu selon la norme NF EN ISO 10140-5 (2013) Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 5 : Exigences relatives aux installations et appareillage d'essai.

Les mesures sont effectuées selon les normes :

- NF EN 20140-2 (1993) Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 2 : détermination, vérification et application des données de fidélité.
- NF EN ISO 10140-1 (2013) Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 1 : Règles d'application pour produits particuliers.
- NF EN ISO 10140-2 (2013) Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 2 : Mesurage de l'isolation au bruit aérien
- NF EN ISO 10140-4 (2013) Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 4 : Exigences et modes opératoires de mesure
- NF EN ISO 717-1 (2013) Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1 : isolement aux bruits aériens.

CORPS D'EPREUVES SOUMIS A L'ESSAI

Date de réception au laboratoire : 17/09/2013

Origine et mise en œuvre : demandeur

LISTE RECAPITULATIVE DES ESSAIS

Essai	N° corps d'épreuve dormant	N° corps d'épreuve ouvrant	N° mesure	Objet soumis à l'essai
1	AC/CD-4553/1	AC/CD-4553/1-1	PORALU 1-1	PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 4/16/4
2		AC/CD-4553/1-2	PORALU 1-2	TERRA DESIGN/PEGASE Vitrage 4/16/4
3		AC/CD-4553/1-3	PORALU 1-3	PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 5/15/4
4		AC/CD-4553/1-4	PORALU 1-4	PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 6/14/4
5		AC/CD-4553/1-5	PORALU 1-5	PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 8/14/4
6		AC/CD-4553/1-6	PORALU 1-6	PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 10/14/4
7		AC/CD-4553/1-7	PORALU 1-7	PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 44.2 Silence/12/8
8		AC/CD-4553/1-8	PORALU 1-8	PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 44.2 Silence/12/10
9		AC/CD-4553/1-9	PORALU 1-9	TERRA DESIGN/PEGASE Vitrage 44.2 Silence/14/10

Essai réalisé par :

Nom : VACCARO
Prénom : Sandro
Fonction : Technicien acoustique

Visa du valideur des essais :

Nom, Prénom : VACCARO Sandro
Fonction : Technicien acoustique
CERIBOIS Signature et cachet : Ecoparc Rovaltain - BP 11168 26058 VALENCE CEDEX 9 Tél. : 04 75 58 59 50 - Fax : 04 75 61 94 52 contact@ceribois.com - www.ceribois.com

DESCRIPTION ET MISE EN ŒUVRE

DEMANDEUR	PORALU
FABRICANT	PORALU
APPELLATION	Porte fenêtre deux vantaux avec seuil PMR
CONFIGURATION	Essai 1 : PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 4/16/4 Essai 2 : TERRA DESIGN/PEGASE Vitrage 4/16/4 Essai 3 : PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 4/15/4 Essai 4 : PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 6/14/4 Essai 5 : PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 8/14/4 Essai 6 : PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 10/14/4 Essai 7 : PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 44.2 Silence/12/8 Essai 8 : PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 44.2 Silence/12/10 Essai 9 : TERRA DESIGN/PEGASE Vitrage 44.2 Silence/14/10

CARTACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions hors tout (h*l) en mm : 2180*1450

DESCRIPTION (les dimensions sont données en mm)

Référence du Fabricant	Essai 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 : PERFORMANCE/SATURNE Essai 2 ; 3 : TERRA DESIGN / PEGASE	C
Type (ex : Fenêtre 2 vantaux)	Porte fenêtre deux vantaux	V
Type d'ouverture	A la française	V
Nombre ouvrants	2	V
Composition	PVC	V
Ventilation	Non	V
Jeu de fonctionnement	12	V
Dormant (h*l*ep)	2180*1450*60	V
Ouvrant (h*l*ep)	Essai 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 : 2094*685*60 Essai 2 ; 3 : 2094*685*77	V
Seuil	Seuil Mixte Alu/PVC réf. S714	C
ASSEMBLAGE		
Dormant (type assemblage, étanchéité)	Thermo soudure sur coupe suivant la bissectrice de l'angle	C
Ouvrant (type assemblage, étanchéité)	Thermo soudure sur coupe suivant la bissectrice de l'angle	C
ETANCHEITE		
Ouvrant / Dormant (type, référence)	Compression, REHAU Réf.560018 sur dormant Compression, REHAU Réf.560721 sur ouvrant Brosse, REHAU Réf.111120 au niveau du seuil	C,C
Ouvrant / Ouvrant (type, référence)	Compression, REHAU Réf.560721 sur ouvrant Compression, REHAU Réf.865220	C,C
QUINCAILLERIE		
Ferrage 1 (fabricant, référence)	OTLAV, Réf. CFP39130P313 (mâle) OTLAV, Réf. CFP38130P311 (femelle)	C,C
Verrouillage (type, fabricant, référence)	Crémone, FERCO, Réf. B20465-19-1	V,C,C
Type de gâches (type, fabricant, référence)	En applique, FERCO, Réf 195680001 (battement) Réf. 9357740001 (tringle)	V,C,C
Verrous (type, fabricant, référence)	Verrou à onglet, FERCO, Réf. B-01010-00-0-1	V,C,C

Nombre de points de serrage des ouvrants sur le dormant	Ouvrant principal : haut et bas Ouvrant secondaire : haut et bas	V
Nombre de points de rotation par ouvrant	6	V
VITRAGE		
Type (simple, double, triple...)	Double	V
Parcloses (intérieures, extérieures)	PVC clipsé coté intérieur profil	V
Fournisseur	Saint Gobain Glass par la société CEV centre est vitrages	C
Composition	Essai 1 : Vitrage 4/16/4 Essai 2 : Vitrage 4/16/4 Essai 3 : Vitrage 5/15/4 Essai 4 : Vitrage 6/14/4 Essai 5 : Vitrage 8/14/4 Essai 6 : Vitrage 10/14/4 Essai 7 : Vitrage 44.2 Silence/12/8 Essai 8 : Vitrage 44.2 Silence/12/10 Essai 9 : Vitrage 44.2 Silence/14/10	V
Type étanchéité	Joint à lèvres co-extrudé avec la parclosé	C

C : information donnée par le client et non vérifiée par CERIBOIS

V : information donnée par le client et vérifiée par CERIBOIS

(V,C) : exemple : Etanchéité Ouvrant / Dormant (type, référence) : le type a été vérifié, la référence non

MISE EN ŒUVRE

La menuiserie est montée en feuillure sur 3 cotés dans la paroi d'essai.

L'étanchéité est assurée par un cordon de silicone.

Le cadre utilisé est un cadre bois.

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R | **Essai 1**

Fabricant	PORALU
Elément testé	PORALU
Configuration	Essai 1 : PERFORMANCE/SATURNE Vitrage 4/16/4
Surface de l'élément	3.2 m ²
Masse de l'élément	74 kg


Température : 19.3 °C

Humidité : 64.7 %

RESULTATS

N° corps d'épreuve : AC/CD-4553/1-1

N° mesure : PORALU 1-1

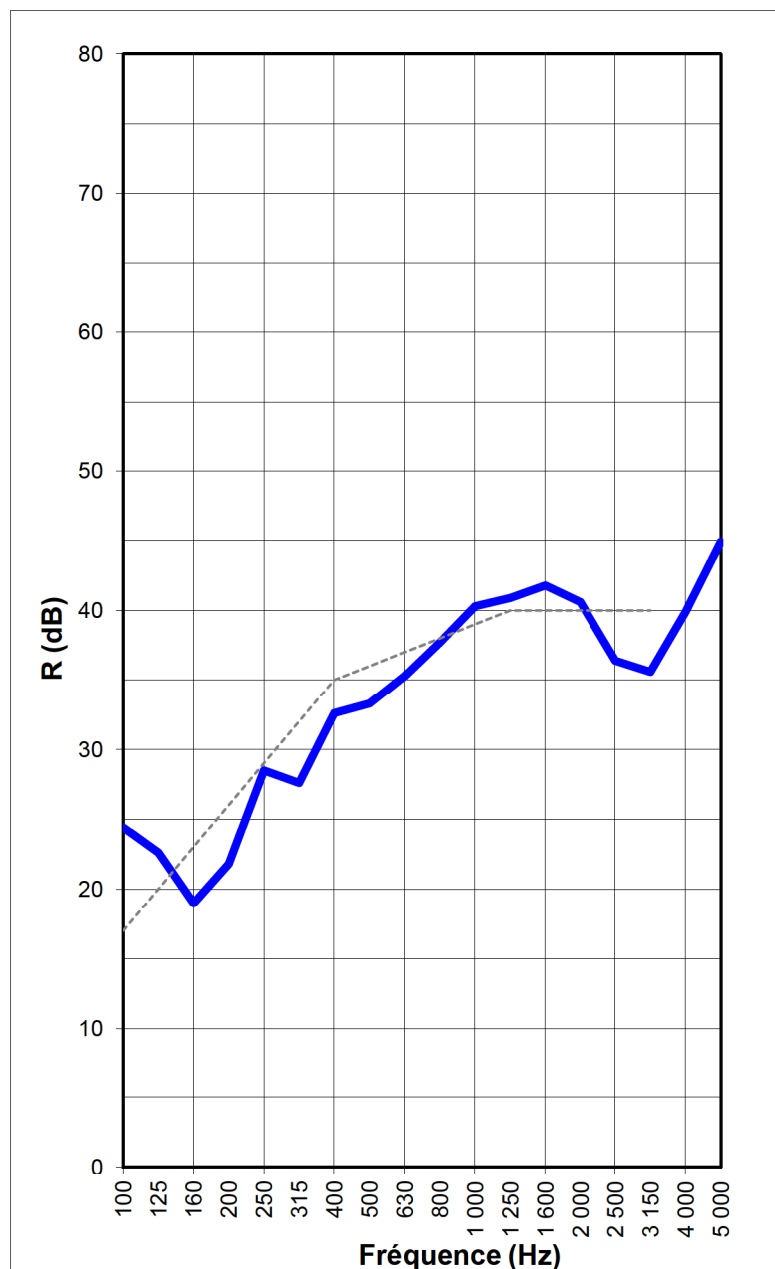

Frq (Hz)	R (dB)
100	23,5
125	22,0
160	18,8
200	19,7
250	26,8
315	25,3
400	31,6
500	31,1
630	34,5
800	36,7
1 000	38,4
1 250	38,8
1 600	39,7
2 000	41,2
2 500	37,9
3 150	30,7
4 000	36,4
5 000	42,9

$R'_w (C ; C_{tr}) =$	34 (-1 ; -4) dB
$R_A =$	33 dB
$R_{A,tr} =$	30 dB

----- Courbe type du calcul de R_w

ANNEXE 1 : PLANS MENUISERIE

