



UTA Yzentis

EPP 40V / 40VX

UTA Yzentis EPP 40V et 40VX


Unité de traitement d'air vertical

→ AVANTAGES


- Solution de chauffage destinée au marché du logement, de la résidence de tourisme et de l'hôtellerie, l'UTA Yzentis est une unité de traitement d'air verticale.
- Grâce à un encombrement réduit elle s'adapte parfaitement au châssis du placard technique Yzentis, en plus de sa finition esthétique, sa légèreté facilite fortement sa mise en œuvre.
- Cette unité intérieure gainable permet de répondre aux contraintes d'aménagement des logements modernes.
- Dotée d'un moteur à courant continu et d'un débit variable, l'UTA YZENTIS EPP se classe dans la catégorie des solutions à Haute Performance Énergétique et lui permet d'être éligible dans le cadre des programmes répondants aux exigences de la RT 2012.
- Sa conception lui permet également d'assurer le confort acoustique exigé dans le domaine du résidentiel.

→ DESCRIPTIF

- 1 Le châssis est réalisé en polypropylène expansé isolant d'une épaisseur moyenne de 20 mm, il permet de garantir une excellente isolation thermique et acoustique. La face avant démontable permet une accessibilité rapide et facile à l'ensemble des organes (Batteries, filtres, ventilateur ...). Le raccordement électrique se fait par l'intermédiaire d'un connecteur rapide muni de détrompeur. Le raccordement hydraulique se fait en partie basse par des raccords laiton en 1/2" F. La reprise d'air se fait par la face inférieure de la centrale.
- 2 La batterie à 3 rangs en cuivre avec ailettes protégées permet d'atteindre d'excellents niveaux de performance thermique tout en limitant les pertes de charges sur l'air. Caractéristique T° max eau : 110° - 16 bars. Positionnée sur la partie avant, elle est facilement accessible pour toutes les opérations de maintenance.
- 3 Le groupe moto-ventilateur se compose d'une turbine composite en polypropylène et aluminium à double ouïe et d'une volute en polypropylène. Assemblé par l'intermédiaire de matériau anti-vibratile, il permet d'éviter la transmission de vibrations à l'enveloppe de la centrale.
- 4 Le filtre plissé M1 de type G4, facilement accessible, permet de garantir un niveau de filtration élevé pour une application résidentielle.

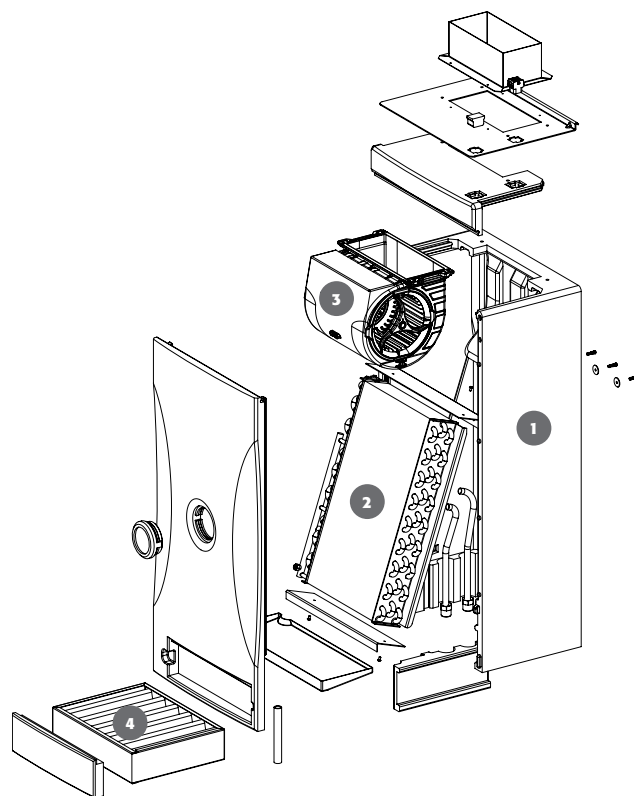

→ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

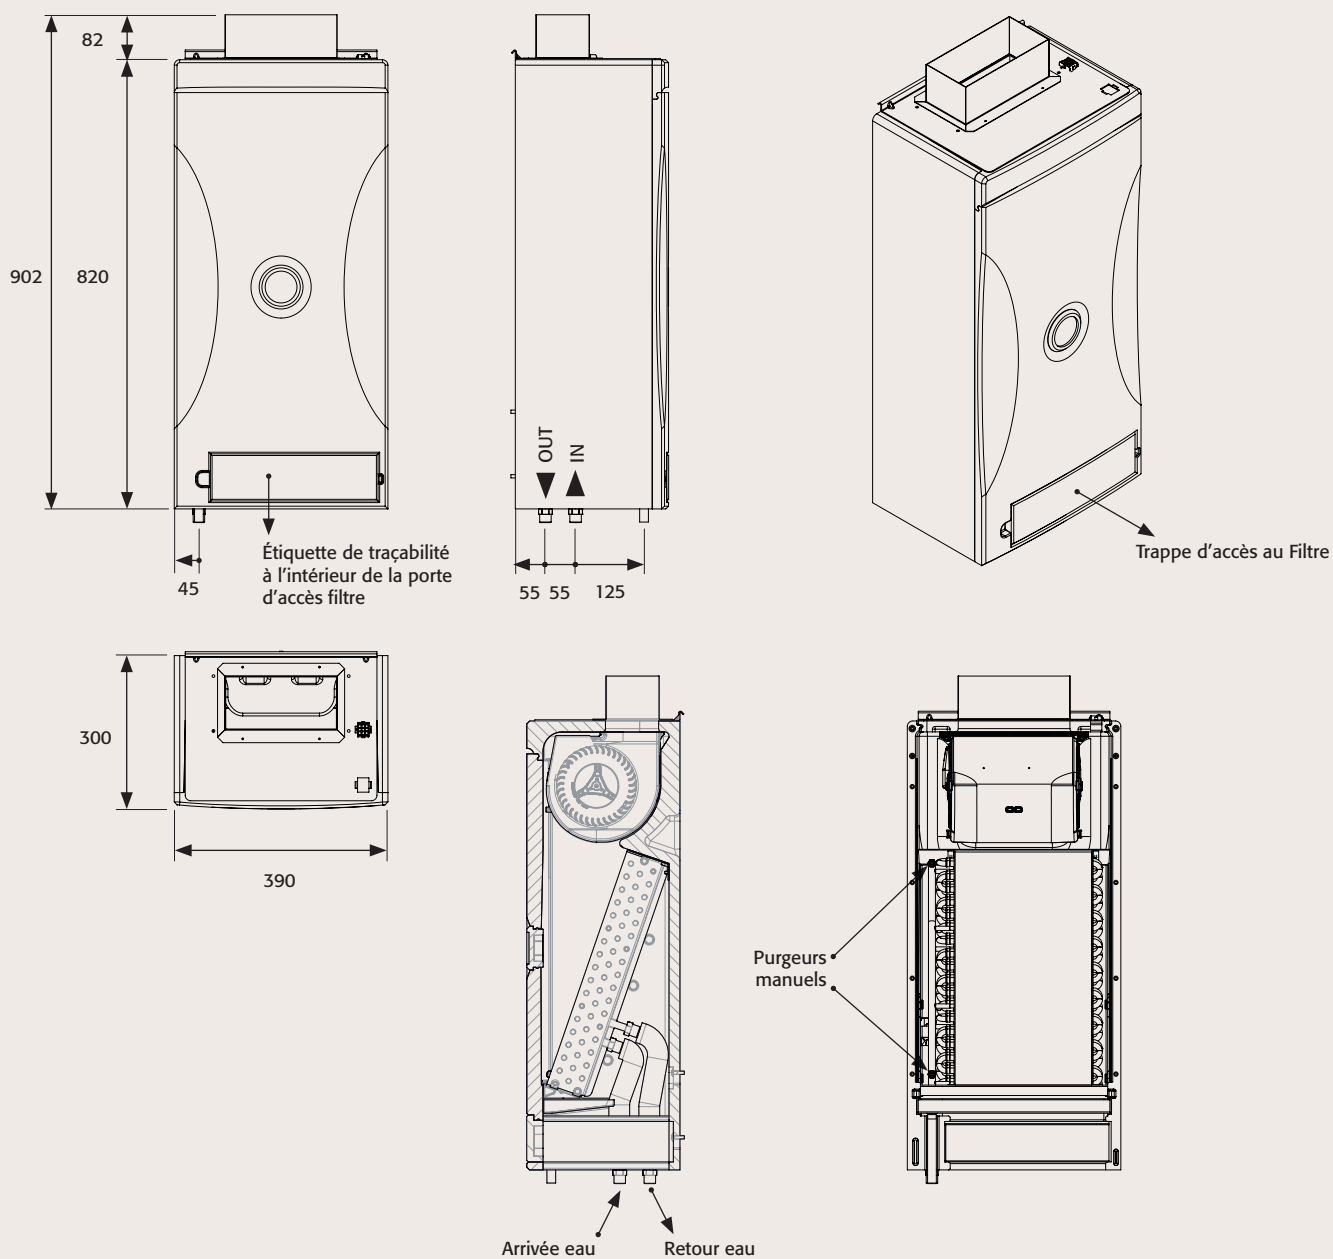

Volume de la batterie	Litre	1
Raccordement batterie		1/2" Femelle
Tension d'alimentation*	V	230/50Hz
Puissance absorbée nominale moteur	W	100
Filtre	mm	235 x 300 x 48**
Encombrement vertical	mm	390 x 300 x 820
Poids	kg	10

* L'alimentation de l'UTA se fait via la platine de régulation.

** Code pour remplacement filtre : 60016562

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques batteries hydrauliques UTA Yzentis EPP 40 V et 40 VX

Caractéristiques données pour température de reprise à 19° et HR 50%

Régime d'eau	45/35										
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
T° Soufflage	40,8	40,1	39,5	39	38,6	38,1	37,7	37,4	37	36,7	36,4
Puissance (kW)	1,46	1,77	2,07	2,35	2,63	2,89	3,15	3,39	3,63	3,86	4,09

Régime d'eau	45/40										
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
T° Soufflage	42,8	42,3	41,9	41,5	41,1	40,7	40,3	40	39,7	39,4	39,1
Puissance (kW)	1,6	1,96	2,31	2,64	2,97	3,28	3,59	3,88	4,17	4,45	4,73

Régime d'eau	50/40										
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
T° Soufflage	45,9	45,2	44,6	44	43,5	43	42,5	42,1	41,7	41,3	41
Puissance (kW)	1,81	2,2	2,58	2,94	3,29	3,63	3,95	4,27	4,58	4,87	5,16


Régime d'eau	70/50										
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
T° Soufflage	62,3	61	59,9	58,9	58	57,2	56,4	55,7	55	54,4	53,8
Puissance (kW)	2,91	3,53	4,13	4,7	5,24	5,77	6,29	6,78	7,26	7,73	8,18

Régime d'eau	07/12										
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
T° Soufflage	9,7	10	10,3	10,5	10,8	11	11,2	11,3	11,5	11,6	11,8
Puissance (kW)	0,63	0,76	0,88	1	1,11	1,22	1,32	1,42	1,52	1,61	1,7

Plage de fonctionnement de l'UTA Yzentis EPP 40V

• Caractéristiques aérauliques UTA Yzentis EPP 40 V

Yzentis40V_2,5V		
Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]
39,6	20,0	4,0
56,4	20,0	5,0
69,4	15,0	5,0
114,3	10,0	5,0

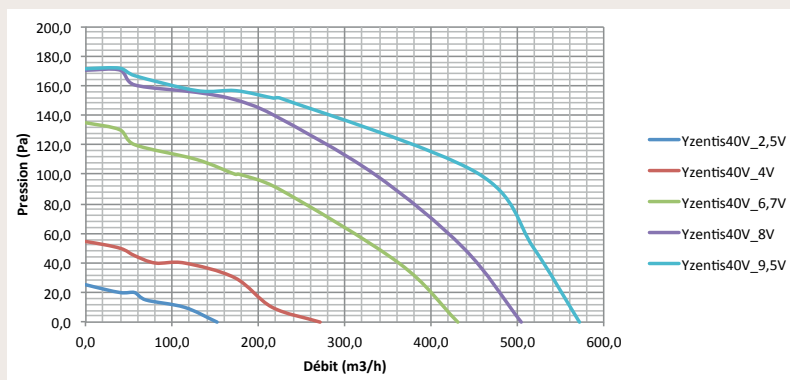


Yzentis40V_4V			Yzentis40V_6,7V			Yzentis40V_8V			Yzentis40V_9,5V		
Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]
39,6	50,0	8,0	39,6	130,0	17,0	39,6	170,5	24,1	39,8	171,7	23,2
56,4	45,0	8,0	56,4	120,0	18,0	56,5	160,4	25,1	56,7	166,7	23,2
80,3	40,0	9,0	128,1	110,0	21,0	128,3	155,4	28,1	128,8	156,6	29,3
114,3	40,0	10,0	172,6	100,0	25,0	172,9	150,4	35,1	173,6	156,6	35,4
172,5	30,0	11,0	177,4	100,0	25,0	216,3	140,4	38,1	217,2	151,5	41,4
215,8	10,0	13,0	223,6	90,0	29,0	333,6	100,3	50,1	224,9	151,5	43,4
			362,2	40,0	38,0	437,2	50,1	58,2	452,7	101,0	79,8
									518,0	50,5	85,9

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques aérauliques UTA Yzentis EPP 40 VX

Yzentis 40VX_9,5V		
Débit [m ³ /h]	Pression [Pa]	Puissance [W]
79,3	365,9	71,2
160,9	360,9	84,2
256,7	370,9	112,3
346,0	365,9	142,4
432,9	340,9	170,4
518,6	250,6	166,4
544,1	220,6	165,4
597,7	160,4	168,4
657,4	80,2	169,4

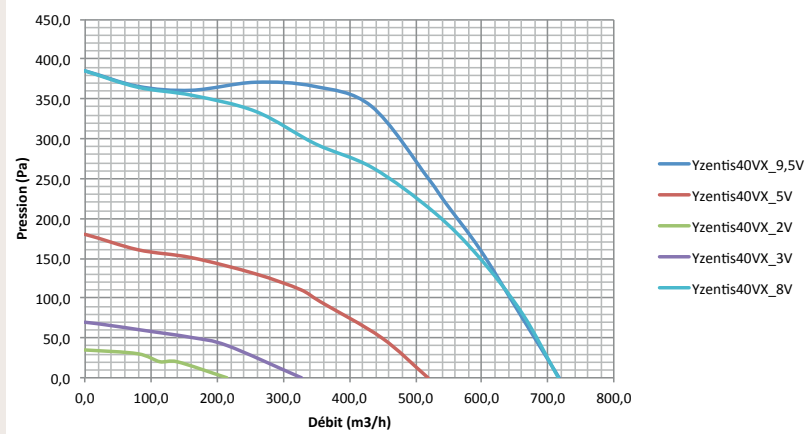

Yzentis 40VX_5V			Yzentis 40VX_2V			Yzentis 40VX_3V			Yzentis 40VX_8V		
Débit [m ³ /h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m ³ /h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m ³ /h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m ³ /h]	Pression [Pa]	Puissance [W]
79,3	160,8	28,1	79,4	30,2	7,0	79,5	60,6	11,1	79,6	364,6	76,0
161,1	150,7	33,2	113,1	20,1	8,0	161,5	50,5	15,1	161,8	354,5	82,0
256,8	130,6	45,2	139,2	20,1	9,1	215,0	40,4	18,2	258,1	334,3	98,3
326,0	110,5	51,3							347,9	293,7	118,5
355,7	95,5	54,3							435,2	263,4	135,7
448,4	50,2	62,3							527,8	207,6	150,9
									595,1	151,9	166,1
									660,8	81,0	170,2

→ CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'AIR SEULE

• Données acoustiques pour le modèle Yzentis 40V

Fréquence	Reprise + rayonné			Soufflage		
	2,5V	6,7V	9,5V	2,5V	6,7V	9,5V
125	41,2	56,1	62,5	36,5	53,7	59,9
250	33,6	50,9	57,2	33,7	51,4	57,6
500	30,8	50,8	57,0	29,8	48,1	54,1
1000	24,3	46,7	53,5	28,2	52,7	59,4
2000	4,8	38,5	46,5	22,6	49,6	57,9
4000	4,8	31,5	40,6	14,3	43,9	52,8
8000	4,8	20,7	33,2	4,8	38,3	48,5
Lw	42,3	58,5	64,9	39,3	58,7	65,5
Lw(A)	31,7	51,5	58,2	32,5	55,9	63,4

• Données acoustiques pour le modèle Yzentis 40V à 1m

		Vitesse 5V	Vitesse 9,5V
Porte Ouverte	Lp 1m Global DdB(A)	37,1	48,3
Porte fermée	Lp 1m Global DdB(A)	32,7	39,7

→ CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'AIR SEULE

- Données acoustiques pour le modèle Yzentis 40VX

f(HZ)	Vitesse 3,3V		Vitesse 6V		Vitesse 8,2 V	
	Puissance rayonnée en dB(A)	Pression acoustique rayonnée à 1m dB(A)	Puissance rayonnée en dB(A)	Pression acoustique rayonnée à 1m dB(A)	Puissance rayonnée en dB(A)	Pression acoustique rayonnée à 1m dB(A)
125	29,9	21,9	42,6	34,6	49,4	41,4
250	46,2	38,2	51,4	43,4	56,8	48,8
500	44,6	36,6	51,7	43,7	57,5	49,5
1000	39,4	31,4	51,8	43,8	57,7	49,7
2000	31,3	23,3	48,8	40,8	54,1	46,1
4000	26,6	17,6	44,2	36,2	49,2	41,2
	49,1	41,1	57,5	49,5	63,1	55,1

Mesure porte ouverte
atténuation de 5 à 7 dB(A) avec porte fermée

→ AVIS TECHNIQUE SYSTÈME VMC ASSOCIÉ AU SYSTÈME YZENTIS

- Avis technique France Air avec système VMC hygroréglable

Avis Technique 14/14-1954*01 Add

Additif à l'Avis Technique 14/14-1954

Système de ventilation
mécanique hygroréglable
Humidity controlled
ventilation system
Feuchtigkeitskontrolliertes
mechanisches
Lüftungssystem

Ne peuvent se prévaloir du présent
Avis Technique que les productions
certifiées, marque CSTBat, dont la
liste à jour est consultable sur
Internet à l'adresse :

www.certita.fr

Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable FADIS et France AIR associés au système « YZENTIS/ZAIO »

Titulaire : Société ANJOS
La Roche Blanche
FR-01230 TORCIEU
Tél. : 04 74 37 44 44
Fax : 04 74 36 20 60
www.anjos-ventilation.com

Usines : Sociétés ANJOS, FADIS et FRANCE AIR

Distributeurs : Société FADIS
ZAC de l'Echangeur
Rue Joseph Aristide Auxenfans
FR-18000 Bourges
Société FRANCE AIR
Rue des Baronnières BEYNOST
FR-01708 Miribel Cedex

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
et Documents Techniques d'Application

(arrêté du 21 mars 2012)

Groupe Spécialisé n° 14

Installations de génie climatique et installations sanitaires

Vu pour enregistrement le 22 janvier 2015

CSTB
le futur en construction

Secrétariat de la commission des Avis Techniques et Documents Techniques d'Application
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (<http://www.cstb.fr>)
© CSTB 2015

→ SAISIE RT 2012

Poste	Valeur à indiquer dans Th-BCE		Commentaire
Ventilation	Hygro A ou Hygro B		Avis Technique Anjos pour France Air
Génération	Identique aux solutions sur vecteur eau		
Réseau ECS	Identique aux solutions sur vecteur eau		
Réseau Chauffage			
Généralités			
Programmation	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance		
Type d'émetteur	Chauffage seul		
Ventilateurs liés aux émetteurs ou Ventilateurs locaux	Ventilateurs avec régulation automatique avec sonde déportée, arrêt possible		Renseignement à préciser sur certains logiciels logiciels (Perrenoud notamment)
Perte au dos de l'émetteur	0%		Renseignement à préciser sur certains logiciels logiciels (Perrenoud notamment)
Emetteur Chaud	Vecteur Air		
Type de chauffage	Gaz		
Catégorie d'émetteur	Catégorie d'émetteur Soufflage d'air		Renseignement à préciser sur certains logiciels logiciels (Climawin notamment)
Type d'émetteur chaud	Air soufflé ou Ventilo-convecteur		
Emetteur électrique d'appoint	Absent		
Part surface du groupe assurée par cette émission	xx %		A voir suivant la surface couverte par le procédé Yzentis au regard des locaux traités en vecteur eau ou élec
Part de besoin assurée par ce système d'émission ou Ratio de couverture temporelle de l'émetteur de chauffage	100%		
Classe de variation spatiale	Classe B2		Correspondant aux émetteurs suivants :
Variation temporelle	Variation temporelle Régulation terminale certifiée (EUBAC, ...)		
Valeur de CA (EUBAC) ou Variation temporelle de l'émetteur de chauffage	0,1 K		
Réseau Chaud	Réseau Chaud		
Type de réseau de distribution	Centralisé		
Emplacement du réseau	entièrement en volume chauffé		
Régulation de la température	constante		
Température de départ	45 °C		
Delta T	5 °C		
Débit volumique nominal en chauffage	0,5 m3/h		
Régulation du débit	A débit constant et fonctionnement intermittent		
Puissance des émetteurs	4500 W		Variable suivant le régime d'eau de chauffage
Longueur du réseau en volume chauffé	Valeur par défaut		
Isolation du réseau en volume chauffé	Nu à l'air libre		
Présence d'un circulateur	Oui		
Vitesse du circulateur	A vitesse variable avec arrêt si pas de demande		A voir suivant le modèle de chaudière considérée
Ventilateurs			
Existence d'une Super Petite Vitesse	Non		
type	Yzentis	Yzentis HX (grand débit)	
Puissance en Grande Vitesse *	72 W	123 W	
Puissance en Vitesse Moyenne *	32 W	50 W	
Puissance en Petite Vitesse *	6 W	10 W	
Emetteur Chaud	Radiateur ou Sèche-Serviette		
Radiateur en salle de bain	Idem solution à eau chaude ou électrique		
Radiateur en cuisine fermée	Idem solution à eau chaude ou électrique		
Valeur de CA	Suivant émetteurs et robinetteries		


* données EUROVENT

→ RACCORDEMENTS


France Air propose des accessoires hydrauliques pour la mise en œuvre des systèmes Yzentis : vannes ABQM permettant l'équilibrage du réseau collectif, vannes 3 voies et vannes 3 voies motorisées...

Exemple de schémas hydrauliques :


• Principe d'installation avec chaudière individuelle

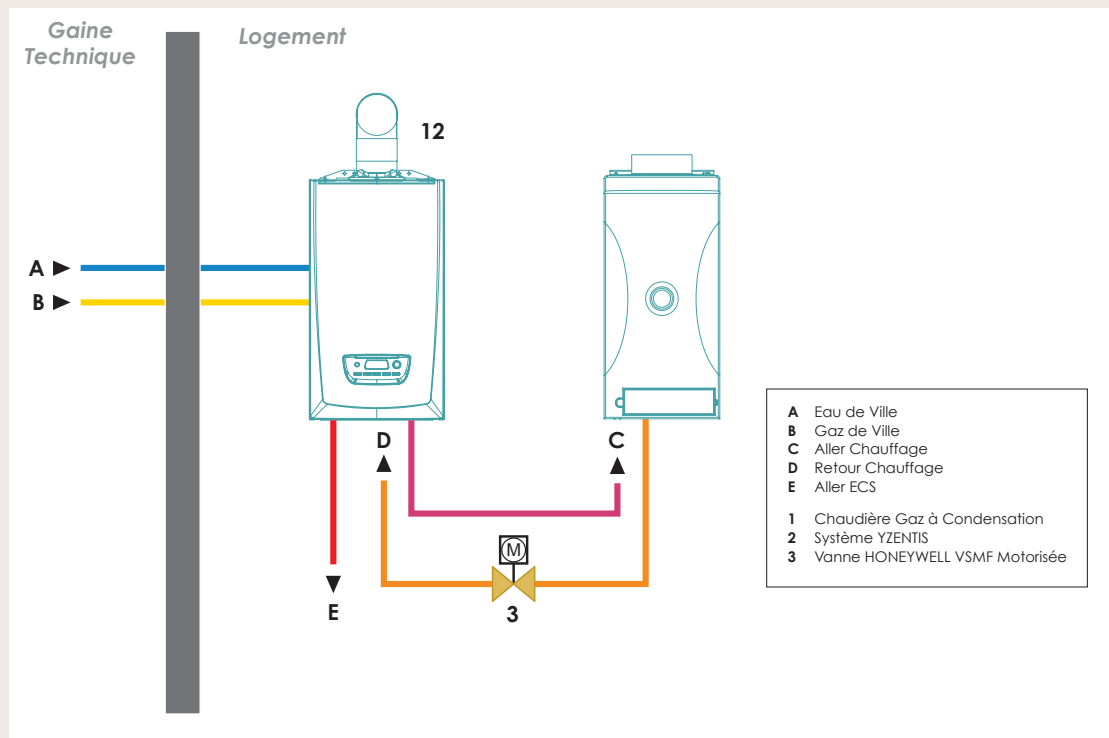


• Principe d'installation avec chaudière collective

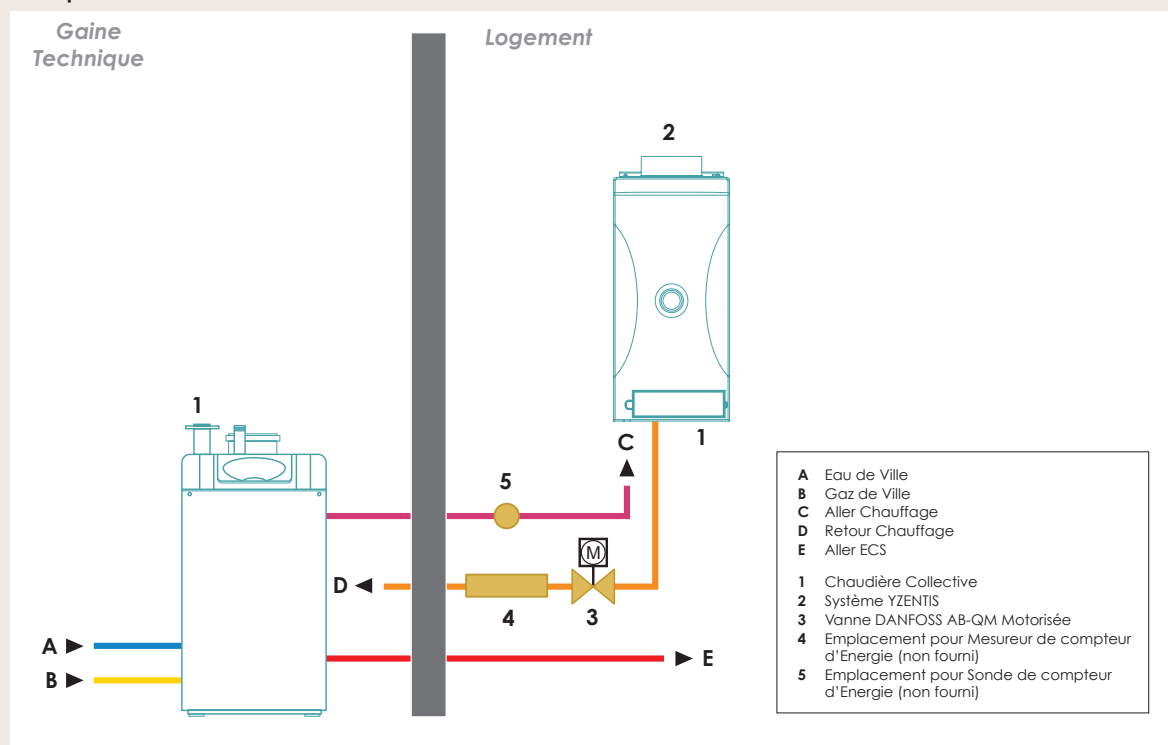

• Principe d'installation avec module thermique d'appartement

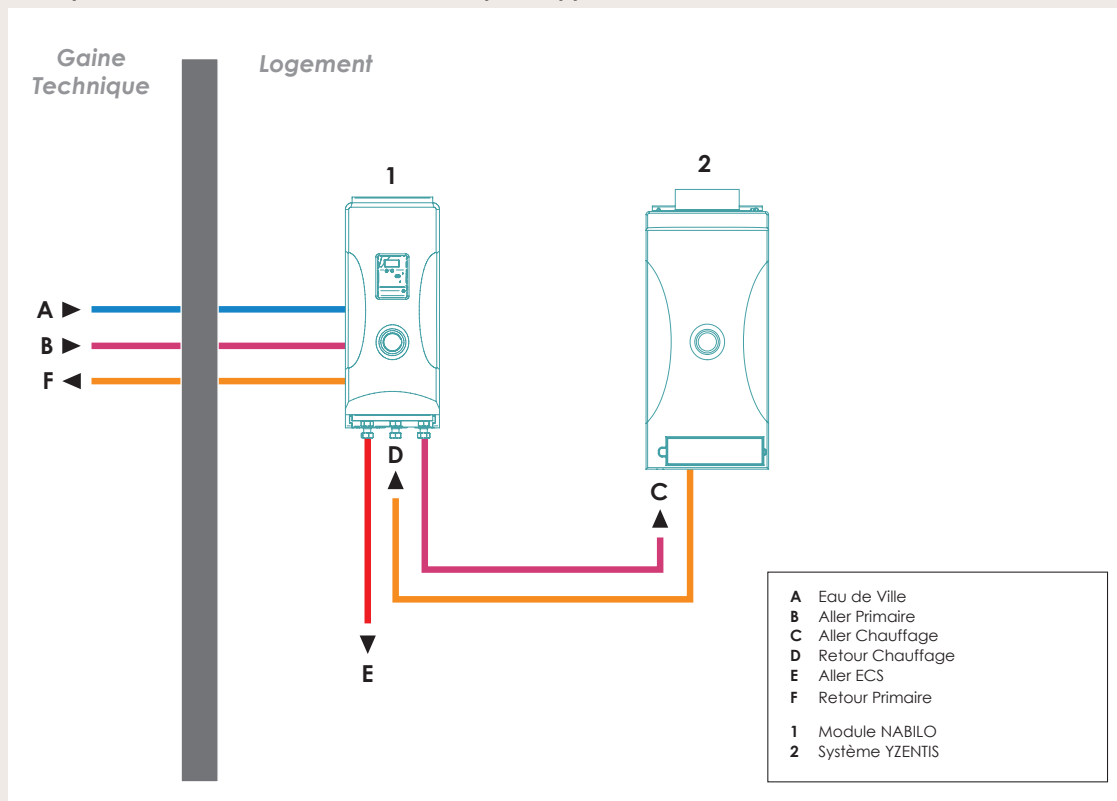

→ COMPOSITION DE LA SOLUTION YZENTIS

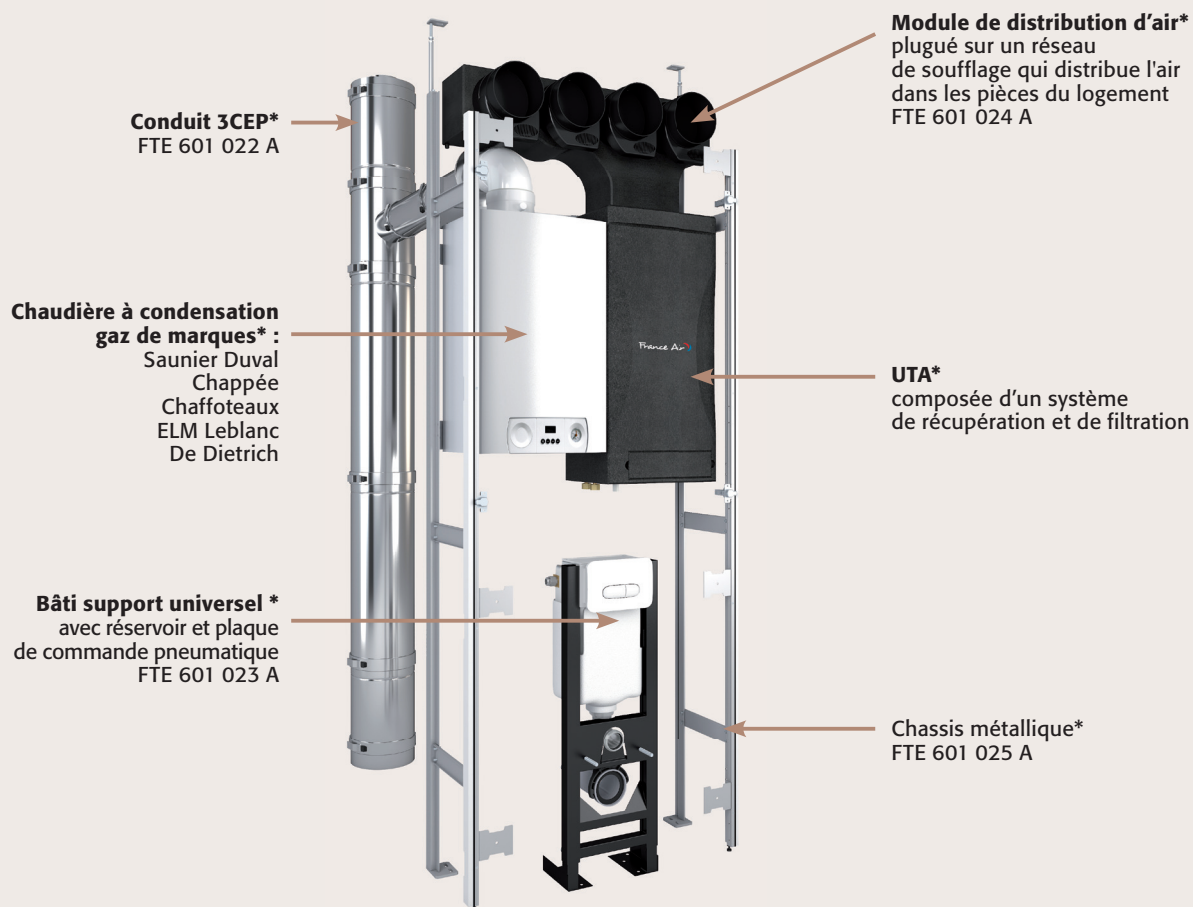

* Tous les composants de la solution Yzentis sont fournis par France Air.

**Pacard technique
et habillage***
FTE 601 026 A



Placard technique et habillage FTE 601 026 A



- Parfaite intégration dans les sanitaires (p10) et en salle de bain.



→ SYNOPTIQUE DU SYSTÈME

