



UTA Zaio

EPP 90H / 90HX

UTA Zaio

Unité de traitement d'air horizontale
Chauffage seul ou réversible




→ AVANTAGES


- Solution de chauffage destinée au marché du logement, de la résidence de tourisme et de l'hôtellerie, ZAIO est une centrale de traitement d'air horizontale. Grâce à un encombrement réduit (250mm de hauteur) elle s'adapte parfaitement en faux plafond.
- Cette unité intérieure gainable permet de répondre aux contraintes d'aménagement des logements modernes.
- Doté d'un moteur à courant continu et d'un débit variable, ZAIO se classe dans la catégorie des solutions à Haute Performance Energétique et lui permet d'être éligible dans le cadre des programmes répondants aux exigences de la RT 2012.
- Sa conception lui permet également d'assurer le confort acoustique exigé dans le domaine du résidentiel.

→ DESCRIPTIF

- 1 Le châssis est réalisé en Polypropylène Expansé isolant d'une épaisseur moyenne de 20mm, il permet de garantir une excellente isolation thermique et acoustique. La partie avant démontable permet une accessibilité rapide et facile aux volets motorisés. Le raccordement électrique se fait par l'intermédiaire d'un connecteur rapide muni de détrompeur. Le raccordement hydraulique se fait en partie latérale par des raccords laiton en 1/2" F. L'entrée d'air se fait par la partie arrière de l'UTA.
- 2 La batterie à 3 rangs en cuivre avec ailettes Aluminium permet d'atteindre d'excellents niveaux de performance thermique tout en limitant les pertes de charges sur l'air. Caractéristique T° max eau : 110° - 16 bars
- 3 Moto-ventilateur à haute efficacité énergétique : Moteur EC double volute. Le groupe moto-ventilateur se compose d'une turbine composite en polypropylène et aluminium à double ouïe et d'une volute en polypropylène. Assemblé par l'intermédiaire de matériau anti-vibratile, il permet d'éviter la transmission de vibrations à l'enveloppe de la centrale.
- 4 Le filtre plissé M1 de type G4, facilement accessible, permet de garantir un niveau de filtration élevé pour une application résidentielle.
- 5 Les bouchons d'obturation permettent de choisir quelle sortie doit être obturée ou utilisée, ils peuvent alors être remplacés par des viroles d'adaptation pour volets motorisés. Leur mise en place par emboîtement permet une mise en œuvre rapide.

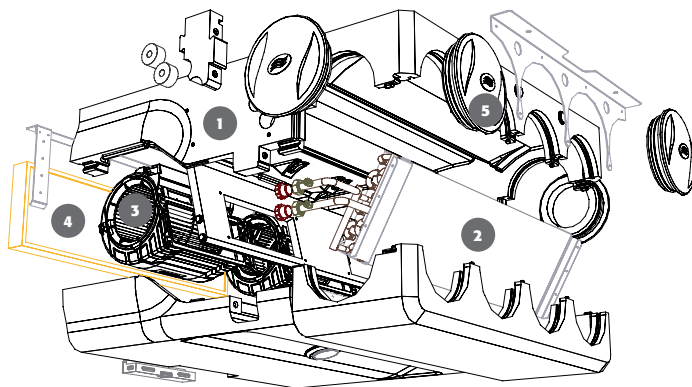

→ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

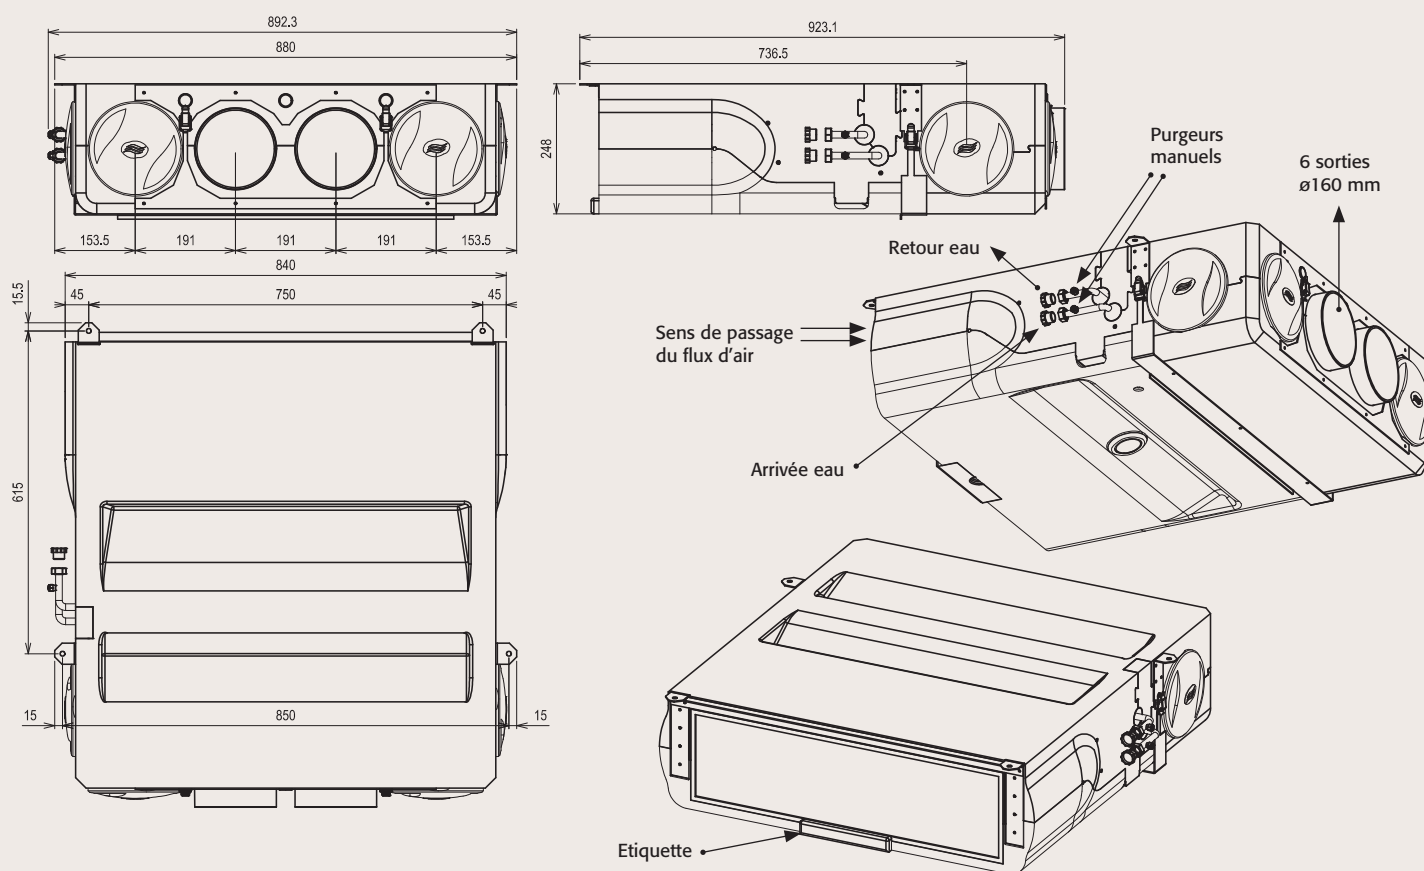

Volume de la batterie	Litre	1,1
Raccordement batterie		écrous tournants femelles 1/2"
Tension d'alimentation*	V	230/50Hz
Puissance absorbée nominale moteur	W	243
Filtre	mm	200 x 700 x 48**
Encombrement vertical	mm	910 x 888 x 248
Poids	kg	15

* L'alimentation de l'UTA se fait via le régulateur.

** code pour remplacement filtre : 60016567

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques batteries hydrauliques UTA Zaio

Caractéristiques données pour température de reprise à 19° et HR 50%

Régime d'eau	45/35											
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
T° Soufflage	41,9	41,3	40,8	40,4	39,9	39,5	39,2	38,8	38,5	38,2	37,9	37,6
Puissance (kW)	1,54	1,87	2,2	2,51	2,81	3,1	3,39	3,66	3,93	4,19	4,45	4,69

Régime d'eau	45/40											
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
T° Soufflage	43,4	43	42,6	42,2	41,9	41,5	41,2	40,9	40,6	40,6	40,1	39,8
Puissance (kW)	1,64	2,01	2,38	2,73	3,07	3,41	3,73	4,05	4,36	4,66	4,96	5,25

Régime d'eau	50/40											
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
T° Soufflage	47	46,4	45,8	45,3	44,8	44,4	44	43,6	43,2	42,8	42,5	42,2
Puissance (kW)	1,88	2,3	2,71	3,1	3,47	3,84	4,2	4,54	4,88	5,21	5,53	5,84


Régime d'eau	70/50											
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
T° Soufflage	64,2	63,1	62,2	61,3	60,4	59,7	58,9	58,3	57,6	57	56,5	55,9
Puissance (kW)	3,04	3,71	4,35	4,97	5,57	6,15	6,71	7,26	7,79	8,31	8,82	9,31

Régime d'eau	07/12											
Débit air (m3/h)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
T° Soufflage		9	9,2	9,5	9,7	9,8	10	10,2	10,3	10,5	10,6	10,7
Puissance (kW)		0,84	0,99	1,13	1,26	1,39	1,51	1,64	1,75	1,87	1,98	2,09

Plage de fonctionnement de l'uta Zaio EPP 90H

• Caractéristiques aérauliques UTA Zaio EPP 90 H

Zaio90H_2,5V		
Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]
39,7	15,1	4,0
56,6	10,1	4,0
64,8	10,1	4,0

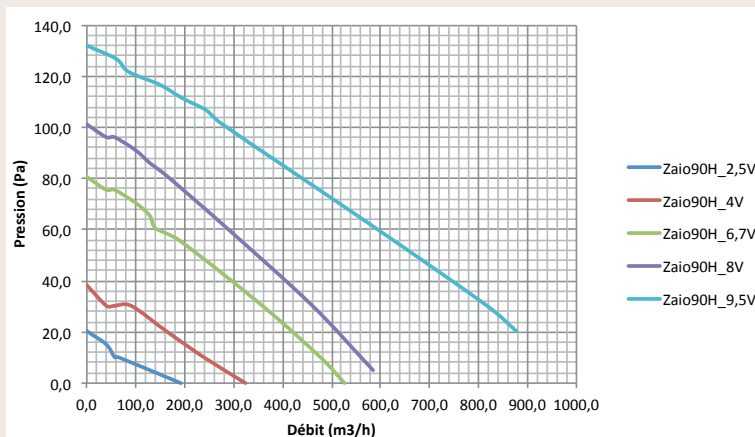


Zaio90H_4V			Zaio90H_6,7V			Zaio90H_8V			Zaio90H_9,5V		
Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]
39,7	30,2	7,1	39,7	75,5	17,1	39,8	96,1	23,3	59,8	126,8	31,4
56,6	30,2	7,1	56,6	75,5	17,1	56,7	96,1	23,3	85,2	121,7	32,5
90,4	30,2	7,1	99,1	70,5	17,1	99,3	91,1	23,3	149,2	116,6	31,4
163,2	20,2	8,1	128,5	65,5	17,1	128,8	86,0	23,3	193,4	111,6	32,5
239,2	10,1	10,1	141,0	60,4	18,1	163,6	80,9	24,3	245,5	106,5	32,5
			191,8	55,4	19,1	285,3	60,7	28,3	275,0	101,4	32,5
			358,7	30,2	24,2	460,1	30,4	35,4	587,9	60,9	41,6
			477,0	10,1	26,2	584,5	5,1	38,5	815,9	30,4	48,7
									877,4	20,3	49,7

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques aérauliques UTA Zaio EPP 90 HX

Zaio90HX_2V		
Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]
59,8	18,3	7,1
85,2	15,2	7,1
104,8	15,2	7,1

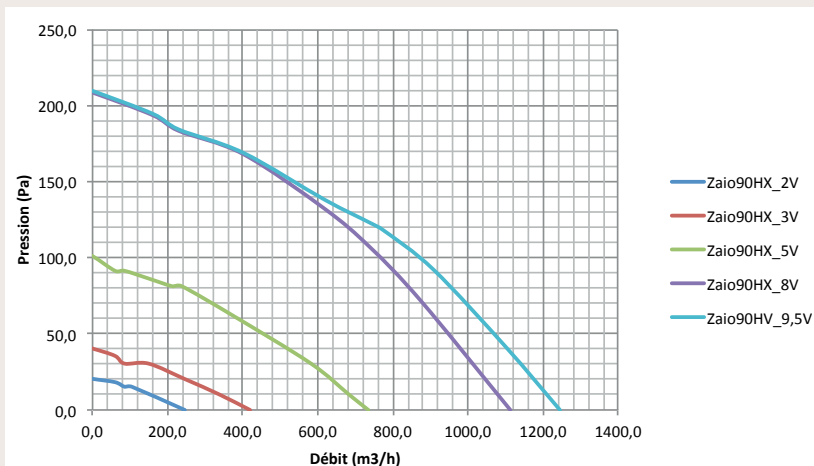

Zaio90HX_3V			Zaio90HX_5V			Zaio90HX_8V			Zaio90HV_9,5V		
Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]	Débit [m3/h]	Pression [Pa]	Puissance [W]
59,8	35,5	11,2	59,8	91,4	26,4	161,0	193,5	66,2	161,3	194,5	69,6
85,2	30,5	12,2	85,2	91,4	26,4	229,3	183,3	75,4	229,8	184,2	76,8
149,2	30,5	12,2	149,3	86,3	28,4	401,1	168,1	97,8	401,9	168,9	98,2
245,7	20,3	15,2	212,3	81,3	30,5	616,5	132,4	118,2	617,7	138,2	123,8
337,9	10,2	17,3	237,8	81,3	31,5	738,5	107,0	129,4	739,9	122,8	137,1
			380,8	60,9	39,6	875,5	71,3	138,5	776,4	117,7	145,3
			581,7	30,5	48,8				908,2	92,1	159,7
			682,6	10,2	52,8				1102,1	40,9	181,1

→ DONNÉES ACOUSTIQUES

• Données acoustiques Zaio & Zaio Grand Débit

	Puissance Acoustique Rayonnée en dB(A)		
	Vitesse 4V	Vitesse 8V	Vitesse 9,5V
Zaio UTA EPP 90H	29	47	53
Zaio Grand Débit UTA EPP90HX	38	57	65

→ AVIS TECHNIQUE SYSTÈME VMC ASSOCIÉ AU SYSTÈME ZAIO

- Avis technique France Air avec système VMC hygroréglable

Avis Technique 14/14-1954*01 Add

Additif à l'Avis Technique 14/14-1954

Système de ventilation
mécanique hygroréglable

Humidity controlled
ventilation system

Feuchtigkeitskontrolliertes
mechanisches
Lüftungssystem

Ne peuvent se prévaloir du présent
Avis Technique que les productions
certifiées, marque CSTBat, dont la
liste à jour est consultable sur
Internet à l'adresse :

www.certita.fr

Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable FADIS et France AIR associés au système « YZENTIS/ZAIO »

Titulaire : Société ANJOS
La Roche Blanche
FR-01230 TORCIEU
Tél. : 04 74 37 44 44
Fax : 04 74 36 20 60
www.anjos-ventilation.com

Usines : Sociétés ANJOS, FADIS et FRANCE AIR

Distributeurs : Société FADIS
ZAC de l'Echangeur
Rue Joseph Aristide Auxenfans
FR-18000 Bourges
Société FRANCE AIR
Rue des Baronnières BEYNOST
FR-01708 Miribel Cedex

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
et Documents Techniques d'Application

(arrêté du 21 mars 2012)

Groupe Spécialisé n° 14

Installations de génie climatique et installations sanitaires

Vu pour enregistrement le 22 janvier 2015



Secrétariat de la commission des Avis Techniques et Documents Techniques d'Application
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (<http://www.cstb.fr>)
© CSTB 2015

→ SAISIE RT 2012

Poste	Valeur à indiquer dans Th-BCE		Commentaire
Ventilation	Hygro A ou Hygro B		Avis Technique Anjos pour France Air
Génération	Identique aux solutions sur vecteur eau		
Réseau ECS	Identique aux solutions sur vecteur eau		
Réseau Chauffage			
Généralités			
Programmation	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance		
Type d'émetteur	Chauffage seul		
Ventilateurs liés aux émetteurs ou Ventilateurs locaux	Ventilateurs avec régulation automatique avec sonde déportée, arrêt possible		Renseignement à préciser sur certains logiciels logiciels (Perrenoud notamment)
Perte au dos de l'émetteur	0%		Renseignement à préciser sur certains logiciels logiciels (Perrenoud notamment)
Emetteur Chaud	Vecteur Air		
Type de chauffage	Gaz		
Catégorie d'émetteur	Catégorie d'émetteur Soufflage d'air		Renseignement à préciser sur certains logiciels logiciels (Climawin notamment)
Type d'émetteur chaud	Air soufflé ou Ventilo-convecteur		
Emetteur électrique d'appoint	Absent		
Part surface du groupe assurée par cette émission	xx %		A voir suivant la surface couverte par le procédé Yzentis au regard des locaux traités en vecteur eau ou élec
Part de besoin assurée par ce système d'émission ou Ratio de couverture temporelle de l'émetteur de chauffage	100%		
Classe de variation spatiale	Classe B2		Correspondant aux émetteurs suivants :
Variation temporelle	Variation temporelle Régulation terminale certifiée (EUBAC, ...)		
Valeur de CA (EUBAC) ou Variation temporelle de l'émetteur de chauffage	0,1 K		
Réseau Chaud	Réseau Chaud		
Type de réseau de distribution	Centralisé		
Emplacement du réseau	entièrement en volume chauffé		
Régulation de la température	constante		
Température de départ	45 °C		
Delta T	5 °C		
Débit volumique nominal en chauffage	0,5 m3/h		
Régulation du débit	A débit constant et fonctionnement intermittent		
Puissance des émetteurs	4500 W		Variable suivant le régime d'eau de chauffage
Longueur du réseau en volume chauffé	Valeur par défaut		
Isolation du réseau en volume chauffé	Nu à l'air libre		
Présence d'un circulateur	Oui		
Vitesse du circulateur	A vitesse variable avec arrêt si pas de demande		A voir suivant le modèle de chaudière considérée
Ventilateurs			
Existence d'une Super Petite Vitesse	Non		
type	Zaio	Zaio HX (grand débit)	
Puissance en Grande Vitesse *	57 W	155 W	
Puissance en Vitesse Moyenne *	26 W	59 W	
Puissance en Petite Vitesse *	6 W	25 W	
Emetteur Chaud	Radiateur ou Sèche-Serviette		
Radiateur en salle de bain	Idem solution à eau chaude ou électrique		
Radiateur en cuisine fermée	Idem solution à eau chaude ou électrique		
Valeur de CA	Suivant émetteurs et robinetteries		


* données EUROVENT

→ RACCORDEMENTS


France Air propose des accessoires hydrauliques pour la mise en œuvre des systèmes ZaiO.
Les vannes ABQM permettent l'équilibrage du réseau collectif. Les vannes 3 voies et moteurs sont également disponibles.

Exemple de schémas hydrauliques :


• Principe d'installation avec chaudière individuelle

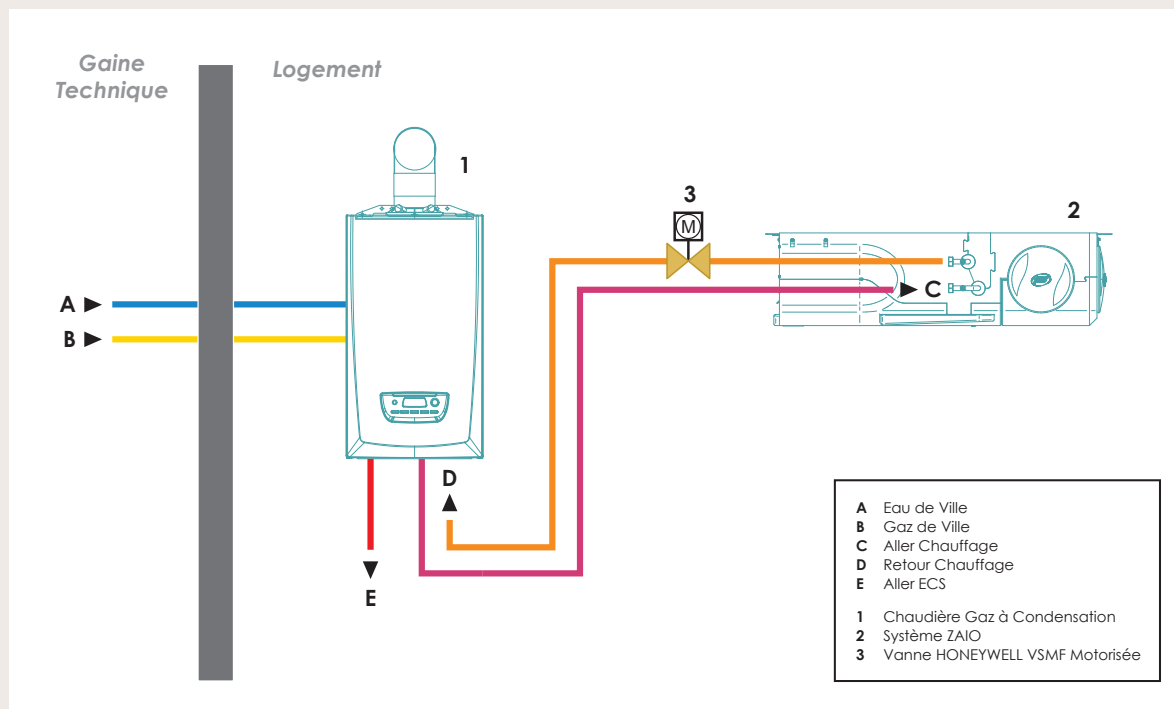

• Principe d'installation avec chaudière collective

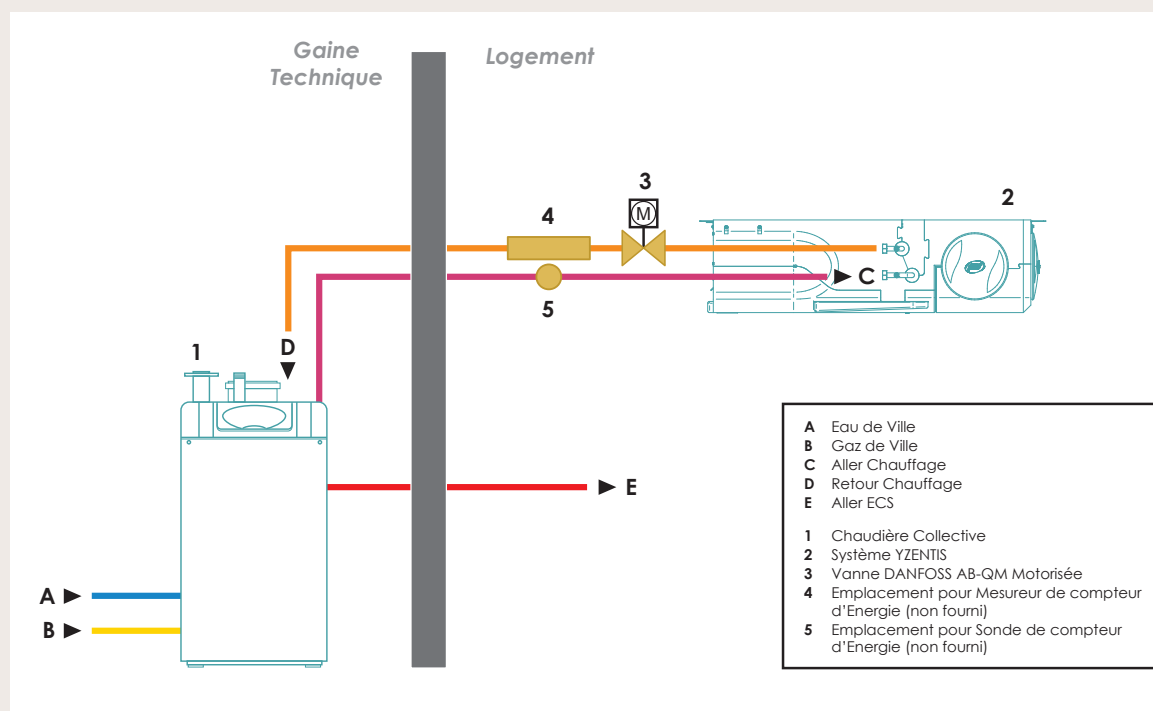

• Principe d'installation avec module thermique d'appartement

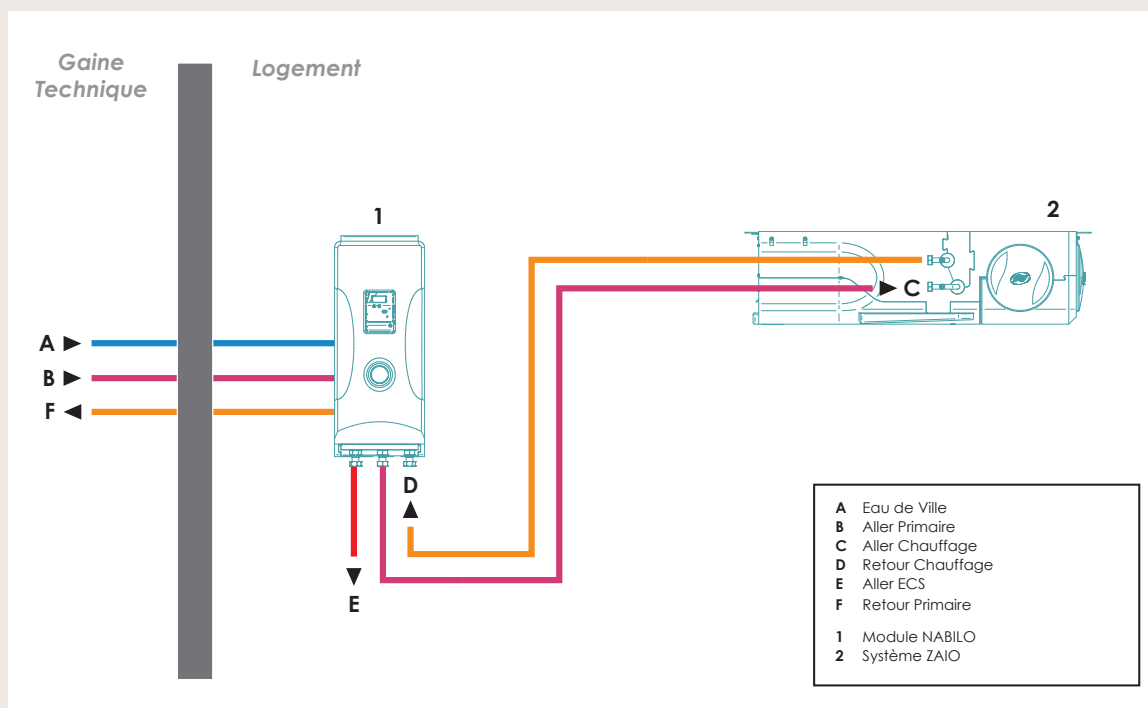

→ COMPOSITION D'UNE INSTALLATION AVEC ZAIO®

• Composition de la solution Zaio



Unité de traitement d'air Zaio® composée d'une batterie hydraulique, de ventilateurs basse consommation, de registres motorisés et d'un régulateur principal.



- 3 Diffuseur soufflage et reprise
FTE 203 027 B



- 5 Réseau de gaine de soufflage



- 4 Un système de régulation pièce par pièce. Chaque pièce est équipée d'un thermostat radio ou filaire permettant un contrôle indépendant de la température.

