

Alizé® Tempo WC

Bouches d'extraction pour système de ventilation hygroréglable

→ Tarifs p. 512

MATÉRIAU
Plastique blanc

INSTALLATION
Mur / Plafond

TECHNOLOGIE
Hygro-réglable

+ Design

Air Express
p. 1949
Logiciel de sélection
AirgVMC - p. 400



AFFICHAGE DES
PERFORMANCES
Les produits repérés par ce logo
respectent les recommandations d'affichage
des performances définies par Unidim.

CSTBat
N° 01/01-CHY3-1194

→ AVANTAGES

- Esthétisme.
- Performances acoustiques répondant aux exigences les plus strictes.
- Entretien aisé.
- Répond aux exigences de la RT 2012.

→ GAMME

- Commande à cordon.
- Commande par bouton poussoir :
 - Alimentation électrique 230 V.
 - Alimentation électrique 12 V,
 - Alimentation à piles.
- Commande par détection de présence
 - Alimentation électrique 230 V.
 - Alimentation électrique 12 V,
 - Alimentation à piles.

→ APPLICATION

- Montage mural ou plafonnier moyennant l'utilisation d'un manchon placo ou traversée de dalle.
- Neuf ou rénovation dans des logements individuels ou collectifs.

→ UTILISATION

- Débit d'extraction modulé selon l'humidité relative ambiante de la pièce et le type de logement.
- L'ouverture du débit complémentaire (temporisation de 30 minutes) est commandée par l'utilisateur avec une commande par cordon ou bouton poussoir (version électrique ou à piles).
- Fonctionnement pour 1 plage de pression comprise entre 80 et 160 Pa.
- D'autres débits hors Avis Techniques sont proposés en pages tarifs.

→ OPTIONS

- **Standard** : grille blanche.
- **Sur demande** : grille bleue, verte, rouge, jaune, gris clair ou gris foncé.

→ TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.



→ DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Avis technique

14/07-1194*V214.

• Certificat CSTBat

N° 01/01-CHY3-1194.

• Caractéristiques acoustiques

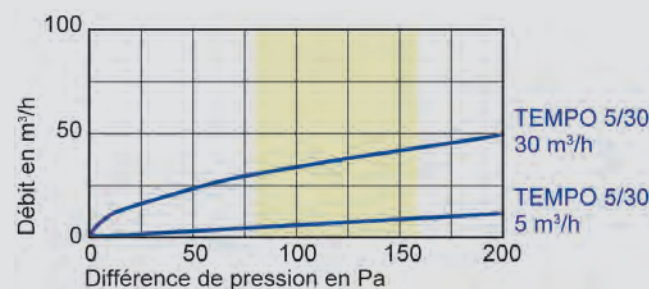
Modèle	Lw en dB(A)			Dn, e, w (C) dB	
	100 Pa	130 Pa	160 Pa		*
5/30 m³/h	≤ 28	31	35	56	60

* Bouches équipées d'une mousse acoustique.

• Les bouches sont caractérisées par :

- Leur niveau de puissance acoustique Lw (mesuré pour une ouverture du volet correspondant au taux d'humidité relative maximale, ou au débit permanent d'extraction pour la bouche Alizé Tempo).
- Leur isolement acoustique normalisé Dne, W (C) mesuré conformément aux spécifications de la norme 13141-2.

• Caractéristiques aérauliques



• Dimensionnement

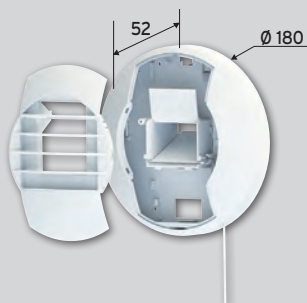
Type de bouche	Type de logement		Plage débit hygro à 80 Pa
	Hygro A	Hygro B	
5/40	T1 WC/SdB	T1 WC/SdB	Hygro 5/40
5/45	-	T2 WC/SdB	Hygro 5/45
10/40	T1, T2 WC/SdB	T3 à T7	Hygro 10/40

Remarque : T7 = pour logements T7 et plus.


→ MONTAGE ET RACCORDEMENT

• **Alizé à cordon pour WC**

- Dans le cadre d'un montage plafond, utiliser un manchon placo ou un manchon de traversée de dalle.
- Il est nécessaire d'utiliser une pièce de renvoi d'angle permettant le guidage du cordon.
- Principe :
Le passage au débit maximum d'extraction s'effectue par la commande à cordon.


• **Alizé électrique pour WC**

- En plus des prescriptions pour l'Alizé hygro : la platine support de la bouche doit être impérativement vissée sur le mur.
- En montage mural, la lentille doit se situer en partie basse de la bouche. En montage plafond, la lentille de détection doit être orientée vers le centre de la pièce.
- Principe :
L'alimentation de la bouche s'effectue par un câble 2 fils à encastrer. Un bouton poussoir à ouverture permet d'enclencher le passage au débit maximum d'extraction.

• **Alizé à piles pour WC**

- Principe :
La bouche est alimentée par 3 piles 1,5 V de type LR6. Une impulsion sur le bouton poussoir à fermeture crée un contact qui enclenche l'ouverture de la bouche au débit maximum d'extraction.
- Après avoir retiré l'ensemble (grille + support grille), mettre en place les piles à l'emplacement prévu.
- Après la première mise sous tension, la bouche doit faire un cycle ouverture/fermeture.
- En montage mural, la lentille doit se situer en partie basse de la bouche. En montage plafond, la lentille de détection doit être orientée vers le centre de la pièce.

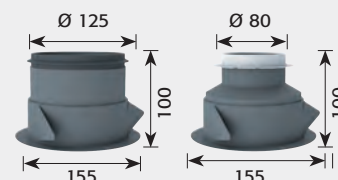
Nota : vérifier annuellement l'usure des piles.
Lorsque le volet s'ouvre plus correctement (plus de bruit moteur), les piles doivent être changées.



→ ACCESSOIRES

• **Manchons placo 3 griffes**


- Réalisés en polystyrène.
- 2 modèles :
 - Ø 125 mm.
 - Ø 125/80 mm.
- Ils s'installent directement sur le corps de la bouche.

• **Manchon de traversée de dalle**

- Réalisé en polystyrène.
- Ø 125 mm.
- Il s'installe directement sur le corps de la bouche.

• **Anneau acoustique**

- ① Anneau acoustique : fourreau plastique avec joint brosse et mousse de mélamine. Il s'emboîte dans le conduit, juste derrière la bouche.

• **Rénovation**

- La platine rénovation ② équipée de 2 étriers ③ de largeur 75mm s'installe une fois les travaux terminés sur des réservations (l x h) 80 x 170 à 110 x 245 mm. Pour des dimensions supérieures à 110 mm de large, il est nécessaire de prévoir des étriers de fixation ③ plus grands (à préciser à la commande). Livrée sans entretoise.

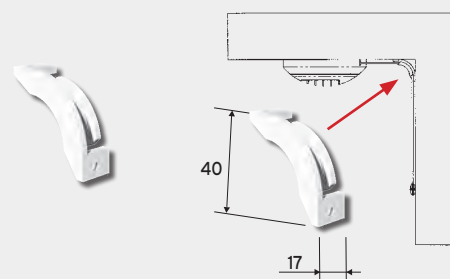
- Plaquer la platine ② contre le mur en faisant pénétrer les griffes de fixation à l'intérieur de la réservation. Bloquer la vis avec modération. L'étanchéité est assurée par un joint mousse collé sur la platine. La bouche Alizé rénovation ① peut se monter sur une manchette Ø 99, 102, 110, 116, 120, 125 mm.



- Pour les bouches Hygro rénovation, nous consulter.

• **Renvoi d'angle pour bouchons à cordon en plafond**

- Lot de 10 unités.

• **Mousse acoustique**

- Alizé hygro + pièce maintien

• **Manchette plastique**

- Ø125 mm.
- Longueur 100 mm.

• **Bouton poussoir**

- Ouverture/fermeture par commande électrique (230 V, 12 V ou piles).

