

Alizé® Hygro Tempo cuisine

Bouches d'extraction pour système de ventilation hygroréglable

→ Tarifs p. 512



AFFICHAGE DES PERFORMANCES
Les produits repérés par ce logo respectent les recommandations d'affichage des performances définies par Unidima.



→ AVANTAGES

- Esthétisme.
- Performances acoustiques répondant aux exigences les plus strictes.
- Entretien aisé.
- Répond aux exigences de la RT 2012.

→ GAMME

- Commande à cordon.
- Commande par bouton poussoir :
 - alimentation électrique 230 V,
 - alimentation électrique 12 V,
 - alimentation à piles.

→ APPLICATION

- Montage mural ou plafonnier moyennant l'utilisation d'un manchon placo ou traversée de dalle.
- Neuf ou rénovation dans des logements individuels ou collectifs.

→ UTILISATION

- Débit d'extraction modulé selon l'humidité relative ambiante de la pièce et le type de logement.
- L'ouverture du débit complémentaire (temporisation de 30 minutes) est commandée par l'utilisateur avec une commande par cordon ou bouton poussoir (version électrique ou à piles).
- Fonctionnement pour 1 plage de pression comprise entre 80 et 160 Pa.
- D'autres débits hors Avis Techniques sont proposés en pages tarifs.

→ OPTIONS

- **Standard** : grille blanche.
- **Sur demande** : grille bleue, verte, rouge, jaune, gris clair ou gris foncé.

→ TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

→ DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Avis technique

14/07-1194*V214.

• Certificat CSTBat

N° 01/01-CHY3-1194.

• Caractéristiques acoustiques

Modèle	Lw en dB(A)			Dn, e, w (C) dB		
	100 Pa	130 Pa	160 Pa	*	**	
6/40/90	≤ 31	≤ 34	36	56	-	60
10/45/135(1)	31	35	37	55	-	58

⁽¹⁾ Valeurs identiques pour Hygro 10/45/105, 10/45/120, 12/45/105, 12/45/135.


* Bouches équipées d'une mousse acoustique.

** Bouches équipées d'un anneau acoustique.

• Les bouches sont caractérisées par :

- Leur niveau de puissance acoustique Lw (mesuré pour une ouverture du volet correspondant au taux d'humidité relative maximale, ou au débit permanent d'extraction pour la bouche Alizé Tempo).
- Leur isolement acoustique normalisé Dne, W (C) mesuré conformément aux spécifications de la norme 13141-2.

• Caractéristiques aérauliques à 80 Pa

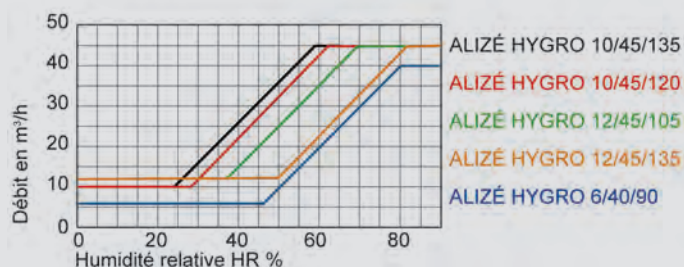

• Dimensionnement


Type de bouche	Type de logement		Plage débit hygro à 80 Pa	Débit de pointe à 80 Pa	Action
	Hygro A	Hygro B			
6/40/90	T1/T2	T1/T2	6/40	90	Cordon Pile, Elec
10/45/120	-	T3/T4	10/45	120	Cordon Pile, Elec
10/45/135	T3/T4	T5 à T7	10/45	135	Cordon Pile, Elec
12/45/135	T5 à T7	-	12/45	135	Cordon Pile, Elec

Remarque : T7 = pour logements T7 et plus.

→ MONTAGE ET RACCORDEMENT

• Alizé à cordon pour cuisine


- Dans le cadre d'un montage plafond, utiliser un manchon placo ou un manchon de traversée de dalle.
- Il est nécessaire d'utiliser une pièce de renvoi d'angle permettant le guidage du cordon.
- Principe :
Le passage au débit maximum d'extraction s'effectue par la commande à cordon.




Débit maxi obtenu manuellement par action sur le cordon.
Temporisation 30 minutes.

• Alizé électrique pour cuisine

- En plus des prescriptions pour l'Alizé hygro : la platine support de la bouche doit être impérativement vissée sur le mur.
- Principe :
L'alimentation de la bouche s'effectue par un câble 2 fils à encastrer. Un bouton poussoir à ouverture permet d'enclencher le passage au débit maximum d'extraction.

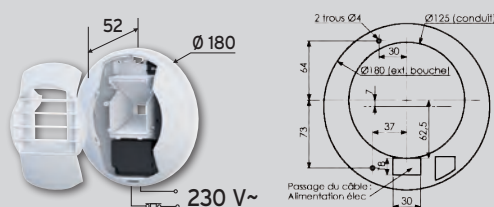

Alimentation 230 V permanente par l'intermédiaire d'un contact normalement fermé. Débit maxi obtenu par impulsion sur le bouton poussoir à ouverture.
Temporisation 30 minutes.

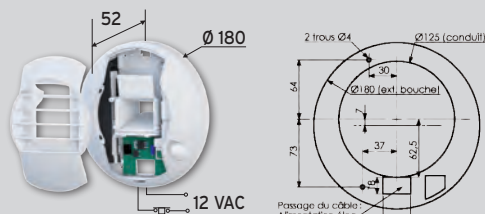


Alimentation 12 VAC. Débit maxi obtenu par impulsion sur le bouton poussoir à fermeture. Temporisation 30 minutes.

• Alizé à piles pour cuisine

- Principe :
La bouche est alimentée par 3 piles 1,5 V de type LR6. Une impulsion sur le bouton poussoir à fermeture crée un contact qui enclenche l'ouverture de la bouche au débit maximum d'extraction. Après avoir retiré l'ensemble (grille + support grille), mettre en place les piles à l'emplacement prévu. Après la première mise sous tension, la bouche doit faire un cycle ouverture/fermeture.

Nota : vérifier annuellement l'usure des piles.
Lorsque le volet s'ouvre plus correctement (plus de bruit moteur), les piles doivent être changées.

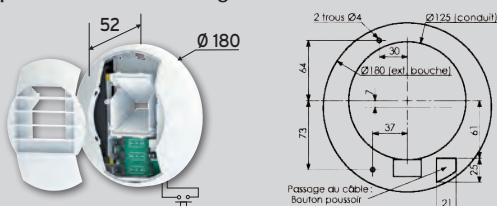


Alimentation par 3 piles 1,5 V type LR6 (non fournies).
Débit maxi obtenu par impulsion sur le bouton poussoir à fermeture. Temporisation 30 minutes.

→ ACCESSOIRES

• Manchons placo 3 griffes

- Réalisés en polystyrène.
- 2 modèles :
 - Ø 125 mm.
 - Ø 125/80 mm.
- Ils s'installent directement sur le corps de la bouche.

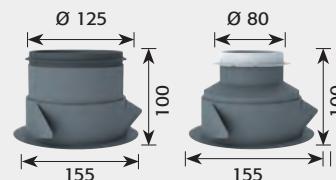


• Manchon de traversée de dalle

- Réalisé en polystyrène.
- Ø 125 mm.
- Il s'installe directement sur le corps de la bouche.



• Anneau acoustique

- ① Anneau acoustique : fourreau plastique avec joint brosse et mousse de mélamine. Il s'emboîte dans le conduit, juste derrière la bouche.



• Rénovation

- La platine rénovation ② équipée de 2 étriers ③ de largeur 75mm s'installe une fois les travaux terminés sur des réservations (l x h) 80 x 170 à 110 x 245 mm. Pour des dimensions supérieures à 110 mm de large, il est nécessaire de prévoir des étriers de fixation ③ plus grands (à préciser à la commande). Livrée sans entretoise.


- Plaquer la platine ② contre le mur en faisant pénétrer les griffes de fixation à l'intérieur de la réservation. Bloquer la vis avec modération. L'étanchéité est assurée par un joint mousse collé sur la platine. La bouche Alizé rénovation ① peut se monter sur une manchette Ø 99, 102, 110, 116, 120, 125 mm.



- Pour les bouches Hygro rénovation, nous consulter.

• Renvoi d'angle pour bouchons à cordon en plafond

- Lot de 10 unités.

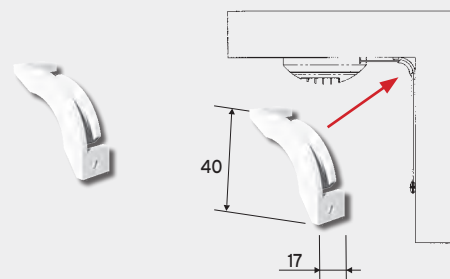

• Bouton poussoir

- Ouverture/fermeture par commande électrique (230 V ou piles).

