



Expert en prévention et en maîtrise des risques

RAPPORT D'ASSOCIATIVITE N° DA 04 00 26 L

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI)

OBJET : SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (S.D.I.)
SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (S.M.S.I.)


DEMANDE PAR : **AFNOR Certification**
11 rue Francis de Pressensé
93571 – La Plaine Saint-Denis Cédex

REFERENCE COMMERCIALE : **BALTIC 512**
du matériel principal cœur du système SSI

Numéro du certificat système NF-SSI : **SSI 221 A**

TITULAIRE : **FINSECUR**

Cachet et Signature du Directeur

Pôle européen de sécurité CNPP-Vernon
DPMES – Laboratoire Electronique Incendie
Pour le Directeur des Laboratoires et par délégation
Le Chef de Service

B. PETIT
Signature électronique

Visa du responsable d'essais :
Date du présent rapport d'essais : **20 février 2015**
Le présent rapport d'essais comporte : 15 pages

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF-SSI

Trame NF SSI – ECS/CMSI – DA – Version 5



1 - GENERALITES

1 - 1 Définitions

▪ Matériel principal

C'est le cœur de tout système SSI certifié. Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Composant

Un composant est le terme générique utilisé pour désigner un composant associé à au moins un matériel principal cœur du système certifié NF-SSI.

➤ Composant de type 1 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif assurant **au moins une fonction essentielle** dans le système SSI.

Dans tous les cas, les composants entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont cités dans les fiches annexées aux règles de certification NF-SSI, ils sont tous de type 1.

➤ Composant de type 2 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif **qui n'assure pas de fonction essentielle** dans le système SSI, mais dont la fonction principale reste liée à la détection incendie, à l'évacuation ou à la mise en sécurité incendie (*Exemple : Tableau Répétiteur de Confort (TRC)*).

▪ Produits spécifiques

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié. Les produits spécifiques assurent généralement une fonction essentielle.

Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédant des caractéristiques particulières conçus pour des risques spéciaux et non couvert par une norme EN 54 (*détecteurs de gaz*), interface de communication (*switch, routeur, convertisseur fibre optique*) sont des exemples de **produits spécifiques**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Accessoire répertorié

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié ou qui a fait l'objet d'une association avant qu'ils n'entrent dans le champ de la présente certification. Les accessoires répertoriés n'assurent généralement pas de fonction essentielle.

Une imprimante, l'interface avec la GTB (*Gestion Technique d'un Bâtiment*) ou encore une UAE (*Unité d'Aide à l'Exploitation*) sont des exemples d'**accessoires répertoriés**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 2.

▪ Produits

Terme générique qui couvre les 3 types précédemment cités.

▪ Produits utilisés dans le cadre de la maintenance (§ 6.2.4)

Il s'agit de tout produit entrant dans la composition d'un système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n'étant pas destiné à être installé dans un nouveau système.

Dans le cas d'un matériel certifié, ce produit doit être installé dans l'état correspondant à la dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible avec le système installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d'usage pour la maintenance.

Il s'agit d'un matériel principal ou d'un composant qui a été certifié et pour lequel la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui est susceptible d'être à nouveau fabriqué par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que précédemment et uniquement pour la maintenance d'installations existantes. Ces produits sont estampillés en bleu.



▪ **Produits certifiés NF-SSI associés à des Systèmes de Sécurité Incendie certifiés NF, dans le cadre de la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes**

Il s'agit de pouvoir associer des produits certifiés NF-SSI à des systèmes de sécurité incendie d'installations existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. Ces associations induiront l'émission d'un « certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension de systèmes de sécurité incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les matériels principaux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

▪ **« Associativité »**

La procédure de vérification de la compatibilité des différents produits est définie par les règles de certification NF-SSI qui déterminent les critères d'évaluation et garantissent le fonctionnement des composants.

L'associativité couvre :

- Des critères de compatibilité technique des différents produits du SSI,
- Des critères d'exigences système propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du système ne pouvant pas être mises en œuvre en laboratoire, la méthode d'évaluation définie dans les règles de certification NF-SSI permet de garantir une évaluation avec un niveau de confiance acceptable dans les conditions opérationnelles et environnementales prédéterminées.

1 - 2 Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapport identifie les matériels principaux, les composants et accessoires répertoriés répondant aux exigences du référentiel pouvant être associés pour constituer un SSI.

Ce rapport d'associativité est composé :

- D'une liste des fonctions supplémentaires du matériel principal mentionnée au paragraphe 4,
- D'un diagramme d'associativité figurant au paragraphe 5,
- D'une liste de produits associés mentionnée au paragraphe 6.

Seuls les composants du paragraphe 6.1 font l'objet du marquage NF-SSI.

1 - 3 La description de chaque fonction supplémentaire de chaque produit couvert par la marque NF-SSI est donnée dans les notices techniques du produit concerné.

Pour le raccordement et l'installation, il faut se reporter aux textes d'installation qui sont applicables et aux notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des câbles à utiliser pour interconnecter chaque composant du système sont indiquées dans les notices de ces composants. Ces conditions de raccordement ont été prises en compte pour la réalisation d'essais de validation, notamment pour les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associables mentionnées dans le chapitre « Observations » sont données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur une même ligne, les quantités maximales indiquées dans le présent rapport ne sont pas cumulables et les modalités de mixage doivent respecter la méthode de calcul (*ou équivalent*) mentionnée dans la notice.



2 - EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par un numéro invariable composé de six chiffres et éventuellement indicé d'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des règles de certification NF-SSI, fait l'objet d'un changement de l'indice du rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la version précédente.

Objet de l'évolution : Dernier Avis Technique n° **DH 14 03 93**
 Dossier n° 14 06 086

↪ Adjonction des matériels suivants :

- EAE/AES/EAES: AES 24V 6A C38 SB; AES 24V 4A C24 SB; AES 24V 4A C38 SB;
 AES 24V 4A F3U; AES 24V 6A C24 SB; AES 24V 6A F3U; AES 48V 2A C24 SB;
 AES 48V 2A C38 SB; AES 48V 2A F3U; AES 48V 3A C24 SB; AES 48V 3A C38 SB;
 AES 48V 3A F3U; AES 24V 2A C24 SB; AES 24V 2A C38 SB; AES 24V 3A C24 SB;
 AES 24V 3A C38 SB; AES 24V 8A C48 SB; AES 24V 12 A C48 SB; AES 24V 8A C85 SB;
 AES 24V 12A C85 SB; AES 48V 4A C85 SB; AES 48V 6A C85 SB; AES 56V 4A C48 SB;
 AES 56V 4A C85 SB; AES 24V 12A RACK; AES 24V 8A RACK; AES 48V 4A C48 SB;
 AES 48V 6A C48 SB; AES 48V 4A RACK; AES 48V 6A RACK; AES 24V 24A RACK;
 AES 24V 16A RACK ; AES 24V 24A C180 SB ; AES 24V 16A C180 SB ; AES 48V 8A RACK ;
 AES 48V 12A RACK ; AES 48V 8A C180 SB ; AES 48V 12A C180 SB
- EAE/EAES: Corail 24V 2A
- AES: AES 230V C85 SB
- TRE: AVISO-E
- BAES : Tous constructeurs
- DAC : Adaptateur ; Adaptateur +
- Avertisseur AGS : FI-AGS

↪ Passage au chapitre 6.1 « Composants entrant dans la composition NF-SSI » des matériels suivants :

- TRE : AVISO LCD

↪ Passage au chapitre 6.2.2 « Liste des produits spécifiques » des matériels suivants :

- Interface d'évacuation : E/IP
- Module de puissance : E/2IP

↪ Passage au chapitre 6.2.4 « Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes » des matériels suivants :

- Beammaster 5 ; FI-AT112 ; Mistral 200 ; ; Mistral 200 LD ; ; Mistral 200 ECO ; ; Mistral 100 ;
 Mistral 50; SOLISTA MAXI ; 10150 ; 10151 ; AVISO ; AES Tous constructeurs ; BUCCIN ; A2S ;
 AMP1/AMP2 ; SIRROCO-ME ; PA 1280 C0,5 ; PHARE ; DMA112ET ; NEMO-C ; TV63/TV64



3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

3.1 - L'Équipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie est constitué

- Nombre maximum de circuits de détection :
 - Ligne ouverte : 8
 - Ligne rebouclée : 4
- Nombre maximum de points sur un circuit de détection :
 - Ligne ouverte : 32
 - Ligne rebouclée : 128
- Nombre maximum de zones de détection : 512
- Nombre maximum de points sur l'ECS : 512
- Plus de 1024 points raccordés à l'ECS : Non
- Type de circuit de détection : Conventionnel
- ECS contenu dans plusieurs enveloppes séparées : Non
- Fonctionnement en réseau : Non
- D'un matériel central : BALTIC 512
- D'un matériel central optionnel : Néant
- De matériel déporté classe
 - AC1 (*même type d'ambiance climatique que le matériel central*) : Néant
 - AC2 (*tout type d'ambiance climatique*) : Néant
- De dispositif de demande d'ouverture : Néant
- De matériel déporté incorporé au DAS : Néant

3.2 L'Équipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie a une limite de capacité de

- Nombre maximum de fonctions de mise en sécurité incendie : 3
- Nombre maximum de Dispositifs Actionnés de Sécurité « DAS » : 96
- Nombre maximum de Dispositifs Commandés Terminaux « DCT » : 176
- Nombre maximum de diffuseurs d'évacuation hors BAAS : 64
- Nombre de ZA par UGA 1 : 1
- Nombre de ZA par UGA IGH : Néant
- Nombre de ZA par UGCIS : Néant

3.3 L'Équipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie assure les fonctions de mise en sécurité suivantes

		OUI	NON
Compartimentage		☒	☐
Désenfumage		☒	☐
Evacuation	Diffusion du signal d'évacuation (UGA)	☒	☐
	Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours (UGCIS)	☐	☒

3.4 L'Équipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion de DAS

Nature		12 V	24 V	48 V
A rupture de courant	Sans contrôle de position	☐	☒	☒
	Avec contrôle de position	☐	☒	☒
A émission de courant	Sans contrôle de position	☐	☒	☒
	Avec contrôle de position	☐	☒	☒



3.5 L'Équipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion

▪ D'un nombre maximum de Voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : Néant

▪ D'un nombre maximum de Matériel déporté par voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : Néant

▪ D'un nombre maximum de

- Dispositif de demande d'ouverture : Néant
- Ligne de télécommande par CMSI : 3
- Ligne de diffuseur d'évacuation par CMSI : 2

▪ D'une puissance maximum

- Par matériel déporté : Néant
- Par ligne de télécommande : 55 Watts (24V ou 48V)
- Par ligne de diffuseur d'évacuation
 - Carte de base avec ou sans Interface E/IP : 8,4 Watts (12V) AES interne
: 24 Watts (24V) AES externe
: 48 Watts (48V) AES externe
 - Module de puissance E/I2P : 48 Watts (24V) AES externe
: 96 Watts (48V) AES externe

3.6 Liste des fonctions optionnelles avec exigences

De l'Équipement de Contrôle et de Signalisation (selon EN 54-2/A1)

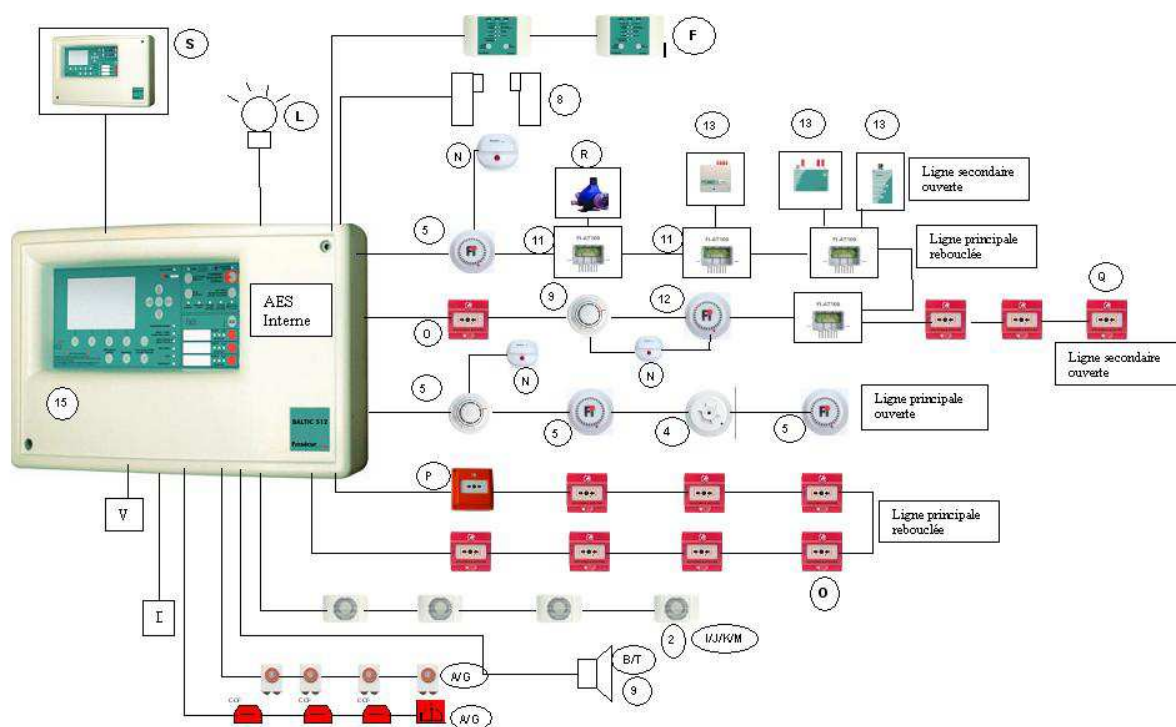
- § 8.3. Dérangements de point
- § 8.4. Perte totale d'alimentation
- § 8.9. Sortie vers le dispositif de transmission du signal de dérangement (*Dispositif J de la figure 1 de la norme EN 54-1*)
- § 9.5. Hors service des points adressés
- § 10. Condition essai
- § 11. Interface entrée/sortie normalisée

Du Centralisateur de mise en Sécurité Incendie

➡ NEANT

4- LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- Sortie utilisation 12Vcc/100mA
- Sortie report liaison informatique
- 2 sorties RS232 (*dont une programmable en RS485*)
- 2 sorties relais programmables
- Autonomie 72 heures
- Carte 16 sorties relais programmables (*B512-16R*)

5- DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE



6- LISTE DES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)
6.1 Composants entrant dans la composition système NF-SSI

Repère sur diagramme	Matériel principal	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
15	ECS/ CMSI	FINSECUR	BALTIC 512	ECS 042 A / CMSI 101 A	/
Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
2 quarto	DSAF	FINSECUR	SIRROCO-C	DS 039 A	1, 2
			BUCCIN	DS 013 A	
		COOPER FULLEON	SY/C/T/L/Cls B/10-60V	DS 008 A	
			SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60V	DS 004 A	
			SYHO/WP/C/T/L/Cls C/10-60V	DS 003 A	
			SYHO/C/T/L/Cls C/10-60V	DS 005 A	
		AXENDIS	10130	DS 040 A	
			10110LST	DS 041 A	
2 quarto	DSAF avec message	FINSECUR	SIRROCO-ME	DS 038 A	1, 2
2 quarto - 20 bis	DSAF avec ou sans DVAF	COOPER FULLEON	ROLP/C/B/T/L/Cls B/24 +48V	DS 006 A	1, 2
3 bis	EAE	FINSECUR	Corail 24V 2A	EAE 002 L	1, 16, 18
		SLAT	AES 24V 6A C38 SB	EAE 011 A	
			AES 24V 4A C24 SB	EAE 011 B	
			AES 24V 4A C38 SB	EAE 011 C	
			AES 24V 4A F3U	EAE 011 D	
			AES 24V 6A C24 SB	EAE 011 E	
			AES 24V 6A F3U	EAE 011 F	
			AES 24V 2A C24 SB	EAE 012 A	
			AES 24V 2A C38 SB	EAE 012 B	
			AES 24V 3A C24 SB	EAE 012 C	
			AES 24V 3A C38 SB	EAE 012 D	
			AES 24V 8A C48 SB	EAE 013 A	
			AES 24V 12 A C48 SB	EAE 013 B	
			AES 24V 8A C85 SB	EAE 013 C	
			AES 24V 12A C85 SB	EAE 013 D	
			AES 24V 12A RACK	EAE 013 K	
			AES 24V 8A RACK	EAE 013 L	
			AES 24V 24A RACK	EAE 019 A	
			AES 24V 16A RACK	EAE 019 B	
			AES 24V 24A C180 SB	EAE 019 C	
			AES 24V 16A C180 SB	EAE 019 D	
			AES 48V 2A C24 SB	EAE 011 G	1, 17, 18
			AES 48V 2A C38 SB	EAE 011 H	
			AES 48V 2A F3U	EAE 011 I	
			AES 48V 3A C24 SB	EAE 011 J	
			AES 48V 3A C38 SB	EAE 011 K	
			AES 48V 3A F3U	EAE 011 L	
			AES 48V 4A C85 SB	EAE 013 G	
			AES 48V 6A C85 SB	EAE 013 H	
			AES 56V 4A C48 SB	EAE 013 I	
			AES 56V 4A C85 SB	EAE 013 J	
			AES 48V 4A C48 SB	EAE 013 M	



Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
3 bis	EAE	SLAT	AES 48V 6A C48 SB	EAE 013 N	1, 17, 18
			AES 48V 4A RACK	EAE 013 O	
			AES 48V 6A RACK	EAE 013 P	
			AES 48V 8A RACK	EAE 019 E	
			AES 48V 12A RACK	EAE 019 F	
			AES 48V 8A C180 SB	EAE 019 G	
			AES 48V 12A C180 SB	EAE 019 H	
4 - 14 bis	Détecteur de chaleur avec ICC	FINSECUR	CAP 212A	E2 087 A	1, 3, 11
5 - 14 bis	Détecteur optique de fumée avec ICC	FINSECUR	CAP 112A	L 054 A	1, 3, 11
6	Détecteur de flamme	Fire Fighting Enterprises	016581	LIR 009 A	1, 5, 16
			016511	LIR 009 B	
7	Déclencheur manuel d'alarme	FINSECUR	NEMO C	DM 026 B	1, 4, 5
7 - 14 bis	Déclencheur manuel d'alarme avec ICC	FINSECUR	NEMO 112A	DM 026 A	1, 3
		AXENDIS	10013	DM 034 A	
8	Détecteur linéaire de Fumée	FINSECUR	BOREAL	LF 010 A	1, 4, 5, 16
9	Détecteur combiné fumée et chaleur avec ICC	FINSECUR	CAP312A	COMBI 003 A	1, 3, 11
11 bis - 14 bis	Dispositif d'Entrée/Sortie avec ICC	FINSECUR	FI-AT212	OI 055 B	1, 3, 5
			FI-AT412	OI 055 A	
13 bis	Détecteur de fumée par aspiration	FINSECUR	MISTRAL 200	MPL 049 A-A	1, 4, 5, 16
			MISTRAL 200LD	MPL 049 B-A	
			MISTRAL 200ECO	MPL 049 C-A	
			MISTRAL 100	MPL 050 A-A	
			MISTRAL 50	MPL 050 B-A	
			MISTRAL NANO	MPL 049 C-A	1, 5, 16
18	TRE	FINSECUR	AVISO-LCD	TRE 024 A	1, 8, 17
			AVISO-E	TRE 025 A	1, 8
20 bis	DVAF	COOPER FULLEON	Solista LX Ceiling	DL 018 A	1, 2
			Solista LX Wall	DL 019 A	

6.2 Autres produits faisant l'objet d'une associativité

6.2.1 Composants faisant l'objet d'une associativité avec le système SSI et certifiés dans le cadre d'une autre marque NF ou A2P

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Conformité	Observations
A	DAS	Tous constructeurs	/	NF S 61-937	1, 6
B	BAAS	FINSECUR	Celtic BAAS Sa	NF C 48-150	1, 7
			Celtic BAAS Sa Flash		
			Celtic BAAS Sa Me		
			Celtic BAAS Sa Me Flash		
/	DAC	SIM	/	NF S 61-938	1, 19
			Adaptateur		
/	BAES	Tous constructeurs	/	NF S 61-938	1, 19
				NF C 71800 NF C 71801	


6.2.2 Liste des produits spécifiques

Repère sur diagramme	Produits spécifiques	Marque commerciale	Référence	Observations
/	Déclencheur manuel IP>X5	COOPER FULLEON	CXM/CO/GP/R/WP	1, 5
/	AES	SLAT	AES 24V 6A C38 SB	1, 9
			AES 24V 4A C24 SB	
			AES 24V 4A C38 SB	
			AES 24V 4A F3U	
			AES 24V 6A C24 SB	
			AES 24V 6A F3U	
			AES 48V 2A C24 SB	
			AES 48V 2A C38 SB	
			AES 48V 2A F3U	
			AES 48V 3A C24 SB	
			AES 48V 3A C38 SB	
			AES 48V 3A F3U	
			AES 24V 2A C24 SB	
			AES 24V 2A C38 SB	
			AES 24V 3A C24 SB	
			AES 24V 3A C38 SB	
			AES 24V 8A C48 SB	
			AES 24V 12 A C48 SB	
			AES 24V 8A C85 SB	
			AES 24V 12A C85 SB	
			AES 48V 4A C85 SB	
			AES 48V 6A C85 SB	
			AES 56V 4A C48 SB	
			AES 56V 4A C85 SB	
			AES 24V 12A RACK	
			AES 24V 8A RACK	
			AES 48V 4A C48 SB	
			AES 48V 6A C48 SB	
			AES 48V 4A RACK	
			AES 48V 6A RACK	
			AES 24V 24A RACK	
			AES 24V 16A RACK	
			AES 24V 24A C180 SB	
			AES 24V 16A C180 SB	
			AES 48V 8A RACK	
			AES 48V 12A RACK	
			AES 48V 8A C180 SB	
			AES 48V 12A C180 SB	
/	EAES	FINSECUR	AES 230V C85 SB	1, 21
		SLAT	Corail 24V 2A	1, 22
			AES 24V 6A C38 SB	
			AES 24V 4A C24 SB	
			AES 24V 4A C38 SB	
			AES 24V 4A F3U	
			AES 24V 6A C24 SB	
			AES 24V 6A F3U	
			AES 48V 2A C24 SB	



Repère sur diagramme	Produits spécifiques	Marque commerciale	Référence	Observations
/	EAES	SLAT	AES 48V 2A C38 SB	1, 22
			AES 48V 2A F3U	
			AES 48V 3A C24 SB	
			AES 48V 3A C38 SB	
			AES 48V 3A F3U	
			AES 24V 2A C24 SB	
			AES 24V 2A C38 SB	
			AES 24V 3A C24 SB	
			AES 24V 3A C38 SB	
			AES 24V 8A C48 SB	
			AES 24V 12 A C48 SB	
			AES 24V 8A C85 SB	
			AES 24V 12A C85 SB	
			AES 48V 4A C85 SB	
			AES 48V 6A C85 SB	
			AES 56V 4A C48 SB	
			AES 56V 4A C85 SB	
			AES 24V 12A RACK	
			AES 24V 8A RACK	
			AES 48V 4A C48 SB	
			AES 48V 6A C48 SB	
			AES 48V 4A RACK	
			AES 48V 6A RACK	
			AES 24V 24A RACK	
			AES 24V 16A RACK	
			AES 24V 24A C180 SB	
			AES 24V 16A C180 SB	
			AES 48V 8A RACK	
			AES 48V 12A RACK	
			AES 48V 8A C180 SB	
			AES 48V 12A C180 SB	
/	Interface évacuation	FINSECUR	E/IP	1, 2, 6, 9, 10, 22
/	Module de puissance	FINSECUR	E/2IP	1, 2, 6, 9, 10, 22

6.2.3 Liste des accessoires répertoriés

Repère sur diagramme	Accessoires répertoriés	Marque commerciale	Référence	Observations
A	DAS	Tous constructeurs	/	1, 6
F	Tableau de répéteur de confort	FINSECUR	FI-REP	1, 8
N	Indicateur d'action	FINSECUR	FI-IA	1, 11
			FI-IA-E	
S	Façade déportée	FINSECUR	BALTIC MIROIR	1, 12
T	SSS	Tous constructeurs	/	1, 13
V	Toutes alimentations sauf EAE, AES ou EAES	Tous constructeurs	/	1, 14
/	Modem	ERCO & GENER	GenPac 32c	1, 15


6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
F	Tableau répéteur	FINSECUR	AVISO	Accessoire répertorié	1, 8
H	AES	Tous constructeurs	/	Accessoire répertorié	1, 9
I	Avertisseur sonore	FINSECUR	BUCCIN AS2	Accessoire répertorié	1, 10
K	Avertisseur sonore à message enregistré	FINSECUR	AMP1/AMP2 SIRROCO-ME	Accessoire répertorié	1, 10
L	Avertisseur lumineux	CURTIS FINSECUR	PA 1280 C0,5 PHARE	Accessoire répertorié	1, 10
O	Déclencheur Manuel	FINSECUR	DMA112ET NEMO C	Accessoire répertorié	1, 3 1, 4, 5
R	Capteur de Flamme	ICARE (SIMTRONICS)	TV63/TV64	Accessoire répertorié	1, 4, 5
4	Détecteur Thermique	FINSECUR	FTVA112	E2 079 G	1, 3, 11
5	Détecteur optique de fumée	FINSECUR	FOA112	L 045 A	1, 3, 11
8	Détecteur linéaire de Fumée	GUARDALL	Beammaster5	LF 006 A	1, 3, 16
11	Organe intermédiaire	FINSECUR	FI-AT112	OI 040 A	1, 3, 4
13	Détecteur multiponctuel de Fumée	FINSECUR	Mistral 200 Mistral 200 LD Mistral 200 ECO Mistral 100 Mistral 50	MPL 038 A MPL 038 D MPL 038 E MPL 038 B MPL 038 C	1, 4, 5, 16
20	DL	COOPER FULLEON AXENDIS	SOLISTA MAXI 10150 10151	DL 001 A DL 016 A DL 016 B	1, 2

NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composants sont associés, sont mentionnées dans la colonne « Observations ».
- Le numéro d'identification est limité au numéro initial du produit, y compris la lettre de variante, sans indication de l'indice lié aux modifications.
- Un détecteur reconditionné comporte, sur son certificat composant NF-SSI, la lettre « R » entre le type et le numéro. L'associativité est identique à celle du matériel de base.



7 - OBSERVATIONS

Numéro 1

Vérification d'associativité réalisée selon Annexe 1 Partie 2 des règles de certification NF-SSI.

Numéro 2

Il se raccorde par ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA un maximum de :

AES	Carte de base avec Interface E/IP			Module de puissance E/I2P	
	INTERNE	EXTERNE		EXTERNE	
	12V	24V	48V	24V	48V
SOLISTA MAXI	8	32	32	32	32
BUCCIN	20	32	32	32	32
SYHO/C/T/Cls C 10-60V	/	2	3	2	6
SYHO/WP/C/T/L/Cls C/10-60V	/	2	3	2	6
SY/C/T/L/Cls B/10-60V	8	32	32	32	32
SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60V	/	6	23	24	24
ROLP/C/B/T/L/Cls B/24+48V (sans DVAF)	/	24	32	32	32
SIRROCO-ME	1	4	5	10	32
SIRROCO-C	/	2	2	4	5
10110LST	/	32	32	32	32
10130	/	2	2	5	5
10150, 10151 (puissance lumineuse maximum)	20	22	20	32	32
10150, 10151 (puissance lumineuse faible, moyenne, forte)	32	32	32	32	32
Solista LX Wall, Solista LX Ceiling (Low Power; 0,5Hz)	13	11	29	13	32
Solista LX Wall, Solista LX Ceiling (Low Power; 1Hz)	10	11	29	13	32
Solista LX Wall, Solista LX Ceiling (High Power; 0,5Hz)	9	11	29	13	32
Solista LX Wall, Solista LX Ceiling (High Power; 1Hz)	5	11	29	13	32
ROLP/C/B/T/L/Cls B/24+48V (avec DVAF)	/	4	18	5	32

Les diffuseurs sonores « BUCCIN » et « SIRROCO-ME » et les diffuseurs lumineux « 10150 » et « 10151 » peuvent se raccorder directement sur la carte de base.

Numéro 3

Il se raccorde par circuit de détection un maximum de :

en ligne rebouclée :

- 128 détecteurs : FOA112, FTVA112,
- 128 détecteurs avec ICC : CAP112A, CAP212A, CAP312A
- 128 déclencheurs manuels d'alarme avec ICC : NEMO 112A, 10013
- 128 déclencheurs manuels d'alarme : DMA112 ET
- 16 organes intermédiaires : FI-AT112, (fonction isolateur de court-circuit et gestion de lignes secondaires)
- 64 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC: FI-AT412, FI-AT212

en ligne ouverte :

- 32 détecteurs : FOA112, FTVA112
- 32 détecteurs avec ICC : CAP112A, CAP212A, CAP312A
- 32 déclencheurs manuels d'alarme avec ICC : NEMO 112A, 10013
- 32 déclencheurs manuels d'alarme : DMA112 ET
- 4 organes intermédiaires : FI-AT112 (fonction isolateur de court-circuit et gestion de lignes secondaires)
- 8 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC : FI-AT212, FI-AT412

Numéro 4

Il se raccorde sur une ligne secondaire de l'organe intermédiaire « FI-AT112 » (8 lignes secondaires) un maximum de :

- 1 détecteur : MISTRAL 200, MISTRAL 200 ECO, MISTRAL 200 LD, MISTRAL 100, MISTRAL 50, BEAMMASTER 5, TV63/TV64, BOREAL
- 1 déclencheur manuel d'alarme : NEMO C

**Numéro 5**

Il se raccorde sur une ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FI-AT212 » ou « FI-AT412 » un maximum de :

- 1 détecteur : MISTRAL 200, MISTRAL 200 ECO, MISTRAL 200 LD, MISTRAL 100, MISTRAL 50, BEAMMASTER 5, TV63/TV64, BOREAL
- 1 déclencheur manuel d'alarme : NEMO C
- 32 détecteurs : 016581, 016511, MISTRAL NANO
- 32 déclencheurs manuels : CXM/CO/GP/R/WP

Numéro 6

Tous DAS conformes à la norme NF S 61-937 et adaptés au mode de télécommande se raccordent au CMSI.

Numéro 7

Tous BAAS de type Sa ou Sa-Me conformes à la norme NF C 48-150 se raccordent sur la sortie contact auxiliaire de l'UGA.

Numéro 8

Il se raccorde sur la sortie report d'information un maximum de :

- 2: FI-REP, AVISO, AVISO-E
- 15: AVISO LCD

Numéro 9

Ces alimentations électriques de sécurité (*AES 24 ou 48 Volts nominale*) conformes à la norme NF S 61-940 se raccordent au CMSI ou au module de puissance E/I2P.

Numéro 10

Il se raccorde par ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA, leur nombre est fonction du courant disponible par sortie :

- Carte de base avec ou sans Interface E/IP : 0,7A sous 12 Vols (*AES interne*)
: 1A sous 24 ou 48 Volts (*AES externe*)
- Module de puissance E/I2P : 2A sous 24 ou 48 Volts (*AES externe*)

Numéro 11

A ces détecteurs il se raccorde ces indicateurs d'action en mode individuel ou commun.

Numéro 12

Il se raccorde sur la sortie RS485 un maximum de 2 BALTIC MIROIR

Numéro 13

Un seul système de sonorisation de sécurité (SSS) conforme à la norme EN 60849 se raccorde sur la ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA.

Numéro 14

Tous types d'alimentations sont utilisables uniquement pour les DAS à rupture de courant.

Numéro 15

Il se raccorde sur la sortie RS 232 un seul modem « GenPac 32c » alimenté par l'ECS.

Numéro 16

Ces matériels sont alimentés par un équipement d'alimentation électrique (*EAE 24 Volts nominale*) conforme à la norme EN 54-4.

Numéro 17

Ce matériel peut être alimenté par un équipement d'alimentation électrique (*EAE 48 Volts nominale*) conforme à la norme EN 54-4.

**Numéro 18**

Ces équipements d'alimentation électrique (*EAE 24 ou 48 Volts nominale*) ne peuvent être utilisés que pour les DAS à rupture de courant.

Numéro 19

Tous DAC conformes à la norme NF S 61-938 et adaptés au monde télécommande se raccordent au CMSI.

Numéro 20

Tous BAES conformes aux normes NF C 71-800 ou NF C 71-801 se raccordent au CMSI.

Numéro 21

Cette alimentation électrique de sécurité (*AES 230 Vac*) conforme à la norme NF S 61-940 peut être utilisée pour alimenter l'ECS/CMSI.

Numéro 22

Ces équipements d'alimentation en énergie de sécurité (*EAES électrique, 24 ou 48 Volts nominale*) conformes à la norme EN 12101-10 se raccordent au CMSI ou au module de puissance E/I2P

« FIN du Rapport d'Associativité »