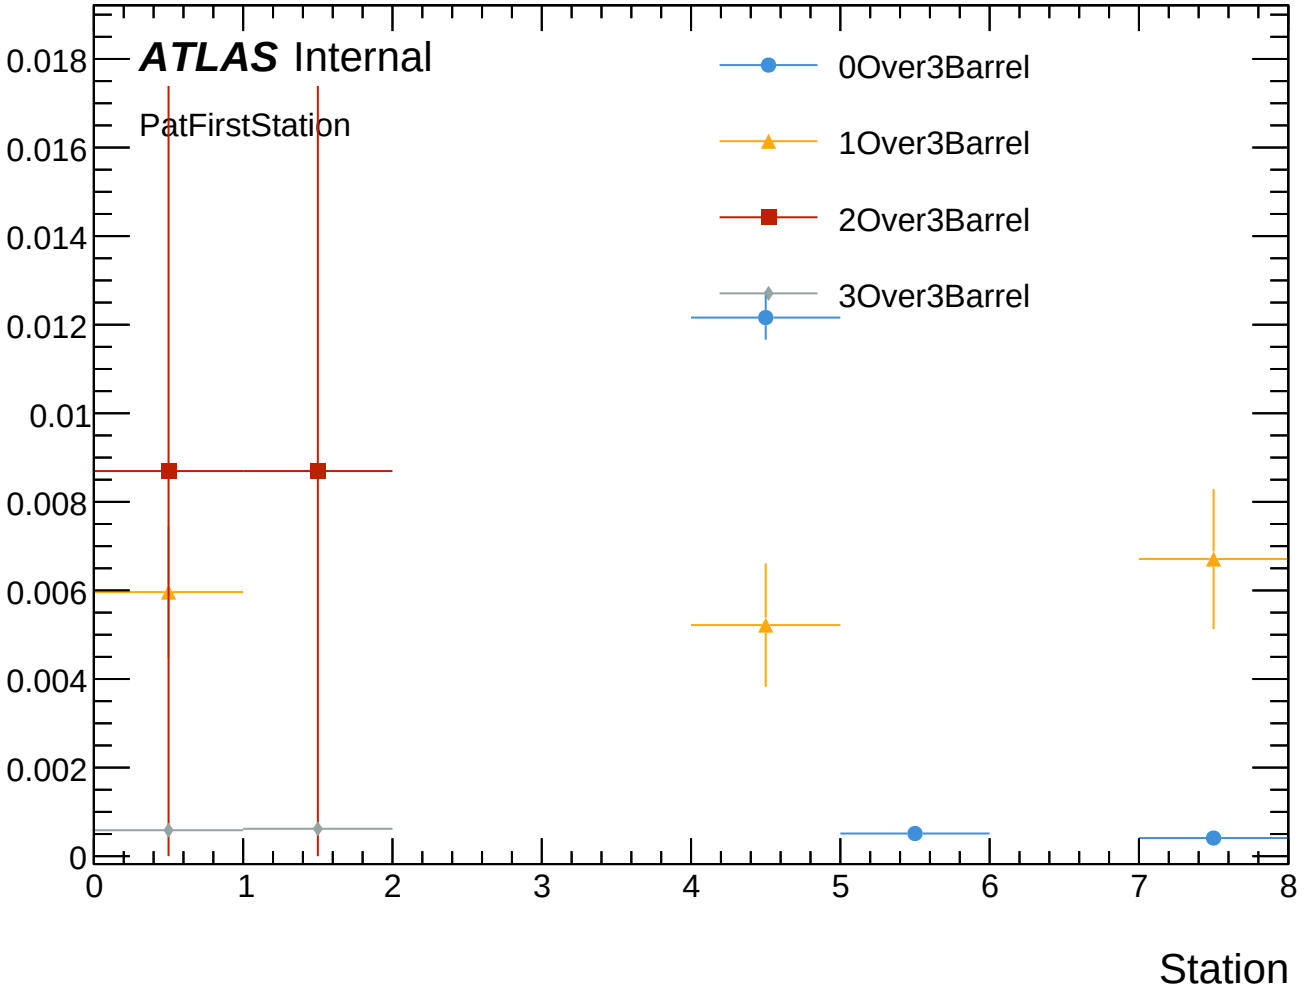
ATLAS Internal
PatFirstStation
0Over3Barrel
1Over3Barrel
2Over3Barrel
3Over3Barrel
0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Station