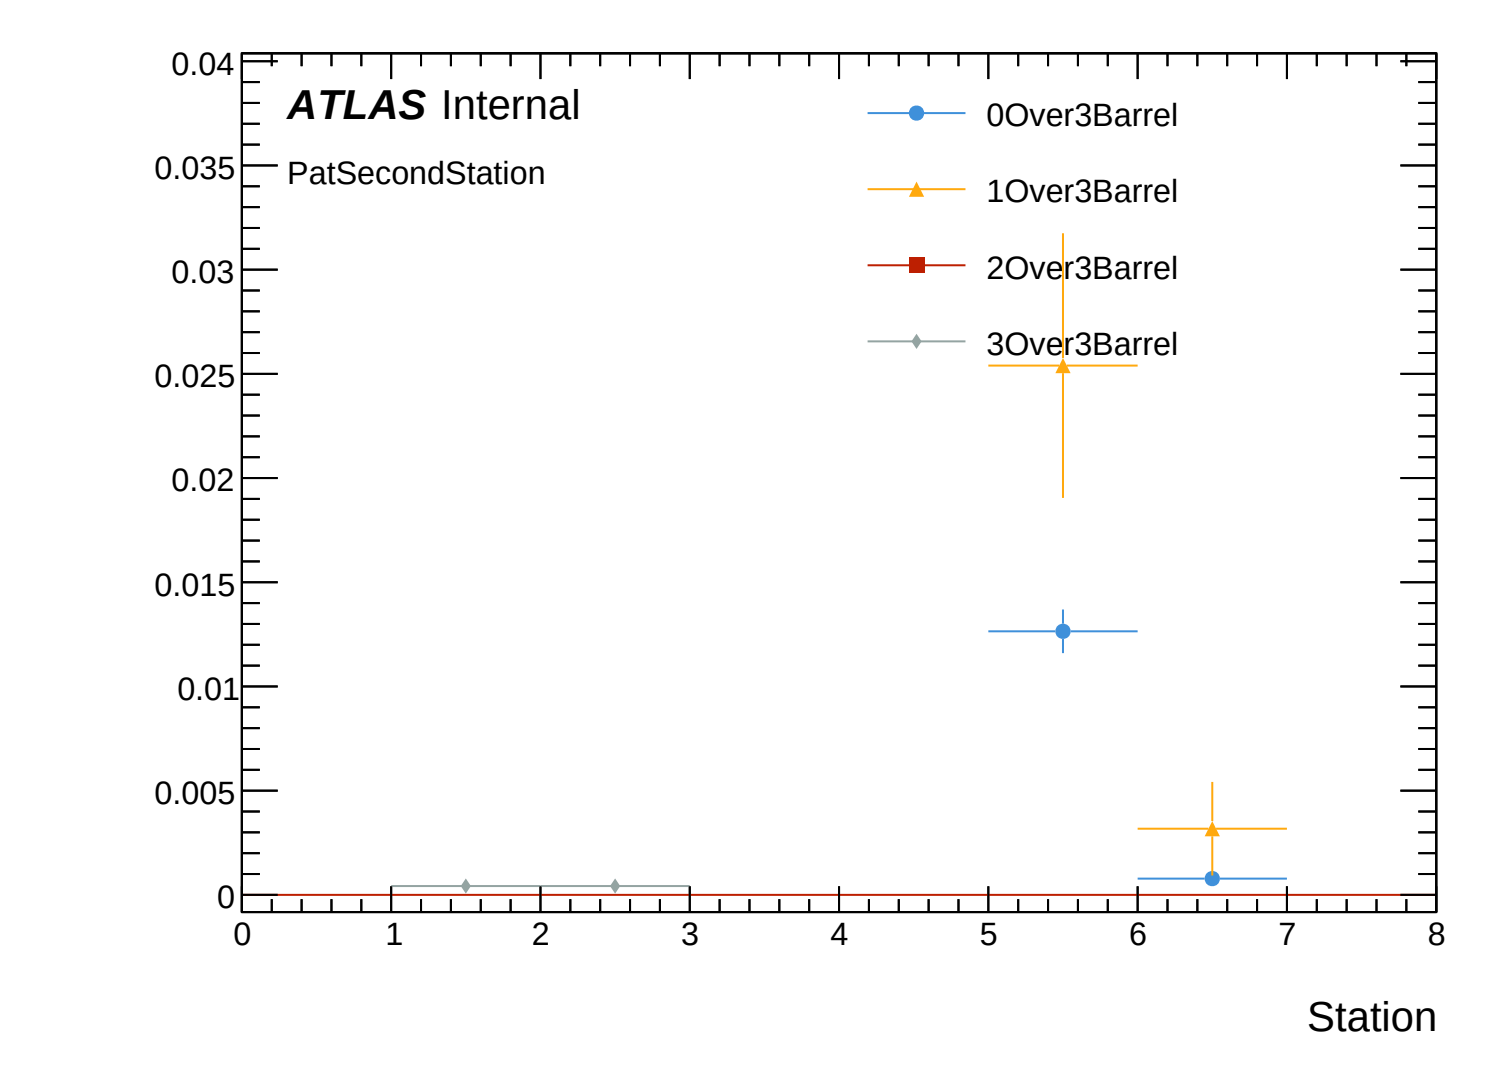
ATLAS Internal
PatSecondStation
0Over3Barrel
1Over3Barrel
2Over3Barrel
3Over3Barrel
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Station