




Settings	
Network Configuration	
Type	DHCP
Addresses	...
Description	Blaster
Display	Blaster
General	System
General	Modules
General	Communication

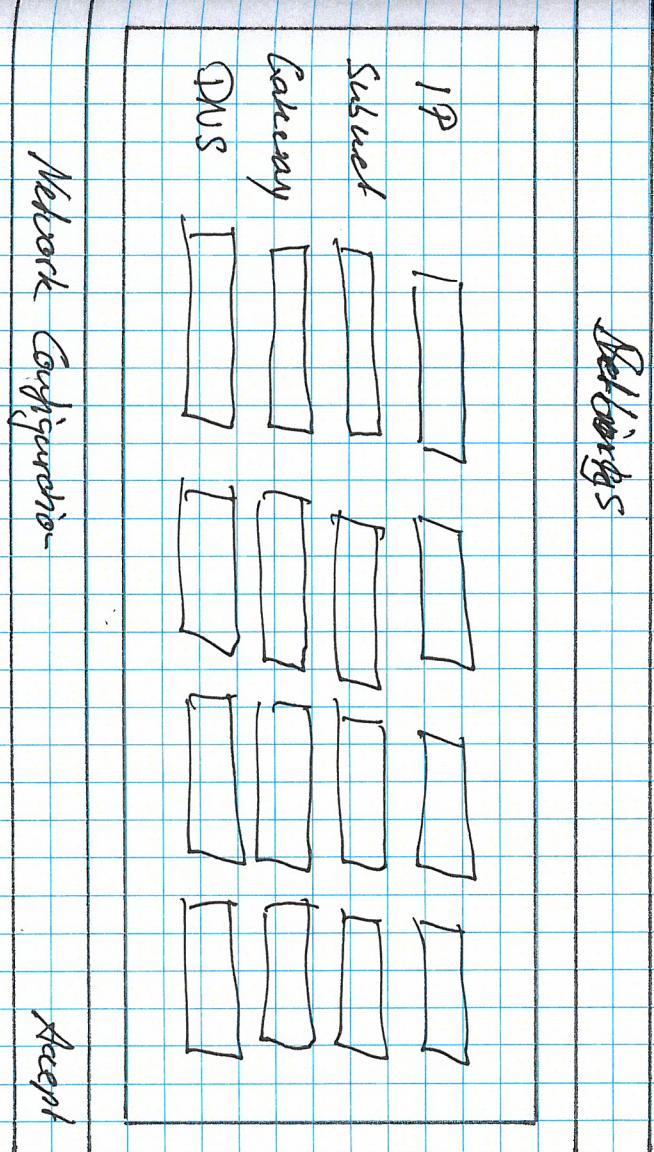


Annotations:

- Yellow box: bei DHCP Request zu Close & Return
- Pink box: Fehler in jetziger Firmware!  
Bei Gateway steht cH0 drin


Yellow box: Adresse nicht  
grau bei DHCP

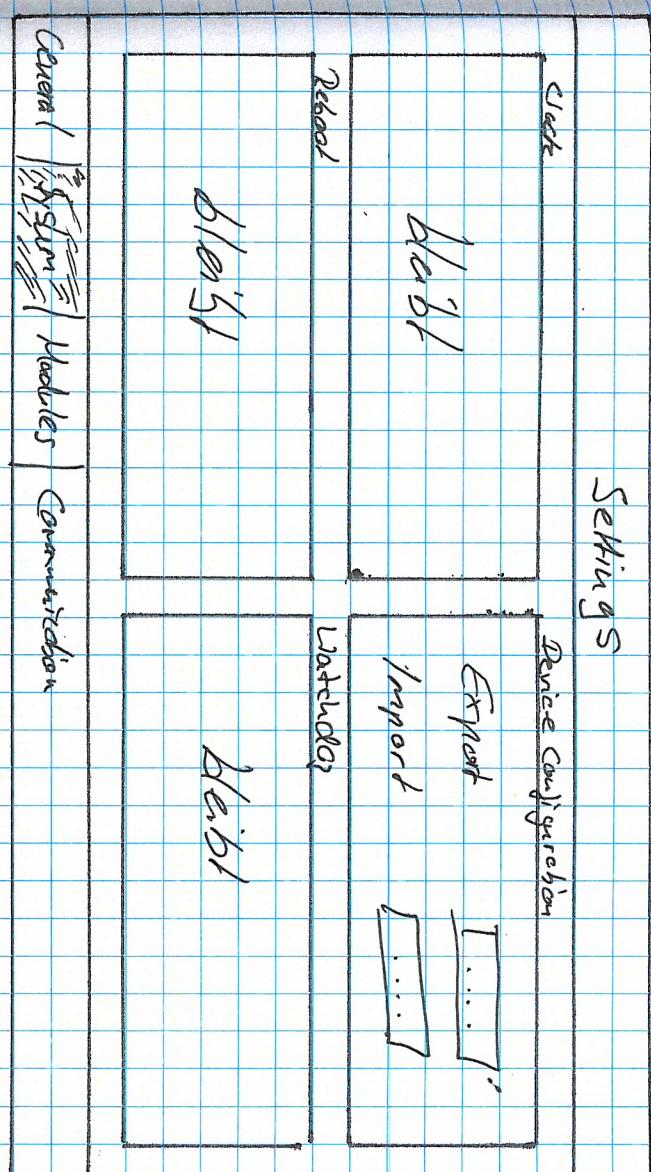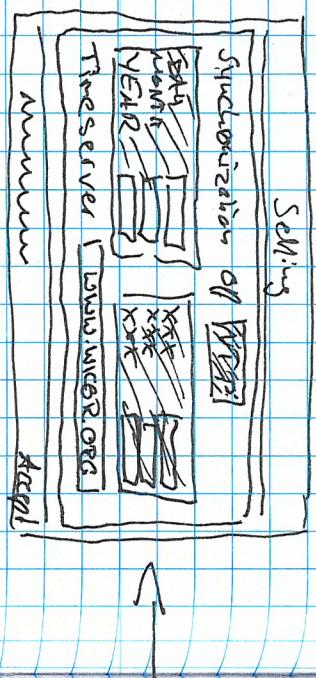

Wieder bei MTP  
ein anderer  
DHS benötigt  
eine mess er  
auf Marauder  
umschalten

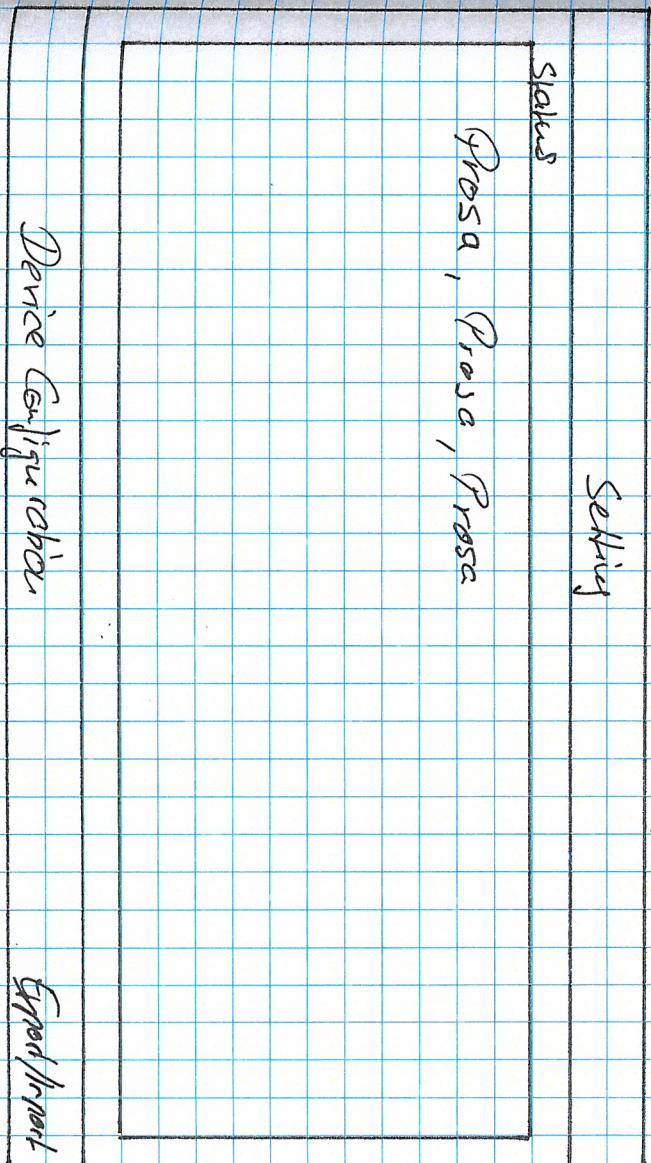

## Settings

Modbus ①			IEC61850 ②		
Modbus ID Parameter Port		1 	Export ICD Import CID		...
DNP30		...	...		...
Master Address		10	...		...
Data Link Address		2	...		...
General   System   Modbus   Communication			VIA		
Settings			LEDs müssen die kleinen Fehler in Daten bearbeiten werden ausgetragen		
Stakes			LEDs müssen Status zeigen ROT Fehler Gels verschlungen Grün läuft		
Presa, Presa, Presa ...					
Export / Import					

IEC61850

Export / Import