


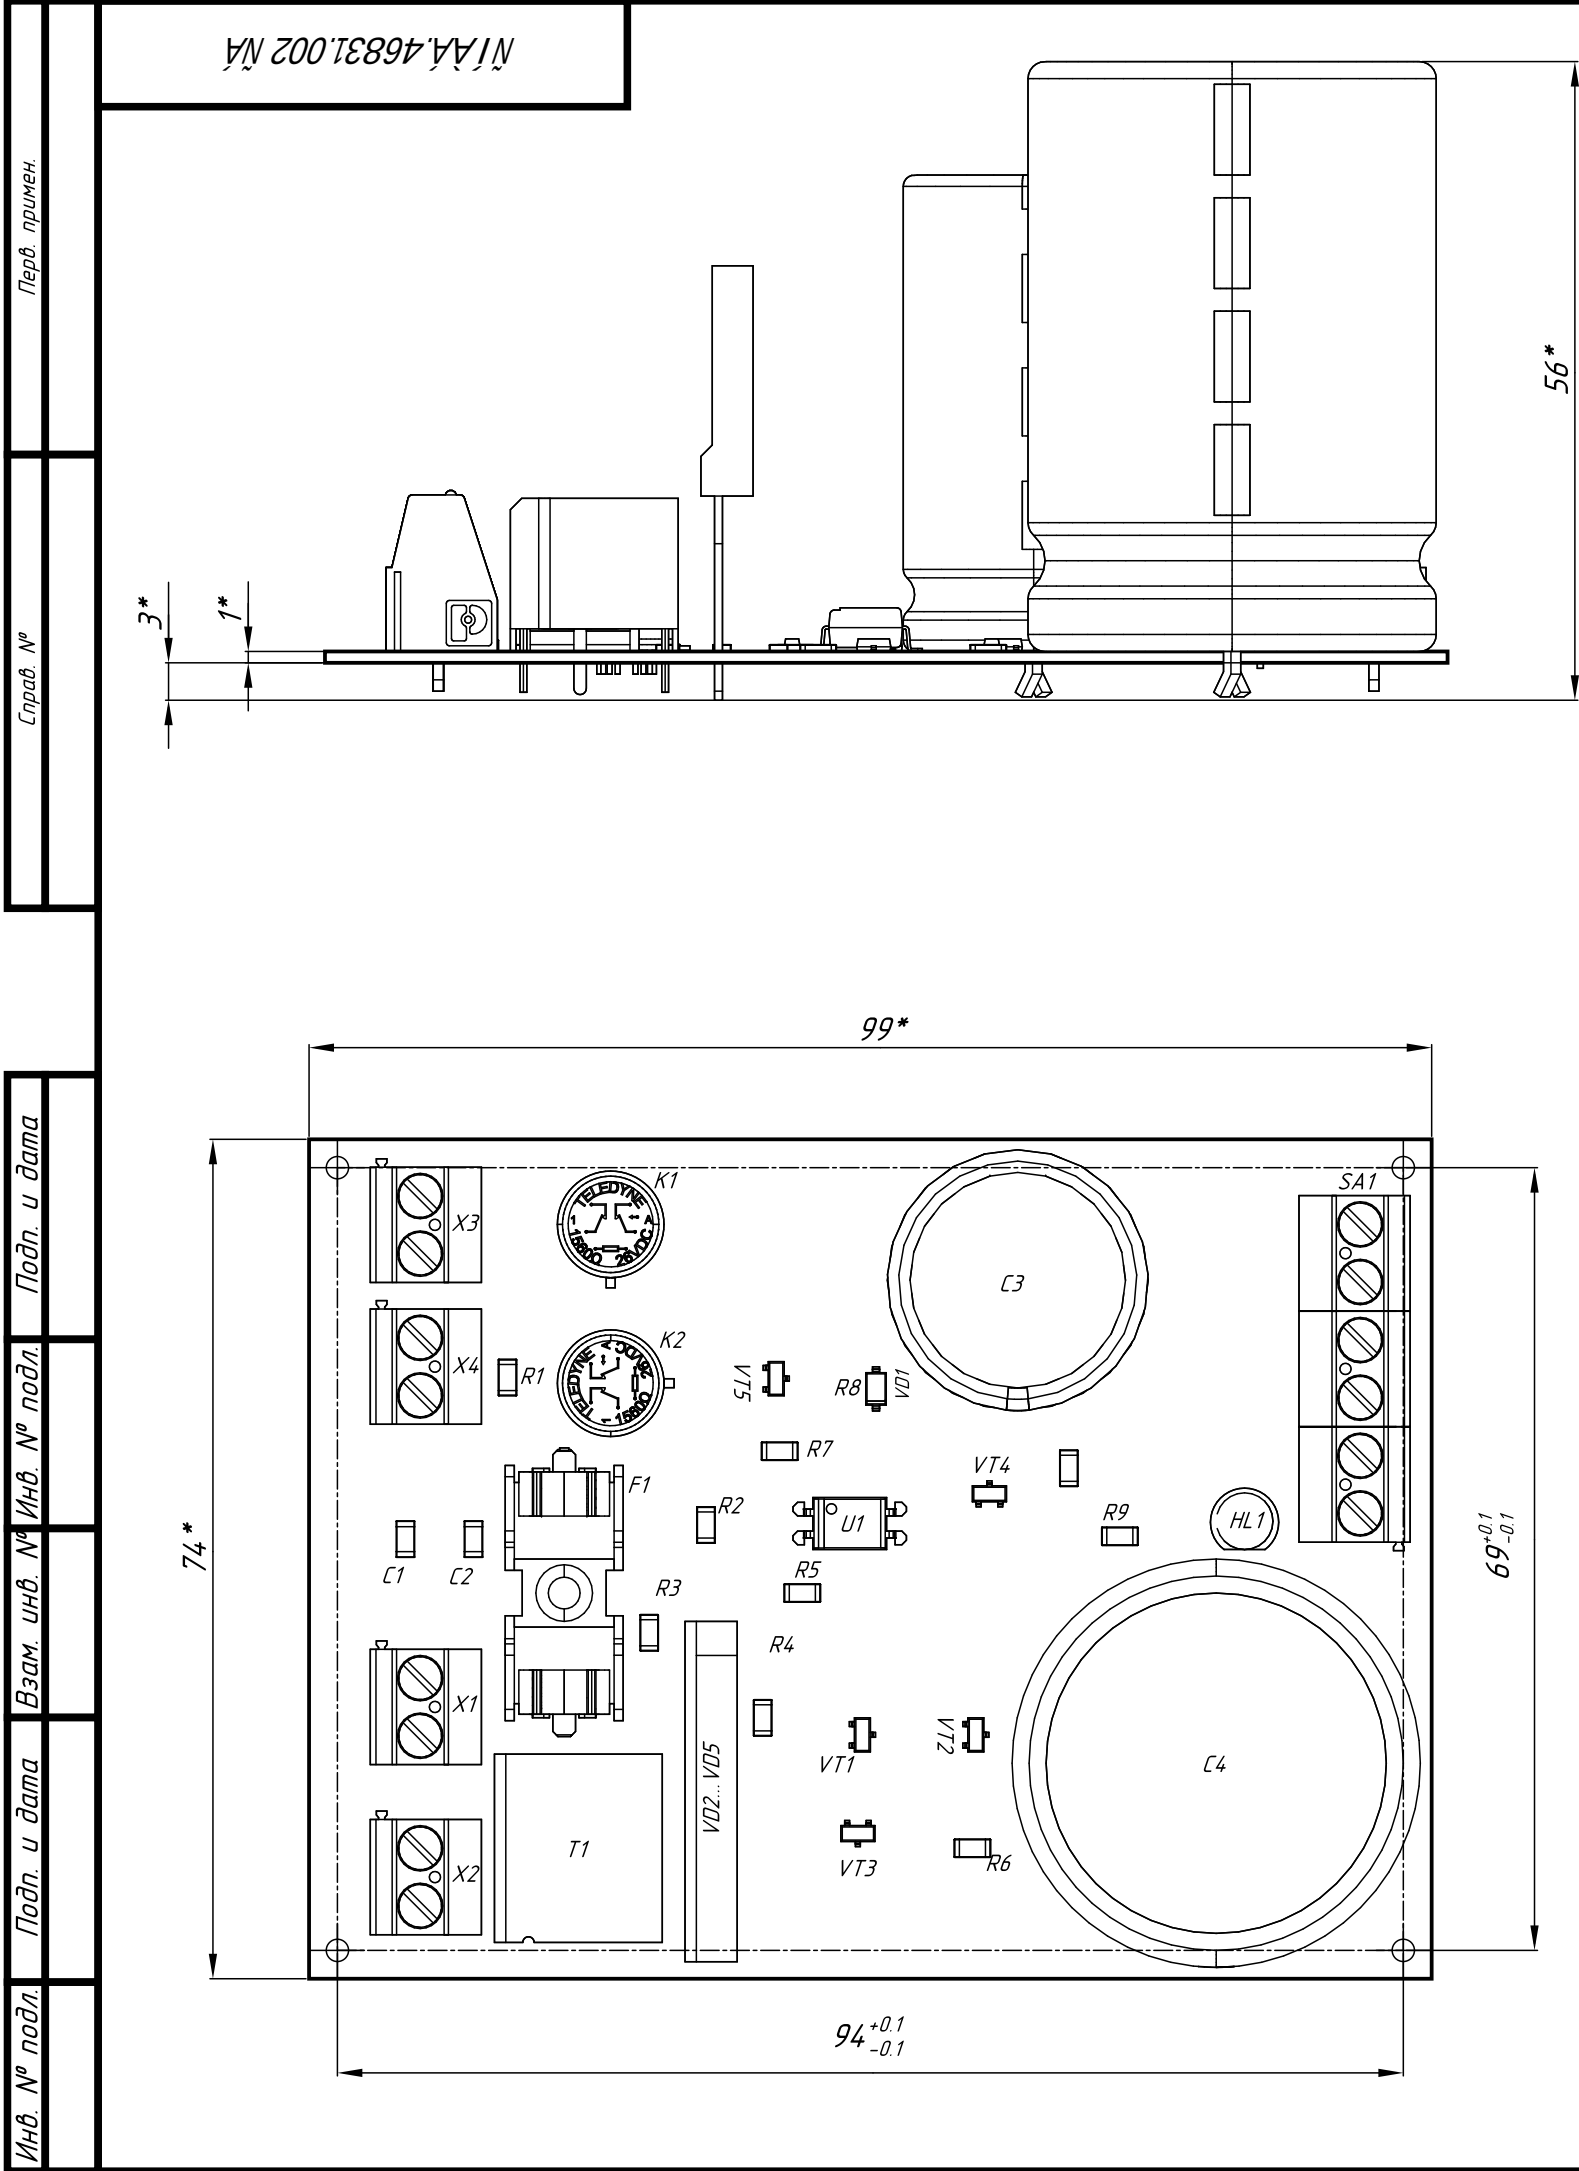

- Вариант 1
- Вариант 2
- п. 3
- п. 3
- п. 3
- п. 3
- *Размеры для справок
- Монтаж ИЭТ выполнить согласно схеме ИУ4.11.03.03.24.07.72.06.001 ЗЗ
 - Установку ИЭТ, монтируемых на поверхность, производить по ГОСТ Р 59630-2021:
 - R1-R9
 - C1-C2
 - VD1
 - VT1-VT5
 - U1
 - Пайку компонентов, монтируемых на поверхность, производить согласно ГОСТ Р 56427-2022 в конвекционной печи оплавлением
 - Установку ИЭТ, монтируемых в отверстие, производить по ГОСТ 29137-91:
 - C3, C4 вариант 211.00.0000.00.00
 - VD2...VD5 вариант 390.00.0000.00.00
 - F1 вариант 170.06.0000.00.00
 - T1 вариант 420.00.0000.00.00
 - K1, K2 вариант 400.00.0000.00.00
 - X1...X4, SA1 вариант 1
 - HL1 вариант 2
 - Пайку штыревых соединений проводить согласно ГОСТ 17325-79 волной припоя ПОС-61 ГОСТ 21930-76 и флюсом ЛТИ-120 по ОСТ 4Г 0.033.200
 - После сборки изделия промыть изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84
 - Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом по ГОСТ 23752.1-92 при увеличении x16
 - Функциональный контроль проводить на измерительном стенде по ГОСТ Р 55490-2013
 - Места пайки покрыть электроизоляционным лаком КО-921 по ГОСТ 16508-70
 - Печатные проводники условно не показаны
 - Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.015-75

					СНАБ.46831.002				
					Автоматическая запись телефонного разговора в сборе Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				3:2	
Разраб.	Рядовой Т.С.			08.08.2025					
Пров.	Лукашов И.В.								
Т. контр						Лист 1	Листов 1		
						Университет ИТМО			
Н. контр									
Утв.									