


Transformer-MDN-RV-IV aleatoric uncertainty for WMT on test data

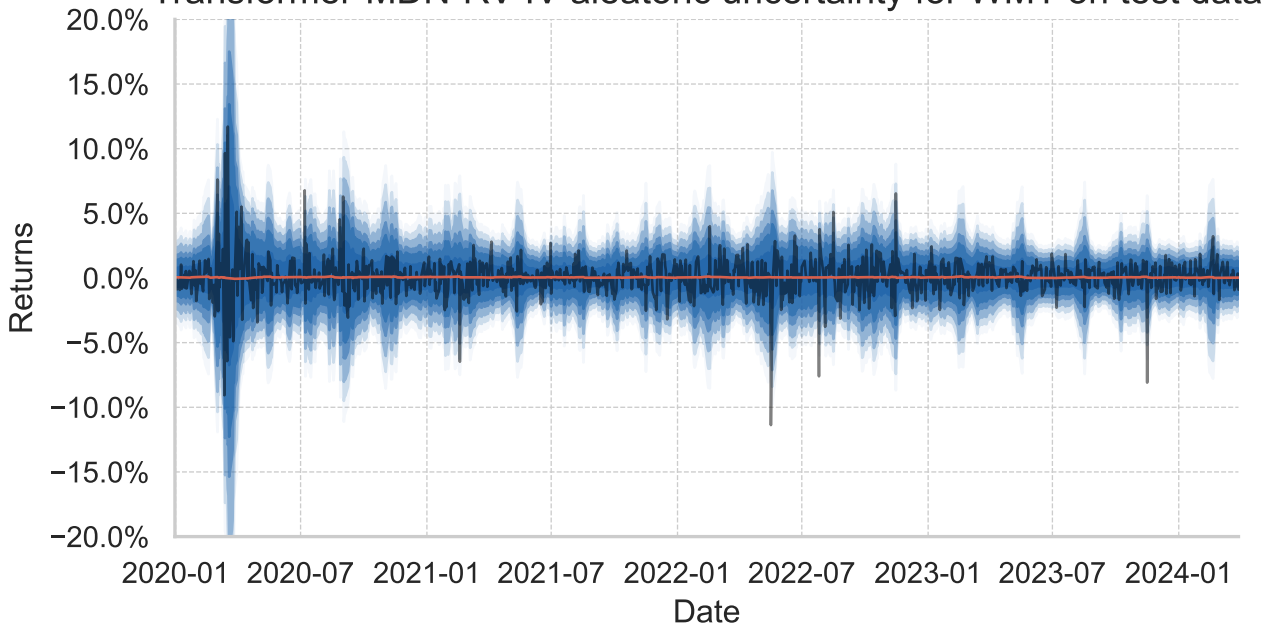

— Actual Returns	67% Interval	95% Interval	99% Interval
— Predicted Mean	90% Interval	98% Interval	99.5% Interval