


Transformer-MDN-RV-IV aleatoric uncertainty for AAPL on test data

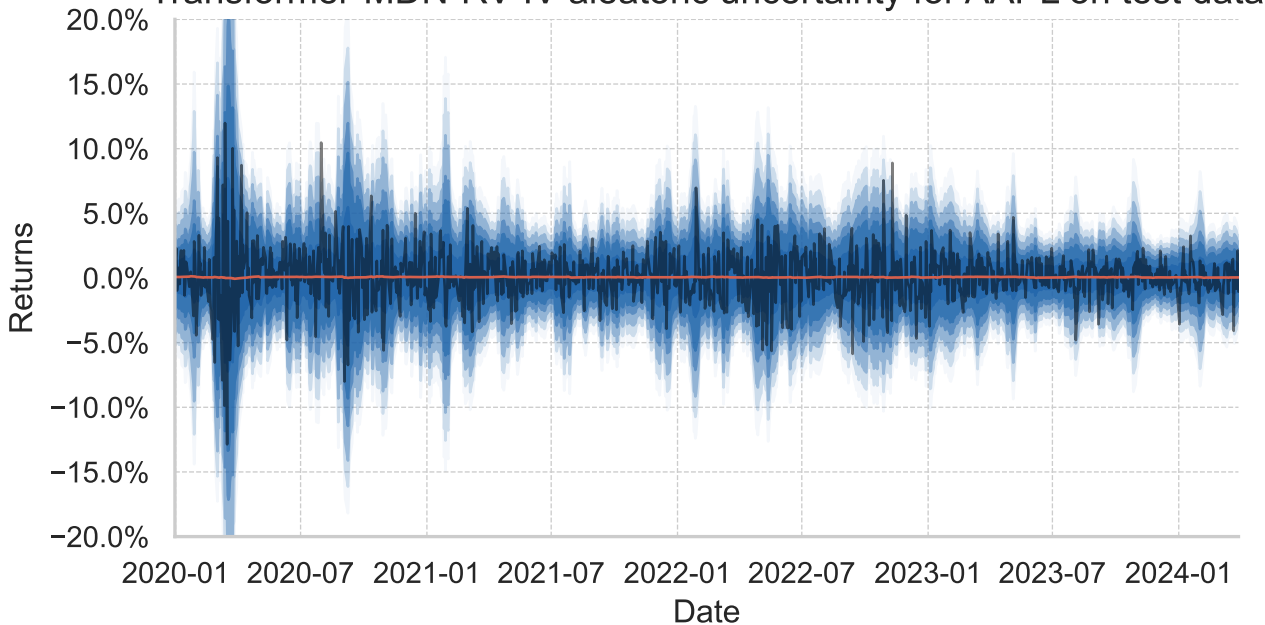

Actual Returns	67% Interval	95% Interval	99% Interval
Predicted Mean	90% Interval	98% Interval	99.5% Interval