




延安炼油厂联合二车间 300 万吨/年常压 蒸馏装置工艺卡片

编号：Q/YAL J.GY.KP.006-2025

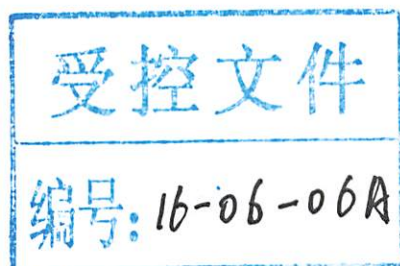

发布时间：2025 年 6 月 30 日

实施时间：2025 年 7 月 4 日

陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

延安炼油厂联合二车间 300 万吨/年
常压装置工艺卡片审批单

序号	职务	签字栏	日期
1	车间技术员	张宏伟	2025.6.25
2	车间工艺主任	贺凤杰	2025.6.25
3	车间设备主任	刘忠伟	2025.6.25
4	车间主任	张盼	2025.6.25
5	技术质量部技术员	袁兰青	2025.6.25
6	技术质量部经理	刘世江	2025.6.25
7	生产计划部经理	王静	2025.6.25
8	机动设备部经理	郭明平	2025.6.25
9	安全环保部经理	刘明	2025.6.25
10	主管技术厂领导	王冲平	2025.6.25



一、生产方案：

汽油、柴油、3 号喷气燃料原料方案

二、原（材）料质量控制指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	脱前原油含盐	-	mg/L	≤200	一级★	
2	脱前原油含水	-	%	≤3.0	一级★	
3	脱后原油含盐 (非供 3 号喷气燃料原料)	-	mg/L	≤3.0	二级▲	
4	脱后原油含水 (非供 3 号喷气燃料原料)	-	%	≤0.1	二级▲	
5	脱后原油含盐 (3 号喷气燃料原料)	-	mg/L	≤2.5	二级▲	
6	脱后原油含水 (3 号喷气燃料原料)	-	%	≤0.1	二级▲	

三、中间（成品）产品质量控制指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	石脑油干点	-	℃	≤175	二级▲	※
2	3 号喷气燃料原料密度	-	kg/m3	780~810	二级▲	※
3	3 号喷气燃料原料闪点 (闭口)	-	℃	42~47	二级▲	※
4	3 号喷气燃料原料终馏点	-	℃	≤251	二级▲	※
5	3 号喷气燃料原料冰点	-	℃	≤-50	二级▲	※
6	3 号喷气燃料原料烟点	-	mm	≥26	二级▲	※
7	混柴终馏点	-	℃	≤365	二级▲	※

四、主要工艺过程控制指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	炉出口温度	TIC-1102	℃	350~370	二级▲	
2	常塔顶温度	TIC-1001	℃	95~115	二级▲	
3	常一线抽出温度	TIC-1004	℃	155~175	二级▲	
4	常三线抽出温度	TIC-1008	℃	290~310	二级▲	

5	常压塔顶压力	PI-1003	MPa	0.03~0.1	二级▲	
6	闪蒸塔顶压力	PI-1001	MPa	0.05~0.12	二级▲	
7	炉膛压力	PIC-1203	Pa	-95~-1	二级▲	
8	炉膛温度	TIC-1101	℃	500~800	二级▲	
9	汽油出装置温度	TI-1190	℃	15~40	二级▲	
10	一线出装置温度	TI-1050	℃	15~45	二级▲	
11	混柴出装置温度	-	℃	15~60	二级▲	
12	渣油出装置温度	TI-1062	℃	50~95	二级▲	
13	含盐污水出装置	-	℃	10~45	三级●	

五、动力供应指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	1.0MPa 蒸汽压力	PI-2915	MPa	0.8~1.1	一级★	
2	循环水压力	PIA-2913	MPa	0.4~0.7	一级★	
3	循环水温度	TI-2905	℃	10~31	一级★	
4	工业风压力	PIA-2907	MPa	0.5~0.7	一级★	
5	仪表风压力	PIA-2906	MPa	0.5~0.7	一级★	

六、化工原材料定额指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	缓蚀剂	-	kg/t 原油	≤0.03	一级★	

七、经济技术指标

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	1.0MPa 蒸汽	-	公斤/吨原油	≤2.66	二级▲	
2	电	-	千瓦时/吨原油	≤5.302	二级▲	
3	循环水	-	吨/吨原油	≤0.433	二级▲	
4	新鲜水	-	吨/吨原油	≤0.002	二级▲	
5	燃料	-	公斤/吨原油	≤7.86	二级▲	
6	软化水	-	公斤/吨原油	≤0.0136	二级▲	



八、环保控制指标（加热炉尾气排放、污水排放）

序号	指标名称	仪表位号	单位	指标	管理级别	备注
1	加热炉 SO2	YQ-11	mg/m3	≤100	一级★	
2	加热炉 NOx	YQ-12	mg/m3	≤150	一级★	
3	加热炉颗粒物	YQ-15	mg/m3	≤20	一级★	
4	污水石油类	-	mg/L	≤50	一级★	
5	污水 COD	-	mg/L	≤1800	一级★	
6	污水氨氮	-	mg/L	≤80	一级★	
7	污水硫化物	-	mg/L	≤50	一级★	

备注： 质量控制指标 ※

