

附件六. 可燃气体、有毒气体报警器明细表

120万吨/年连续重整装置可燃气体、硫化氢报警器明细表																
序号	生产厂家	产品型号	出厂日期	出厂编码	装置名称	装置位置号	效验日期	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A-J	2017. 3	17280085	联合一重整	600-A1-0601	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-K-101A\B之间	
2	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821456	联合一重整	600-A1-0602	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-K-202B\C之间	
3	哈东方	GQB-200A-J	2018. 5	17281783	联合一重整	600-A1-0603	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-K-202A\B之间	
4	哈东方	GQB-200A	2014. 10	12281224	联合一重整	600-A1-0604	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-K-201	
5	哈东方	GQB-200A-J	2019. 3	18280463	联合一重整	600-A1-0605	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	604-P-401	
6	哈东方	GQB-200A	2008. 11	821478	联合一重整	600-A1-0606	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	604-E-402	
7	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821487	联合一重整	600-A1-0607	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-P-205A\B之间	
8	哈东方	GQB-200A	2014. 10	12281217	联合一重整	600-A1-0608	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-P-206A\B至602-207B之间	
9	哈东方	GQB-200A8	2011. 4	1022122	联合一重整	600-A1-0609	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-P-204A\B之间	
10	哈东方	GQB-200A	2008. 01	821483	联合一重整	600-A1-0610	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-P-203A\B之间	
11	汉威	GTQ-BS02	2022. 12	IC0510700014	联合一重整	600-A1-0611	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-P-105A\B与104A\B之间	
12	哈东方	GQB-200A-N	2019. 3	18280530	联合一重整	600-A1-0612	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-P-102A\B之间	
13	安仕德	ASD5300	2017. 1	17100055	联合一重整	600-A1-0613	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-E-214	
14	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	8214810	联合一重整	600-A1-0614	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-D-204B与D-202之间	
15	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821481	联合一重整	600-A1-0615	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-D-202与C-201之间	
16	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821417	联合一重整	600-A1-0616	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-E-106A\B之间	
17	哈东方	GQB-200A-J	2017. 3	17280090	联合一重整	600-A1-0617	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-C-101	
18	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821415	联合一重整	600-A1-0618	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	606-D-601	
19	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821470	联合一重整	600-A1-0619	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	重整四合一炉	
20	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821416	联合一重整	600-A1-0620	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-F-201	
21	哈东方	GQB-200A	2008. 11	821473	联合一重整	600-A1-0621	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	604-D-401	

22	哈东方	GQB-200A-N	2020. 3	19281129	联合一重整	600-A1-0622	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-E-101A~D之间	
23	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821490	联合一重整	600-A1-0623	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-R-101与R-102之间	
24	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821488	联合一重整	600-A1-0624	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-F-102	
25	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821437	联合一重整	600-A1-0625	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-F-205	
26	哈东方	GQB-200A	2014. 1	12280730	联合一重整	600-A1-0626	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-F-101	
27	哈东方	GQB-200A	2008. 11	821477	联合一重整	600-A1-0627	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-A-101A~C与102A~C	
28	哈东方	GQB-200A	2008. 11	821461	联合一重整	600-A1-0628	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-E-107A\B与105A\B之间	
29	哈东方	GQB-200A	2017. 3	17280086	联合一重整	600-A1-0629	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	601-D-102与E-110A\B之间	
30	哈东方	GQB-200A	2008. 11	821367	联合一重整	600-A1-0630	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	重整K-201旁	
31	哈东方	GQB-200A	2011. 4	1022119	联合一重整	600-A1-0631	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-A-206A\B	
32	哈东方	GQB-200A	2008. 11	821469	联合一重整	600-A1-0632	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-E-213A\B与215A\B之间	
33	哈东方	GQB-200A	2019. 3	18280491	联合一重整	600-A1-0633	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	A-207C\D之间	
34	哈东方	GQB-200A8D	2008. 11	821389	联合一重整	600-A1-0671	24. 10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	601-P-104A\B与P-105A\B之	
35	哈东方	GQB-200A4D	2024. 1	21462741	联合一重整	600-A1-0672	24. 10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	601-P-103A\B与P-104A\B之	
36	哈东方	GQB-200A4D	2024. 1	21462784	联合一重整	600-A1-0673	24. 10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	601-P-102A\B与P-103A\B之	
37	哈东方	GQB-200A4D	2008. 11	1022108	联合一重整	600-A1-0674	24. 10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	601-A-101A~C与102A~C之间	
38	哈东方	GQB-200A4D	2024. 1	2146748	联合一重整	600-A1-0675	24. 10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	601-E-104	
39	哈东方	GQB-200A4D	2008. 11	821386	联合一重整	600-A1-0676	24. 10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	601-D-102	
40	哈东方	GQB-200A4D	2008. 11	821381	联合一重整	600-A1-0677	24. 10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	601-D-103	
41	北京燕山	KS-3	2022. 1	A22010105	联合一重整	GT-20001	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	604-D-407	
42	北京燕山	KS-3	2022. 1	A22010079	联合一重整	GT-20002	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	6PR5A柱西侧柱	
43	北京燕山	KS-3	2022. 1	A22010106	联合一重整	GT-20003	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	602-P-201A/B之间	


44	北京燕山	KS-3	2022. 1	A22010111	联合一重整	GT-20004	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	6PR5B柱（加热炉北侧管廊东5	
45	北京燕山	KS-3	2022. 1	A22010090	联合一重整	GT-20005	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	构架6SS4、6PR2B柱之间柱	
46	北京燕山	KS-3	2022. 3	A2201009	联合一重整	GT-20006	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	循环氢压缩机厂房顶	
47	北京燕山	KS-3	2022. 3	A2201008	联合一重整	GT-20007	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	循环氢压缩机厂房顶	
48	北京燕山	KS-3	2022. 3	A22010094	联合一重整	GT-20008	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	循环氢压缩机厂房顶	
49	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	12281171	联合一重整	600-A1-0649	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	CH	602-A-203	
50	北京华德安工	GTQ-HDT101	2024. 8	C310103449	联合一重整	600-GT-20010	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	重整一层	
51	北京华德安工	GTQ-HDT101	2024. 8	C310103449	联合一重整	600-GT-20011	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	重整一层	
52	北京华德安工	GTQ-HDT101	2024. 8	C310103449	联合一重整	600-GT-20012	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	重整一层	
120万吨/年连续重整装置有毒气体报警器明细表																
序号	生产厂家	产品型号	出厂日期	出厂编码	装置名称	装置位置号	效验日期	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A4	2020. 10	19460801	联合一重	600-A1-0640	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	601-K-101B	
2	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821665	联合一重整	600-A1-0641	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	601-K-101A\B之间	
3	哈东方	GQB-200A4	2020. 1	19460802	联合一重整	600-A1-0642	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	601-K-101A与202C之间	
4	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821652	联合一重整	600-A1-0643	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	602-K-202B\C之间	
5	哈东方	GQB-200A4	2021. 3	20460160	联合一重整	600-A1-0644	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	602-K-202A\B之间	
6	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821666	联合一重	600-A1-0645	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	602-K-202A	
7	哈东方	GQB-200A8	2020. 10	19460805	联合一重	600-A1-0646	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	602-K-201	
8	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821650	联合一重整	600-A1-0647	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	601-D-105与602-D-220之间	
9	哈东方	GQB-200A8	2021. 03	20460144	联合一重整	600-A1-0648	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	602-P-201A\B之间	
10	哈东方	GQB-200A4D-N	2020. 10	19460809	联合一重整	600-A1-0650	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	602-A-201B\C之间(空冷)	
11	哈东方	GQB-200A4D-N	2020. 10	19460806	联合一重整	600-A1-0651	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	602-A-201D\E之间(空冷)	
12	哈东方	GQB-200A4D-N	2020. 10	19460807	联合一重整	600-A1-0652	25. 4	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	602-A-201F\G之间(空冷)	
13	汉威	GTQ-BS02	2022. 12	1C1005300003	联合一重整	600-A1-0660	25. 4	1年	0	25PPm	50PPm	合格	正常	NH3	602-K-241A	
14	汉威	GTQ-BS02	2022. 12	1C1005300009	联合一重整	600-A1-0661	25. 4	1年	0	25PPm	50PPm	合格	正常	NH3	602-K-241B	
15	汉威	GTQ-BS02	2022. 12	1C1005300006	联合一重整	600-A1-0662	25. 4	1年	0	25PPm	50PPm	合格	正常	NH3	602-K-241C	
16	哈东方	GQB-200A8D	2021. 3	17462237	联合一重整	600-A1-0663	25. 4	1年	0	25PPm	50PPm	合格	正常	NH3	602-D-241氨压机附近	

17	哈东方	GQB-200A8D	2021. 3	17462240	联合一重 整	600-A1-0664	25. 4	1年	0	25PPm	50PPm	合格	正常	NH3	602-E-205氨压 机附近	
18	哈东方	GQB-200A8D	2021. 8	20460405	联合一重	600-A1-0670	25. 4	1年	0	25PPm	50PPm	合格	正常	NH3	601-D-105	


20万吨/年苯抽提装置可燃气体、硫化氢报警器明细表																
序号	生产厂家	产品型号	出厂日期	出厂编码	装置名称	装置位置号	效验日期	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A-N	2020. 3	19280955	联合一苯抽提	501-A1-1001	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-P-106A\B附近	
2	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821454	联合一苯抽提	501-A1-1002	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-P-104A\B附近	
3	哈东方	GQB-200A-J	2019. 3	18280534	联合一苯抽提	501-A1-1003	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-P-107B附近	
4	哈东方	GQB-200A-N	2020. 11	20280312	联合一苯抽提	501-A1-1004	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-C-101附近	
5	哈东方	GQB-200A8	2010. 6	102486	联合一苯抽提	501-A1-1005	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-P-101A\B与P-109A\B之间	
6	哈东方	GQB-200A-J	2019. 3	18280542	联合一苯抽提	501-A1-1006	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-P-112与P-111A\B之间	
7	哈东方	GQB-200A-J	2017. 3	17280099	联合一苯抽提	501-A1-1007	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-D-115附近	
8	安仕得	ASD5300	2017. 10	17100032	联合一苯抽提	501-A1-1008	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-D-113与D-112之间	
9	安仕得	ASD5300	2017. 10	17100011	联合一苯抽提	501-A1-1009	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-D-112与D-114之间	
10	哈东方	GQB-200A-J	2017. 3	17280081	联合一苯抽提	501-A1-1010	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-D-101与D-111A之间	
11	汉威	GTQ-BS02	2022. 12	1C0510700020	联合一苯抽提	501-A1-1011	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	501-A-102A~D和A-103A~101A\B之间	
12	北京燕山	KS-3	2022. 01	A22010095	联合一苯抽提	GT-20010	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	5PR15A柱东侧	
13	哈东方	GQB-200A	2022. 7	21282637	联合一苯抽提	500-A1A-20018	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	密闭采样器旁	
20万吨/年苯抽提装置有毒气体报警器明细表																
序号	生产厂家	产品型号	出厂日期	出厂编码	装置名称	装置位置号	效验日期	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A4D	2022. 07	21460826	联合一苯抽提	501-A1-1101	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-C-102附近	
2	哈东方	GQB-200A4D	2022. 07	21460828	联合一苯抽提	501-A1-1102	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-D-106附近	
3	汉威	GTQ-BS03	2022. 12	11140001	联合一苯抽提	501-A1-1103	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-D-111A\B之间	
4	哈东方	GQB-200A9	2022. 7	21460830	联合一苯抽提	501-A1-1104	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-D-104附近	
5	汉威	GTQ-BS03	2023. 11	1. 13E+08	联合一苯抽提	501-A1-1105	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-D-112A附近	
6	汉威	GTQ-BS03	2023. 11	1022484	联合一苯抽提	501-A1-1106	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-D-112B附近	
7	哈东方	GQB-200A4D	2022. 07	20460939	联合一苯抽提	501-A1-1107	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	苯抽提泵房	
8	汉威	GTQ-BS03	2023. 11	2B0826300001	联合一苯抽提	GT-20009	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	602-P-206A/B之间	
9	汉威	GTQ-BS03	2023. 10	2A0728300001	联合一苯抽提	GT-20011	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-P-101A/B附近	
10	汉威	GTQ-BS03	2022. 12	1C1303900001	联合一苯抽提	GT-20012	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-P-104A/B/501-P-105A/B附近	
11	燕山	DS-100	2022. 02	A22028011	联合一苯抽提	GT-20013	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-P-103A/B附近	
12	汉威	GTQ-BS03	2022. 12	11400003	联合一苯抽提	GT-20014	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-P-114附近	
13	汉威	GTQ-BS03	2023. 11	2B0826300	联合一苯抽提	500-A1A-20017	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	密闭采样器附近	

14	汉威	GTQ-BS03	2022. 12	1C1111400	联合一苯抽提	500-AIA-20015	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-D-113附近	
15	哈东方	GQB-200A4D	2024. 07	21463601	联合一苯抽提	501-GT-20020	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-D-111C附近	
16	哈东方	GQB-200A4D	2024. 07	21461502	联合一苯抽提	501-GT-20021	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	501-D-111D附近	
17	哈东方	GQB-200A4D	2024. 07	21461032	联合一苯抽提	501-AIA-20019	25. 04	1年	0	3PPm	6PPm	合格	正常	C6H6	苯抽提分析小屋旁	


延安石化厂120万吨/年连续重整反应部分工艺流程图

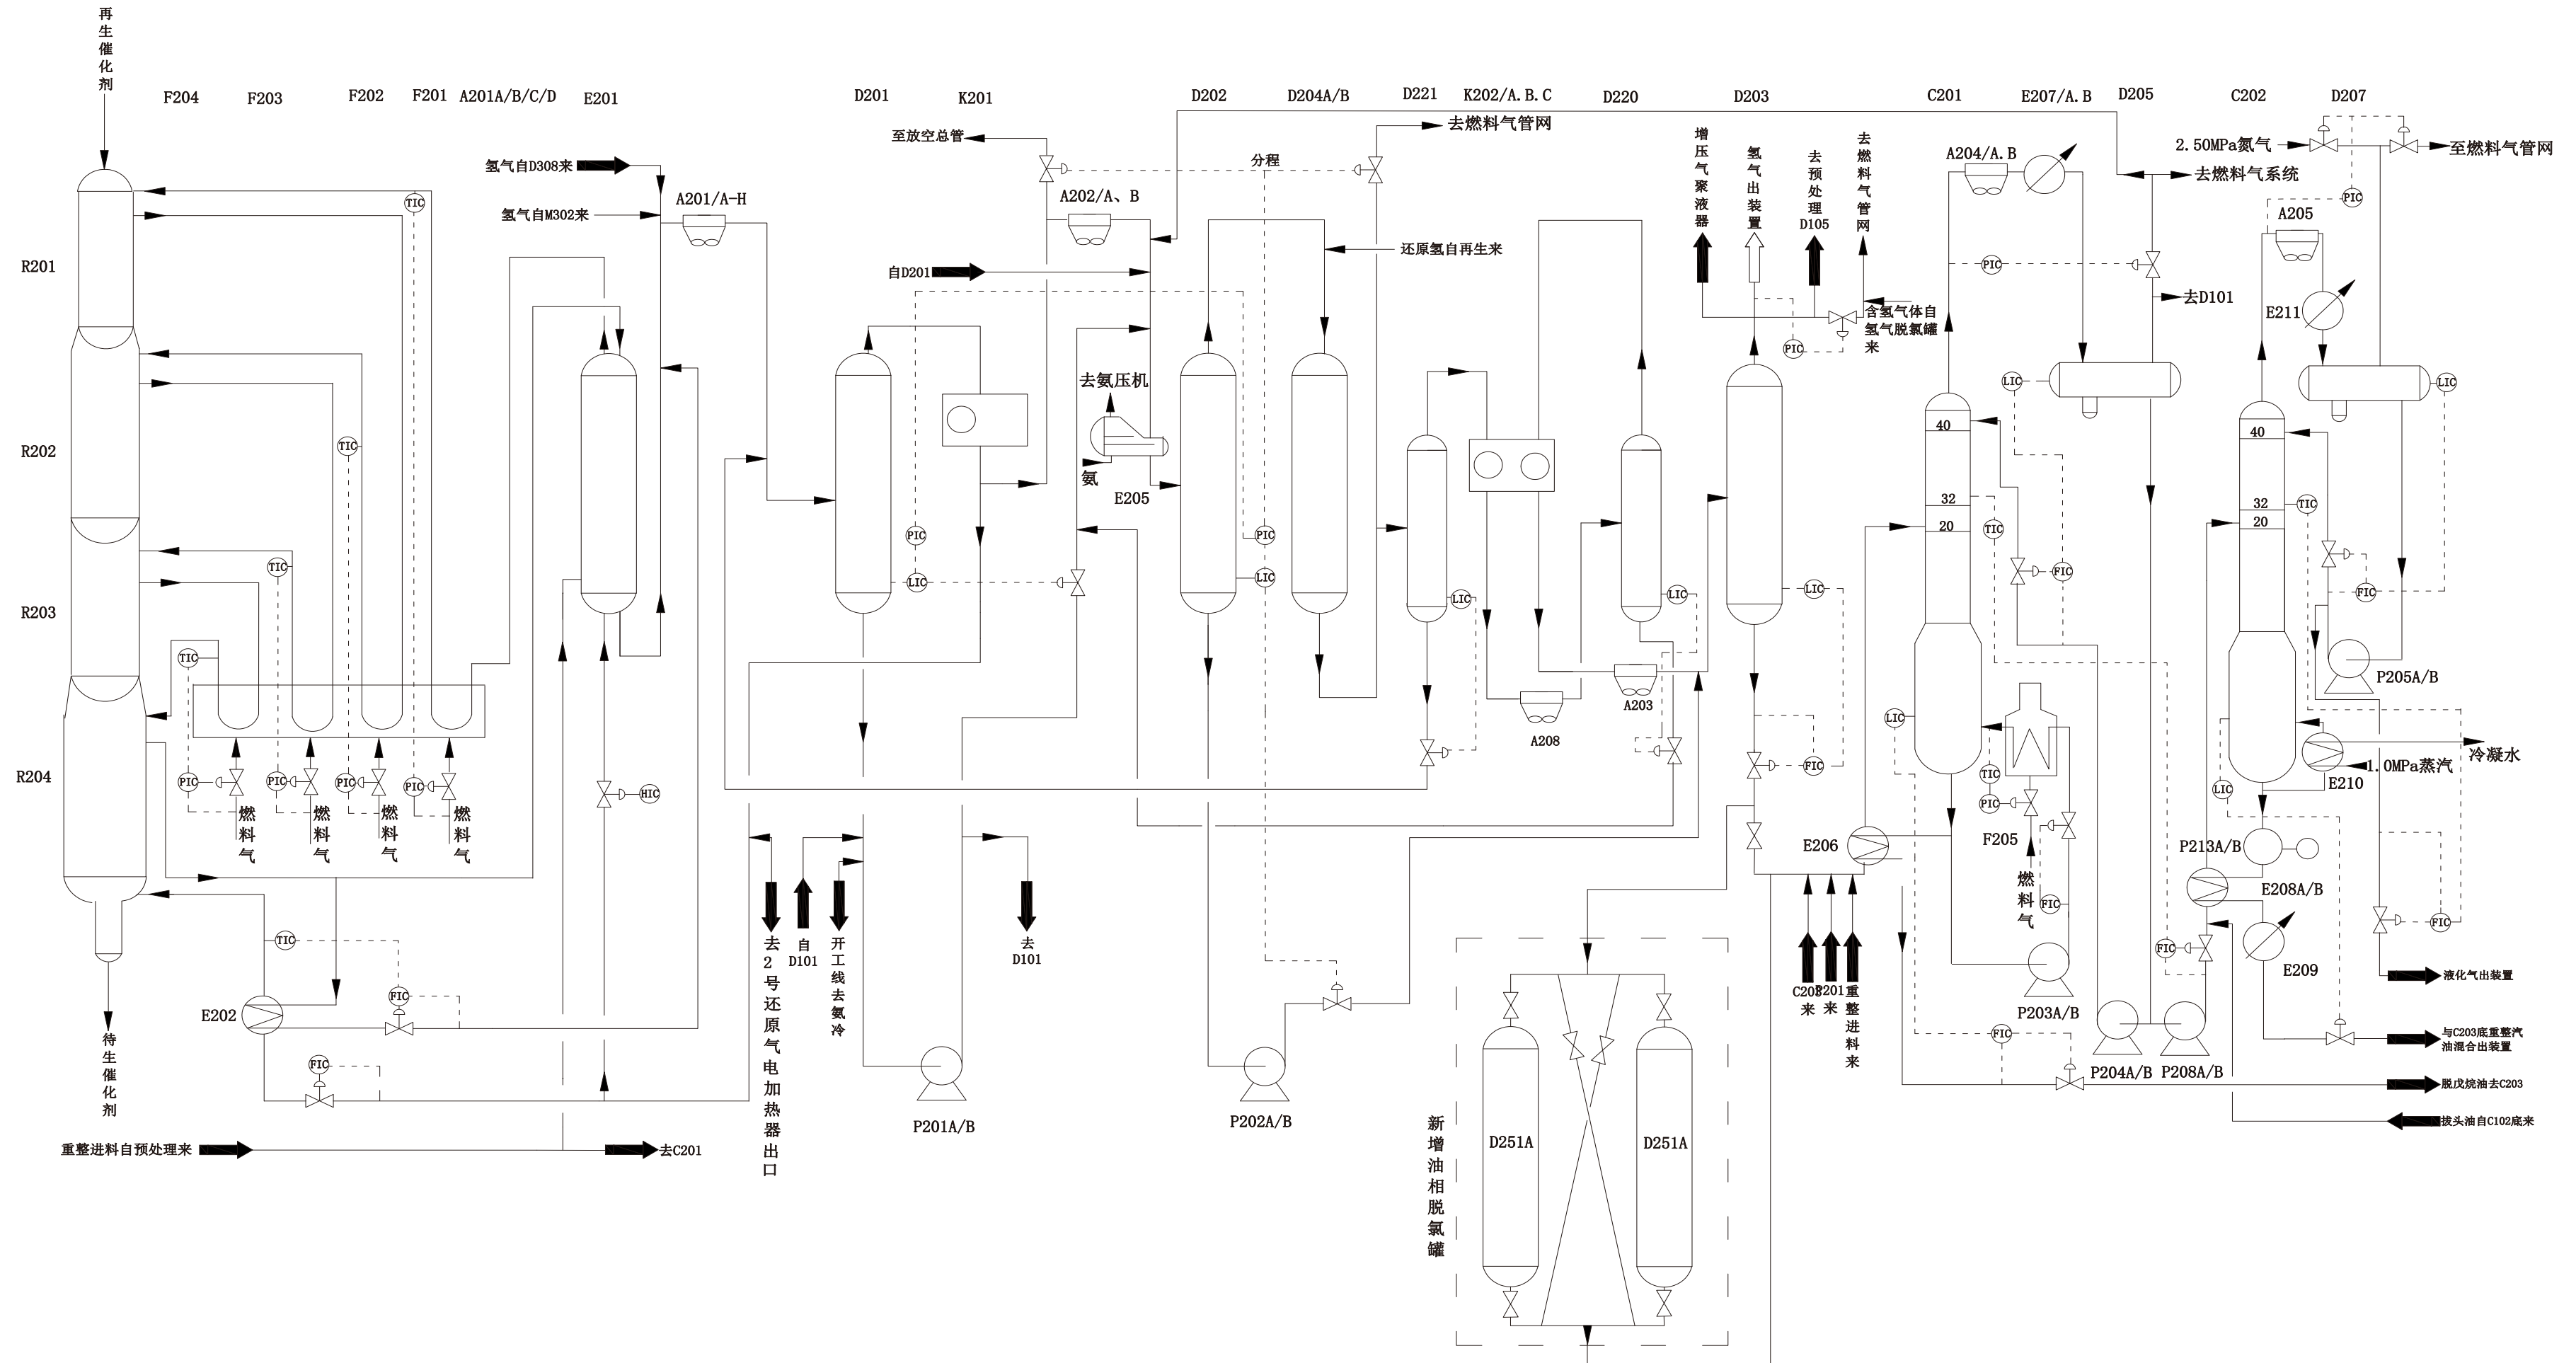

延安石化厂120万吨/年连续重整催化剂再生部分工艺流程图

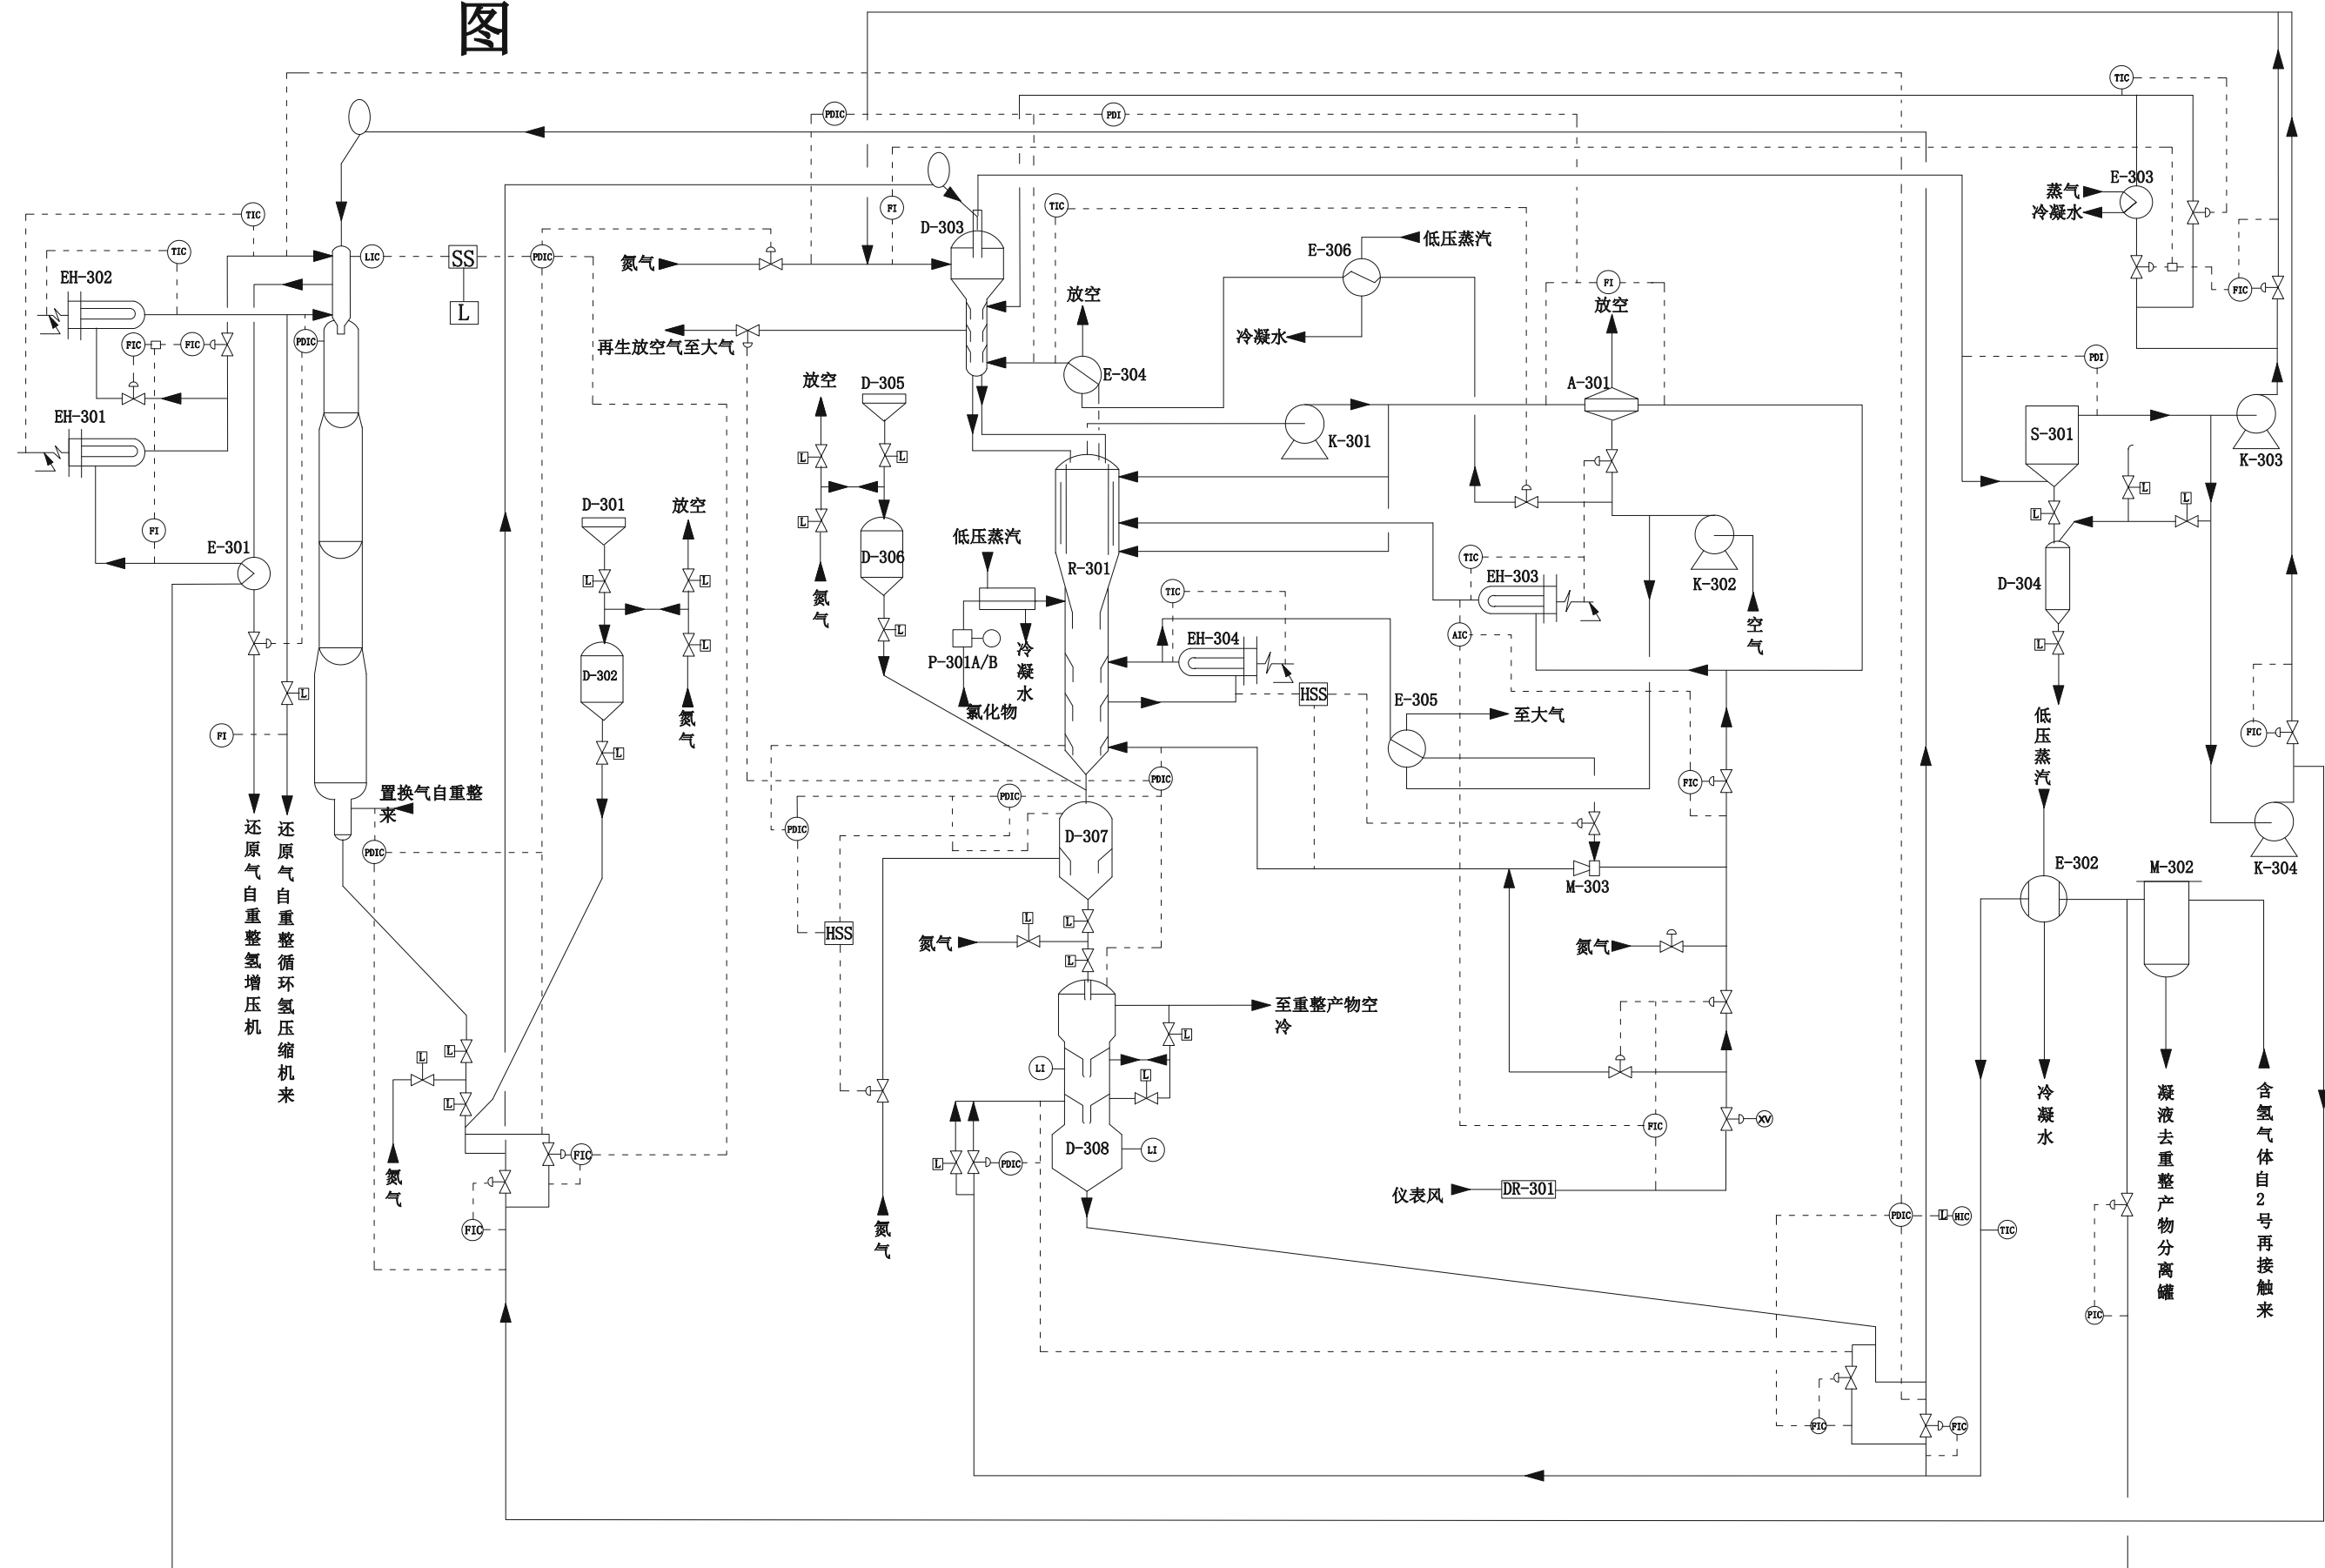

延安石化厂20万吨/年苯抽提工艺流程图

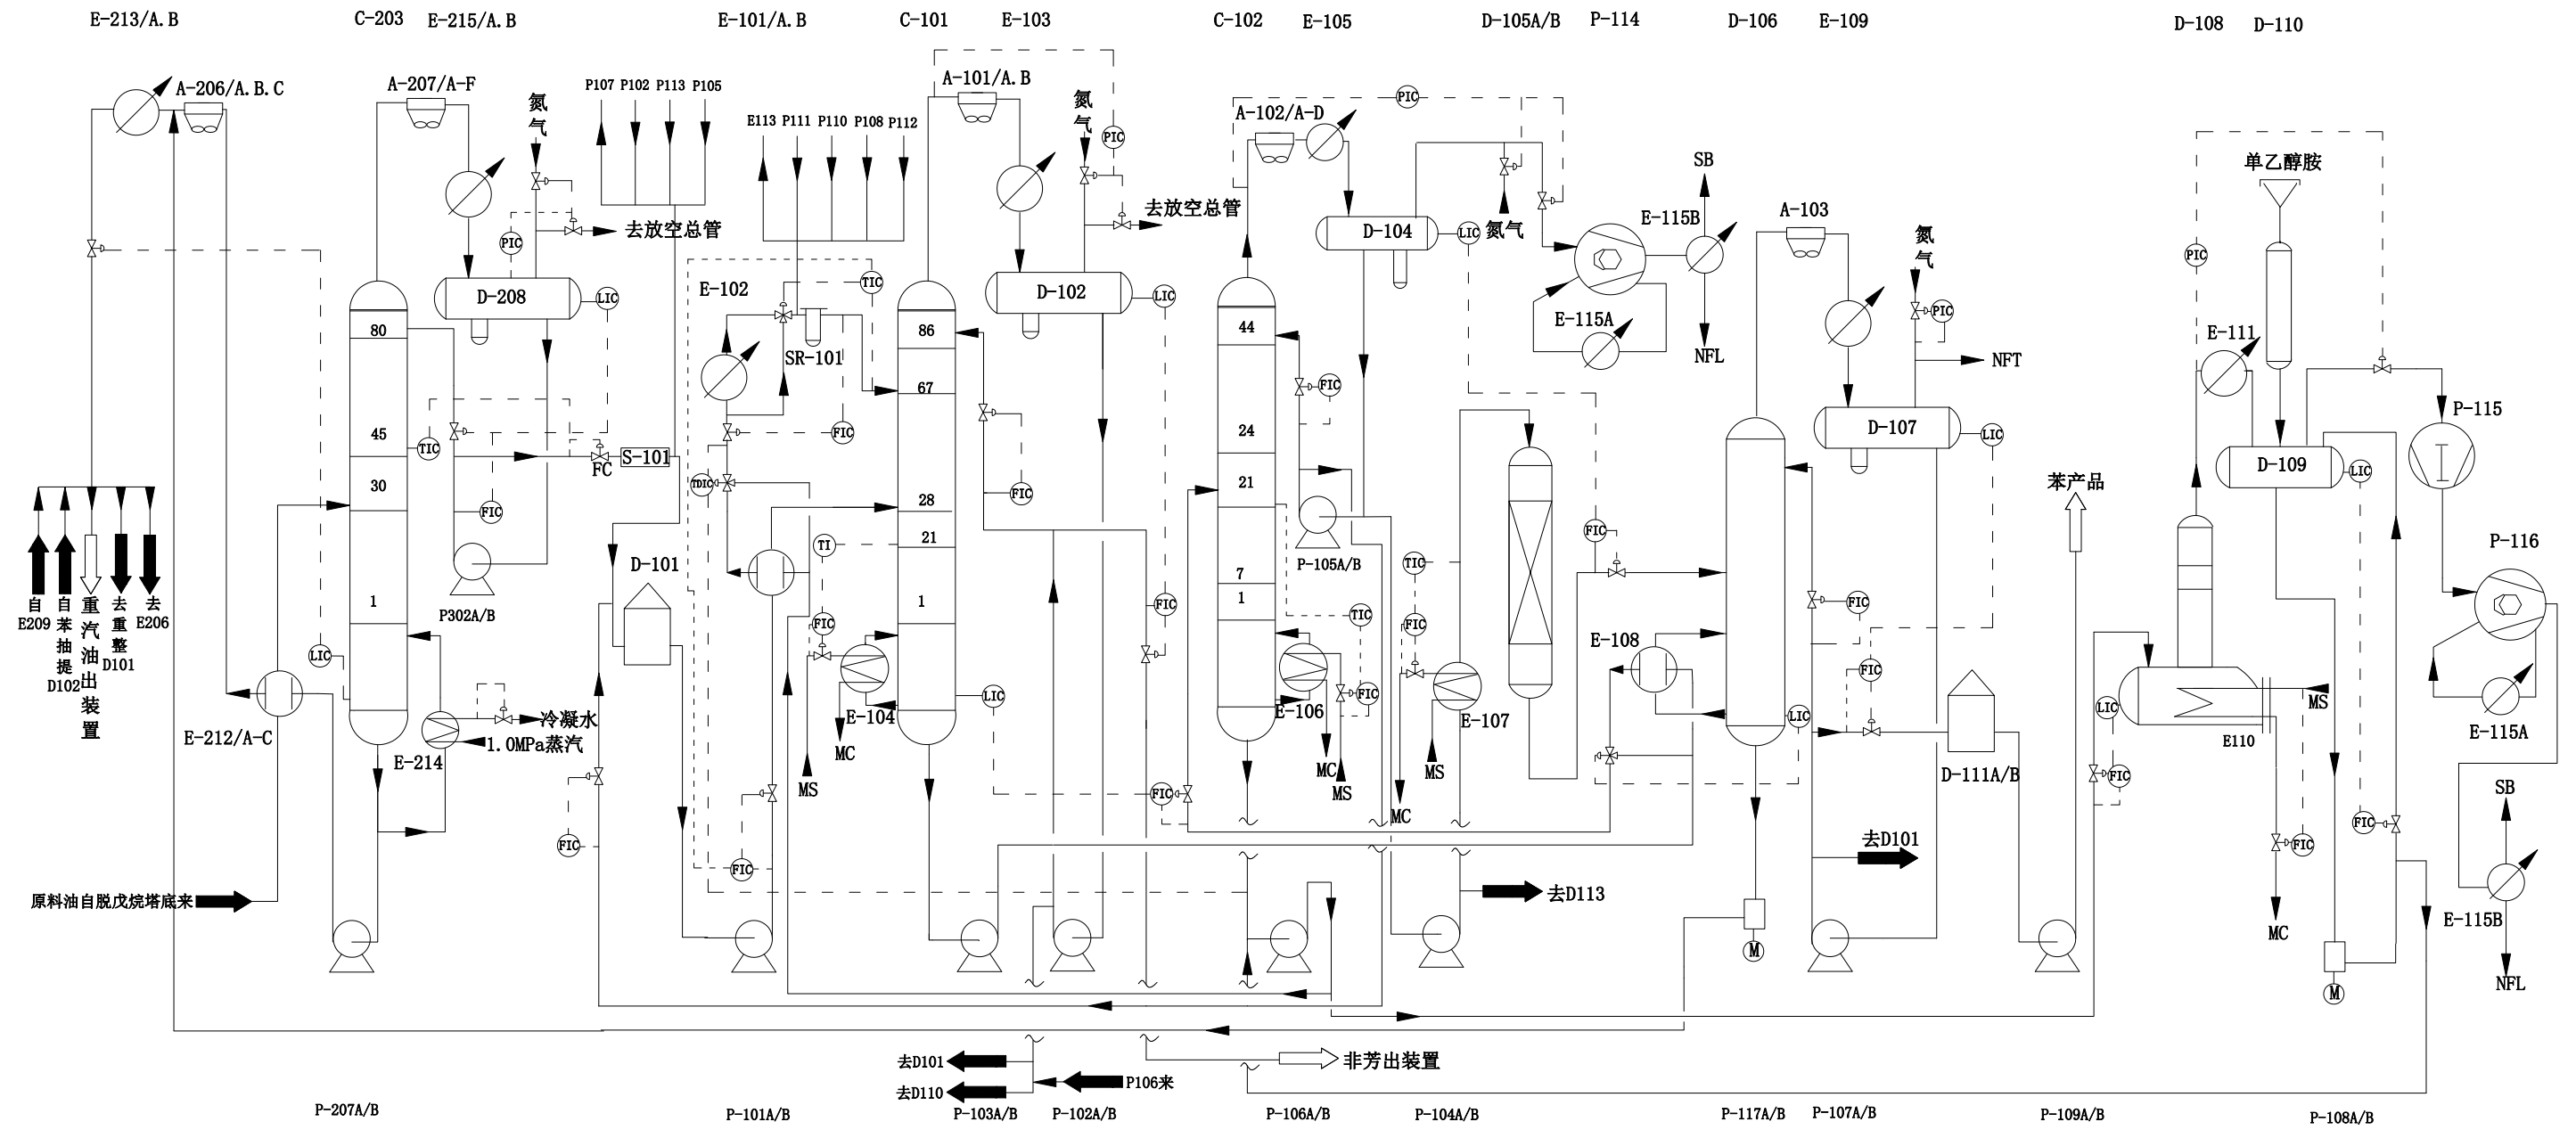

注：C203为重整部分


附件八. 设备平面布置图

安

全

通

道

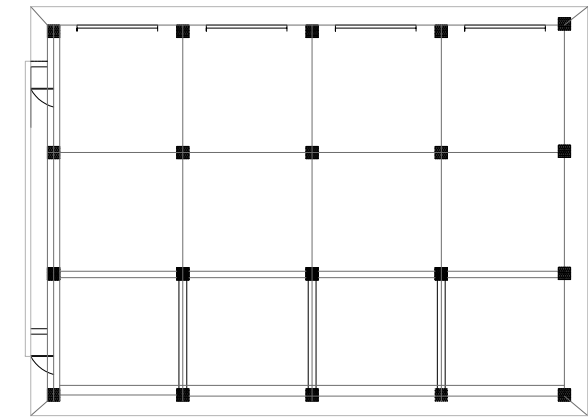


仪表机柜室

安

全

通

道

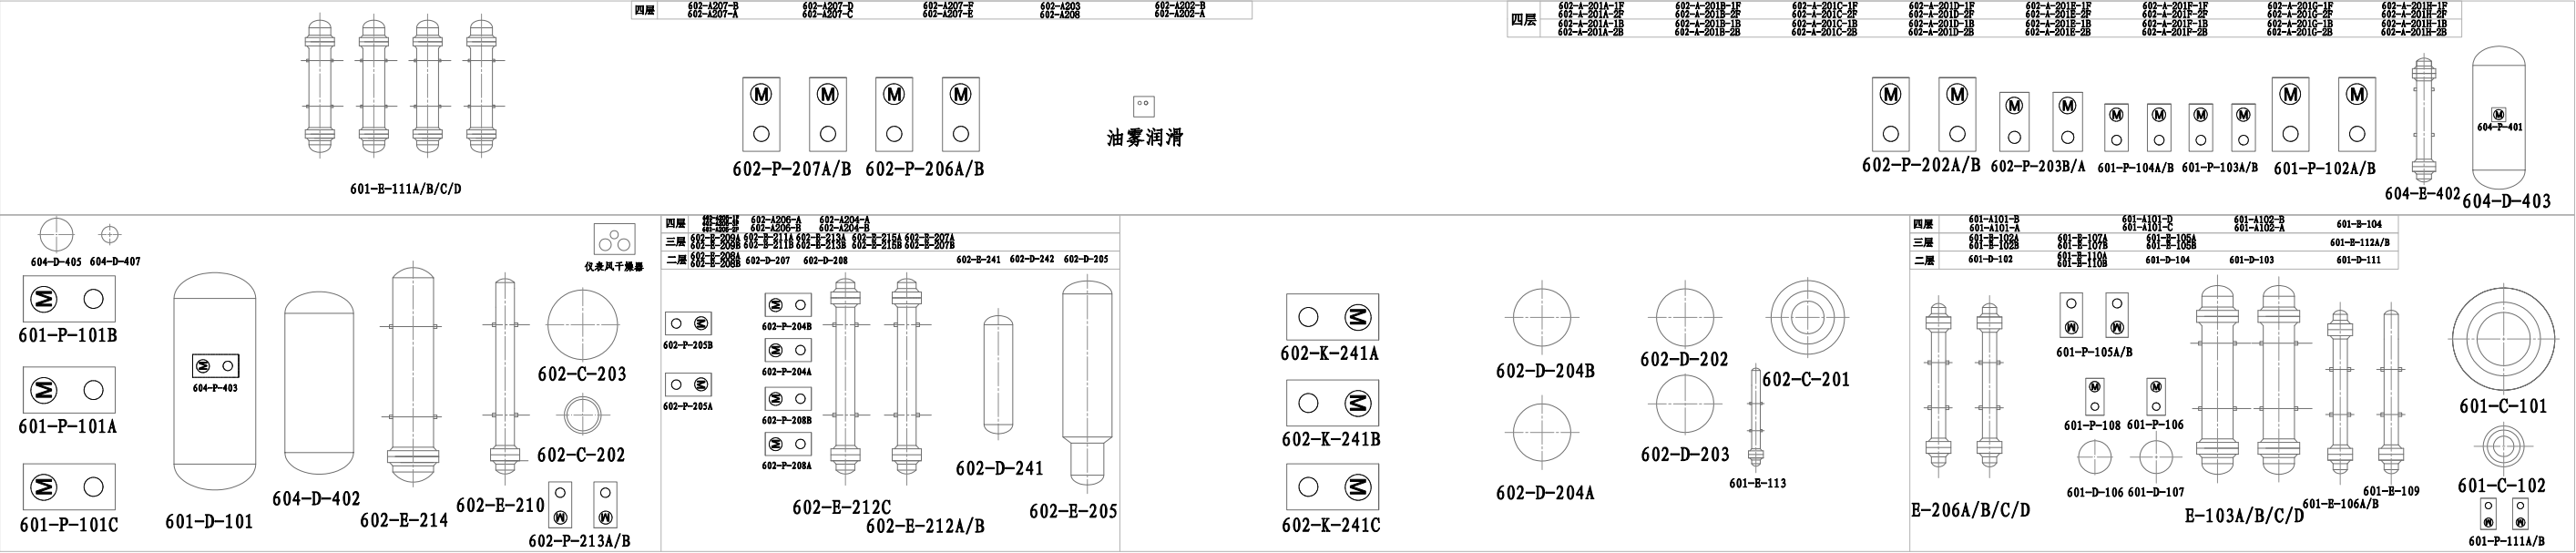


安


全

通


道

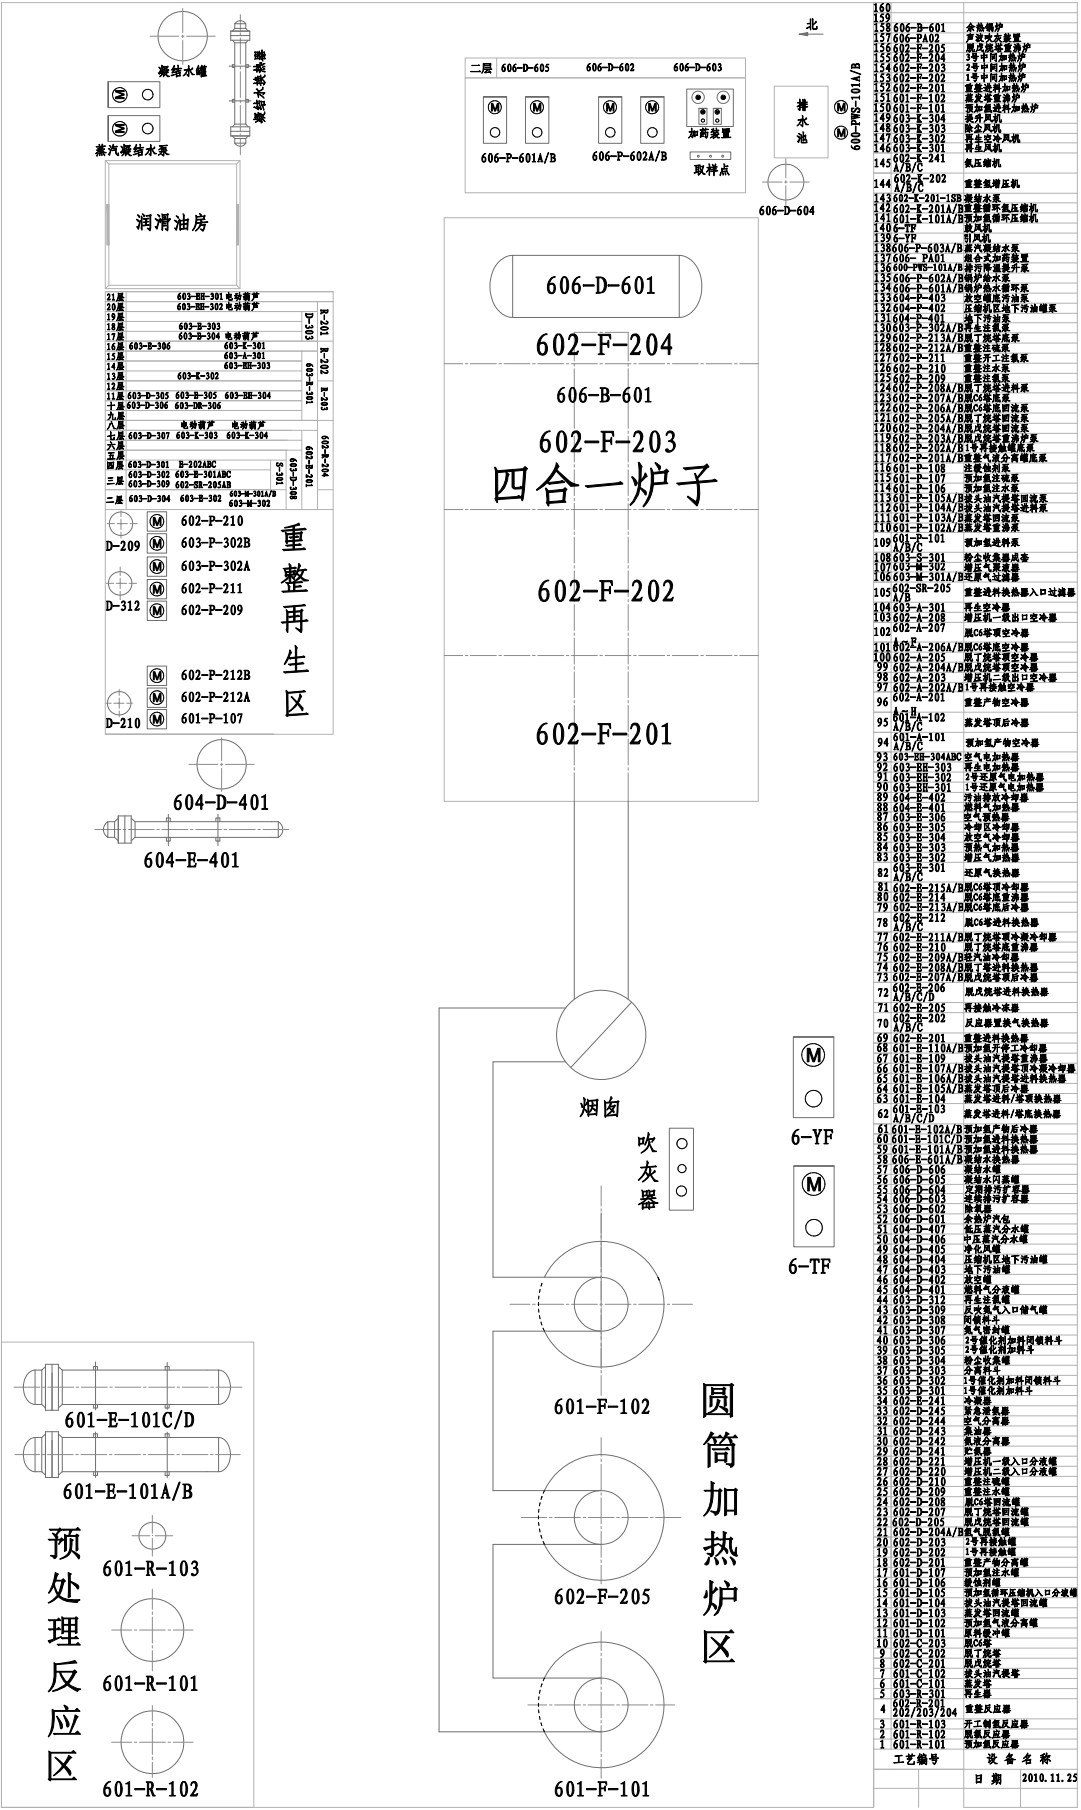

附件九. 设备竖面布置图

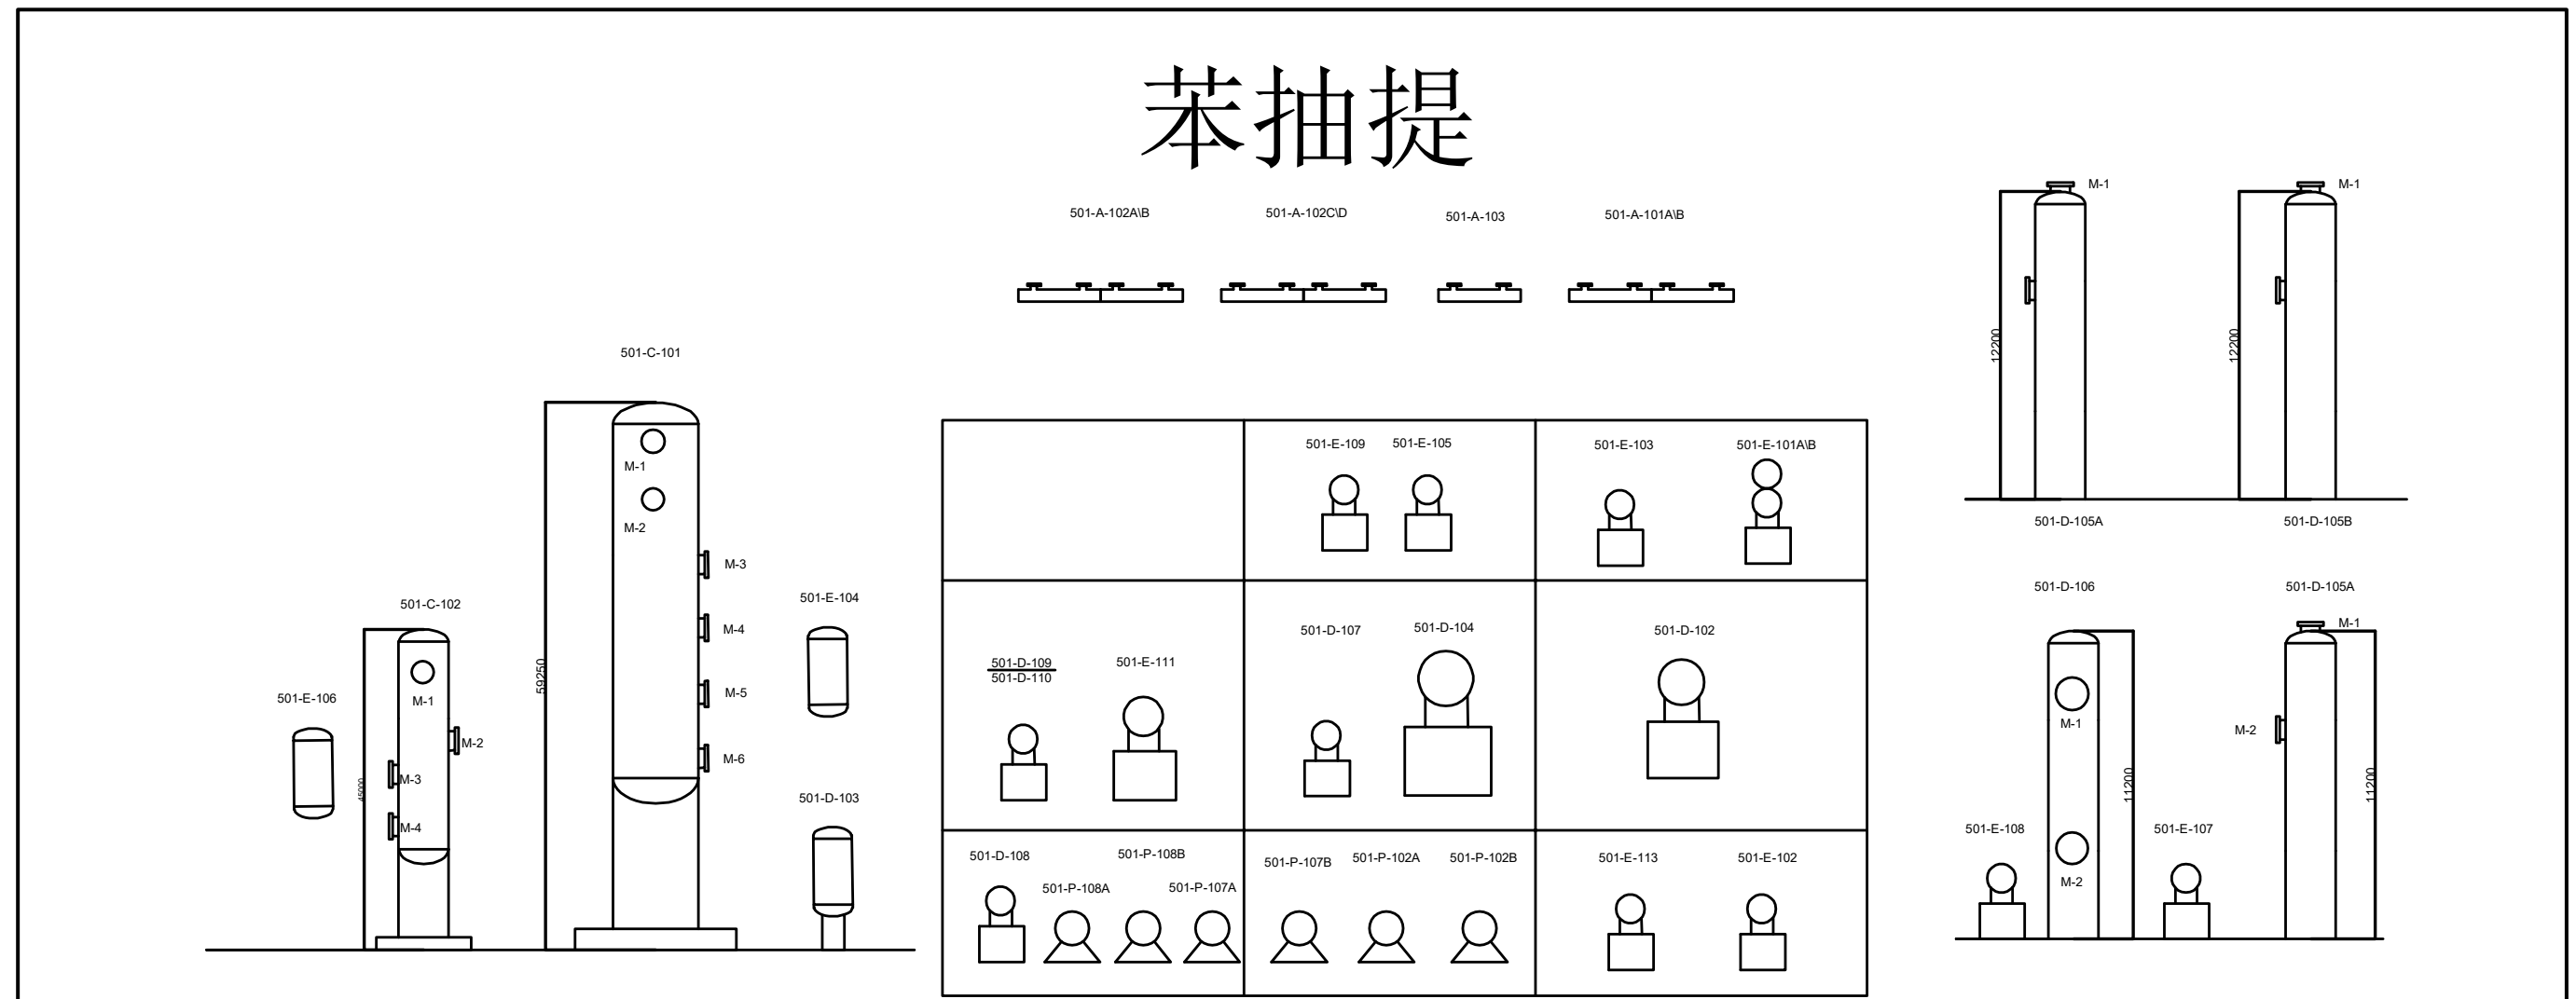


泵带区





602-D-403

602-A-201A\B\C\D\E\F\G\H

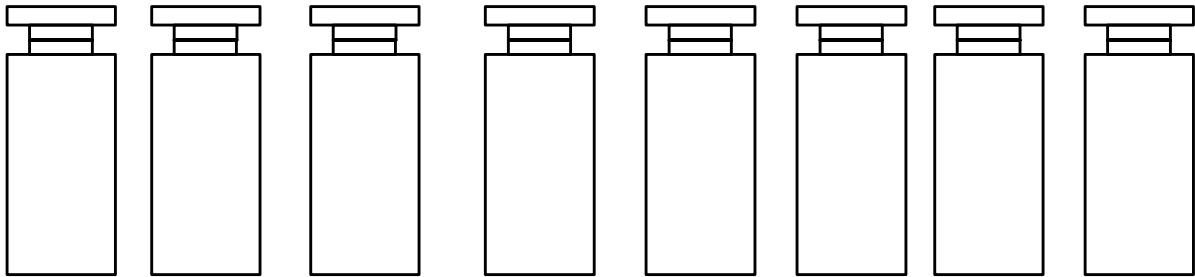

602-E-402

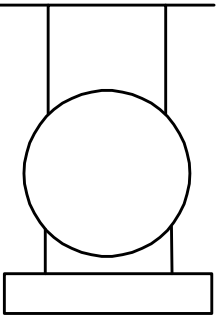

602-P-207A

602-P-207B

602-P-206A

602-P-206B

602-P-202A

602-P-202B

602-P-203A

602-P-203B

602-P-104A

602-P-104B

602-P-207A

602-P-103A


602-P-103B

602-P-102A

602-P-102B


602-P-401

重整构二

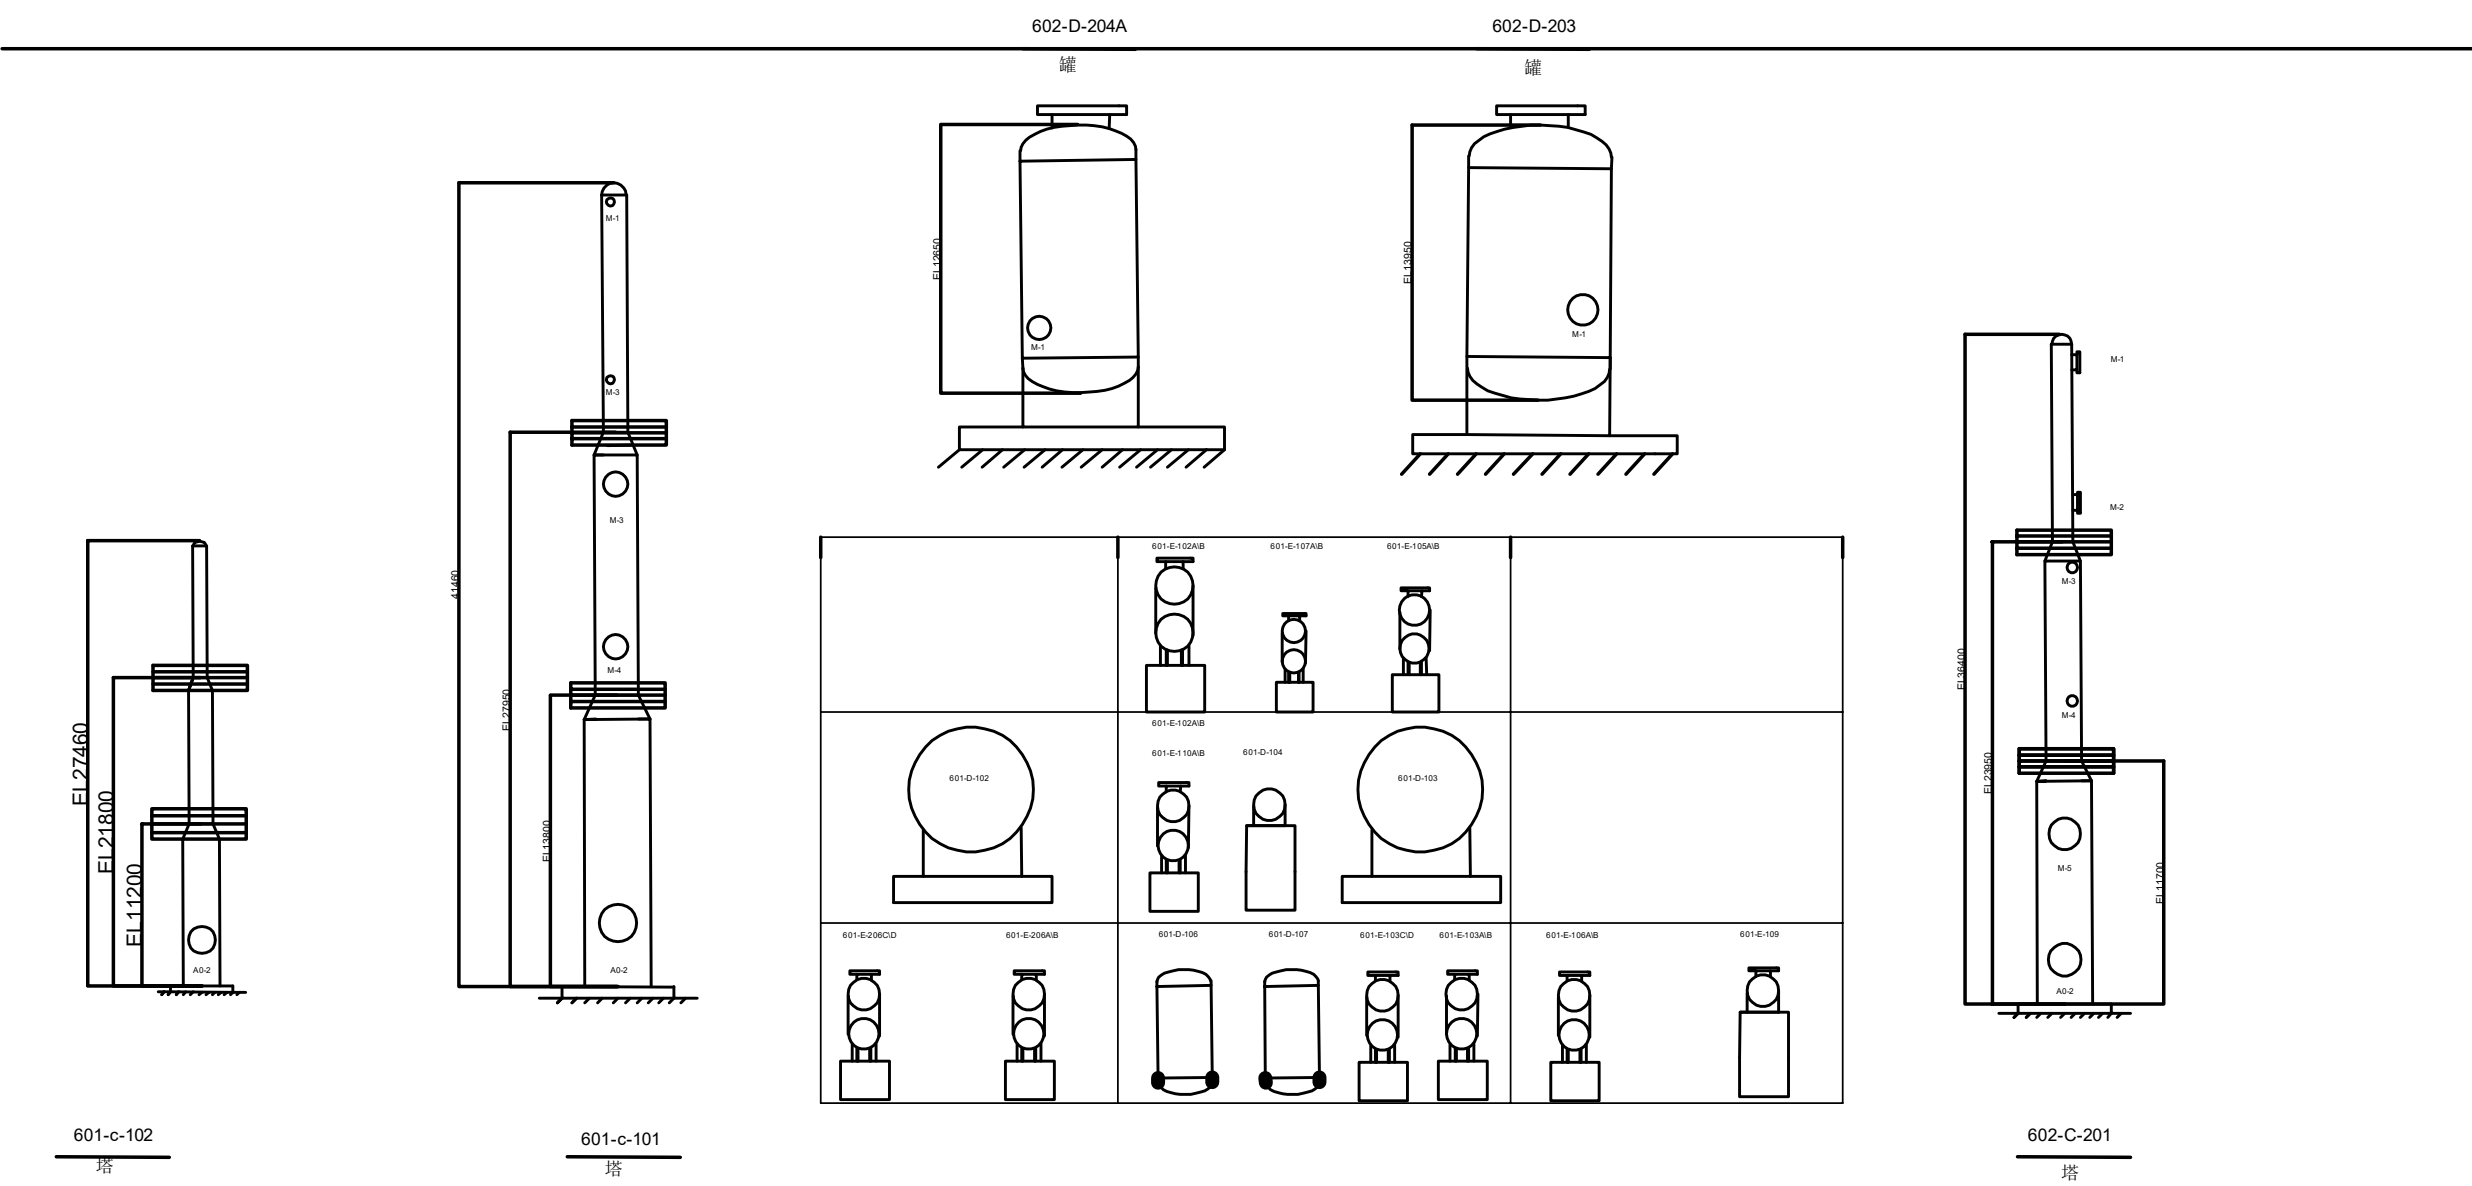


重整构一



601-R-102




601-R-101




601-R-103

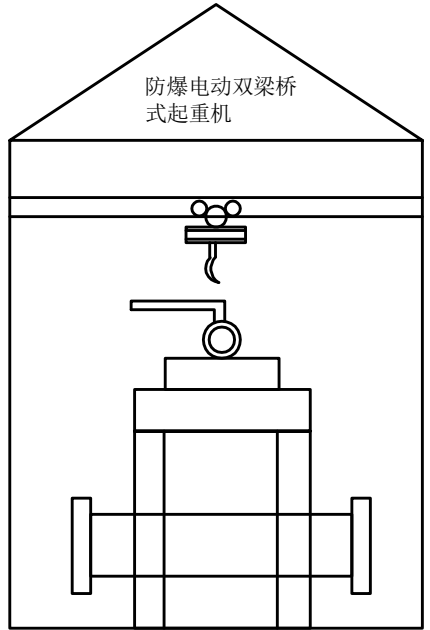

606-D-605




606-D-602

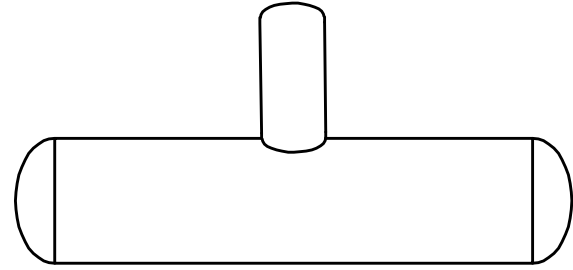


606-D-603




606-SC-601

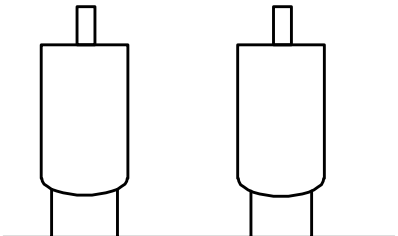


606-P-601A




606-P-601B




606-P-602A




606-P-602B





606-PA01



606-SU-601

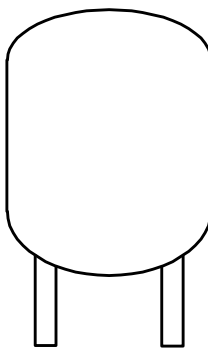


重整构三

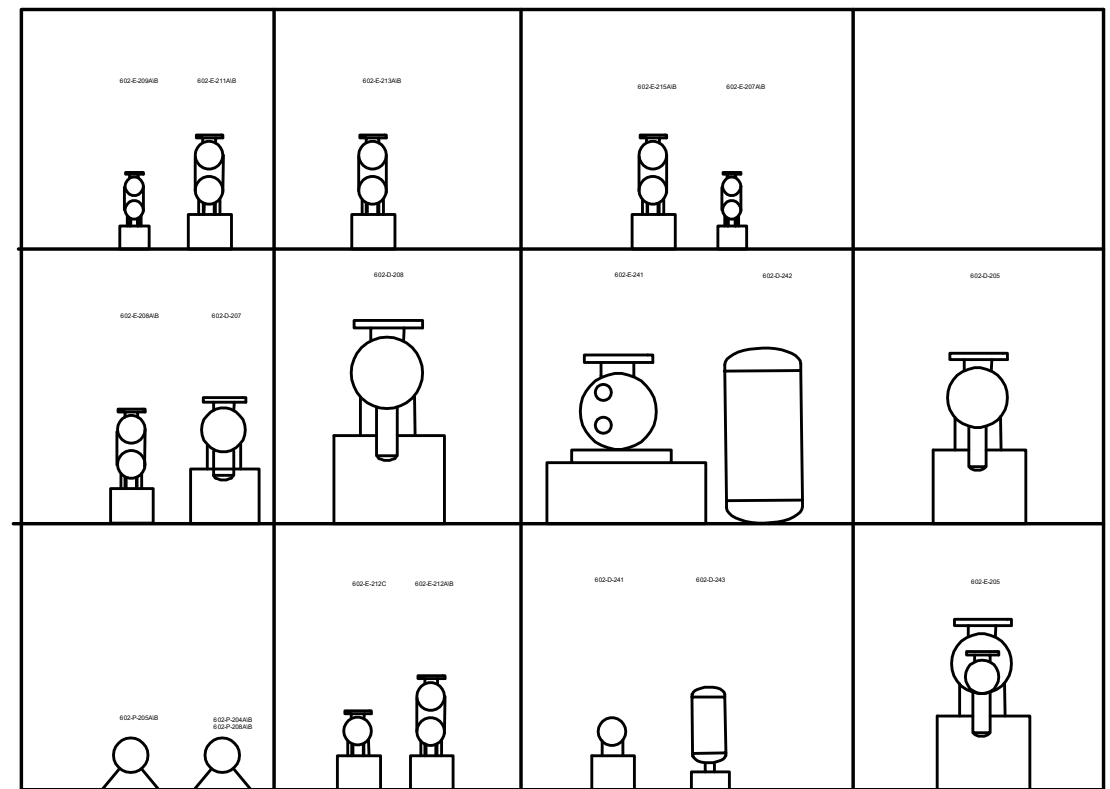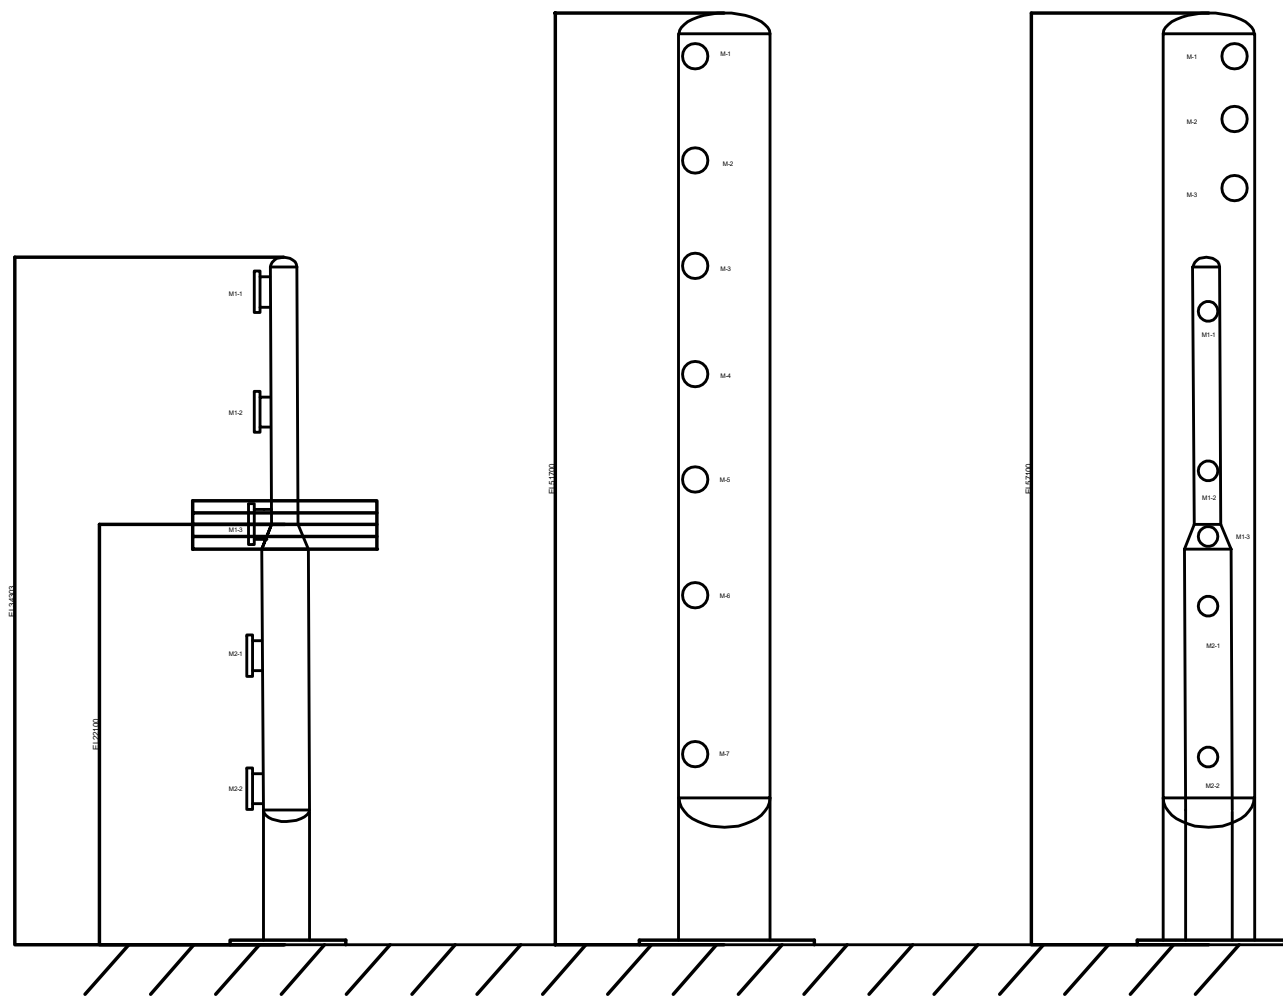

附件十. 主要设备结构示意图


离心式压缩机:

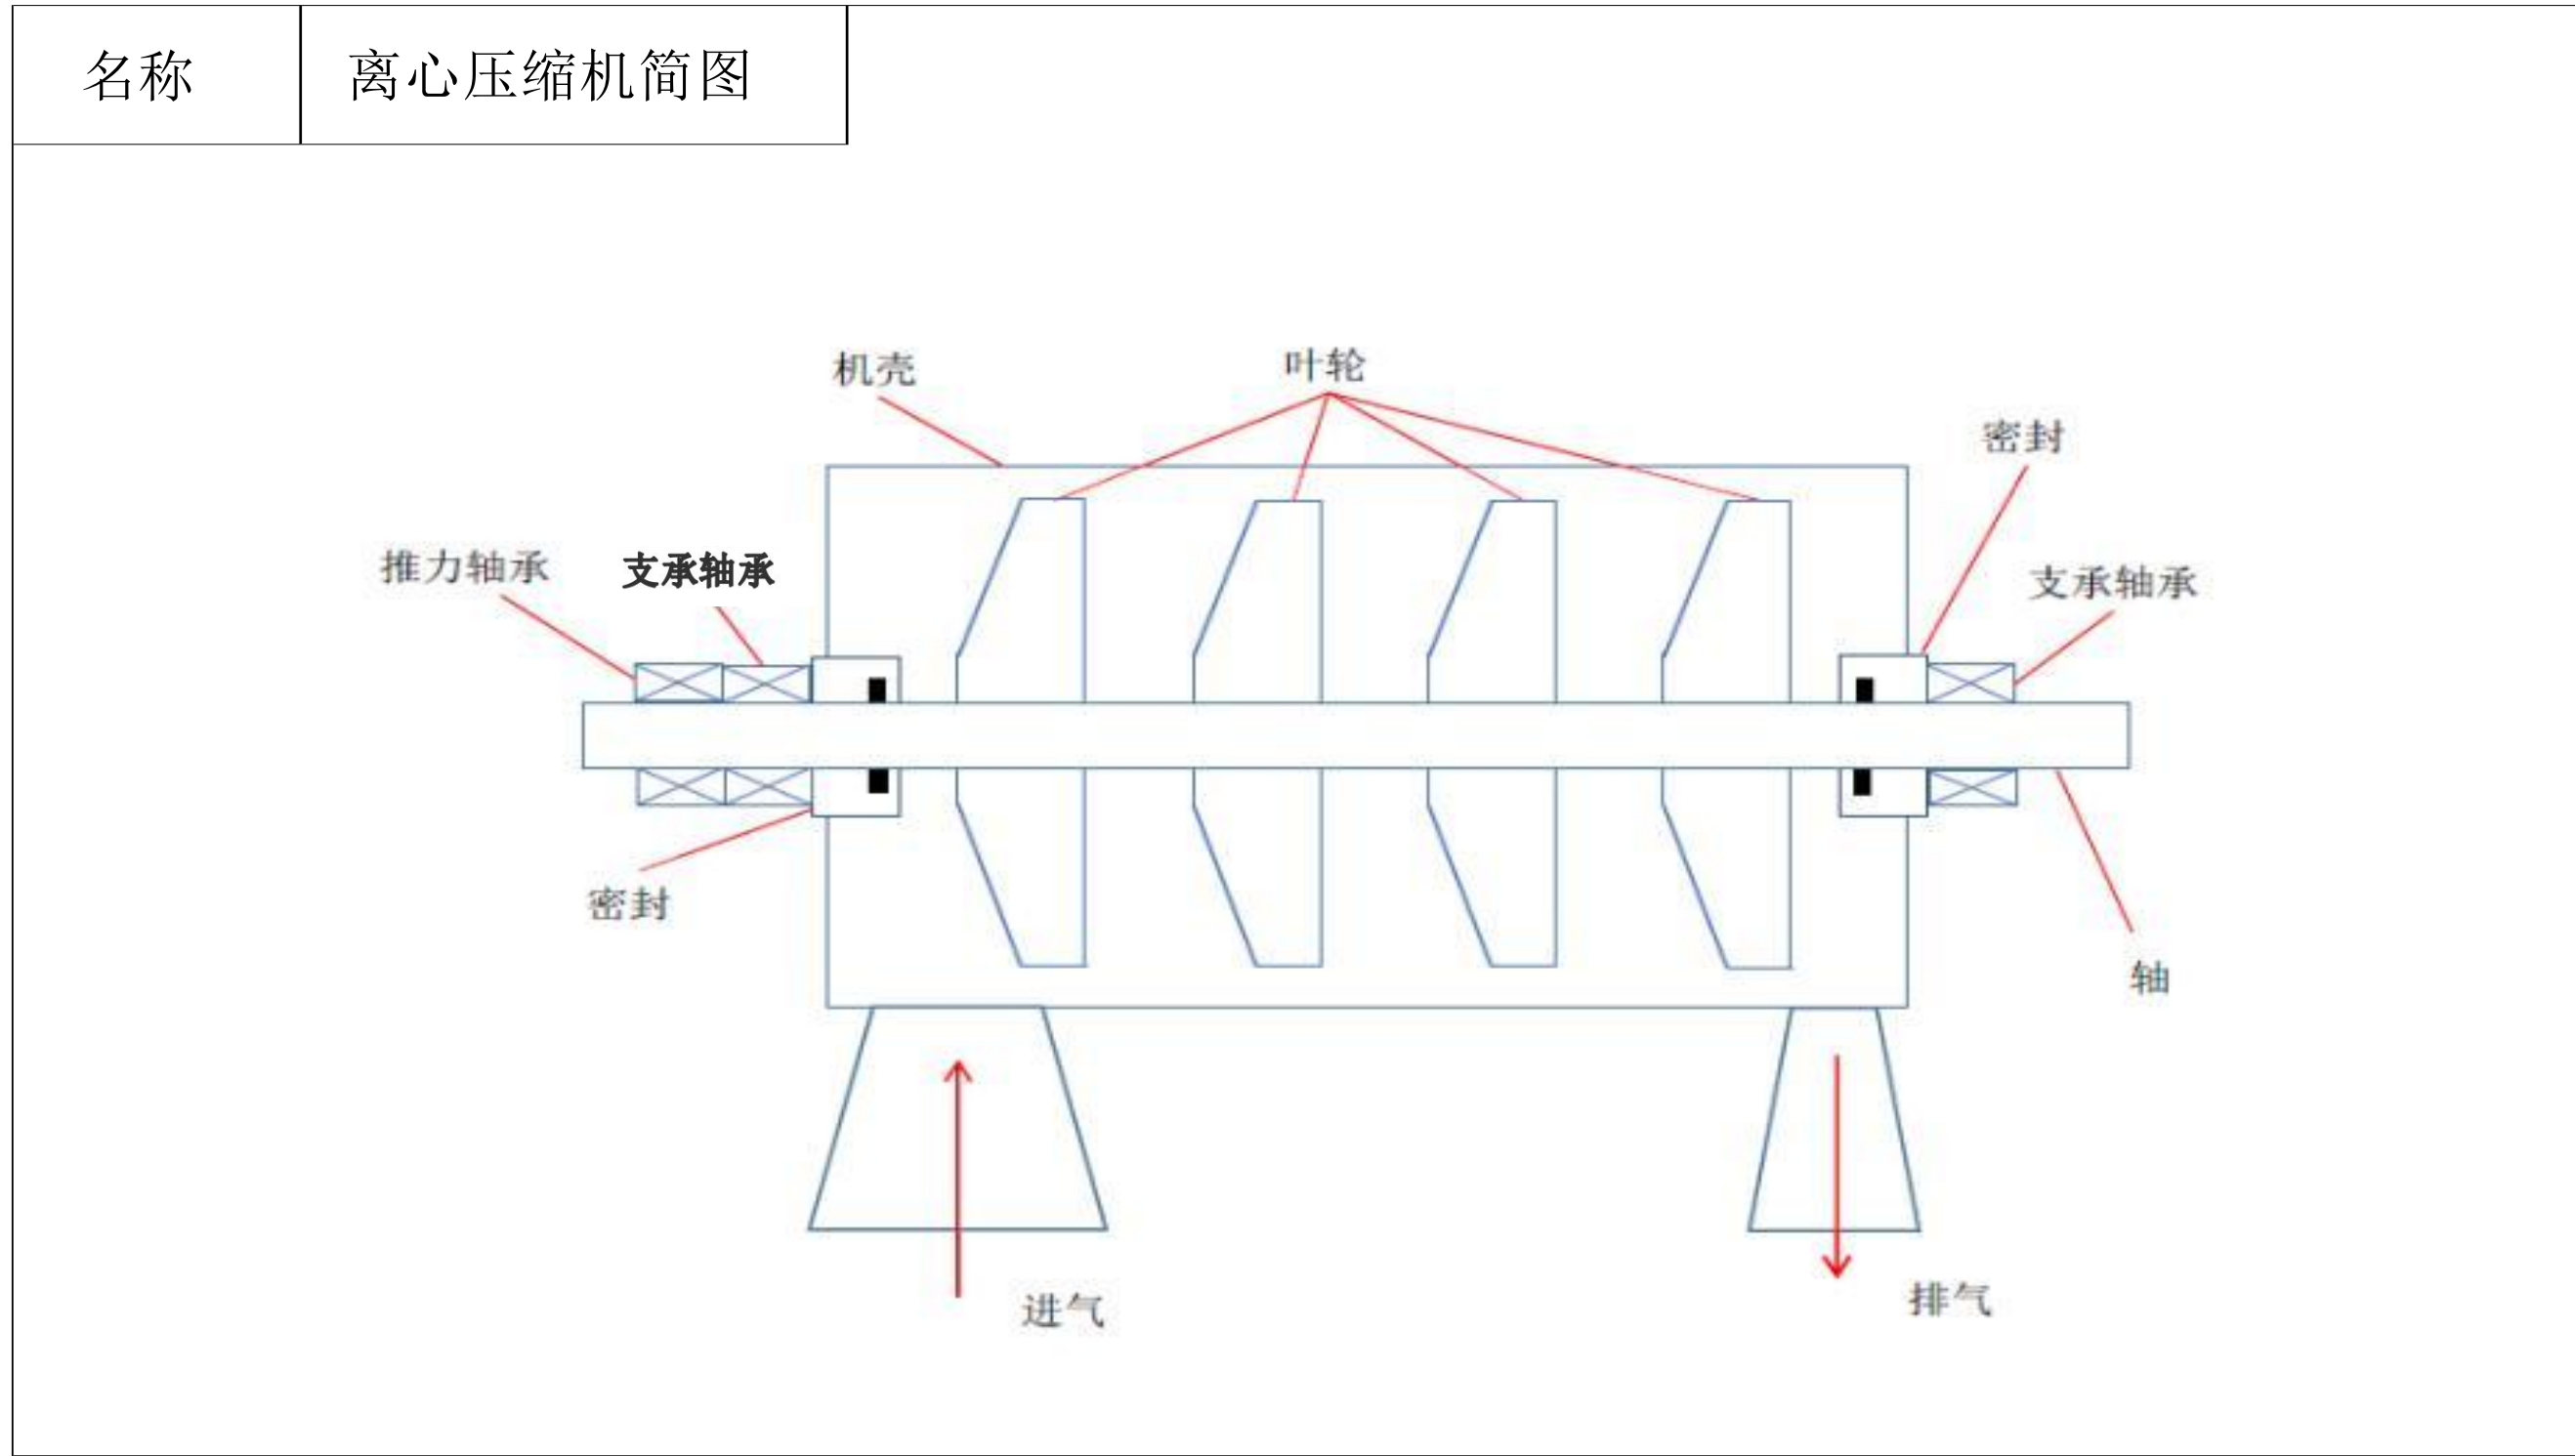

制图人: 刘刚

审核人: 王健


往复压缩机：

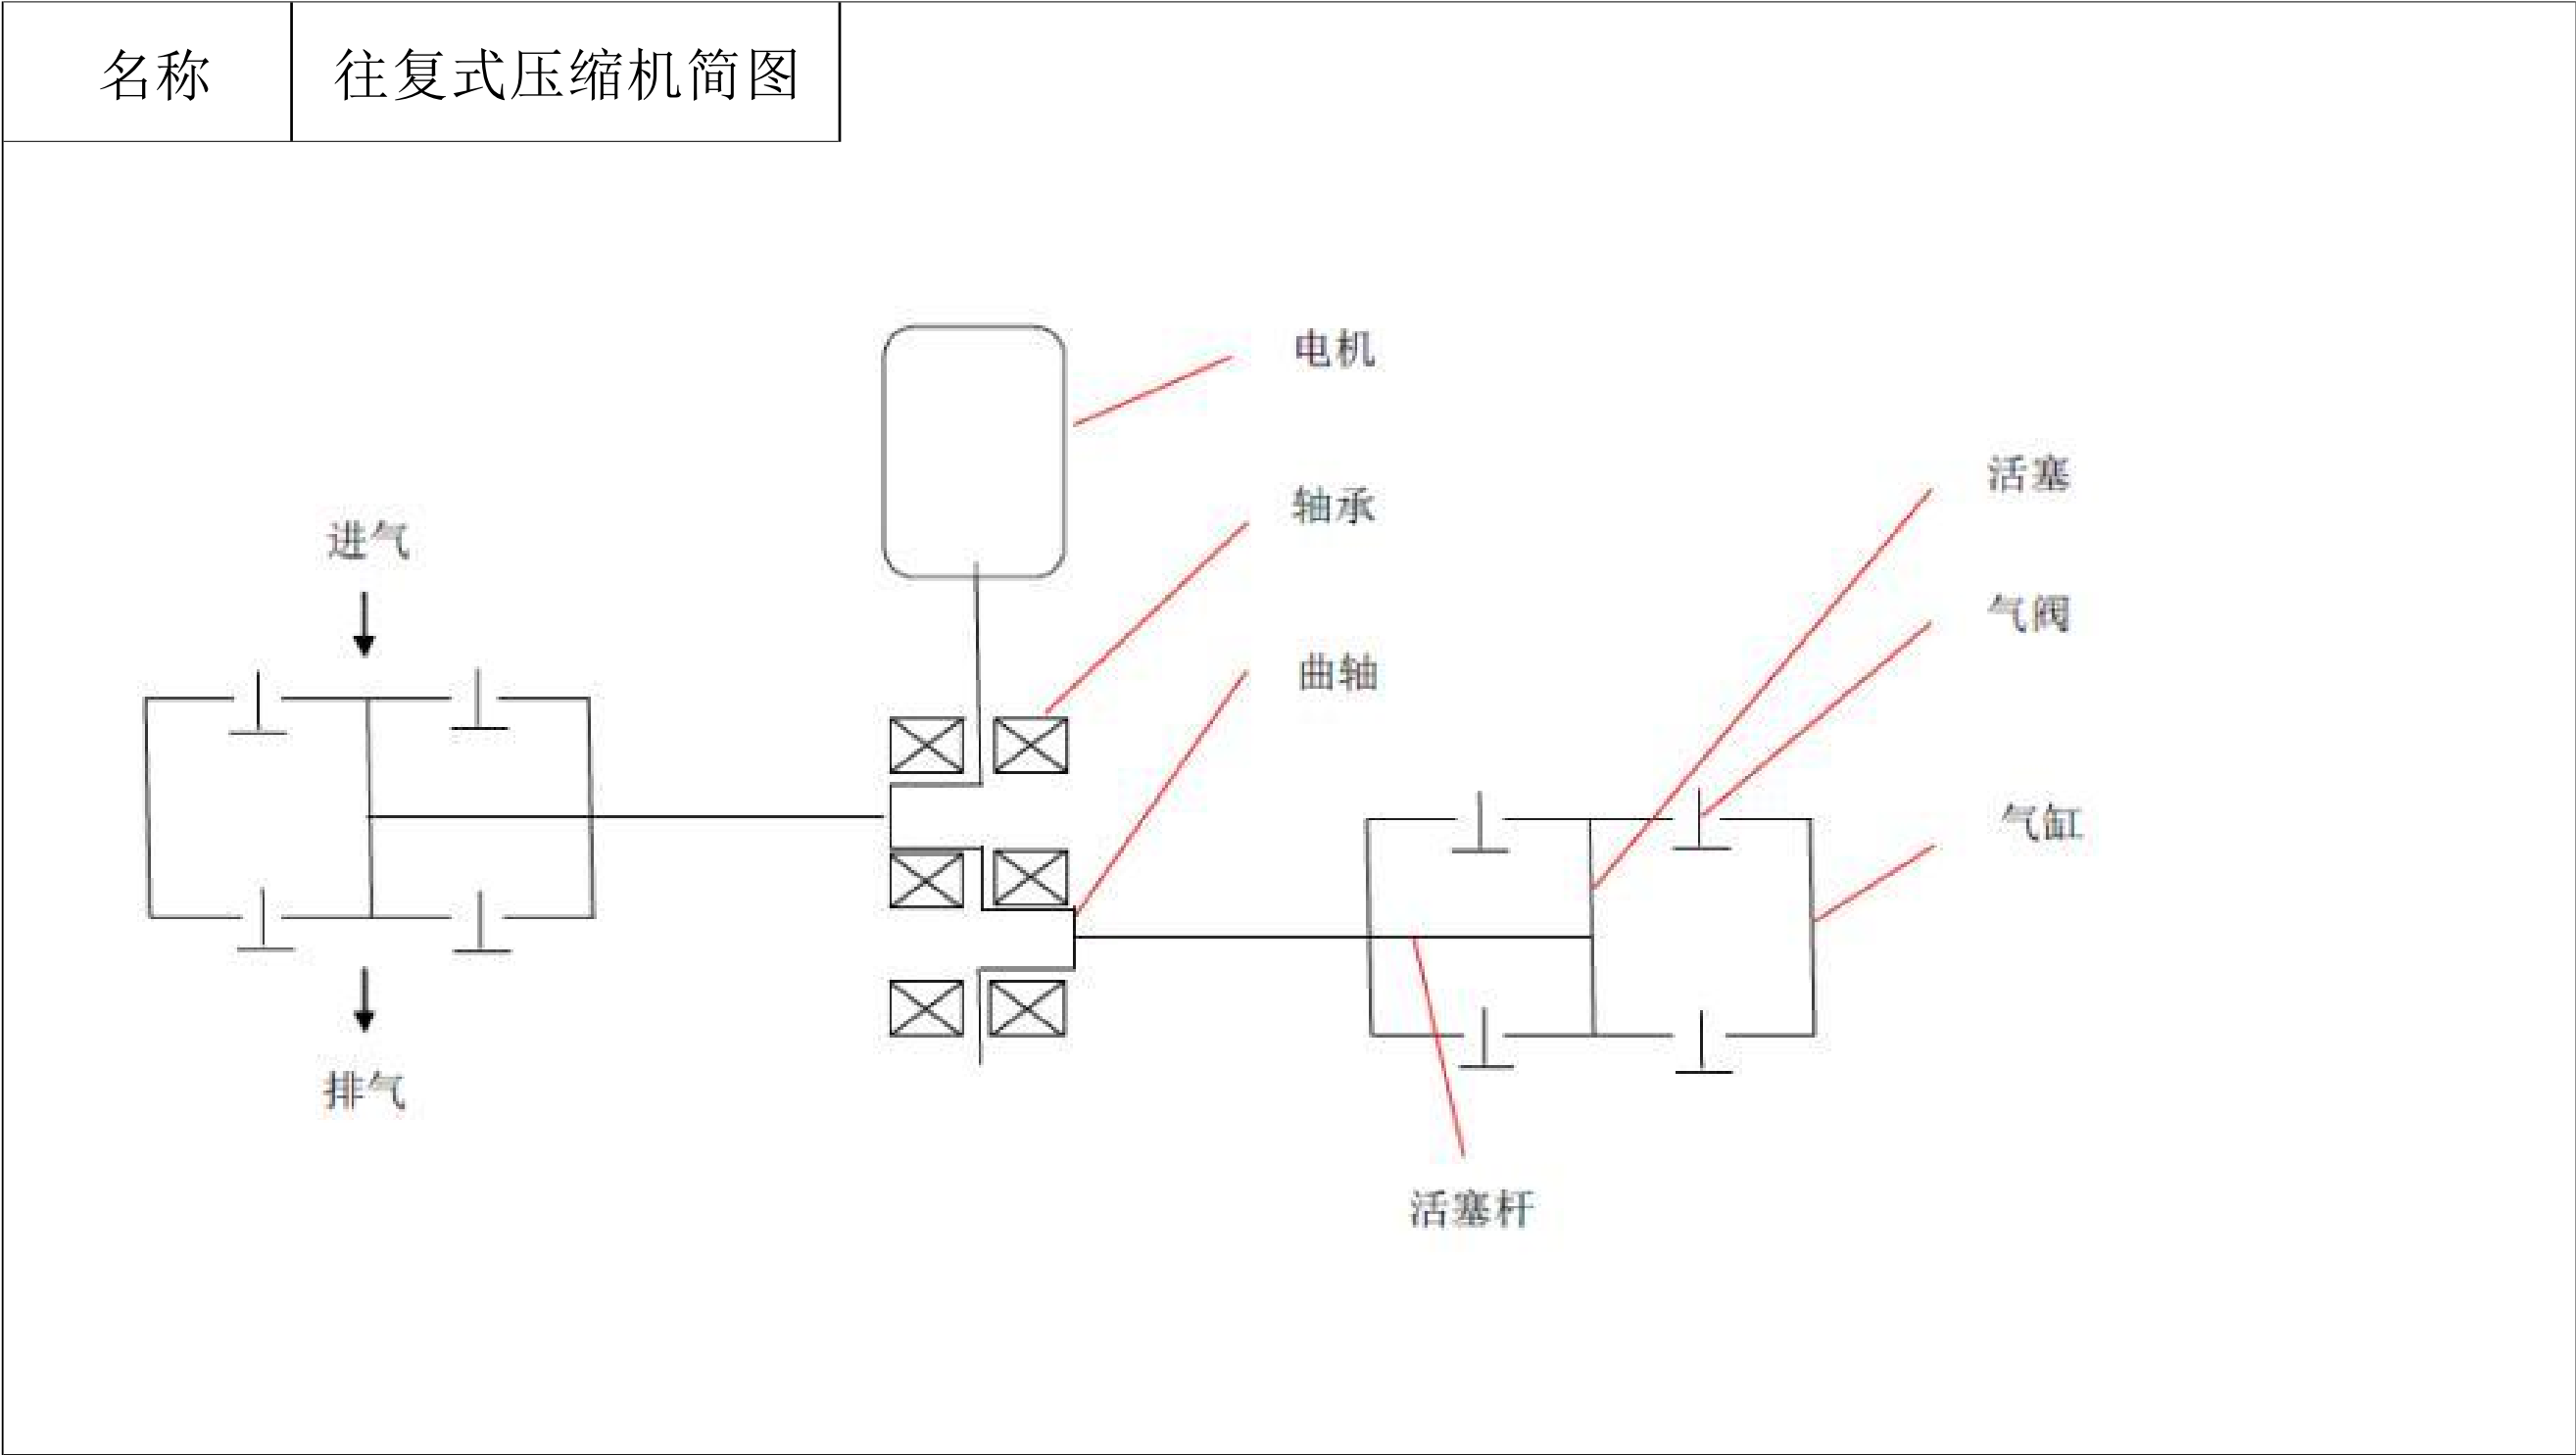

制图人：刘刚

审核人：王健

反应器：

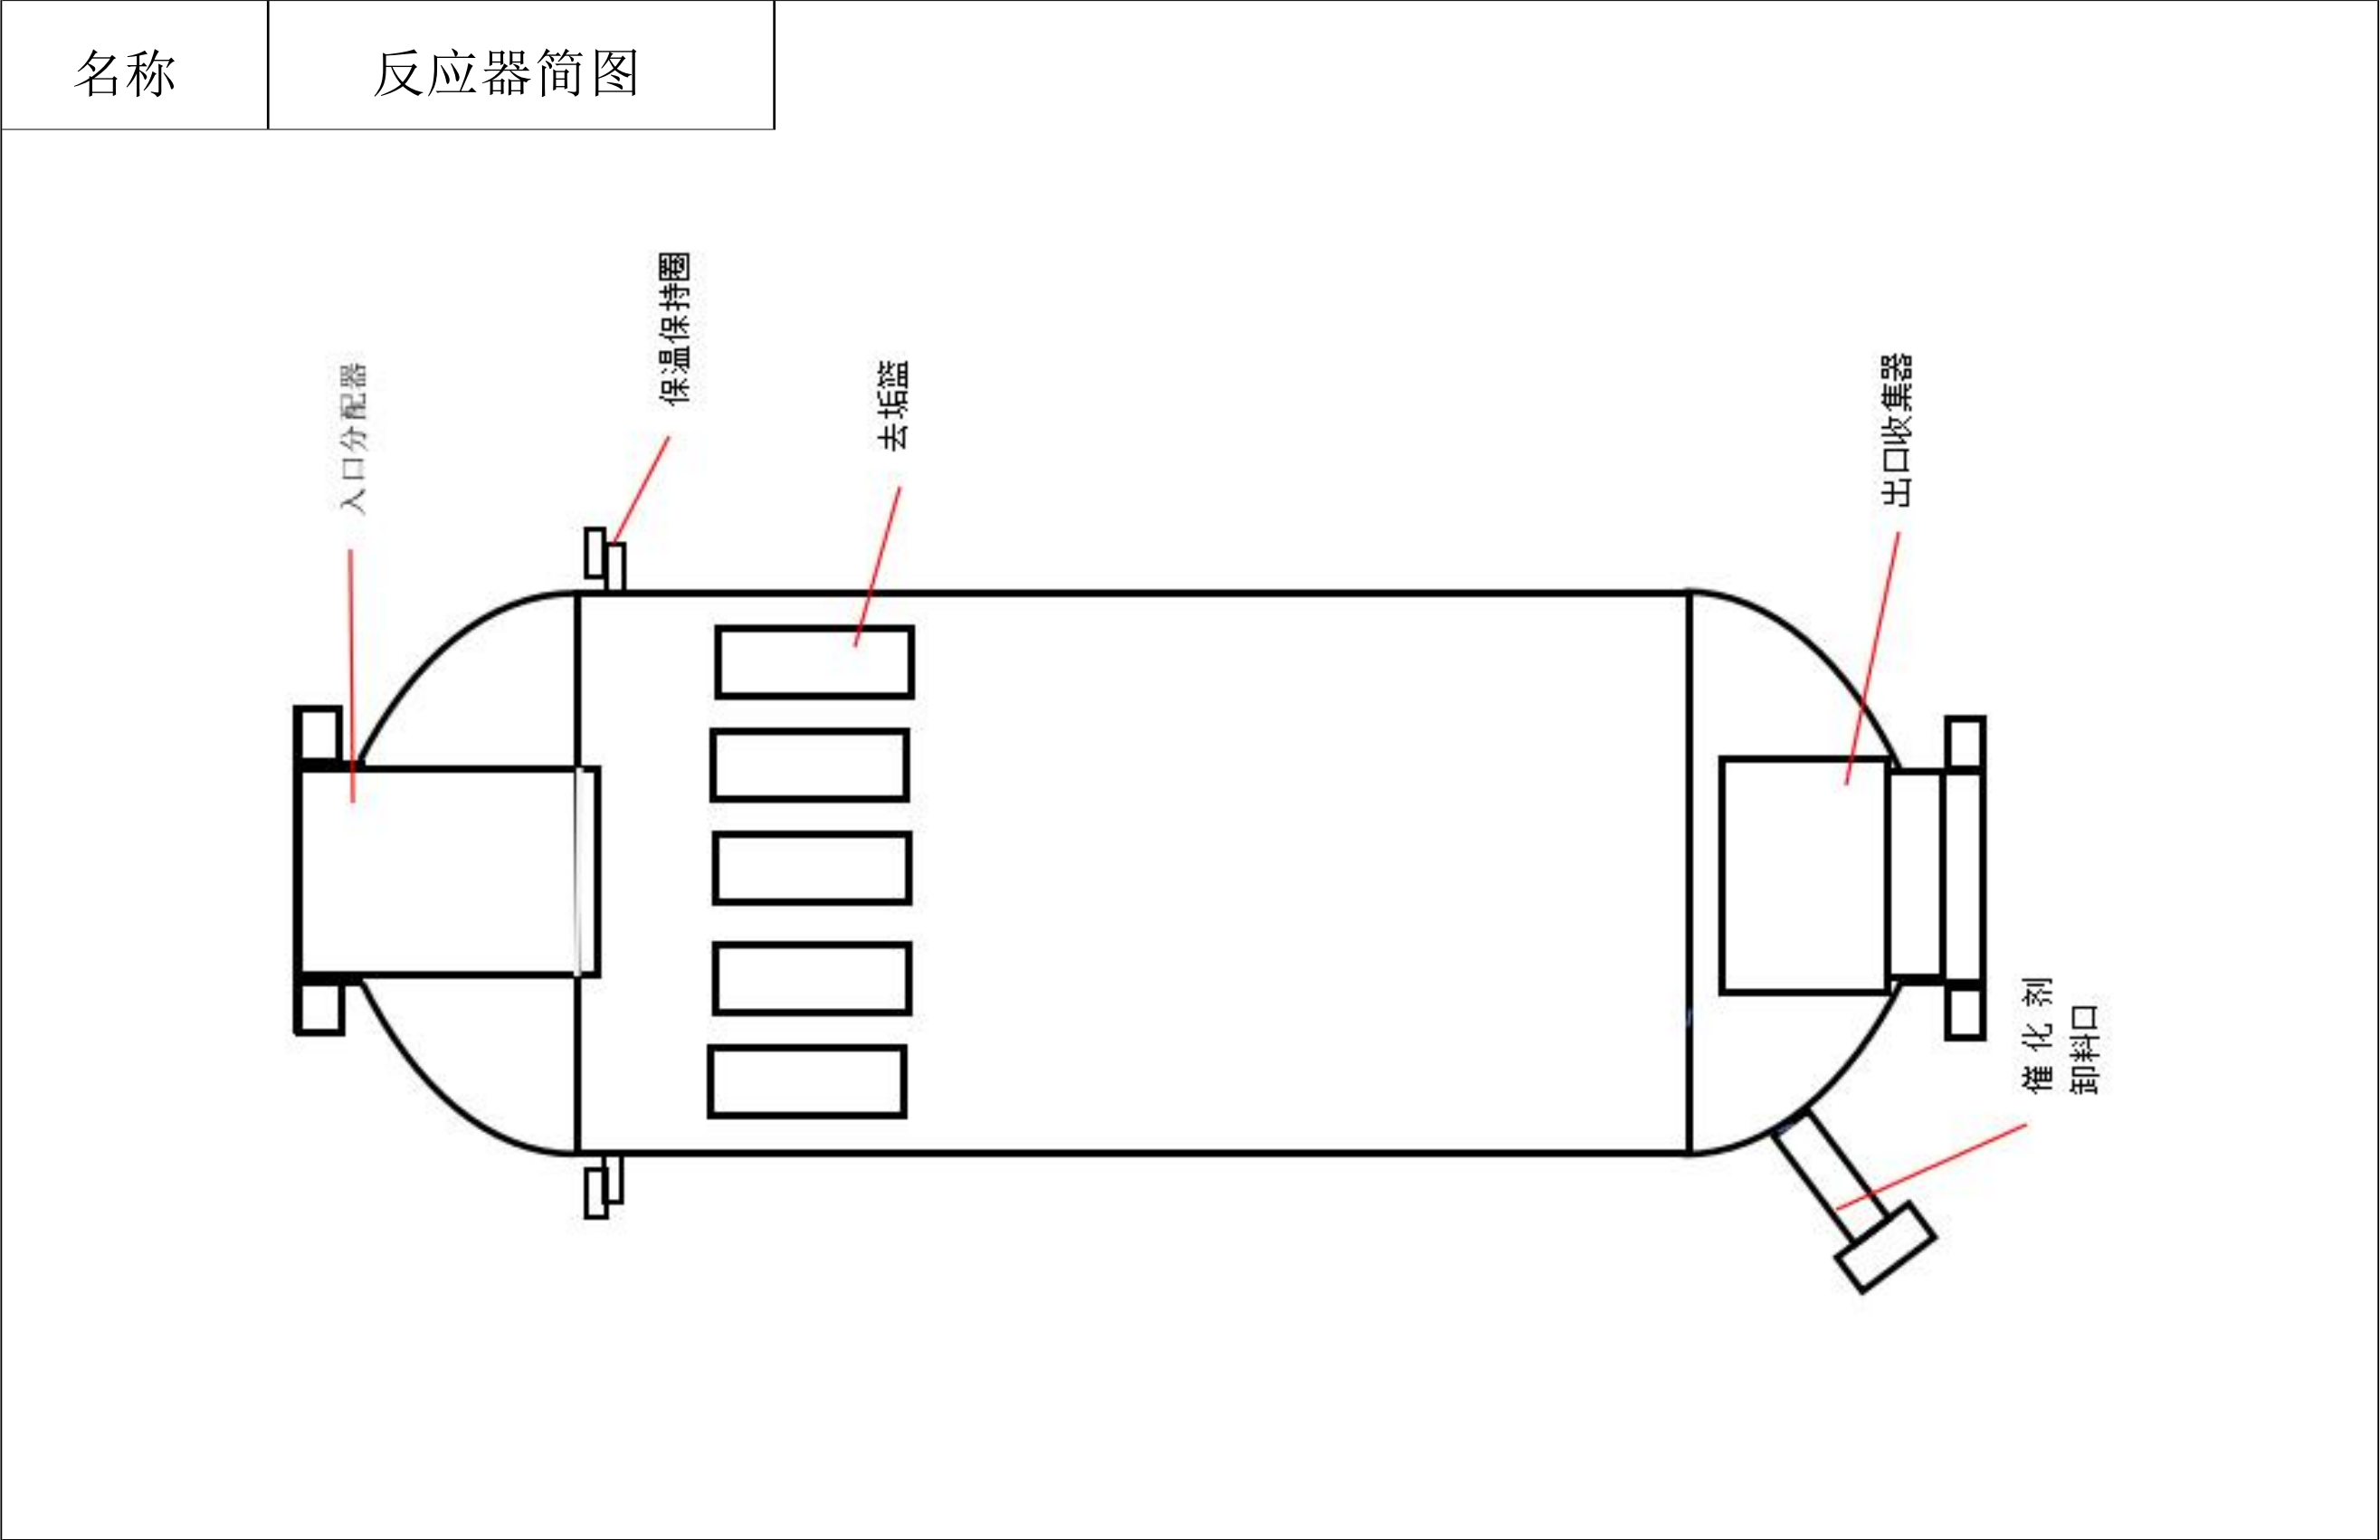

制图人：刘刚

审核人：王健