

包装码垛

掺混料仓

挤压造粒厂房

仓库

PN


TEAL


电制氢

20wt/a聚丙烯装置流程简图

制图	吴冬敏
审核	李强





20wt/a 聚丙烯工艺流程简图




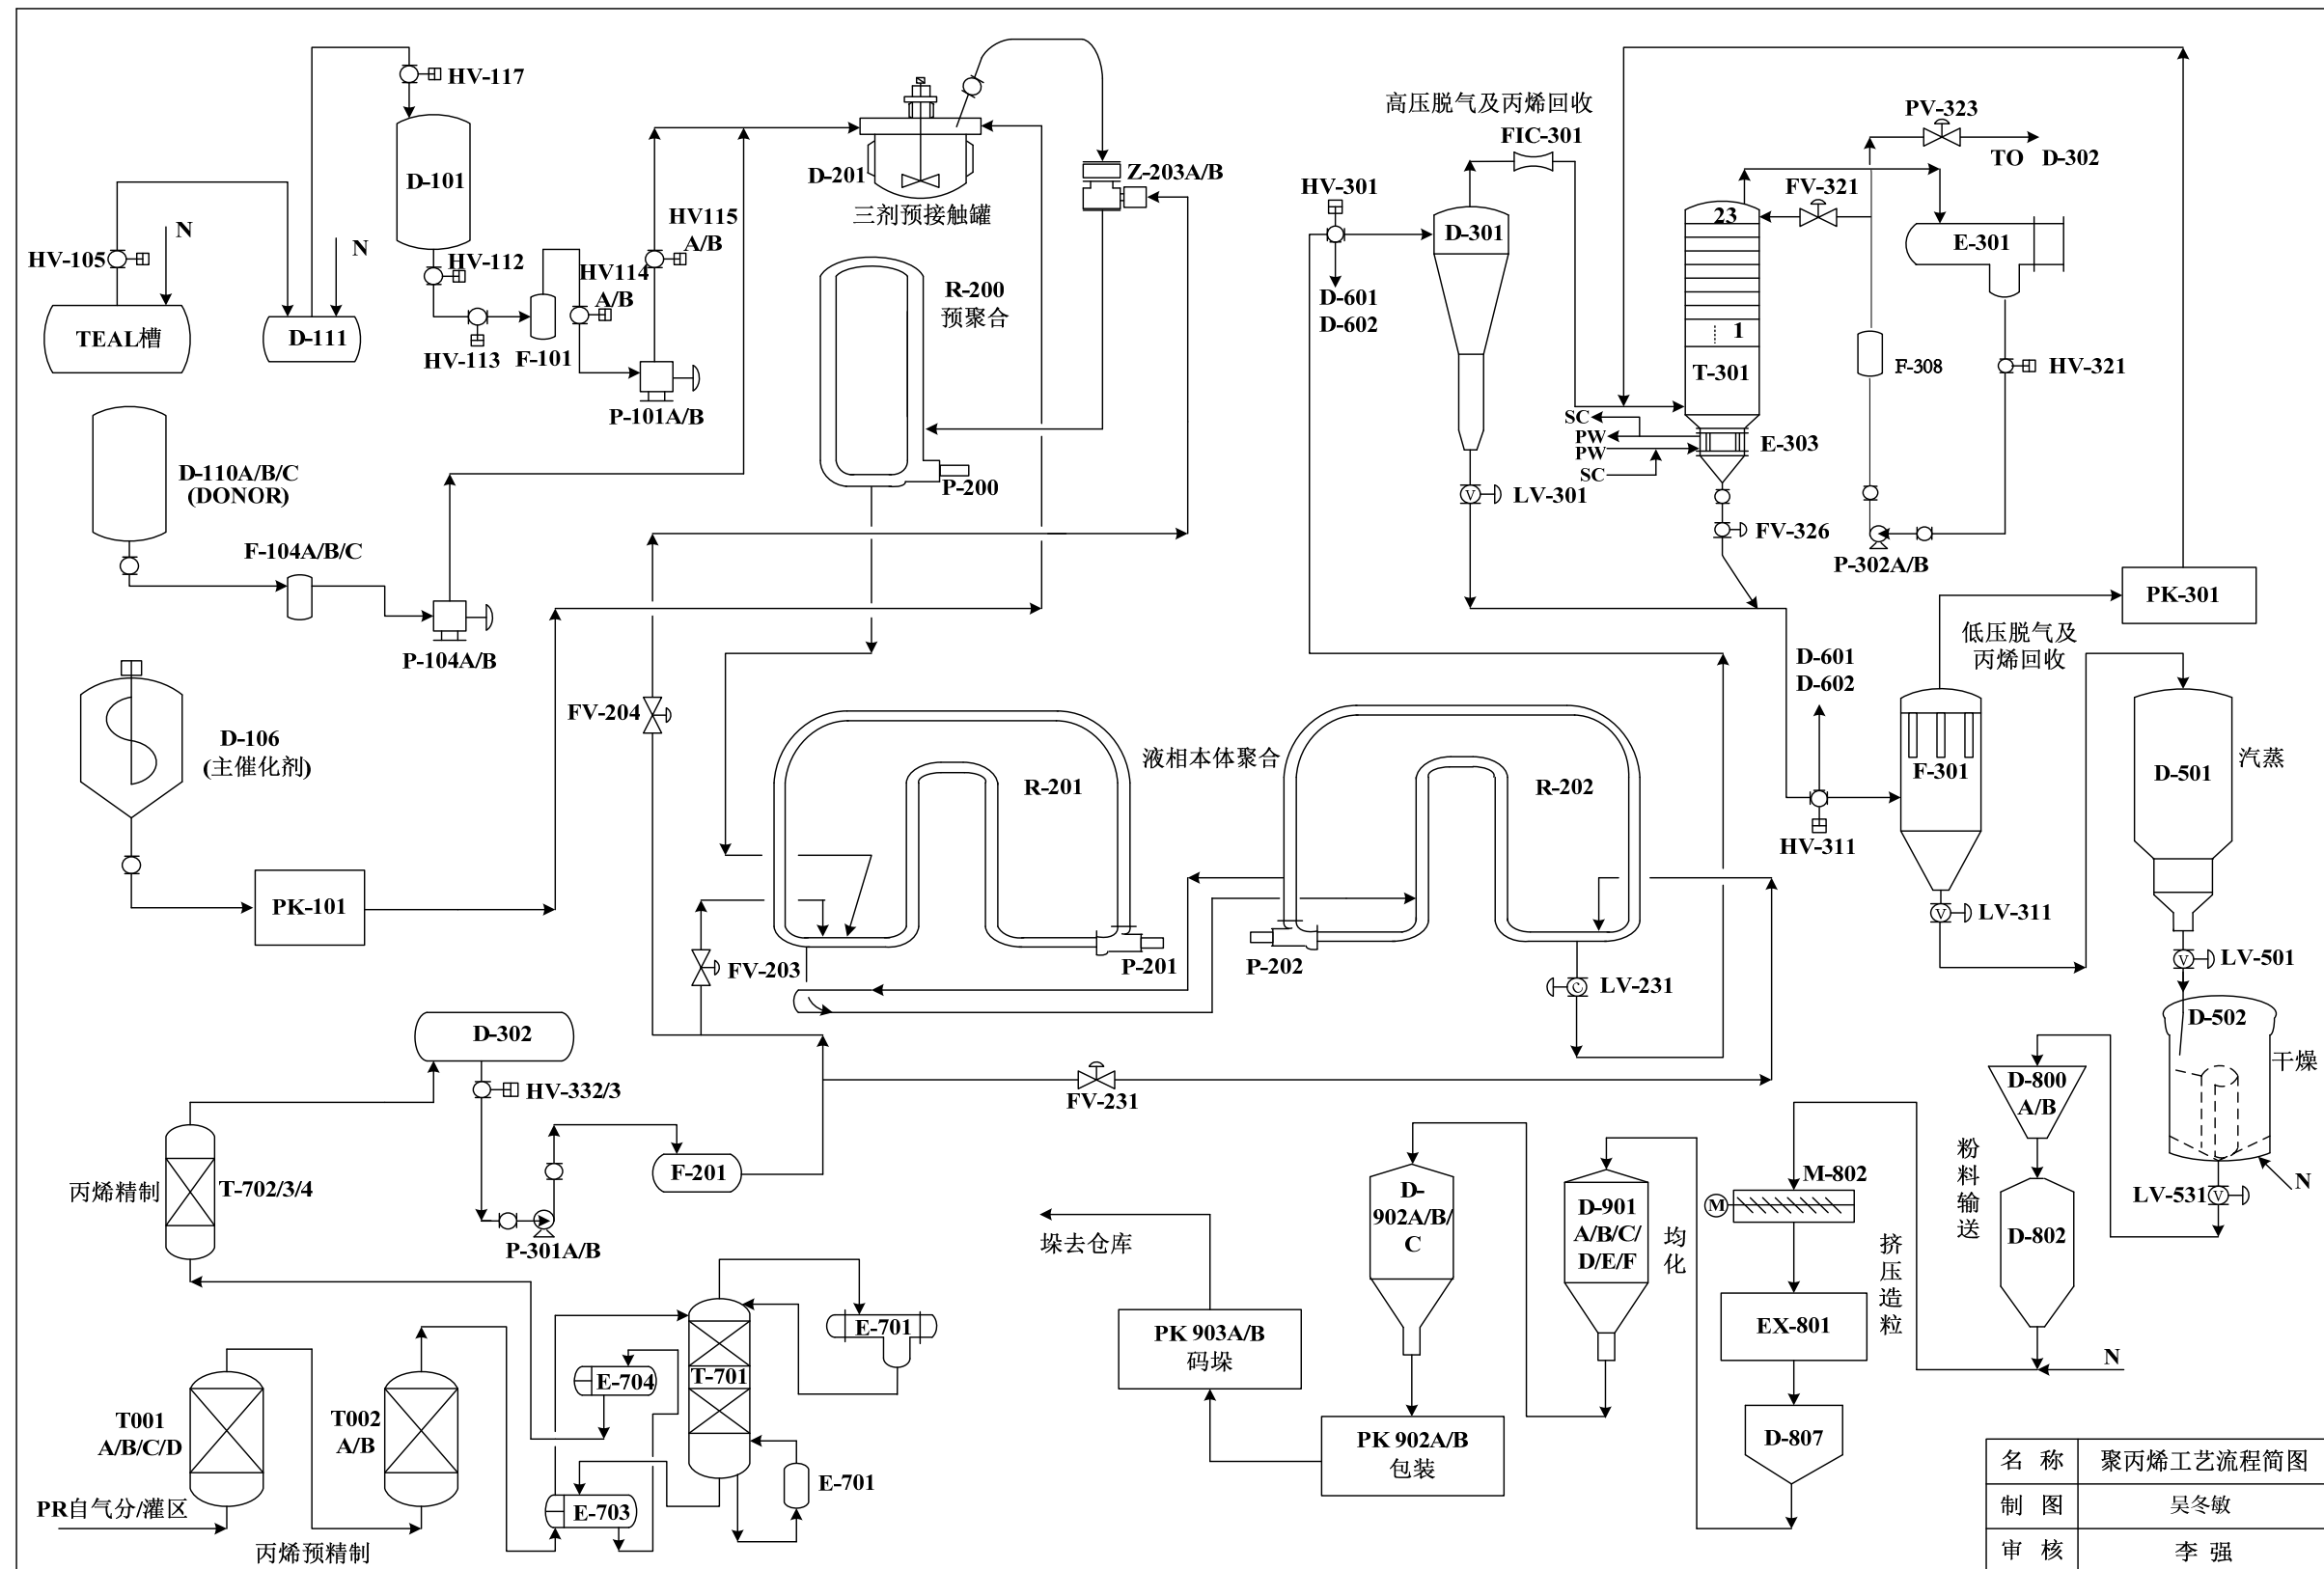





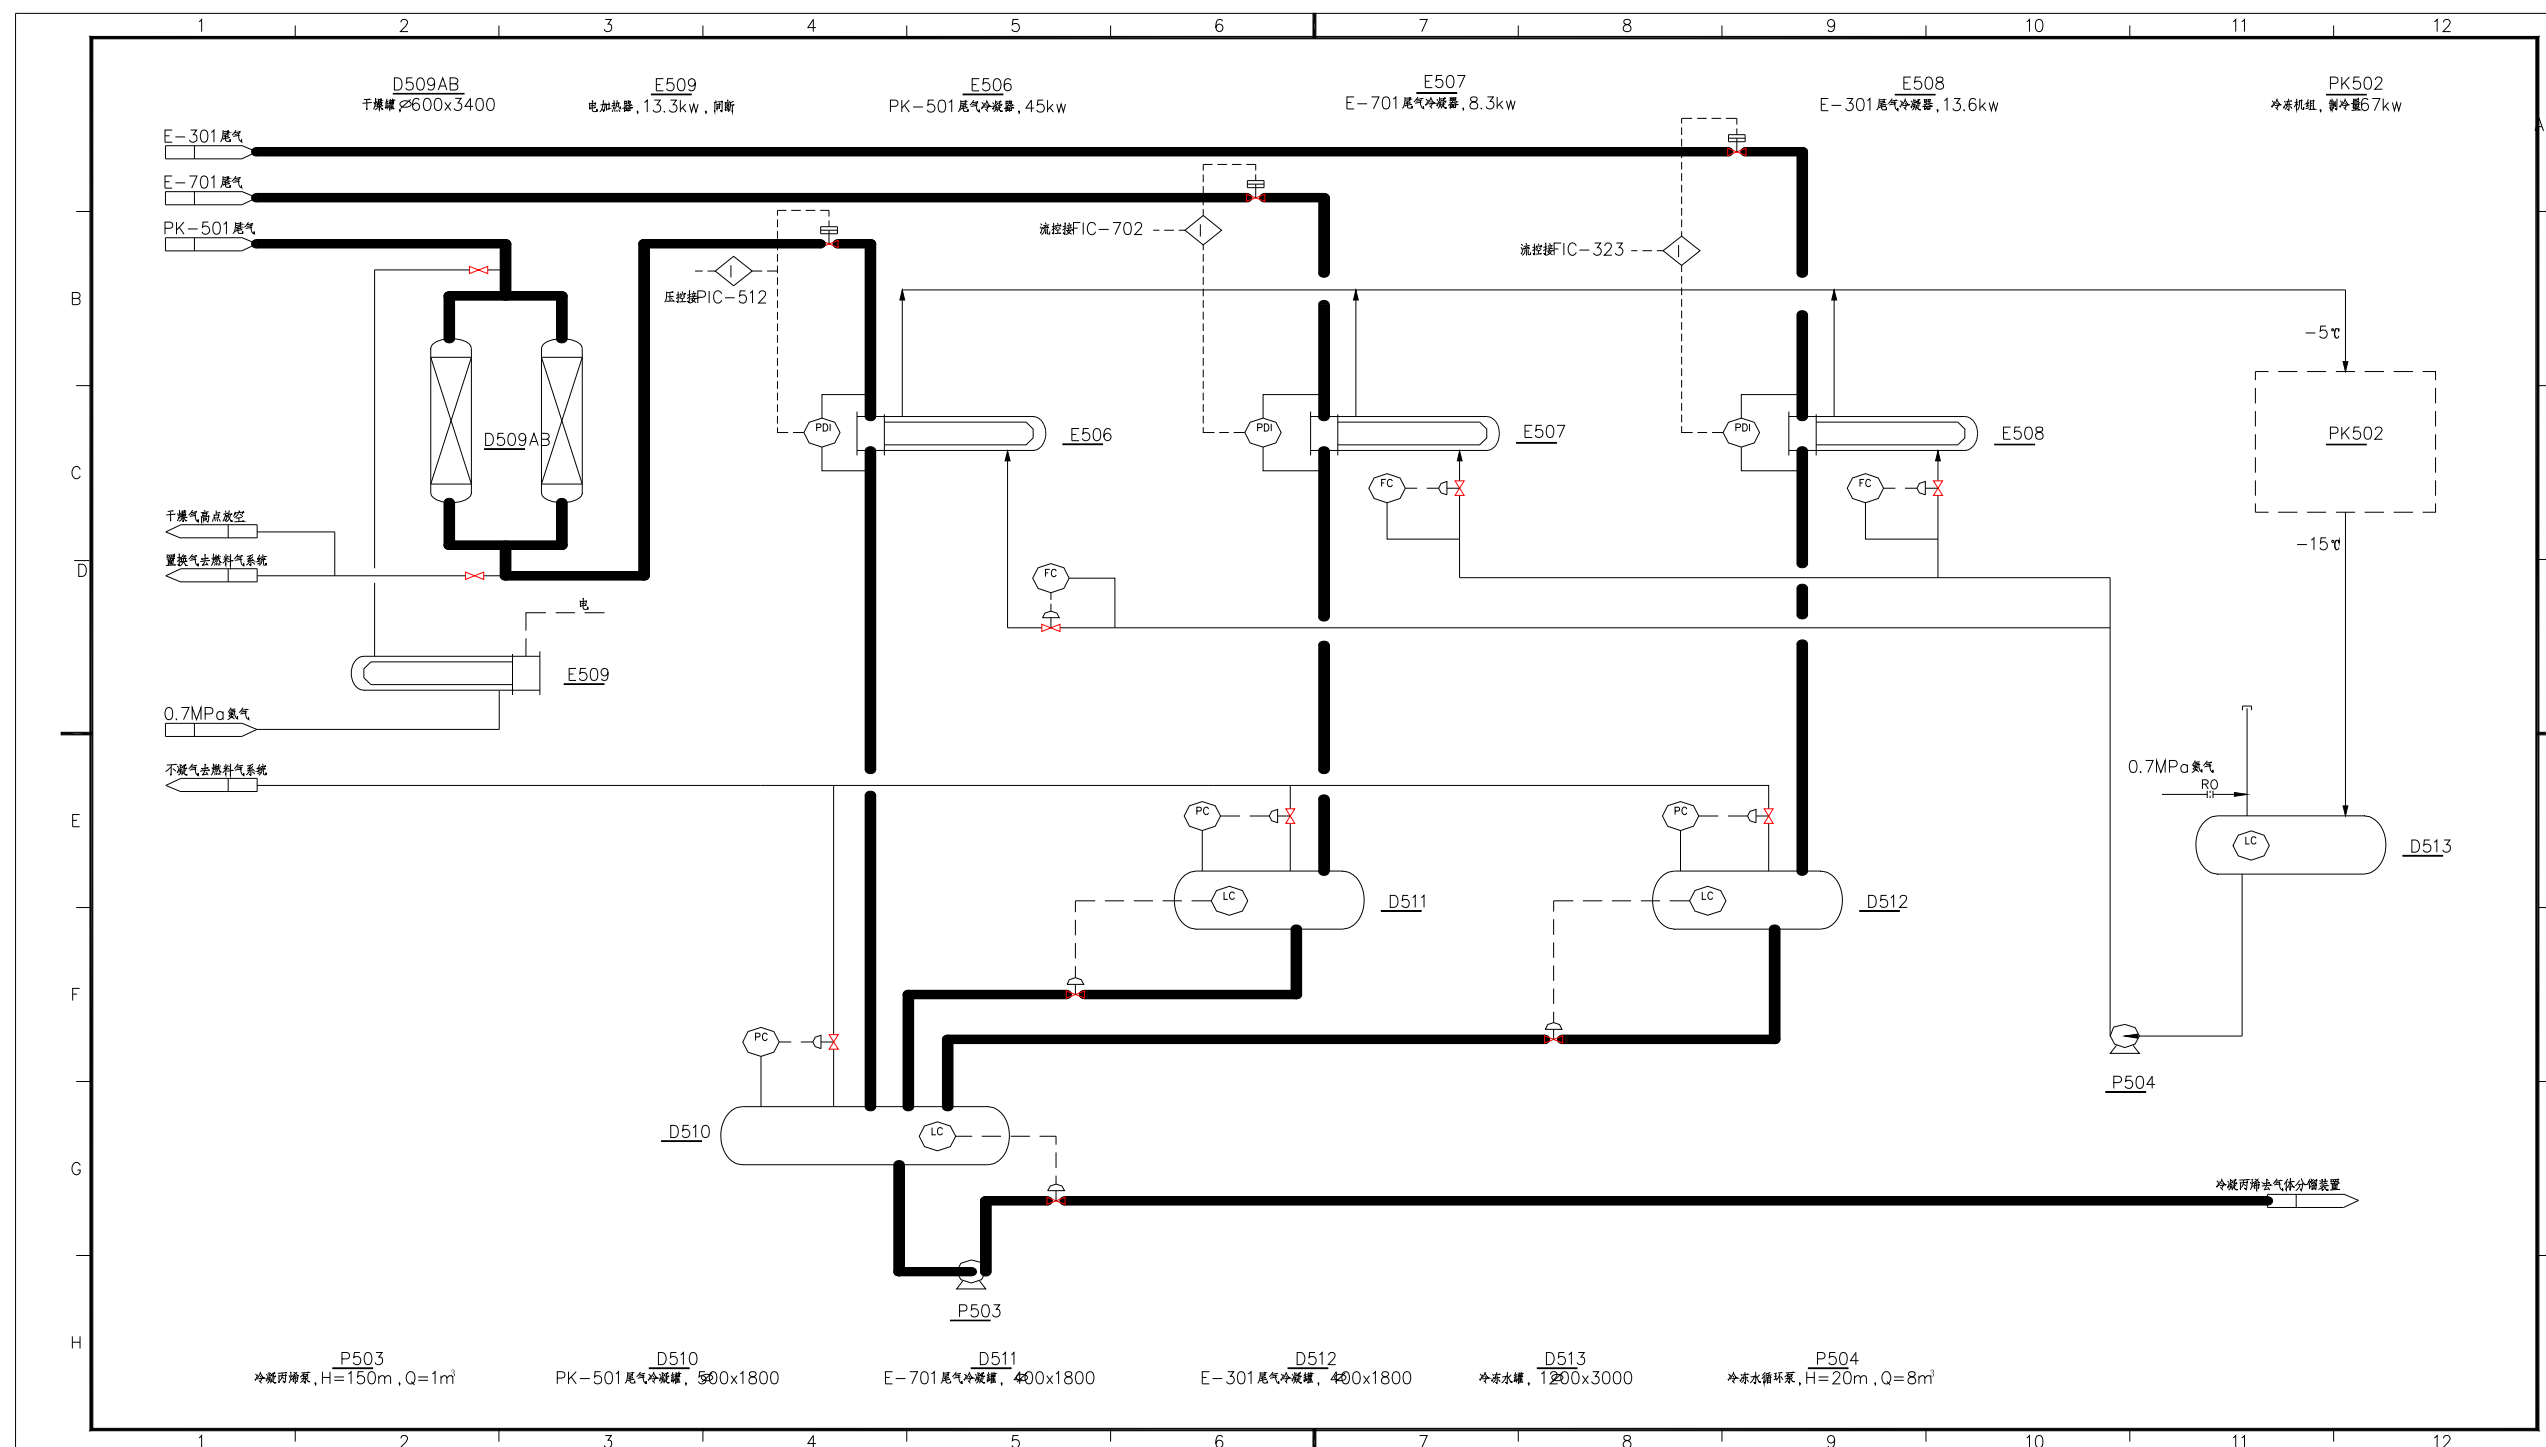






尾气回收系统工艺流程图





附件六 《20万吨/年聚丙烯装置联锁逻辑示意图》

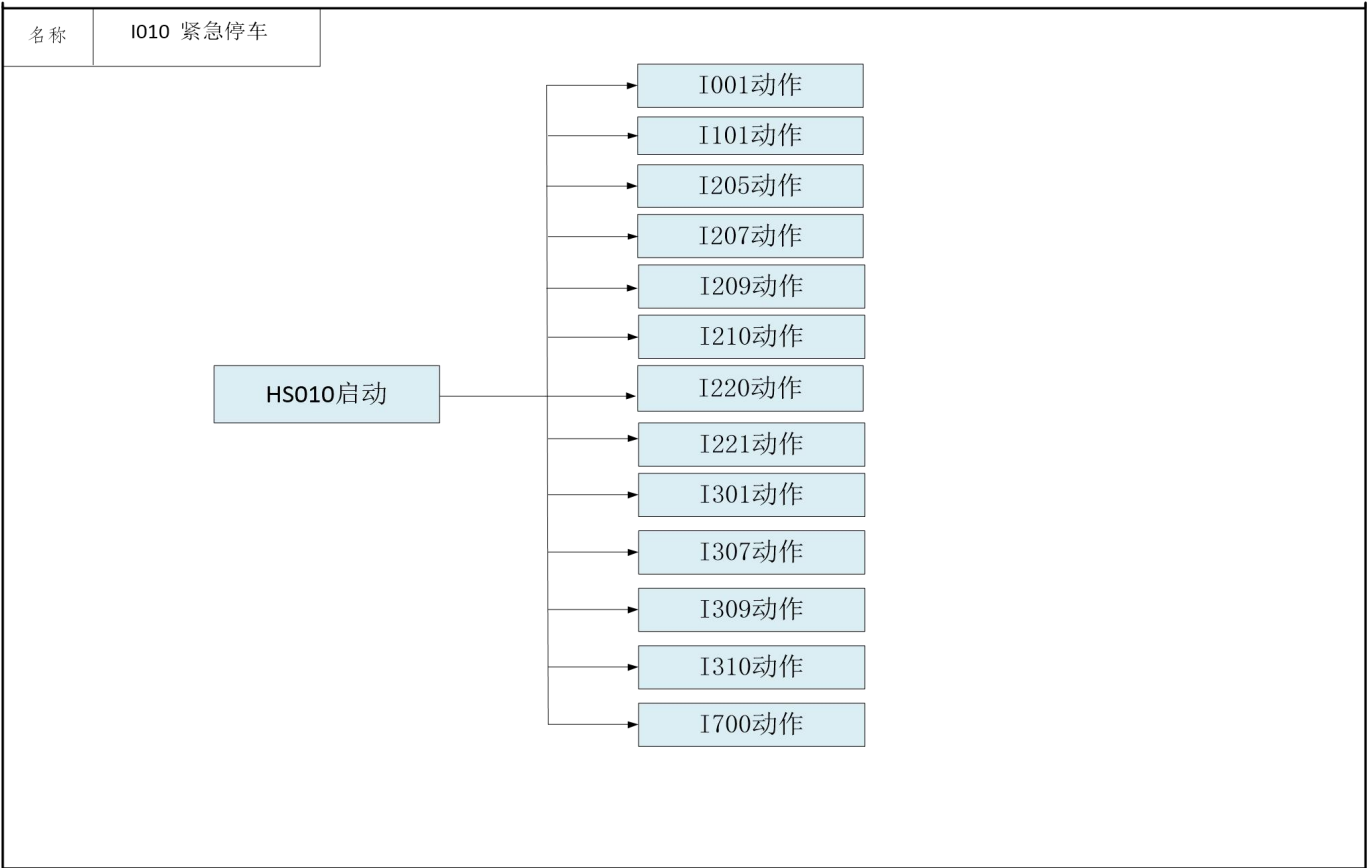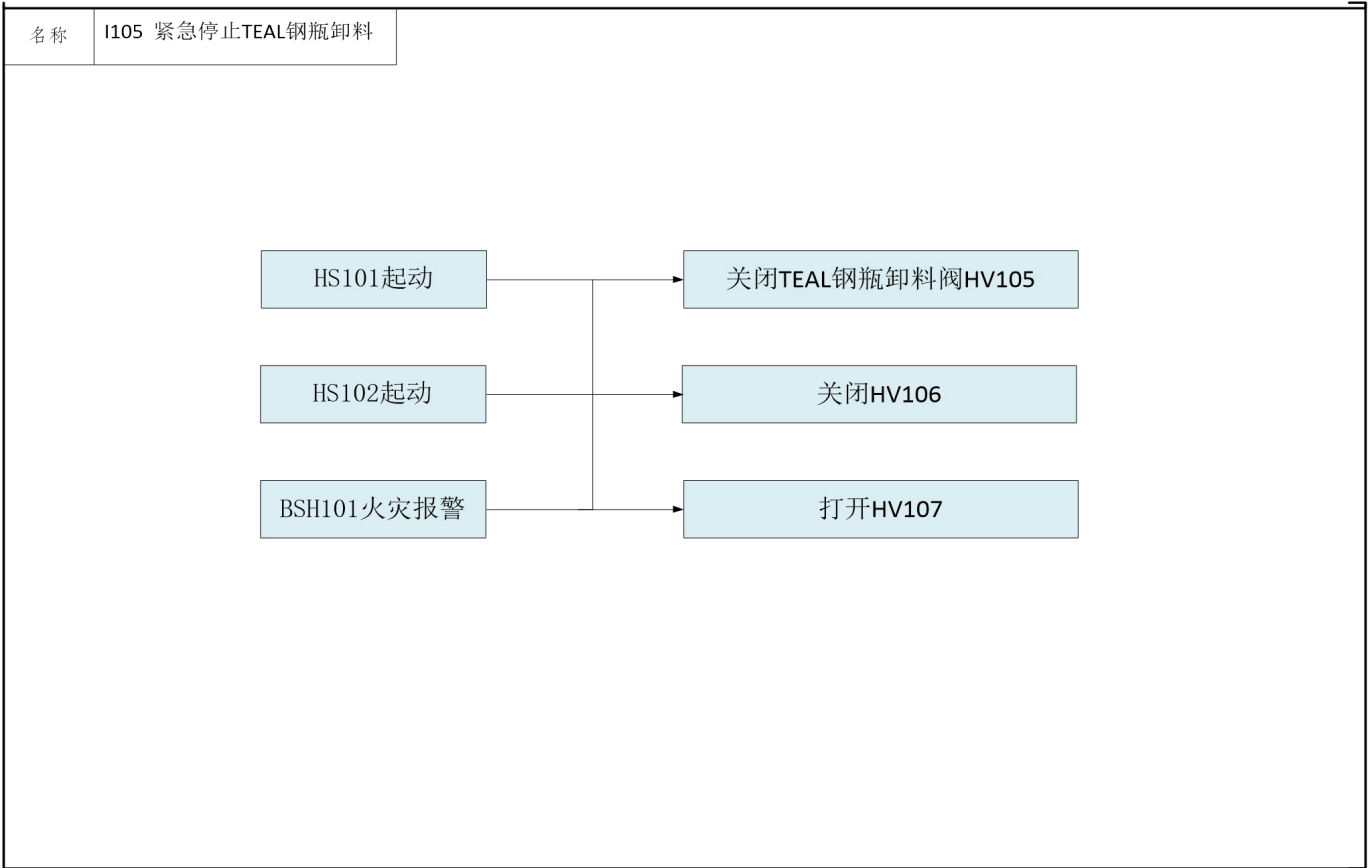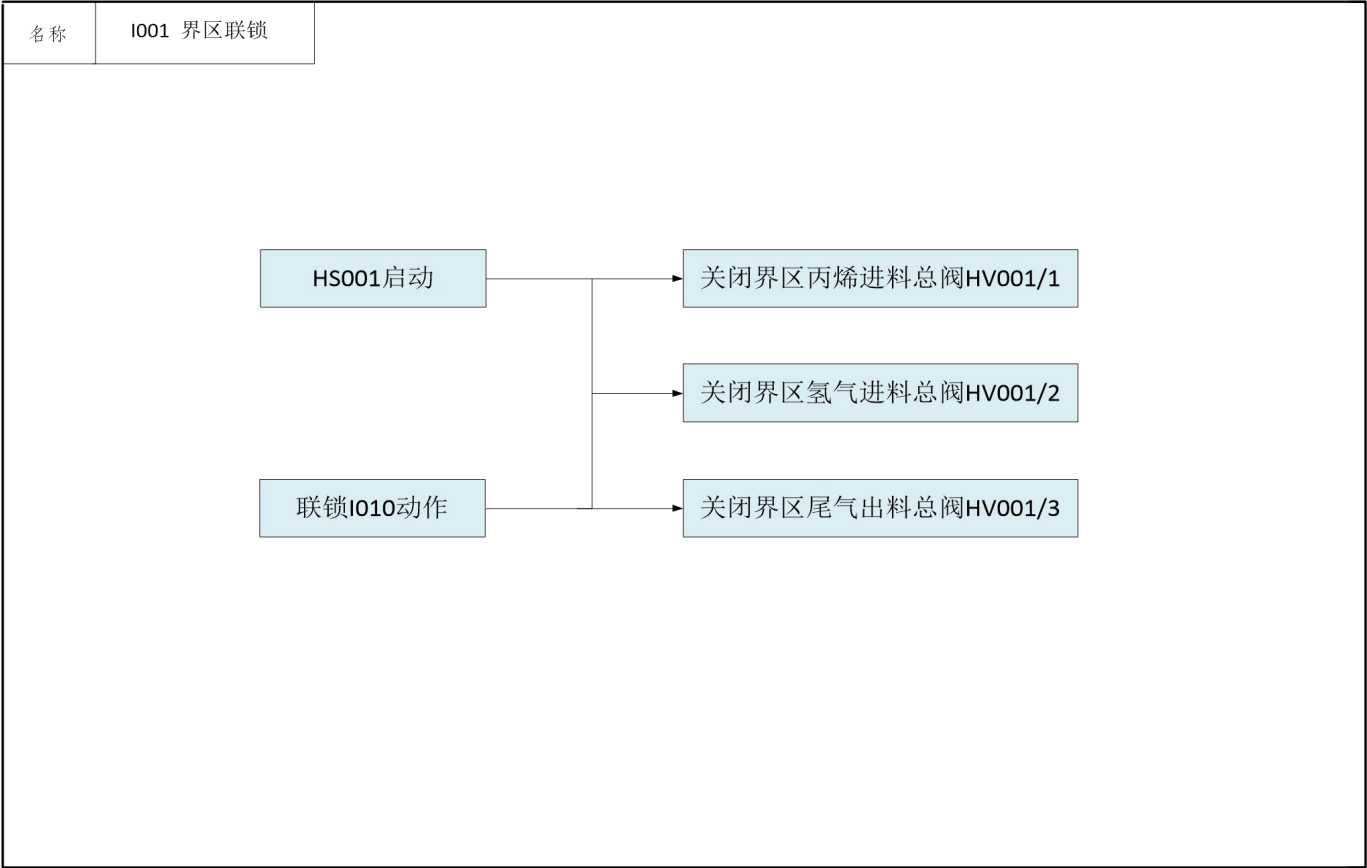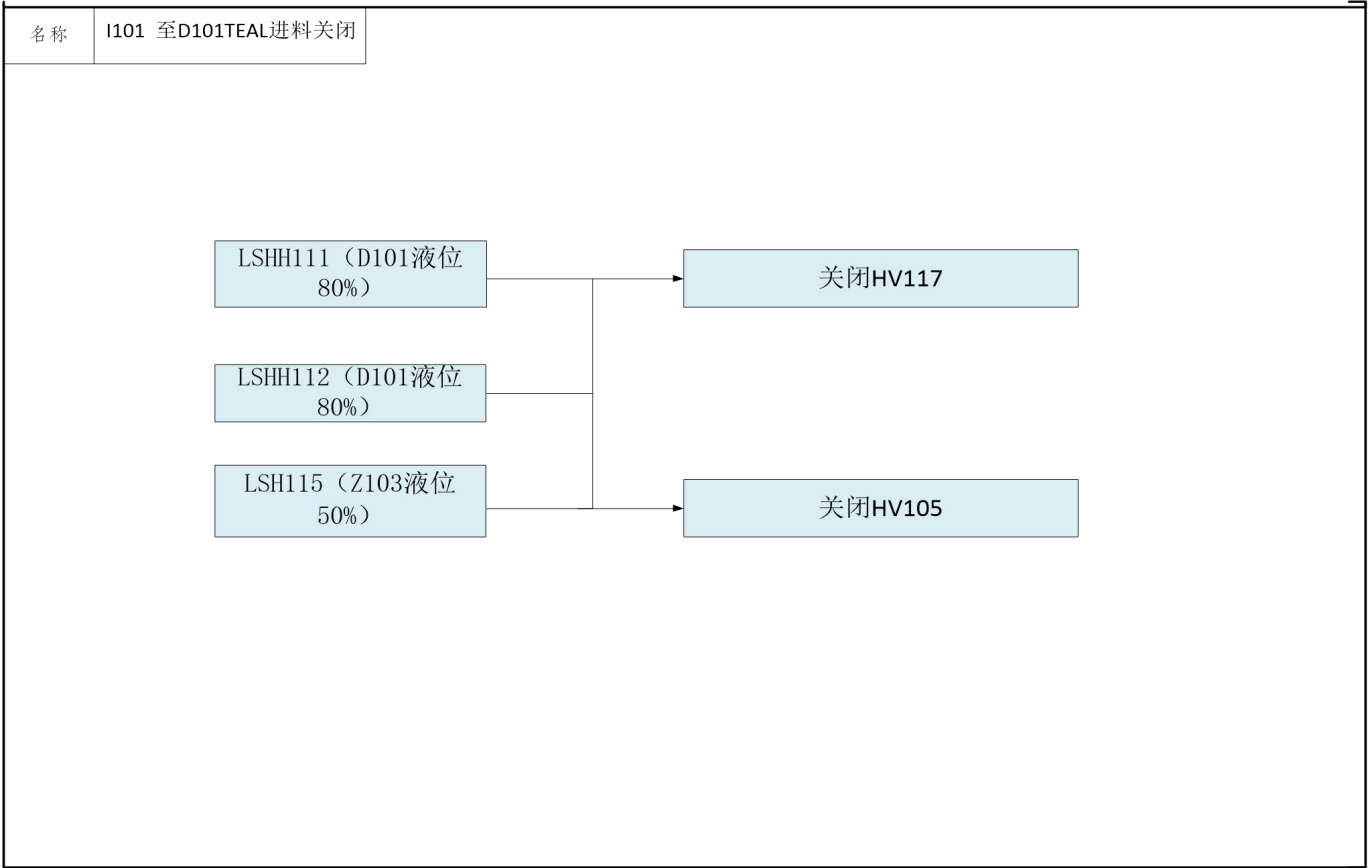


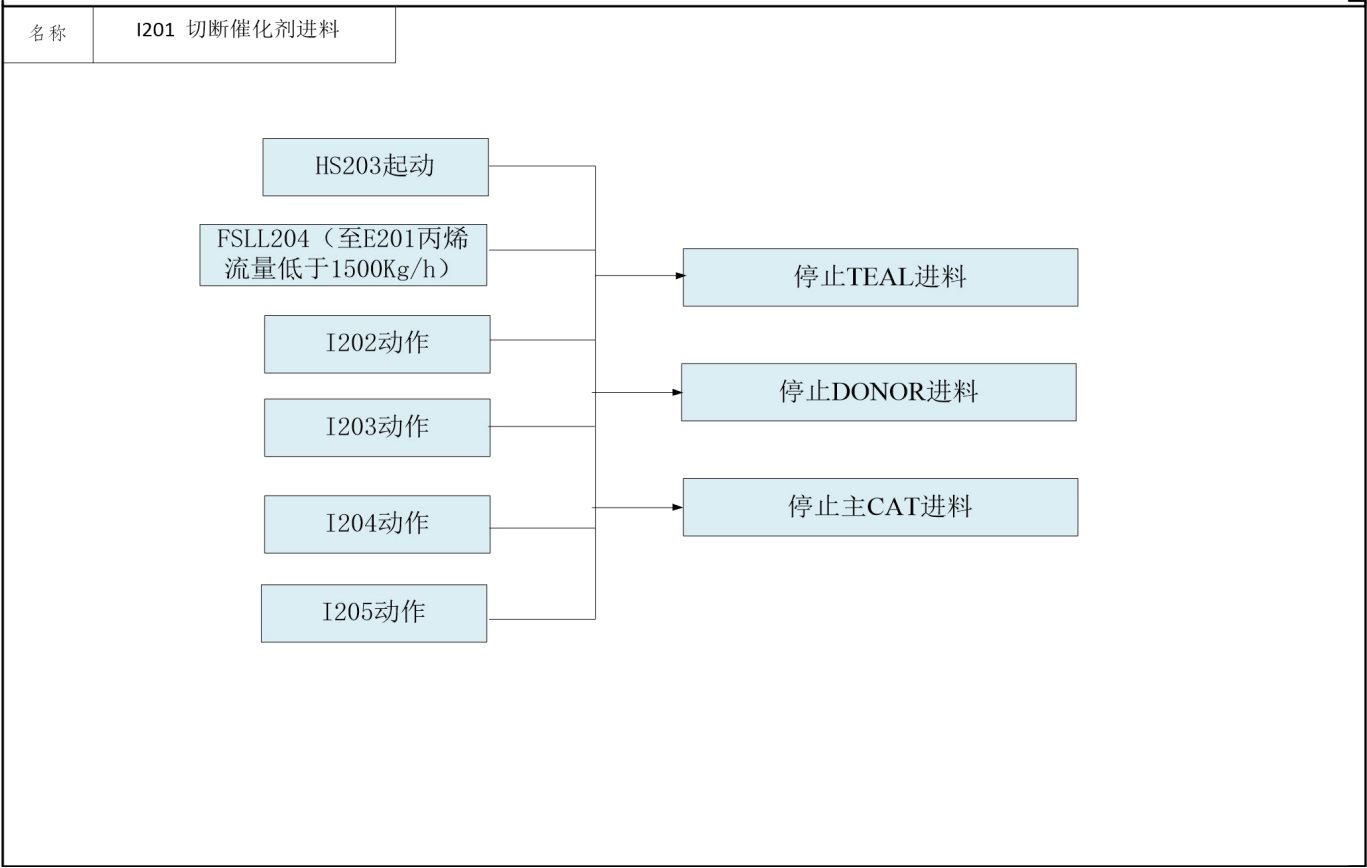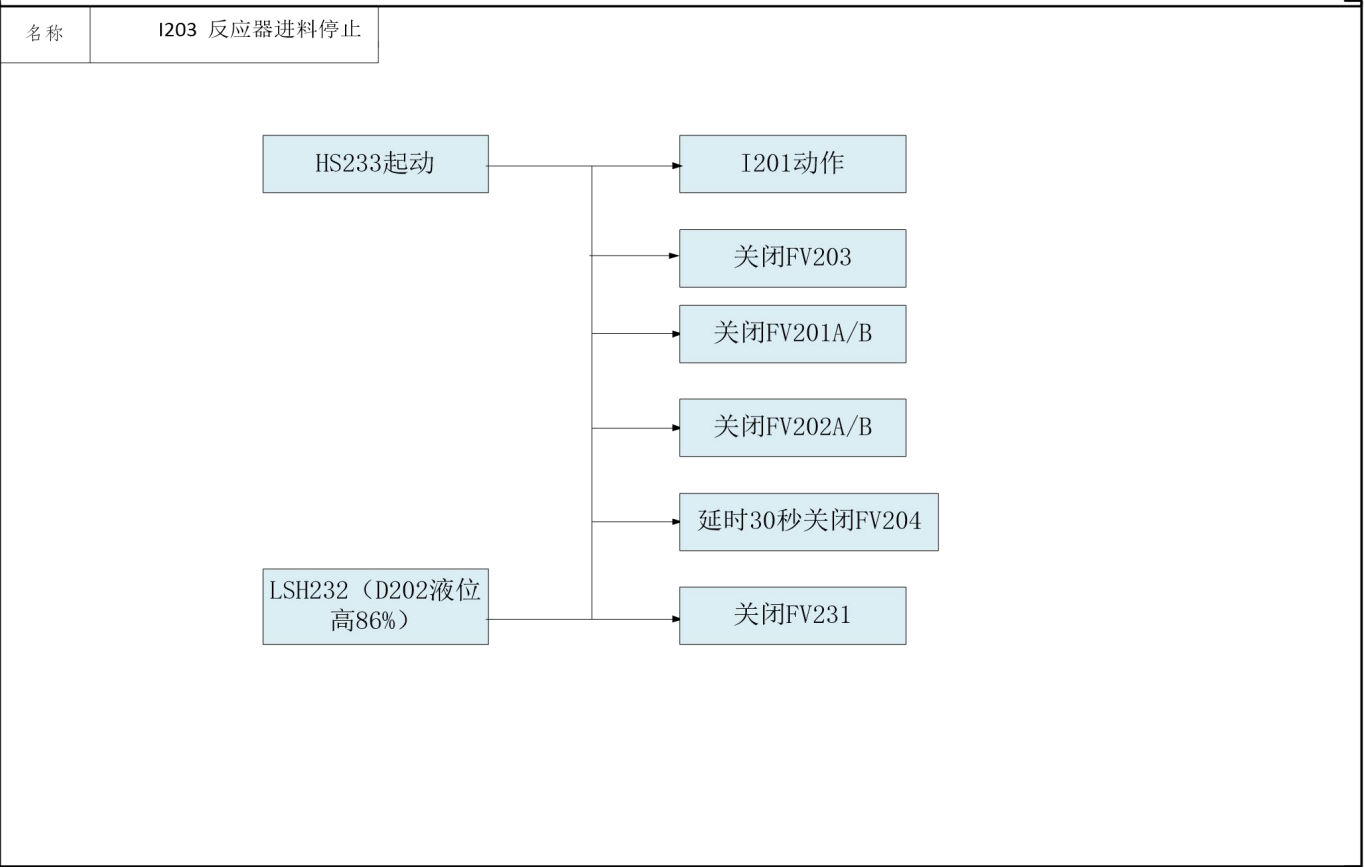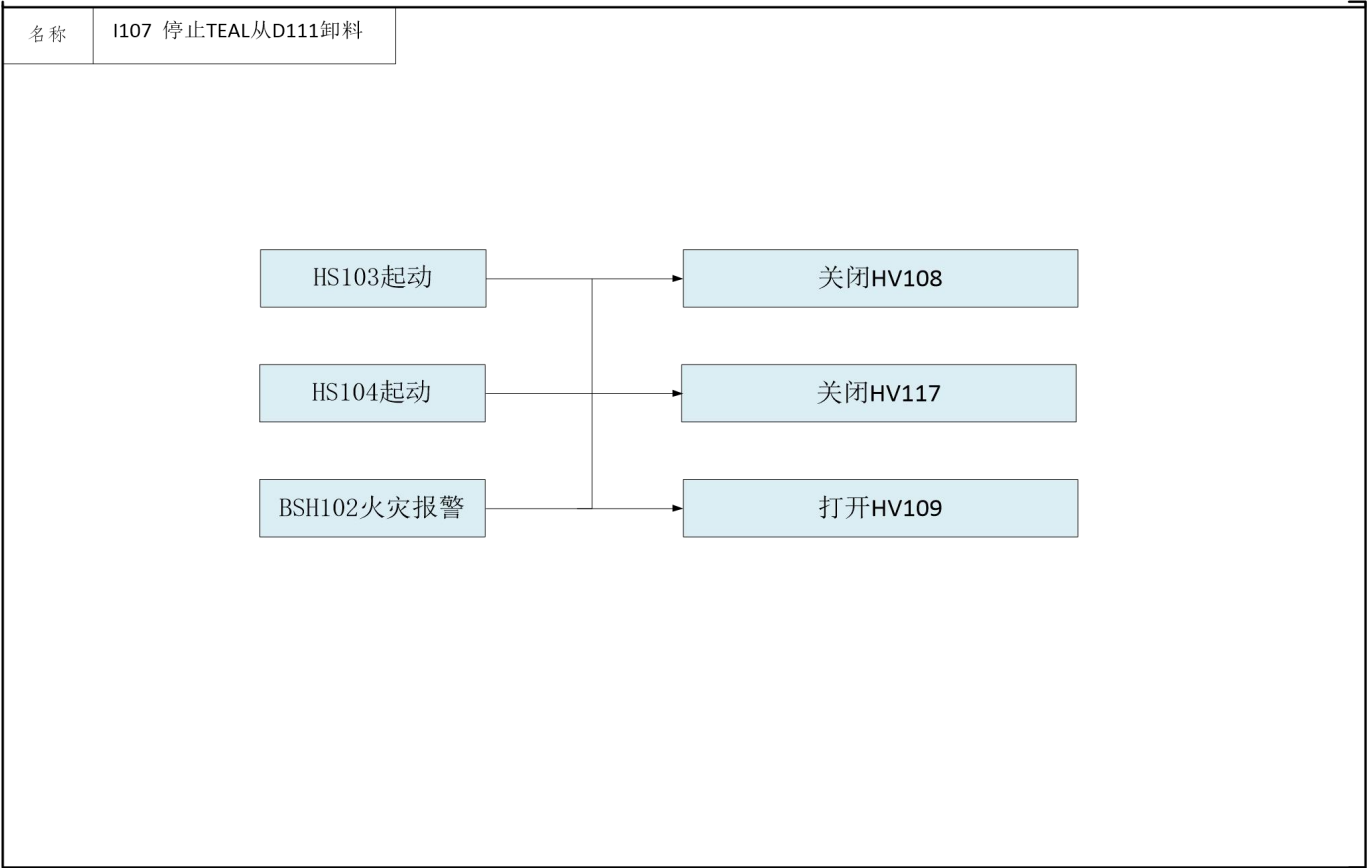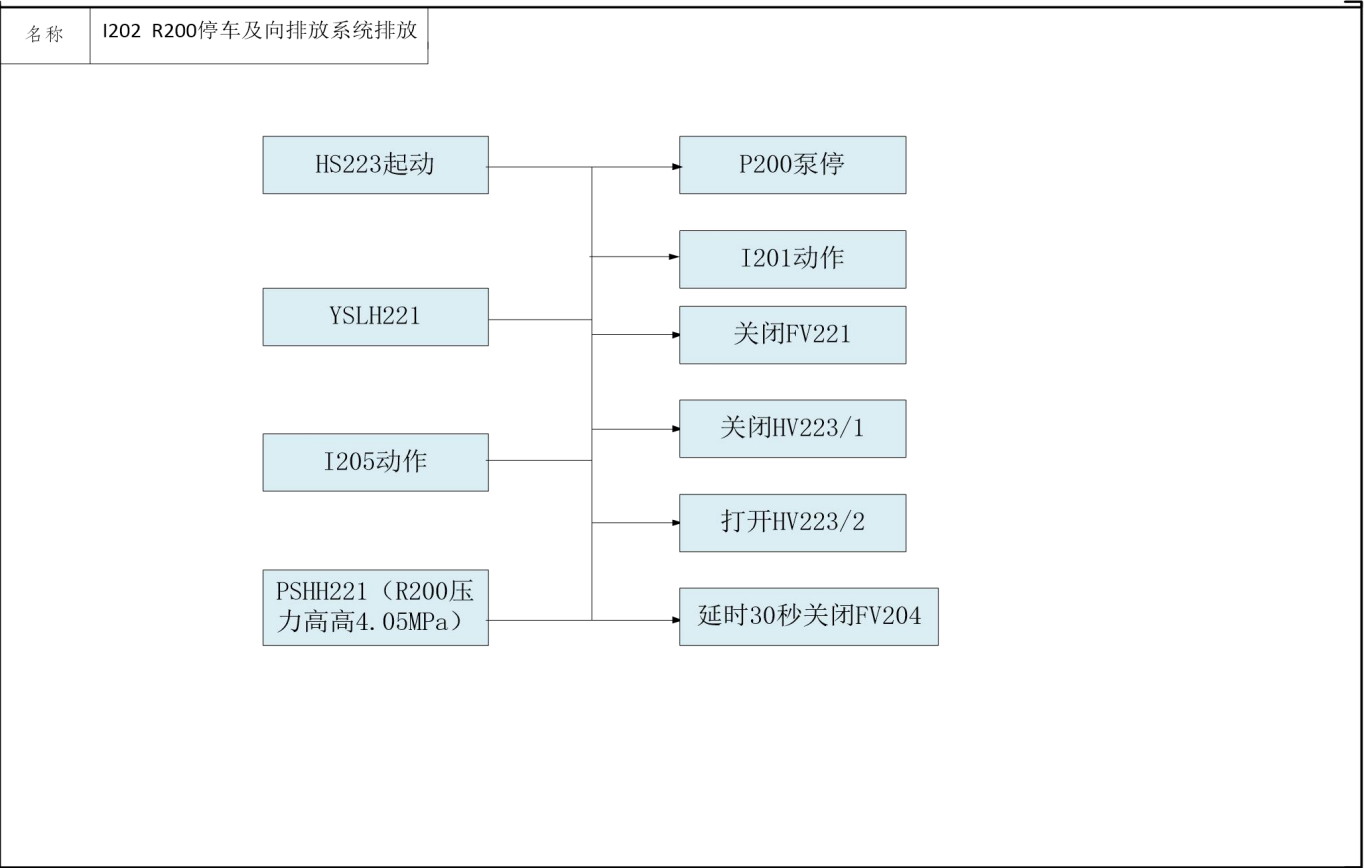


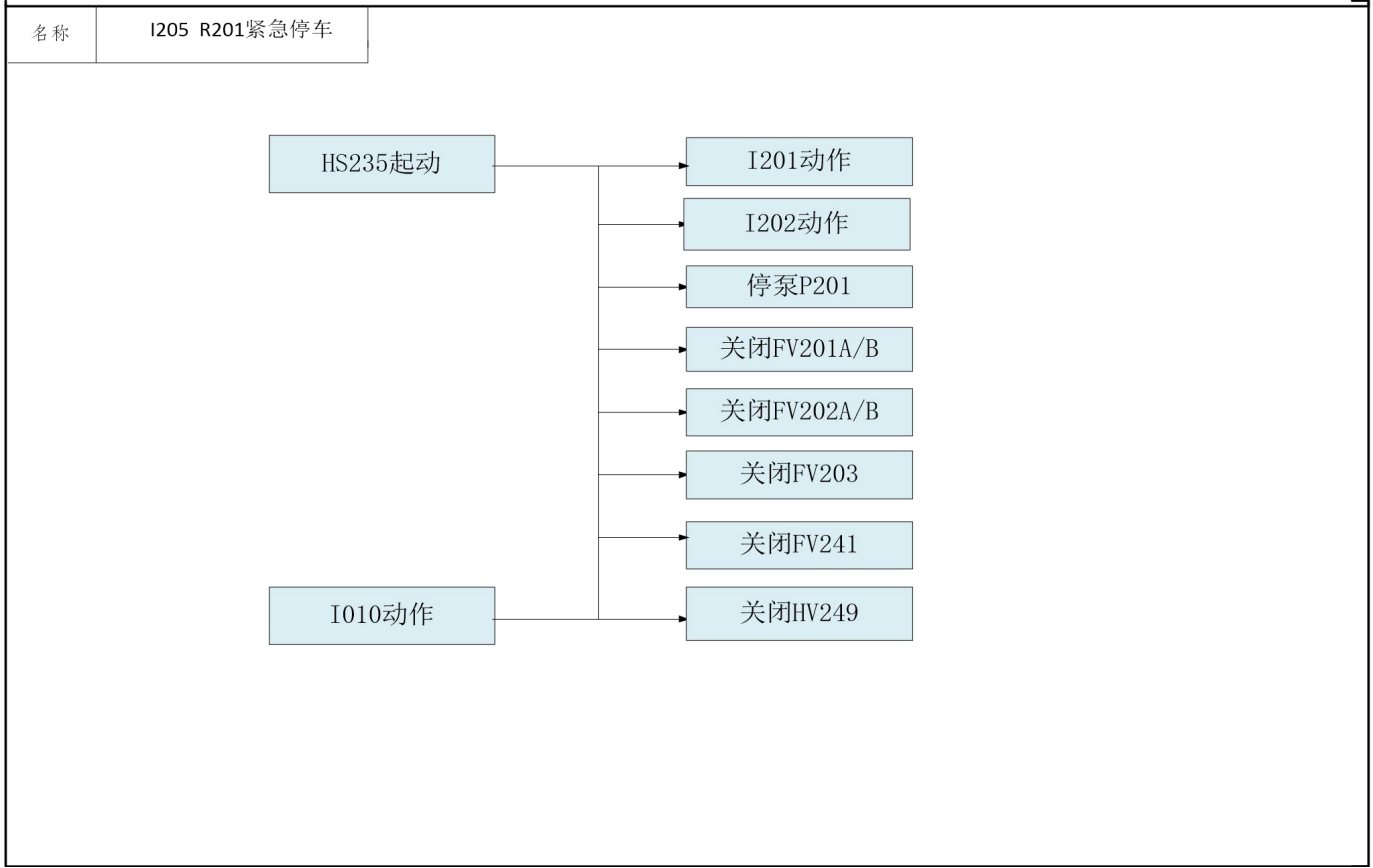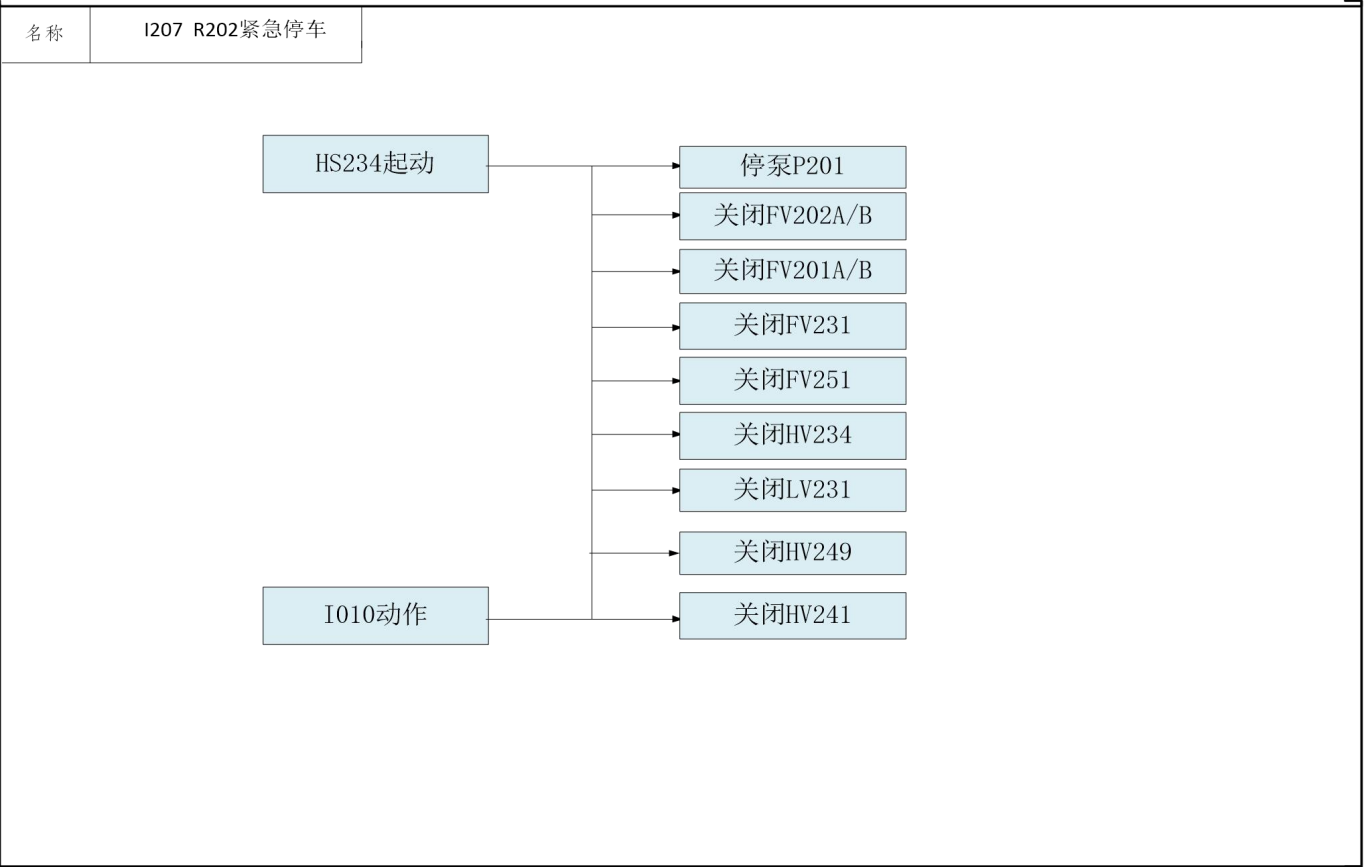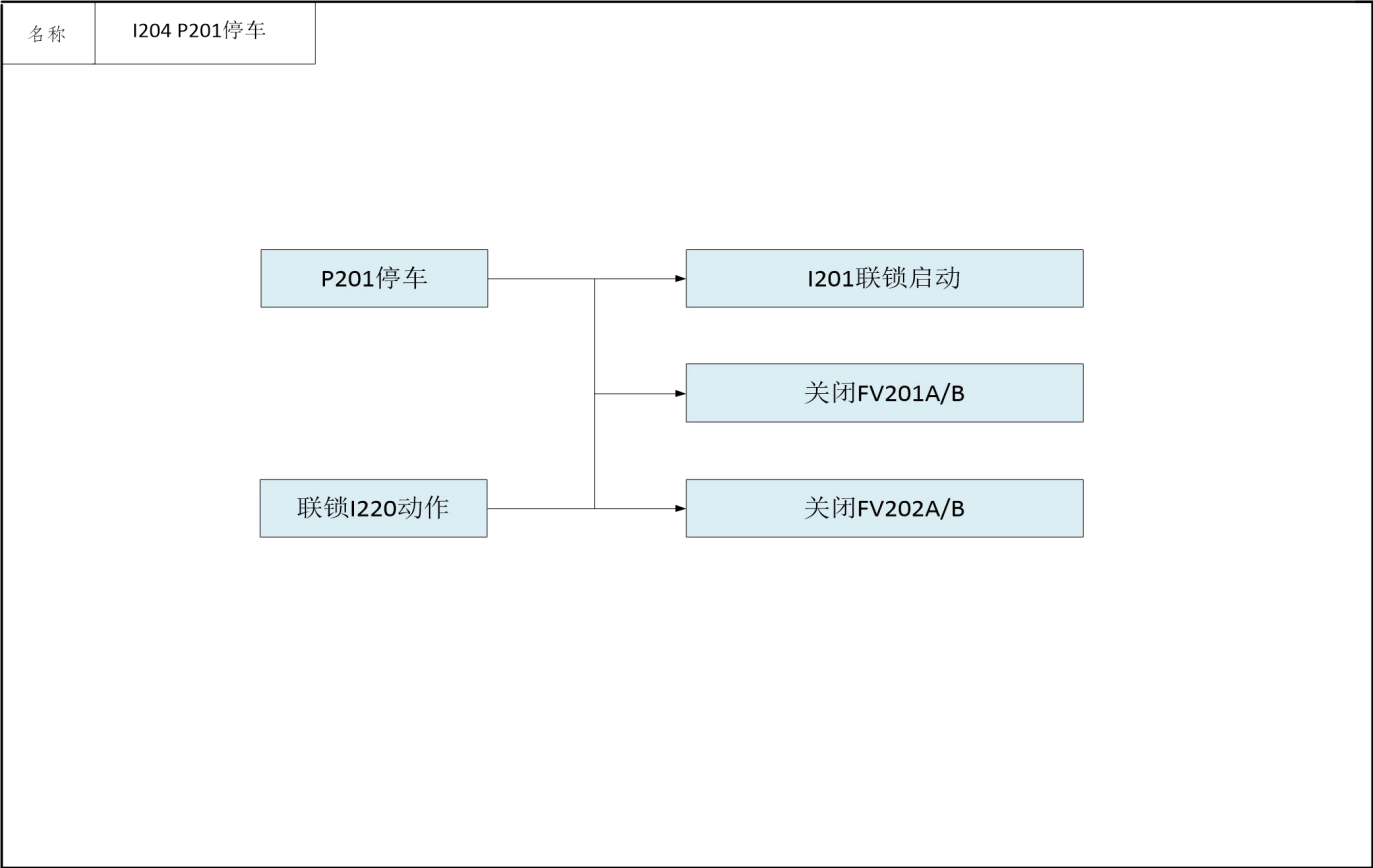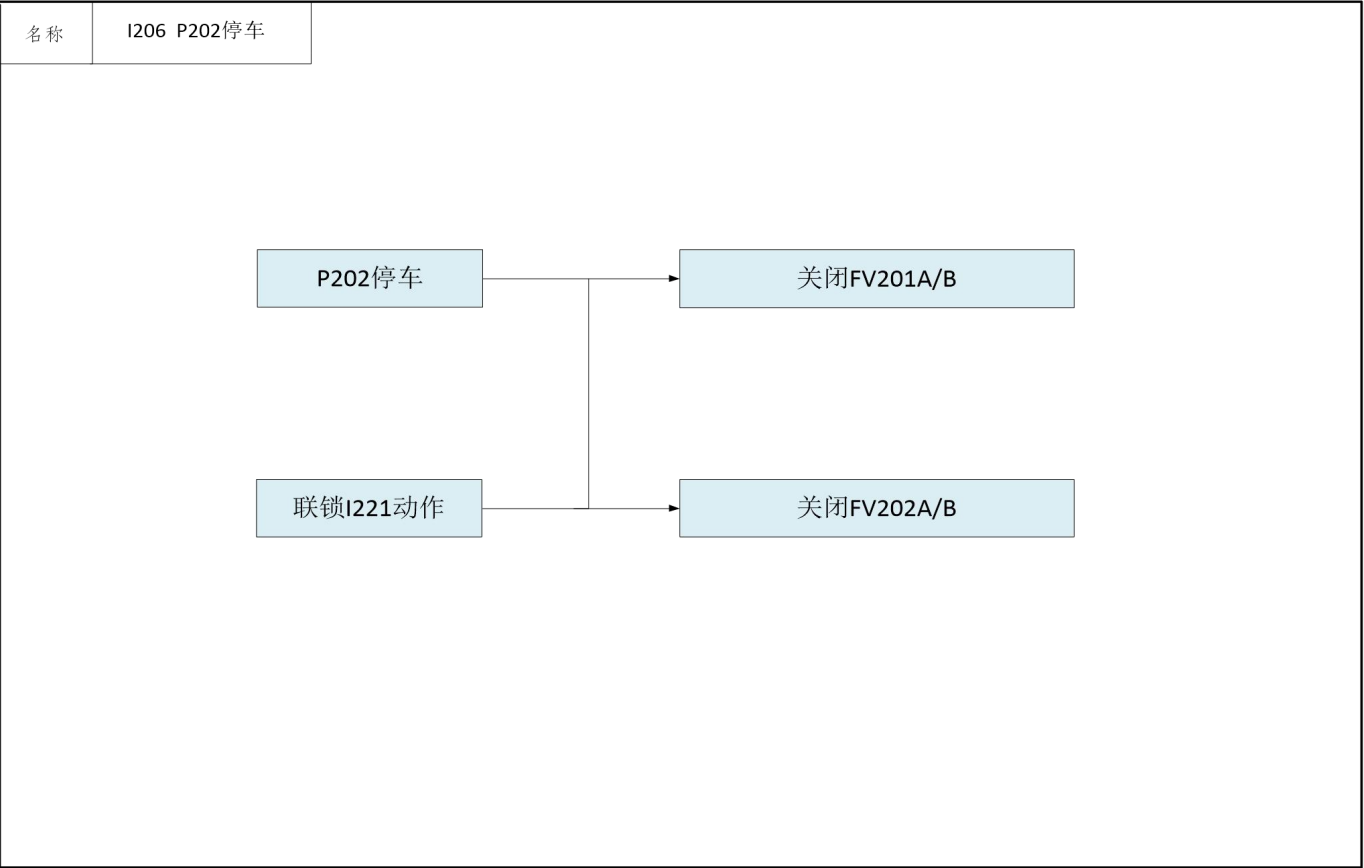

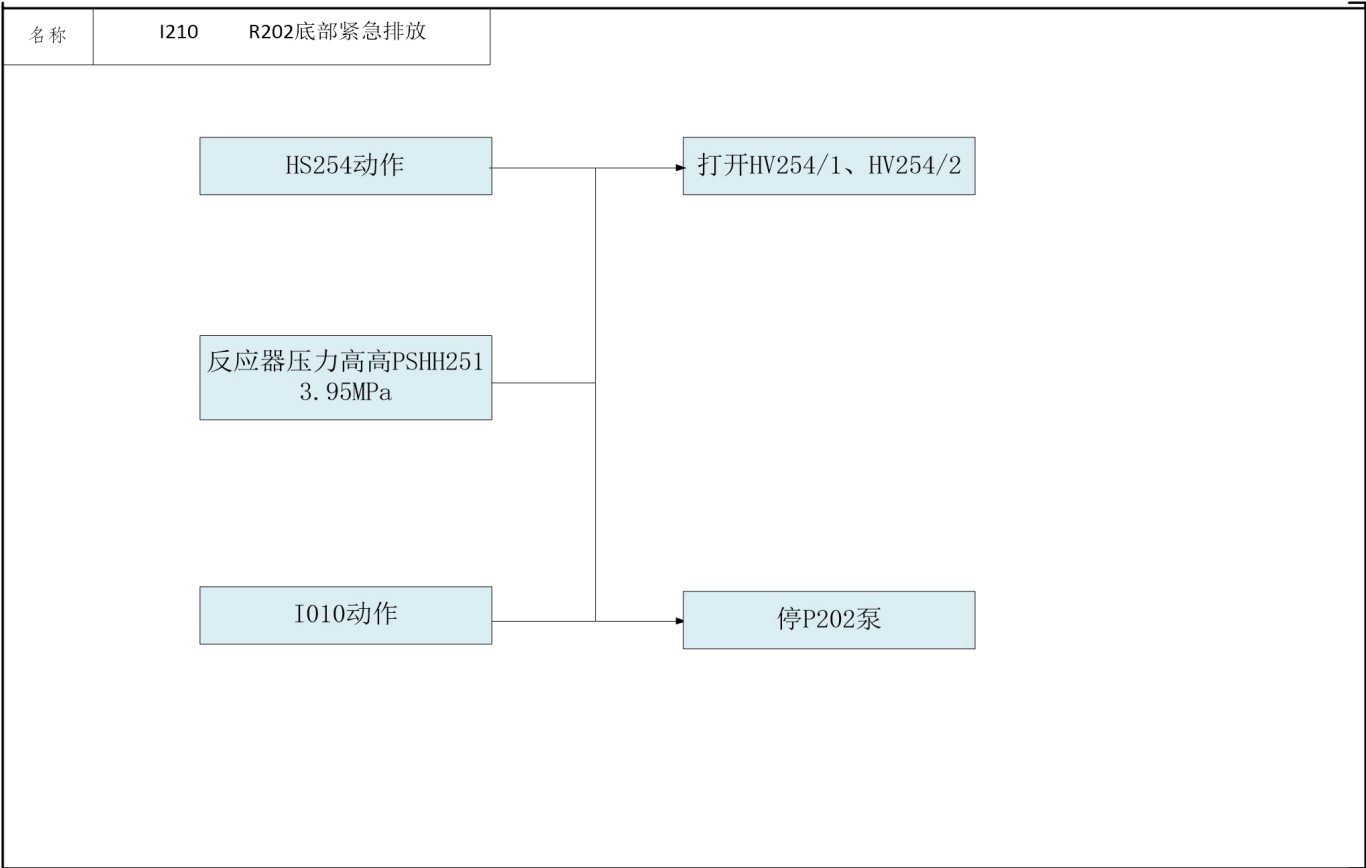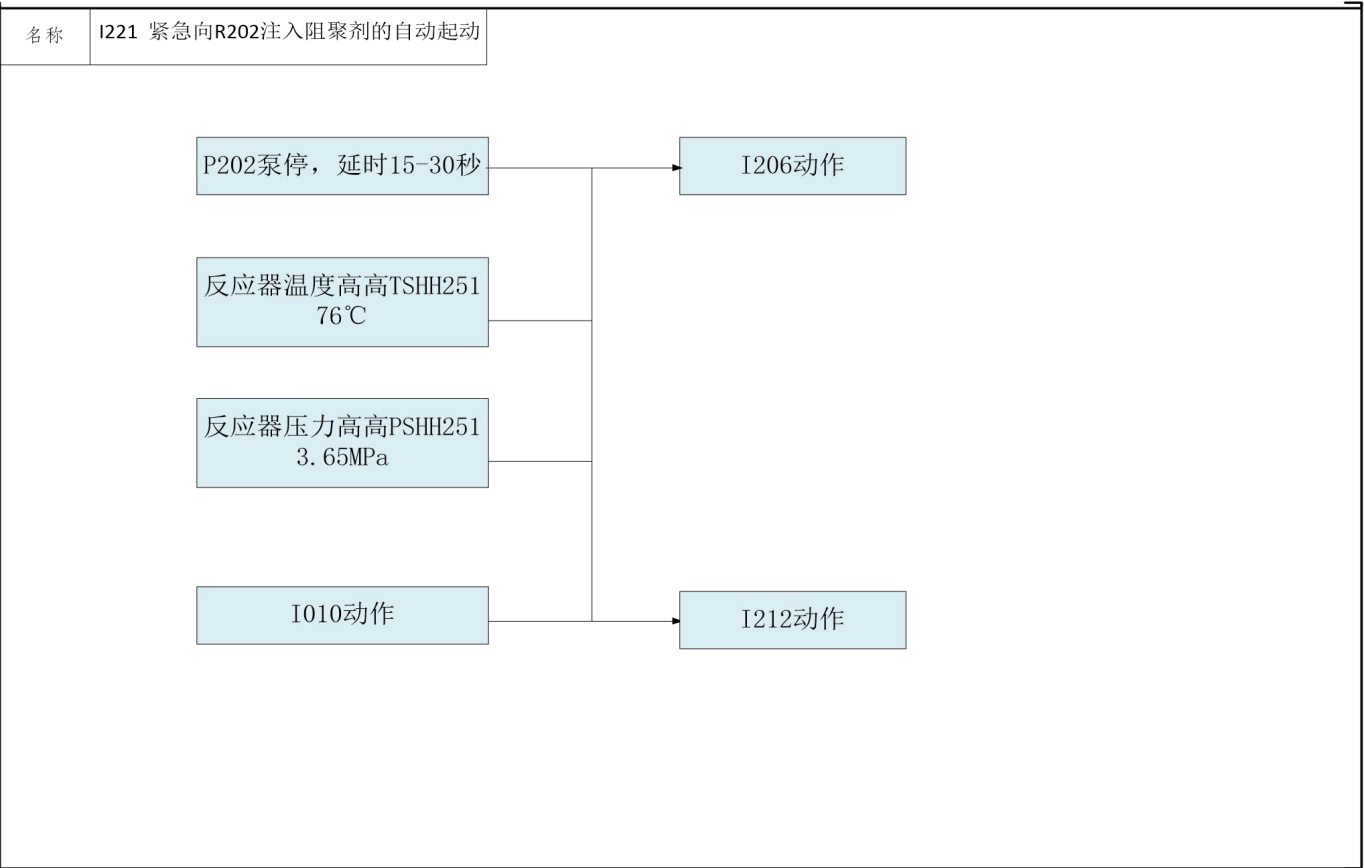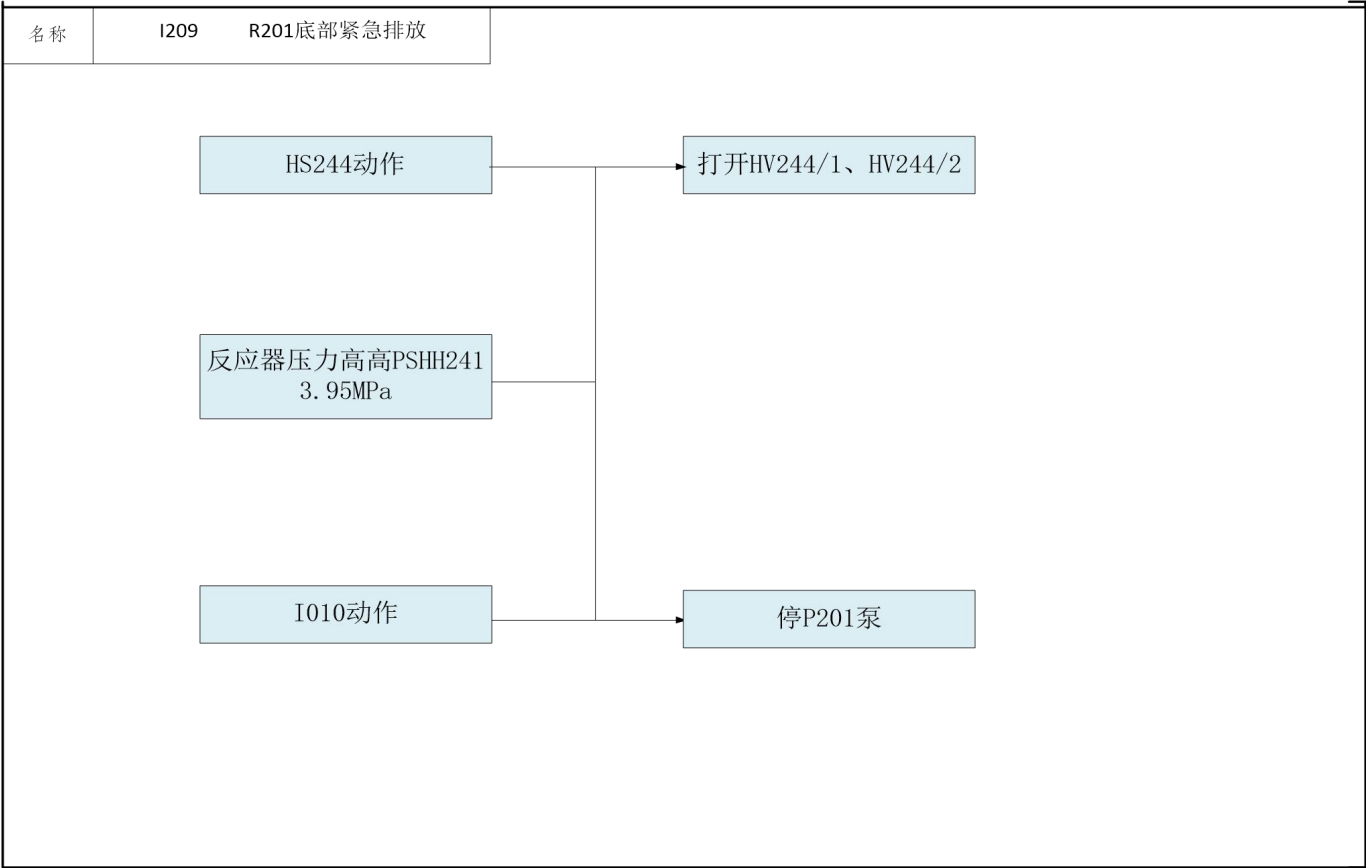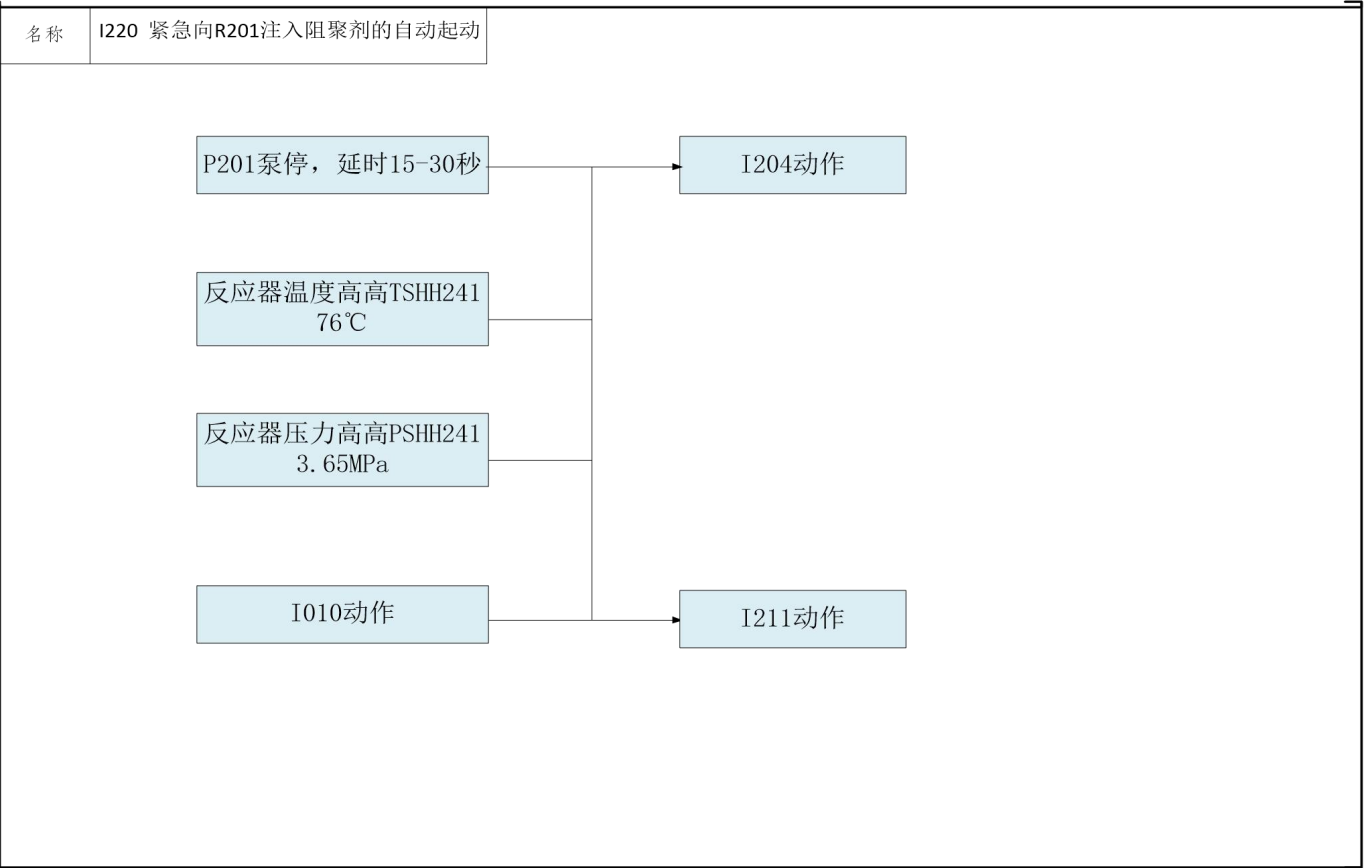

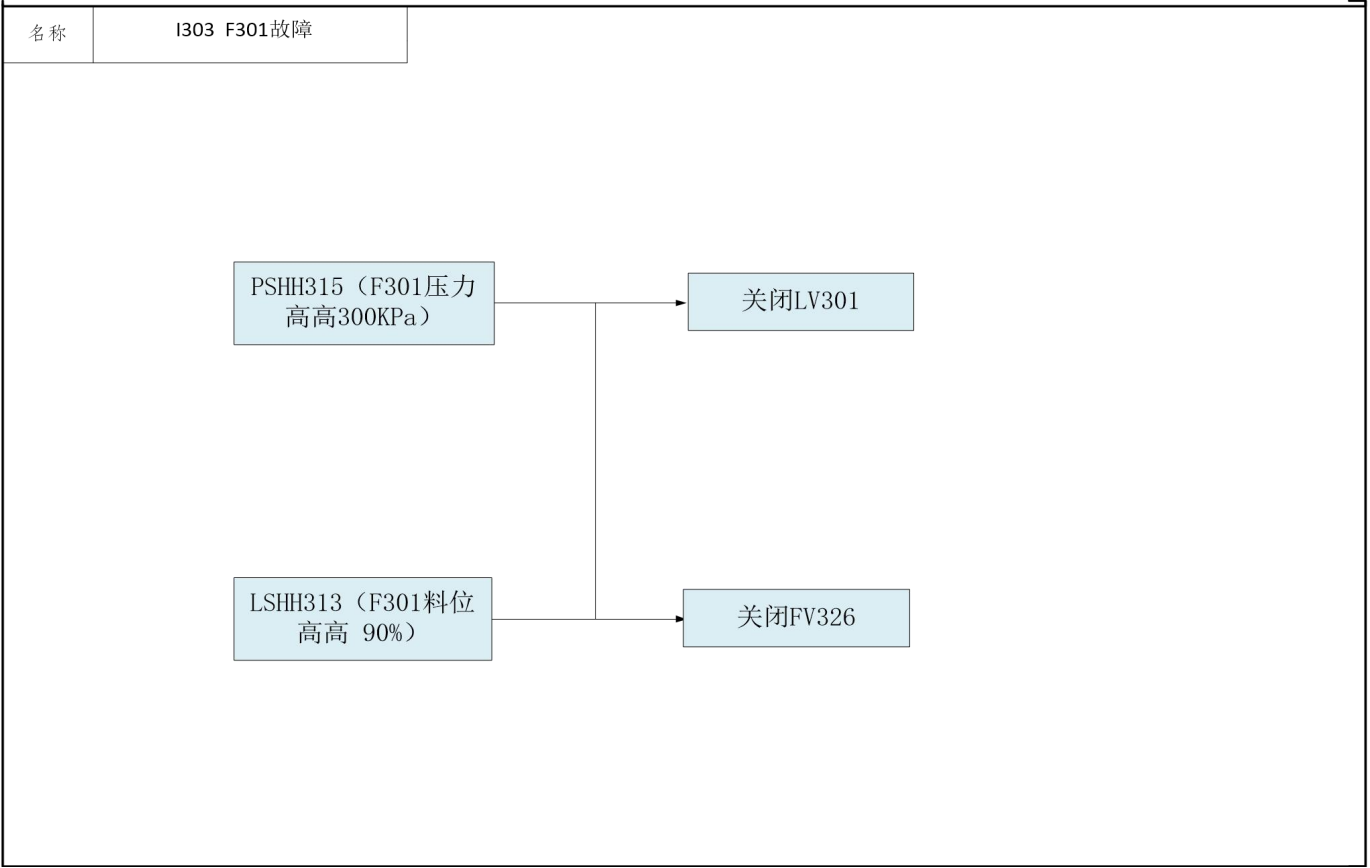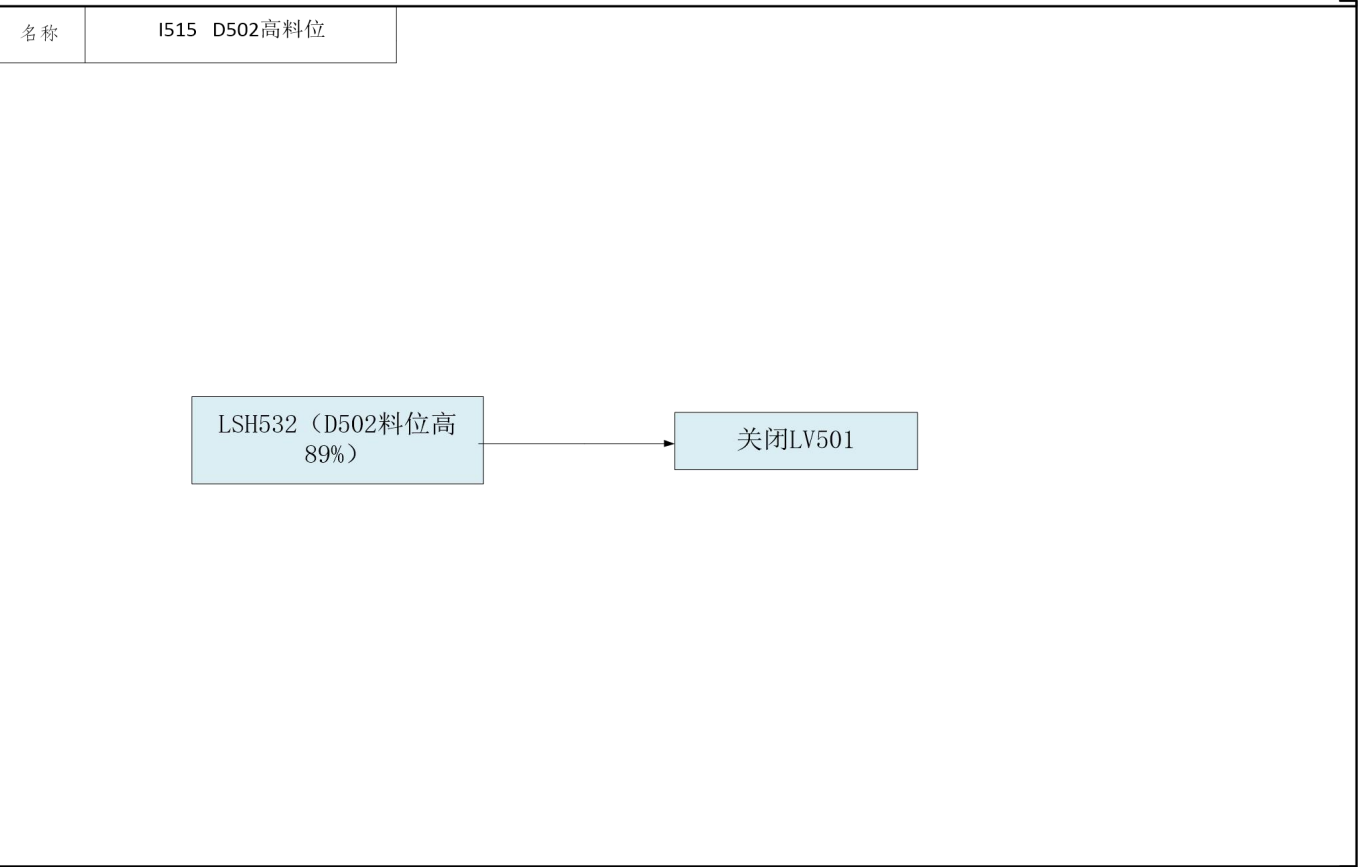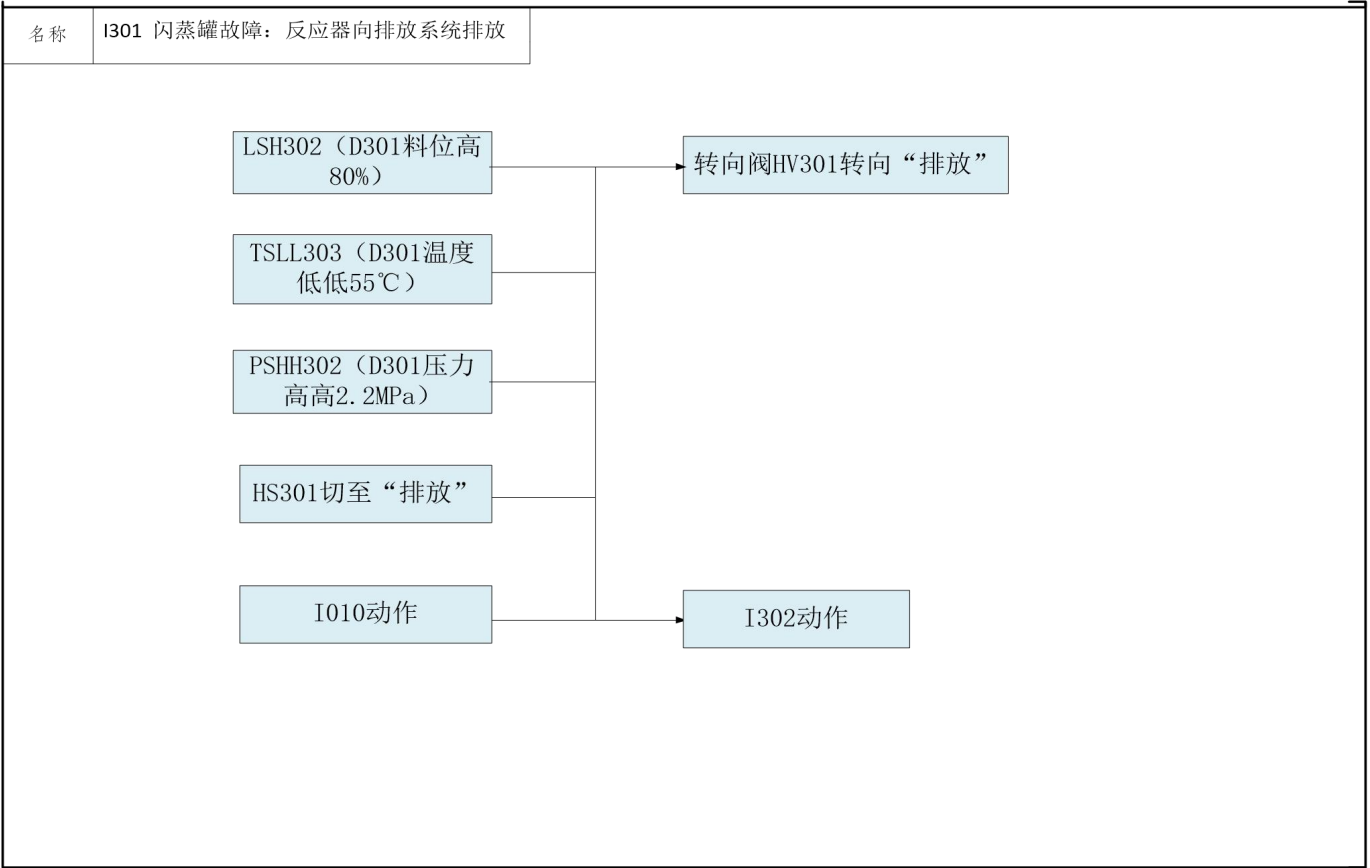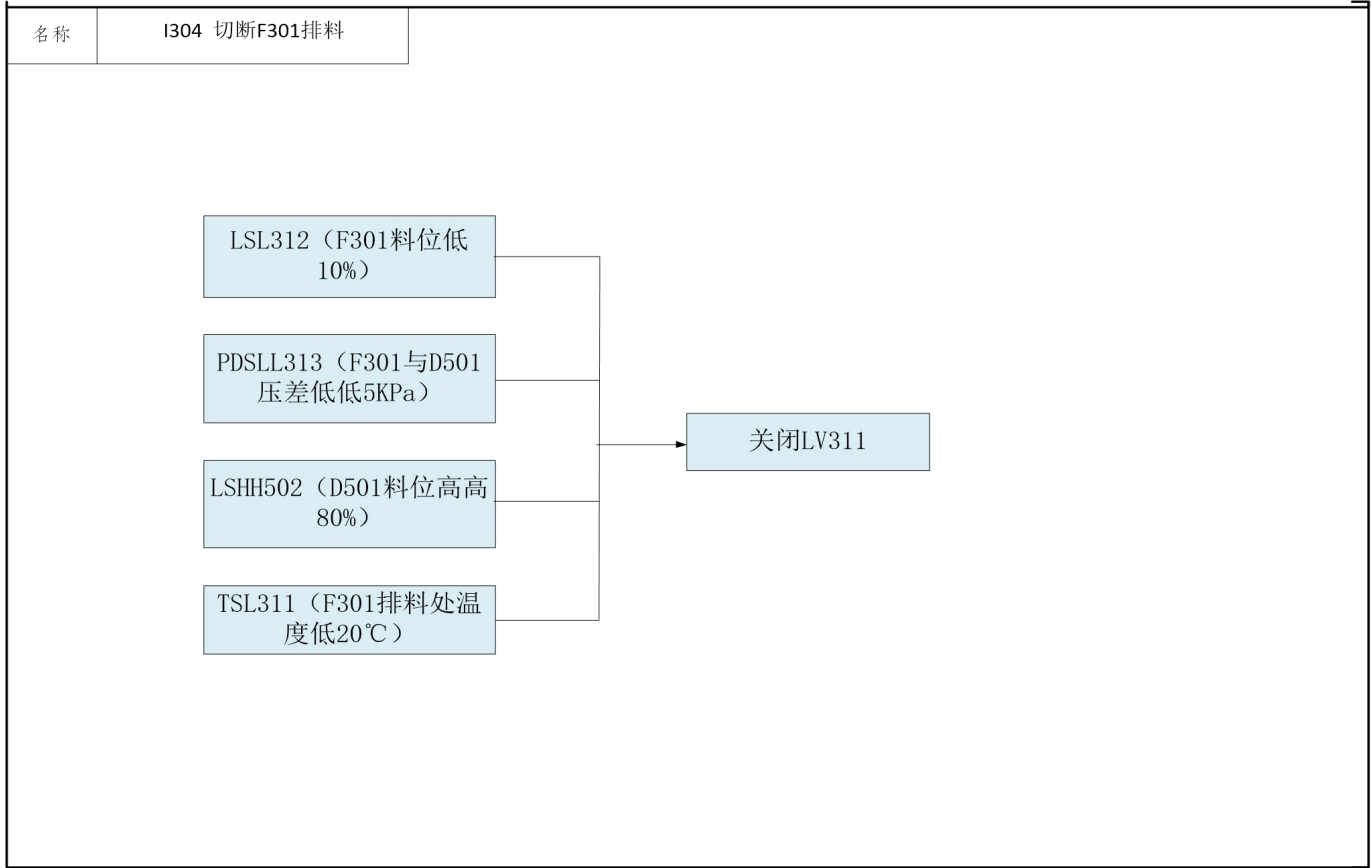

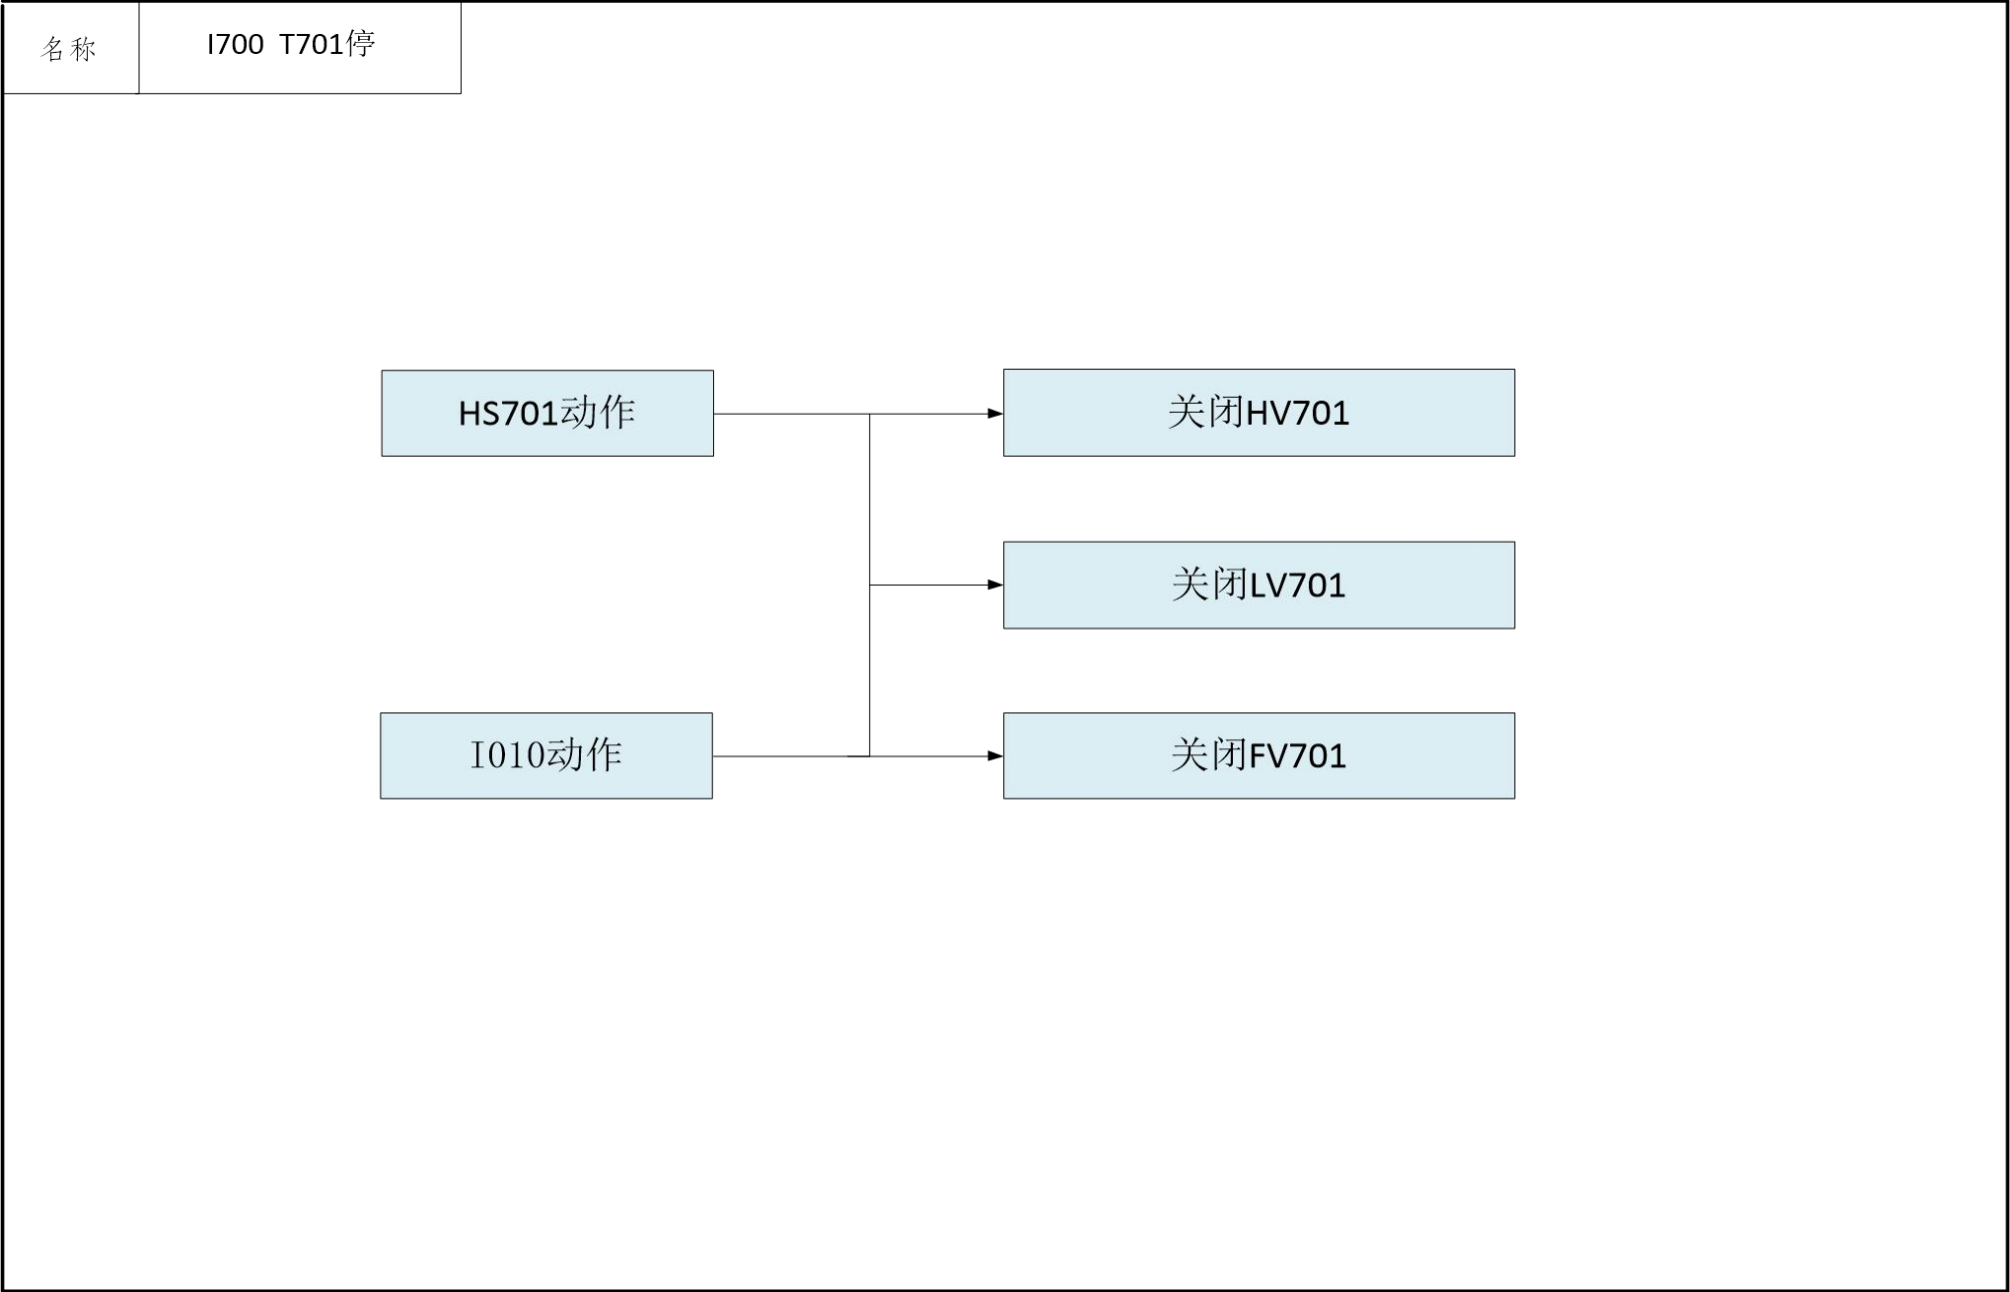


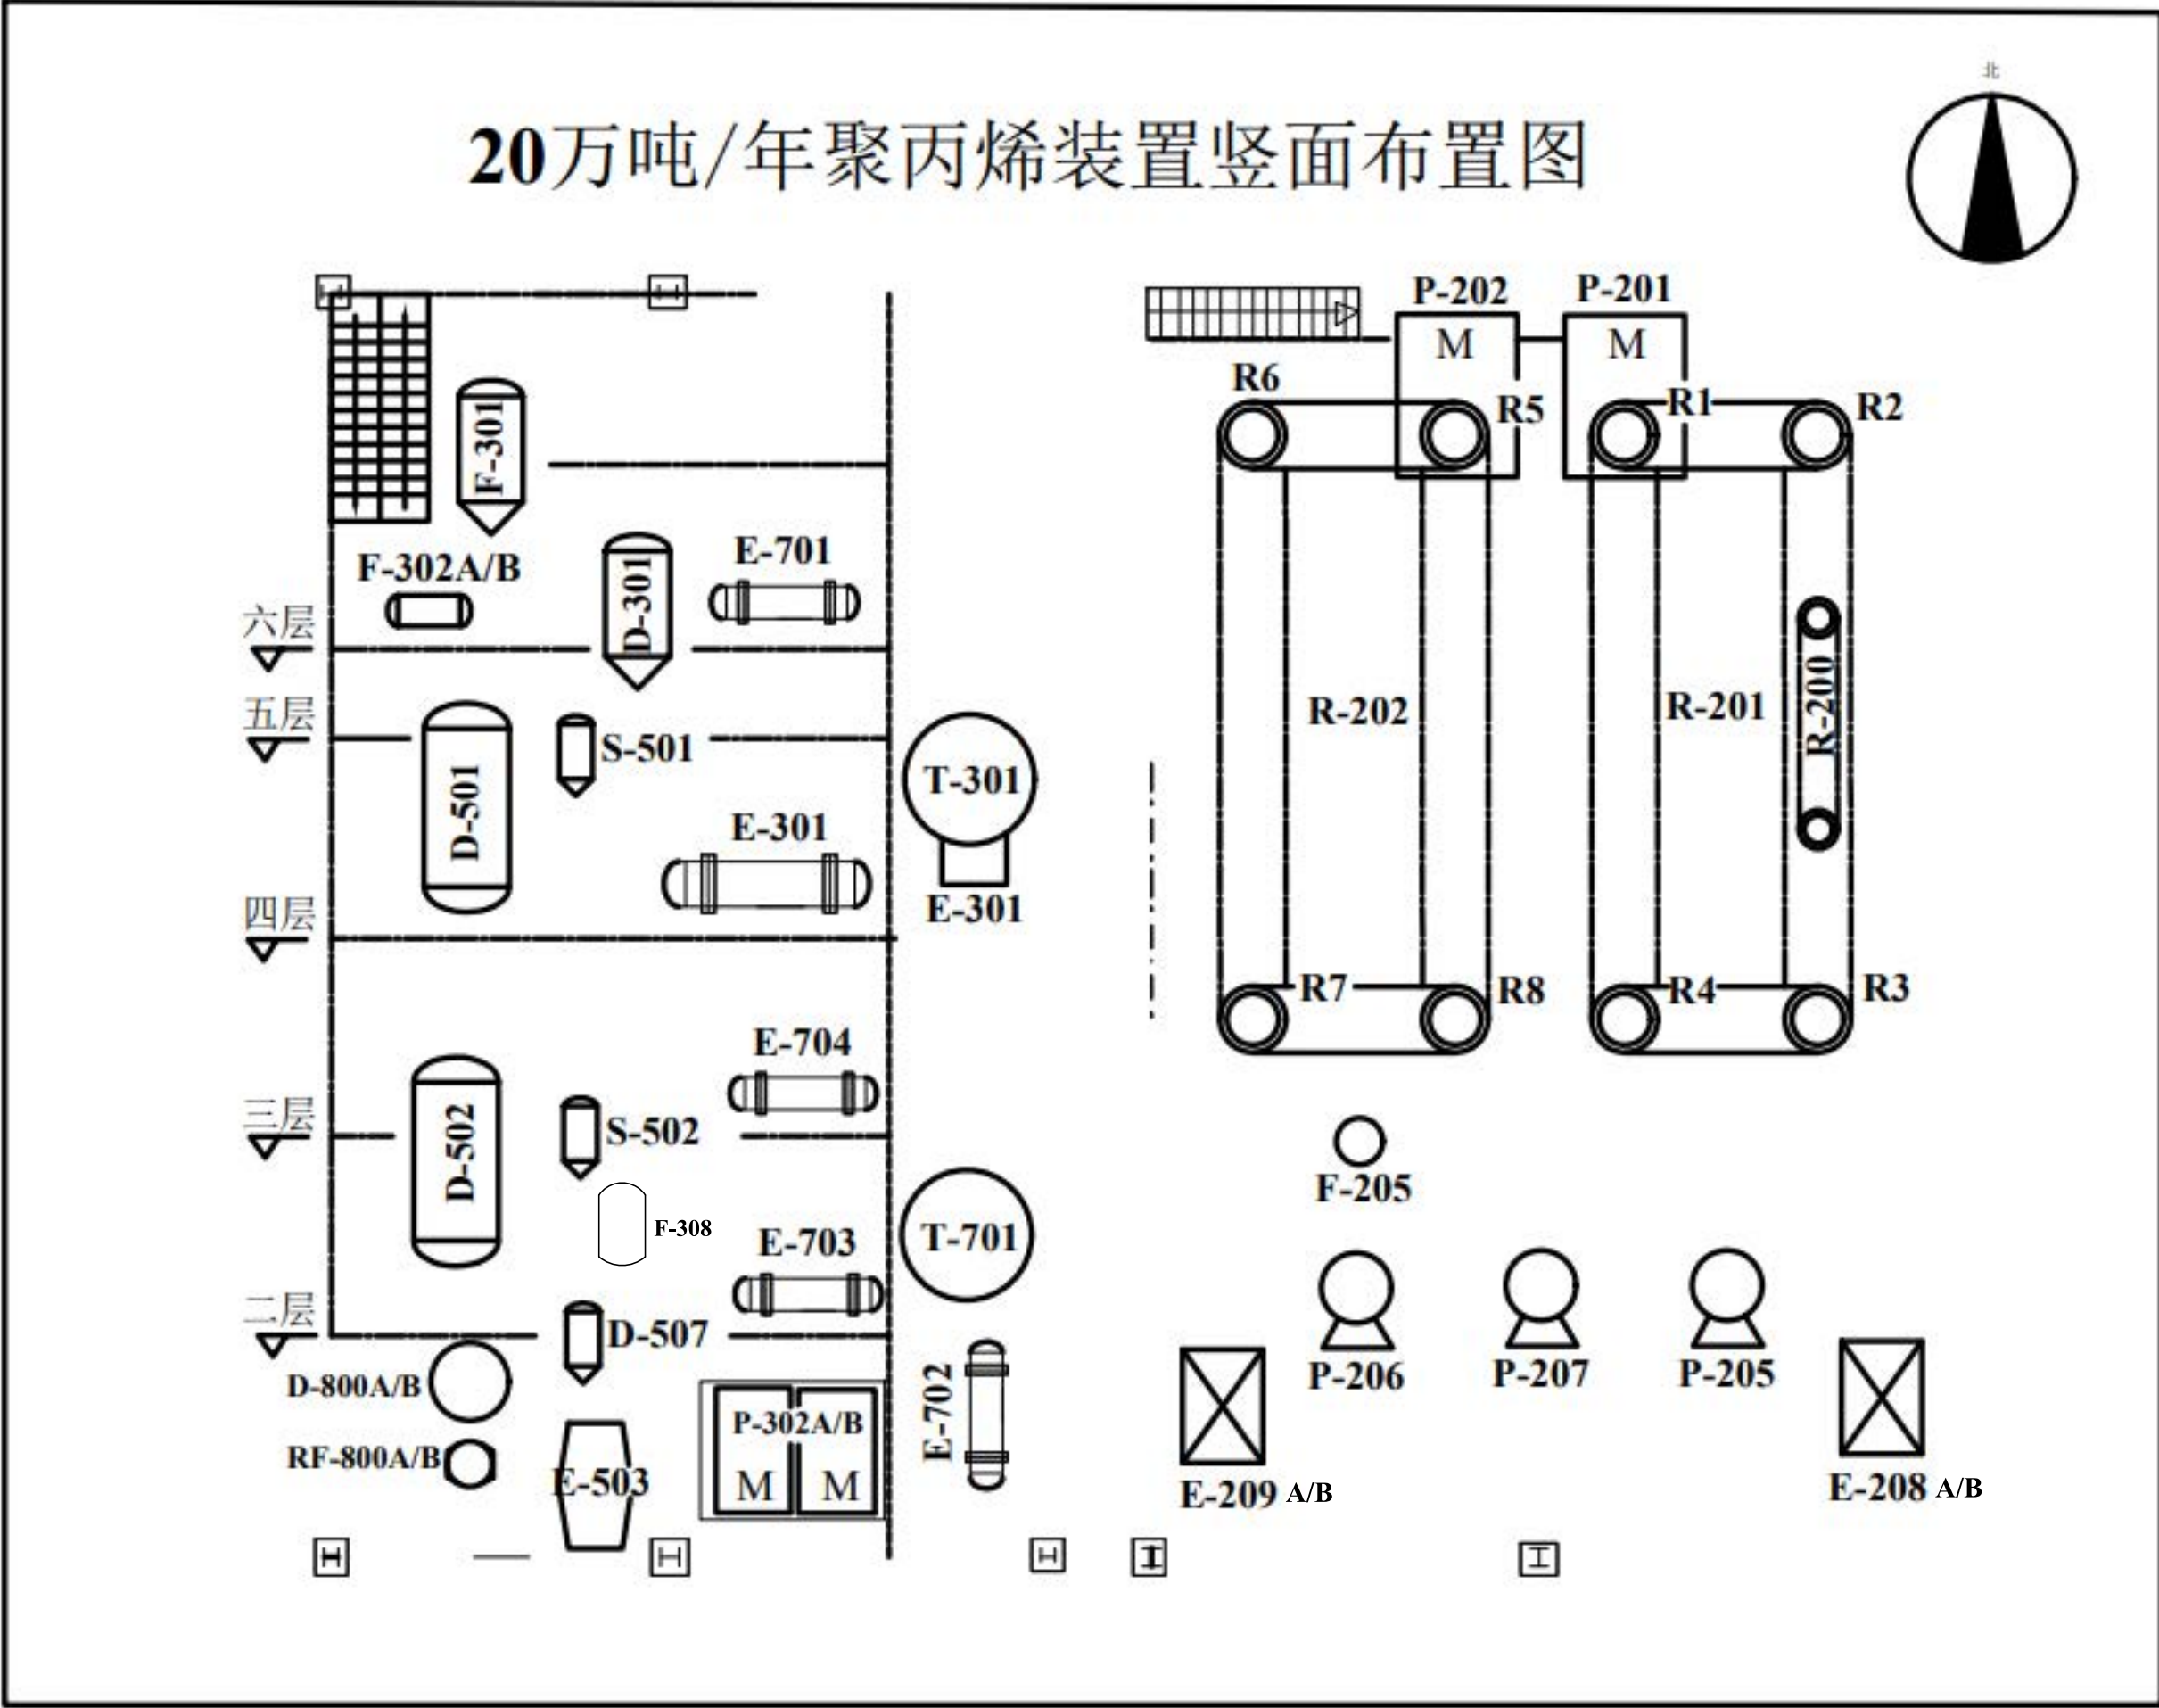

换热器简图

换热器投用原则：


- 1、换热器投用前应排尽里面存水。
- 2、投用时先投冷流物料，再投热流物料。
- 3、先开出口阀，再缓慢开入口阀（防止憋压）。
- 4、检查封头、出入口法兰连接处（防止泄漏）

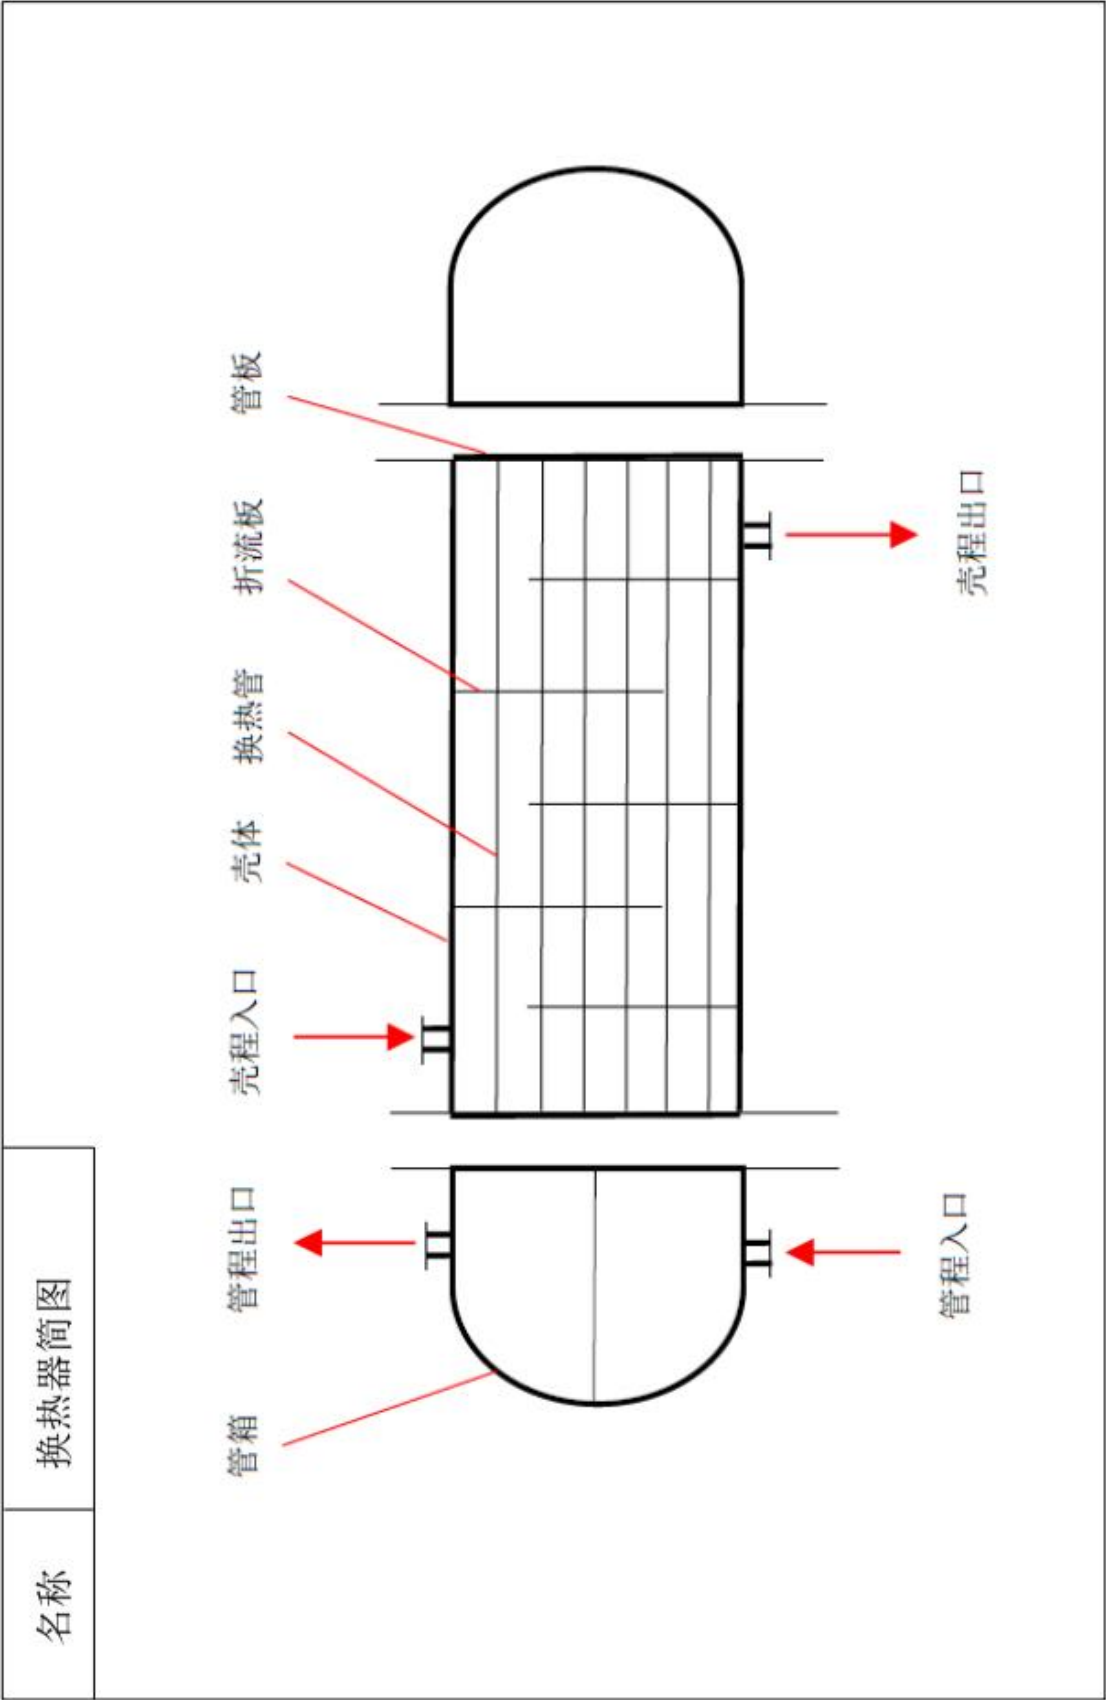

离心式压缩机简图

离心式压缩机开机步骤:

- 1、开机前对机组进行充分检查并做好准备工作。
- 2、投用干气密封系统。
- 3、投用润滑油系统。
- 4、投用盘车系统。
- 5、引蒸汽暖管暖机。
- 6、投气封冷却器。
- 7、确认工艺系统、起机条件、阀门到位情况。
- 8、启动机组。
- 9、机组启动正常后，根据工艺需要进行调整机组负荷，将密封气切换至工艺气，保证主密封气压差。

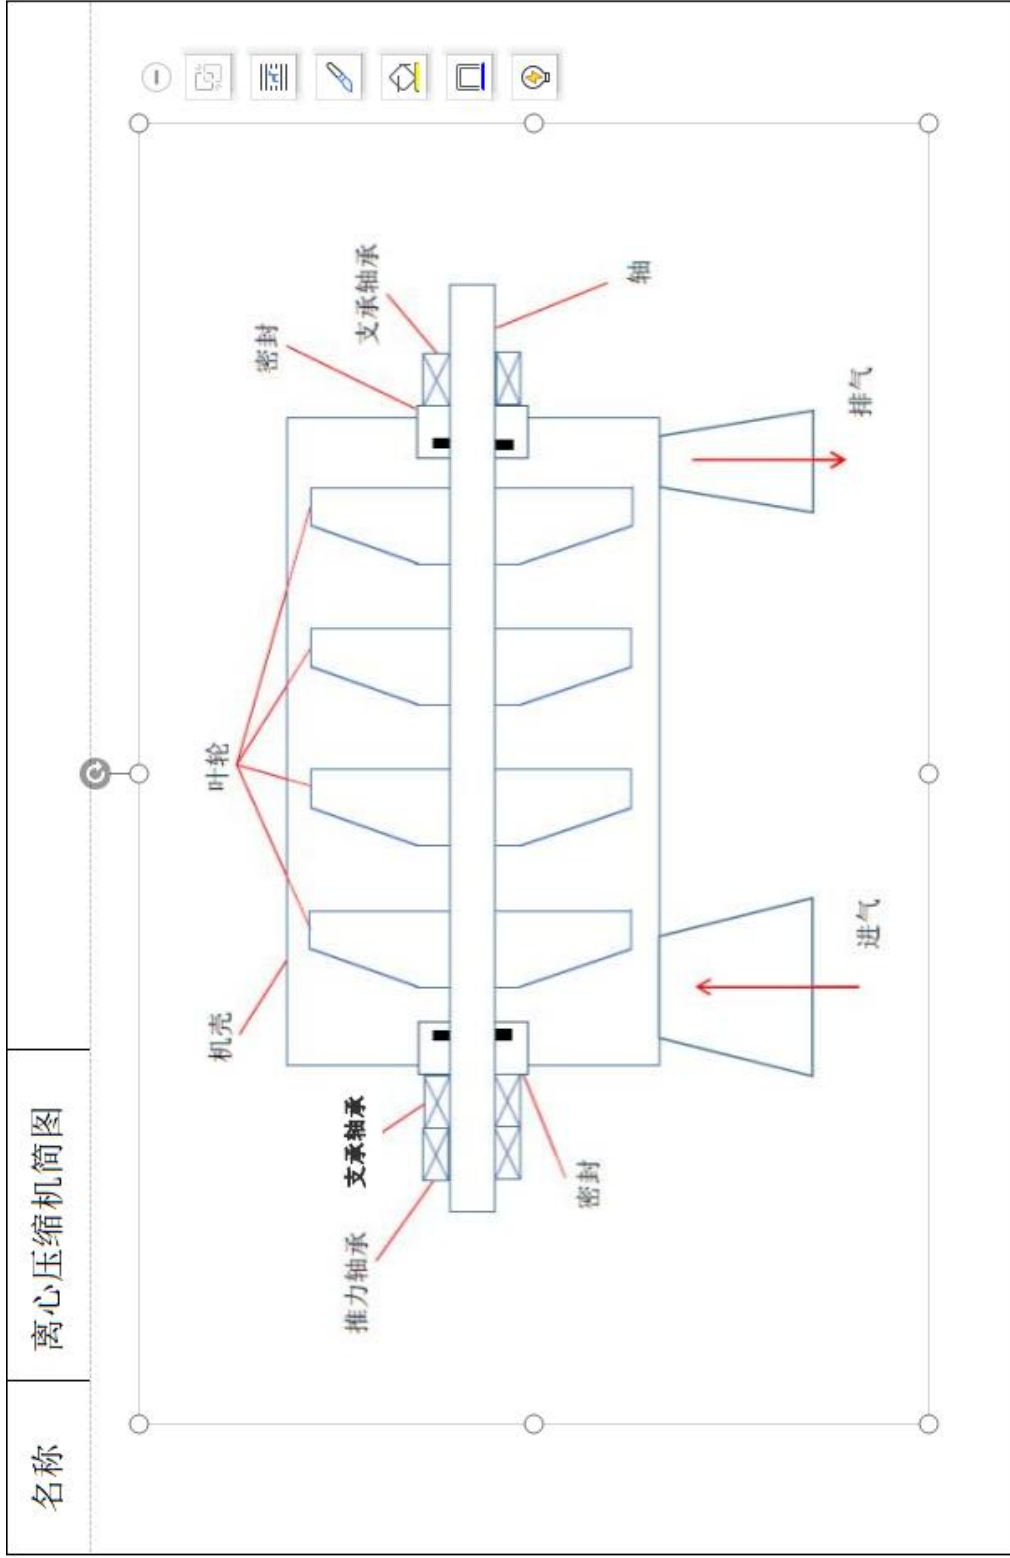


离心泵简图

离心泵启动步骤

- ① 启泵前检查泵的水、电、润滑油投用正常、紧固件牢靠。
- ② 打开泵排空阀，缓慢全开泵进口阀，盘车、排气、灌泵。待泵排空阀内有介质流过时，关闭排空阀，确认低点导淋阀和出口阀关闭。
- ③ 启动主电机。
- ④ 待出口压力表指示相当于操作压力时，缓慢打开出口阀，直到正常。
- ⑤ 开车过程中需注意观察电机及泵的运转情况，如电机声音，轴承振动，机封泄漏等，遇有异常应立即停车。


注意：易燃易爆、污染环境介质要引至安全地点，45℃以上介质防止烫伤；腐蚀性介质防止灼伤；有毒性介质防止中毒；易燃易爆介质防火防爆。

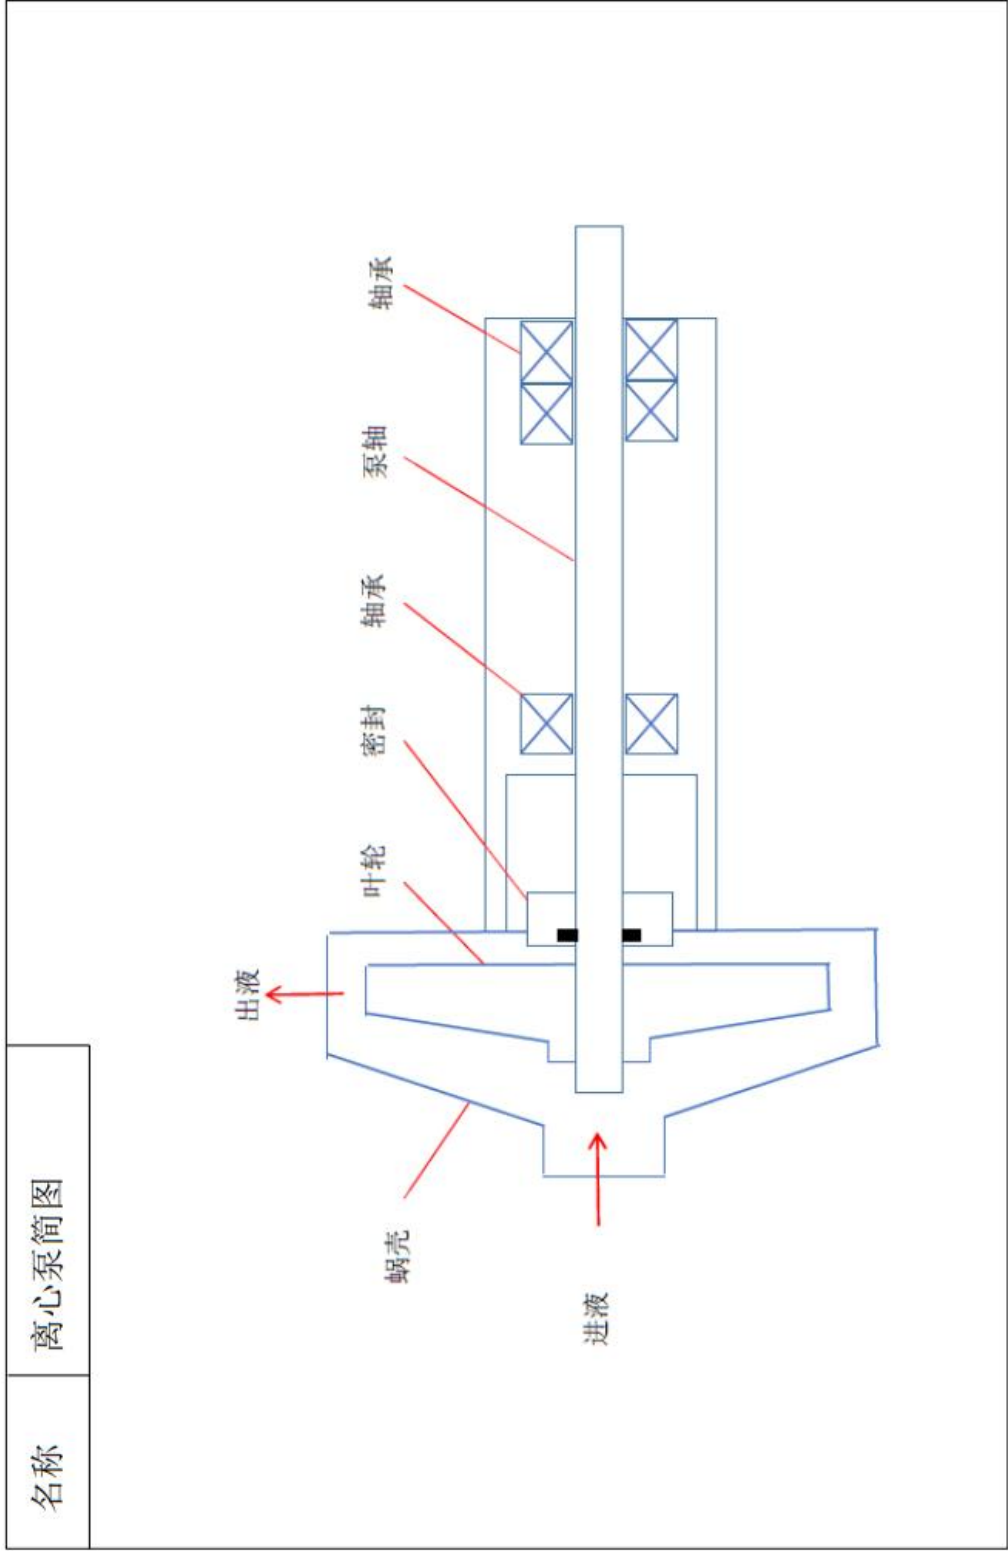


往复压缩机简图

往复压缩机切换步骤:

- 1、检查备机的水、电、风是否正常投用
- 2、盘车正常
- 3、机体氮气置换
- 4、全开进出口阀门
- 5、零负荷启动主电机
- 6、负荷切换（先加负荷后降负荷，平稳切换）
- 7、停原运行机，氮气置换

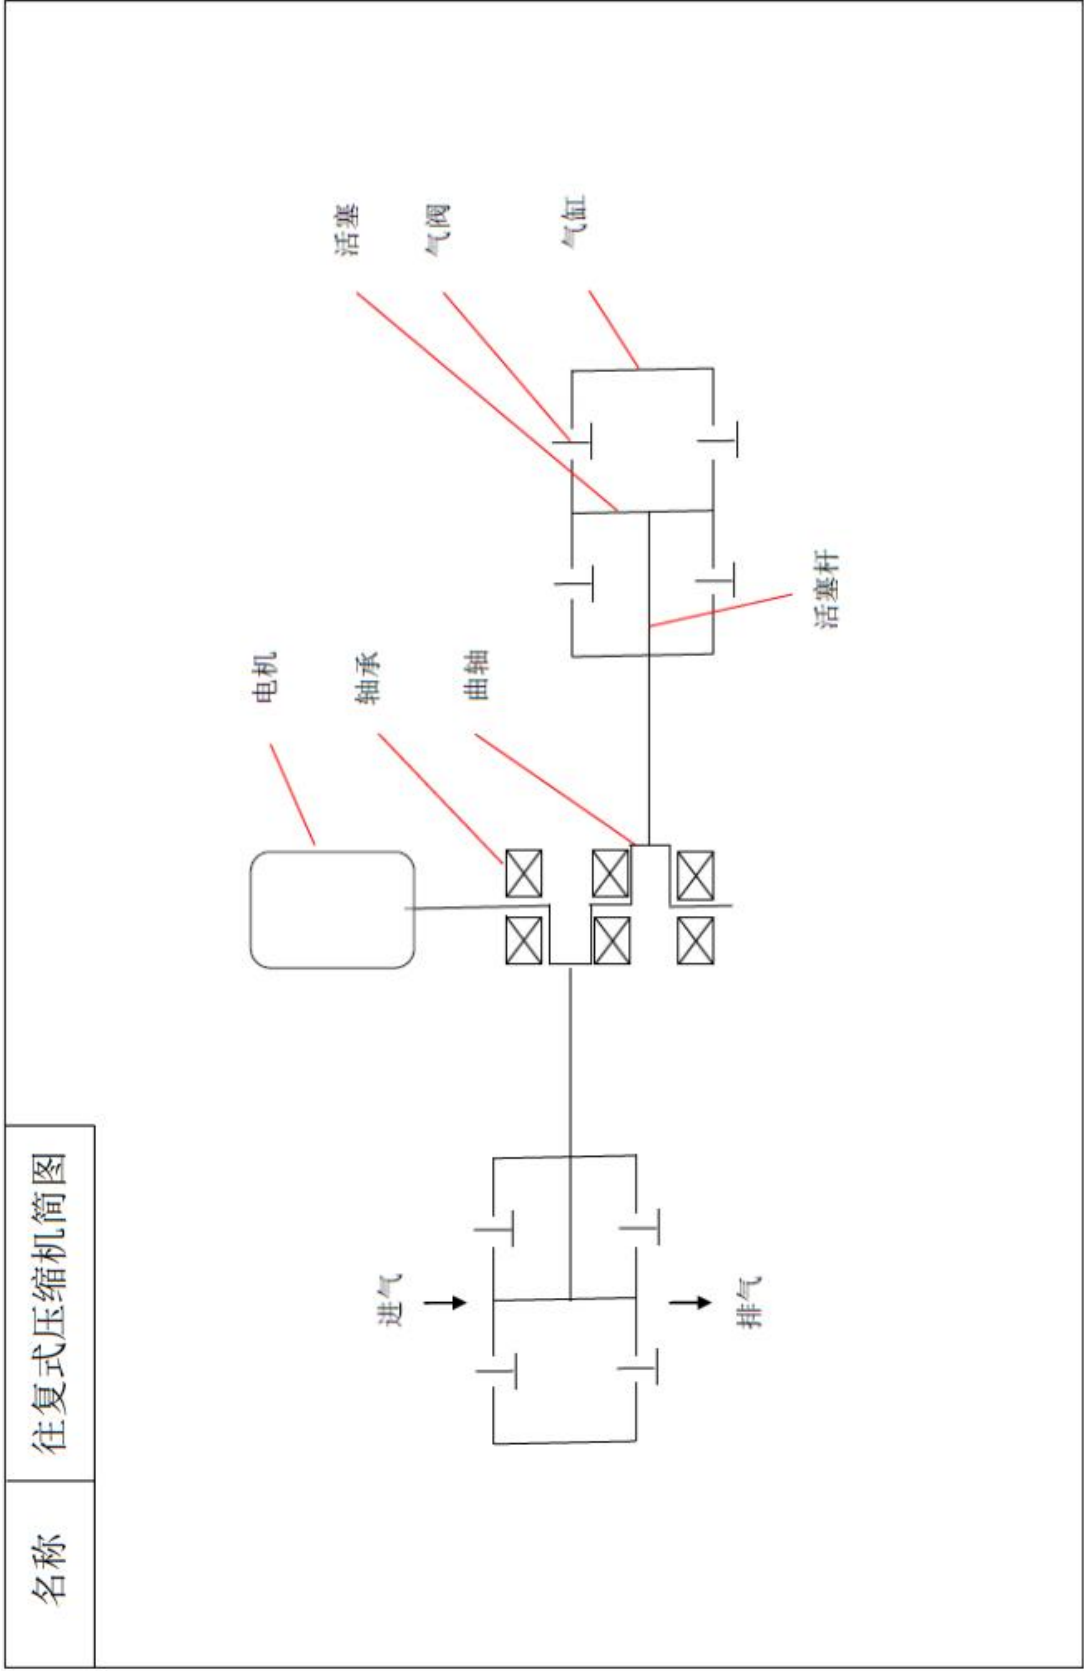

螺杆压缩机简图

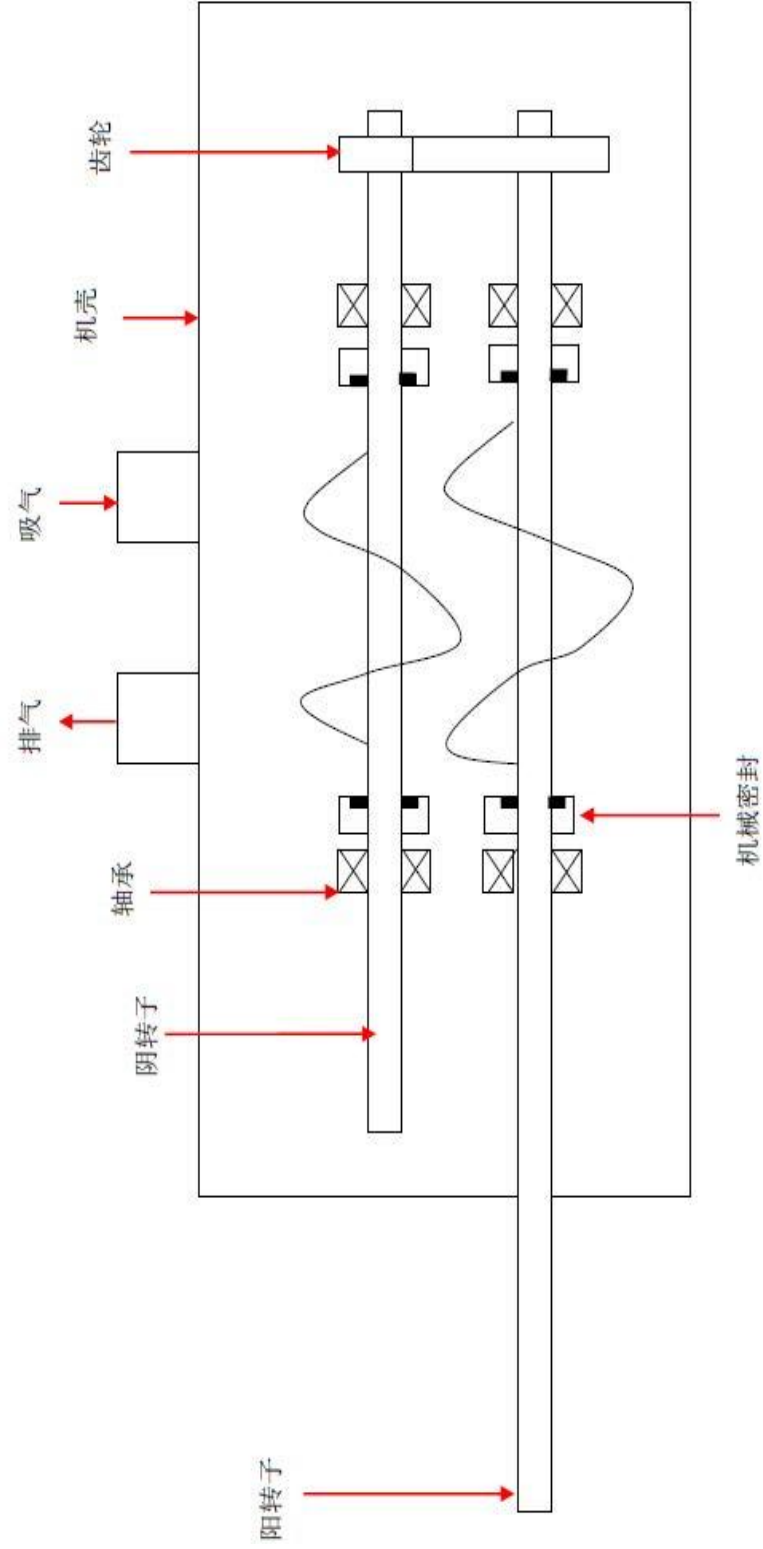

螺杆压缩机启动步骤:

- 1.检查润滑油正常;
- 2.检查冷却水正常;
- 3.检查事故旋钮旋起;
- 4.打开出口阀;
- 5.启动主电机加载运行。

停机步骤: 1.按“卸载”按钮, 卸载压缩机;

- 2.停止压缩机运行;
- 3.关闭排气阀。

附件九、《20万吨/年聚丙烯装置可燃气体和有毒气体报警器明细表》

延安石油化工厂联合二车间聚丙烯装置可燃气体和有毒气体报警器明细表													
序号	生产厂家	产品型号	装置名称	装置位置号	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	安仕得	ASD5300	聚丙烯	400-AT-001A	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区东侧	
2	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001B	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区东侧	
3	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001C	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区东侧	
4	哈东方	GQB-200A	聚丙烯	400-AT-001D	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区东侧	
5	安仕得	ASD5300	聚丙烯	400-AT-001E	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区南侧	
6	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001F	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区南侧	
7	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001G	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区南侧	
8	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001H	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区南侧	
9	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001I	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区南侧	
10	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001L	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区南侧	
11	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001M	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区西侧	
12	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001N	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区西侧	
13	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001P	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区西侧	
14	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001Q	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区西侧	
15	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001R	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区西侧	
16	安仕得	ASD5300	聚丙烯	400-AT-001S	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区北侧	
17	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001T	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区北侧	
18	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001U	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区北侧	
19	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-001V	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区北侧	
20	汉威科技	GTQ-BS502	聚丙烯	400-AT-001Z	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯装置区北侧	
21	汉威科技	GTQ-BS502	聚丙烯	400-AT-002	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-E-302/305附近	
22	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-003	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-P-301A/B附近	
23	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-004	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-F-201A/B附近	
24	哈东方	GQB-200A	聚丙烯	400-AT-005	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-T-703附近	
25	安仕得	ASD5300	聚丙烯	400-AT-006	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-R-201附近	
26	安仕得	ASD5300	聚丙烯	400-AT-007	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-P-201/202附近	
27	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-008	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-R-202附近	
28	哈东方	GQB-200A	聚丙烯	400-AT-009	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-D-601/602附近	
29	安仕得	ASD5300	聚丙烯	400-AT-010	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-P-202A/B附近	
30	哈东方	GQB-200A	聚丙烯	400-AT-011	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-P-201机械密封	
31	安仕得	ASD5300	聚丙烯	400-AT-012	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-E-204/205附近	
32	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-013	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	丙烯4-R-200附近	
33	燕山	DS-100	聚丙烯	400-AT-014	1年	0	15PPM	30ppm	合格	正常	CO	一氧化碳钢瓶附近	
34	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-015	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	空调机房新风入口	
35	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-016	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	挤压空调新风入口	
36	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-017	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	聚丙烯废水水池附近	
37	安仕得	ASD5300	聚丙烯	400-AT-031A	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	预精制	
38	燕山	DS-100	聚丙烯	400-AT-031B	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	预精制	
39	燕山	DS-100	聚丙烯	400-AT-031C	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	预精制	
40	燕山	DS-100	聚丙烯	400-AT-031D	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	预精制	
41	燕山	GTQ-BS502	聚丙烯	400-AT-601	1年	0	19. 5%VOL	23. 5%VOL	合格	正常	O2	色谱间氧气检测	
42	安可信	GTYQ-AEC2232bX	聚丙烯	400-AT-602	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	色谱间氢气检测	

43	汉威科技	GTQ-BS502	聚丙烯	400-AT-603	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	色谱间	
44	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-241	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6 +C3H8	4-D-203排放	
45	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-611	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6 +C3H8	4-D-604放空	
46	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-631	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6 +C3H8	4-D-631放空	
47	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-983	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	制氢站高空	
48	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AI-705A	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	PK-705压缩机上	
49	汉威科技	GTQ-BS02	聚丙烯	400-AI-705B	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	PK-705压缩机上	
50	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-501	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	OG装置	
51	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-502	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3H6	OG装置	
52	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-981	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	制氢装置	
53	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-982	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	制氢装置	
54	燕山	KS-3	聚丙烯	GT-20001	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	火炬凝液罐4-D-004	
55	华德安	HDT109	聚丙烯	400-AT-502A	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	O2	4-C502A	
56	华德安	HDT109	聚丙烯	400-AT-502B	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	O2	4-C502B	
57	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-984	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	制氢站北	
58	燕山	KS-3	聚丙烯	400-AT-985	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	制氢站南	
59	哈东方	GQB-200A4D	聚丙烯	400-AT-801A	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	O2	4-C-801A	
60	汉威科技	GTQ-BS02	聚丙烯	400-AT-801B	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	O2	4-C-801B	