



附件九 平面布置图

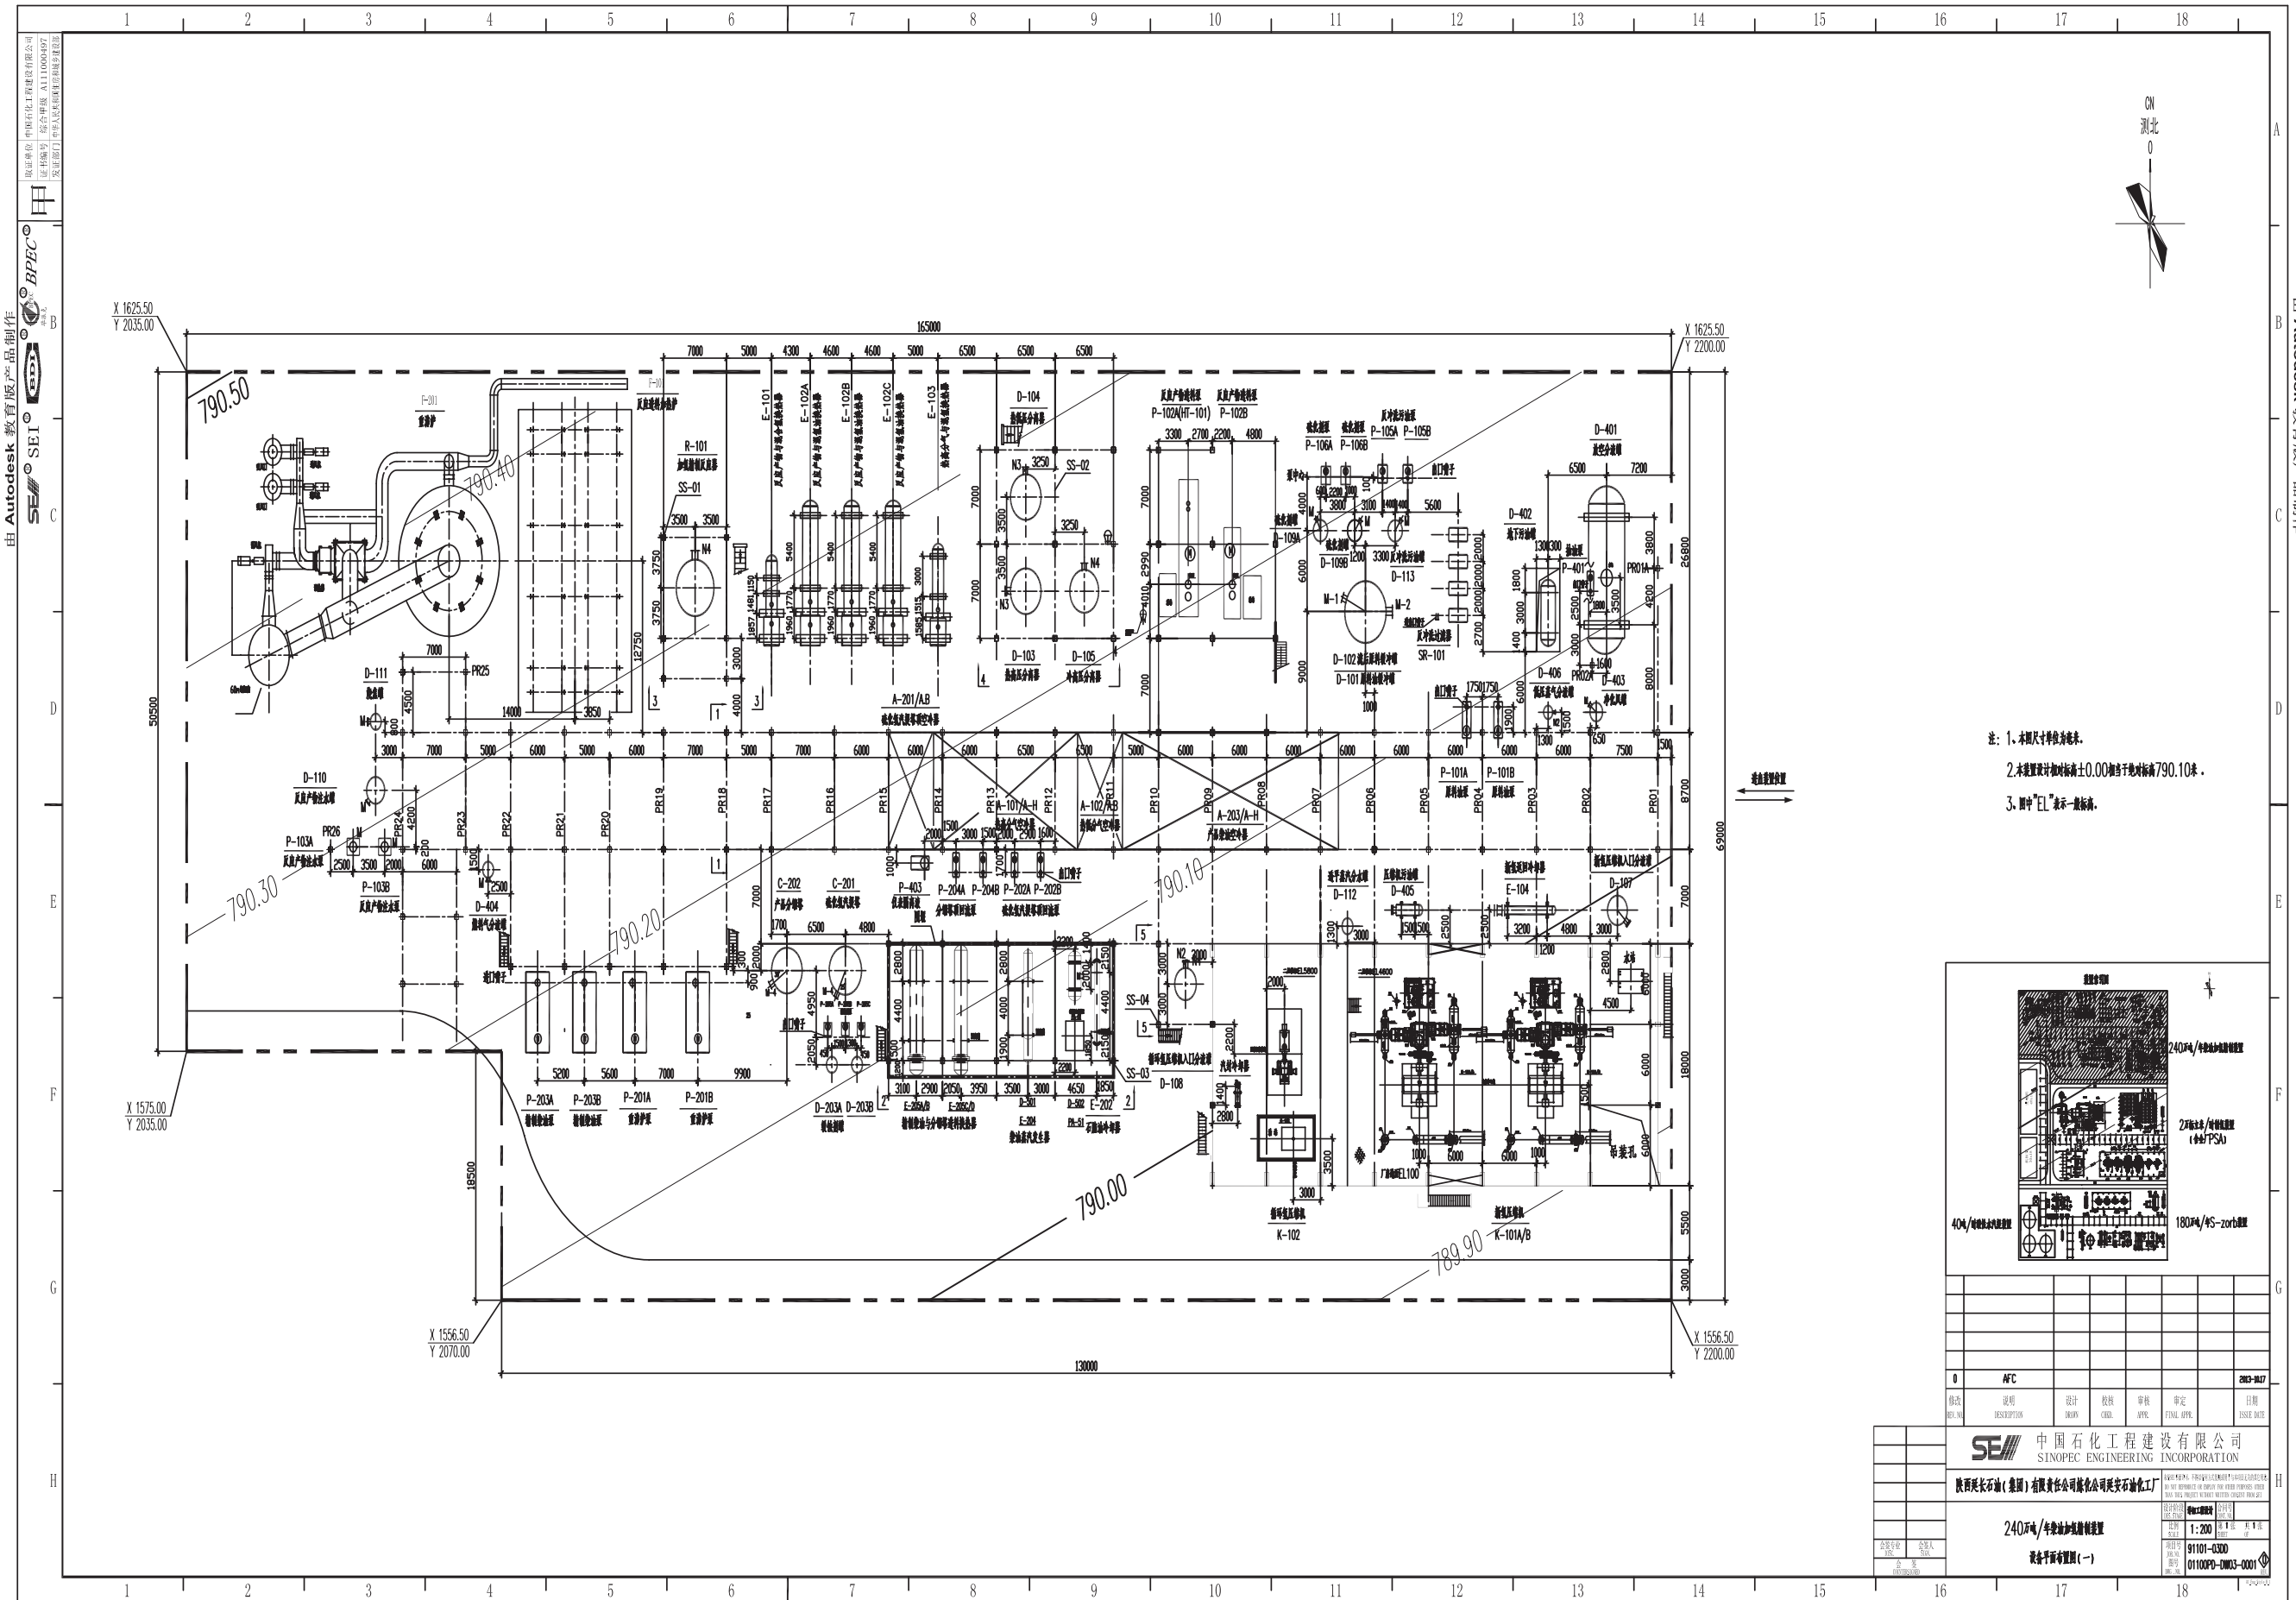

附件十 装置竖面

由 Autodesk 教育版产品制作

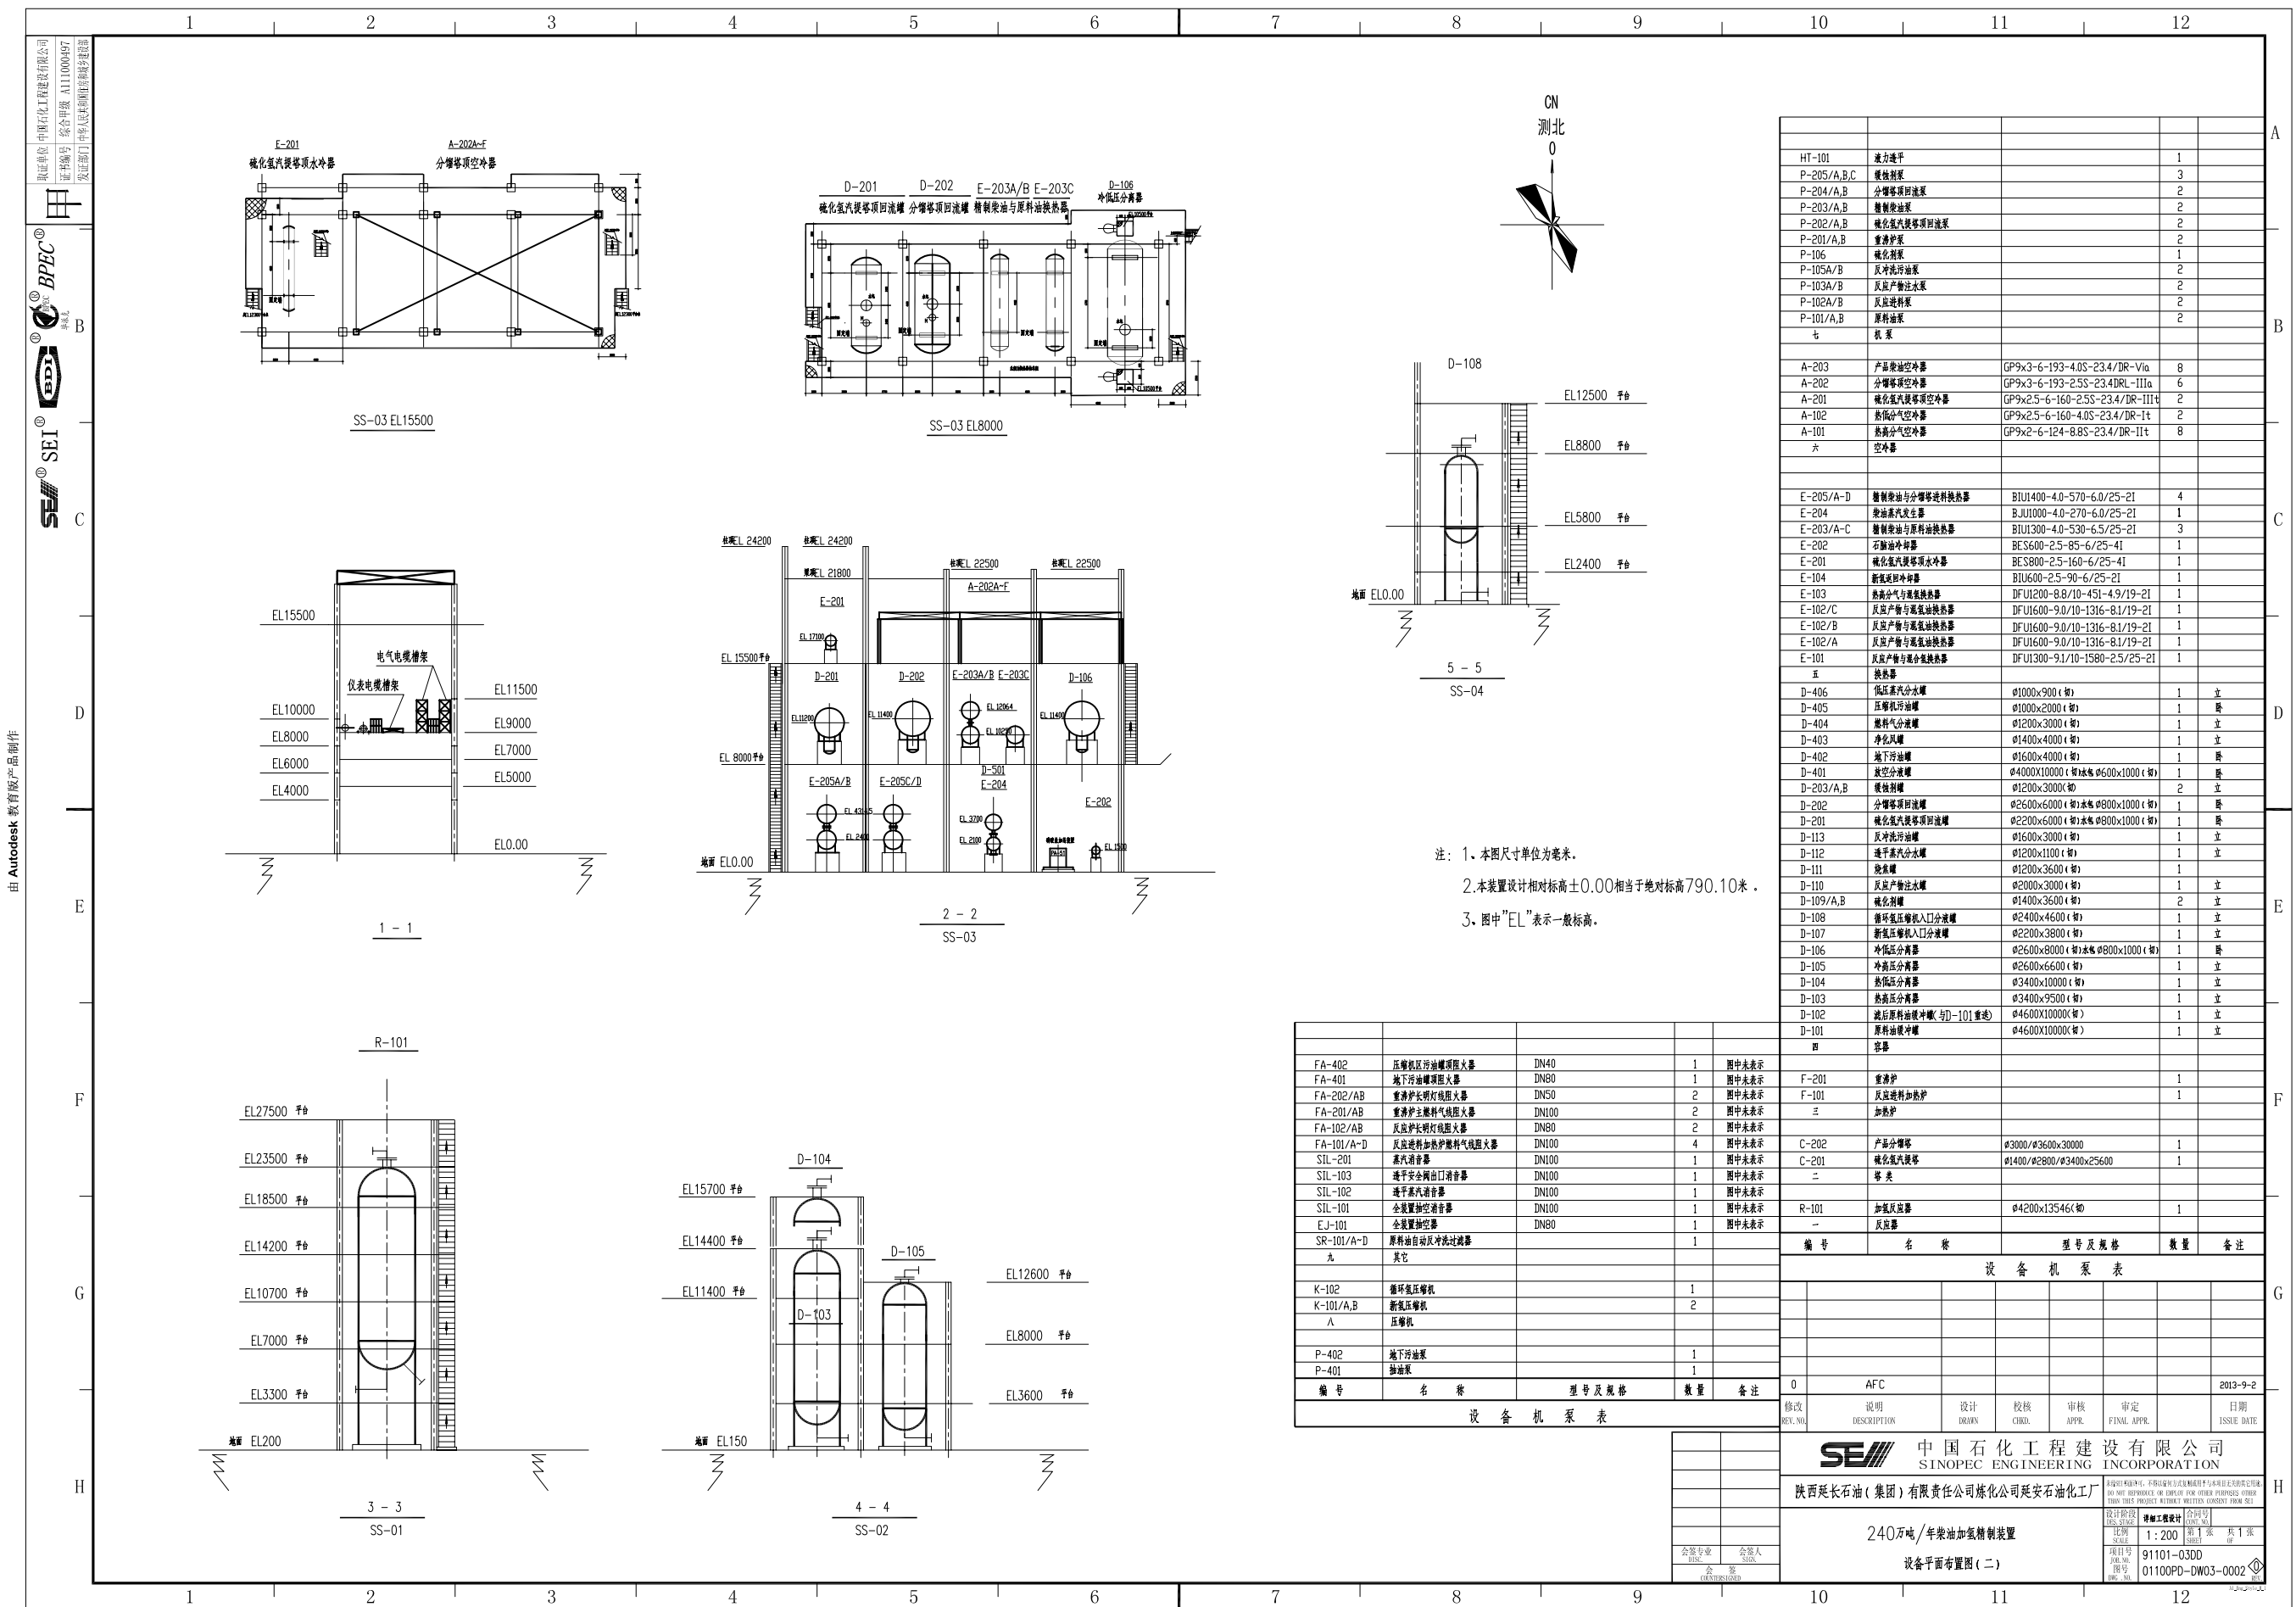

附件十一 可燃气体及有毒气体台账

240 万吨/年柴油精制装置可燃气体和有毒气体监测报警台账

序号	装置位置号	产品型号	量程	气体类别	出厂编号	安装位置	报警值
1	011-GT-10001	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A1508088	R-101 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
2	011-GT-10002	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30077	E-101 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
3	011-GT-10003	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A1508073	E-102A 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
4	011-GT-10004	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30099	E-102B 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
5	011-GT-10005	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30075	E-102C 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
6	011-GT-10006	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30074	E-103 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
7	011-GT-10007	GQB-200A-J	0～30mg/m ³	H ₂ S	18280194	D-104 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
8	011-GT-10008	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A1508089	D-103 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
9	011-GT-10009	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30104	D-105 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
10	011-GT-10010	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30095	D-401 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
11	011-GT-10011	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30102	C-201 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
12	011-GT-10012	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30091	P-202A 西侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
13	011-GT-10013	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30085	P-202B 西侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
14	011-GT-10014	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30076	D-108 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
15	011-GT-10015	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30072	K-102 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
16	011-GT-10016	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A160743	A-201A 东南侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
17	011-GT-10017	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30088	A-201A 东北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
18	011-GT-10018	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30084	A-101B 东北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
19	011-GT-10019	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30067	A-101C 东北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
20	011-GT-10020	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30071	A-102A 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
21	011-GT-10021	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30066	A-102A 西南侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
22	011-GT-10022	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30068	A-201B 东南侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
23	011-GT-10023	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30090	A-101B 东南侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
24	011-GT-10024	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30083	A-101E 东南侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
25	011-GT-10025	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30101	A-101F 西南侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
26	011-GT-10026	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30098	E-201 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
27	011-GT-10027	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	16460252	D-201 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
28	011-GT-10028	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30080	D-202 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
29	011-GT-10029	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30089	D-202 东南侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
30	011-GT-10030	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30069	D-106 西北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
31	011-GT-10031	DS-100	0～30mg/m ³	H ₂ S	A30065	D-106 东南侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
32	011-GT-10041	KS-3	0%～100%LEL	可燃气体	A30977	R-101 南侧	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
33	011-GT-10042	KS-3	0%～100%LEL	可燃气体	A30951	P-204A 东侧	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
34	011-GT-10043	KS-3	0%～100%LEL	可燃气体	A30949	D-401 西北侧	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
35	011-GT-10051	KS-3	0%～100%LEL	H ₂	A30960	K-102	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
36	011-GT-10052	KS-3	0%～100%LEL	H ₂	18280495	K-101A	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
37	011-GT-10053	KS-3	0%～100%LEL	H ₂	A30962	K-101B	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL

38	011-GT-20011	KS-3	0%~100%LEL	可燃气体	A22010088	混氢油换热器 E-102A/B/C 之间	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
39	011-GT-20012	KS-3	0%~100%LEL	可燃气体	A22010080	D-104 罐东北柱	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
40	011-GT-20013	KS-3	0%~100%LEL	可燃气体	A22010012	构架 SS-03 地面层 E202 附近	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
41	011-GT-20014	KS-3	0%~100%LEL	可燃气体	A22010087	构架 SS-03 地面层 E205A/D 附近	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
42	011-GT-20015	KS-3	0%~100%LEL	H ₂	A22090110	D-108 取样口附件	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
43	011-GT-20016	KS-3	0%~100%LEL	H ₂	001	柴油精制氢压缩机房内最高点	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
44	011-GT-20017	KS-3	0%~100%LEL	H ₂	002	柴油精制氢压缩机房内最高点	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL
45	011-GT-20018	KS-3	0%~100%LEL	H ₂	003	柴油精制氢压缩机房内最高点	一级报警值 25%LEL 二级报警值 50%LEL