공조 필답형 계산 공부
SI 단위부터 차근차근

숫자를 넣는 이유, 기호의 뜻, 단위가 나뉘는 과정을 함께 읽는 학습 자료 · 2026-10-19

단위는 숫자 뒤에 붙이는 이름표

23만 쓰면 길이인지, 무게인지 모릅니다. 23 m는 길이, 23 m³는 부피, 23 m³/h는 한 시간에 흐르는 부피입니다. m³는 세제곱미터라고 읽고, /는 “나누기” 또는 “~당”이라고 읽습니다.

SI는 서로 계산이 맞도록 정한 공통 단위

길이는 m, 질량은 kg, 시간은 s를 기준으로 씁니다. 다른 단위도 쓸 수 있지만 공식 안에서는 기준을 맞춰야 합니다. cm와 m, 시간(h)과 초(s)를 섞어 넣으면 숫자가 틀어집니다. 문제에서 준 비열·밀도·RT 환산값을 우선 사용합니다.

열의 양과 열을 처리하는 빠르기

J(줄)와 kJ(킬로줄)는 에너지·열의 양입니다. 1 kJ = 1,000 J입니다. W(와트)와 kW(킬로와트)는 1초마다 처리하는 에너지입니다. 1 W = 1 J/s, 1 kW = 1 kJ/s입니다. 따라서 총열량 kJ를 걸린 시간 s로 나누면 kW가 됩니다. N(뉴턴)은 힘의 단위이고, 힘 N × 이동거리 m는 일 J입니다. Pa(파스칼)는 압력이며 1 Pa = 1 N/m², 1 kPa = 1,000 Pa입니다.

왜 3,600을 곱하거나 나누나?

1시간 = 60분 × 60초 = 3,600초입니다. 3,600 m³/h ÷ 3,600 = 1 m³/s: 한 시간 양을 3,600초로 나눕니다. 반대로 1 m³/s × 3,600 = 3,600 m³/h: 1초 양을 한 시간 동안 모읍니다. kg/h와 kg/s도 같습니다.

왜 1,000이나 60이 갑자기 나오나?

k(킬로)는 1,000배입니다. W → kW는 ÷1,000, kW → W는 ×1,000입니다. 1 ton = 1,000 kg, 1분 = 60초라서 ton → kg는 ×1,000, L/min → L/s는 ÷60입니다. 물 1 L를 약 1 kg으로 보는 문제에서는 L/s와 kg/s의 숫자가 같습니다. 모든 액체에 적용하면 안 됩니다.

단위는 어떻게 없어질까?

곱할 때 단위도 같이 곱합니다

2 kg/s × 4.2 kJ/(kg·°C) × 5°C = 42 kJ/s = 42 kW입니다. kg는 위의 kg와 아래의 kg가 나누어져 1이 되고, °C도 같습니다. 없어지는 것이 아니라 같은 단위끼리 나눈 결과입니다. ·는 곱하기입니다.

더하기·빼기는 같은 단위끼리

3 m + 20 cm는 바로 23이 아닙니다. 20 cm = 0.2 m로 바꾼 뒤 3 + 0.2 = 3.2 m입니다. 20°C - 8°C = 12°C는 온도차이며 12 K와 크기가 같습니다. 절대온도를 구할 때만 °C + 273.15 = K를 씁니다. 온도차에는 273.15를 더하지 않습니다.

기호를 먼저 읽고 계산합니다

×는 곱하기, ÷와 /는 나누기입니다. ( ) 안을 먼저 계산하고, 2^2는 2×2, $\sqrt{9}$는 두 번 곱해 9가 되는 수 3입니다. Δ(델타)는 “차이”, ρ(로)는 밀도, γ(감마)는 비중량, η(에타)는 효율을 뜻하는 경우가 많습니다. 기호 뜻은 공식마다 옆에서 다시 설명합니다.

분수로 나누면 뒤집어 곱합니다

(kJ/s) ÷ (kJ/kg)는 (kJ/s) × (kg/kJ)와 같습니다. 나누는 쪽의 위아래를 뒤집어 곱하는 것입니다. kJ끼리 나누어 1이 되면 kg/s만 남습니다. kW ÷ (kW/m²)도 kW × (m²/kW)이므로 m²입니다. 같은 단위끼리 나눈 COP·SHF·효율에는 단위가 없습니다. 효율에 ×100을 하면 %로 표시합니다. RT는 냉동능력 단위이며 문제에서 준 kW/RT 값으로 바꿉니다.

반올림과 시험 답안 쓰기

사용자 제공 채점 안내는 기본적으로 소수 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 쓰도록 합니다. 단, 개별 문제의 조건이 우선입니다. “셋째 자리까지”면 넷째 숫자를 보고 세 자리를 남깁니다. 0.0042는 0.004입니다. “셋째 자리에서 반올림”이면 둘째 자리까지 남기므로 서로 다릅니다. 중간값은 충분히 유지하고 최종 답에서만 반올림합니다. 계산과정과 단위를 함께 씁니다.

시험에서 적는 순서

공식 쓰기 -> 숫자와 단위 넣기 -> 계산 -> 문제에서 정한 자리로 반올림한 최종값. 답만 적지 말고 계산과정을 함께 씁니다. 공통 기준보다 개별 문항의 요구사항이 우선입니다.

CGT · 온도가 바뀔 때

전달받은 시험범위: CGT·CR·COP·BF 중 1문제, 경우에 따라 2문제. 아래 수치는 기호와 단위를 이해하는 연습 예제입니다.

$$Q = G \times c \times \Delta t$$

이 공식을 고르는 순간

물이나 공기를 몇 °C 데우거나 식히는 문제입니다. 얼음이 녹는 것처럼 상태만 바뀌는 구간에는 이 식을 쓰지 않습니다.

기호는 무슨 뜻일까?

Q는 열량, G는 물·공기의 질량 또는 질량유량, c는 비열, Δt(델타 티)는 온도차입니다. 온도차는 높은 온도에서 낮은 온도를 뺍니다.

아주 쉬운 예제

물 2 kg의 온도를 5°C 올리고 비열이 4.18 kJ/(kg·°C)라면 2×4.18×5=41.8 kJ입니다. 물 1 kg을 1°C 올리는 열에 물의 양 2와 올릴 온도 5를 각각 곱한 것입니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

kg × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ. kg와 °C가 위아래에서 나뉩니다. G가 2 kg/s라면 처음부터 /s가 붙으므로 결과는 41.8 kJ/s=41.8 kW입니다. kg/h이면 결과는 kJ/h이며 ÷3,600으로 kW로 바꿉니다.

한 줄로 기억

온도 변화 = 양 × 비열 × 온도차. 전체 질량이면 열량, 초당 유량이면 kW.

CR · 녹거나 증발할 때

전달받은 시험범위: CGT·CR·COP·BF 중 1문제, 경우에 따라 2문제. 아래 수치는 기호와 단위를 이해하는 연습 예제입니다.

Q = G × r

이 공식을 고르는 순간

얼음이 물로 녹거나 물·냉매가 증기로 변하는 구간입니다. 상태가 변하는 동안의 열을 구합니다. 수업에서 말한 CR을 여기서는 질량 G와 잠열 r로 표시합니다.

기호는 무슨 뜻일까?

Q는 상태 변화에 필요한 열, G는 실제로 상태가 변하는 질량(또는 질량유량), r은 1 kg의 상태를 바꾸는 잠열(kJ/kg)입니다. r은 알파벳 알이고, 비열 c와 다릅니다.

아주 쉬운 예제

얼음 2 kg을 녹이고 문제에서 융해열 r=335 kJ/kg을 주면 Q=2×335=670 kJ입니다. 1 kg을 녹이는 데 335 kJ가 필요하므로 2 kg은 두 배입니다. 이 구간에는 비열이나 온도차를 또 곱하지 않습니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

kg × (kJ/kg) = kJ. kg가 위아래에서 나뉩니다. G가 kg/s라면 (kg/s)×(kJ/kg)=kJ/s=kW입니다. 이미 증기가 된 몫이 있으면 전체 질량이 아니라 아직 증발할 액체의 몫을 사용합니다.

한 줄로 기억

상태 변화 = 양 × 잠열. 온도 변화가 아니라 녹음·증발을 찾기.

COP · 성능계수

전달받은 시험범위: CGT·CR·COP·BF 중 1문제, 경우에 따라 2문제. 아래 수치는 기호와 단위를 이해하는 연습 예제입니다.

COP = Qe ÷ L

이 공식을 고르는 순간

압축기에 넣은 동력에 비해 냉동능력을 얼마나 얻는지 묻습니다. 냉동 COP인지 난방 COP인지 먼저 봅니다.

기호는 무슨 뜻일까?

Qe는 증발기의 냉동능력(kW), L은 압축기 입력동력(kW), COP는 성능계수입니다. L은 이 식에서 길이가 아닙니다.

아주 쉬운 예제

냉동능력 12 kW, 입력 3 kW이면 COP=12÷3=4.00입니다. 입력 1에 대해 냉동능력 4를 얻는다는 뜻입니다. 응축기 방열량을 묻는다면 12+3=15 kW로 다른 계산입니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

kW ÷ kW = 1. 같은 단위가 모두 나뉘므로 COP 뒤에 kW를 붙이지 않습니다. 엔탈피로 계산해도 냉동효과(kJ/kg)÷압축일(kJ/kg)이므로 단위가 없습니다.

한 줄로 기억

COP는 얻은 것 ÷ 넣은 것. 냉동은 증발기 열, 난방은 응축기 열을 분자에 쓰기.

BF · 코일을 지나친 몫

전달받은 시험범위: CGT·CR·COP·BF 중 1문제, 경우에 따라 2문제. 아래 수치는 기호와 단위를 이해하는 연습 예제입니다.

BF = (t출구 - t코일) ÷ (t입구 - t코일), CF = 1 - BF

이 공식을 고르는 순간

입구공기, 실제 출구공기, 코일의 장치노점온도를 구별하는 문제입니다. BF는 바이패스팩터, CF는 콘택트팩터입니다.

기호는 무슨 뜻일까?

t입구는 코일에 들어가기 전 온도, t출구는 실제로 나온 공기온도, t코일은 코일 표면의 장치노점온도입니다. t는 온도, BF와 CF는 비율입니다.

아주 쉬운 예제

기호를 이해하기 위한 예제: 입구 30°C, 출구 18°C, 코일 10°C라면 BF=(18-10)÷(30-10)=8÷20=0.40. 전체를 1로 보면 CF=1-0.40=0.60입니다. 이 숫자는 원문 복원문제의 수치가 아닌 설명용 예제입니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(°C의 온도차) ÷ (°C의 온도차) = 1. 같은 단위가 나뉘므로 BF·CF에는 단위가 없습니다. 0.40을 %로 묻는다면 ×100하여 40%입니다.

한 줄로 기억

출구에 남은 차 ÷ 입구의 전체 차 = BF. CF는 1-BF.

계산 유형 찾아보기

수치 계산 33문제 + 공식 쓰기 3문제. 회차별 복원 21문제와 기초·심화·추가 자료 15문제입니다. 문제 번호는 책 기준이며 이전 내부 ID 순서와 다를 수 있습니다.

01. [CGT] 물의 온도 변화와 열량 / 기초 연습
02. [CGT] 물의 온도 변화와 열량 / 심화 연습
03. [CGT] 공기의 현열·송풍량 / 심화 연습
04. [CGT] 공기의 현열·송풍량 / 2026년 2회 9번
05. [CGT] 정해진 시간에 물을 냉각하기 / 2025년 1회 2번
06. [CGT/CR] 얼음 → 물 → 증기의 열량 / 2023년 3회 1번
07. [CGT] 선도 온도차로 공기 가열량 / 2023년 2회 4번
08. [CGT] 냉각탑 레인지·어프로치·방열량 / 추가 자료
09. [CR] 건조도로 냉동능력 구하기 / 2025년 3회 1번
10. [COP] COP와 응축기 방열량 / 기초 연습
11. [COP] COP와 응축기 방열량 / 심화 연습
12. [COP] 엔탈피로 COP 구하기 / 심화 연습
13. [BF] 바이패스팩터 BF·콘택트팩터 CF / 2024년 2회 7번
14. [보충] COP와 응축기 방열량 / 기초 연습
15. [보충] 진공압에서 절대압력 / 기초 연습
16. [보충] 냉매 순환량 / 심화 연습
17. [보충] 현열비 SHF / 심화 연습
18. [보충] 이상적인 중간압력 / 심화 연습
19. [보충] 진공압에서 절대압력 / 심화 연습
20. [보충] 혼합공기의 온도·습도 / 심화 연습
21. [보충] 엔탈피 차로 전열부하 / 심화 연습
22. [보충] 바닥 손실열과 열관류율 / 2026년 2회 10번
23. [보충] 응축기 전열면적 / 2026년 1회 5번
24. [보충] 굽힌 배관의 길이 / 2026년 1회 6번
25. [보충] 보일러 부하와 정격출력 / 2025년 3회 4번
26. [보충] 열저항으로 열관류율 구하기 / 2025년 2회 3번
27. [보충] 펌프 유량과 회전수 / 2025년 2회 4번
28. [보충] 펌프 축동력 / 2025년 1회 7번
29. [보충] 혼합공기의 온도·습도 / 2024년 3회 7번
30. [보충] 나사이음 강관 길이 공식 / 2024년 3회 10번
31. [보충] 바닥 손실열과 열관류율 / 2024년 2회 5번
32. [보충] 부하 합계로 냉동톤 구하기 / 2024년 2회 6번
33. [보충] 냉매 순환량 / 2024년 1회 2번
34. [보충] 혼합공기의 온도·습도 / 2024년 1회 8번
35. [보충] 현열비 SHF / 2023년 3회 5번
36. [보충] 급탕·상용·정격출력과 효율 / 2023년 2회 추가번

읽을 때의 기준

문항의 수치와 단위는 기존 복원·연습 자료를 따릅니다. 중간값은 계산 이해를 위해 충분히 남겼고, 시험 최종값 예시에는 기본 둘째 자리 또는 확인된 개별 조건을 적용했습니다. 기초·심화 문제도 같은 기준으로 답안 쓰기를 연습합니다. 기존 참고답안과 자리수가 다를 수 있습니다.

01 물의 온도 변화와 열량

기초 연습 / 열량·부하 / 수치 계산

시험 우선 유형: CGT

문제

냉각수 1 kg/s의 온도를 5°C 올리는 데 필요한 열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

$$Q = G \times c \times \Delta t$$

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 1초마다 전달하는 열(kW)
G: 물의 질량유량(kg/s)
c: 물 1 kg의 온도를 1°C 바꾸는 데 필요한 열, 비열[kJ/(kg·°C)]
Δt: 온도차(°C 또는 K). 따뜻한 온도에서 찬 온도를 뺍니다.

왜 이렇게 계산할까?

물의 양 × 1 kg을 1°C 바꾸는 열 × 바꿀 온도입니다. 흐르는 물의 양을 초 기준으로 쓰므로 결과도 1초 기준입니다.

숫자 넣어 풀기

1. 1초에 물 1 kg, 비열 4.18, 온도차 5°C를 곱합니다.
2. Q=1×4.18×5=20.9 kJ/s=20.9 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

시험 답안의 최종값 예시

20.90 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

양 × 비열 × 온도차.

문항 연결: hvac-practical-foundation-8

02 물의 온도 변화와 열량

심화 연습 / 열량·부하 / 수치 계산

시험 우선 유형: CGT

문제

냉각수 2 kg/s가 응축기에서 5°C 상승할 때 응축기 방열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

$Q = G \times c \times \Delta t$

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 1초마다 전달하는 열(kW)
G: 물의 질량유량(kg/s)
c: 물 1 kg의 온도를 1°C 바꾸는 데 필요한 열, 비열[kJ/(kg·°C)]
Δt: 온도차(°C 또는 K). 따뜻한 온도에서 찬 온도를 뺍니다.

왜 이렇게 계산할까?

물의 양 × 1 kg을 1°C 바꾸는 열 × 바꿀 온도입니다. 흐르는 물의 양을 초 기준으로 쓰므로 결과도 1초 기준입니다.

숫자 넣어 풀기

1. Q=2×4.18×5=41.8 kJ/s=41.8 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

시험 답안의 최종값 예시

41.80 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

양 × 비열 × 온도차.

문항 연결: hvac-practical-drill-10

03 공기의 현열·송풍량

심화 연습 / 공기조화 / 수치 계산

시험 우선 유형: CGT

문제

풍량 2 m³/s의 공기를 10°C 냉각할 때 현열부하를 구하세요. 공기 밀도 1.2 kg/m³, 비열 1.005 kJ/(kg·K)입니다.

$Q = \rho \times V \times c \times \Delta t$, $V = Q \div (\rho \times c \times \Delta t)$

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 공기의 온도만 바꾸는 현열(kW)
ρ(로): 공기 밀도, 1 m³ 공기의 질량(kg/m³)
V: 풍량(m³/s). m³/h로 답할 때 마지막에 ×3,600
c: 공기 비열[kJ/(kg·°C)]
Δt: 실내와 공급 공기의 온도차(°C)

왜 이렇게 계산할까?

ρ×V로 부피를 질량으로 바꾼 뒤 비열과 온도차를 곱합니다. 풍량을 거꾸로 구할 때는 열량을 나머지 세 값으로 나눕니다.

숫자 넣어 풀기

1. 질량유량=1.2×2=2.4 kg/s. 부피에 밀도를 곱해 질량으로 바꿉니다.
2. 현열 Q=2.4×1.005×10=24.12 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/m³) × (m³/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. m³, kg, °C가 차례로 나뉩니다.
V를 구하면 (kJ/s) ÷ (kJ/m³) = m³/s. ×3,600 s/h를 하면 s가 나뉘고 m³/h가 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

24.12 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

풍량은 현열 ÷ (밀도 × 비열 × 온도차).

이 문제의 조건

잠열까지 합한 전열을 이 현열 공식에 넣지 않습니다.

문항 연결: hvac-practical-drill-11

04 공기의 현열·송풍량

2026년 2회 · 책 9번 / 공기조화 / 수치 계산

시험 우선 유형: CGT

문제

실내 현열량 25 kW, 잠열량 10 kW, 실내온도 26°C, 송풍기 출구온도 15°C일 때 실내 송풍량(m³/h)을 구하시오. (단, 공기의 비열 1.01 kJ/(kg·°C), 밀도 1.2 kg/m³이다.)

$Q = \rho \times V \times c \times \Delta t$, $V = Q \div (\rho \times c \times \Delta t)$

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 공기의 온도만 바꾸는 현열(kW)
ρ(로): 공기 밀도, 1 m³ 공기의 질량(kg/m³)
V: 풍량(m³/s). m³/h로 답할 때 마지막에 ×3,600
c: 공기 비열[kJ/(kg·°C)]
Δt: 실내와 공급 공기의 온도차(°C)

왜 이렇게 계산할까?

ρ×V로 부피를 질량으로 바꾼 뒤 비열과 온도차를 곱합니다. 풍량을 거꾸로 구할 때는 열량을 나머지 세 값으로 나눕니다.

04 공기의 현열·송풍량 - 풀이

2026년 2회 · 책 9번

숫자 넣어 풀기

1. 온도차: 26-15=11°C. 현열 25 kW만 사용합니다. 잠열 10 kW는 현열 공식에 넣지 않습니다.
2. 공기 1 m³가 가져가는 열: 1.2×1.01×11=13.332 kJ/m³.
3. 필요한 풍량: 25÷13.332=1.87519 m³/s.
4. 시간당으로: 1.87519×3,600=약 6,750.68 m³/h. 약 6,751 m³/h이며 기존 답안 약 6,750은 거칠게 반올림한 값입니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/m³) × (m³/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. m³, kg, °C가 차례로 나뉩니다.
V를 구하면 (kJ/s) ÷ (kJ/m³) = m³/s. ×3,600 s/h를 하면 s가 나뉘고 m³/h가 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

6,750.68 m³/h

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

풍량은 현열 ÷ (밀도 × 비열 × 온도차).

이 문제의 조건

잠열까지 합한 전열을 이 현열 공식에 넣지 않습니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2026-2-09

05 정해진 시간에 물을 냉각하기

2025년 1회 · 책 2번 / 열량·부하 / 수치 계산

시험 우선 유형: CGT

문제

35°C의 물 10 ton을 2°C로 냉각하는 데 2시간이 걸릴 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K)이다.)

총열량 E = m × c × Δt, 냉동능력 Q = E ÷ 시간(s)

기호는 무슨 뜻일까?

m: 냉각할 물 전체의 질량(kg). 유량 kg/s와 다릅니다.
c: 물의 비열[kJ/(kg·K)]
Δt: 물의 온도 하강폭(K 또는 °C)
E: 빼야 할 열의 총량(kJ)
Q: 1초마다 빼야 하는 열(kW)

왜 이렇게 계산할까?

물 전체에서 빼야 할 열을 먼저 구합니다. 그 열을 제한 시간 안에 빼야 하므로 시간으로 나눕니다.

숫자 넣어 풀기

1. 물 10 ton=10×1,000=10,000 kg. 온도차=35-2=33 K.
2. 총열량=10,000×4.2×33=1,386,000 kJ.
3. 2시간=2×3,600=7,200 s. 냉동능력=1,386,000÷7,200=192.5 kW.
4. RT=192.5÷3.86=약 49.87 RT.

단위가 왜 이렇게 남을까?

kg × [kJ/(kg·K)] × K = kJ.
kJ ÷ s = kJ/s = kW, 이후 kW ÷ (kW/RT) = RT.

시험 답안의 최종값 예시

49.87 RT

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

전체 열부터 구하고 걸리는 초로 나누기.

문항 연결: hvac-practical-restored-2025-1-11

06 얼음 → 물 → 증기의 열량

2023년 3회 · 책 1번 / 열량·부하 / 수치 계산

시험 우선 유형: CGT / CR

문제

-10°C의 얼음 1 kg을 100°C의 증기로 만들 때 필요한 열량(kJ)을 계산하시오. (단, 얼음의 비열 2.1 kJ/(kg·°C), 물의 비열 4.2 kJ/(kg·°C), 융해열 335 kJ/kg, 증발잠열 2,257 kJ/kg이다.)

총열량 = 얼음 데우기 + 녹이기 + 물 데우기 + 증발시키기

기호는 무슨 뜻일까?

m: 질량(kg)
c: 비열[kJ/(kg·°C)]. 온도를 바꾸는 구간에 사용
r: 잠열(kJ/kg). 온도는 같고 상태가 바뀌는 구간에 사용

왜 이렇게 계산할까?

얼음의 온도를 올리는 일과 얼음을 녹이는 일은 다릅니다. 온도가 변할 때는 mcΔt, 상태가 변할 때는 mr로 나누어 구하고 같은 kJ끼리 더합니다.

06 얼음 → 물 → 증기의 열량 - 풀이

2023년 3회 · 책 1번

숫자 넣어 풀기

1. 얼음 -10→0°C: 1×2.1×[0-(-10)]=21 kJ. 음수 -10을 빼므로 +10이 됩니다.
2. 0°C 얼음 녹이기: 1×335=335 kJ.
3. 물 0→100°C: 1×4.2×100=420 kJ.
4. 100°C 물 증발시키기: 1×2,257=2,257 kJ.
5. 모두 합치면 21+335+420+2,257=3,033 kJ.

단위가 왜 이렇게 남을까?

온도 변화: kg × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ.
상태 변화: kg × (kJ/kg) = kJ. 네 결과가 모두 kJ라서 합칠 수 있습니다.

시험 답안의 최종값 예시

3,033.00 kJ

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

데우고 → 녹이고 → 데우고 → 증발.

이 문제의 조건

얼음이 녹거나 물이 끓는 동안에는 온도 변화 대신 잠열을 사용합니다. 잠열 335와 2,257은 이 문제에서 준 값입니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2023-3-02


07 선도 온도차로 공기 가열량

2023년 2회 · 책 4번 / 열량·부하 / 수치 계산

시험 우선 유형: CGT

문제

아래 습공기선도와 같이 공기를 가열할 때 필요한 가열량(kW)을 계산하시오. (단, 습공기량은 0.6 kg/s, 공기의 비열은 1.0 kJ/(kg·°C)이다.)

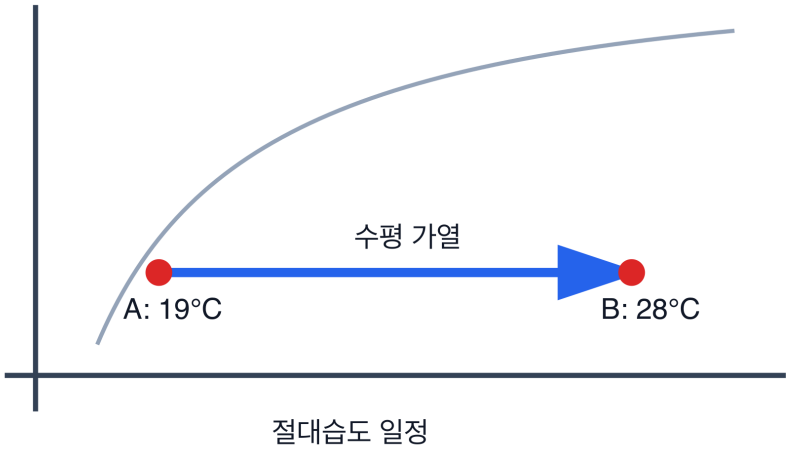

$$Q = G \times c \times \Delta t$$

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 공기 가열량(kW)
G: 공기 질량유량 0.6 kg/s
c: 문제에서 준 공기 비열 1.0 kJ/(kg·°C)
Δt: 선도에서 읽은 가열 후-전 온도차(°C)

왜 이렇게 계산할까?

1초에 지나가는 공기량에 공기 1 kg을 1°C 올리는 열과 실제 온도차를 곱합니다. 물의 열량과 같은 원리이지만 비열은 이 문제의 공기 비열 1.0을 사용합니다.

07 선도 온도차로 공기 가열량 - 풀이

2023년 2회 · 책 4번

숫자 넣어 풀기

1. 선도에서 가열 전 19°C, 후 28°C를 읽습니다. 온도차=28-19=9°C.
2. 0.6×1.0×9=5.4 kJ/s=5.4 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

시험 답안의 최종값 예시

5.40 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

공기 질량유량 × 공기 비열 × 온도차.

문항 연결: hvac-practical-restored-2023-2-02

08 냉각탑 레인지·어프로치·방열량

추가 자료 / 열량·부하 / 공식 쓰기

시험 우선 유형: CGT

문제

냉각탑 능력, 쿨링레인지, 쿨링어프로치를 서술하시오

레인지 = t입구수-t출구수, 어프로치 = t출구수-t외기습구, Q = Gc×레인지

기호는 무슨 뜻일까?

t입구수: 뜨거운 물이 냉각탑에 들어오는 온도
t출구수: 식은 물이 나가는 온도
t외기습구: 냉각탑으로 들어오는 공기의 습구온도
G: 물의 질량유량(kg/s), c: 물 비열[kJ/(kg·°C)]
Q: 냉각탑이 버린 열(kW)

왜 이렇게 계산할까?

레인지는 물이 식은 폭, 어프로치는 식은 물과 공기의 습구온도 사이에 아직 남은 차이입니다. 방열량은 물이 식으며 내놓은 열입니다.

숫자 넣어 풀기

1. 레인지는 냉각수 입구온도에서 출구온도를 뺍니다.
2. 어프로치는 출구 수온에서 외기 습구온도를 뺍니다. 건구온도가 아닙니다.
3. 방열량은 유량(kg/s)×물 비열×레인지입니다. 수치가 없는 서술형이므로 임의의 숫자를 넣지 않습니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

온도 - 온도 = 온도차(°C 또는 K).
(kg/s)×[kJ/(kg·°C)]×°C = kJ/s = kW.

한 줄로 기억

물 전후는 레인지, 출구 물과 외기 습구는 어프로치.

문항 연결: hvac-practical-supplement-20260916-16

09 건조도로 냉동능력 구하기

2025년 3회 · 책 1번 / 냉동사이클 / 수치 계산

시험 우선 유형: CR

문제

팽창밸브 직후 건조도가 0.1이고 증발열이 1,675 kJ/kg, 냉매순환량이 1.3 kg/s일 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW이다.)

Qe = G × (1-x) × r, RT = Qe ÷ (문제의 kW/RT)

기호는 무슨 뜻일까?

G: 냉매순환량(kg/s)
x: 건조도. 냉매 질량 중 이미 증기인 비율
1-x: 아직 액체라서 새로 증발할 수 있는 비율
r: 액체 1 kg을 증발시키는 열, 증발잠열(kJ/kg)
Qe: 증발기가 흡수하는 열(kW)

왜 이렇게 계산할까?

이미 증기인 몫은 증발잠열을 새로 흡수하지 않습니다. 액체로 남은 몫에만 잠열을 곱합니다.

숫자 넣어 풀기

1. 건조도 0.1=이미 증기 10%. 남은 액체는 1-0.1=0.9(90%).
2. 냉매 1 kg당 얻는 열=0.9×1,675=1,507.5 kJ/kg.
3. 초당 열량=1.3×1,507.5=1,959.75 kW.
4. 냉동톤=1,959.75÷3.86=약 507.71 RT.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/s) × 1 × (kJ/kg) = kJ/s = kW.
kW ÷ (kW/RT) = RT. kW가 나뉘고 RT가 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

507.71 RT

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

남은 액체 비율은 1-건조도, 마지막에 RT로 환산.

이 문제의 조건

1 RT의 환산값은 문제마다 지정값을 따릅니다. 이 문제는 3.86 kW/RT입니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2025-3-06

10 COP와 응축기 방열량

기초 연습 / 냉동사이클 / 수치 계산

시험 우선 유형: COP

문제

냉동능력 12 kW, 압축기 입력 3 kW인 냉동기의 성능계수(COP)를 구하세요.

COP = Qe ÷ L, Qc = Qe + L

기호는 무슨 뜻일까?

Qe: 증발기가 가져오는 열, 냉동능력(kW)
L: 압축기에 넣는 동력(kW). 이 공식의 L은 길이가 아닙니다.
Qc: 응축기가 밖으로 버리는 열(kW)
COP: 성능계수. 넣은 동력 1에 대해 냉동능력을 얼마나 얻는지

왜 이렇게 계산할까?

응축기는 실내에서 가져온 열과 압축기가 보탠 에너지를 함께 버립니다. COP는 “얻은 것 ÷ 넣은 것”이라 나눕니다.

숫자 넣어 풀기

1. COP=냉동능력 12÷압축기 입력 3=4.
2. 4 kW가 아니라 단위 없는 4입니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

COP: kW ÷ kW = 1 → 단위 없음.
방열량: kW + kW = kW. 같은 단위끼리 더합니다.

시험 답안의 최종값 예시

COP 4.00(단위 없음)

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

성능은 얻은 것 나누기 넣은 것, 응축기는 둘을 더하기.

문항 연결: hvac-practical-foundation-2

11 COP와 응축기 방열량

심화 연습 / 냉동사이클 / 수치 계산

시험 우선 유형: COP

문제

냉동능력 24 kW, 압축기 입력 6 kW인 냉동기의 COP와 응축기 방열량을 구하세요.

COP = Qe ÷ L, Qc = Qe + L

기호는 무슨 뜻일까?

Qe: 증발기가 가져오는 열, 냉동능력(kW)
L: 압축기에 넣는 동력(kW). 이 공식의 L은 길이가 아닙니다.
Qc: 응축기가 밖으로 버리는 열(kW)
COP: 성능계수. 넣은 동력 1에 대해 냉동능력을 얼마나 얻는지

왜 이렇게 계산할까?

응축기는 실내에서 가져온 열과 압축기가 보탠 에너지를 함께 버립니다. COP는 “얻은 것 ÷ 넣은 것”이라 나눕니다.

숫자 넣어 풀기

1. COP=24÷6=4(단위 없음).
2. 응축기 방열량=24+6=30 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

COP: kW ÷ kW = 1 → 단위 없음.
방열량: kW + kW = kW. 같은 단위끼리 더합니다.

시험 답안의 최종값 예시

COP 4.00(단위 없음), 응축기 방열량 30.00 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

성능은 얻은 것 나누기 넣은 것, 응축기는 둘을 더하기.

문항 연결: hvac-practical-drill-07

12 엔탈피로 COP 구하기

심화 연습 / 냉동사이클 / 수치 계산

시험 우선 유형: COP

문제

흡입 엔탈피 400 kJ/kg, 토출 엔탈피 450 kJ/kg, 팽창밸브 입구 엔탈피 250 kJ/kg일 때 냉동 COP를 구하세요.

COP = (h흡입 - h팽창밸브입구) ÷ (h토출 - h흡입)

기호는 무슨 뜻일까?

h흡입: 압축기로 들어가기 전 엔탈피(kJ/kg)
h토출: 압축기를 나온 엔탈피(kJ/kg)
h팽창밸브입구: 팽창 전 액냉매 엔탈피(kJ/kg). 교축 전후 엔탈피는 같다고 봅니다.

왜 이렇게 계산할까?

분자는 증발기에서 얻은 열, 분모는 압축기가 냉매에 보탠 일입니다. 둘 다 냉매 1 kg 기준이므로 그대로 비교할 수 있습니다.

숫자 넣어 풀기

1. 냉동효과=400-250=150 kJ/kg.
2. 압축일=450-400=50 kJ/kg.
3. COP=150÷50=3. 단위는 없습니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kJ/kg) ÷ (kJ/kg) = 1. 분자와 분모의 단위가 같아 모두 나뉩니다.

시험 답안의 최종값 예시

COP 3.00(단위 없음)

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

냉동효과 ÷ 압축일.

문항 연결: hvac-practical-drill-09


13 바이패스팩터 BF·콘택트팩터 CF

2024년 2회 · 책 7번 / 공기조화 / 공식 쓰기

시험 우선 유형: BF

문제

아래 그림을 보고 바이패스팩터(BF)와 콘택트팩터(CF)를 구하는 공식을 쓰시오.

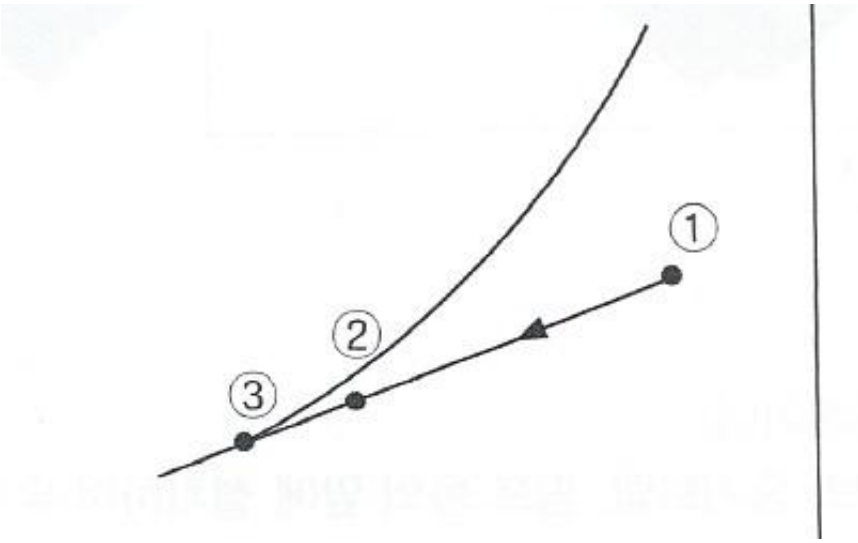

BF = (t출구-t코일) ÷ (t입구-t코일), CF = 1-BF

기호는 무슨 뜻일까?

t입구: 코일에 들어가기 전 공기온도(그림 (1))
t출구: 코일을 지난 실제 공기온도(그림 (2))
t코일: 코일 표면을 대표하는 장치노점온도(그림 (3))
BF: 코일과 충분히 열교환하지 않고 지나친 몫, CF: 접촉한 몫

왜 이렇게 계산할까?

코일 온도까지 내려갈 수 있는 전체 온도차 중 실제로 남은 온도차가 BF입니다. 전체를 1로 보면 접촉한 몫은 1-BF입니다.

13 바이패스팩터 BF·콘택트팩터 CF - 풀이

2024년 2회 · 책 7번

숫자 넣어 풀기

1. 그림 (1)=입구, (2)=출구, (3)=코일 장치노점입니다.
2. BF=((2)-(3))÷((1)-(3)).
3. CF=1-BF=((1)-(2))÷((1)-(3)). 수치 대신 공식을 요구한 문제입니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

°C 차 ÷ °C 차 = 1. 같은 온도차 단위가 나뉘므로 BF와 CF에는 단위가 없습니다.

한 줄로 기억

남은 차 / 전체 차 = BF, 나머지는 CF.

문항 연결: hvac-practical-restored-2024-2-10

14 COP와 응축기 방열량

기초 연습 / 냉동사이클 / 수치 계산

문제

냉동능력이 12 kW이고 압축기 입력이 3 kW일 때 응축기 방열량을 구하세요.

COP = Qe ÷ L, Qc = Qe + L

기호는 무슨 뜻일까?

Qe: 증발기가 가져오는 열, 냉동능력(kW)
L: 압축기에 넣는 동력(kW). 이 공식의 L은 길이가 아닙니다.
Qc: 응축기가 밖으로 버리는 열(kW)
COP: 성능계수. 넣은 동력 1에 대해 냉동능력을 얼마나 얻는지

왜 이렇게 계산할까?

응축기는 실내에서 가져온 열과 압축기가 보탠 에너지를 함께 버립니다. COP는 “얻은 것 ÷ 넣은 것”이라 나눕니다.

숫자 넣어 풀기

1. 응축기 방열량=가져온 열 12+압축기 입력 3=15 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

COP: kW ÷ kW = 1 → 단위 없음.
방열량: kW + kW = kW. 같은 단위끼리 더합니다.

시험 답안의 최종값 예시

15.00 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

성능은 얻은 것 나누기 넣은 것, 응축기는 둘을 더하기.

문항 연결: hvac-practical-foundation-3

15 진공압에서 절대압력

기초 연습 / 압력 / 수치 계산

문제

진공압이 300 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

P절대 = (760 - P진공) × 101.325 ÷ 760

기호는 무슨 뜻일까?

P진공: 대기압보다 얼마나 낮은지(mmHg)
P절대: 완전 진공 0을 기준으로 남은 압력(kPa)
760 mmHg와 101.325 kPa: 같은 표준대기압을 다른 단위로 쓴 값
101.325/760: mmHg 1을 kPa로 바꾸는 비율

왜 이렇게 계산할까?

진공압은 빠진 압력이므로 대기압에서 뺍니다. 남은 mmHg를 kPa로 바꾸기 위해 같은 압력끼리의 환산비를 곱합니다.

숫자 넣어 풀기

1. 남은 압력=760-300=460 mmHg.
2. 460×101.325÷760=61.327… kPa, 약 61.3 kPa.

단위가 왜 이렇게 남을까?

mmHg × (kPa/mmHg) = kPa. mmHg는 나뉘고 kPa만 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

61.33 kPa

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

진공압은 대기압에서 빼고, 같은 1기압 비율로 환산.

이 문제의 조건

게이지압이 양수인 문제는 대기압에 더합니다. 이 식은 진공압과 표준대기압을 준 조건입니다.

문항 연결: hvac-practical-foundation-11

16 냉매 순환량

심화 연습 / 냉동사이클 / 수치 계산

문제

증발기 입·출구 엔탈피가 각각 250, 400 kJ/kg이고 필요한 냉동능력이 75 kW일 때 냉매 순환량을 구하세요.

G = Qe ÷ (h출구 - h입구)

기호는 무슨 뜻일까?

G: 필요한 냉매 질량유량(kg/s 또는 kg/h)
Qe: 전체 냉동능력(kW = kJ/s, 또는 kJ/h)
h: 냉매 1 kg이 가진 엔탈피(kJ/kg). 출구-입구는 1 kg이 가져간 열

왜 이렇게 계산할까?

전체에서 빼야 할 열을 냉매 1 kg이 가져가는 열로 나누면 필요한 kg 수가 나옵니다.

숫자 넣어 풀기

1. 냉매 1 kg의 냉동효과=400-250=150 kJ/kg.
2. 전체 75 kW=75 kJ/s이므로 G=75÷150=0.5 kg/s.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kJ/s) ÷ (kJ/kg) = kg/s. kJ가 나뉘고 아래에 있던 kg가 위로 올라옵니다.
시간 기준이 kJ/h라면 같은 계산에서 kg/h가 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

0.50 kg/s

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

필요한 전체 열 ÷ 냉매 1 kg의 몫.

문항 연결: hvac-practical-drill-08

17 현열비 SHF

심화 연습 / 공기조화 / 수치 계산

문제

전체 냉방부하가 30 kW이고 현열부하가 21 kW일 때 현열비(SHF)와 잠열부하를 구하세요.

SHF = 현열 ÷ (현열 + 잠열)

기호는 무슨 뜻일까?

현열: 온도를 바꾸는 열(kW)
잠열: 수분의 증발·응축 등 상태를 바꾸는 열(kW)
SHF: 전체 열 중 현열이 차지하는 비율

왜 이렇게 계산할까?

전체가 현열과 잠열의 합입니다. 그중 현열의 몫을 구하므로 “부분 ÷ 전체”입니다.

숫자 넣어 풀기

1. SHF=현열 21÷전체 30=0.7.
2. 잠열=전체 30-현열 21=9 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

kW ÷ (kW + kW) = kW ÷ kW = 1. 비율이라 단위가 없습니다.

시험 답안의 최종값 예시

SHF 0.70(단위 없음), 잠열부하 9.00 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

현열비는 현열 나누기 전체.

문항 연결: hvac-practical-drill-12

18 이상적인 중간압력

심화 연습 / 냉동사이클 / 수치 계산

문제

증발압력 0.2 MPa, 응축압력 1.8 MPa인 2단 압축장치의 이상적인 중간압력을 구하세요.

Pm = √(Pe × Pc)

기호는 무슨 뜻일까?

Pe: 증발압력, Pc: 응축압력, Pm: 중간압력
√: 루트. 같은 수 두 개를 곱해 안의 수가 되는 값
세 압력은 같은 단위의 절대압력을 사용

왜 이렇게 계산할까?

이상적인 두 압축단의 압축비가 같게 Pe→Pm→Pc를 나눕니다. 따라서 Pm/Pe=Pc/Pm, 즉 $Pm^2=Pe\times Pc$입니다.

숫자 넣어 풀기

1. 0.2와 1.8 MPa를 절대압력으로 사용하는 이상식입니다.
2. 곱하면 $0.2\times1.8=0.36$ MPa^2.
3. 루트: √0.36=0.6. 0.6×0.6=0.36이므로 Pm=0.6 MPa.

단위가 왜 이렇게 남을까?

√(MPa×MPa) = √(MPa^2) = MPa. 두 번 곱한 단위를 루트로 한 번 되돌립니다.

시험 답안의 최종값 예시

0.60 MPa

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

절대압력끼리 곱하고 루트.

이 문제의 조건

실제 최적 중간압력은 냉매·중간냉각 조건에 따라 달라집니다. 단순 이상식 문제의 답입니다.

문항 연결: hvac-practical-drill-13

19 진공압에서 절대압력

심화 연습 / 압력 / 수치 계산

문제

진공압이 380 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

P절대 = (760 - P진공) × 101.325 ÷ 760

기호는 무슨 뜻일까?

P진공: 대기압보다 얼마나 낮은지(mmHg)
P절대: 완전 진공 0을 기준으로 남은 압력(kPa)
760 mmHg와 101.325 kPa: 같은 표준대기압을 다른 단위로 쓴 값
101.325/760: mmHg 1을 kPa로 바꾸는 비율

왜 이렇게 계산할까?

진공압은 빠진 압력이므로 대기압에서 뺍니다. 남은 mmHg를 kPa로 바꾸기 위해 같은 압력끼리의 환산비를 곱합니다.

숫자 넣어 풀기

1. 남은 압력=760-380=380 mmHg.
2. 380×101.325÷760=50.6625 kPa, 약 50.7 kPa.

단위가 왜 이렇게 남을까?

mmHg × (kPa/mmHg) = kPa. mmHg는 나뉘고 kPa만 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

50.66 kPa

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

진공압은 대기압에서 빼고, 같은 1기압 비율로 환산.

이 문제의 조건

게이지압이 양수인 문제는 대기압에 더합니다. 이 식은 진공압과 표준대기압을 준 조건입니다.

문항 연결: hvac-practical-drill-14

20 혼합공기의 온도·습도

심화 연습 / 공기조화 / 수치 계산

문제

외기 10 kg/s와 환기 30 kg/s를 혼합합니다. 두 공기의 건구온도가 각각 32°C, 24°C일 때 단순 현열 기준 혼합온도를 구하세요.

혼합값 = (외기값 × 외기량 + 실내값 × 실내공기량) ÷ 전체 공기량

기호는 무슨 뜻일까?

외기: 밖에서 들어오는 공기
실내공기: 되돌아와 섞이는 공기
1:3은 외기 1몫, 실내공기 3몫. 전체는 4몫
절대습도: 건조공기 1 kg당 수증기 질량[kg/kg(DA)]

왜 이렇게 계산할까?

공기량이 많은 쪽이 결과에 더 크게 영향을 줍니다. 같은 비열의 공기를 단순 혼합하는 조건에서는 온도를 가중평균합니다. 절대습도는 건조공기 질량 기준으로 평균합니다.

숫자 넣어 풀기

1. 외기 10 kg/s와 환기 30 kg/s의 합=40 kg/s.
2. 혼합온도=(10×32+30×24)÷40=(320+720)÷40=26°C.
3. 공기량이 더 많은 24°C 쪽에 가까운 결과입니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

비율 1, 3은 단위 없는 몫이므로 온도 계산은 °C가 그대로 남습니다.
실제 질량유량으로 쓰면 [(kg/s)×°C] ÷ (kg/s) = °C. 습도는 같은 방식으로 kg/kg(DA)가 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

26.00°C

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

각 값에 각 몫을 곱해 더하고, 전체 몫으로 나누기.

이 문제의 조건

단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

문항 연결: hvac-practical-drill-28

21 엔탈피 차로 전열부하

심화 연습 / 공기조화 / 수치 계산

문제

냉각코일의 입구 공기 엔탈피가 60 kJ/kg, 출구가 40 kJ/kg이고 건공기 질량유량이 2 kg/s일 때 전열부하를 구하세요.

Q = G × (h입구 - h출구)

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 코일이 빼는 전체 열, 전열부하(kW)
G: 건조공기 질량유량(kg/s)
h: 건조공기 1 kg 기준 엔탈피[kJ/kg(DA)]

왜 이렇게 계산할까?

공기 1 kg에서 뺀 열에 1초에 흐르는 kg 수를 곱합니다. 엔탈피 차에는 온도 변화와 수분 변화에 따른 열이 함께 포함됩니다.

숫자 넣어 풀기

1. 공기 1 kg에서 뺀 열=60-40=20 kJ/kg.
2. 초당 2 kg이 지나가므로 Q=2×20=40 kJ/s=40 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/s) × (kJ/kg) = kJ/s = kW. kg가 위아래에서 나뉩니다.

시험 답안의 최종값 예시

40.00 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

공기량 × 1 kg당 뺀 열.


문항 연결: hvac-practical-drill-29

22 바닥 손실열과 열관류율

2026년 2회 · 책 10번 / 열관류 / 수치 계산

문제

그림의 지하실 바닥에서 손실열량 490 W, 실내온도 20°C, 높이 3 m, 지중온도 10.2°C일 때 바닥 열관류율[W/(m²·°C)]을 구하시오. (바닥 치수는 제시 그림 참조.)

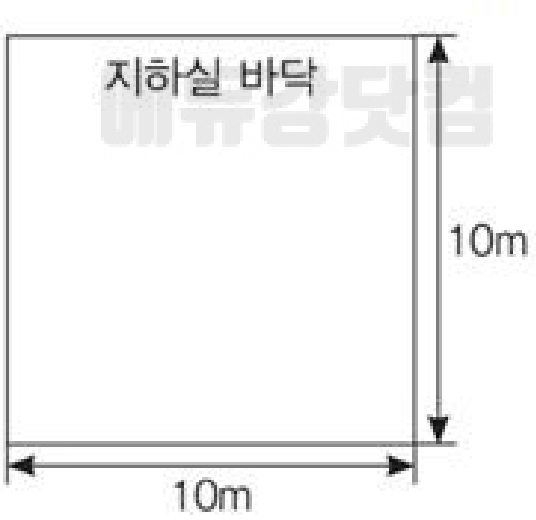

$Q = K \times A \times \Delta t$, $K = Q \div (A \times \Delta t)$

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 바닥 전체를 통해 빠지는 열(W)
K: 1 m²에서 온도차 1°C일 때 통과하는 열[W/(m²·°C)]
A: 바닥면적(m²) = 가로(m) × 세로(m)
Δt: 실내온도 - 지중온도(°C)

왜 이렇게 계산할까?

K는 바닥 1칸(m²), 온도차 1°C 기준입니다. 실제 면적과 온도차만큼 곱하면 전체 열이 됩니다. K를 구할 때는 반대로 나눕니다.

22 바닥 손실열과 열관류율 - 풀이

2026년 2회 · 책 10번

숫자 넣어 풀기

1. 바닥면적: 그림의 10×10=100 m². 높이 3 m는 쓰지 않습니다.
2. 온도차: 20-10.2=9.8°C.
3. K=490÷(100×9.8)=0.50 W/(m²·°C).

단위가 왜 이렇게 남을까?

[W/(m²·°C)] × m² × °C = W. 면적과 온도차 단위가 나뉩니다.
K = W ÷ (m²×°C)이므로 최종 단위는 W/(m²·°C)입니다.

시험 답안의 최종값 예시

0.50 W/(m²·°C)

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

열관류율 × 면적 × 온도차.

이 문제의 조건

바닥 열량은 바닥면적을 사용합니다. 방 높이를 곱하면 부피 m³가 되어 맞지 않습니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2026-2-10

23 응축기 전열면적

2026년 1회 · 책 5번 / 열관류 / 수치 계산

문제

수냉식 응축기의 냉각수 입구온도 28°C, 출구온도 31°C, 냉각수 유량 200 L/min, 냉매 응축온도 40°C, 열관류율 0.95 kW/(m²·K)일 때 응축기 면적(m²)을 구하시오. (단, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K), 냉매와 냉각수의 온도차는 산술평균한다.)

Q = Gc(t출구-t입구), A = Q ÷ (K × Δt평균)

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 냉각수가 받은 열(kW)
G: 냉각수 질량유량(kg/s)
c: 물의 비열[kJ/(kg·K)]
K: 열관류율[kW/(m²·K)] - 이 문제는 kW 기준
A: 필요한 면적(m²)
Δt평균: 냉매와 물의 두 온도차를 산술평균한 값(K)

왜 이렇게 계산할까?

냉각수가 받은 열을 먼저 구합니다. 전열면적 1 m²가 처리하는 열은 K×평균온도차이므로 전체 열을 그 값으로 나누면 필요한 면적입니다.

23 응축기 전열면적 - 풀이

2026년 1회 · 책 5번

숫자 넣어 풀기

1. 유량: 200 L/min ≈ 200 kg/min, ÷60=3.3333 kg/s.
2. 물 온도상승: 31-28=3 K. 열량=200÷60×4.2×3=42 kW.
3. 냉매와 물의 온도차: 입구에서 40-28=12 K, 출구에서 40-31=9 K. 평균=(12+9)÷2=10.5 K.
4. A=42÷(0.95×10.5)=약 4.21 m².

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/s)×[kJ/(kg·K)]×K = kJ/s = kW.
kW ÷ {[kW/(m²·K)]×K} = kW ÷ (kW/m²) = m².
물 200 L/min은 이 문제에서 약 200 kg/min입니다. ÷60으로 kg/s로 바꿉니다.

시험 답안의 최종값 예시

4.21 m²

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

물에서 열량 → 온도차 평균 → 열량 나누기 K와 온도차.

이 문제의 조건

이 문제는 산술평균 조건입니다. 다른 문제의 대수평균 조건에 그대로 적용하지 않습니다.


문항 연결: hvac-practical-restored-2026-1-05

24 굽힌 배관의 길이

2026년 1회 · 책 6번 / 배관 / 수치 계산

문제

그림처럼 배관을 굽힐 때 실제 배관의 전체 길이(mm)를 구하시오. (단, ℓ(a)=350 mm, ℓ(b)=500 mm, R=150 mm, θ=90°이다.)

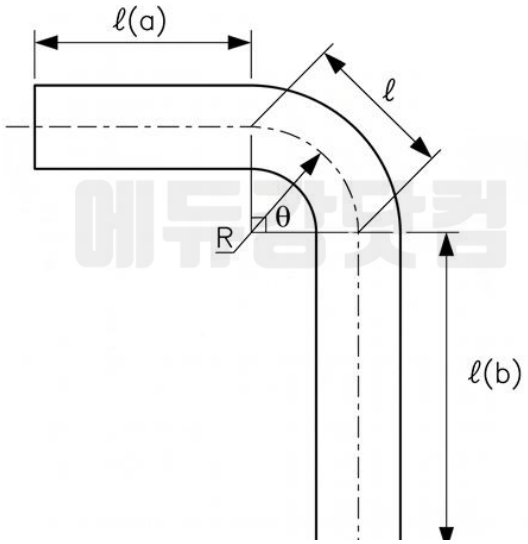

$$L = a + b + 2 \times \pi \times R \times (\theta \div 360)$$

기호는 무슨 뜻일까?

L: 직선과 곡선을 합친 전체 길이(mm)
a, b: 그림에서 정한 두 직선부 길이(mm)
R: 배관 중심선의 굽힘 반지름(mm)
θ(세타): 굽힌 각도(도)
π(파이): 원주율, 약 3.14159. 문제에 없더라도 원의 둘레 공식에 쓰는 수

왜 이렇게 계산할까?

직선부 두 개에 곡선 부분을 더합니다. 2πR은 원 한 바퀴 길이입니다. θ/360은 그중 몇 몫을 사용했는지입니다.

24 굽힌 배관의 길이 - 풀이

2026년 1회 · 책 6번

숫자 넣어 풀기

1. 직선부: 350+500=850 mm.
2. 90°는 90÷360=1/4바퀴. 곡선=2×π×150×1/4=약 235.62 mm.
3. 전체=850+235.62=약 1,085.62 mm.

단위가 왜 이렇게 남을까?

2 × π × mm × (도/도) = mm. 각도끼리 나뉘고 π와 2에는 단위가 없습니다.
mm + mm + mm = mm.

시험 답안의 최종값 예시

1,085.62 mm

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

직선 + 직선 + 원 둘레의 해당 각도만큼.

이 문제의 조건

그림의 a,b가 이미 접선까지의 직선 길이인지 확인합니다. 중심거리라면 접선 길이를 먼저 빼야 합니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2026-1-06

25 보일러 부하와 정격출력

2025년 3회 · 책 4번 / 열량·부하 / 수치 계산

문제

표의 난방부하를 합산하여 보일러 정격출력을 구하시오. 예열부하계수와 배관부하계수는 각각 1.5이며, 인체·조명 난방부하는 0이다.

냉방부하(W)			난방부하(W)		
종류	현열(W)	잠열(W)	종류	현열(W)	잠열(W)
벽체손실부하	6,000	0	벽체손실부하	9,000	0
유리창을 통한 손실부하	7,000	0	유리창 손실부하	10,000	0
극간풍 부하	600	800	틈새부하	2,000	1,000
인체발생부하	960	1,200	인체발생부하	0	0
조명기구부하	2,400	0	형광등부하	0	0
외기부하	1,400	3,000	외기부하	4,000	2,500

정격출력 = 부하 합계 × 배관부하계수 × 예열부하계수

기호는 무슨 뜻일까?

부하 합계: 표에서 실제로 공급할 난방 열의 합(W 또는 kW)
부하계수: 손실이나 예열 여유를 포함하는 단위 없는 배수
20% 추가는 1+20/100 = 1.20배. 1.5로 주면 그대로 1.5배

왜 이렇게 계산할까?

공급할 열뿐 아니라 배관에서 잃는 열과 처음 데우는 데 필요한 여유도 보탭니다. 문제에서 두 계수를 각각 주면 각각 곱합니다.

25 보일러 부하와 정격출력 - 풀이

2025년 3회 · 책 4번

숫자 넣어 풀기

1. 표에서 사용할 부하: 9,000+10,000+2,000+1,000+4,000+2,500=28,500 W. 인체·조명은 문제 조건대로 0입니다.
2. 두 계수는 각각 1.5이므로 28,500×1.5×1.5=64,125 W.
3. kW로 바꾸면 64,125÷1,000=64.125 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

W × 1 × 1 = W, 마지막에 ÷1,000으로 kW. 계수에 단위가 없으므로 열의 단위는 바뀌지 않습니다.

시험 답안의 최종값 예시

64.13 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

부하 합계에 배관 여유, 예열 여유를 차례로 곱하기.

문항 연결: hvac-practical-restored-2025-3-07

26 열저항으로 열관류율 구하기

2025년 2회 · 책 3번 / 열관류 / 수치 계산

문제

열전도율 2.5×10^(-5) W/(m·K), 두께 10 cm인 벽의 열관류율을 구하시오. (외·내표면 열전달률은 각각 0.05, 0.009 W/(m²·K), 소수점 6자리까지)

K = 1 ÷ (1/α바깥 + δ/λ + 1/α안)

기호는 무슨 뜻일까?

K: 전체 열관류율[W/(m²·K)]
α(알파): 표면 열전달률[W/(m²·K)]
δ(델타): 벽 두께(m). 여기서는 차이가 아닌 두께 기호입니다.
λ(람다): 벽 재료의 열전도율[W/(m·K)]

왜 이렇게 계산할까?

실외 표면, 벽 속, 실내 표면은 열이 통과하는 세 장애물입니다. 각 장애물의 열저항을 더한 뒤 역수(1 나누기)를 취하면 열이 통과하는 쉬운 정도 K가 됩니다.

숫자 넣어 풀기

1. 두께 10 cm=0.10 m. 2.5×10^(-5)=0.000025입니다. 소수점을 왼쪽으로 다섯 자리 옮깁니다.
2. 바깥 표면 저항=1÷0.05=20. 벽 저항=0.10÷0.000025=4,000. 안 표면 저항=1÷0.009=111.1111.
3. 저항 합=4,131.1111 m²·K/W.
4. K=1÷4,131.1111=0.0002420656… → 소수점 6자리로 0.000242 W/(m²·K).

단위가 왜 이렇게 남을까?

1/α의 단위는 m²·K/W. δ/λ도 m ÷ [W/(m·K)] = m²·K/W입니다.
같은 단위의 저항을 더하고 1로 나누면 W/(m²·K)가 됩니다.

시험 답안의 최종값 예시

0.000242 W/(m²·K)

개별 문제 우선: 소수점 6자리까지 → 0.000242. 둘째 자리로 줄이면 0.00이 되어 안 됩니다.

한 줄로 기억

표면 역수 + 두께/전도율 + 표면 역수, 마지막에 한 번 더 역수.

문항 연결: hvac-practical-restored-2025-2-07

27 펌프 유량과 회전수

2025년 2회 · 책 4번 / 펌프 / 수치 계산

문제

10 kW 펌프의 회전수가 800 rpm, 토출량이 1.5 m³/min일 때 토출량을 2 m³/min으로 늘리면 회전수(rpm)는 얼마인가?

N2 = N1 × (Q2 ÷ Q1)

기호는 무슨 뜻일까?

N1: 바꾸기 전 회전수(rpm = 1분당 회전수)
N2: 바꾼 뒤 회전수(rpm)
Q1,Q2: 바꾸기 전·후 유량. 같은 단위로 맞춥니다.
아래 숫자 1과 2는 곱하는 수가 아니라 전·후를 구별하는 이름표

왜 이렇게 계산할까?

같은 펌프의 상사조건에서 유량은 회전수에 비례합니다. 유량을 몇 배 늘렸는지 구해 회전수에도 같은 배수를 곱합니다.

숫자 넣어 풀기

1. 늘릴 배수=새 유량 2÷옛 유량 1.5=1.3333…배.
2. N2=800×(2÷1.5)=1,066.67 rpm, 약 1,067 rpm.
3. 10 kW는 기존 펌프 동력입니다. 이번에 구하는 회전수에는 넣지 않습니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

rpm × [(m³/min)/(m³/min)] = rpm. 유량 단위는 비율에서 모두 나뉩니다.

시험 답안의 최종값 예시

1,066.67 rpm

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

새 회전수 = 옛 회전수 × 새 유량/옛 유량.

이 문제의 조건

유량의 비는 1승, 양정의 비는 2승, 동력의 비는 3승입니다. 이번에는 회전수만 구하므로 제곱하지 않습니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2025-2-08

28 펌프 축동력

2025년 1회 · 책 7번 / 펌프 / 수치 계산

문제

유량 1,500 m³/h, 양정 10 m인 펌프의 축동력(kW)을 계산하시오. (단, 물의 비중량 9,800 N/m³, 펌프 효율 η=0.7이다.)

L = γ × Q × H ÷ (1,000 × η)

기호는 무슨 뜻일까?

L: 펌프 축에 공급해야 하는 동력(kW). 길이 L과 뜻이 다릅니다.
γ(감마): 물의 비중량(N/m³). 알파벳 y가 아닙니다. 1 m³ 물의 무게를 힘으로 나타낸 값
Q: 부피유량(m³/s). 여기의 Q는 열량이 아닙니다.
H: 양정(m). 물에 주는 에너지를 높이로 나타낸 값
η(에타): 펌프 효율. 70%는 70이 아닌 0.7
1,000: W를 kW로 바꾸는 환산수

왜 이렇게 계산할까?

γQH는 실제 물에 전달된 동력입니다. 펌프는 손실이 있으므로 축에는 더 큰 동력이 필요합니다. 0.7로 나누면 손실을 포함한 입력이 됩니다.

28 펌프 축동력 - 풀이

2025년 1회 · 책 7번

숫자 넣어 풀기

1. 유량 Q=1,500÷3,600=0.416667 m³/s.
2. 물에 준 동력=9,800×(1,500÷3,600)×10=40,833.33 W.
3. 축동력=40,833.33÷0.7=58,333.33 W. 손실 때문에 물에 준 동력보다 커집니다.
4. kW로=58,333.33÷1,000=약 58.33 kW.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(N/m³) × (m³/s) × m = N·m/s = J/s = W. m³끼리 먼저 나뉩니다.
효율은 단위가 없습니다. W ÷ 1,000 = kW.
m³/h를 그대로 넣으면 N·m/h입니다. 초 기준 W를 얻으려고 먼저 ÷3,600 합니다.

시험 답안의 최종값 예시

58.33 kW

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

물의 무게 × 흐르는 양 × 올릴 높이, 효율로 나누고 kW로.

이 문제의 조건

비중량 γ는 이미 중력의 효과가 들어 있습니다. γ=9,800 N/m³를 썼다면 9.8을 또 곱하지 않습니다. 밀도 ρ를 쓰는 식은 ρgQH입니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2025-1-04

29 혼합공기의 온도·습도

2024년 3회 · 책 7번 / 공기조화 / 수치 계산

문제

외부공기와 실내공기의 비율이 1:3일 때, 실내공기 24°C·0.008 kg/kg(DA), 외부공기 -8°C·0.001 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오.

혼합값 = (외기값 × 외기량 + 실내값 × 실내공기량) ÷ 전체 공기량

기호는 무슨 뜻일까?

외기: 밖에서 들어오는 공기
실내공기: 되돌아와 섞이는 공기
1:3은 외기 1몫, 실내공기 3몫. 전체는 4몫
절대습도: 건조공기 1 kg당 수증기 질량[kg/kg(DA)]

왜 이렇게 계산할까?

공기량이 많은 쪽이 결과에 더 크게 영향을 줍니다. 같은 비열의 공기를 단순 혼합하는 조건에서는 온도를 가중평균합니다. 절대습도는 건조공기 질량 기준으로 평균합니다.

숫자 넣어 풀기

1. 비율 외기:실내=1:3, 전체=1+3=4몫.
2. 온도=(-8×1+24×3)÷4=(-8+72)÷4=16°C.
3. 습도=(0.001×1+0.008×3)÷4=0.025÷4=0.00625 kg/kg(DA).

단위가 왜 이렇게 남을까?

비율 1, 3은 단위 없는 몫이므로 온도 계산은 °C가 그대로 남습니다.
실제 질량유량으로 쓰면 [(kg/s)×°C] ÷ (kg/s) = °C. 습도는 같은 방식으로 kg/kg(DA)가 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

건구온도 16.00°C, 절대습도 0.01 kg/kg(DA). 반올림 전 절대습도는 0.00625입니다.

책 423쪽 인쇄 답안도 0.00625를 둘째 자리로 반올림하여 0.01로 표기합니다. 계산 원리는 반올림 전 값으로 이해합니다.

한 줄로 기억

각 값에 각 몫을 곱해 더하고, 전체 몫으로 나누기.

이 문제의 조건

단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.


문항 연결: hvac-practical-restored-2024-3-07

30 나사이음 강관 길이 공식

2024년 3회 · 책 10번 / 배관 / 공식 쓰기

문제

아래 그림은 강관의 나사이음시 사용되는 배관도이다. 그림에서 l 의 길이를 구할 때 공식 을 쓰시오.

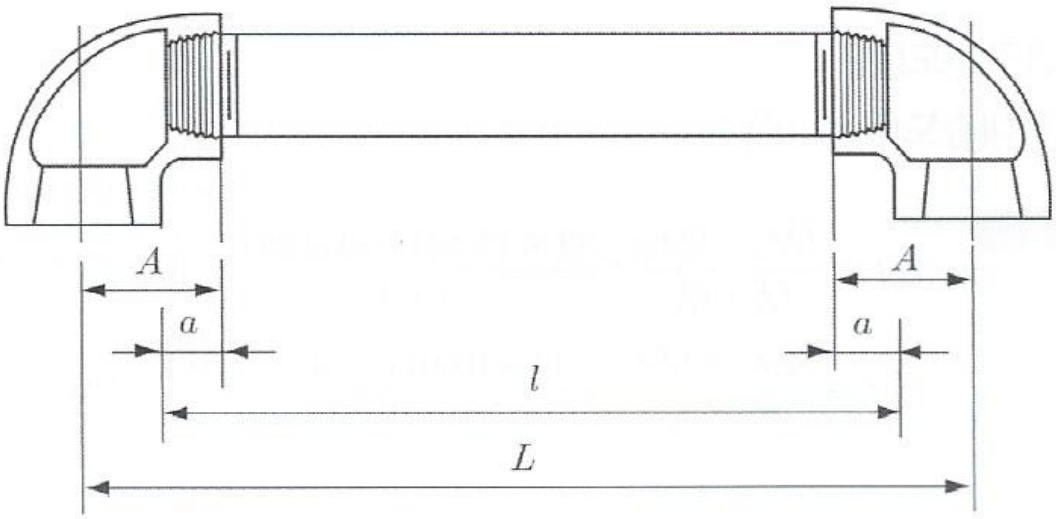

l = L - 2 × (A - a)

기호는 무슨 뜻일까?

l(소문자 엘): 실제로 자를 관 길이
L(대문자 엘): 양쪽 이음쇠 중심 사이 거리
A: 엘보 중심에서 끝까지의 길이
a: 관이 이음쇠에 들어가는 나사 물림길이
2: 같은 보정을 왼쪽과 오른쪽 두 군데 적용한다는 뜻

왜 이렇게 계산할까?

한쪽에서 줄어드는 길이는 A-a입니다. 양쪽에 있으므로 두 배를 중심거리에서 뺍니다.

30 나사이음 강관 길이 공식 - 풀이

2024년 3회 · 책 10번

숫자 넣어 풀기

1. 한쪽에서 빼는 길이는 A-a입니다.
2. 왼쪽과 오른쪽을 합쳐 2×(A-a)입니다.
3. 따라서 자를 길이 l=L-2(A-a). 수치가 없으므로 숫자를 임의로 넣지 않고 공식으로 답합니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

L, A, a를 전부 mm로 넣으면 mm - 2×(mm-mm) = mm입니다. 단위 없는 2를 곱해도 mm는 그대로입니다.

한 줄로 기억

중심거리에서 양쪽의 “중심길이-물림길이” 빼기.


문항 연결: hvac-practical-restored-2024-3-10

31 바닥 손실열과 열관류율

2024년 2회 · 책 5번 / 열관류 / 수치 계산

문제

가로 10 m, 세로 10 m인 지하실 바닥의 열관류율이 0.5 W/(m²·°C), 실내온도 20°C, 지중온도 8.2°C이다. 바닥 손실열량(W)을 구하시오.

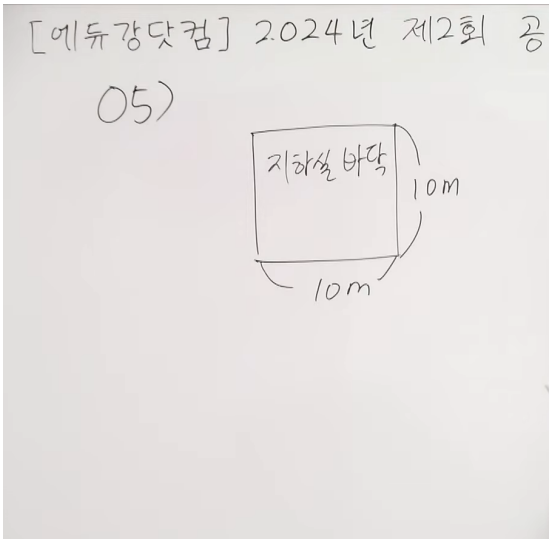

$Q = K \times A \times \Delta t$, $K = Q \div (A \times \Delta t)$

기호는 무슨 뜻일까?

Q: 바닥 전체를 통해 빠지는 열(W)
K: 1 m²에서 온도차 1°C일 때 통과하는 열[W/(m²·°C)]
A: 바닥면적(m²) = 가로(m) × 세로(m)
Δt: 실내온도 - 지중온도(°C)

왜 이렇게 계산할까?

K는 바닥 1칸(m²), 온도차 1°C 기준입니다. 실제 면적과 온도차만큼 곱하면 전체 열이 됩니다. K를 구할 때는 반대로 나눕니다.

31 바닥 손실열과 열관류율 - 풀이

2024년 2회 · 책 5번

숫자 넣어 풀기

1. 바닥면적=10×10=100 m².
2. 온도차=20-8.2=11.8°C.
3. 손실열량 Q=0.5×100×11.8=590 W.

단위가 왜 이렇게 남을까?

[W/(m²·°C)] × m² × °C = W. 면적과 온도차 단위가 나뉩니다.
K = W ÷ (m²×°C)이므로 최종 단위는 W/(m²·°C)입니다.

시험 답안의 최종값 예시

590.00 W

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

열관류율 × 면적 × 온도차.

이 문제의 조건

바닥 열량은 바닥면적을 사용합니다. 방 높이를 곱하면 부피 m³가 되어 맞지 않습니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2024-2-05

32 부하 합계로 냉동톤 구하기

2024년 2회 · 책 6번 / 열량·부하 / 수치 계산

문제

다음 표를 기준하여 해당 냉동장치의 냉동톤(RT)를 구하시오. (단, 냉동톤 1[RT]=3.86[kW]이다.)

구분	냉방부하(kW)		난방부하(kW)	
	현열	잠열	현열	잠열
벽체로부터의 침입	5	–	6	–
창문으로 침입	6	–	3	–
틈새바람부하	0.1	0.9	3.2	2.5
인체부하	1	1.3	–	–
형광등부하	2	–	–	–
외기부하	4	1.8	8	5.8

RT = 냉방부하 합계(kW) ÷ (문제의 kW/RT)

기호는 무슨 뜻일까?

냉방부하: 냉동기가 처리해야 하는 열(kW)
RT: 냉동톤. 질량 ton이 아니라 냉동능력 단위
3.86 kW/RT: 이 문제에서 지정한 1 RT의 크기

왜 이렇게 계산할까?

1 RT가 3.86 kW를 처리한다고 주어졌습니다. 전체 열을 한 단위가 처리하는 열로 나누면 필요한 RT 수입니다.

32 부하 합계로 냉동톤 구하기 - 풀이

2024년 2회 · 책 6번

숫자 넣어 풀기

1. 표의 냉방부하 합계는 22.1 kW입니다. 원문 표의 실내·외기 처리 부하를 함께 더합니다.
2. 냉동톤=22.1÷3.86=약 5.73 RT.

단위가 왜 이렇게 남을까?

kW ÷ (kW/RT) = RT. 같은 kW끼리 나뉩니다.

시험 답안의 최종값 예시

5.73 RT

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

표의 부하를 합하고 RT 한 개의 능력으로 나누기.

이 문제의 조건

표의 개별 항목은 문제 그림을 함께 확인합니다. 22.1은 새 상수가 아니라 표의 부하를 합한 결과입니다.


문항 연결: hvac-practical-restored-2024-2-08

33 냉매 순환량

2024년 1회 · 책 2번 / 냉동사이클 / 수치 계산

문제

다음 냉동장치의 냉동능력이 12[RT]이다. 이 냉동장치의 냉매순환량[kg/h]를 구하시오. (단, 1[RT]=3.86[kW]로 한다.)

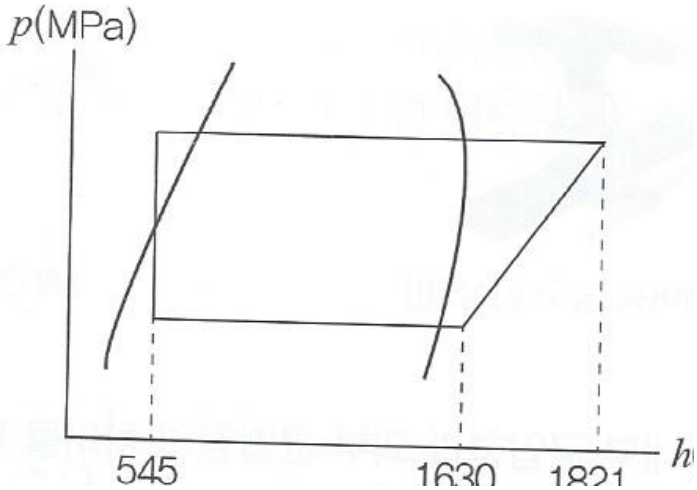

G = Qe ÷ (h출구 - h입구)

기호는 무슨 뜻일까?

G: 필요한 냉매 질량유량(kg/s 또는 kg/h)
Qe: 전체 냉동능력(kW = kJ/s, 또는 kJ/h)
h: 냉매 1 kg이 가진 엔탈피(kJ/kg). 출구-입구는 1 kg이 가져간 열

왜 이렇게 계산할까?

전체에서 빼야 할 열을 냉매 1 kg이 가져가는 열로 나누면 필요한 kg 수가 나옵니다.

33 냉매 순환량 - 풀이

2024년 1회 · 책 2번

숫자 넣어 풀기

1. 그림에서 읽는 증발기 출구 엔탈피는 1,630, 입구는 545 kJ/kg입니다. 냉동효과=1,630-545=1,085 kJ/kg.
2. 12 RT×3.86 kW/RT=46.32 kW=46.32 kJ/s.
3. 한 시간 기준 열량=46.32×3,600=166,752 kJ/h.
4. 냉매순환량=166,752÷1,085=약 153.69 kg/h.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kJ/s) ÷ (kJ/kg) = kg/s. kJ가 나뉘고 아래에 있던 kg가 위로 올라옵니다.
시간 기준이 kJ/h라면 같은 계산에서 kg/h가 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

153.69 kg/h

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

필요한 전체 열 ÷ 냉매 1 kg의 몫.

문항 연결: hvac-practical-restored-2024-1-06

34 혼합공기의 온도·습도

2024년 1회 · 책 8번 / 공기조화 / 수치 계산

문제

외부공기와 실내공기의 비율이 1:4일 때, 외부공기 -5°C·0.001 kg/kg(DA), 실내공기 20°C·0.005 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오. (절대습도는 소수점 셋째 자리까지 기입.)

구분	외기	실내
건구온도	−5℃	20℃
절대습도	0.001kg/kg′	0.005kg/kg′

혼합값 = (외기값 × 외기량 + 실내값 × 실내공기량) ÷ 전체 공기량

기호는 무슨 뜻일까?

외기: 밖에서 들어오는 공기
실내공기: 되돌아와 섞이는 공기
1:3은 외기 1몫, 실내공기 3몫. 전체는 4몫
절대습도: 건조공기 1 kg당 수증기 질량[kg/kg(DA)]

왜 이렇게 계산할까?

공기량이 많은 쪽이 결과에 더 크게 영향을 줍니다. 같은 비열의 공기를 단순 혼합하는 조건에서는 온도를 가중평균합니다. 절대습도는 건조공기 질량 기준으로 평균합니다.

34 혼합공기의 온도·습도 - 풀이

2024년 1회 · 책 8번

숫자 넣어 풀기

1. 외기:실내=1:4이므로 총 5몫입니다.
2. 온도=(-5×1+20×4)÷5=75÷5=15°C.
3. 습도=(0.001×1+0.005×4)÷5=0.021÷5=0.0042 kg/kg(DA).
4. 원문은 절대습도를 소수점 셋째 자리까지 기입하라고 합니다. 넷째 숫자 2가 5 미만이므로 최종 답은 0.004 kg/kg(DA)입니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

비율 1, 3은 단위 없는 몫이므로 온도 계산은 °C가 그대로 남습니다.
실제 질량유량으로 쓰면 [(kg/s)×°C] ÷ (kg/s) = °C. 습도는 같은 방식으로 kg/kg(DA)가 남습니다.

시험 답안의 최종값 예시

건구온도 15.00°C, 절대습도 0.004 kg/kg(DA)

책 411쪽 개별 조건 확인: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지 → 0.004.

한 줄로 기억

각 값에 각 몫을 곱해 더하고, 전체 몫으로 나누기.

이 문제의 조건

사용자 제공 Scan0037.jpg의 책 411쪽, 2024년 1회 8번에서 “소수점 셋째 자리까지 기입” 조건을 직접 확인했습니다. 문항 ID의 09는 과거 번호이며 화면·PDF는 책 번호 8번을 사용합니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2024-1-09

35 현열비 SHF

2023년 3회 · 책 5번 / 공기조화 / 수치 계산

문제

어떤 실내의 취득열량을 구했더니 현열이 8.3kw, 잠열이 2.8kw였다. 실내건구온도 26°C, 상대습도 50%로 유지하기 위해 취출온도차 10°C로 송풍하고자 한다. 이 때 현열비(SHF)는 얼마인가?

SHF = 현열 ÷ (현열 + 잠열)

기호는 무슨 뜻일까?

현열: 온도를 바꾸는 열(kW)
잠열: 수분의 증발·응축 등 상태를 바꾸는 열(kW)
SHF: 전체 열 중 현열이 차지하는 비율

왜 이렇게 계산할까?

전체가 현열과 잠열의 합입니다. 그중 현열의 몫을 구하므로 “부분 ÷ 전체”입니다.

숫자 넣어 풀기

1. 전체 열량=8.3+2.8=11.1 kW.
2. SHF=8.3÷11.1=0.747747⋯ → 약 0.748 또는 0.75.
3. 실내온도·습도·취출온도차는 현열비만 구하는 계산에는 넣지 않습니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

kW ÷ (kW + kW) = kW ÷ kW = 1. 비율이라 단위가 없습니다.

시험 답안의 최종값 예시

0.75(단위 없음)

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

현열비는 현열 나누기 전체.

문항 연결: hvac-practical-restored-2023-3-04

36 급탕·상용·정격출력과 효율

2023년 2회 · 책 추가번 / 열량·부하 / 수치 계산

문제

급탕량 3,000 L/h, 급수온도 10°C, 급탕온도 60°C, 물의 비열 4.18 kJ/(kg·K), 상당증발량 1,000 kg/h, 100°C 물의 증발잠열 2,256 kJ/kg, 배관손실 20%, 예열부하 15%, 연료소비량 130 m³/h, 연료 저위발열량 40,000 kJ/m³일 때 (1) 급탕부하(kJ/h), (2) 상용출력(kJ/h), (3) 정격출력(kW), (4) 보일러 효율을 구하시오.

급탕 = $Gc\Delta t$, 상용 = (난방+급탕)×1.20, 정격 = 상용×1.15

기호는 무슨 뜻일까?

G: 시간당 급탕 물의 질량(kg/h). 이 문제는 물 1 L ≈ 1 kg
c: 물의 비열[kJ/(kg·K)]
상당증발량: 100°C 물을 증기로 바꾸는 양으로 환산한 값(kg/h)
2,256 kJ/kg: 문제에서 준 물의 증발잠열
1.20, 1.15: 각각 20%, 15%를 더하는 배수
보일러 효율 = 유효출력 ÷ 연료가 공급한 열 × 100(%)

왜 이렇게 계산할까?

난방과 급탕에 쓸 열을 더하고 배관·예열 여유를 차례로 넣습니다. 이 복원문항의 기존 답안은 정격출력을 효율의 분자로 사용하는 조건입니다.

36 급탕·상용·정격출력과 효율 - 풀이

2023년 2회 · 책 추가번

숫자 넣어 풀기

1. 급탕 물 3,000 L/h≈3,000 kg/h. 온도차=60-10=50 K. 급탕=3,000×4.18×50=627,000 kJ/h.
2. 난방=1,000×2,256=2,256,000 kJ/h. 합계=2,883,000 kJ/h.
3. 상용출력=2,883,000×1.20=3,459,600 kJ/h.
4. 정격출력=3,459,600×1.15=3,978,540 kJ/h. ÷3,600=1,105.15 kW.
5. 기존 복원답안의 기준: 연료열=130×40,000=5,200,000 kJ/h. 효율=3,978,540÷5,200,000×100=약 76.51%. 아래 조건 주의를 함께 읽습니다.

단위가 왜 이렇게 남을까?

(kg/h)×[kJ/(kg·K)]×K = kJ/h.
상당증발량(kg/h)×증발잠열(kJ/kg) = kJ/h이므로 급탕부하와 더할 수 있습니다.
kJ/h ÷ 3,600 = kJ/s = kW. 효율은 같은 kJ/h끼리 나눈 뒤 ×100이므로 %입니다.

시험 답안의 최종값 예시

(1) 627,000.00 kJ/h (2) 3,459,600.00 kJ/h (3) 1,105.15 kW (4) 76.51%(기존 복원답안의 출력 기준)

제공된 채점 안내의 기본 조건: 소수 셋째 자리에서 반올림 → 둘째 자리까지. 중간 계산값은 유지합니다.

한 줄로 기억

급탕 → 난방과 합치기 → 배관 → 예열 → 연료와 비교.

이 문제의 조건

효율의 유효출력 기준은 원문 조건에 따라야 합니다. 상당증발량 1,000 kg/h 자체의 열출력으로 정의하면 효율은 약 43.38%로 달라집니다. 출제 조건이 생략된 복원답안 하나를 보일러 효율의 보편 공식으로 외우지 않습니다.

문항 연결: hvac-practical-restored-2023-2-12

공식 원리 참고 자료

문항과 그림은 사용자가 제공한 자료 및 기존 프로젝트 문제은행의 해당 문항을 대조했습니다. 설명은 학습을 위해 추가했습니다. 아래 자료는 기본 원리와 단위 환산의 근거이며, 모든 복원 답안의 공식 채점기준을 뜻하지 않습니다.

열량·비열

https://openstax.org/books/physics/pages/11-2-heat-specific-heat-and-heat-transfer

상태 변화·잠열

https://openstax.org/books/college-physics/pages/14-3-phase-change-and-latent-heat

SI 환산·표준대기압

https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors

펌프 상사법칙

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/08/f33/Dedicated%20Purpose%20Pool%20Pumps%20TP%20NOPR.pdf

반올림 조건 대조

사용자 제공 IMG_9883.JPG의 채점 유의사항 3~5번: 계산과정 기재, 기본 소수 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리, 개별 요구사항 우선, 단위 기재. 2024년 1회 책 411쪽 8번은 절대습도를 셋째 자리까지 기입. 2024년 3회 책 423쪽 7번은 인쇄 답안에서도 0.00625를 0.01로 표기합니다.