



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Tarkastaja	Vesa Rouhiainen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Jäähdytyspuhallin 421PKN 101.2 Työnjohto, F-osa, Cryo			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 21°C	
Turvakytkin laitteessa	Huomautettavaa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	pd seinäsäädin	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin JK1 työkaluvarasto, B-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 24°C	
Turvakytkin laitteessa	Huomautettavaa	Ei turva kytkintä.	
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	Paikallisojaus	Pemco seinäsäädin	
Muut huomiot ja havainnot			



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

**Jäähdytyspuhallin 431PKN 204,1 konttori 2.krs,
B-osa**

Jäähdytysaine	Vesi		1 kpl 20250819_ 094753.jpg
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	Ääntää 1 nopeudella.	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 22°C	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen	likainen	
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			

**Jäähdytyspuhallin 431PKN 204,3 konttori 2.krs,
B-osa**

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	Ääntää 1 nopeudella.	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 22°C	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	T-kytkin laitteessa 431PKN 204,1	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Jäähdytyspuhallin 431PKN 101,2 konttori C-osa

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 21°C	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	t-kytkin 431PKN 101,1 laitteessa.	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			

Jäähdytyspuhallin Hitsaamo säädin 1. 2kpl konvektoreita.

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 20°C	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	4kpl puhaltimia sama kytkin	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	Paikallisojaus	Sabiana Seinäsäädin 1.	
Muut huomiot ja havainnot			

Jäähdytyspuhallin 431PKN 201,2 2.krs nh 227 C-osa

Jäähdytysaine	Vesi		
---------------	------	--	--



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	<i>T-kytkin 431PKN201,1 Laitteessa.</i>	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 103.3 huollon konttori			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	<i>T-kytkin laitteessa 411PKN 103.1</i>	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa	<i>Linjasäätöventtiili oli kiinni, avattu.</i>	
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 203,3 2.krs Labra konttori			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 101,3 Konttori A-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 23°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 201,3 Konttori A-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 23°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas		
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN202 nh224 A-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 23°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN nh A-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN001,1 teletila 1 kellari			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>Set 23°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen	<i>hieman likainen</i>	
Suodatin	Puhdas	<i>Imiroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Huomautettavaa	<i>Linjasäätöventtiili oli kiinni, avattu.</i>	
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>Pd säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 421PKN 101.1 Työnjohto, F-osa, Cryo			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 21°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Huomautettavaa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Jäähdytyspuhallin 431PKN 102 pääluottamusmies konttori, B-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 23°C	
Turvakytkin laitteessa	Huomautettavaa	Ei turva kytkintä.	
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen	Patterissa hieman likaa.	
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot		Laite oli helteellä vuotanut vettä, kokeiltu pumpun toiminta ok.	
Jäähdytyspuhallin 421PKN 102 Työnjohto, F-osa, Cryo			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 21°C	
Turvakytkin laitteessa	Huomautettavaa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 431PKN 204,4 konttori 2.krs, B-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	<i>T-kytkin laitteessa 431PKN 204,1</i>	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 431PKN 205 nh 233B 2.krs, B-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	<i>ääntää hieman</i>	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen	<i>hieman likaa</i>	
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Vakioilmastointikone EKP-cool Mittahuone

Jäähdytysaine	Vesi		4 kpl 20250819_ 121308.jpg, 20250819_ 121919.jpg, 20250819_ 122200.jpg, 20250819_ 123109.jpg
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 19°C ja kosteus 50%</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Likainen	<i>vaihdettava.</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	Paikallisohjaus	<i>laitteen oma säädin.</i>	
Muut huomiot ja havainnot		<i>Kontaktori k51 hieman tummunut. Höyrysylinteri ja suodatin vaihdettava</i>	

Jäähdytyspuhallin 431PKN 101,1 konttori C-osa

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 21°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin Hitsaamo säädin 2. 2kpl konvektoreita			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 20°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	<i>tilan konvektoreille yhteinen t-kytkin</i>	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	Paikallisohjaus	<i>Sabiana seinäsäädin 2.</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 431PKN 202,1 2.krs taukokuone C-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22,5°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	<i>T-kytkin laitteessa 431PKN 202,2.</i>	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			

**KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto**

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

**Jäähdytyspuhallin 411PKN 103.1 huollon
konttori**

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 22°C	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas		
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			

**Jäähdytyspuhallin 411PKN 203,2 2.krs Labra
konttori**

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 22°C	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			

Jäähdytyspuhallin 411PKN 101,2 Konttori A-osa

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 23°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 201,1 Konttori A-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	<i>ääntää</i>	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 23°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas		
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 201,2 Konttori A-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 23°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin kaappinkone 411PKN 104 Kompressori, pumppuhuone.			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>Laitteen oma setpoint 22°C toimii tilan vara/lisä jäähdytyskoneena</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>vara suodatin olisi hyvä tilata. mitat: 700x710x48 M5</i>	1 kpl 20250820_ 140303.jpg
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	Paikallisojaus	<i>PD seinäsäädin setpoint 20,5°C mikä antaa laitteelle käyntiluvan puhaltimen ollessa vähintään 2 nopeudella.</i>	
Muut huomiot ja havainnot		<i>kondenssipumpun letku ohjattu vain lattialle.</i>	
Jäähdytyspuhallin 411PKN001,2 teletila 1 kellari			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>Set23°C</i>	



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen	<i>hieman likainen</i>	
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>Pd säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 421PKN 103 Työnjohto, F-osa, Cryo			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 21°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Huomautettavaa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 431PKN 203 nh 2.krs, B-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 21°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen	<i>hieman likainen</i>	
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 431PKN 202,2 2.krs taukuhuone C-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22,5°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 103.2 huollon konttori			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	<i>t-kytkin laitteessa 411PKN 103.1</i>	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 101,1 Konttori A-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	ääntää	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 23°C	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 421PKN 104 valvomo, F-osa, Cryo			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 21°C	
Turvakytkin laitteessa	Huomautettavaa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen	tukkoinen	
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	PD säädin	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin JK2 työkaluvarasto, B-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		

**KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto**

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 24°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Huomautettavaa	<i>Ei turva kytkintä.</i>	
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	Paikallisojtaus	<i>pemco seinäsäädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 431PKN 204,2 konttori 2.krs, B-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		1 kpl 20250819_ 094753.jpg
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	<i>Ääntää 1 nopeudella.</i>	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	<i>T-kytkin laitteessa 431PKN 204,1</i>	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Vakioilmastointikone EKP-cool kalibrointihuone.

Jäähdytysaine	Vesi		3 kpl 20250819_ 101055.jpg, 20250819_ 102540.jpg, 20250819_ 115659.jpg
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 20°C ja kosteus 50%</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Likainen	<i>Vaihdettava</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	Paikallisojtaus	<i>Laitteen oma säädin.</i>	
Muut huomiot ja havainnot		<i>Kostutin sylinteri ja suodatin tilattava ja vaihdettava. Samalla ottaa vara suodattimen ja sylinterin.</i>	

Jäähdytyspuhallin 431PKN 201,1 2.krs nh 227 C-osa

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 21°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 431PKN 101,3 konttori C-osa			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	<i>Ääntää 1 nopeudella.</i>	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 21°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa	<i>t-kytkin 431PKN 101,1 laitteessa.</i>	
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Likainen		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Jäähdytyspuhallin 411PKN 203,1 2.krs Labra konttori			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>set: 22°C</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	VAK	<i>PD säädin</i>	
Muut huomiot ja havainnot			

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	set: 22°C	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Turvakytkimen toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyspatterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	imuroitu	
Venttiilin toiminta	Kunnossa		
Toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Laitteen ohjaus	Paikallisojtaus	Chiller seinäsäädin	
Muut huomiot ja havainnot		Laite tilassa vara jäähdytyksenä samsung ilmalämpöpumppu.	

Muut huomiot ja havainnot
Suurin osa vesikonvektoreiden jäähdytyspatterit likaisia, niiden puhdistaminen olisi tarpeen laitteen toiminnan varmistamiseksi jäähdytys kaudella.
Huollon aikana suoritettavat välittömät korjaustoimenpiteet

**KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto**

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Tarkastettu laitteiden toiminta, imuroitu suodattimet.

Huollon jälkeen suoritettaviksi esitetyt korjaukset

Jäähdytyspuhallin 421PKN 104 valvomo, F-osa, Cryo Patterin puhdistus.

Jäähdytyspuhallin 431PKN 204,1 2.krs, B-osa Puhallin ääntää 1 nopeudella. samassa tilassa 3kpl yhteensä ääntää.

Jäähdytyspuhallin 431PKN 205 nh 233 2.krs, B-osa, puhallin ääntää hieman ja patterin puhdistus.

Huollon konttorin 3kpl konvektorinjäähdytyspattereita likaisia.

c-osan konvektorin jäähdytyspatterit likaisia 3kpl 1.kerroksessa.

A-osan konttoreiden puhallinkonvektoreiden jäähdytyspatterit likaisia 6kpl.

411PKN 102 Lähettämön konvektorin jäähdytyspatteri aivan tukossa, laite ei toimi tämän takia.

Teletila kellari 411PKN001,1 ja 001,2 laitteiden patterit likaiset.

Vakioilmastointikone EKP-cool kalibrointihuone suodattimen ja höyr sylinterin vaihto.

Vakioilmastointikone EKP-cool Mittahuone, Kontaktori k51 tummunut. Höyr sylinteri ja suodatin vaihdettava


Järjestelmäm parannusesitykset



KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16





KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto


Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Liitteet (10 kpl)

Kohta Jäähdytysaine

Kuvaus

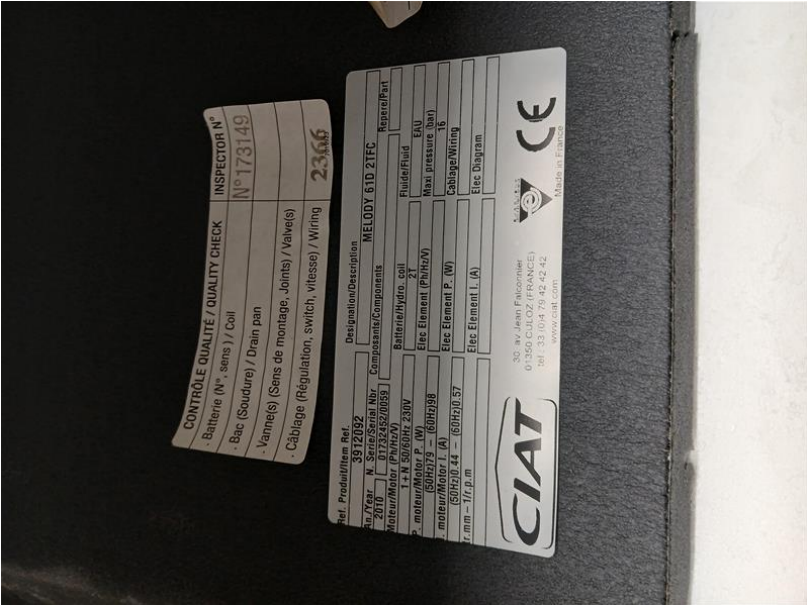

20250819_094753.jpg




KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

Kohta Jäähdytysaine

Kuvaus

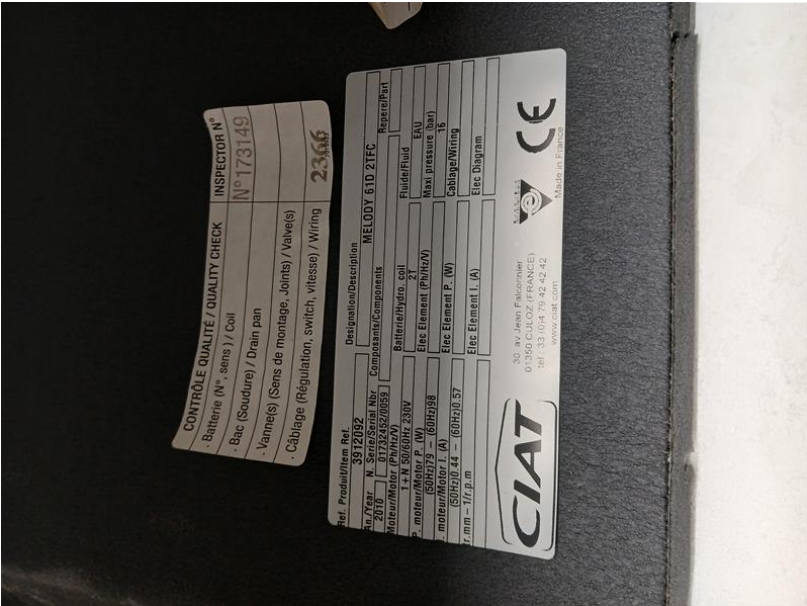


20250819_094753.jpg

Kohta Jäähdytysaine

Kuvaus



20250819_102540.jpg

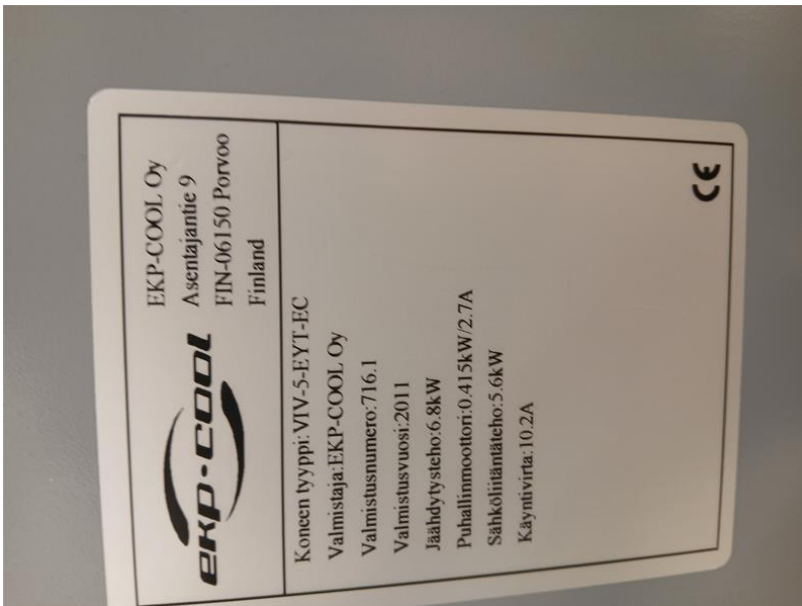

KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

20250819_115659.jpg



20250819_101055.jpg

Kohta Jäähdytysaine

Kuvaus



20250819_123109.jpg



20250819_121308.jpg



20250819_121919.jpg



**KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto**

Tarkastuspäivä: 15.08.2025 00:00:00

22.8.2025 11:16

20250819_122200.jpg

Kohta Suodatin**Kuvaus** *vara suodatin olisi hyvä tilata. mitat: 700x710x48 M5*

20250820_140303.jpg