



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 24.10.2024 00:00:00

24.10.2024 15:16

Tarkastaja	Simo Schuvalow	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Potentiaalin tasausjohdin lisäys nykyisestä kiskosta poistoilmapuhaltimelle.	
Keskus		Öljyvarasto, ATEX-tila.	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		Pe-kisko - poistoilmapuhallin MKEN 16mm2. Molemmat sijaitsevat öljyvarastossa	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0		
Eristysresistanssi (MΩ)	Ei arvioida		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot			
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	Ei arvioida		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	Ei arvioida		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	Ei arvioida		
Kiertosuunnan tarkastus	Ei arvioida		
Toiminta- ja käyttötestit	Ei arvioida		



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 24.10.2024 00:00:00

24.10.2024 15:16

Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei


Kyllä

4 kpl
20241024_
143656.jpg,
20241024_
143645.jpg,
20241024_
143753.jpg,
20241023_
151441.jpg

Liitteet (4 kpl)

Kohta Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei

Kuvaus

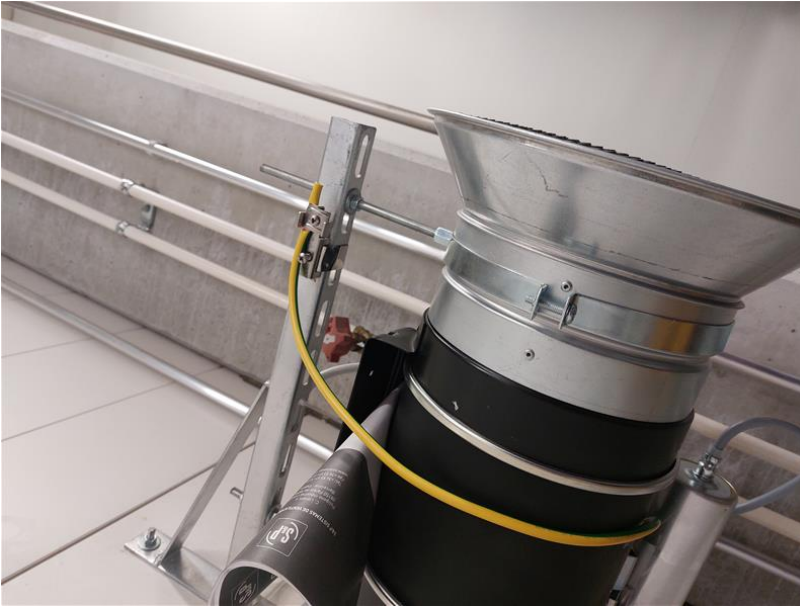


20241024_143656.jpg



20241024_143645.jpg



20241024_143753.jpg

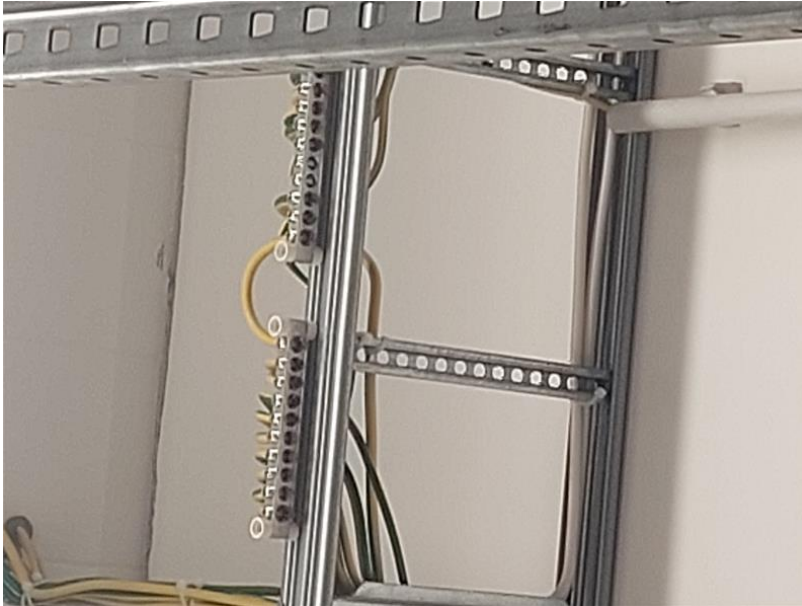

20241023_151441.jpg