
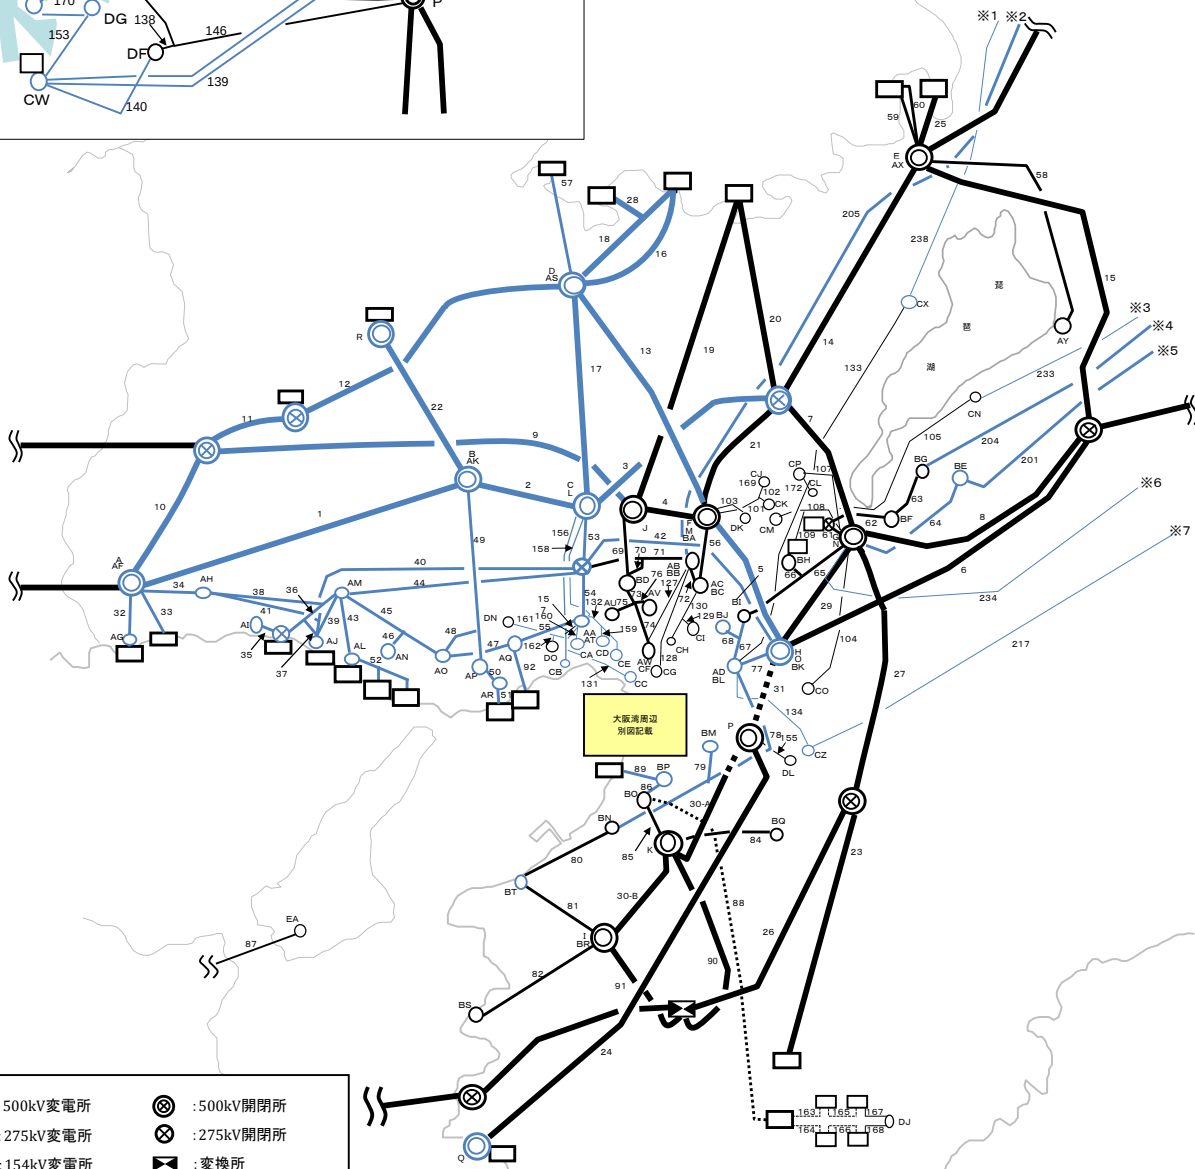


【大阪湾周辺】

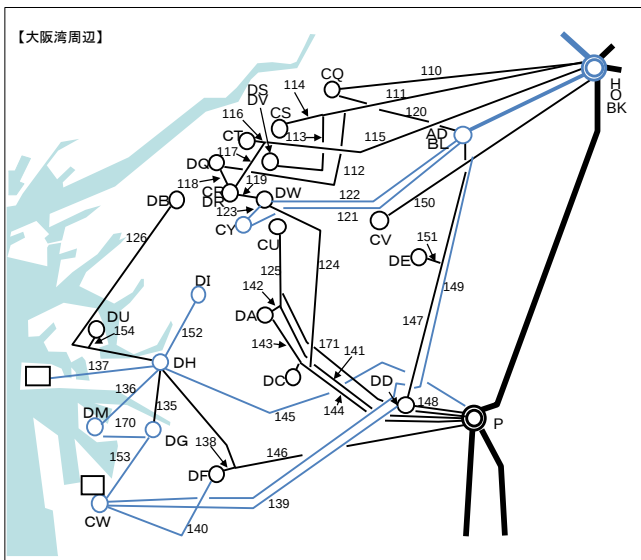

- | | |
|--------------|---------------|
| ◎ : 500kV変電所 | ⊗ : 500kV開閉所 |
| ○ : 275kV変電所 | ⊗ : 275kV開閉所 |
| ○ : 154kV変電所 | ⚡ : 変換所 |
| — : 500kV送電線 | □ : 発電所 |
| — : 275kV送電線 | : 他社送電線 |
| — : 154kV送電線 | |
- 黒色 系統容量の制約による平常時出力制御が発生する可能性が当面低い系統
- 赤色 電源接続案件一括検討プロセスを実施中の系統、増強工事中の系統
- 青色 系統容量の制約による平常時出力制御が発生する可能性のある系統

⊗

:275kV開閉所

⊙

:275kV変電所

□

:発電所

—

:275kV送電線

—

:154kV送電線

—

:11~77kV送電線

⊗

:154kV開閉所

○

:154kV変電所

.....

:他社送電線

黒色

系統容量の制約による平常時出力制御が発生する可能性が当面低い系統

赤色

電源接続案件一括検討プロセスを実施中の系統、増強工事中の系統

青色

系統容量の制約による平常時出力制御が発生する可能性のある系統

転載禁止 関西電力送配電株式会社

(2026年05月14日時点)