


空容量マッピング利用上の留意点

- 本資料は 2026年4月15日 時点における系統状況から作成しております。
- 空容量は目安※であるため、系統連系の前には、接続検討(要申込み)による詳細検討が必要となります。
- 原則として熱容量に基づく空容量を記載しておりますので、その他の要因(電圧や系統安定度など)により系統連系制約が生じる場合があります。
- 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、受電電力が空容量の範囲内であっても、過去の増強工事費の一部を遡ってご負担いただく場合があります。
- 公表することにより、テロ等による社会的な大きな影響を受けることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報は公開しておりません。
- 個別の電力供給契約が特定可能な第三者情報は公開しておりません。

※公開している空容量と連系可能量が異なる例


例1) 送電線

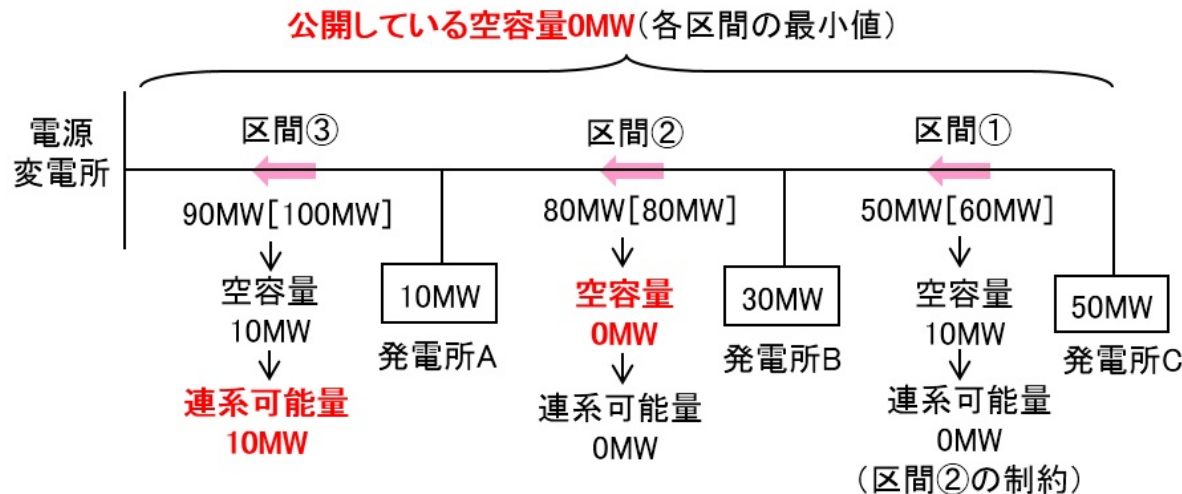

[]内の値は設備容量

・送電線の場合は連系可能量0MWであっても、系統混雑時において発電設備等を出力制御していただくことを前提としたノンファーム型接続により、系統に連系が可能となります。

例2) 配電用変電所

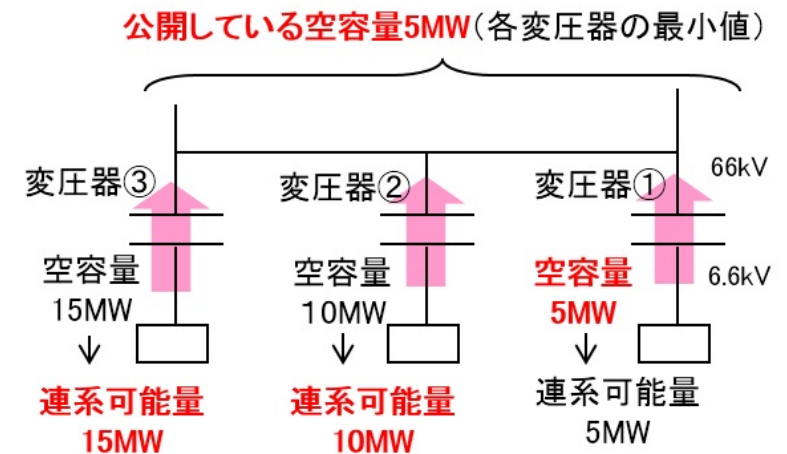

154kV, 66kV, 22kV系統空容量マッピングの記載方法について

○既にお申し込みを頂いている発電設備の連系状況を踏まえ、以下の凡例で系統の空容量を示しております。

※空容量の数値[MW]については、別紙「空容量一覧表」を参照願います。

— 平常時出力制御 *1 が発生する可能性のある系統 *2

平常時出力制御が発生する可能性については、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定しております。

* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryoku.html


— 空き容量が無く、N-1電制が適用不可能であり、今後新規電源の申込によって平常時出力制御が発生する可能性のある系統 *3

— 平常時出力制御が発生する可能性が当面低い系統

*1 系統容量の制約による出力制御

*2 ノンファーム型接続が必要になる系統であっても、別途N-1電制が必要となる場合がある

*3 電源接続案件一括検討プロセスを実施中の系統、増強工事中の系統等を含む

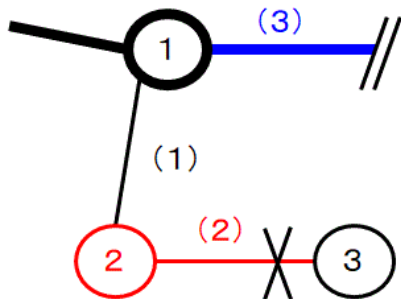

①, ②, ③ : 変電所の設備番号

(1), (2), (3) : 送・配電線の設備番号

○「154kV, 66kV, 22kV系統空容量マッピング」は

特別高圧にて連系予定発電設備を対象としております。

空容量マッピング	対象発電設備
154kV	50,000kW以上にて連系予定の発電設備
66kV	10,000kW以上, 50,000kW未満にて連系予定の発電設備
22kV	2,000kW以上, 10,000kW未満にて連系予定の発電設備

【凡例: 154kVマップ】

変電所	154kV	○
開閉所	154kV	⊗
周波数変換設備		⚡
交直変換設備		⚡
送電線	154kV	—
発電所	154kV	□

【凡例: 66kVマップ】

変電所	○
送電線	—
常時開放箇所	// ×

【凡例: 22kVマップ】

変電所	○
配電線	—


- ・セキュリティ等の理由により、系統の一部を記載していない都県がございます。
- ・破線で示した送電線・変電所は他社設備です。

送電線運用容量一覧表の留意事項について

- (1) 空容量と平常時出力制御の可能性は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、空容量と平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。
- (2) 原則として熱容量に基づく空容量と平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (3) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能性ありでも設置されるとは限りません。また、適用不可の場合の理由は以下の通りです。
 - #1 基幹系ループ系統のため
 - #2 1回線送電線のため
 - #3 安定度制約のため(制約が確認できているもの)
- (4) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
- (5) 平常時出力制御の可能性がある設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
 - * https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryoku.html
- (6) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (7) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
- (8) 送電線名に発電所名、需要者名等が含まれている場合には、送電線名を「送電線」としております。
- (9) 電力広域的運営推進機関から示された「想定潮流の合理化」については、順次詳細検討の結果を反映させて参ります。
- (10) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)
- (11) 予想潮流については「需要・送配電に関する情報」をご覧ください。なお、2023年度末から順次公開範囲を拡大する予定です。
- (12) 既設電源アクセス線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、系統アクセス検討の中でお示しします。
 - ※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～*」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
 - * <https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm>

変電所運用容量一覧表の留意事項について

- (1) 空容量と平常時出力制御の可能性は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。
その結果、空容量と平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。
- (2) 原則として熱容量に基づく空容量と平常時出力制御の可能性を記載しております。
その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (3) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。
なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能性ありでも設置されるとは限りません。
また、適用不可の場合の理由は以下の通りです。
 - #1 基幹系ループ系統のため
 - #2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
 - #3 配電用変電所のため
 - #4 安定度制約のため(制約が確認できているもの)
- (4) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
なお、高圧系統に接続される電源の場合、N-1電制は対象外となります。
- (5) 平常時出力制御の可能性のある設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryoku.html
- (6) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (7) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
- (8) 電力広域的運営推進機関から示された「想定潮流の合理化」については、順次詳細検討の結果を反映させて参ります。
- (9) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)
- (10) 予想潮流については「需要・送配電に関する情報」をご覧ください。なお、2023年度末から順次公開範囲を拡大する予定です。
- (11) 既設電源アクセス線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。
詳細については、系統アクセス検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～*」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
* <https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm>

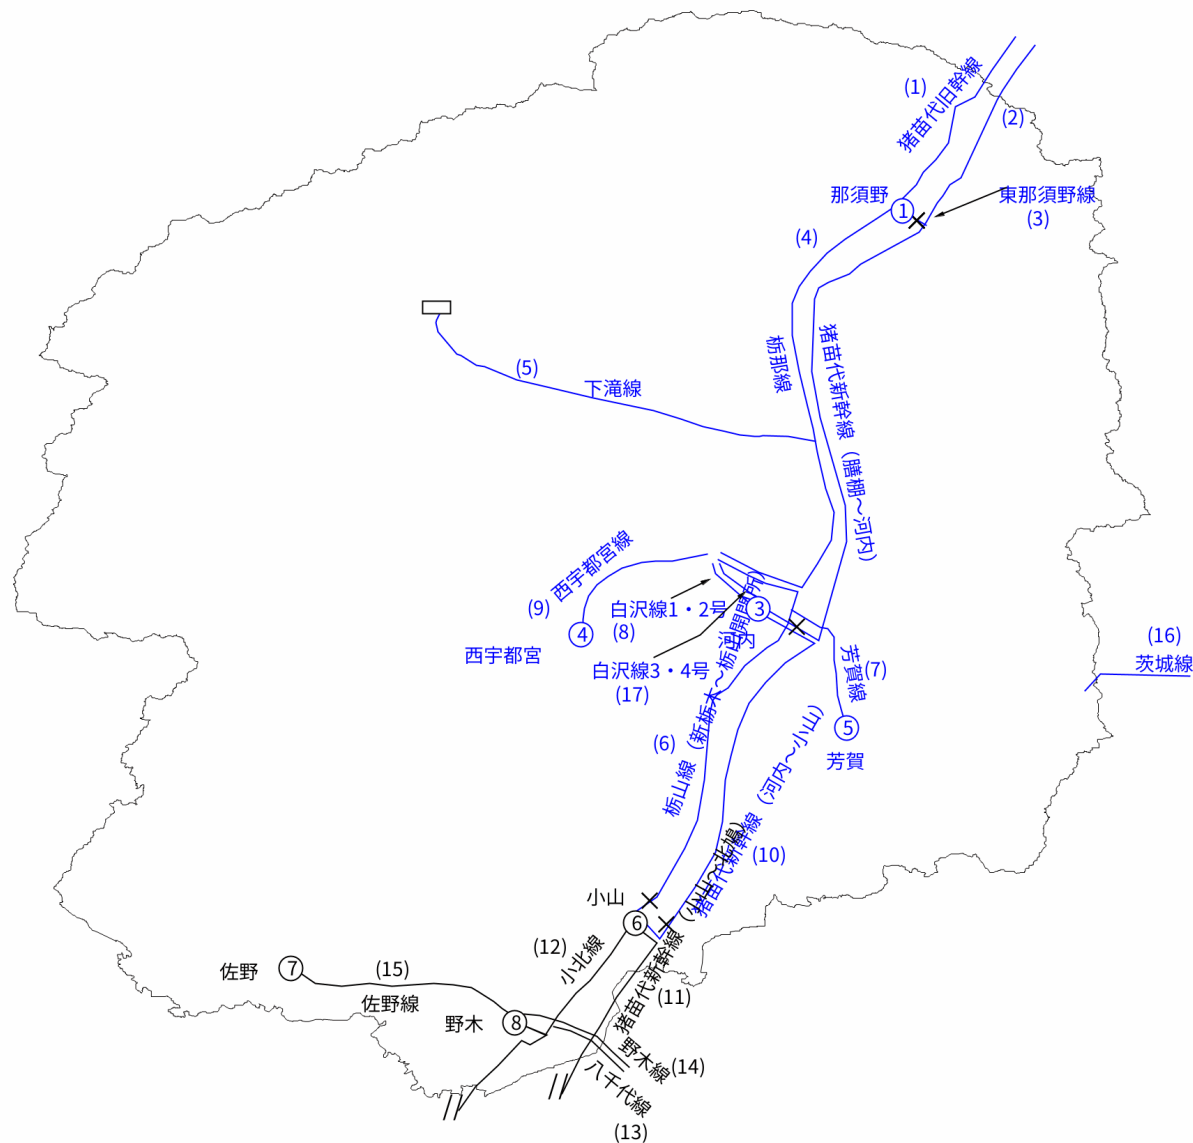

栃木県


運用容量一覧表～154kVの特高設備～

送電線 No			送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
									当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	154kV	1	猪苗代旧幹線	154	2	210	117	熱容量	0	0	可	58	有り	－	変3	上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	2	猪苗代新幹線(膳棚～河内)	154	2	328	183	熱容量	0	0	可	0	有り	対象	変3	上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	3	東那須野線	154	2			熱容量	327	0	可		有り	－	変3, 送栃木154kV2	上位系(送栃木154kV2)による制約
栃木県	154kV	4	栃那線	154	2	710	565	電圧安定性	0	0	可	0	有り	対象	変3	上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	5	下滝線	154	1	147	147	熱容量	14	0	不可 #2	－	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による制約
栃木県	154kV	6	栃山線(新栃木～栃山開閉所)	154	2	1974	1131	熱容量	0	0	可	714	有り	－	変3	上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	7	芳賀線	154	2	986	565	熱容量	0	0	可	350	有り	－	変3	上位系(送栃木154kV6)による制約
栃木県	154kV	8	白沢線1・2号	154	2	1460	1230	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3	白沢線3・4号と合算 上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	9	西宇都宮線	154	2	1974	1131	熱容量	313	0	可	777	有り	－	変3	上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	10	猪苗代新幹線(河内～小山)	154	2	328	183	熱容量	164	0	可	145	有り	－	変3	上位系(送栃木154kV8)による制約
栃木県	154kV	11	猪苗代新幹線(小山～北鳩)	154	2	328	183	熱容量	121		可	145	－	－	－	
栃木県	154kV	12	小北線	154	2	1974	1131	熱容量	0		可	754	－	－	－	
栃木県	154kV	13	八千代線	154	2	1974	1131	熱容量	389		可	694	－	－	－	
栃木県	154kV	14	野木線	154	2	1974	1131	熱容量	417		可	710	－	－	－	
栃木県	154kV	15	佐野線	154	2	1974	1131	熱容量	670		可	843	－	－	－	
栃木県	154kV	16	茨城線	154	2			熱容量	147	0	可		有り	－	変2, 送11	上位系(送茨城154kV8)による制約
栃木県	154kV	17	白沢線3・4号	154	2	1460	1230	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3	白沢線1・2号と合算 上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	18	乙畑線	154	2	986	565	熱容量	361	0	可	132	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による制約
栃木県	154kV	19	栃山線1号(栃山開閉所～小山)	154	1	－	－	－	341	0	－	－	有り	－	変3	上位系(送栃木154kV6)による制約
栃木県	154kV	20	栃山線2号(栃山開閉所～小山)	154	1	－	－	－	357		－	－	－	－	－	

栃木県

運用容量一覧表～154kVの特高設備～

変電所 No			変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
				一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	154kV	1	那須野	154	66	4	760	684	熱容量	0	0	可	0	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による 制約
栃木県	154kV	2	新栃木	275	154	2	712	342	熱容量	0	0	可	0	有り	対象	変3	運用容量は500/154kVバンクとの 合算 上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	3	河内	154	66	4	655	562	熱容量	0	0	可	0	有り	-	変3	上位系(送栃木154kV8)による 制約
栃木県	154kV	4	西宇都宮	154	66	3	563	447	熱容量	0	0	可	0	有り	-	変3	上位系(変3)による制約
栃木県	154kV	5	芳賀	154	66	3	561	450	熱容量	0	0	可	0	有り	-	変3	上位系(送栃木154kV7)による 制約
栃木県	154kV	6	小山	154	66	5	894	844	熱容量	60		可	50	-	-	-	
栃木県	154kV	7	佐野	154	66	3	566	452	熱容量	11		可	114	-	-	-	
栃木県	154kV	8	野木	154	66	2	378	228	熱容量	211		可	150	-	-	-	
栃木県	154kV	9	鬼怒川	154	66	1	95	95	熱容量	62	0	不可 #2	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)に よる制約

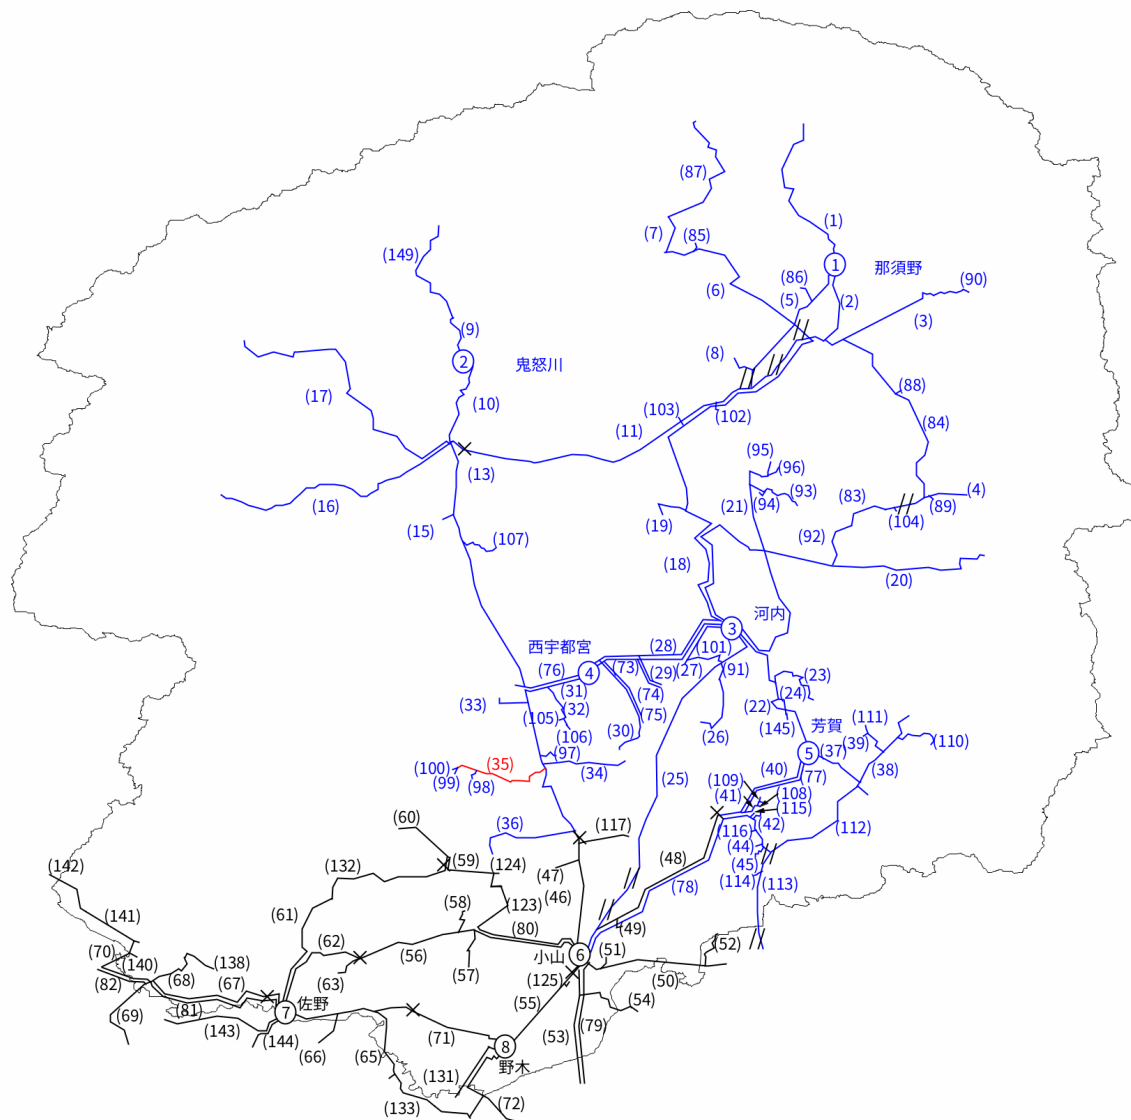

栃木県

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No			送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
									当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	66kV	1	那須線	66	2	102	57	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(変栃木66kV1)による制約
栃木県	66kV	2	富池線	66	2	444	254	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(変栃木66kV1)による制約
栃木県	66kV	3	黒川線	66	2	102	57	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV2)による制約
栃木県	66kV	4	馬頭線(那須野系)	66	2	102	57	熱容量	16	0	可	22	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	5	西那須野線	66	2	372	212	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(変栃木66kV1)による制約
栃木県	66kV	6	関谷線	66	2	184	104	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV5)による制約
栃木県	66kV	7	蛇尾川線	66	1	32	32	熱容量	0	0	不可	#2	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV6)による制約
栃木県	66kV	8	石上線	66	2	184	104	熱容量	26	0	可	73	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV5)による制約
栃木県	66kV	9	川治線	66	2	132	74	熱容量	47	0	可	58	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による制約
栃木県	66kV	10	鬼怒川線	66	2	－	－	－	125	0	－	－	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による制約
栃木県	66kV	11	大田原線	66	2	184	104	熱容量	0	0	可	3	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV18)による制約
栃木県	66kV	13	岩沼線	66	2	184	104	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3	増強予定 上位系(送栃木66kV76)による制約
栃木県	66kV	15	南今市線	66	2	132	74	熱容量	27	0	可	58	有り	－	変3	増強予定 上位系(送栃木66kV13)による制約
栃木県	66kV	16	中禅寺線	66	2	132	74	熱容量	21	0	可	26	有り	－	変3	増強予定 上位系(送栃木66kV13)による制約
栃木県	66kV	17	栗山線	66	2	102	57	熱容量	0	0	可	33	有り	－	変3	増強予定 上位系(送栃木66kV13)による制約
栃木県	66kV	18	河内線	66	2	184	104	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	19	上平線	66	2	102	57	熱容量	10	0	可	45	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV18)による制約
栃木県	66kV	20	烏山線	66	2	184	104	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	21	喜連川線	66	2	184	104	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV20)による制約
栃木県	66kV	22	氷室線	66	2	372	212	熱容量	135	0	可	160	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	23	高根沢線	66	2	184	104	熱容量	56	0	可	80	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	24	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	25	河宮線	66	2	372	212	熱容量	140	0	可	160	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	26	下栗線	66	2	158	89	熱容量	55	0	可	37	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約

栃木県

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No			送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
									当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	66kV	27	岩曾線	66	2	184	104	熱容量	52	0	可	80	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	28	西河線1,2号	66	2	184	104	熱容量	92	0	可	80	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県	66kV	29	宇都宮線1,2号	66	2	184	104	熱容量	92	0	可	80	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県	66kV	30	江曾島線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県	66kV	31	壬生線	66	2	444	254	熱容量	83	0	可	97	有り	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県	66kV	32	深津線	66	2	132	74	熱容量	19	0	可	58	有り	－	変3	増強予定 上位系(送栃木66kV76)による制約
栃木県	66kV	33	貝島線	66	2	132	74	熱容量	48	0	可	58	有り	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県	66kV	34	雀宮線	66	2	132	74	熱容量	35	0	可	0	有り	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県	66kV	35	栗野線	66	2	132	74	熱容量	0	0	可	21	－	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県	66kV	36	小倉川線	66	2	102	57	熱容量	20	0	可	45	有り	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県	66kV	37	南赤羽線	66	2	372	212	熱容量	50	0	可	85	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による制約
栃木県	66kV	38	市塙線	66	2	184	104	熱容量	10	0	可	38	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による制約
栃木県	66kV	39	送電線	66	2	102	57	熱容量	53	0	可	37	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による制約
栃木県	66kV	40	井頭線	66	2	184	104	熱容量	189	0	可	0	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による制約
栃木県	66kV	41	送電線	66	2	132	74	熱容量	66	0	可	58	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による制約
栃木県	66kV	42	送電線	66	2	132	74	熱容量	66	0	可	58	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV77)による制約
栃木県	66kV	44	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV77)による制約
栃木県	66kV	45	真岡松山線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV77)による制約
栃木県	66kV	46	川中子線	66	2	184	104	熱容量	0		可	29	－	－	－	
栃木県	66kV	47	惣社町線	66	2	184	104	熱容量	48		可	80	－	－	－	
栃木県	66kV	48	上三川線	66	2	184	104	熱容量	30		可	80	－	－	－	
栃木県	66kV	49	送電線	66	2	102	57	熱容量	51		可	45	－	－	－	
栃木県	66kV	50	下館線	66	2	66	66	熱容量	53		可	0	－	－	－	
栃木県	66kV	51	送電線	66	2	132	74	熱容量	66		可	58	－	－	－	

栃木県

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
							当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県 66kV 52	送電線	66	2	102	57	熱容量	51		可	45	－	－	－	
栃木県 66kV 53	三和線(小山系)	66	2	444	254	熱容量	216		可	190	－	－	－	
栃木県 66kV 54	南結城線	66	2	294	167	熱容量	34		可	0	－	－	－	
栃木県 66kV 55	間々田線	66	2	444	254	熱容量	209		可	190	－	－	－	
栃木県 66kV 56	犬伏線	66	2	444	254	熱容量	184		可	190	－	－	－	
栃木県 66kV 57	水代線	66	2	132	74	熱容量	44		可	58	－	－	－	
栃木県 66kV 58	片柳線	66	2	132	74	熱容量	54		可	58	－	－	－	
栃木県 66kV 59	宮町線	66	2	294	167	熱容量	92		可	127	－	－	－	
栃木県 66kV 60	梅沢線	66	2	104	57	熱容量	6		可	45	－	－	－	
栃木県 66kV 61	葛生線	66	2	444	254	熱容量	12		可	106	－	－	－	
栃木県 66kV 62	関川線	66	2	294	167	熱容量	66		可	58	－	－	－	
栃木県 66kV 63	三杉川線	66	2	102	57	熱容量	51		可	45	－	－	－	
栃木県 66kV 65	板倉線	66	2	294	167	熱容量	141		可	127	－	－	－	
栃木県 66kV 66	楠線	66	2	184	104	熱容量	89		可	80	－	－	－	
栃木県 66kV 67	百頭線	66	2	184	104	熱容量	92	63	可	80	－	－	－	
栃木県 66kV 68	東足利線	66	2	184	104	熱容量	63	63	可	74	－	－	－	
栃木県 66kV 69	竜舞線	66	2	372	212	熱容量	166	62	可	160	－	－	－	
栃木県 66kV 70	足利線	66	2	184	104	熱容量	57	57	可	35	－	－	－	
栃木県 66kV 71	友沼線	66	2	372	212	熱容量	166		可	160	－	－	－	
栃木県 66kV 72	総和線	66	2	372	212	熱容量	151		可	0	－	－	－	
栃木県 66kV 73	西河線3.4号	66	2	184	104	熱容量	92	0	可	0	有り	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV4) による制約
栃木県 66kV 74	宇都宮線3.4号	66	2	184	104	熱容量	85	0	可	0	有り	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV3) による制約
栃木県 66kV 75	鶴田線	66	2	444	254	熱容量	215	0	可	0	有り	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV4) による制約
栃木県 66kV 76	鹿沼線	66	2	444	254	熱容量	0	0	可	0	有り	－	変3	増強予定 上位系(変栃木66kV4) による制約

栃木県

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
							当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県 66kV 77	下籠谷線	66	2	444	254	熱容量	0	0	可	160	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による制約
栃木県 66kV 78	南河内線	66	2	184	104	熱容量	3	0	可	1	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV77)による制約
栃木県 66kV 79	山西線	66	2	444	254	熱容量	139		可	174	－	－	－	
栃木県 66kV 80	大平線	66	2	444	254	熱容量	113		可	190	－	－	－	
栃木県 66kV 81	瑞穂野線	66	2	372	203	熱容量	158	62	可	169	－	－	－	
栃木県 66kV 82	東山線	66	2	184	104	熱容量	62	62	可	80	－	－	－	
栃木県 66kV 83	馬頭線(河内系)	66	2	230	130	熱容量	94	0	可	100	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV20)による制約
栃木県 66kV 84	湯津上線	66	2	372	212	熱容量	0	0	可	62	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV2)による制約
栃木県 66kV 85	送電線	66	2	184	104	熱容量	40	0	可	54	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV5)による制約
栃木県 66kV 86	送電線	66	2	102	57	熱容量	13	0	可	32	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV5)による制約
栃木県 66kV 87	送電線	66	1	51	51	熱容量	24	0	不可 #2	－	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV5)による制約
栃木県 66kV 88	蛭田連系線	66	2	106	69	熱容量	28	0	可	37	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV84)による制約
栃木県 66kV 89	送電線	66	2	106	69	熱容量	23	0	可	37	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV3)による制約
栃木県 66kV 90	河原連系線	66	2	106	69	熱容量	0	0	可	15	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV3)による制約
栃木県 66kV 91	岡本線	66	2	372	212	熱容量	166	0	可	160	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 66kV 92	南那須線	66	2	230	130	熱容量	49	0	可	95	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV20)による制約
栃木県 66kV 93	送電線	66	2	132	74	熱容量	66	0	可	58	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV21)による制約
栃木県 66kV 94	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV21)による制約
栃木県 66kV 95	安沢連系線	66	2	132	74	熱容量	0	0	可	16	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV21)による制約
栃木県 66kV 96	送電線	66	2	132	74	熱容量	19	0	可	24	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV95)による制約
栃木県 66kV 97	下石川連系線	66	2	106	69	熱容量	42	0	可	37	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県 66kV 98	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	0	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV35)による制約
栃木県 66kV 99	送電線	66	2	138	92	熱容量	39	0	可	46	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV35)による制約
栃木県 66kV 100	送電線	66	2	132	74	熱容量	18	0	可	18	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV35)による制約

栃木県

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
							当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県 66kV 101	送電線	66	2	184	104	熱容量	92	0	可	80	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による 制約
栃木県 66kV 102	矢板線	66	2	132	74	熱容量	47	0	可	58	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV18)による 制約
栃木県 66kV 103	大河連絡線	66	2	208	118	熱容量	0	0	可	27	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV18)による 制約
栃木県 66kV 104	志鳥連系線	66	2	106	69	熱容量	43	0	可	37	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV20)による 制約
栃木県 66kV 105	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV76)による 制約
栃木県 66kV 106	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV76)による 制約
栃木県 66kV 107	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV13)による 制約
栃木県 66kV 108	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 66kV 109	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 66kV 110	小宅連系線	66	2	138	92	熱容量	33	0	可	46	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 66kV 111	赤羽連系線	66	2	102	57	熱容量	42	0	可	45	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 66kV 112	清水線	66	2	102	57	熱容量	3	0	可	45	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 66kV 113	真岡線	66	2	132	74	熱容量	34	0	可	58	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 66kV 114	土屋真岡線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 66kV 115	送電線	66	2	208	118	熱容量	104	0	可	90	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV77)による 制約
栃木県 66kV 116	長田線	66	2	132	74	熱容量	27	0	可	58	有り	－	変3	上位系(送栃木66kV77)による 制約
栃木県 66kV 117	石橋線	66	2	132	74	熱容量	0		可	58	－	－	－	
栃木県 66kV 123	栃木線	66	2	444	254	熱容量	156		可	190	－	－	－	
栃木県 66kV 124	送電線	66	2	102	57	熱容量	51		可	45	－	－	－	
栃木県 66kV 125	南小山線	66	2	132	74	熱容量	61		可	58	－	－	－	
栃木県 66kV 131	古河線	66	2	132	74	熱容量	66		可	58	－	－	－	
栃木県 66kV 132	下都賀線	66	2	294	167	熱容量	122		可	25	－	－	－	
栃木県 66kV 133	海老瀬線	66	2	102	57	熱容量	45		可	45	－	－	－	
栃木県 66kV 138	送電線	66	1	104	104	熱容量	97	63	不可 #2	－	－	－	－	

栃木県


運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No			送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
									当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	66kV	140	山辺線	66	2	184	104	熱容量	80	57	可	0	－	－	－	
栃木県	66kV	141	葉鹿線	66	2	184	104	熱容量	57	57	可	80	－	－	－	
栃木県	66kV	142	小俣連絡線	66	2	132	74	熱容量	66	57	可	58	－	－	－	
栃木県	66kV	143	多々良川線	66	2	184	104	熱容量	87		可	80	－	－	－	
栃木県	66kV	144	館林線	66	2	184	104	熱容量	79		可	80	－	－	－	
栃木県	66kV	145	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	0	可	45	有り	－	変3	上位系(変栃木66kV3)による 制約
栃木県	66kV	149	三依線	66	1	32	32	熱容量	32	0	不可 #2	－	有り	－	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による 制約

栃木県

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

変電所 No			変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100% × 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
				一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	66kV	1	那須野	154	66	4	548	438	熱容量	0	0	可	0	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(変栃木154kV1)による 制約
栃木県	66kV	2	鬼怒川	154	66	1	95	95	熱容量	62	0	不可 #2	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による 制約
栃木県	66kV	3	河内	154	66	4	655	562	熱容量	0	0	可	0	有り	-	変3	上位系(変栃木154kV3)に よる制約
栃木県	66kV	4	西宇都宮	154	66	3	563	447	熱容量	0	0	可	0	有り	-	変3	増強予定 上位系(変栃木154k V4)による制約
栃木県	66kV	5	芳賀	154	66	3	561	450	熱容量	0	0	可	0	有り	-	変3	上位系(変栃木154kV5)による 制約
栃木県	66kV	6	小山	154	66	5	894	844	熱容量	289		可	50	-	-	-	
栃木県	66kV	7	佐野	154	66	3	566	452	熱容量	11		可	114	-	-	-	
栃木県	66kV	8	野木	154	66	2	378	228	熱容量	211		可	150	-	-	-	

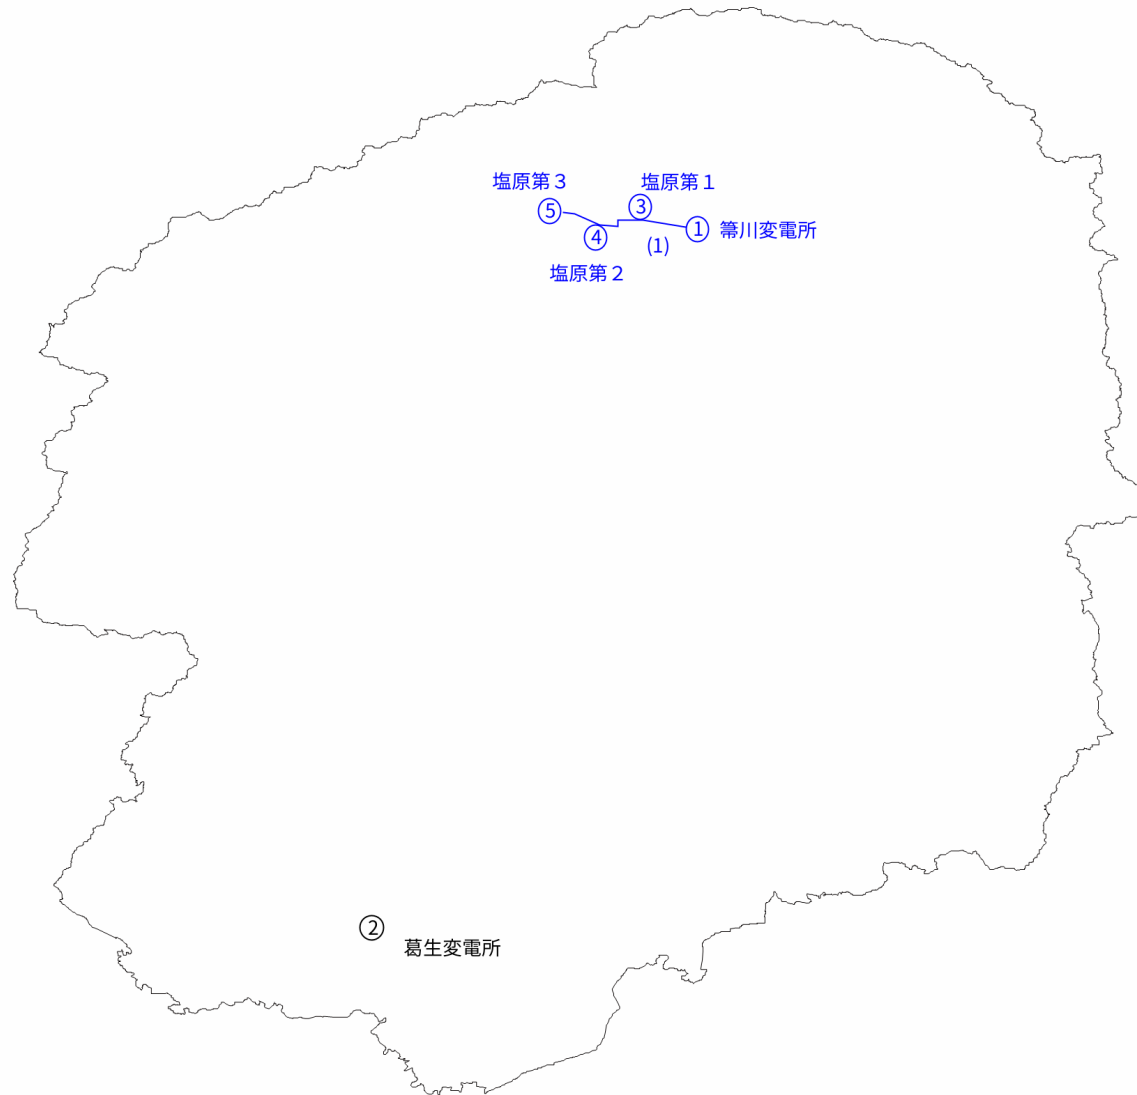

栃木県

運用容量一覧表～ 22kV の特高設備 ～

送電線 No			送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
									当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	22kV	1	塩原特配線	22	1	6	6	熱容量	0	0	不可	＃2	－	有り	－	変3, 送栃木154kV4 上位系(送栃木66kV6)による制約

栃木県

運用容量一覧表～ 22kV の特高設備 ～

変電所 No			電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
			一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	22kV	1	66	22	2	23	14	熱容量	9	0	不可 #2	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV6)による制約
栃木県	22kV	2	66	22	1	17	17	熱容量	8		不可 #2	-	-	-	-	
栃木県	22kV	3	22	-	1	-	-	-	9	0	-	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	6kV供給変圧器のため対象外 上位系(送栃木66kV6)による制約
栃木県	22kV	4	22	-	1	-	-	-	9	0	-	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	6kV供給変圧器のため対象外 上位系(送栃木66kV6)による制約
栃木県	22kV	5	22	-	1	-	-	-	8	0	-	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	6kV供給変圧器のため対象外 上位系(送栃木66kV6)による制約


配電用変電所エリア空容量マッピングの記載方法について

○既にお申込み頂いている発電設備の連系状況を踏まえ、以下の凡例で配電用変電所の空容量、上位特別高圧系統の平常時出力制御の可能性を示しております。

※空容量の数値[MW]については、別紙「空容量一覧表」を参照願います。

凡例	内容	連系までの見通し
	現在配電用変電所の空き容量が不足し、配電用変電所及びバンクの増強等について連系のための対策が必要となる可能性が高いエリア。 または、上位特別高圧系統で連系に必要な対策が必要となる可能性が高いエリア。	上位系及び配電用変電所の増強等が必要となる場合、早期連系は困難。※
	現在配電用変電所の空き容量が不足し、配電用変電所及びバンクの増強、逆潮流対策等について連系のための対策が必要となる可能性が高いエリア。 または、上位特別高圧系統で連系に必要な対策が必要となる可能性が高いエリア。	上位系及び配電用変電所の増強、逆潮流対策等が必要となる場合、早期連系は困難。※
	上位特別高圧系統の平常時出力制御が発生する可能性が高いエリア (現在配電用変電所は空きあり)。	上位系の対策なしで連系可能な見込み。
	上位特別高圧系統の平常時出力制御が発生する可能性が高く、配電用変電所及びバンクの逆潮流対策等について連系のための対策が必要となる可能性が高いエリア(現在配電用変電所は空きあり)。	逆潮流等の対策後連系可能。
	上位特別高圧系統の平常時出力制御が発生する可能性が低いエリア (現在配電用変電所は空きあり)。	上位系の対策なしで連系可能な見込み。
	上位特別高圧系統の平常時出力制御が発生する可能性は低い、配電用変電所及びバンクの逆潮流対策等について連系のための対策が必要となる可能性が高いエリア(現在配電用変電所は空きあり)。	逆潮流等の対策後連系可能。

※平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)

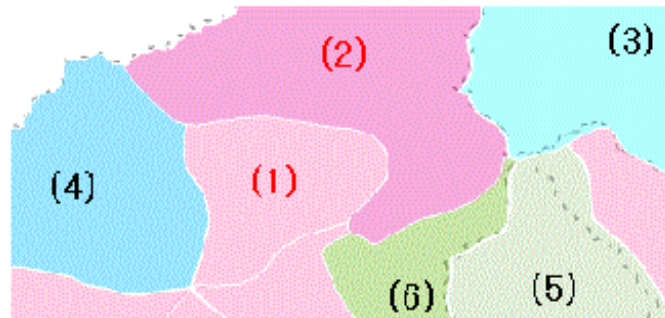


(1), (2), (3), (4), (5), (6) : 配電用変電所のエリア番号

○本資料は高圧(2,000kW未満)にて連系予定の発電設備を対象としております。
上記に関わらず50kW未満の太陽光発電設備等は「空容量マッピング」対象外です。

資料作成日 2026年4月19日
転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

配電用変電所エリア運用容量一覧表の留意事項について

- (1) 空容量と平常時出力制御の可能性は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。
その結果、空容量と平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。
- (2) 原則として熱容量に基づく空容量と平常時出力制御の可能性を記載しております。
その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (3) 配電用変電所のため、N-1電制は適用不可となります。
- (4) 平常時出力制御の可能性がある設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html
- (5) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (6) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
- (7) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)
- (8) 予想潮流については「需要・送配電に関する情報」をご覧ください。なお、2023年度末から順次公開範囲を拡大する予定です。

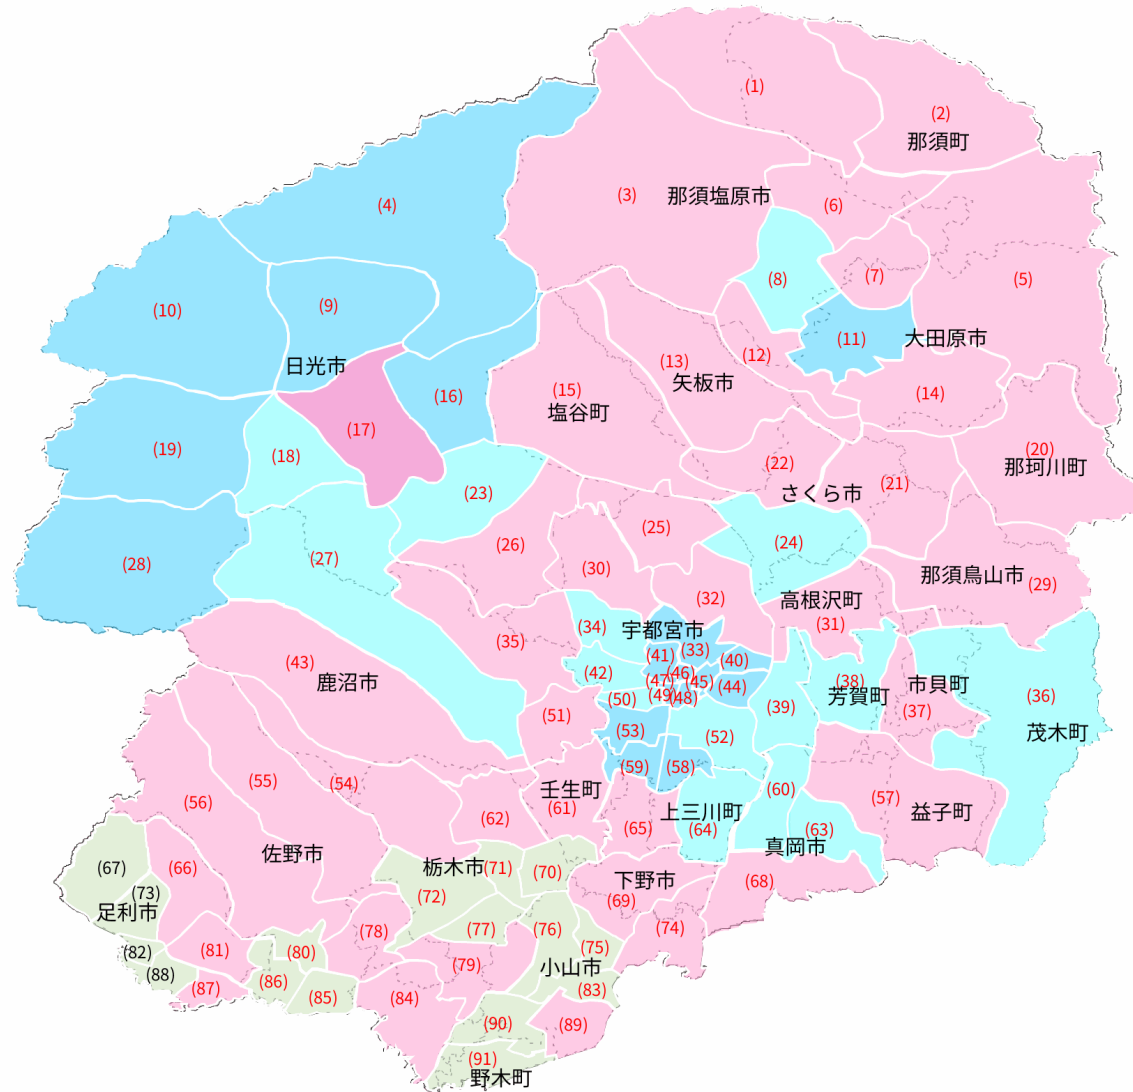

栃木県

配電用変電所エリア運用容量一覧表

変電所 No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
		一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	1 那須湯本	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV1)による 制約
栃木県	2 豊原	154	6.6以下	3	57	59	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木154kV1)による 制約
栃木県	3 関谷	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV6)による 制約
栃木県	4 川治	66	6.6以下	2	19	19	熱容量	5	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による 制約
栃木県	5 稲沢	66	6.6以下	3	34	35	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV3)による 制約
栃木県	6 黒磯	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV1)による 制約
栃木県	7 那須野	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV2)による 制約
栃木県	8 西富山	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	3	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV5)による 制約
栃木県	9 栗山	66	6.6以下	1	9	9	熱容量	8	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV17)による 制約
栃木県	10 川俣	66	6.6以下	1	2	2	熱容量	2	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV17)による 制約
栃木県	11 大田原	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	8	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV2)による 制約
栃木県	12 石上	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV5)による 制約
栃木県	13 矢板	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV18)による 制約
栃木県	14 湯津上	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV2)による 制約
栃木県	15 玉生	66	6.6以下	3	28	29	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV11)による 制約
栃木県	16 鬼怒川	66	6.6以下	3	42	44	熱容量	9	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木154kV4)による 制約
栃木県	17 所野	66	6.6以下	3	19	19	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV13)による 制約
栃木県	18 匠町	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	9	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV13)による 制約
栃木県	19 中禅寺	66	6.6以下	2	19	19	熱容量	8	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV13)による 制約
栃木県	20 馬頭	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV3)による 制約
栃木県	21 上川井	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV3)による 制約
栃木県	22 喜連川	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV21)による 制約
栃木県	23 今市	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	5	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV13)による 制約
栃木県	24 氏家	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	3	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV20)による 制約
栃木県	25 小室	66	6.6以下	2	19	19	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV18)による 制約

栃木県

配電用変電所エリア運用容量一覧表

変電所 No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
		一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県 26	大沢	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV13)による制約
栃木県 27	上殿	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	7	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県 28	通洞	66	6.6以下	1	6	6	熱容量	2	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV13)による制約
栃木県 29	烏山	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV4	上位系(送栃木66kV5)による制約
栃木県 30	徳次郎	154	6.6以下	1	19	19	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変3)による制約
栃木県 31	宝積寺	154	6.6以下	3	47	49	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3, 送栃木154kV2	上位系(送栃木154kV2)による制約
栃木県 32	河内	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 33	岩曽	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 34	宝木	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	11	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県 35	鹿沼	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV76)による制約
栃木県 36	茂木	154	6.6以下	3	57	59	熱容量	11	0	不可	-	有り	-	変2, 送11	上位系(送茨城154kV8)による制約
栃木県 37	市塙	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV5)による制約
栃木県 38	下高根沢	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	5	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 39	清原	154	6.6以下	2	38	39	熱容量	4	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木154kV7)による制約
栃木県 40	平出	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	14	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 41	戸祭	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県 42	三の沢	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	14	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県 43	栗野	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV35)による制約
栃木県 44	平石	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	14	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 45	宿郷	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 46	宇都宮	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約
栃木県 47	馬場通	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 48	築瀬町	154	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木154kV6)による制約
栃木県 49	松ヶ峰	66	6.6以下	3	42	44	熱容量	14	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による制約
栃木県 50	鶴田	66	6.6以下	3	42	44	熱容量	3	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による制約

栃木県

配電用変電所エリア運用容量一覧表

変電所 No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
		一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県 51	深津	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV76)による 制約
栃木県 52	下栗	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	6	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV3)による 制約
栃木県 53	江曽島	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による 制約
栃木県 54	梅沢	66	6.6以下	3	28	29	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 55	葛生	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 56	田沼	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 57	清水	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 58	砂田	154	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木154kV8)による 制約
栃木県 59	雀宮	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	11	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による 制約
栃木県 60	長田	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	2	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(送栃木66kV77)による 制約
栃木県 61	壬生	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による 制約
栃木県 62	都賀	66	6.6以下	2	33	34	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV4)による 制約
栃木県 63	真岡	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	2	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 64	上郷	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	4	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 65	石橋	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 66	東山	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	0	0	不可	-	-	-	-	
栃木県 67	葉鹿	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	1	1	不可	-	-	-	-	
栃木県 68	二宮	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	0	0	不可	-	有り	-	変3	上位系(変栃木66kV5)による 制約
栃木県 69	国分寺	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 70	惣社町	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	2	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 71	栃木	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	6	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 72	片柳	66	6.6以下	3	42	44	熱容量	3	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 73	足利	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	7	7	不可	-	-	-	-	
栃木県 74	萱橋	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県 75	小山	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	4	-	不可	-	-	-	-	

栃木県

配電用変電所エリア運用容量一覧表

変電所 No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
		一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
栃木県	76 本郷町	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	17	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	77 沼和田	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	78 犬伏	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	79 水代	66	6.6以下	3	28	29	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	80 城山	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	7	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	81 東足利	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	0	0	不可	-	-	-	-	
栃木県	82 山辺	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	12	12	不可	-	-	-	-	
栃木県	83 南小山	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	84 赤麻	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	85 南佐野	154	6.6以下	3	57	59	熱容量	11	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	86 田島町	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	5	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	87 久保田	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	0	0	不可	-	-	-	-	
栃木県	88 御厨	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	6	6	不可	-	-	-	-	
栃木県	89 東野田	154	6.6以下	2	38	39	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	90 乙女	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	3	-	不可	-	-	-	-	
栃木県	91 南赤塚	154	6.6以下	3	57	59	熱容量	3	-	不可	-	-	-	-	