


空容量マッピング利用上の留意点


- 本資料は 2026年4月15日 時点における系統状況から作成しております。
- 空容量は目安※であるため、系統連系の前には、接続検討(要申込み)による詳細検討が必要となります。
- 原則として熱容量に基づく空容量を記載しておりますので、その他の要因(電圧や系統安定度など)により系統連系制約が生じる場合があります。
- 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、受電電力が空容量の範囲内であっても、過去の増強工事費の一部を遡ってご負担いただく場合があります。
- 公表することにより、テロ等による社会的な大きな影響を受けることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報は公開しておりません。
- 個別の電力供給契約が特定可能な第三者情報は公開しておりません。

※公開している空容量と連系可能量が異なる例

例1) 送電線

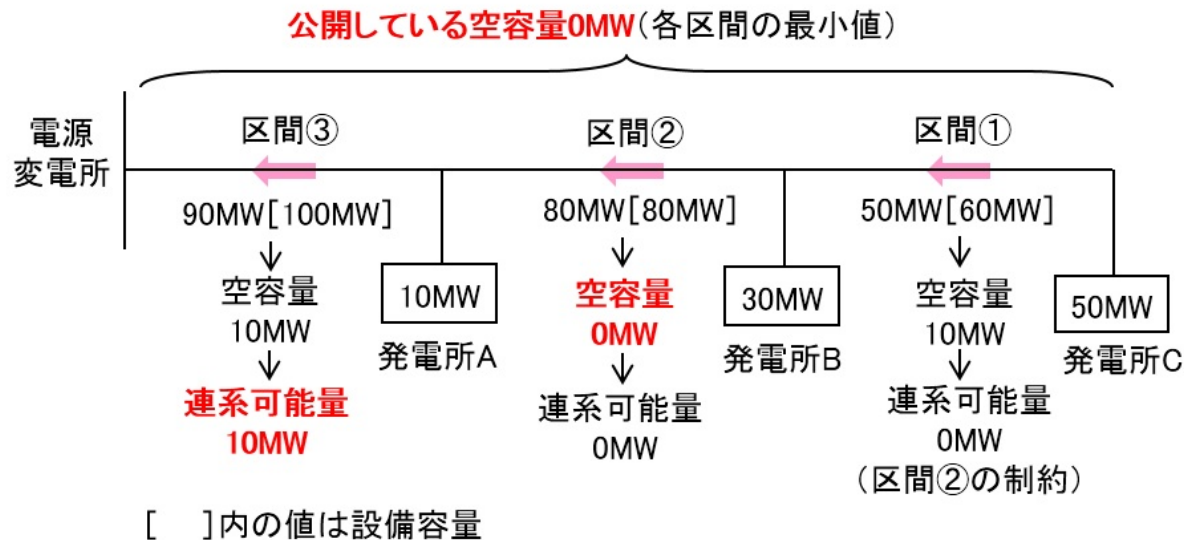

例2) 配電用変電所

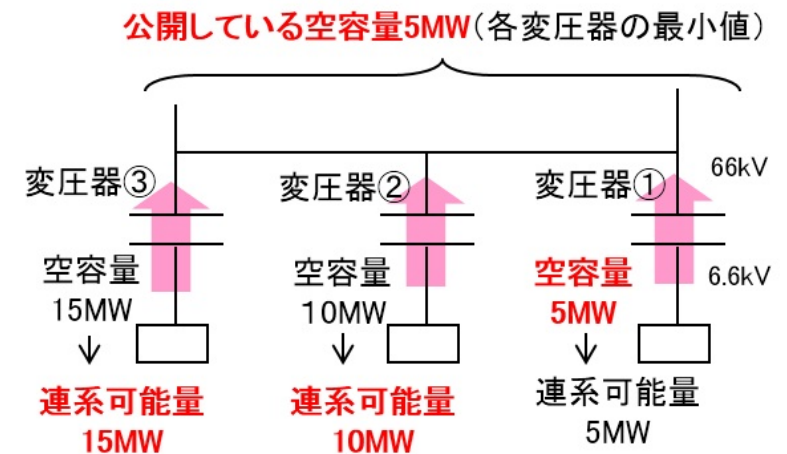

・送電線の場合は連系可能量0MWであっても、系統混雑時において発電設備等を出力制御していただくことを前提としたノンファーム型接続により、系統に連系が可能となります。

154kV, 66kV, 22kV系統空容量マッピングの記載方法について

○既にお申し込みを頂いている発電設備の連系状況を踏まえ、以下の凡例で系統の空容量を示しております。

※空容量の数値[MW]については、別紙「空容量一覧表」を参照願います。

— 平常時出力制御 *1 が発生する可能性のある系統 *2

平常時出力制御が発生する可能性については、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定しております。

* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html


— 空き容量が無く、N-1電制が適用不可能であり、今後新規電源の申込によって平常時出力制御が発生する可能性のある系統 *3

— 平常時出力制御が発生する可能性が当面低い系統

*1 系統容量の制約による出力制御

*2 ノンファーム型接続が必要になる系統であっても、別途N-1電制が必要となる場合がある

*3 電源接続案件一括検討プロセスを実施中の系統、増強工事中の系統等を含む

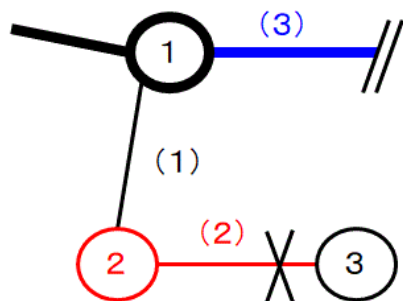

①, ②, ③ : 変電所の設備番号

(1), (2), (3) : 送・配電線の設備番号

○「154kV, 66kV, 22kV系統空容量マッピング」は

特別高圧にて連系予定発電設備を対象としております。

空容量マッピング	対象発電設備
154kV	50,000kW以上にて連系予定の発電設備
66kV	10,000kW以上, 50,000kW未満にて連系予定の発電設備
22kV	2,000kW以上, 10,000kW未満にて連系予定の発電設備

【凡例: 154kVマップ】

変電所	154kV	○
開閉所	154kV	⊗
周波数変換設備		⬡
交直変換設備		⬢
送電線	154kV	—
発電所	154kV	□

【凡例: 66kVマップ】

変電所	○
送電線	—
常時開放箇所	// ×

【凡例: 22kVマップ】

変電所	○
配電線	—

- ・セキュリティ等の理由により、系統の一部を記載していない都県がございます。
- ・破線で示した送電線・変電所は他社設備です。


送電線運用容量一覧表の留意事項について

- (1) 空容量と平常時出力制御の可能性は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、空容量と平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。
- (2) 原則として熱容量に基づく空容量と平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (3) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能性ありでも設置されるとは限りません。また、適用不可の場合の理由は以下の通りです。
 - #1 基幹系ループ系統のため
 - #2 1回線送電線のため
 - #3 安定度制約のため(制約が確認できているもの)
- (4) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
- (5) 平常時出力制御の可能性がある設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
 - * https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryoku.html
- (6) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (7) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
- (8) 送電線名に発電所名、需要者名等が含まれている場合には、送電線名を「送電線」としております。
- (9) 電力広域的運営推進機関から示された「想定潮流の合理化」については、順次詳細検討の結果を反映させて参ります。
- (10) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)
- (11) 予想潮流については「需要・送配電に関する情報」をご覧ください。なお、2023年度末から順次公開範囲を拡大する予定です。
- (12) 既設電源アクセス線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、系統アクセス検討の中でお示しします。
 - ※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～*」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
 - * <https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm>

変電所運用容量一覧表の留意事項について

- (1) 空容量と平常時出力制御の可能性は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。
その結果、空容量と平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。
- (2) 原則として熱容量に基づく空容量と平常時出力制御の可能性を記載しております。
その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (3) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。
なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能性ありでも設置されるとは限りません。
また、適用不可の場合の理由は以下の通りです。
 - #1 基幹系ループ系統のため
 - #2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
 - #3 配電用変電所のため
 - #4 安定度制約のため(制約が確認できているもの)
- (4) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
なお、高圧系統に接続される電源の場合、N-1電制は対象外となります。
- (5) 平常時出力制御の可能性のある設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryoku.html
- (6) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (7) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
- (8) 電力広域的運営推進機関から示された「想定潮流の合理化」については、順次詳細検討の結果を反映させて参ります。
- (9) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)
- (10) 予想潮流については「需要・送配電に関する情報」をご覧ください。なお、2023年度末から順次公開範囲を拡大する予定です。
- (11) 既設電源アクセス線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。
詳細については、系統アクセス検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～*」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
* <https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm>

静岡県(富士川以東) 系統連系空容量マッピング ～154kVの電力系統～

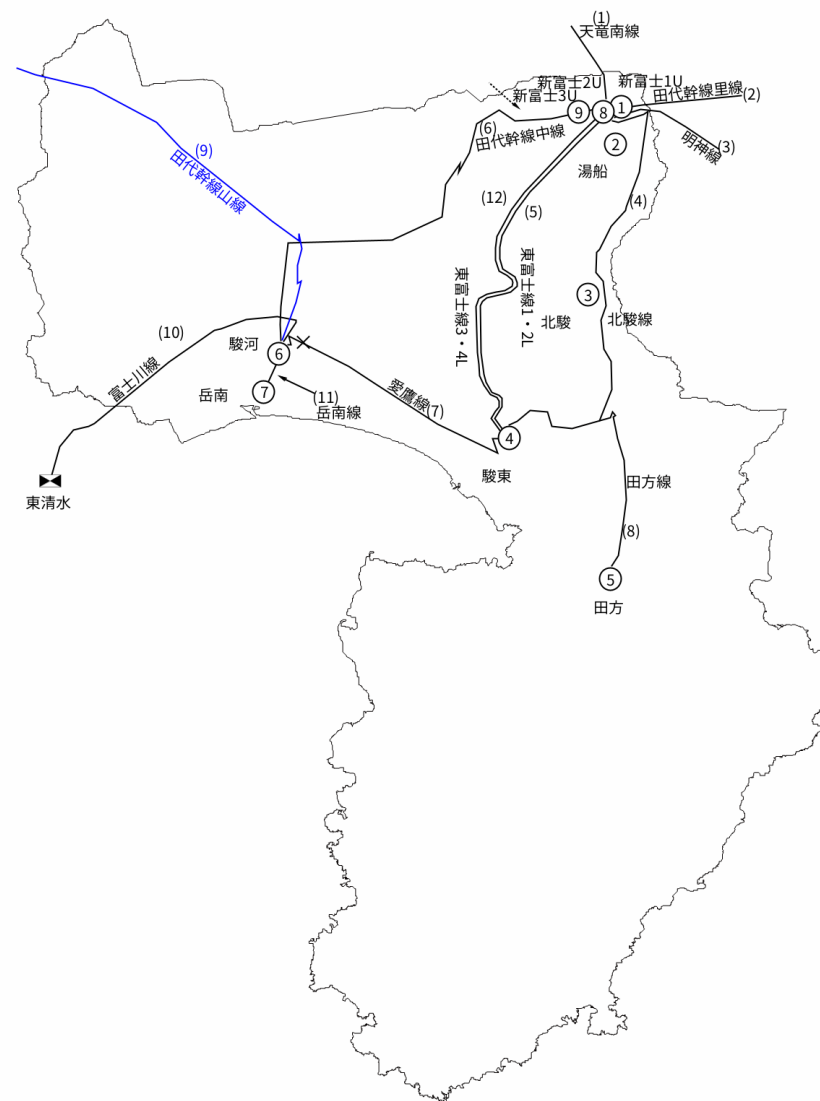


静岡県(富士川以東)

運用容量一覧表～154kVの特高設備～

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考	
							当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備		
静岡県(富士川 以東)	154kV 1	天竜南線	154	2	414	207	熱容量	207	207	可	207	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 2	田代幹線里線	154	2	582	317	熱容量	291		可	265	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 3	明神線	154	2	514	291	熱容量	257		可	223	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 4	北駿線	154	2	1974	1131	熱容量	662		可	843	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 5	東富士線1・2L	154	2	514	291	熱容量	257	257	可	223	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 6	田代幹線中線	154	2	1974	1131	熱容量	400	400	可	843	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 7	愛鷹線	154	2	986	565	熱容量	493	257	可	421	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 8	田方線	154	2	1974	1131	熱容量	760		可	227	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 9	田代幹線山線	154	2	294	165	熱容量	0	0	可	111	有り	対象	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 10	富士川線	154	2	986	556	熱容量	256	256	可	430	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 11	岳南線	154	3	339	298	熱容量	35	35	可	41	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	154kV 12	東富士線3・4L	154	2	514	291	熱容量	257	257	可	223	-	-	-	

変電所 No			変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100% × 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
				一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
静岡県(富士川 以東)	154kV	1	新富士1U	500	154	2	944	884	熱容量	442		可	60	－	－	－	
静岡県(富士川 以東)	154kV	2	湯船	154	66	2	190	114	熱容量	81		可	76	－	－	－	
静岡県(富士川 以東)	154kV	3	北駿	154	66	1	190	190	熱容量	88		不可	#2	－	－	－	
静岡県(富士川 以東)	154kV	4	駿東	154	66	4	663	582	熱容量	570	257	可	81	－	－	－	
静岡県(富士川 以東)	154kV	5	田方	154	66	3	566	453	熱容量	85		可	113	－	－	－	
静岡県(富士川 以東)	154kV	6	駿河	154	66	4	559	540	熱容量	362	362	可	19	－	－	－	
静岡県(富士川 以東)	154kV	7	岳南	154	66	3	566	453	熱容量	303	35	可	113	－	－	－	
静岡県(富士川 以東)	154kV	8	新富士2U	275	154	2	853	754	熱容量	754	754	可	99	－	－	－	
静岡県(富士川 以東)	154kV	9	新富士3U	275	154	3	1396	1238	熱容量	526	526	可	158	－	－	－	

静岡県(富士川以東) 系統連系空容量マッピング ～66kVの電力系統～

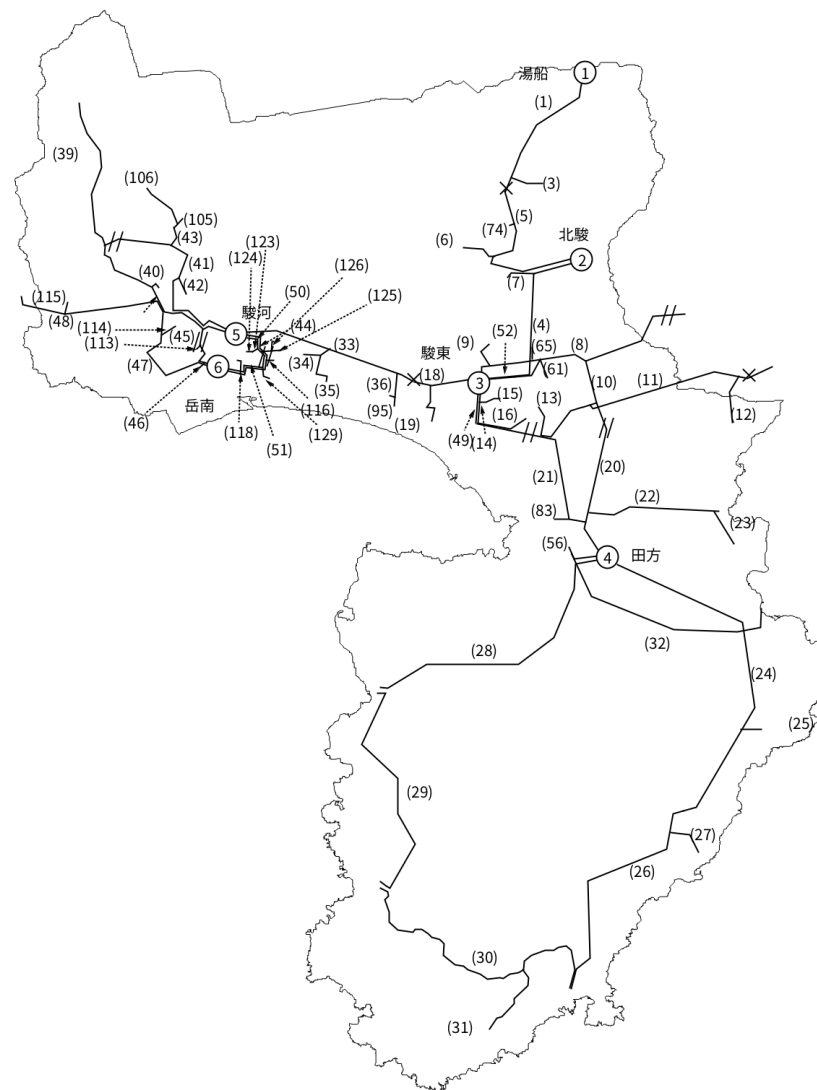

静岡県(富士川以東)

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考	
							当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備		
静岡県(富士川 以東)	66kV 1	原里線	66	2	184	104	熱容量	68		可	14	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 3	南御殿場線	66	2	102	57	熱容量	50		可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 4	深良線	66	2	184	104	熱容量	85		可	80	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 5	富士岡線	66	2	184	104	熱容量	29		可	49	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 6	須山線	66	2	102	57	熱容量	34		可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 7	岩波線	66	2	102	57	熱容量	25		可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 8	箱根線	66	2	444	254	熱容量	203	203	可	190	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 9	工団長窪線	66	2	132	74	熱容量	66	66	可	58	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 10	桑原線	66	2	444	254	熱容量	209	203	可	190	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 11	真鶴線	66	2	132	74	熱容量	46	46	可	58	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 12	熱海線	66	2	208	118	熱容量	104	46	可	90	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 13	三島線	66	2	132	74	熱容量	66	66	可	58	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 14	沼津線(1,2L)	66	2	260	130	熱容量	130	130	可	130	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 15	送電線	66	2	102	57	熱容量	39	39	可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 16	広小路線	66	2	184	104	熱容量	92	92	可	80	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 18	根方線(駿東側)	66	2	444	254	熱容量	222	222	可	190	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 19	間門線	66	2	132	74	熱容量	66	66	可	58	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 20	北伊豆線	66	2	444	254	熱容量	208		可	190	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 21	大仁線	66	2	184	104	熱容量	71		可	80	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 22	網代線	66	2	102	57	熱容量	50		可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 23	宇佐美線	66	2	102	57	熱容量	50		可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 24	東伊豆線	66	2	230	130	熱容量	45		可	50	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 25	八幡野線	66	2	86	48	熱容量	43		可	38	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 26	下田線	66	2	230	130	熱容量	54		可	57	-	-	-	

静岡県(富士川以東)

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
							当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
静岡県(富士川 以東)	66kV 27	稲取線	66	2	102	57	熱容量	51		可	45	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 28	松崎線(北側)	66	2	198	107	熱容量	37		可	67	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 29	松崎線(南側)	66	2	198	107	熱容量	41		可	66	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 30	南伊豆線	66	2	102	57	熱容量	51		可	45	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 31	下賀茂線	66	2	106	69	熱容量	47		可	37	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 32	伊東線	66	2	184	104	熱容量	62		可	79	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 33	根方線(駿河側)	66	2	444	254	熱容量	201	201	可	190	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 34	須津線	66	2	132	74	熱容量	46	46	可	58	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 35	送電線	66	2	106	59	熱容量	53	46	可	47	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 36	原線	66	2	132	74	熱容量	66	66	可	58	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 39	中里線	66	2	132	74	熱容量	10	10	可	52	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 40	中里山本線	66	2	102	57	熱容量	45	10	可	45	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 41	内野線	66	2	372	203	熱容量	126	126	可	57	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 42	大淵線	66	2	132	74	熱容量	35	35	可	58	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 43	山宮線	66	2	132	74	熱容量	59	59	可	58	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 44	鈴川線(岳南側)(1,2L)	66	2	190	127	熱容量	95	35	可	63	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 45	駿富線	66	2	216	122	熱容量	108	35	可	94	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 46	宮島線	66	2	138	77	熱容量	69	35	可	61	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 47	入山瀬線	66	2	262	142	熱容量	131	35	可	120	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 48	樽坪線	66	2	102	57	熱容量	51	19	可	45	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 49	沼津線(3,4L)	66	2	260	130	熱容量	130	130	可	130	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 50	鈴川線(駿河側)(3,4L)	66	2	184	124	熱容量	92	92	可	60	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 51	鈴川線(岳南側)(3,4L)	66	2	190	107	熱容量	3	3	可	81	-	-	-
静岡県(富士川 以東)	66kV 52	長泉線	66	2	184	124	熱容量	87	87	可	60	-	-	-

静岡県(富士川以東)

運用容量一覧表～ 66kV の特高設備 ～

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%× 回線数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考	
							当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備		
静岡県(富士川 以東)	66kV 56	三福線	66	2	184	104	熱容量	79		可	80	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 61	送電線	66	2	184	124	熱容量	87	87	可	60	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 65	堰原線	66	2	184	104	熱容量	79	79	可	80	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 74	駒門線	66	2	102	57	熱容量	51		可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 83	長岡線	66	2	102	57	熱容量	51		可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 95	送電線	66	2	102	57	熱容量	51	51	可	45	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 105	送電線	66	2	132	74	熱容量	66	66	可	58	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 106	送電線	66	2	184	104	熱容量	91	66	可	80	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 113	堅堀線	66	2	154	87	熱容量	77	35	可	67	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 114	富士鷹岡線	66	1	33	33	熱容量	33	33	不可 #2	-	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 115	送電線	66	2	102	57	熱容量	47	19	可	1	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 116	送電線	66	2	106	59	熱容量	53	35	可	0	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 118	津田線	66	2	138	77	熱容量	69	35	可	61	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 123	今泉線	66	2	138	77	熱容量	68	68	可	61	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 124	送電線	66	1	35	35	熱容量	34	34	不可 #2	-	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 125	送電線	66	2	138	77	熱容量	69	69	可	61	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 126	送電線	66	1	61	61	熱容量	61	61	不可 #2	-	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV 129	鈴川今井線	66	2	236	160	熱容量	54	3	可	76	-	-	-	

変電所 No			変電所名			電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
						一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
静岡県(富士川 以東)	66kV	1	湯船			154	66	2	190	114	熱容量	81		可	76	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV	2	北駿			154	66	1	190	190	熱容量	88		不可 #2	-	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV	3	駿東			154	66	4	663	582	熱容量	570	257	可	81	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV	4	田方			154	66	3	566	453	熱容量	85		可	113	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV	5	駿河			154	66	4	559	540	熱容量	362	362	可	19	-	-	-	
静岡県(富士川 以東)	66kV	6	岳南			154	66	3	566	453	熱容量	303	35	可	113	-	-	-	


配電用変電所エリア空容量マッピングの記載方法について

○既にお申込み頂いている発電設備の連系状況を踏まえ、以下の凡例で配電用変電所の空容量、上位特別高圧系統の平常時出力制御の可能性を示しております。

※空容量の数値[MW]については、別紙「空容量一覧表」を参照願います。

凡例	内容	連系までの見通し
	現在配電用変電所の空き容量が不足し、配電用変電所及びバンクの増強等について連系のための対策が必要となる可能性が高いエリア。 または、上位特別高圧系統で連系に必要な対策が必要となる可能性が高いエリア。	上位系及び配電用変電所の増強等が必要となる場合、早期連系は困難。※
	現在配電用変電所の空き容量が不足し、配電用変電所及びバンクの増強、逆潮流対策等について連系のための対策が必要となる可能性が高いエリア。 または、上位特別高圧系統で連系に必要な対策が必要となる可能性が高いエリア。	上位系及び配電用変電所の増強、逆潮流対策等が必要となる場合、早期連系は困難。※
	上位特別高圧系統の平常時出力制御が発生する可能性が高いエリア (現在配電用変電所は空きあり)。	上位系の対策なしで連系可能な見込み。
	上位特別高圧系統の平常時出力制御が発生する可能性が高く、配電用変電所及びバンクの逆潮流対策等について連系のための対策が必要となる可能性が高いエリア(現在配電用変電所は空きあり)。	逆潮流等の対策後連系可能。
	上位特別高圧系統の平常時出力制御が発生する可能性が低いエリア (現在配電用変電所は空きあり)。	上位系の対策なしで連系可能な見込み。
	上位特別高圧系統の平常時出力制御が発生する可能性は低いが、配電用変電所及びバンクの逆潮流対策等について連系のための対策が必要となる可能性が高いエリア(現在配電用変電所は空きあり)。	逆潮流等の対策後連系可能。

※平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)

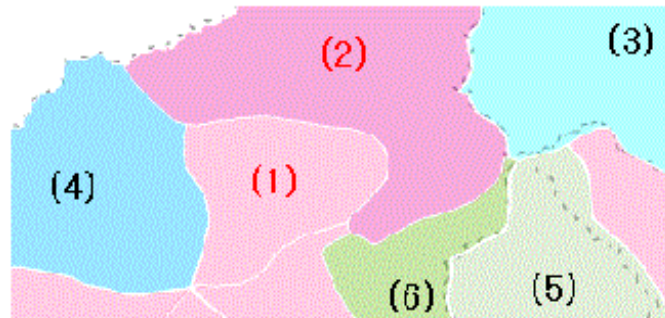

(1), (2), (3), (4), (5), (6) : 配電用変電所のエリア番号


○本資料は高圧(2,000kW未満)にて連系予定の発電設備を対象としております。
上記に関わらず50kW未満の太陽光発電設備等は「空容量マッピング」対象外です。

資料作成日 2026年4月19日
転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

配電用変電所エリア運用容量一覧表の留意事項について

- (1) 空容量と平常時出力制御の可能性は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。
その結果、空容量と平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。
- (2) 原則として熱容量に基づく空容量と平常時出力制御の可能性を記載しております。
その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (3) 配電用変電所のため、N-1電制は適用不可となります。
- (4) 平常時出力制御の可能性がある設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html
- (5) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (6) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
- (7) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く。)
- (8) 予想潮流については「需要・送配電に関する情報」をご覧ください。なお、2023年度末から順次公開範囲を拡大する予定です。

静岡県(富士川以東)系統連系空容量マッピング ～配電用変電所エリア～

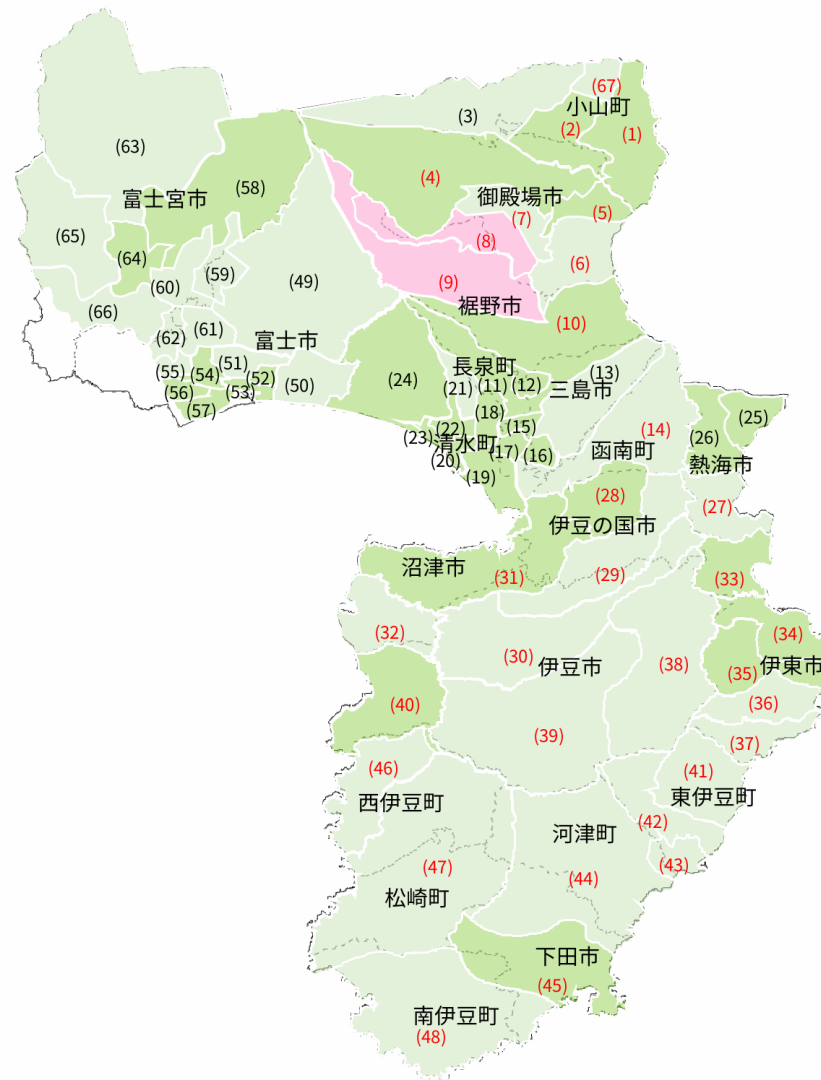

静岡県(富士川以東)

配電用変電所エリア運用容量一覧表

変電所 No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
		一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
静岡県(富士川以東) 1	菅沼	66	6.6以下	2	19	19	熱容量	8	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 2	北郷	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 3	須走	154	6.6以下	2	38	39	熱容量	18	17	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 4	御殿場	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	12	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 5	南御殿場	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	17	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 6	深良	66	6.6以下	1	9	9	熱容量	4	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 7	原里	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	6	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 8	須山	66	6.6以下	1	19	19	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 9	岩波	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	0	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 10	裾野	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	18	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 11	中土狩	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	8	8	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 12	堰原	66	6.6以下	1	19	19	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 13	三島	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 14	函南	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	17	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 15	広小路	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 16	松本	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 17	堂庭	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	14	14	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 18	沼津	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 19	香貫	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 20	城内	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 21	岡宮	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 22	高島	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 23	間門	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 24	原	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 25	熱海	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	

静岡県(富士川以東)

配電用変電所エリア運用容量一覧表

変電所 No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
		一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
静岡県(富士川以東) 26	初川	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 27	網代	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 28	韭山	66	6.6以下	1	19	19	熱容量	19	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 29	大仁	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	8	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 30	修善寺	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 31	長岡	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 32	伊豆戸田	66	6.6以下	2	11	11	熱容量	5	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 33	宇佐美	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	17	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 34	伊東	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	14	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 35	八代田	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	17	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 36	大室	66	6.6以下	3	42	44	熱容量	14	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 37	八幡野	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 38	梅木	66	6.6以下	2	19	19	熱容量	6	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 39	市山	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	6	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 40	土肥	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 41	熱川	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	5	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 42	白田	66	6.6以下	1	9	9	熱容量	4	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 43	稲取	66	6.6以下	2	19	19	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 44	河津	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	6	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 45	下田	66	6.6以下	3	57	59	熱容量	19	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 46	安良里	66	6.6以下	2	19	19	熱容量	8	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 47	松崎	66	6.6以下	2	28	29	熱容量	9	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 48	下賀茂	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	12	-	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 49	滝川	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	16	16	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 50	須津	66	6.6以下	3	52	54	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	

静岡県(富士川以東)

配電用変電所エリア運用容量一覧表

変電所 No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量 (100%× 台数) (MW)	運用 容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制		平常時 出力制御 の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備考
		一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮	適用 可否	適用 可能量 (MW)		当該 設備	上位系 設備	
静岡県(富士川以東) 51	吉原	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 52	今泉	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	14	14	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 53	津田	66	6.6以下	3	42	44	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 54	堅堀	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	14	14	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 55	松岡	66	6.6以下	1	19	19	熱容量	17	17	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 56	富士	66	6.6以下	3	38	39	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 57	宮島	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 58	山宮	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	15	15	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 59	大淵	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 60	富士根	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	15	15	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 61	厚原	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	19	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 62	入山瀬	66	6.6以下	2	19	19	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 63	内野	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	5	4	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 64	三軒家	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	9	9	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 65	北原	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	16	10	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 66	富士宮	66	6.6以下	3	47	49	熱容量	4	4	不可	-	-	-	-	
静岡県(富士川以東) 67	新富士(局配)	66	6.6以下	2	38	39	熱容量	19	-	不可	-	-	-	-	