ortqalqan.

ПРОЕКТ РАСЧЁТА · public-pilot-2026-10-23

Расчёт оснащения огнетушителями

НИШ ЕМН · Петропавловск

ул. Искака Ибраева, 22А

Дата: 2026-10-23 · Инспектор: —

Демонстрационная модель. Помещения, площади и оборудование — учебный пример, не результаты обследования школы.

Расчётный комплект

13

ОП · Порошковые · 4 кг ABC(E)

1

ОУ · Углекислотные

Профиль прототипа ограничен общественными помещениями A / E. Интерпретация расчёта и типоразмер ОУ требуют экспертной проверки.

Размещение не проверено. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

Схема этажей

Первый этаж

Учебные кабинеты
610 м² · ОП 4

Библиотека
180 м² · ОП 1

Серверная
36 м² · ОУ 1

Спортивный зал
320 м² · ОП 2

Условная схема · без масштаба

Второй этаж

Учебные кабинеты 360 м² · ОП 2	Лаборатория 72 м² · ?	Медиатека 120 м² · ОП 1

Условная схема · без масштаба

Третий этаж

Учебные кабинеты 280 м² · ОП 2	Актовый зал 200 м² · ОП 1

Условная схема · без масштаба

Исходные данные / Результат

Название	м²	Тип	Требуется
Первый этаж			
Учебные кабинеты (AE)	610	ОП	4
Библиотека (A)	180	ОП	1
Серверная (E)	36	ОУ	1
Спортивный зал (A)	320	ОП	2
Второй этаж			
Учебные кабинеты (AE)	360	ОП	2
Лаборатория (?)	72	—	—
Медиатека (AE)	120	ОП	1
Третий этаж			
Учебные кабинеты (AE)	280	ОП	2
Актовый зал (A)	200	ОП	1

Примечания

Серверная
• Уточните типоразмер ОУ по паспорту: заголовок таблицы требует проверки.

Лаборатория
• Нужны сведения о материалах и специальный подбор.

Наблюдения инспектора

Учебные кабинеты

Проверить паспорт. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

Основание расчёта

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. Правила пожарной безопасности РК: приложение 3, таблица 1, пункты 3 и 5.

Округление вверх по площади: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Экспертная проверка правил ещё не завершена.


https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Версия расчёта: calc-2026-10-23T11:29:03.065Z. Источники проверены 23.10.2026.

ortqalqan.

Первый этаж · План помещения

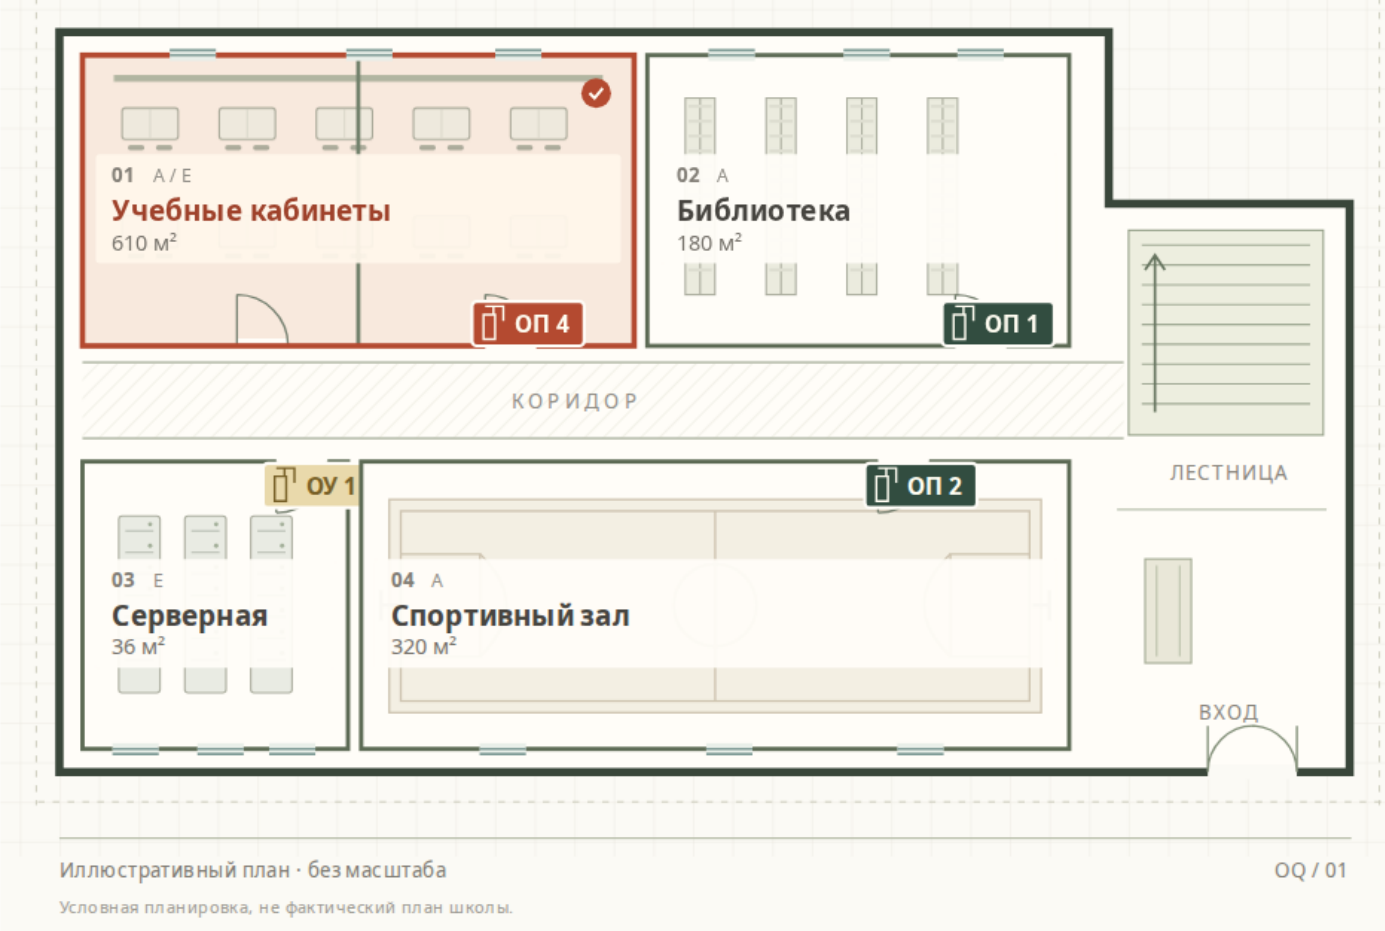

Изображение и метки не включаются в расчёт расстояний.

Отмечено на плане: 1

1. ОП · Учебные кабинеты · X 11%, Y 17%

Размещение не проверено. Помещения, площади и оборудование — учебный пример, не результаты обследования школы.