ortqalqan.

ПРОЕКТ РАСЧЁТА · public-pilot-2026-10-23

Расчёт оснащения огнетушителями

НИШ ЕМН · Петропавловск

ул. Искака Ибраева, 22А

Дата: 2026-10-24 · Инспектор: —

Вид объекта: Учебное заведение · Область расчётного профиля: Общественные помещения

Демонстрационная модель. Помещения, площади и оборудование — учебный пример, не результаты обследования объекта.

Расчётный комплект

12
ОП · Порошковые · 4 кг ABC(E)

1
ОУ · Углекислотные

Профиль прототипа ограничен общественными помещениями A / E. Интерпретация расчёта и типоразмер ОУ требуют экспертной проверки.

Размещение не проверено. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

Исходные данные / Результат

Название	м²	Тип	Требуется
Первый этаж			
Учебные кабинеты (AE)	610	ОП	4
Библиотека (A)	36	ОП	1
Серверная (E)	25	ОУ	1
Спортивный зал (A)	35	ОП	1
Второй этаж			
Учебные кабинеты (AE)	360	ОП	2

Лаборатория (?)	72	—	—
Медиатека (AE)	120	ОП	1
Третий этаж			
Учебные кабинеты (AE)	280	ОП	2
Актовый зал (A)	200	ОП	1

Примечания

Серверная
• Уточните типоразмер ОУ по паспорту: заголовок таблицы требует проверки.

Лаборатория
• Нужны сведения о материалах и специальный подбор.

Наблюдения инспектора

Учебные кабинеты

Проверить паспорт. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

Основание расчёта

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. Правила пожарной безопасности РК: приложение 3, таблица 1, пункты 3 и 5.

Округление вверх по площади: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Экспертная проверка правил ещё не завершена.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867


https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Версия расчёта: calc-2026-10-28T09:24:48.948Z. Источники проверены 23.10.2026.

ortqalqan.

Первый этаж · План этажа

Размеры введены пользователем. Сверьте их на объекте.

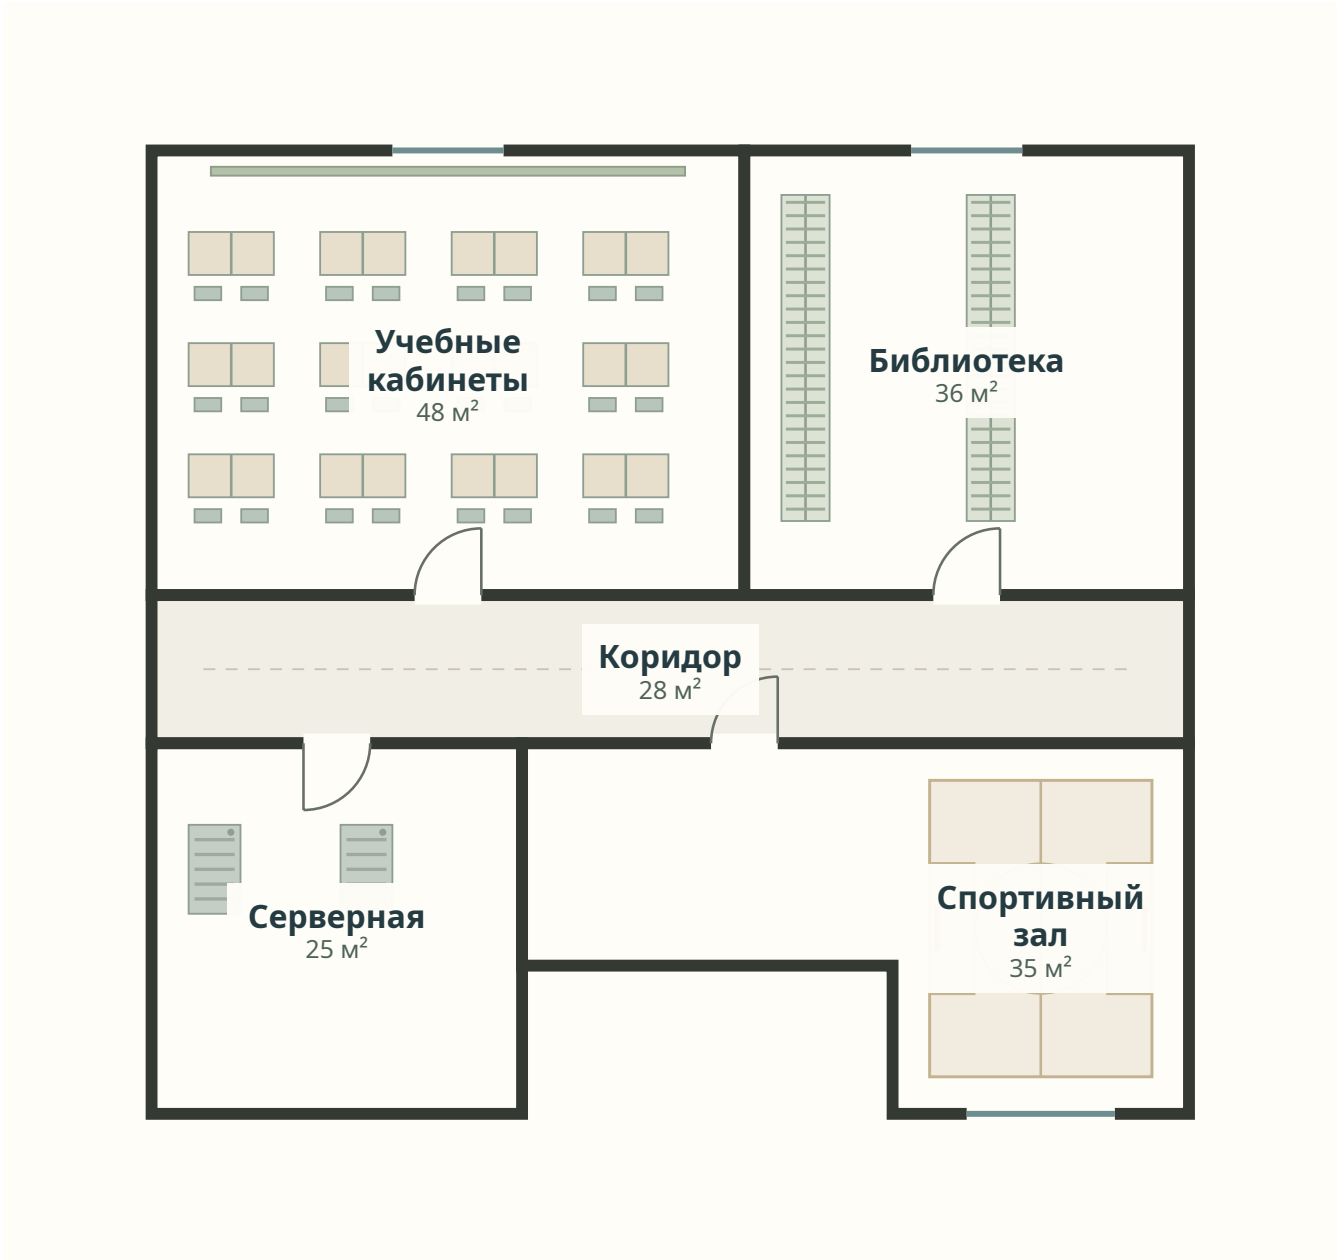

Расчётная площадь меняется отдельно от чертежа. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

ortqalqan.

Лист внимания

НИШ ЕМН · Петропавловск

Дата отсчёта: 2026-10-24 · Записей: 2

Учебные данные

Снимок: calc-2026-10-28T09:24:48.948Z · Версия данных: 14

Рабочая выборка из текущих данных. Наблюдения и даты не заменяют заключение о соответствии.

Сроки сравниваются с датой осмотра из данных объекта.

Записи инспектора

Ответы, наблюдения и состояние оборудования, сохранённые инспектором.

Первый этаж / Учебные кабинеты

Наблюдение

Осмотр записан · 2026-10-24

• Маркировка и внешний вид: есть замечание

• Записано наблюдение

> Проверить паспорт. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

Первый этаж / Учебные кабинеты

ОП · ДЕМО-001 / ОП-4 · учебная запись

Реестр оборудования

• На обслуживании

• Дата обслуживания прошла · 2026-10-20

---

ortqalqan.

Журнал осмотра и оборудование

НИШ ЕМН · Петропавловск · Дата осмотра: 2026-10-24

1 / 9	1
Осмотрено	Реестр оборудования

Сведения внесены инспектором. Запись осмотра и доступность оборудования не являются заключением о соответствии.

Реестр не меняет вручную указанное количество «В наличии» для расчёта.

Первый этаж

Учебные кабинеты · Осмотрено (2026-10-24)

Доступ к огнетушителю: Проверено

Маркировка и внешний вид: Есть замечание

Паспорт и условия: Не применимо

ДЕМО-001 · ОП / ОП-4 · учебная запись	На обслуживании	2026-10-20 Дата обслуживания прошла

Библиотека · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

Серверная · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

Спортивный зал · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

Второй этаж

Учебные кабинеты · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

Лаборатория · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

Медиатека · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

Третий этаж

Учебные кабинеты · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату


Актовый зал · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

30 дней — окно планирования, не нормативный интервал. Дата не определяет исправность автоматически.

ortqalqan.

Первый этаж · План помещения

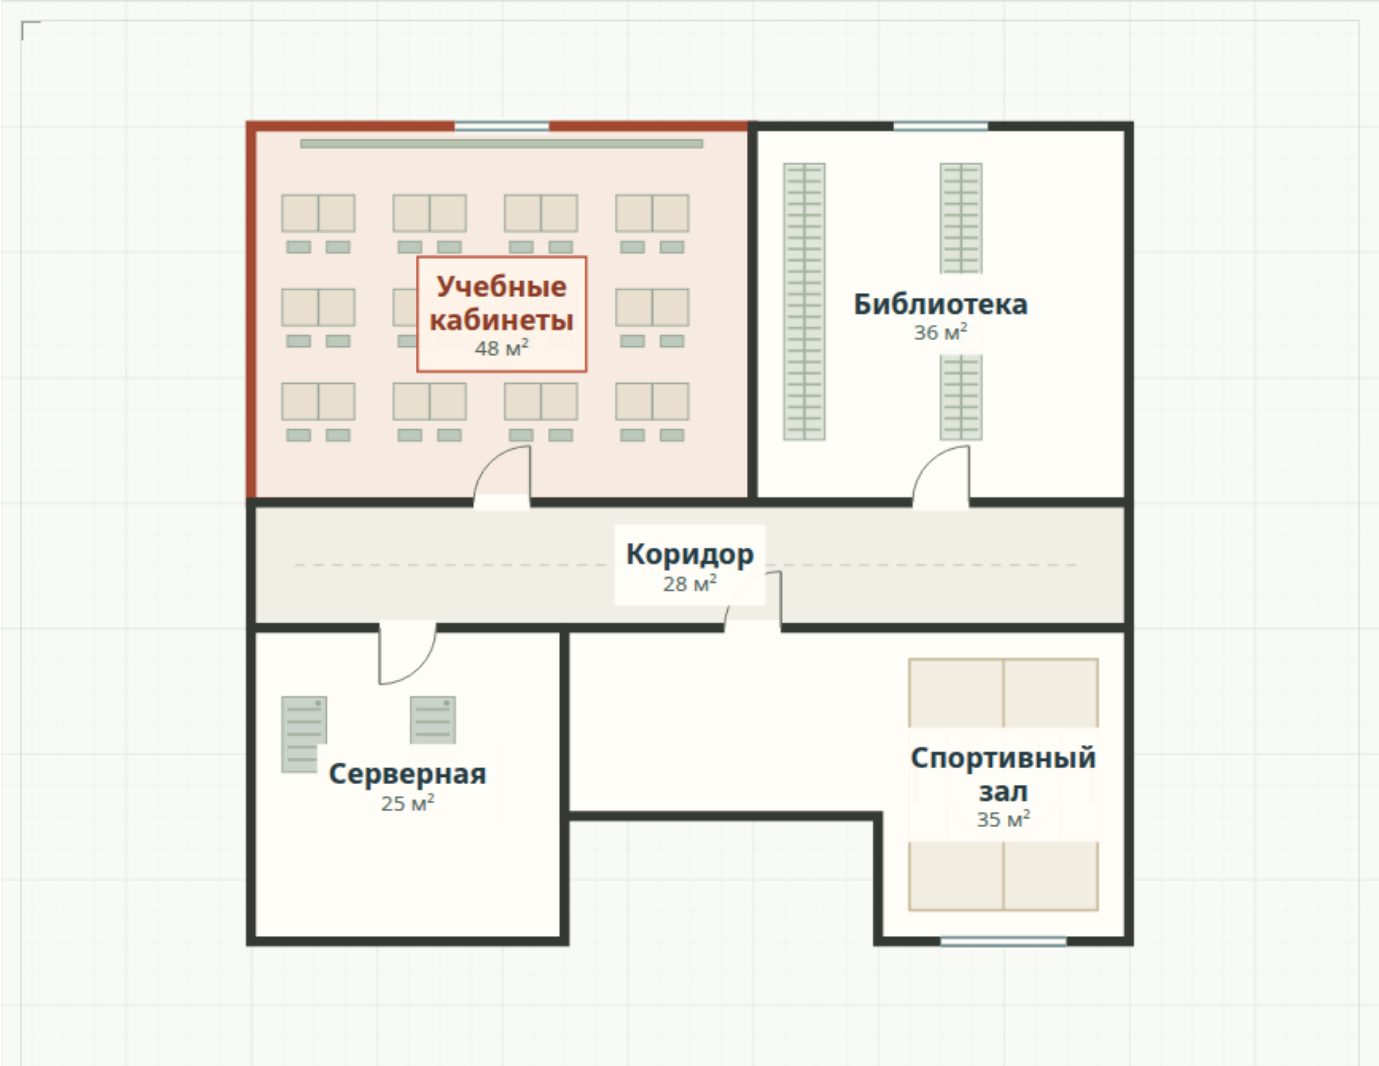

Изображение и метки не включаются в расчёт расстояний.

Отмечено на плане: 1

1. ОП · Учебные кабинеты · X 12%, Y 16%

Размещение не проверено. Помещения, площади и оборудование — учебный пример, не результаты обследования объекта.