ortqalqan.

ЕСЕП ЖОБАСЫ · public-pilot-2026-10-23

Өрт сөндіргіштермен жабдықтау есебі

Оқу корпусы · мысал

Күні: 2026-10-25 · Инспектор: —

Нысан түрі: Оқу орны · Есептік профиль саласы: Қоғамдық бөлмелер

Демонстрациялық модель. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл нысанды тексеру нәтижелері емес.

Есептік жиынтық

6
ОП · Ұнтақты · 4 кг ABC(E)

3
ОУ · Көмірқышқылды

Прототип профилі A / E қоғамдық бөлмелерімен шектелген. Есептеу түсіндірмесі мен ОУ өлшемі сарапшы тексеруін қажет етеді. Орналастыру тексерілмеген. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

Бастапқы деректер / Нәтиже

Атауы	м²	Түрі	Қажет
Бірінші қабат			
Кітапхана (A)	400	ОП	2
Сынып (A)	48	ОП	1
Сервер бөлмесі (E)	24	ОУ	1
Зертхана (?)	42	—	—
Екінші қабат			
Кітапхана (A)	400	ОП	2
Сынып (A)	48	ОП	1

Сервер бөлмесі (Е)	24	ОУ	1
Зертхана (?)	42	—	—
Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме (Е)	24	ОУ	1

Ескертпелер

Сервер бөлмесі
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

Зертхана
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

Сервер бөлмесі
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

Зертхана
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

Инспектор бақылаулары

Кітапхана

Освободить подход: коробки у двери. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү һ І.

Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме

Сверить документы. Құжаттарды салыстыру.

Есеп негізі

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. ҚР өрт қауіпсіздігі қағидалары: 3-қосымша, 1-кесте, 3 және 5-тармақтар.

Аудан бойынша жоғары дөңгелектеу: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Ережелерді сарапшылық тексеру әлі аяқталмаған.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867


https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Есеп нұсқасы: calc-2026-10-25T08:42:54.872Z. Дереккөздер 23.10.2026 тексерілді.

ortqalqan.

Бірінші қабат · Қабат жоспары

Оқу жоспары

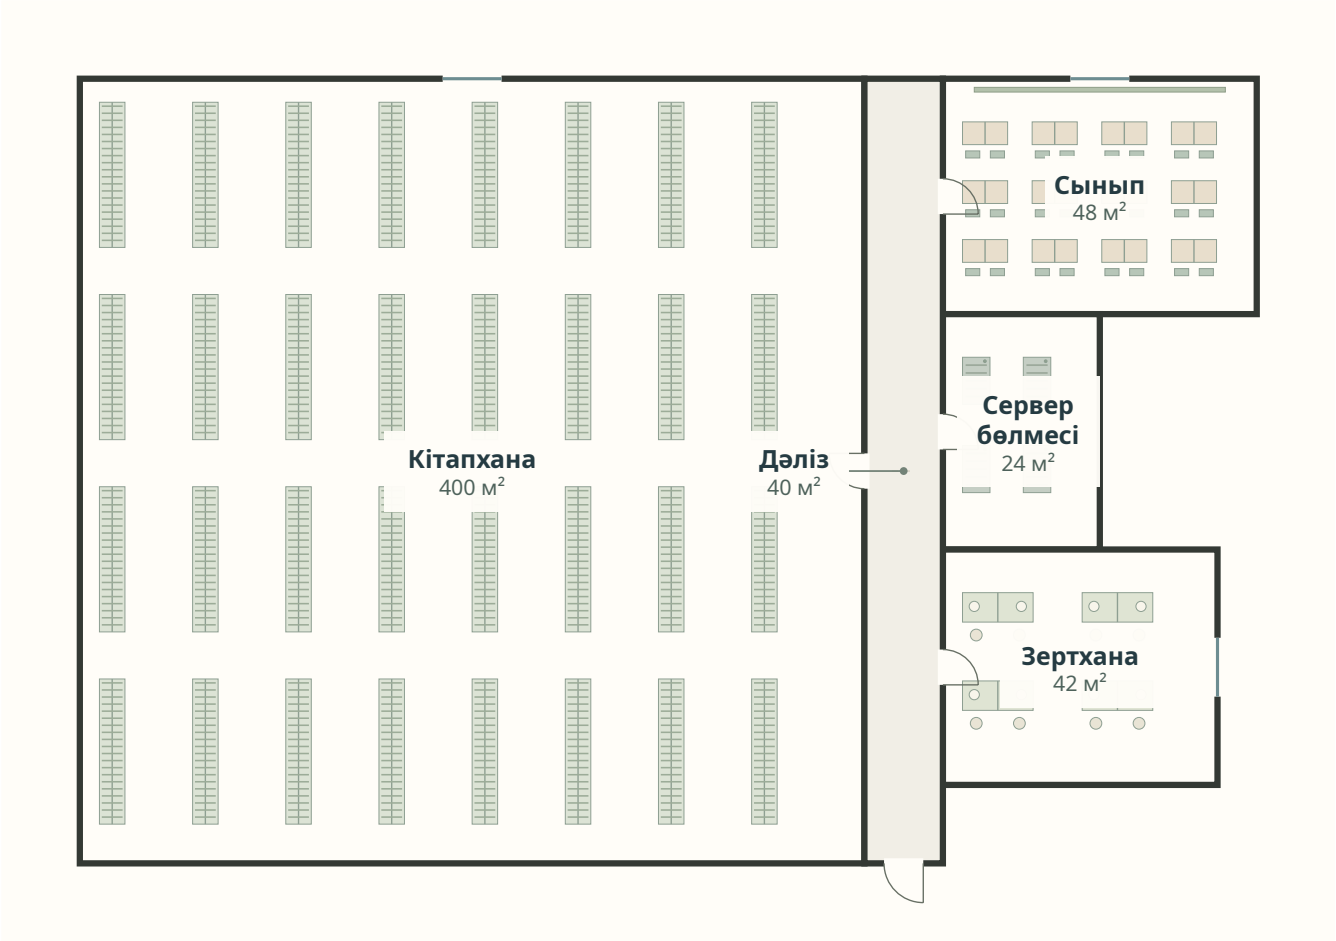


Есептік аудан сызбадан бөлек өзгереді. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

ortqalqan.

Екінші қабат · Қабат жоспары

Оқу жоспары

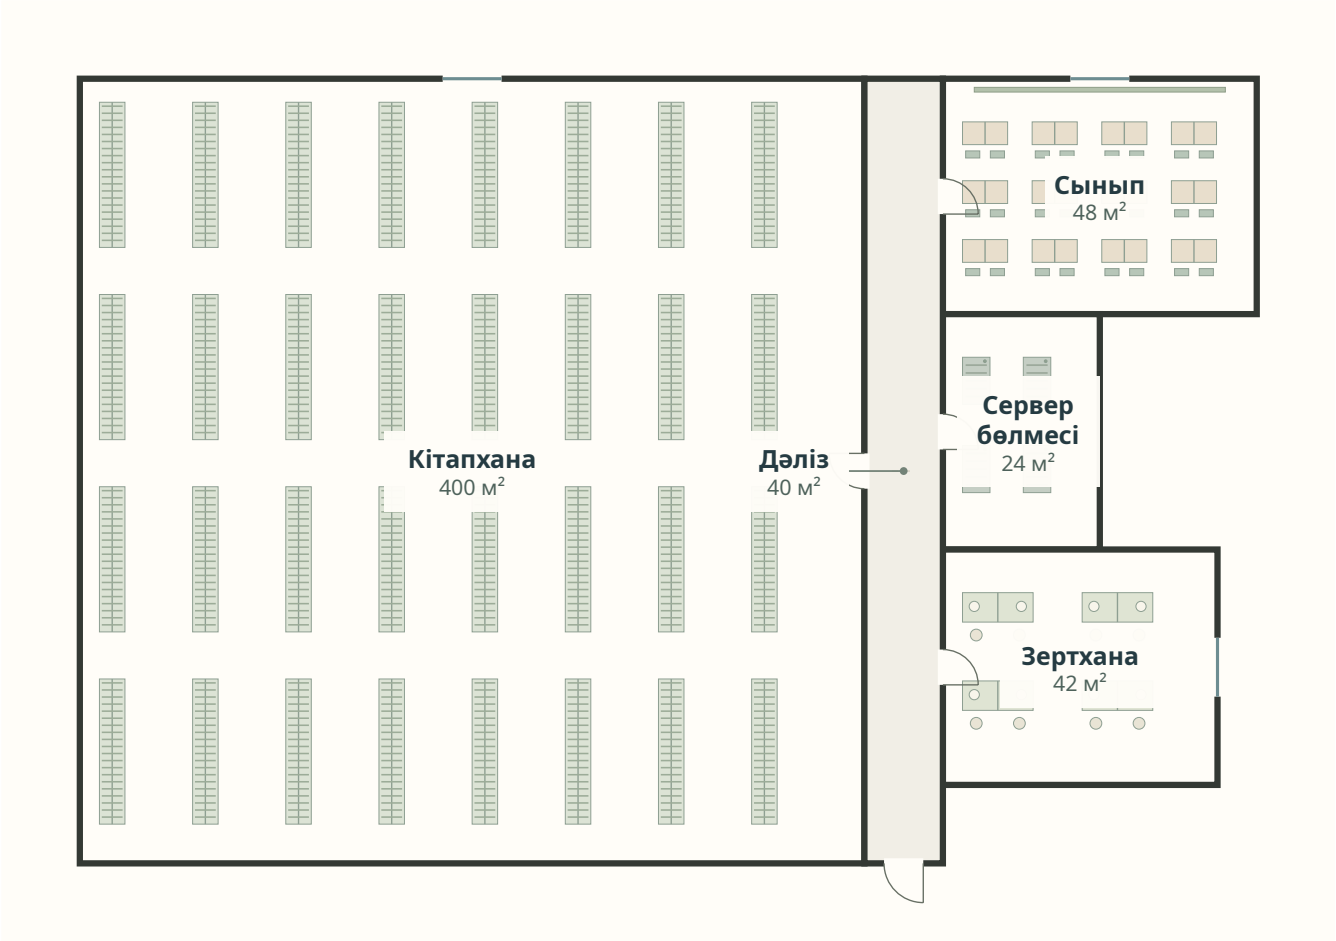

Есептік аудан сызбадан бөлек өзгереді. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

ortqalqan.

Назар аудару парағы

Оқу корпусы · мысал

Есептеу күні: 2026-10-25 · Жазбалар: 5

Оқу деректері

Ағымдағы деректерден алынған жұмыс тізімі. Бақылаулар мен күндер сәйкестік туралы қорытындыны алмастырмайды.

Мерзімдер нысан деректеріндегі қарау күнімен салыстырылады.

Инспектор жазбалары

Инспектор сақтаған жауаптар, бақылаулар және жабдық жағдайы.

Бірінші қабат / Кітапхана

Бақылау

• Өрт сөндіргішке қолжетімділік: ескерту бар

• Бақылау жазылды

> Освободить подход: коробки у двери. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү һ І.

Басқа күнге қойылған қарау белгісі · 2026-10-24

Бірінші қабат / Сынып

ОП · DEMO-01 / Учебная запись · Оқу жазбасы

• Қызмет көрсетуде

• Қызмет көрсету күні өтті · 2026-10-20

Жабдық тізілімі

Екінші қабат / Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме

Бақылау

• Бақылау жазылды

> Сверить документы. Құжаттарды салыстыру.

Есептеу күніне қарау аяқталмаған

Алдағы 30 күнде

Бүгін және келесі 30 күн. Бұл жоспарлау терезесі, нормативтік аралық емес.

Екінші қабат / Кітапхана

ОП · DEMO-01 / Учебная запись · Оқу жазбасы

• Алдағы 30 күнде · 2026-11-05

Жабдық тізілімі

Деректерді нақтылау

Белгісіз жағдай немесе көрсетілмеген күн. Бұл деректердегі олқылықтар, бұзушылықтар емес.

Екінші қабат / Сынып

ОП · DEMO-03 / Учебная запись · Оқу жазбасы

• Жағдайы тексерілмеген

• Қызмет көрсету күні көрсетілмеген

Жабдық тізілімі

Деректер көшірмесі: calc-2026-10-25T08:42:54.872Z · Деректер нұсқасы: 2

ortqalqan.

Қарау журналы мен жабдық

Оқу корпусы · мысал · Қарау күні: 2026-10-25

0 / 9
Қаралды

4
Жабдық тізілімі

Деректерді инспектор енгізді. Қарау жазбасы мен жабдықтың қолжетімділігі сәйкестік туралы қорытынды емес.

Тізілім есеп үшін қолмен енгізілген «Бар» санын өзгертпейді.

Бірінші қабат

Кітапхана · Қарау басталды (2026-10-24)

Өрт сөндіргішке қолжетімділік: Ескерту бар

Таңбалау және сыртқы күйі: Тексерілді

Паспорт және жағдайлар: Қолданылмайды

Сынып · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

DEMO-01 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы	Қызмет көрсетуде	2026-10-20 Қызмет көрсету күні өтті

Сервер бөлмесі · Қаралмаған

Өрт сөндіргішке қолжетімділік: Тексерілмеген

Таңбалау және сыртқы күйі: Тексерілмеген

Паспорт және жағдайлар: Тексерілмеген

CO2-02 · ОУ / Учебная запись · Оқу жазбасы	Қолжетімді	2026-12-20 Қызмет көрсету жоспарланған

Зертхана · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Екінші қабат

Кітапхана · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

DEMO-01 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы	Қолжетімді	2026-11-05 Алдағы 30 күнде қызмет көрсету

Сынып · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

DEMO-03 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы	Тексерілмеген	—

Сервер бөлмесі · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Зертхана · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

30 күн — жоспарлау терезесі, нормативтік аралық емес. Күн жарамдылықты автоматты түрде анықтамайды.