


## ESSAI D'ABSORPTION

isoler les toitures terrasses aciers

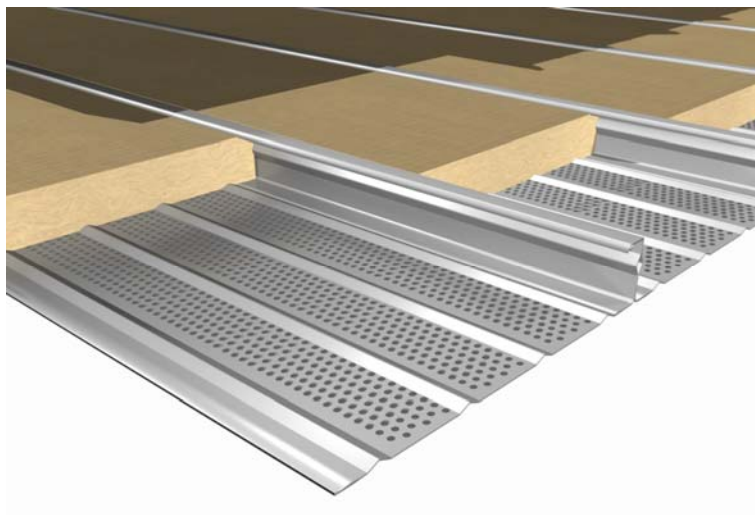

### Description du montage :

Comble aménagé composé de :

- Plateau perforé 15% 90.500 0,75mm
- Isolant SOROCK 70mm

la cohérence entre

Essai réalisé par :

ROCKWOOL France SAS

Laboratoire d'essai :

FCBA

Rapport n° :

404/12/294/9

Fréquences	Tiers d'octave	Octave
Hz	$\alpha_s$	$\alpha_s$
100	0,23	0,40
125	0,41	
160	0,56	
200	0,83	
250	0,97	1,00
315	1,19	
400	1,14	
500	1,13	
630	1,11	1,13
800	1,06	
1000	1,06	
1250	1,01	
1600	0,97	1,04
2000	0,95	
2500	0,9	
3150	0,85	
4000	0,8	0,82
5000	0,8	

 $\alpha_w$ 

0,95

L

