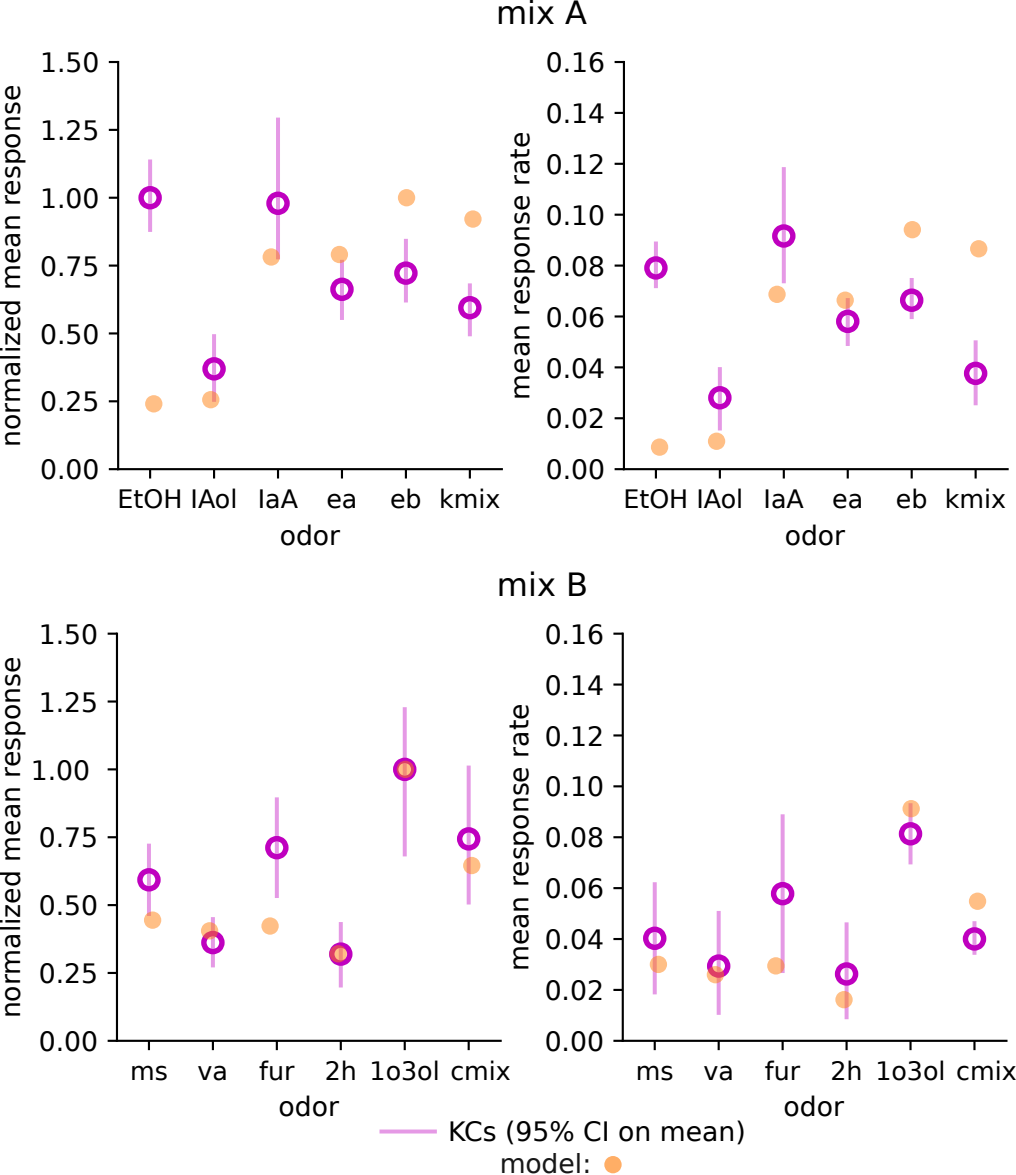

mix A
normalized mean response
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
EtOH
IAol
IaA
ea
eb
kmix
odor
mean response rate
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
EtOH
IAol
IaA
ea
eb
kmix
odor
mix B
normalized mean response
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
ms
va
fur
2h
1o3ol
cmix
odor
mean response rate
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
ms
va
fur
2h
1o3ol
cmix
odor
KCs (95% CI on mean)
model: