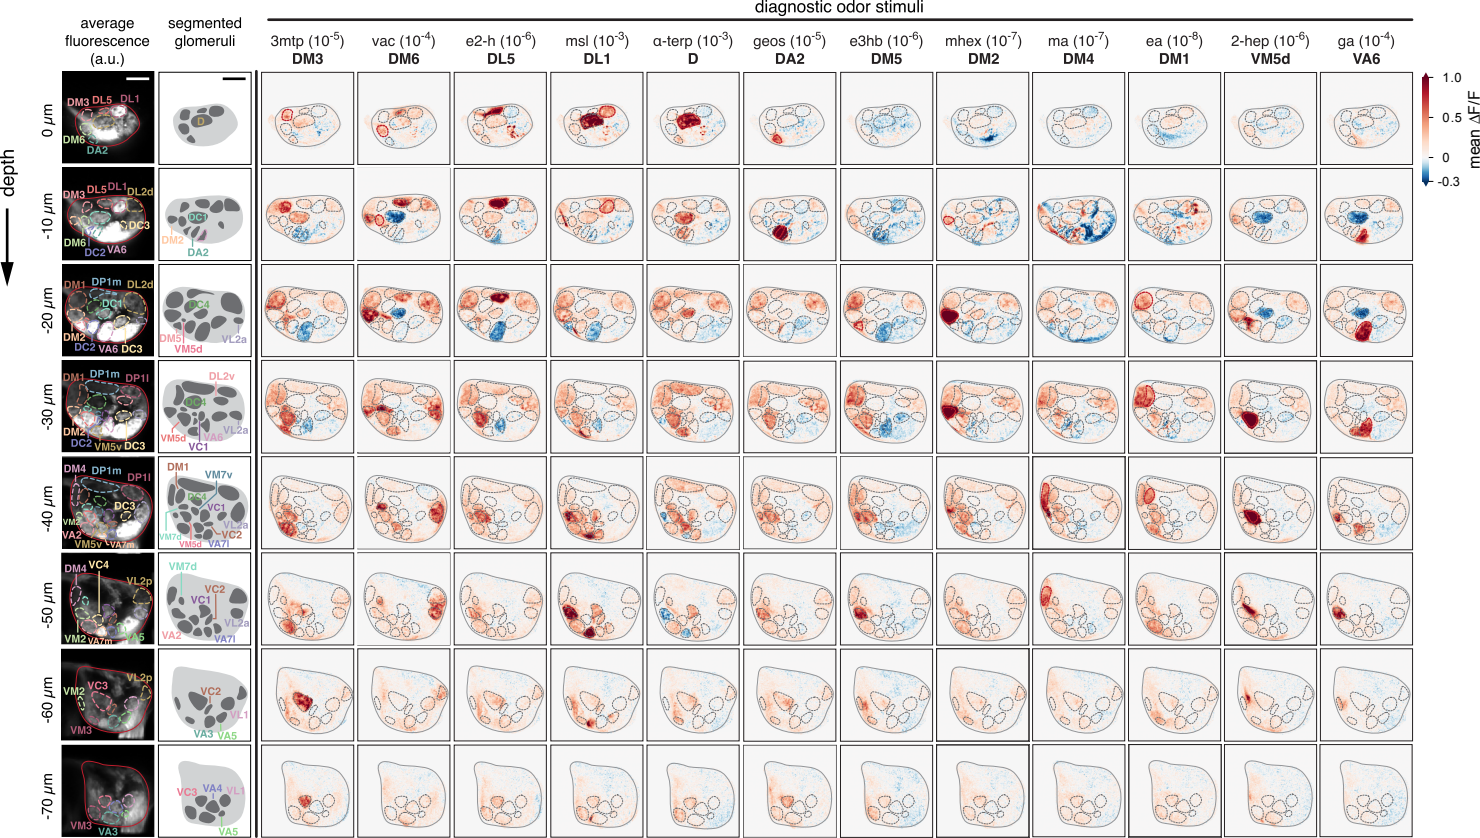

average fluorescence (a.u.)
segmented glomeruli
diagnostic odor stimuli
3mtp (10^{-5}) DM3
vac (10^{-4}) DM6
e2-h (10^{-6}) DL5
msl (10^{-3}) DL1
α-terp (10^{-3}) D
geos (10^{-5}) DA2
e3hb (10^{-6}) DM5
mhex (10^{-7}) DM2
ma (10^{-7}) DM4
ea (10^{-8}) DM1
2-hep (10^{-6}) VM5d
ga (10^{-4}) VA6
depth
0 μm
-10 μm
-20 μm
-30 μm
-40 μm
-50 μm
-60 μm
-70 μm
mean ΔF/F
1.0
0.5
0
-0.3