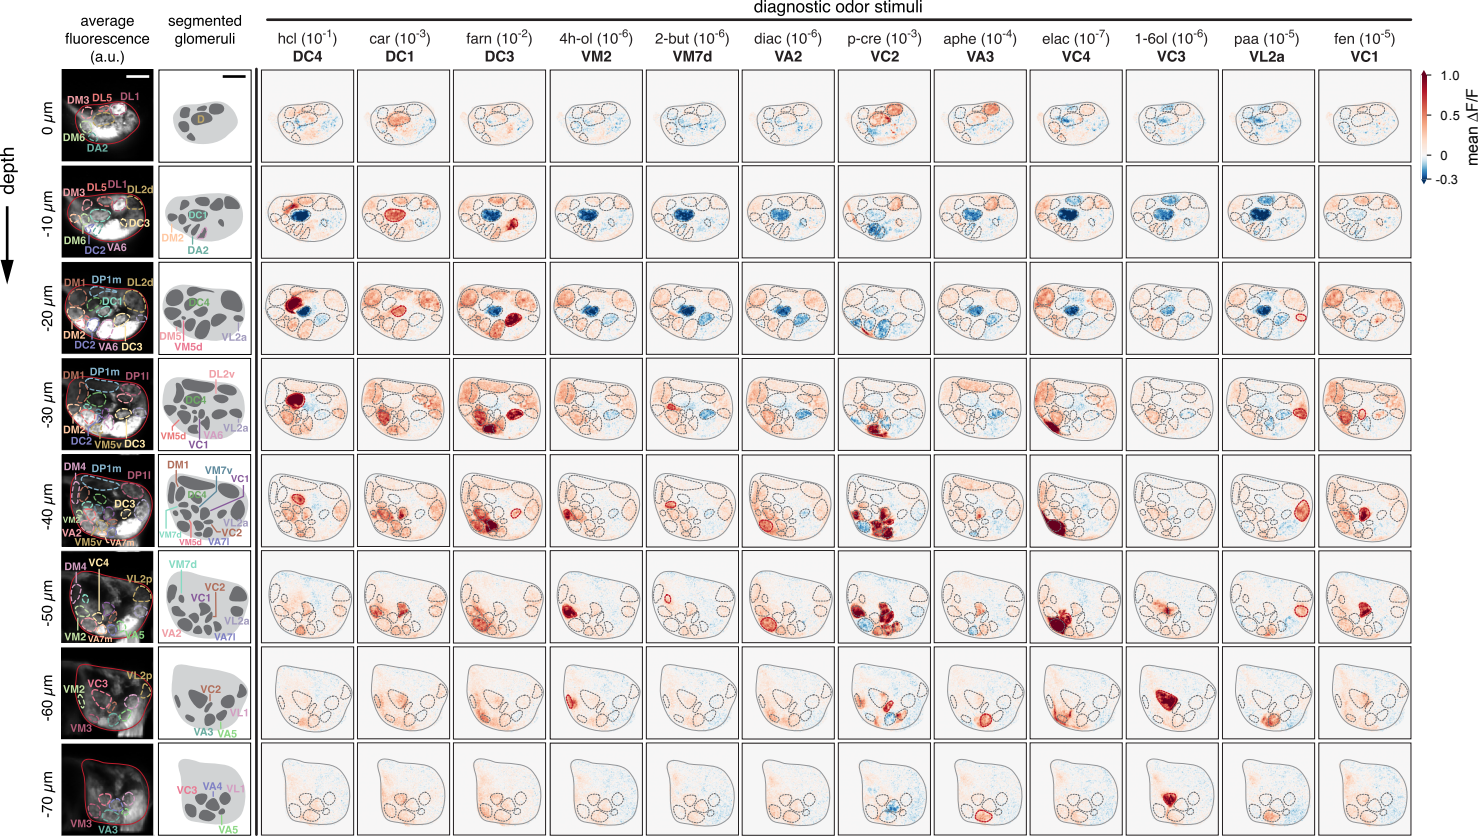

average fluorescence (a.u.)
segmented glomeruli
diagnostic odor stimuli
hcl (10^{-1}) DC4
car (10^{-3}) DC1
farn (10^{-2}) DC3
4h-ol (10^{-6}) VM2
2-but (10^{-6}) VM7d
diac (10^{-6}) VA2
p-cre (10^{-3}) VC2
aphe (10^{-4}) VA3
elac (10^{-7}) VC4
1-6ol (10^{-6}) VC3
paa (10^{-5}) VL2a
fen (10^{-5}) VC1
depth
0 µm
-10 µm
-20 µm
-30 µm
-40 µm
-50 µm
-60 µm
-70 µm
mean ΔF/F
1.0
0.5
0
-0.3