

B+P
ARCHITECTS

蔡嘉豪建築師事務所
B+P Architects&Planners

結構工程
STRUCTURE
岱能思工程顧問有限公司
空調/機電/消防工程
HVAMEPFS
鴻圖工程顧問有限公司
萬世盛工程顧問股份有限公司
燈光設計
Lighting Design
偶得設計

備註
NOTE

版次
REVISION
日期
DATE
修改項目
MODIFICATION

工程名稱
PROJECT

明湖市民活動中心
新建工程

圖名
TITLE

剖面圖(一)


階段
STAGE
PD

繪圖
DRAWN
JSC
核對
CHECKED
CHT
確認
APPROVED
CHT
日期
DATE
2024-01-25
業務號
JOB NO.
B22014
單位
UNIT
CM

比例
SCALE
A1=1/50
A3=1/100

圖號
DRAWING NO.

A4-01

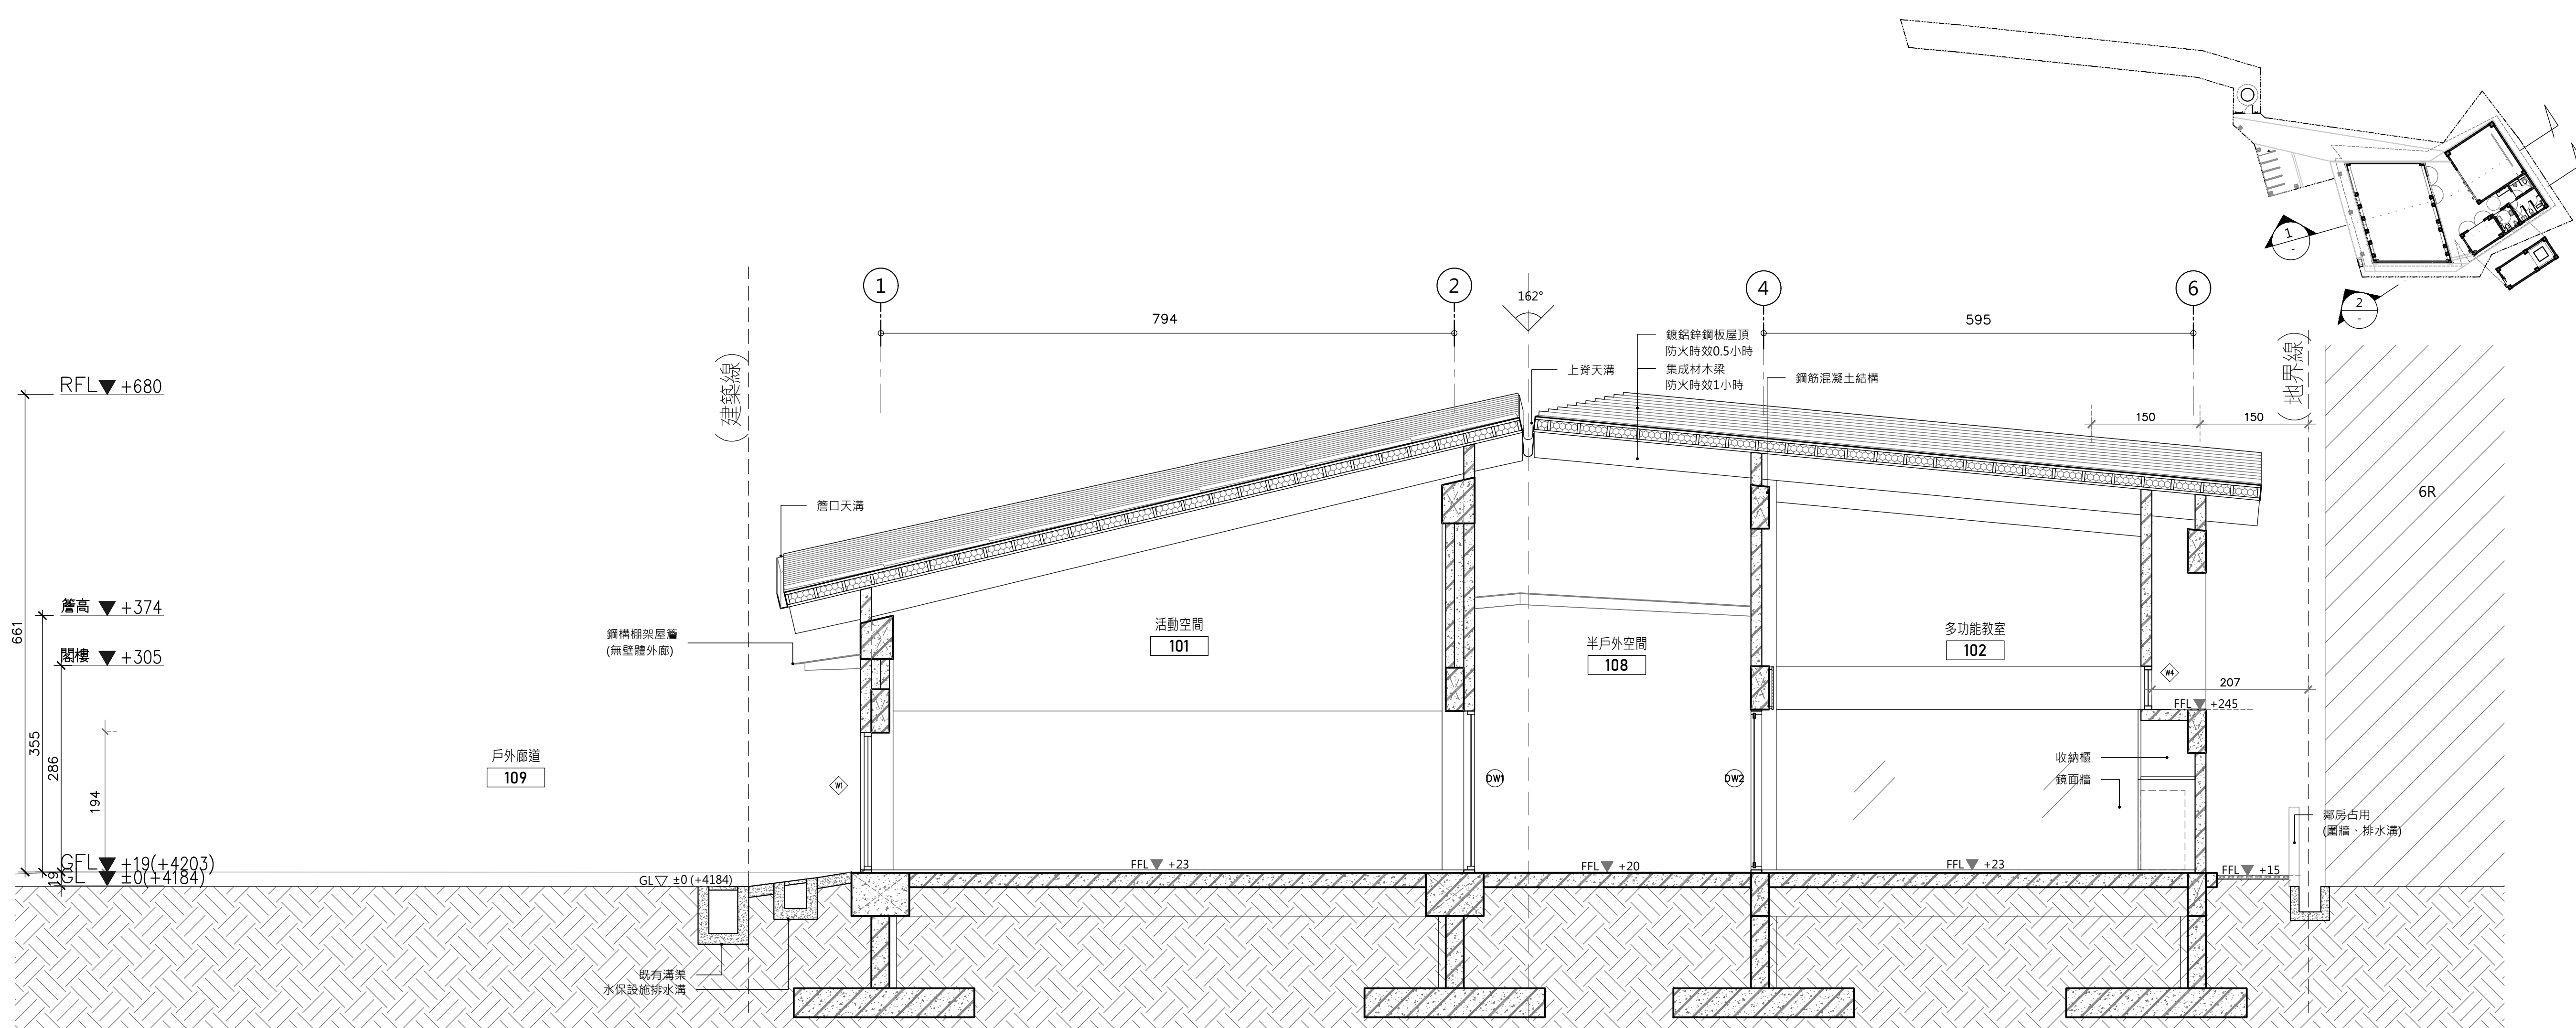


剖面圖(一)

A1=1:50 A3=1:100

1

依建築技術規則第110條第二款檢討
自基地境界線退縮留設之防火間隔在1.5公尺以上未達3公尺範圍內之外牆部分應具0.5小時以上...但同一居室開口面積在3㎡以下...其外牆之開口不在此限。
(W2) $1.2 \times 1.2 = 1.44 < 3 \text{ m}^2$...OK!
(W4) $4.25 \times 0.6 = 2.55 < 3 \text{ m}^2$...OK!
(W3) $0.6 \times 0.6 = 0.36 < 3 \text{ m}^2$...OK!
(D4) $2 \times 1.5 = 3 \leq 3 \text{ m}^2$...OK!
依內政部函 93.03.10.台內營字第09300823671號：
“(略)...非屬居室部分，與居室之間如以具有半小時以上防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）區劃分隔者，得依第一百零一條第二款及第四款但書規定辦理...(略)”...OK!”

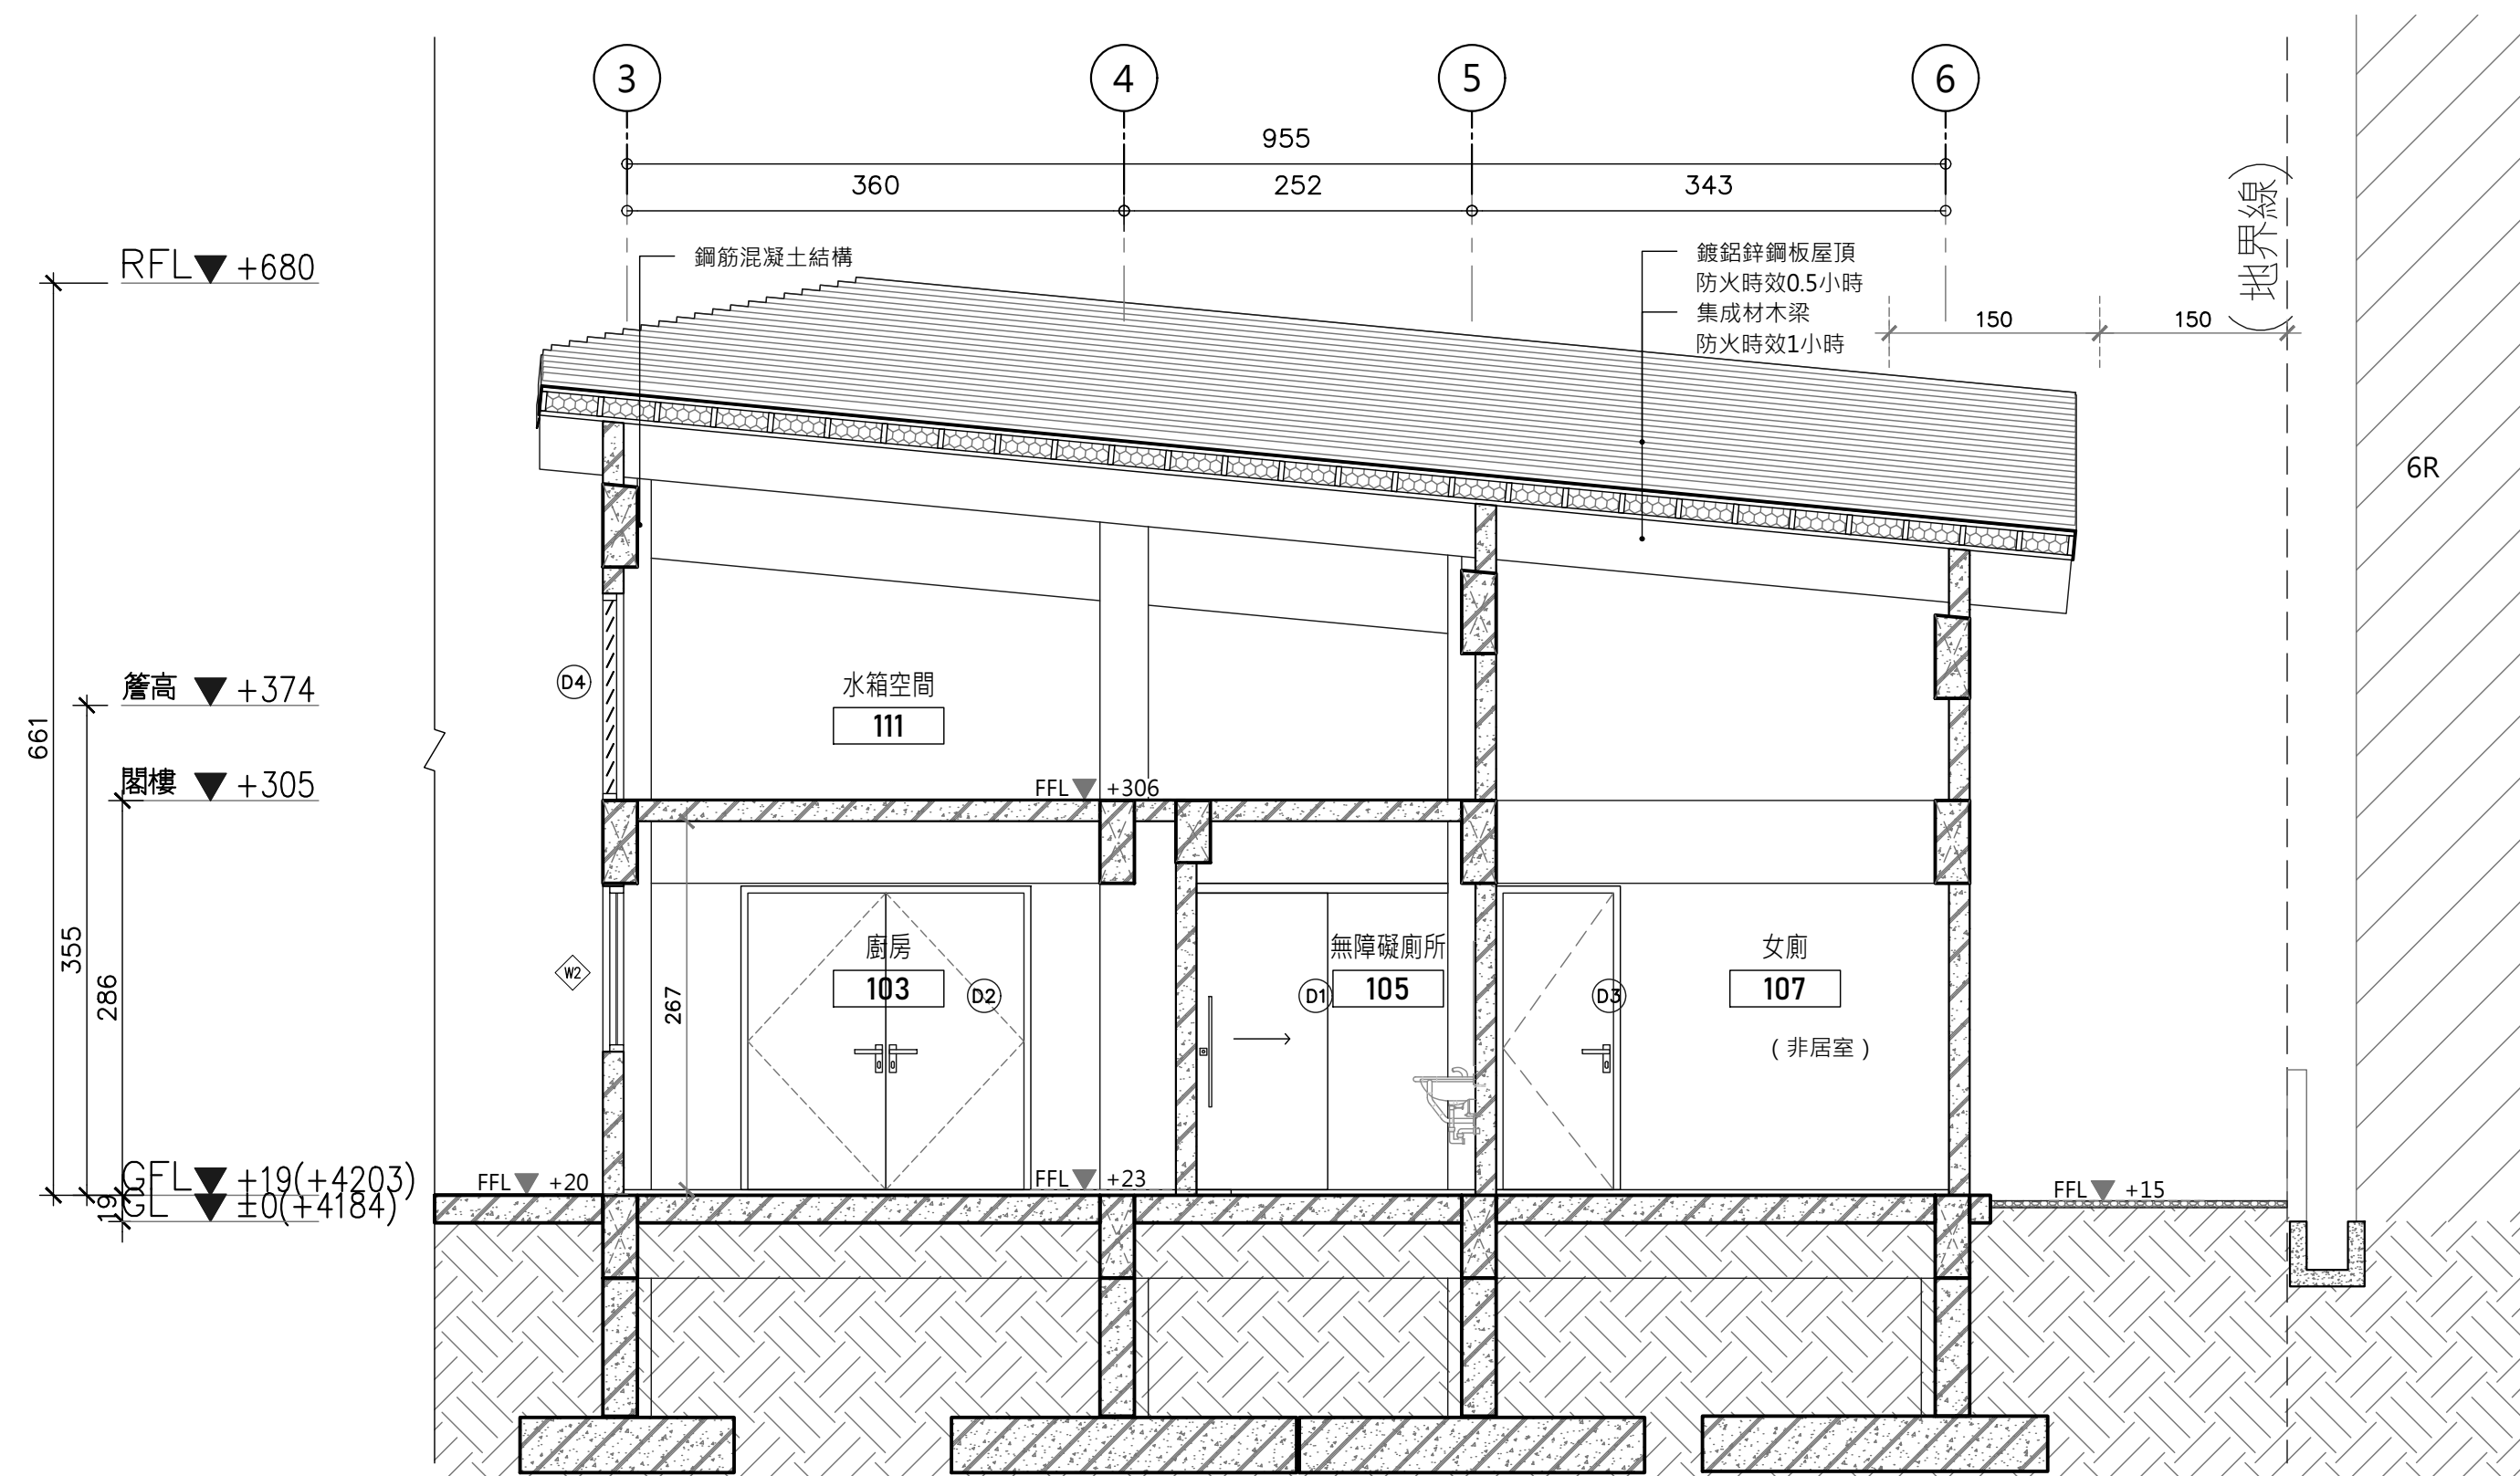

剖面圖(二)

A1=1:50 A3=1:100

2