



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-120381

2. 의뢰자

○ 업체명 : 탑판널

○ 주소 : 경기도 포천시 내촌면 응고개길 37-9

3. 시험기간 : 2018년 11월 14일 ~ 2018년 12월 20일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : GMS-SST 제품군

6. 시험방법

(1) KS F ISO 1182:2016

(2) KS F 2271:2016

7. 시험결과

1) GMS-SST 제품군

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
불연성시험 질량감소율	%	(1)	다음장 참조	-
불연성시험 최고온도와 최종평형온도의 차	℃	(1)	다음장 참조	-
가스유해성 행동정지시간	분 : 초	(2)	다음장 참조	-

확인	작성자 성명	변경일	기술책임자 성명
			김창민

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2018년 12월 20일

한국건설생활환경시험연구원






경기북부지원 : 11184 경기도 포천시 소흘읍 호국로 59 031-544-3463

결과문의 : 경기북부지원 ☎ (031)8089-5005

총 6페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(6)

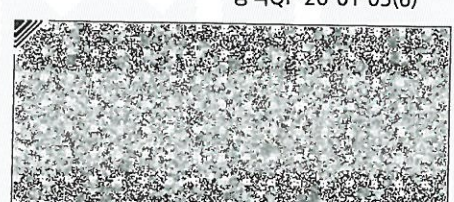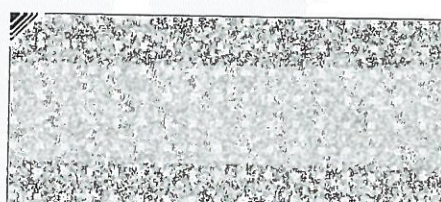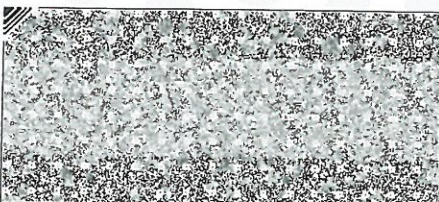

성적서번호 : CT18-120381


시험결과

시험성적서

시험항목		단위	시험결과			판정기준	시험방법
			1	2	3		
불연성 시험	질량감소율	%	1.0	0.9	0.9	30 이하	KS F ISO 1182:2016
	최고온도와 최종 평형온도의 차	℃	3.8	4.1	3.8	20 을 초과하지 않을 것	
가스유해성 시험	행동정지시간	분 : 초	14:23	14:39	-	9:00 이상	KS F 2271:2016

※ 국토교통부 고시 제2015-744호 불연재료의 기준에 적합함.




■ 시편 및 시험조건

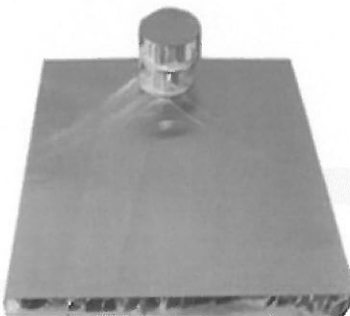항 목	불연성시험	가스유해성시험
시편의 크기 (mm)	지름 45, 높이 50 (시료를 적층하여 시험함)	220 x 220 x 25
밀도 (kg/m ³)	-	
시험체 구성 (의뢰자 제시)	스텐레스(0.6 mm) + 알루미늄(23 mm) + 스텐레스(0.6 mm)	
가열면	-	앞뒷면 동일
제출된 시편		
시험시간	20 분	15 분
시험환경	온도 : 최저 10 ℃, 최고 12 ℃	온도 : 최저 25 ℃, 최고 26 ℃
	습도 : 최저 24 %, 최고 27 %	습도 : 최저 55 %, 최고 55 %
마우스	-	ICR계, 암컷

— 계 속 —

총 6 페이지 중 2 페이지

양식QP-20-01-06(5)

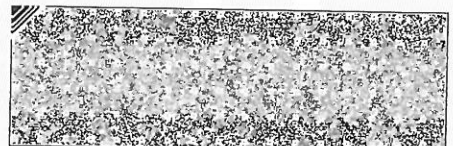
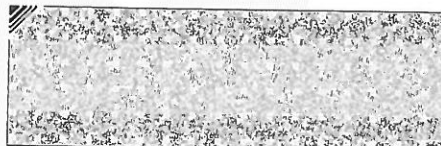
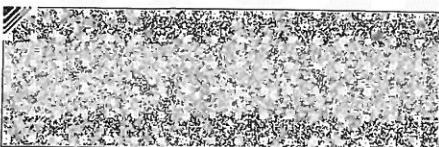


시험성적서

성적서번호 : CT18-120381

시험결과

■ 불연성 그래프

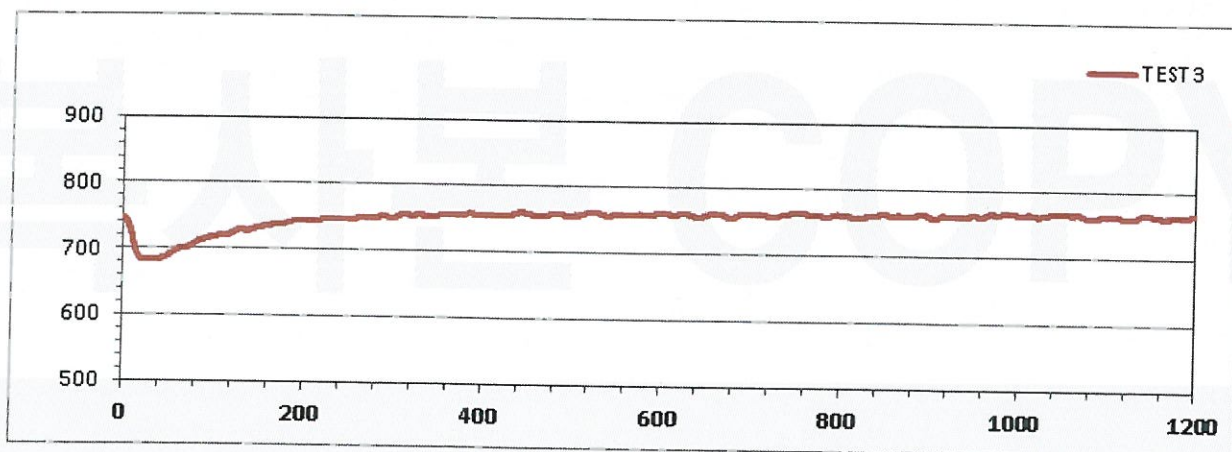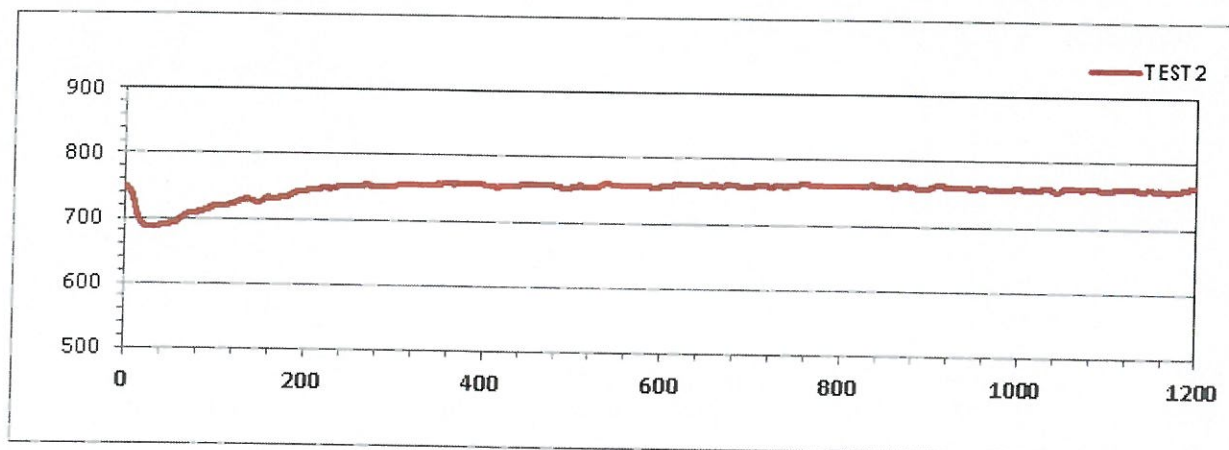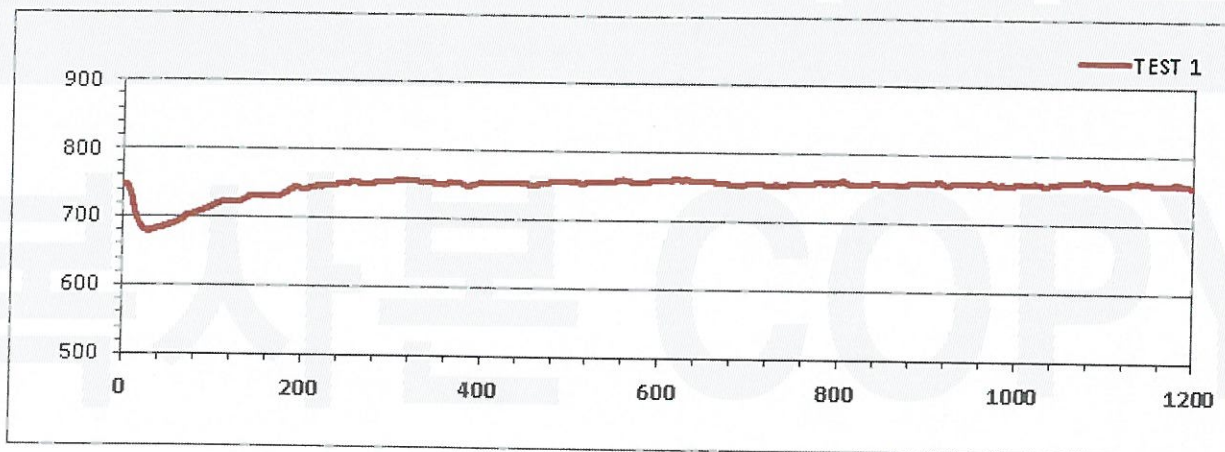

— 계 속 —

총 6 페이지 중 3 페이지

양식QP-20-01-06(5)



시험성적서

성적서번호 : CT18-120381

시험결과

■ 가스유해성 시험결과


시험체 번호	마우스 혈통	마우스 성별	마우스 평균무게 (g)	행동정지시간 (min:s)
No. 1	ICR	암컷	19	14 min 23 s
No. 2	ICR	암컷	19	14 min 39 s

시험체 : 표준판 (석면 플레이트판)



<배기 온도>

경과 시간 (s)	표준 온도 (℃)	측정 온도 (℃)	온도 편차 (℃)
0.0	30.0	29.2	-0.8
60.0	70.0	72.6	2.6
120.0	85.0	87.5	2.5
180.0	100.0	101.1	1.1
240.0	140.0	139.4	-0.6
300.0	170.0	168.6	-1.4
360.0	195.0	192.7	-2.3

<배기 온도곡선>

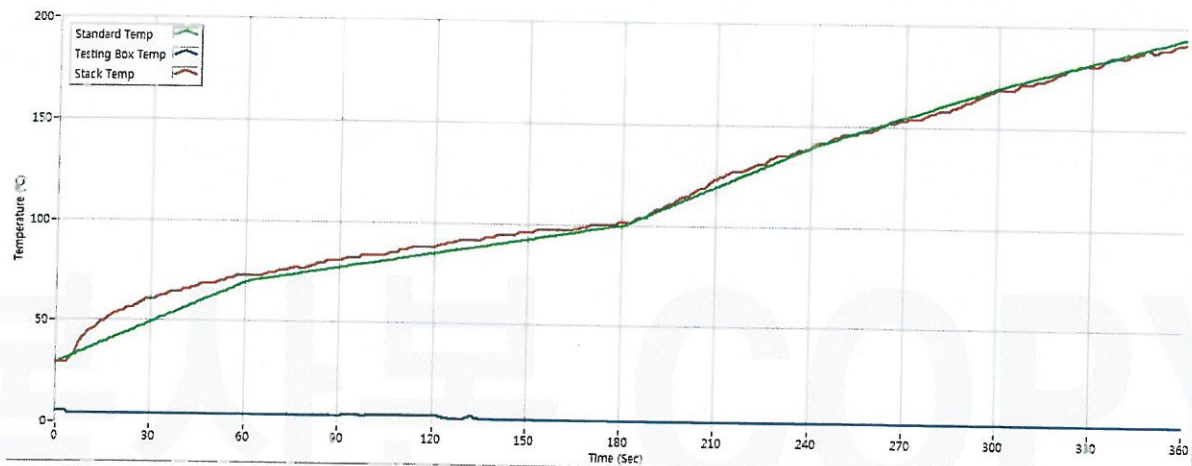

— 계속 —

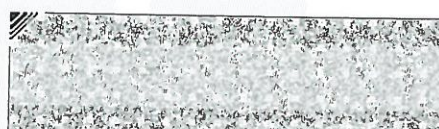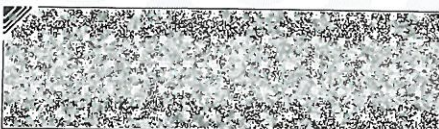

시험성적서


성적서번호 : CT18-120381

시험결과

시험체 번호 : No. 1

경과 시간 (s)	상자 온도 (°C)	측정 온도 (°C)
0.0	30.0	30.5
60.0	30.0	76.7
120.0	30.0	91.3
180.0	30.0	104.7
240.0	30.0	156.4
300.0	30.0	177.8
360.0	30.0	189.9




회전상자	정지시간
M1	14 min 59 s
M2	14 min 58 s
M3	14 min 59 s
M4	14 min 18 s
M5	14 min 51 s
M6	13 min 59 s
M7	14 min 59 s
M8	14 min 59 s
평균값	14 min 45 s
표준편차	00 min 22 s
행동정지시간	14 min 23 s

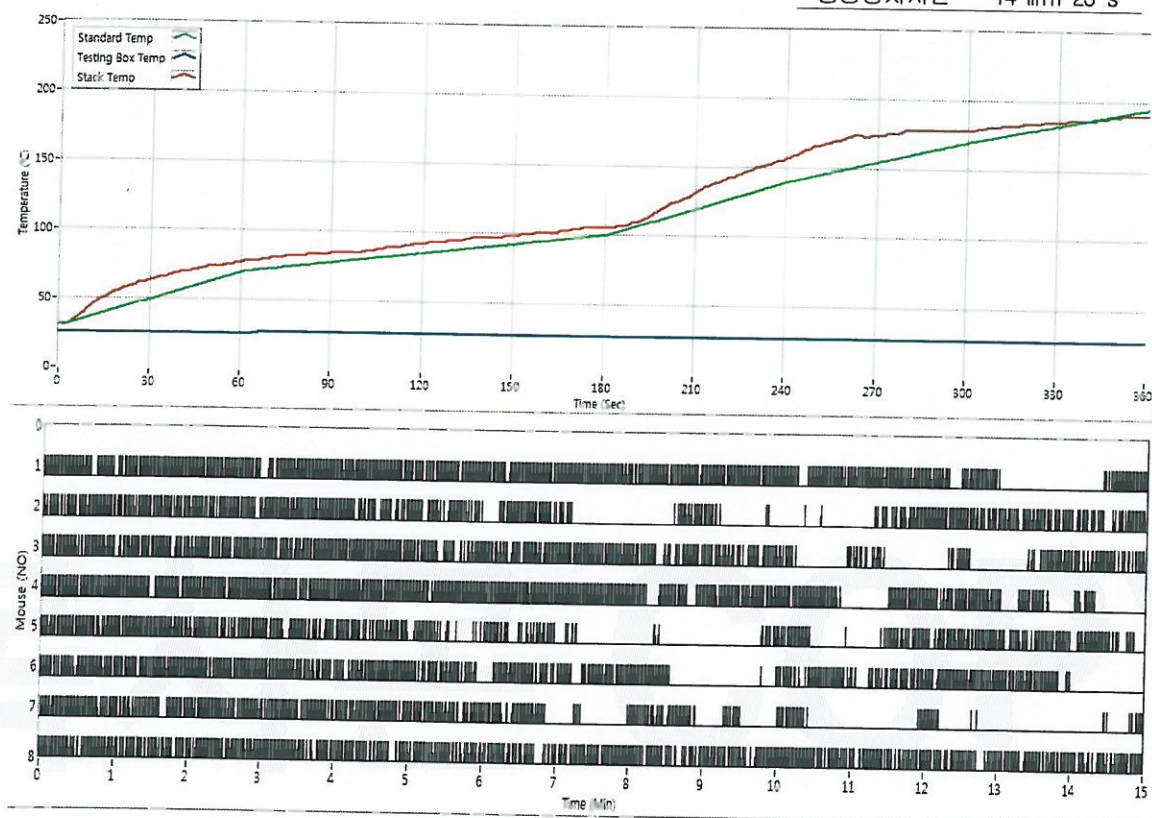

— 계속 —

총 6 페이지 중 5 페이지

양식QP-20-01-06(5)

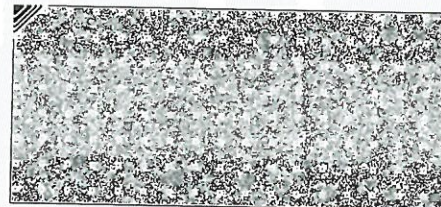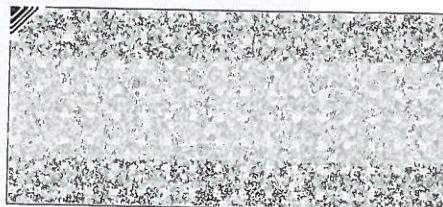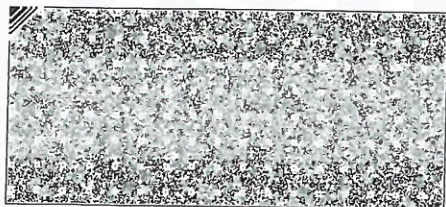

시험성적서


성적서번호 : CT18-120381

시험결과

시험체 번호 : No. 2

경과 시간 (s)	상자 온도 (℃)	측정 온도 (℃)
0.0	30.0	30.5
60.0	30.0	30.5
120.0	30.0	84.5
180.0	30.0	98.0
240.0	30.0	108.8
300.0	30.0	151.6
360.0	30.0	181.1

회전상자	정지시간
M1	14 min 59 s
M2	14 min 59 s
M3	14 min 31 s
M4	14 min 31 s
M5	14 min 59 s
M6	14 min 53 s
M7	14 min 59 s
M8	14 min 59 s
평균값	14 min 51 s
표준편차	00 min 12 s
행동정지시간	14 min 39 s

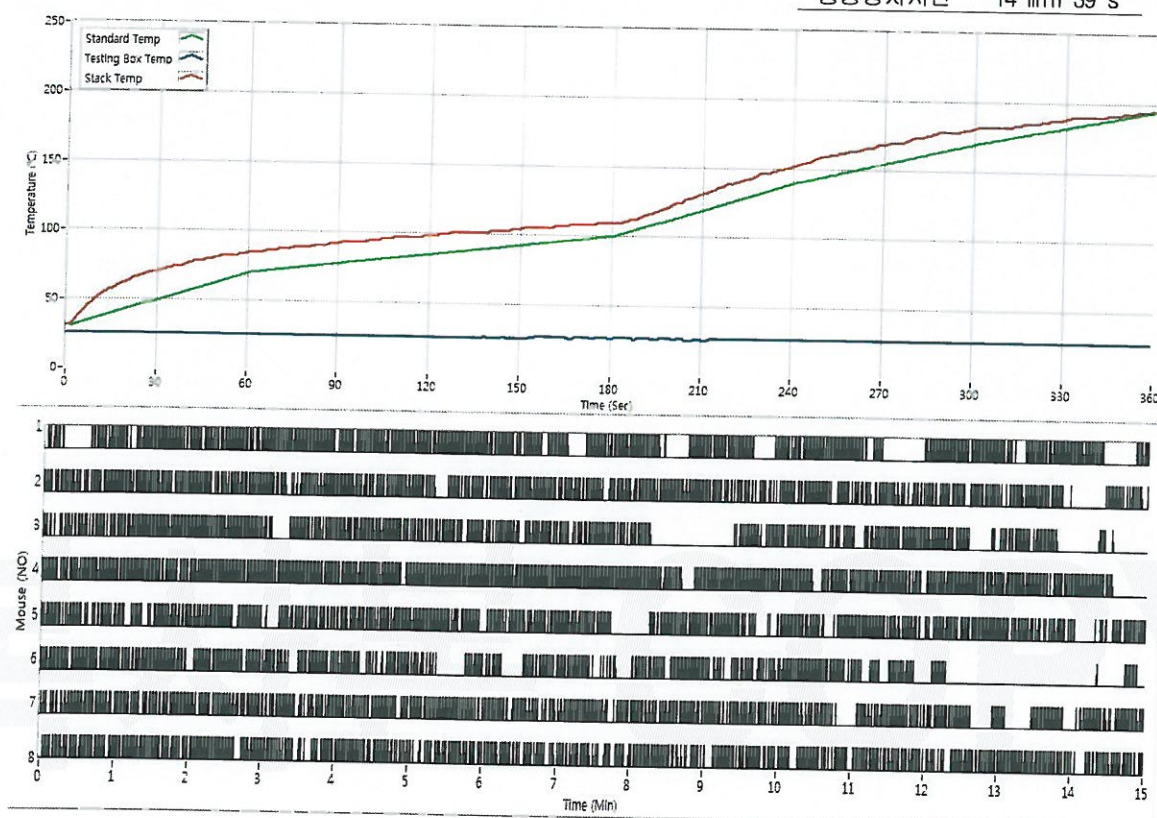

--- 이 하 여 백 ---

