



시험성적서

1. 성적서 번호 : QT25-08662K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 탑판넬주식회사
 - 주소 : 경기도 포천시 내촌면 소리개길 25 (음현리)
3. 시험기간 : 2025년 10월 02일 ~ 2025년 11월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 조달청 MAS 등록용
5. 시료명 : TPL-200G(TPL-200S)열경화성수지화장판
6. 시험방법
 - (1) KS M 3803:2019

확인	작성자 성명	변경일		기술책임자 성명	박영휘	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2025년 11월 14일


한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 11517 경기도 양주시 백석읍 권율로 1233 (홍죽리) ☎ (031)8089-5005

총 3페이지 중 1페이지

양식 TQP-12-01-03(1)

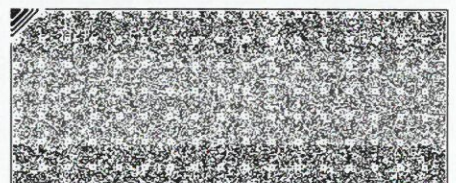


시험성적서

성적서번호 : QT25-08662K

7. 시험결과

1) TPL-200G(TPL-200S)열경화성수지화장판

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양(4.1.2 a)	-	(1)	결점없음		A
겉모양(4.1.2 b)	-	(1)	결점없음		
겉모양(4.1.2 c)	-	(1)	결점없음		
겉모양(4.1.2 d)	-	(1)	결점없음		
두께	mm	(1)	0.76	-	A
내광성-색차	ΔE^{*ab}	(1)	1.1		
내광성-외관판정	-	(1)	표면의 균열 등 결점이 발생하지 않음		
내오염성 - 홍차	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 커피	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 우유	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 1 % 요오드알코올 용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 식초	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 10 % 시트르산 수용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 가솔린	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 아세톤(공업용)	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 올리브유	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 10 % 암모니아수	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 크레용	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 구두약	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 염료	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 사무용 잉크	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 2 % 머큐로크롬 수용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 5 % 석탄산 수용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 산성아황산나트륨 수용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 송진	-	(1)	변화없음		
내마모성 - 마모량	g/(100회전당)	(1)	0.04		
내마모성 - 마모값	회	(1)	375		
치수 변화율 - 세로방향	%	(1)	0.0		
치수 변화율 - 가로방향	%	(1)	0.3		
치수 변화율 - 외관	-	(1)	결점없음		

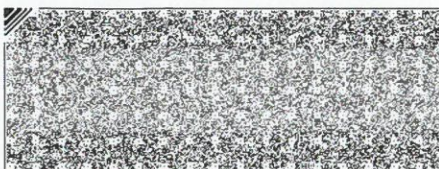

시험성적서

성적서번호 : QT25-08662K

내광성 시험 결과는 FITI시험연구원(접수번호:M255-25-03604, 발급일자:2025.10.24)에 의뢰한 시험결과임.

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85(만수동)

B : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3길 21

—— 끝 ——





시험성적서



1. 성적서 번호 : QT25-08663K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 탑판빌주식회사
○ 주소 : 경기도 포천시 내촌면 소리개길 25 (음현리)
3. 시험기간 : 2025년 10월 02일 ~ 2025년 10월 29일
4. 시험성적서의 용도 : 조달청 MAS 등록용
5. 시료명 : TPL-200G(TPL-200S)방수PB
6. 시험방법
(1) KS F 3104:2022

확인	작성자 성명	임종휘	기술책임자 성명	김형석
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 10월 29일




한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 (만수동) ☎ (032)460-5152

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

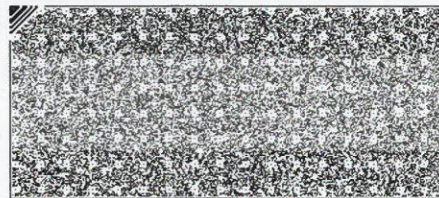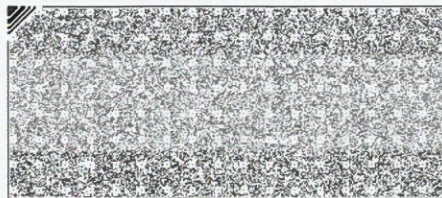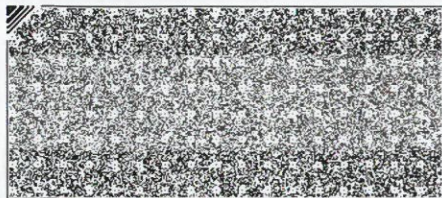

시험성적서





성적서번호 : QT25-08663K

7. 시험결과

1) TPL-200G(TPL-200S)방수PB

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
밀도 1	g/cm ³	(1)	0.75	(20 ± 1) °C, (55 ± 5) % R.H.	A
밀도 2	g/cm ³	(1)	0.74		
밀도 3	g/cm ³	(1)	0.74		
흡수율 1	%	(1)	8.7		
흡수율 2	%	(1)	8.6		
흡수율 3	%	(1)	8.6		
휨강도-가로방향 1	MPa	(1)	35.7		
휨강도-가로방향 2	MPa	(1)	38.6		
휨강도-가로방향 3	MPa	(1)	36.6		
휨강도-가로방향(평균)	MPa	(1)	36.9		
휨강도-세로방향 1	MPa	(1)	37.8		
휨강도-세로방향 2	MPa	(1)	36.3		
휨강도-세로방향 3	MPa	(1)	37.5		
휨강도-세로방향(평균)	MPa	(1)	37.2		
습윤시 휨강도(A 시험)-가로방향 1	MPa	(1)	18.9		
습윤시 휨강도(A 시험)-가로방향 2	MPa	(1)	20.2		
습윤시 휨강도(A 시험)-가로방향 3	MPa	(1)	20.1		
습윤시 휨강도(A 시험)-가로방향(평균)	MPa	(1)	19.8		
습윤시 휨강도(A 시험)-세로방향 1	MPa	(1)	17.7		
습윤시 휨강도(A 시험)-세로방향 2	MPa	(1)	17.7		
습윤시 휨강도(A 시험)-세로방향 3	MPa	(1)	19.4		
습윤시 휨강도(A 시험)-세로방향(평균)	MPa	(1)	18.3		
흡수두께 팽창률 1	%	(1)	4		
흡수두께 팽창률 2	%	(1)	4		
흡수두께 팽창률 3	%	(1)	2		
박리강도 1	MPa	(1)	0.62		
박리강도 2	MPa	(1)	0.61		

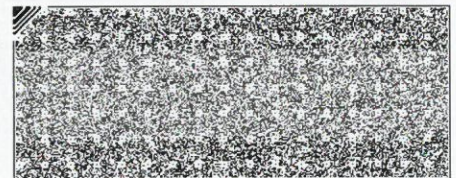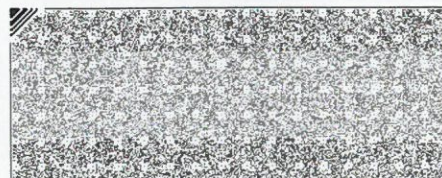

시험성적서



성적서번호 : QT25-08663K

박리강도 3	MPa	(1)	0.65	(20 ± 1) °C. (55 ± 5) % R.H.	A
나사못 유지력-평면 1	N	(1)	1 125		
나사못 유지력-평면 2	N	(1)	1 030		
나사못 유지력-평면 3	N	(1)	1 153		
나사못 유지력-측면 1	N	(1)	569		
나사못 유지력-측면 2	N	(1)	773		
나사못 유지력-측면 3	N	(1)	654		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85(만수동)

————— 끝 —————

KCL

복사본 COPY

COPY 복사본





시험성적서

1. 성적서 번호 : QT25-08664K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 탑판넬주식회사
 - 주소 : 경기도 포천시 내촌면 소리개길 25 (음현리)
3. 시험기간 : 2025년 10월 02일 ~ 2025년 11월 10일
4. 시험성적서의 용도 : 조달청 MAS 등록용
5. 시료명 : TPL-200G(TPL-200S)방수PB
6. 시험방법
 - (1) KS F 3104:2022
7. 시험결과
 - 1) TPL-200G(TPL-200S)방수PB

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
폼알데하이드 방출량 - 평균값	mg/L	(1)	0.1	-	A
폼알데하이드 방출량 - 최대값	mg/L	(1)	0.1		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85(만수동)

— 끝 —

확인	작성자 성명	변경일		기술책임자 성명	박영휘	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2025년 11월 10일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 11517 경기도 양주시 백석읍 권율로 1233 (홍죽리) ☎ (031)8089-5005

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

