



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT23-00541K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원[탑판넬(주)]
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 2층 환경인증실
3. 시험기간 : 2023년 05월 02일 ~ 2023년 05월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : TOPWALL WP8T 외 1건
6. 시험방법
 - (1) KS M 3803:2019
 - (2) 환경유해인자공정시험기준(국립환경과학원고시 제2022-6호, 2022.2.7.)

확인	작성자 성명	우정아	기술책임자 성명	노영진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 05월 26일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 11517 경기도 양주시 백석읍 권율로 1233 ☎ (031)8089-5001

총 4페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : KT23-00541K

7. 시험결과

1) TOPWALL WP8T

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양	-	(1)	결점없음	-	A
두께	mm	(1)	8.44		

2) TOPWALL WP8T(HPM)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
Pb	mg/kg	(2)	불검출 (검출한계 5)	-	B
Cd	mg/kg	(2)	불검출 (검출한계 5)		
Hg	mg/kg	(2)	불검출 (검출한계 2)		
Cr ⁶⁺	mg/kg	(2)	불검출 (검출한계 2)		
내오염성 - 홍차	-	(1)	변화없음		A
내오염성 - 커피	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 우유	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 1 % 요오드알코올 용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 식초	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 10 % 시트르산 수용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 가솔린	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 아세톤(공업용)	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 올리브유	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 10 % 암모니아수	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 크레용	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 구두약	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 염료	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 사무용 잉크	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 2 % 머큐로크롬 수용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 5 % 석탄산 수용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 산성아황산나트륨 수용액	-	(1)	변화없음		
내오염성 - 송진	-	(1)	변화없음		
내광성:외관판정	-	(1)	표면의 균열 등 결점이 발생하지 않음	-	C
내광성:색차	ΔE*ab	(1)	0.8		A
내마모성 - 마모량	g/(100회전당)	(1)	0.04		
내마모성 - 마모값	회	(1)	290		

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : KT23-00541K

치수 변화율 - 세로방향	%	(1)	0.2	-	A
치수 변화율 - 가로방향	%	(1)	0.7		
치수 변화율 - 외관	-	(1)	결점없음		
내충격성(낙구높이 : 100 mm)	-	(1)	이상없음		
인장 강도	MPa	(1)	98.2	(23 ± 2) °C, (50 ± 5) % R.H.	D

※ 내광성 시험결과는 FITI시험연구원에서 시험한 결과임.

주) CIE-D65, 10°C, 45/0 방식

측정기기 : SPECTROPHOTOMETER CM-2500c(KONICA MINOLTA)

기준시료 : 의뢰자 제시 시료

의뢰자 제시 시험편으로 시험하였음

내광전처리 조건

- 내광전처리 규격 : KS M 3332:2022

- 자외선 카본 아크등식 페이드오 미터

- 시험장비 : ATLAS Weather-O-Meter

- 블랙패널온도 : (63±3)°C

- 노출시간 : 48 h

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85


B : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동)

C : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 21

D : 인천광역시 남동구 소래로 628

시험성적서

성적서번호 : KT23-00541K

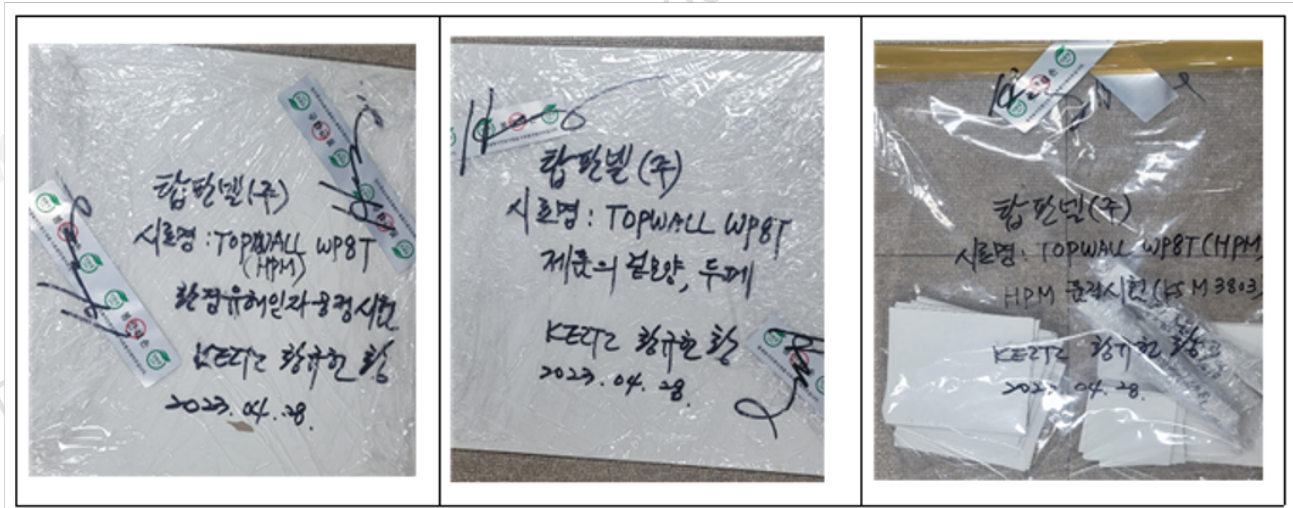

끝

총 4페이지 중 4페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.