

M74R2 - 12.11.2024


- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| - Změna R1=R7=R13=1K0           | (50559) |
| - Změna R2=R8=R14=220K          | (50756) |
| - Změna R4=R10=R16=5K1          | (50728) |
| - Změna R5=R11=R17=1K0          | (50559) |
| - Doplnění R31=56R              | (50709) |
| - Změna C1=C4=C7=10u            | (51625) |
| - Změna V1=V2=V3 NEOSadit       |         |
| - Změna R22=R26=R29=R30=R32=0R0 | (50678) |
| - Doplnění C20=C21=C22=47p      | (51568) |
| - Doplnění C7=10u               | (51674) |
| - Doplnění C8=10u               | (51636) |
| - Doplnění C9=10u               | (51623) |
| - Změna C10=C11=33n             | (51667) |
| - Změna L2                      | (56029) |
| - Změna L1=TPS709330Bv          | (55875) |

M74R3 - 19.12.2024

- Doplněny R33=R34=R35 NU0603 Neosadit (24038)
- Změna RJ45(X7) konektora na SMD typ (81247)
- Změna R29 na C24 (10n) (51625)

Organizace		MEa - Měřicí Energetické Aparáty, a.s.	
Přístroj		MEg74 - Senzor	
Jméno listu		Senzor	
Velikost A3	Jméno DPS	M74R3	
Datum: 19.12.2024		List	1 z 2

# M74R - roztrojení pro snimače k MEg74

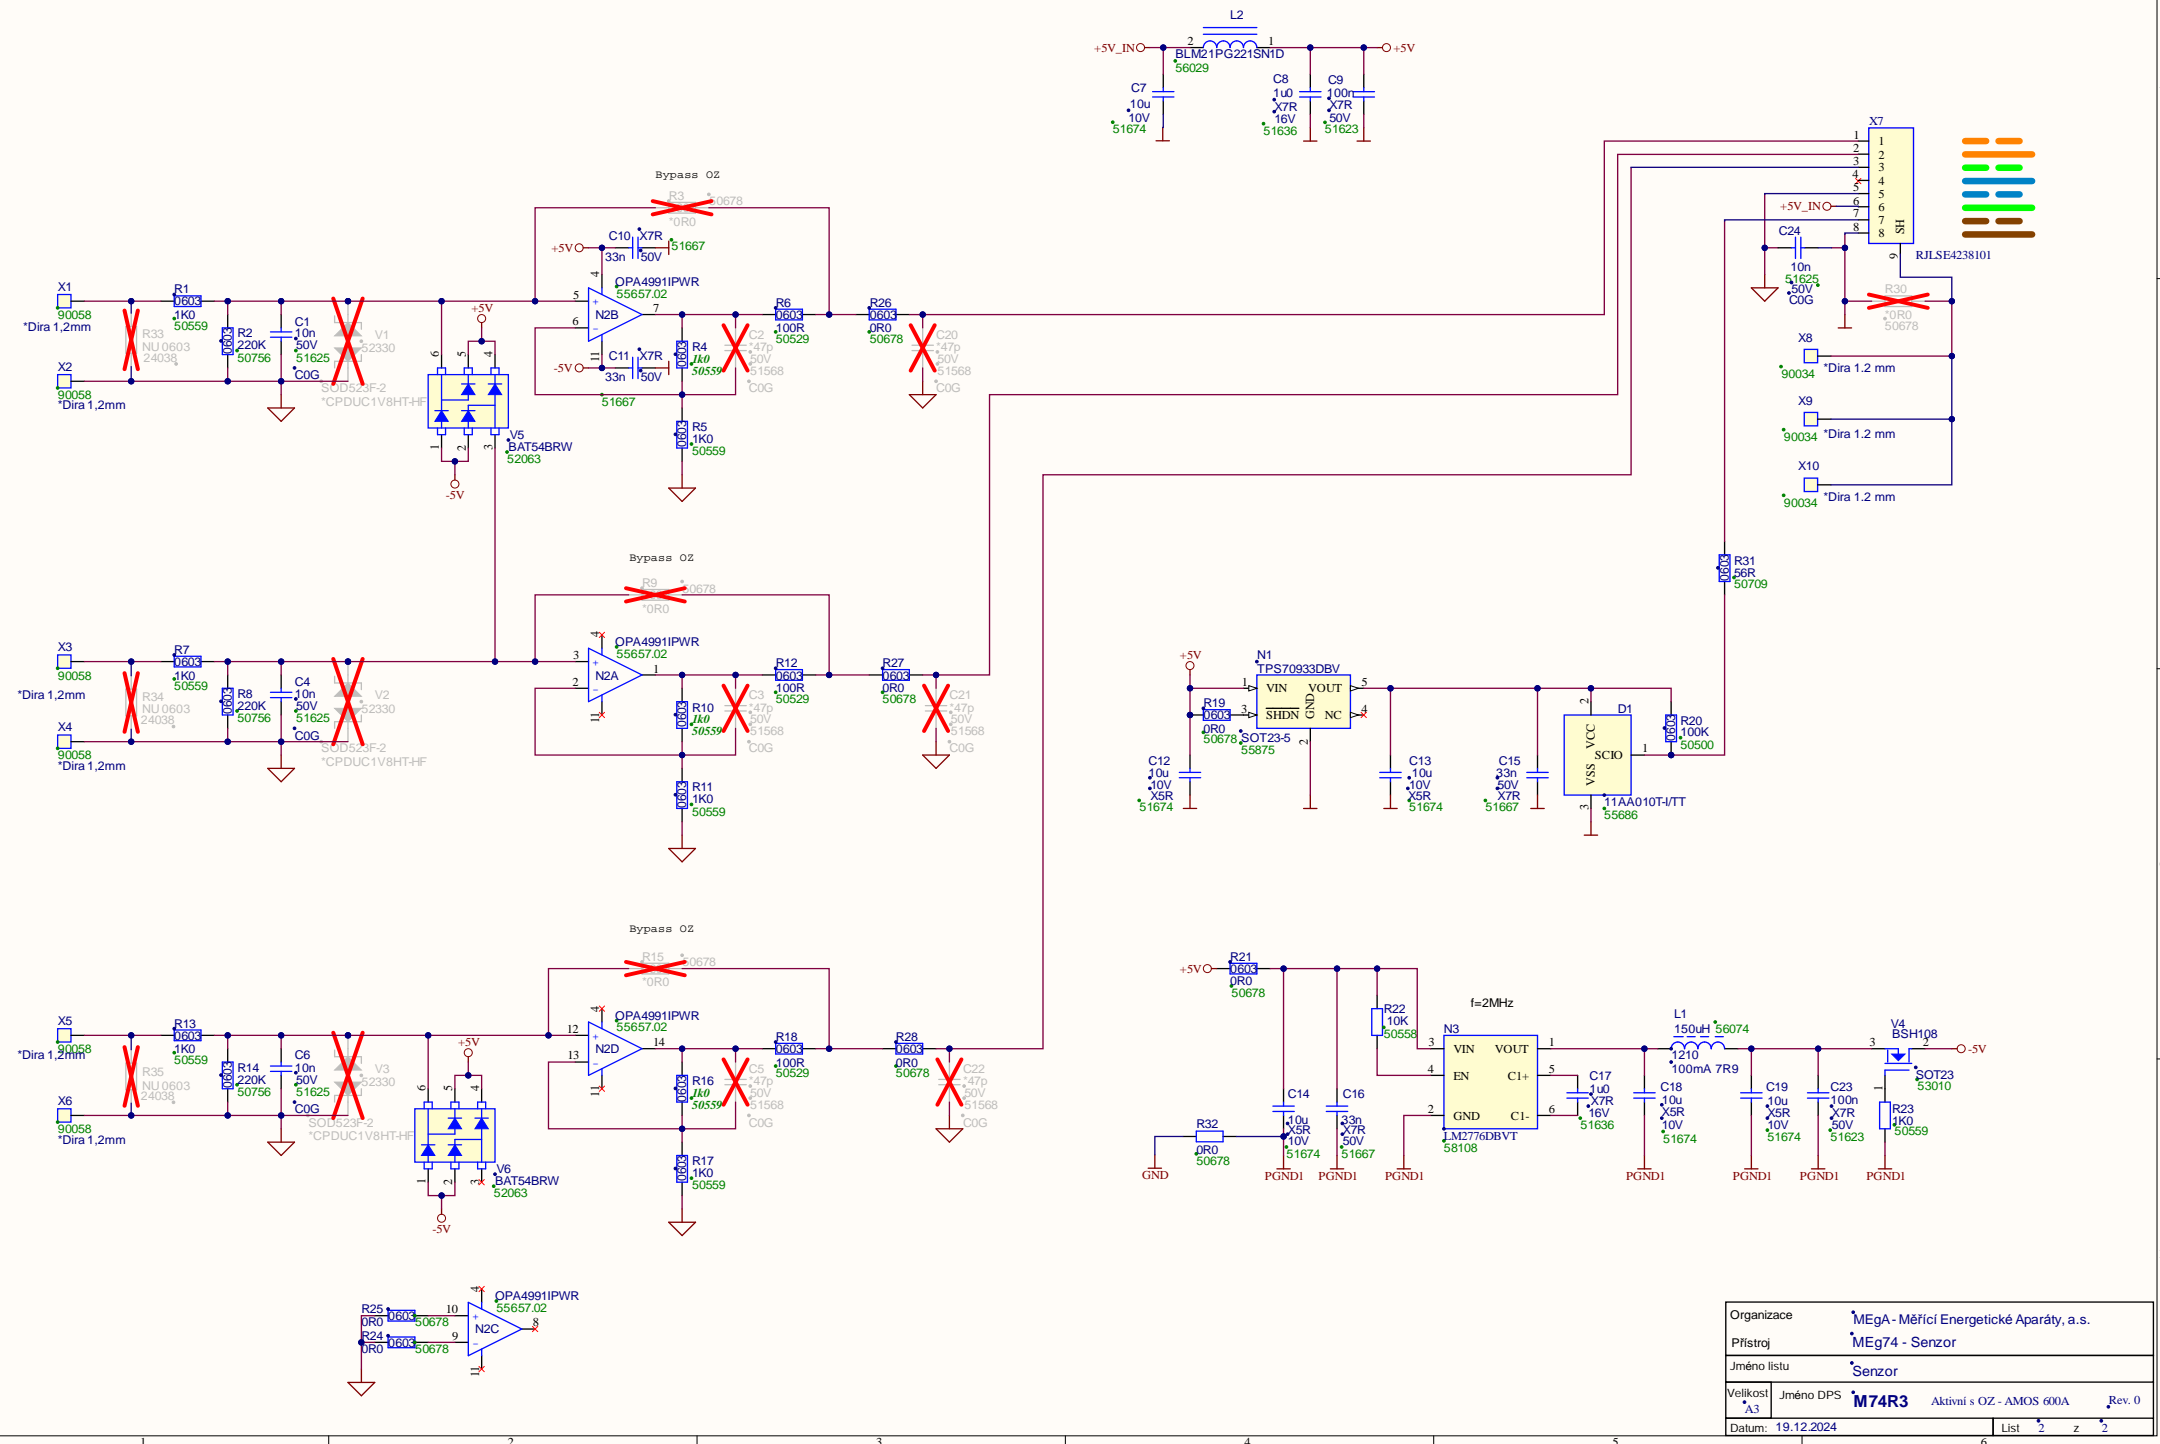

Organizace	MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a.s.				
Přístroj	MEg74 - Senzor				
Jméno listu	Senzor				
Velikost A3	Jméno DPS	M74R3	Aktivní s OZ - AMOS 600A	Rev. 0	
Datum:	19.12.2024	List	2	z	2