


Swisscondens - Regulierung swico el 05


Bei Heiztemperaturkorrektur:

Bitte ändern Sie nie zwei Werte miteinander.


Warten Sie nach einer Änderung immer einen Tag, bis Sie eine weitere Änderung vornehmen, damit sich Ihre Heizung einpegeln kann.

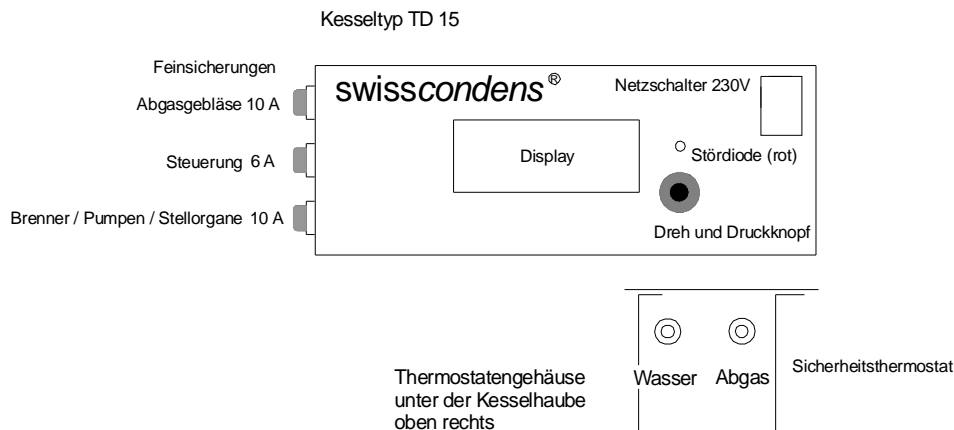

Kesseltyp TD 20, TD 20+, SC 40, SC 60, SC 70, SC 100, SC 150 (Regelung mit 4 Heizkreisen ab SC 60 möglich)

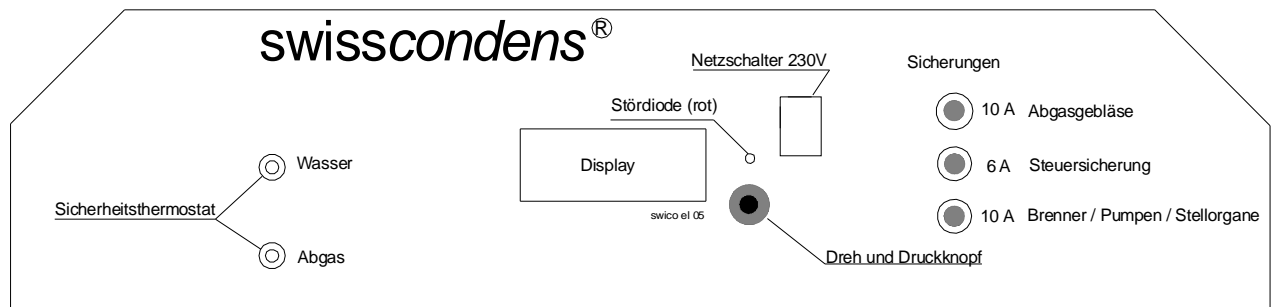

SC 250 Regelung mit 4 Heizkreisen = 2 Platinen und 2 Display

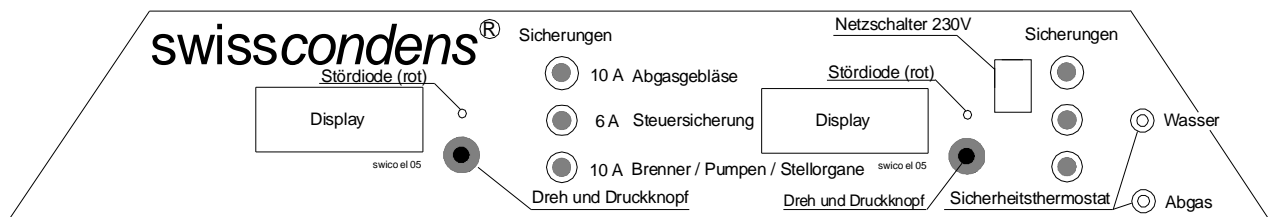

Erläuterungen:

Sicherheitsthermostat: Kesselwasser und Abgastemperatur

Display: Anzeige für Betriebszustand (Grundbild: Bedienerenebene - Info - Fachmannebene)

Alarme: Alarme = Diode leuchtet rot (siehe Alarmprotokoll und deren Behebung)

Dreh u. Druckknopf: Bedienerknopf für Einstellungen

Netzschalter: Ein und Aus Schalter

Sicherungen: Absicherung von Steuerung, Pumpen und Stellorgane