

جدول المصالح والمفاسد

تاریخ	موضوع	نوع	شماره
۱۳۹۵/۰۲/۰۱	مجلس شورای اسلامی	قانون	۱
۱۳۹۵/۰۲/۰۲	مجلس شورای اسلامی	قانون	۲
۱۳۹۵/۰۲/۰۳	مجلس شورای اسلامی	قانون	۳
۱۳۹۵/۰۲/۰۴	مجلس شورای اسلامی	قانون	۴
۱۳۹۵/۰۲/۰۵	مجلس شورای اسلامی	قانون	۵
۱۳۹۵/۰۲/۰۶	مجلس شورای اسلامی	قانون	۶
۱۳۹۵/۰۲/۰۷	مجلس شورای اسلامی	قانون	۷
۱۳۹۵/۰۲/۰۸	مجلس شورای اسلامی	قانون	۸
۱۳۹۵/۰۲/۰۹	مجلس شورای اسلامی	قانون	۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۰	مجلس شورای اسلامی	قانون	۱۰

جدول فسلح الاعدة الارضي + الاول

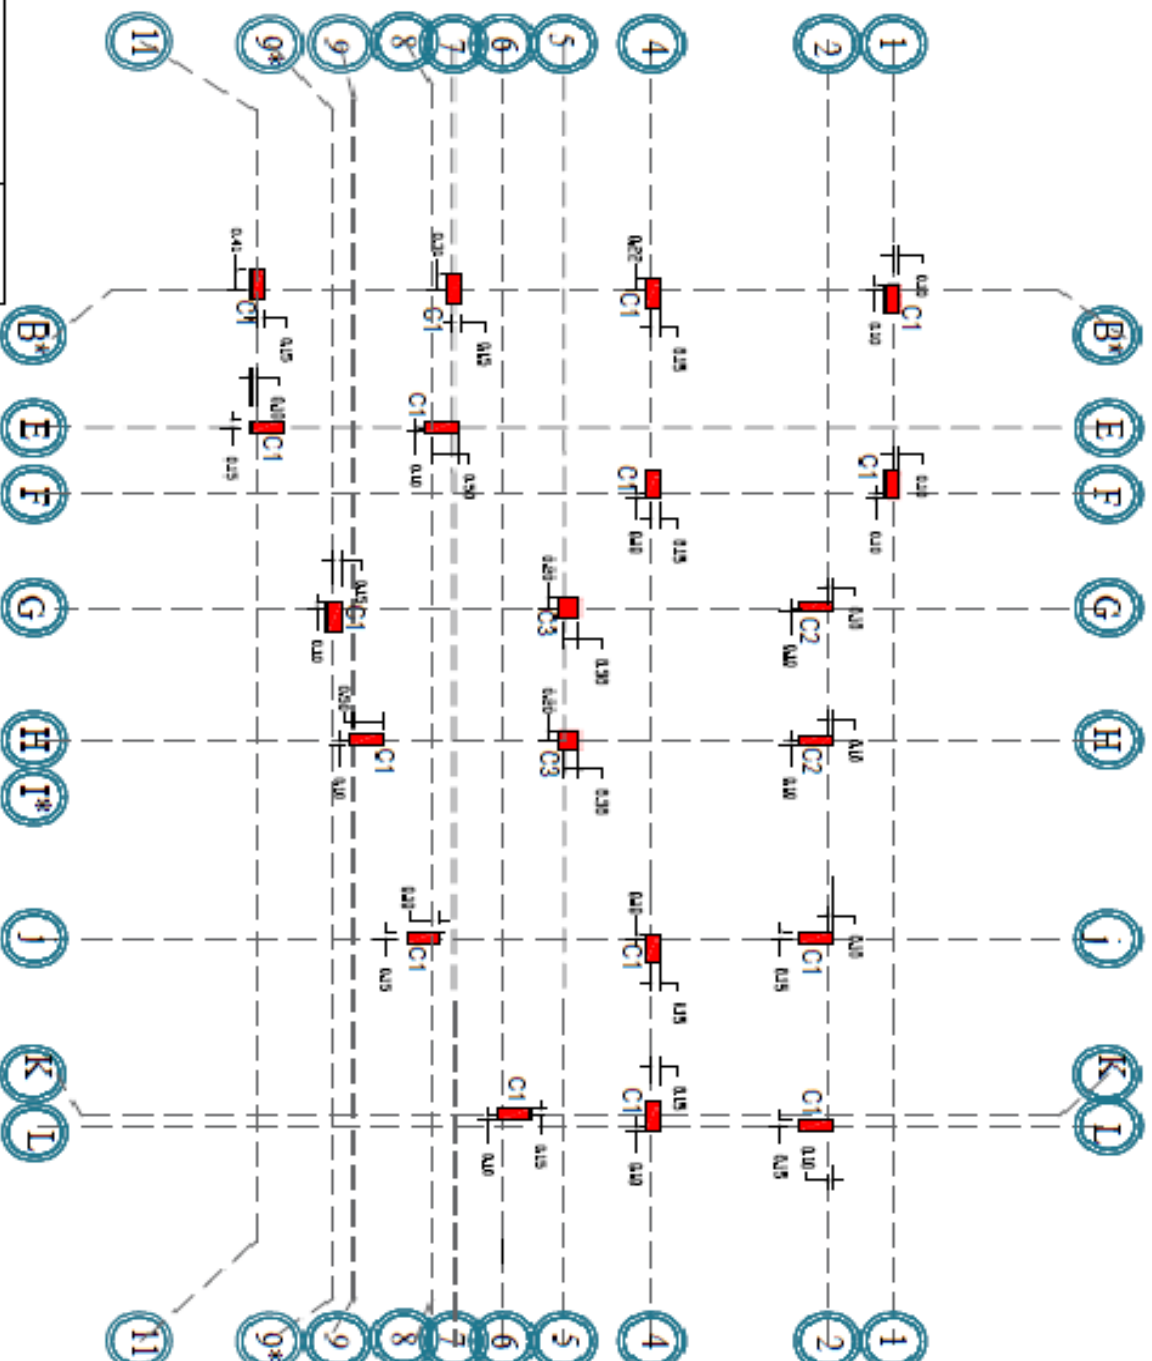
Cell No.	Lat. Long. Dist.	Altitude	Depth
	m 89572	154.10	60'20
	m 89572	154.8	60'20
	m 89572	159.8	30'30

جدول فہرست الاصل الاصلی

تعداد	میانگین	حداکثر	حداقل	میانگین
1498	50.20	50.20	50.20	C1
1498	50.20	50.20	50.20	C2
1498	50.20	50.20	50.20	C3

الملاحقات الإضافية

- 1- إجهاد ضغط الخرسانة يقل عن 350Kg/cm^2 or $30(\text{MPa})$
- 2- نوعية الحديد المستخدم لتسليح القواعد والأعمدة والجسور والباحات Grade:40
- 3- يجب أن يقل طول تسليح حديد التسليح عن 60 قطر الحديد المستخدم
- 4- يجب استخدام البسكويت مسماكة 2.5 سم لمضخ الخرسانة
- 5- يجب استخدام الهزاز للعمود الخرساني
- 6- تتخذ أول ثلاثة على بعد 5 سم من مستوى سطح المكتب
- 7- يجب تكثيف الكلافات اسطوا وأعلى الأعمدة بمنطقة ارتفاع العمود أو عرض العمود أيما أكبر يجب أن يثبت حديد القفل الكلاف مع قفص الاستقبال الزائدة لحديد السكاف
- 8- تنفيذ الأعمال بحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف

[illegible]

لوحة المحاور والأعمدة