МГТС

Разрешенные типы кабельных изделий для кабельной канализации ПАО МГТС

	Сертификат ТР ТС 004/2011	Пожарный сертификат ФЗ-123	Декларация Мин.связи
Провода и шнуры связи с металлическими ТПЖ: **Примечание!** Кабельные изделия выпущенные строго по стандартам и ТУ, разработанным до 2009 года не подразумевают исполнений "нг" и т.п. по ГОСТ 31565-2012 (см. закладки "Обозначения" и "Не рекомендованные").	Не рекомендованы		
Сигнальные кабели для охранных сигнализаций (ТУ 3581-001-39793330-2000 разработано "ТПД Паритет" и согласованно с ВНИИКП) (пример обозначения: Кабель КСПВ 2х0,40 ТУ 3581-001-39793330-2000; Кабель КСПЭВПГнг(А)-HF 4х2х0,75 мм.кв. ТУ 3581-001-39793330-2000)	Обязателен	–	Обязателен
Коаксиальные и комбинированные кабели:	Под действие ТР ТС 004/2011 подпадают изделия рассчитанные на работу при напряжении: 1. От 50 до 1000 в (включительно) переменного тока 2. От 75 до 1500 в (включительно) постоянного тока		
Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения (ГОСТ Р 53880-2010) (пример обозначения: Кабель ТВКМ-9,0-2333-33нг(С)-LS-А+ ТУ*; Кабель ТВКА-4,8-4111m-В ТУ*)	В зависимости от напряжения, См. ТР ТС 004/2011	Обязательно при отсутствии Сертификата ТР ТС 004/2011	Обязателен
Кабели радиочастотные (серия стандартов ГОСТ 11326.Х-78) (пример обозначения: Кабель РК 50-4-11 ГОСТ (ТУ)*; Кабель РК 75-44-15-Б ГОСТ (ТУ)*)	В зависимости от напряжения, См. ТР ТС 004/2011	Обязательно при отсутствии Сертификата ТР ТС 004/2011	Обязателен
Кабели коаксиальные (выпущенные по ТУ завода)	В зависимости от напряжения, См. ТР ТС 004/2011	Обязательно при отсутствии Сертификата ТР ТС 004/2011	Обязателен
Кабели коаксиальные иностранного производства (условные обозначения обычно согласно устаревшей спецификации США, RG обозначает Radio Guide, № к конкретному типу кабеля)	В зависимости от напряжения, См. ТР ТС 004/2011	Обязательно при отсутствии Сертификата ТР ТС 004/2011	Обязателен
Для систем аналогового видеонаблюдения с одновременным подключением питания и передачи видеосигнала (ТУ 3588-028-39793330-2014 разработано "ТПД Паритет" и согласованно с ВНИИКП) (пример обозначения: КВК-П-1,5фнг(А)-HF 2х0,50 ТУ 3588-028-39793330-2014; КВК-В-2Энг(А)-LSLTx 2х0,50 ТУ 3588-028-39793330-2014)	Обязателен	–	Обязателен
Кабели связи с металлическими ТПЖ:			
Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи (ГОСТ Р 54429-2011) (пример обозначения: F/UTP Cat 5 PE 10х2х0,51 ТУ*; SF/FTP Cat 7 ZH нг(С)-HF 4 х 2х 0,58 ТУ*)	Обязателен	–	Обязателен
Кабели связи симметричные низкочастотные со сплошной полиэтиленовой изоляцией. (условное обозначение согласно ТУ производителя)	Обязателен	–	Обязателен
Иные типы кабелей магистральных низкочастотных. (конструкции описаны в ТУ ВНИИКП, перечень ТУ и характеристик кабелей см. "Изделия кабельные. Информационно-технический сборник", Москва ОАО ВНИИКП, Том 2, Часть 1)	Обязателен	–	Обязателен
Оптические кабели связи:			
Магистральные оптические кабели связи. (условные обозначения согласно ТУ используемых производителем)	–	Обязателен	Обязателен
Оптические кабели связи для прокладки в грунт (условные обозначения согласно ТУ, используемых производителем)	–	Обязателен	Обязателен
Оптические кабели бронированные стальной лентой (условные обозначения согласно ТУ, используемых производителем)	–	Обязателен	Обязателен
Кабель оптический межэтажный распределительный. (условные обозначения согласно ТУ, используемых производителем)	–	Обязателен	Обязателен
Кабель оптический с дополнительным питанием (для обеспечения питанием удаленных объектов) (условные обозначения согласно ТУ используемых производителем)	Обязателен	–	Обязателен
Муфты:			
Муфты медные соединительные, все типы.	Обязателен	–	Обязателен
Муфты оптические соединительные, все типы	–	–	Обязателен

Условные обозначения кабельных изделий по пожарной опасности

Условное обозначение кабельных изделий, указывающее на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения впервые были введены стандартом ГОСТ Р 53315-2009, принятом 18.02.2009. Все стандарты (ГОСТ, ОСТ) и технические условия (ТУ), введенные до этой даты, а также кабели, выпущенные за рубежом, не имеют в условных обозначениях данной информации. Получить данные о пожарной опасности этих кабельных изделий можно только из сертификата соответствия (Сертификата на соответствие ТР ТС 004/2011 – для кабельных изделий с медными жилами, рассчитанными на напряжение более 50 и 75 В, и в пожарном сертификате для всех остальных кабельных изделий).

ГОСТ Р 53315-2009 отменен с 1 января 2014 года, взамен требуется использовать ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
Согласно ГОСТ 31565-2012, в обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:

- нг(А F/R) - показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория А F/R);
- нг(А) - показатель пожарной опасности ПРГП 1б (категория А);
- нг(В) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория В);
- нг(С) - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория С);
- нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).

Показатели пожарной опасности введены НПБ 248-97* «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний» и продублированы в тексте ГОСТ 31565-2012.

Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения (класс пожарной опасности указывается в сертификате). Оранжевым помечены типы кабельных изделий и пожарной опасности, которые недопустимо устанавливать в закрытые кабельные канализации:

Испол.	Обозначение	Расшифровка типа	Класс пожарной опасности	Преимущественная область применения
Не использовать в кабельной канализации	Без обозначения	Кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке	О1.8.2.5.4	Для **одиночной прокладки** в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
	нг(А F/R)	Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке	П1а.8.2.5.4	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в **открытых** кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок
	нг(А)		П1б.8.2.5.4	
	нг(В)		П2.8.2.5.4	
	нг(С)		П3.8.2.5.4	
	нг(D)		П4.8.2.5.4	
Можно использовать в кабельной канализации	нг(А F/R)-LS	Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением	П1а.8.2.2.2	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
	нг(А)-LS		П1б.8.2.2.2	
	нг(В)-LS		П2.8.2.2.2	
	нг(С)-LS		П3.8.2.2.2	
	нг(D)-LS		П4.8.2.2.2	
	нг(А F/R)-HF	Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении	П1а.8.1.2.1	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
	нг(А)-HF		П1б.8.1.2.1	
	нг(В)-HF		П2.8.1.2.1	
	нг(С)-HF		П3.8.1.2.1	
	нг(D)-HF		П4.8.1.2.1	
	нг(А F/R)-FRLS	Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением	П1а.7.2.2.2	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
	нг(А)-FRLS		П1б.7.2.2.2	
	нг(В)-FRLS		П2.7.2.2.2	
	нг(С)-FRLS		П3.7.2.2.2	
	нг(D)-FRLS		П4.7.2.2.2	
	нг(А F/R)-FRHF	Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении	П1а.7.1.2.1	
	нг(А)-FRHF		П1б.7.1.2.1	
	нг(В)-FRHF		П2.7.1.2.1	
	нг(С)-FRHF		П3.7.1.2.1	
	нг(D)-FRHF		П4.7.1.2.1	
	нг(А F/R)-LSLTx	Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения	П1а.8.2.1.2	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
	нг(А)-LSLTx		П1б.8.2.1.2	
	нг(В)-LSLTx		П2.8.2.1.2	
	нг(С)-LSLTx		П3.8.2.1.2	
	нг(D)-LSLTx		П4.8.2.1.2	
	нг(А F/R)-HFLTx	Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения	П1а.8.1.1.1	
	нг(А)-HFLTx		П1б.8.1.1.1	
	нг(В)-HFLTx		П2.8.1.1.1	
	нг(С)-HFLTx		П3.8.1.1.1	
	нг(D)-HFLTx		П4.8.1.1.1	
	нг(А F/R)-FRLSLTx	Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения	П1а.7.2.1.2	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
	нг(А)-FRLSLTx		П1б.7.2.1.2	
	нг(В)-FRLSLTx		П2.7.2.1.2	
	нг(С)-FRLSLTx		П3.7.2.1.2	
	нг(D)-FRLSLTx		П4.7.2.1.2	
	нг(А F/R)-FRHFLTx	Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения	П1а.7.1.1.1	
	нг(А)-FRHFLTx		П1б.7.1.1.1	
	нг(В)-FRHFLTx		П2.7.1.1.1	
	нг(С)-FRHFLTx		П3.7.1.1.1	
	нг(D)-FRHFLTx		П4.7.1.1.1	

Примеры условных обозначений кабелей

(**зеленым цветом** помечены исполнения кабеля в условных обозначениях)
Коаксиальные кабели для сетей кабельного телевидения выпущенный по ГОСТ Р 53880-2010: ТВКМ-9,0-2333-33**нг(С)-LS**-А+ ТУ*
Кабель для систем аналогового видеонаблюдения с одновременным подключением питания: КВК-В-2Э**нг(А)-LSLTх** 2х0,50 ТУ 3588-028-39793330-2014

Как маркер в условных обозначениях можно считать маленькие буквы "нг", которые относятся к пожарному исполнению кабеля и не используются в современных обозначениях (после 2009 года) для иных целей. Далее будет одна из комбинаций из таблицы выше.

Для устаревших марок и кабелей иностранного производства класс пожарной опасности требуется искать в сертификате соответствия. Необходимо убедиться, что сертификат относиться к указанным кабельным изделиям, для отечественных кабелей в сертификате должны указываться ТУ, те же что и на кабеле. Должно полностью совпадать название производителя и место (страна) производства. Кабель должен быть выпущен в период действия сертификата. Для кабелей иностранного производства, полное совпадение марки, названия производителя, страны производства (Сертификаты не выдают на несколько стран).

Ниже представлены бланки сертификатов Евразийского экономического союза и Таможенного союза (использовались ранее). Информация и марке кабеля указывается в поле "Продукция". Класс пожарной опасности указывается в поле "Дополнительная информация"

В большинстве случаев "Пожарный сертификат" требуется если изделие не подпадает под ТР ТС 004/2011.

Марки кабельных изделий (для примера условных обозначений), не предназначенные для прокладки в кабельной канализации				
Марки кабельных изделий	Не предназначены по конструкции	Для одиночной прокладке или горючие	Силовые, запрещено прокладывать с кабелями связи	Примечание
Кабели питания: **Примечание!** Кабельные изделия выпущенные строго по стандартам и ТУ, разработанным до 2009 года не подразумевают исполнений "нг" и т.п. по ГОСТ 31565-2012.				
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ (ГОСТ 31996-2012) (пример обозначение: Кабель ВВГнг(А)-LS 370ос+135ос(N)-1 ТУ*)			X	
Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В (ГОСТ 31947-2012) (пример обозначения: Кабель КуГВВнг(А)-LS 3х25 ТУ*; Провод ПуВ — Т 1х2,5 ТУ*)	X		X	
Кабели силовые для нестационарной прокладки (ГОСТ 24334-2020; ранее ГОСТ 24334-80) (пример обозначения: Кабель КГ 1х25 450/750—2 ТУ*; Кабель КГВэнг(А)-LS 3х2,5 300/500—3 ТУ*)	X		X	
Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В (ГОСТ 7399-97; часто выпускается по ТУ) **ГОСТ 7399-97 не используется совместно с ГОСТ 31565-2012.** Кабельные изделия по ГОСТ 7399-97 не для стационарной прокладки в зданиях!!! (пример обозначения: ПВС 3·0,75 ГОСТ 7399-97; ШОГ-С-1,7 ГОСТ 7399-97) Для выпущенных строго по ГОСТ 7399-97 в условных обозначениях ТУ не указывается, только в паспорте!!!	X	X	X	
Кабели силовые с резиновой изоляцией (ГОСТ 433-73) (пример обозначения: Кабель ВРГ-Т 3х150 — 660 ГОСТ 433-73) Для выпущенных строго по ГОСТ 433-73 в условных обозначениях ТУ не указывается, только в паспорте!!!		нет данных	X	Пожарную опасность смотреть в паспорте на кабель и Сертификате соответствия
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи (ГОСТ 839-2019, ранее ГОСТ 839-80) (пример обозначения: Провод АС 150/34 ГОСТ 839-2019) Для выпущенных строго по ГОСТ 839-2019 в условных обозначениях ТУ не указывается, только в паспорте!!!	X	Без изоляции и оболочки	X	Для использования только на столбах с изоляторами
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи (ГОСТ 31946-2012) (пример обозначения: Провод СИП-2 3х70+1х95+2х25—0,6/1 ТУ*)	X	X	X	Для использования только на столбах
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) Ограниченное действие в РФ с 01.01.2011. **ТОЛЬКО для МО РФ!!!** (пример обозначения: Кабель ПВГ 3х35+1х16—1 ГОСТ 16442-80) Для выпущенных строго по ГОСТ 16442-80 в условных обозначениях ТУ не указывается, только в паспорте!!!		нет данных	X	Пожарную опасность смотреть в паспорте на кабель и Сертификате соответствия
Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок (ГОСТ 6323-79 (СТ СЭВ 587-87) Ограниченное действие в РФ с 01.01.2011. **ТОЛЬКО для МО РФ!!!** (пример обозначения: ПВ3 2,5 Ж ГОСТ 6323-79; АППВ 2 х 2,5 ГОСТ 6323-79) Для выпущенных строго по ГОСТ 6323-79 в условных обозначениях ТУ не указывается, только в паспорте!!!	X	нет данных	X	Пожарную опасность смотреть в паспорте на кабель и Сертификате соответствия
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно (ГОСТ Р 55025-2012) (пример обозначения: Кабель ПвПу-Т 1х70мк/16 — 35 ТУ*; Кабель ПвПнг(А)-HF 1х800мк/35 — 35 ТУ*)			X	
Кабели выпущенные по ТУ, общие требования к которым соответствует международным стандартам IEC 60227 или IEC 60245.			X	Пожарную опасность смотреть в паспорте на кабель и Сертификате соответствия
Иностранные кабели выпущенные по стандартам EN или DIN VDE, общие требования к которым соответствует международным стандартам IEC 60227 или IEC 60245.			X	Пожарную опасность смотреть в паспорте на кабель и Сертификате соответствия
Провода и шнуры связи с металлическими ТПЖ: **Примечание!** Кабельные изделия выпущенные строго по стандартам и ТУ, разработанным до 2009 года не подразумевают исполнений "нг" и т.п. по ГОСТ 31565-2012.				
Шнуры телефонные плоские спиральные, линейно-спиральные и линейные (ТУ 16.К71-112-91 от ВНИИКП) (пример обозначения: ШТПЛ - 4А «Ч» ТУ 16.К71-112-91)	X			

Марки кабельных изделий (для примера условных обозначений), не предназначенные для прокладки в кабельной канализации				
Марки кабельных изделий	Не предназначены по конструкции	Для одиночной прокладке или горючие	Силовые, запрещено прокладывать с кабелями связи	Примечание
Провода с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой для полевой связи (ТУ16-505.221-78) (пример обозначения: Провод П-274М ТУ16-505.221-78; Провод П-268 ТУ16-505.221-78)	X	X		Кабельное изделие для полевой связи
Кабели и провода связи. Полевые кабели дальней связи (ТУ16-505.293-81) (пример обозначения: Кабель П-296М 500 ТУ16-505.293-81)	X	X		Кабельное изделие для полевой связи
* Кабельные изделия с условным обозначениями П-"и номер" -- это изделия обычно изначально военного назначения времен СССР, буква "П" в названии обозначает проект. Они не удовлетворяют современным гражданским требованиям к кабелям для прокладки в кабельную канализацию, используют горючие материалы, и их конструкция предусматривает не стационарное (временное) использование на открытой местности.				
Провод кроссовый станционный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (ТУ 16.К71-80-90) (пример обозначения: Провод ПКСВ 3х0,5 ТУ 16.К71-80-90)	X			
Сигнальные кабели для охранных сигнализаций (ТУ 3581-001-39793330-2000 разработано "ТПД Паритет" и согласованно с ВНИИКП) (пример обозначения: Кабель КСПВ 2х0,40 ТУ 3581-001-39793330-2000; Кабель КСПЭВПГнг(А)-HF 4х2х0,75 мм.кв. ТУ 3581-001-39793330-2000)	X			

Особенности пожарной сертификации в РФ (по ФЗ-123)

Важно: Если кабельное изделие подпадает под ТР ТС 004/2011 (См. закладку “Рекомендованные”), то дополнительно Пожарный Сертификат на него не требуется!!!

Общий вид бланка пожарного сертификата был разработан на основании приказа Минпромэнерго от 22 марта 2006 г. N 53. Он представляет собой бланк формата А4, снабженный степенями защиты. В 20-х годах стали выдавать сертификаты без бланка с QR кодом. Подлинность можно проверить через него.

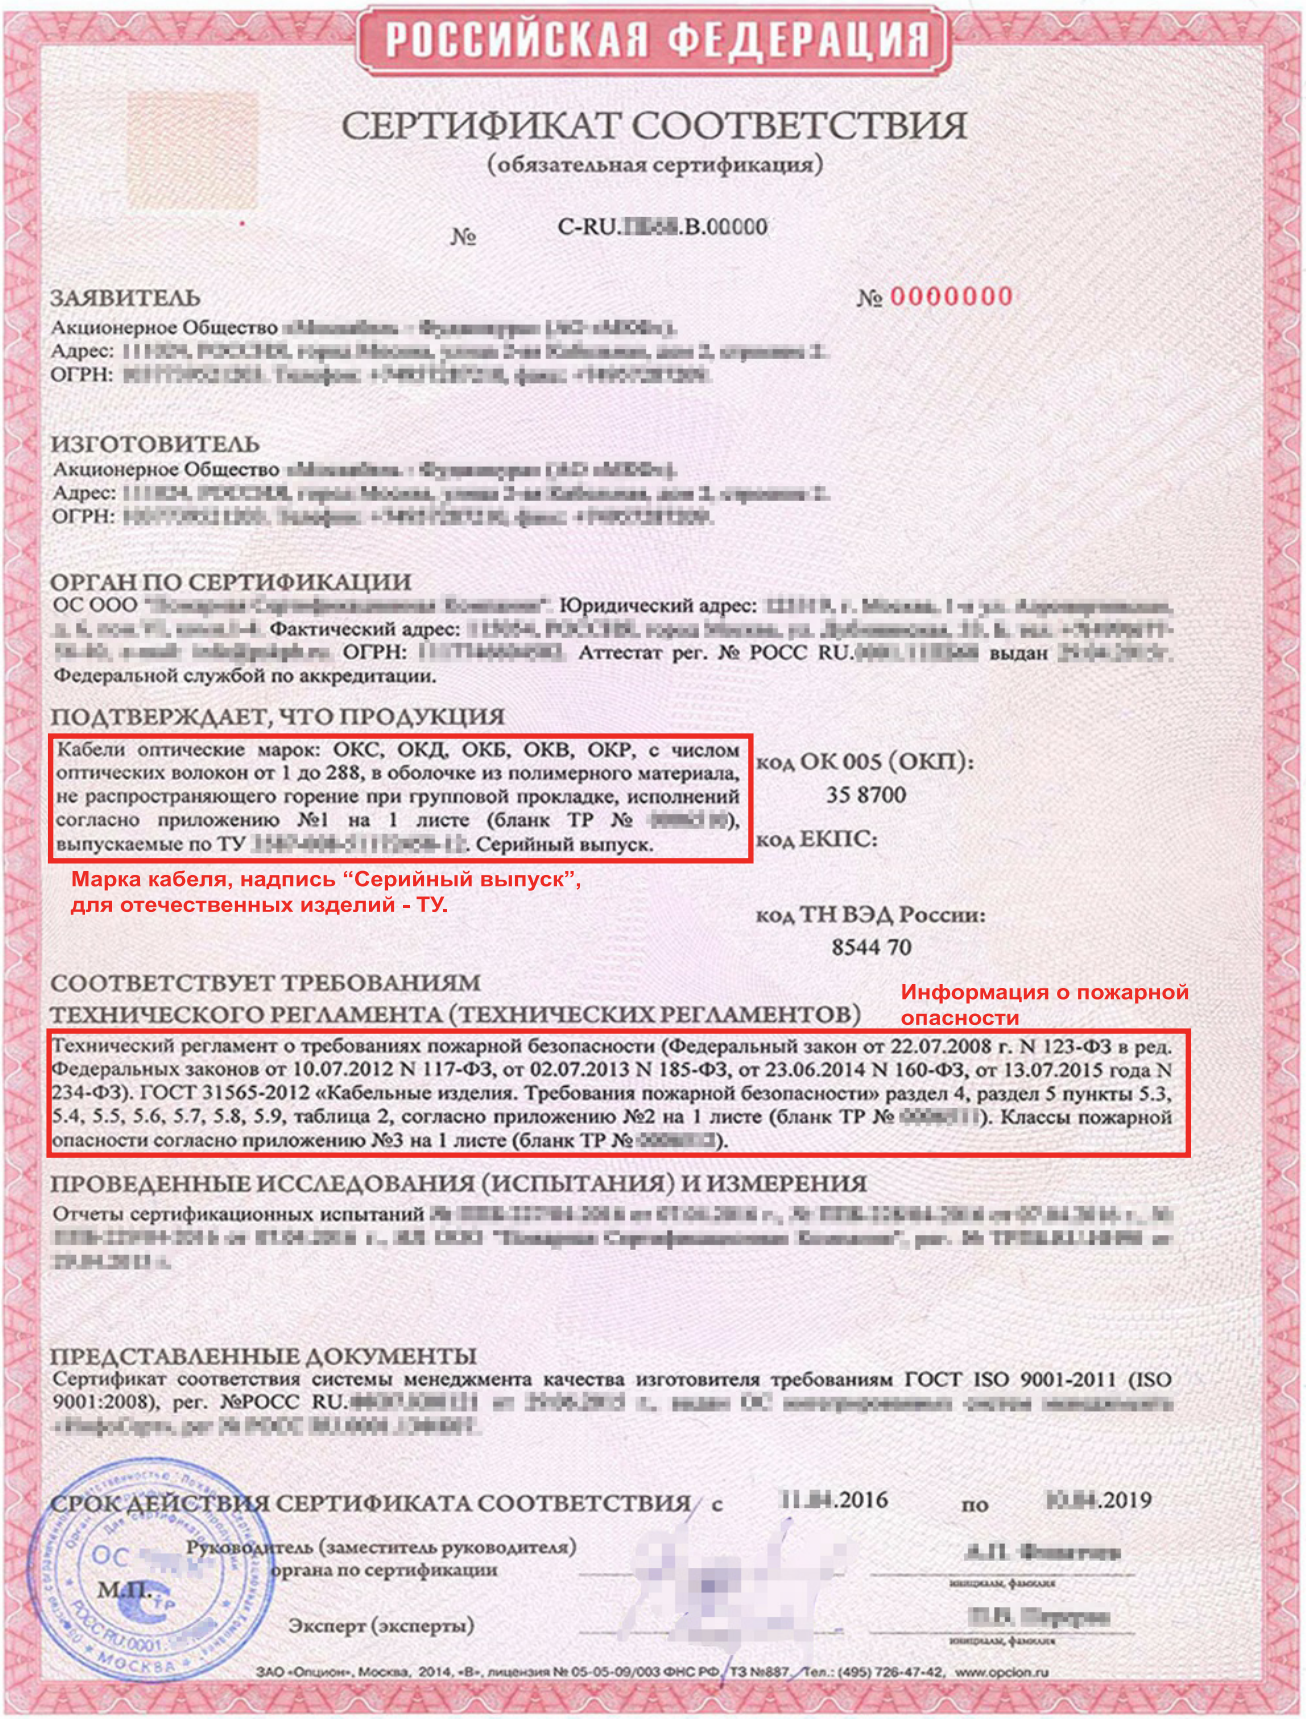

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.[illegible].B.00000

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0000000
Акционерное Общество [illegible]
Адрес: [illegible]
ОГРН: [illegible]

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное Общество [illegible]
Адрес: [illegible]
ОГРН: [illegible]

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС ООО [illegible]. Юридический адрес: [illegible]. Фактический адрес: [illegible]. ОГРН: [illegible]. Аттестат рег. № РОСС RU.[illegible] выдан [illegible] Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Кабели оптические марок: ОКС, ОКД, ОКБ, ОКВ, ОКР, с числом оптических волокон от 1 до 288, в оболочке из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, исполнений согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № [illegible]), выпускаемые по ТУ [illegible]. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 35 8700
код ЕКПС:

Марка кабеля, надпись “Серийный выпуск”, для отечественных изделий - ТУ.

код ТН ВЭД России: 8544 70

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Информация о пожарной опасности

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» раздел 4, раздел 5 пункты 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, таблица 2, согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР № [illegible]). Классы пожарной опасности согласно приложению №3 на 1 листе (бланк ТР № [illegible]).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчеты сертификационных испытаний [illegible]

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), рег. №РОСС RU.[illegible]

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.04.2016 по 10.04.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации [illegible] А.П. Фомичев
инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) [illegible] П.В. Петров
инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887, Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Пример сертификата на оптические кабели с полями, где указана информация о кабельных изделиях (обведено красным)

В России основным нормативно-правовым актом в данной области является Федеральный Закон № 123-ФЗ, принятый Государственной Думой 04.07.2008 г. (далее – ФЗ № 123). С 01.03.2023 г. документ вступил в силу с изменениями и дополнениями. ФЗ № 123 – это национальный технический регламент, устанавливающий нормы пожаробезопасности на территории РФ.
Перечень продукции, на которую в обязательном порядке необходимо оформлять пожарный сертификат, был утвержден Постановлением Правительства РФ №241 от 17.03.2009. И отменен Постановлением Правительства РФ №1034 от 11.07.2020. Начиная с **01.01.2021** перечня продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, **НЕТ**.
А подлежит или не подлежит обязательной сертификации продукция определяется по п. 4 ст. 145 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года):
4. Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.

Для кабельных изделий прошедших процедуру сертификации до 01.01.2021:
В списке продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (с изменениями на 30 октября 2018 года)

Электрические кабели - кабели (не распространяющие горение, огнестойкие). Из ТН ВЭД 8544 .. … .

“8544
Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями:”

Из выше сказанного: до 01.01.2021 на кабельные изделия с ТН ВЭД 8544 .. … ., не попавшие под ТР ТС 004/2011 можно было получить Сертификат пожарной безопасности ФЗ-123 (обязательная сертификация). В случае иного (фактически не совсем корректного) кода ТН ВЭД, или после 01.01.2021 в обязательной сертификации производителю/поставщику кабельных изделий **могло быть отказано.**
Подлинность и статус Сертификатов пожарной безопасности ФЗ-123 (обязательная сертификация) можно проверить на ресурсе: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate
Срок действия пожарного сертификата:

“Срок действия сертификата зависит от схемы, по которой сертифицировалась продукция.
Сроки действия для продукции, выпускаемой серийно и сертифицированной по схемам:
2с – не более 1 года;
3с – не более 3 лет;
4с и 5с – не более 5 лет (с возможностью продления на основании положительного результата инспекционного аудита и протокола испытаний).
Для партии продукции или единичного изделия (сертификация по схемам 6с и 7с) срок действия сертификата будет равен сроку годности (службы) продукции. Если срок службы изготовителем не установлен, то сертификат действителен в течение 1 года.”

Особенности Сертификатов ТР ТС 004/2011

“Под действие ТР ТС 004/2011 подпадают изделия, рассчитанные на работу при напряжении:
1. От 50 до 1000 в (включительно) переменного тока
2. От 75 до 1500 в (включительно) постоянного тока”

Ниже представлены бланки сертификатов Евразийского экономического союза и Таможенного союза (использовались ранее). Оформление бланков может незначительно отличаться, в зависимости от серии. Для подтверждения подлинности сертификата необходимо проверить его на сайте: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate

№ бланка и содержание также можно сверить на сайте.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЕАС
№ ТС
Серия RU
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАЯВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств:
КОД ТН ВЭД ТС 6813810009
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламе
транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, с
в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксп
СРОК ДЕЙСТВИЯ С ПО
М.П.
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЕАС
№ ЕАЭС
Серия KZ № CCCCCCC
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАЯВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ПРОДУКЦИЯ
Информация о изделии, марка целиком, № ТУ
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожарная информация, ГОСТ 31565-2012 с №№ пунктов
СРОК ДЕЙСТВИЯ с по ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
М.П.
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Информация и марке кабеля указывается в поле “Продукция”. Класс пожарной опасности указывается в поле “Дополнительная информация”

Например, возможный вариант заполнения поля “Дополнительная информация” для кабелей нг(А)-HF. К пожарной информации относиться ГОСТ 31565-2012 и указание пунктов, на которые производилась проверка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

МГТС

Форма декларации Минкомсвязи

Современная форма декларации утверждена Приказом Минкомсвязи России «Об утверждении формы декларации о соответствии средств связи» №228 от 29.07.2015
Декларация заполняется на обычной бумаге, без бланка. Внизу ставиться обязательно печать организации, зарегистрировавшей декларацию (вначале это было Федеральное Агентство Связь, после 2021 года, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), штамп с номером и подпись. С начала пандемии COVID 19 массово стала применяться цифровая подпись. Цифрового реестра, работающего в режиме реального времени для деклараций нет! На сайте Министерства данные заполняются с задержкой в несколько месяцев.
https://opendata.digital.gov.ru/registry/declarations/

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: **Акционерное общество** [redacted]
наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии
[redacted]
адрес места нахождения заявителя
тел.: [redacted]
телефон, факс, адрес электронной почты
Государственная регистрационная палата, свидетельство № [redacted]
Московская регистрационная палата, свидетельство № [redacted]
ИНН [redacted], ОГРН [redacted]
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))
в лице **генерального директора** [redacted],
должность, Ф.И.О. представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии
действующего на основании Устава АО [redacted]
заявляет, что **Кабель связи комбинированный с оптическими волокнами и медными жилами КСПП ОККМ,** технические условия 1У [redacted]
наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий
[redacted]
адрес места нахождения изготовителя
соответствует требованиям
«Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон» утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.04.2006 г. № 47 (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный № 7772)
наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи
и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

Марка кабеля

Нормативный документ

2. Назначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи комбинированный с оптическими волокнами и медными жилами КСПП ОККМ (далее – кабель) предназначен для применения на единой сети электросвязи Российской Федерации. Кабель прокладывается в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах.
Емкость коммутационного поля: не выполняет функции системы коммутации.
Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:

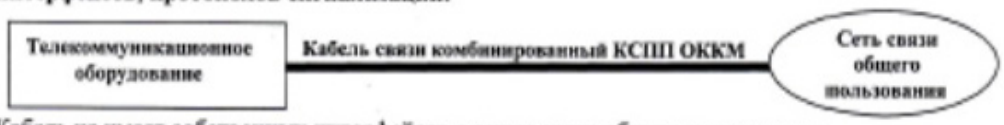

Кабель не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.
Выполняемые функции: передача оптических сигналов и обеспечение питания низковольтного оборудования.
Версия программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует.
Комплектность: в комплект поставки входит одна строительная длина кабеля на барабане или в бухте, паспорт на кабель со штампом ОТК.
Конструкция:
Кабель имеет центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка в полиэтиленовой оболочке (или без нее). Вокруг силового элемента скручены медные токопроводящие жилы в полиэтиленовой изоляции, оптические модули со свободно уложенными оптическими волокнами (ОВ) и кордели заполнения (при необходимости). Внутримодульное пространство заполнено гидрофобным компаундом. Поверх скрутки наложена водоблокирующая лента или

Генеральный директор [redacted]

межмодульное пространство заполнено гидрофобным компаундом, внутренняя оболочка из полиэтилена (или без нее), водоблокирующая лента, алюмополимерная лента (или без нее), бронепокров из стальной гофрированной ленты и наружная оболочка из полиэтилена. Допускается изготовление оболочки кабеля из полиэтилена, не распространяющего горение при одиночной или групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с пониженным дымо- и газовыделением. В кабеле используются одномодовые ОВ стандартов G.652.D, G.653, G.654, G.655 или многомодовые ОВ стандарта G.651. Общее количество ОВ в кабеле – до 96.

Оптические характеристики:

Коэффициент затухания одномодовых ОВ:
(размеры сердцевина/оболочка 9/125 мкм) - на длине волны 1310 нм не более 0,35 дБ/км,
на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/км;

Коэффициент затухания многомодовых ОВ:
(размеры сердцевина/оболочка 50/125 мкм) - на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
на длине волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км;
(размеры сердцевина/оболочка 62,5/125 мкм) - на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
на длине волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км.

Электрические характеристики:

Электрическое сопротивление изоляции оболочки между бронепокровом и землей (водой) не менее 2000 МОм·км. Сопротивление изоляции между токопроводящими жилами и бронепокровом не менее 10000 МОм·км.

Кабель выдерживает испытательное напряжение 20 кВ постоянного тока или 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 с между металлической броней и землей (водой).

Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:

Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70°С.

Кабель устойчив: к растягивающим усилиям от 1,0 до 3,5 кН, к ударам от 20 до 50 Дж, к раздавливающим усилиям от 0,3 до 1,0 кН/см, к воздействию 20 циклов изгибов на угол ±90° с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля, к воздействию 10 циклов осевых закручиваний на угол ±360° на длине 4±0,2 м.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

3. Декларация принята на основании протокола испытаний № [redacted] на кабель связи комбинированный с оптическими волокнами и медными жилами КСПП ОККМ (программное обеспечение отсутствует), выданного АО «ССКТБ-ТОМАСС» (аттестат аккредитации № ИЦ-05-10 выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия не ограничен, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.09.2015) и протокола испытаний [redacted]

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на 1 (одном) листе

4. Дата принятия декларации [redacted]
число, месяц, год

Декларация действительна до [redacted]
число, месяц, год

М.П.

подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

И.О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № Д-ОККБ-[redacted]

Штамп о регистрации

5. Сведения о регистрации декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи

М.П.

подпись уполномоченного представителя Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

И.О. Фамилия

Пример декларации Минсвязи на оптический кабель. Красным помечены поля, на которые надо обращать внимание.