附件三、加入系統作業程序流程

1. 依循

依本要點第十四條第一項訂定。

第十四條第一項：

除本公司另有規定外，電力系統參與者應向本公司權責單位申請加入系統，其申請程序與事項如下，並訂定加入系統作業程序流程於本要點附件三。

2. 目的

本附件之目的為說明設備加入系統之程序，供各系統參與者遵循。加入系統相關申請資料格式請參考作業程序。

3. 範疇

(1) 調度單位；

(2) 調度中心，包含：中央調度中心、區域調度中心、配電調度中心；

(3) 發電業；

(4) 輸配電業；

(5) 自用發電設備設置者；

(6) 自備變電所用戶。

4. 加入系統作業程序流程

4.1 發電業電廠設備加入系統流程

4.1.1 適用時機

發電機組、電源線、開關場等廠高壓端設備之新設、增設或改善工程，於竣工後加入台電系統送電前，須依本事項辦理。

4.1.2 辦理程序

(1) 電源線、開關場

須於加入系統三十日前，提出「加入系統送電要求書」，併同擬加入設備之相關圖面、資料、「供電設備試驗合格聲明書」、『各項試驗合格表』及「電力調度電話與調度監控設備會驗申請書」等，向台電公司相關單位提出申請。超高壓、一次發電廠，送台電電力調度處審查(另影本送相關區營業處、超高壓變電所或區域調度中心備查)；二次發電廠，送所轄台電供電區營運處審查(另影本送相關區營業處、區域調度中心備查)；另「加入系統送電要求書」影本送區營業處、相關超高壓變電所或區域調度中心備查；配電發電廠，送所轄台電區營業處審查(另影本送配電調度中心備查)，經審核單位審查核可及現場勘查認可後送電日三天前通知發電業電廠，如作業流程圖(圖一)。


(2) 發電設備

須於加入系統三十日前，提出「加入系統送電要求書」，併同擬加入設備之相關圖面、資料、「供電設備試驗合格聲明書」、『各項試驗合格表』、『機組資訊公開同意書』等，向台電公司相關單位提出申請。超高壓、一次發電廠，送台電電力調度處審查(另影本送相關區營業處、超高壓變電所或區域調度中心備查)；二次發電廠，送所轄台電供電區營運處審查(另影本送相關區營業處、區域調度中心備查)；配電發電廠，送所轄台電區營業處審查(另影本送配電調度中心備查)，經審核單位審查核可及現場勘查認可後送電日三天前通知發電業電廠，如作業流程圖(圖一)。

(3) 若「供電設備試驗合格聲明書」無法依限提出，可俟供電設備試驗合格後補送審核單位，得先以「傳真」辦理，正本補送。

(4) 設備加入時如因施工或安全關係，須停止其他供電中之設備時，應依「停電工作」規定申請『停止要求書』，連同『加入系統送電要求書』一併辦理。

(5) 新、增設或改善之設備，若未依上述規定辦理者，或已辦理但未獲同意加入者，均不得加入台電系統。

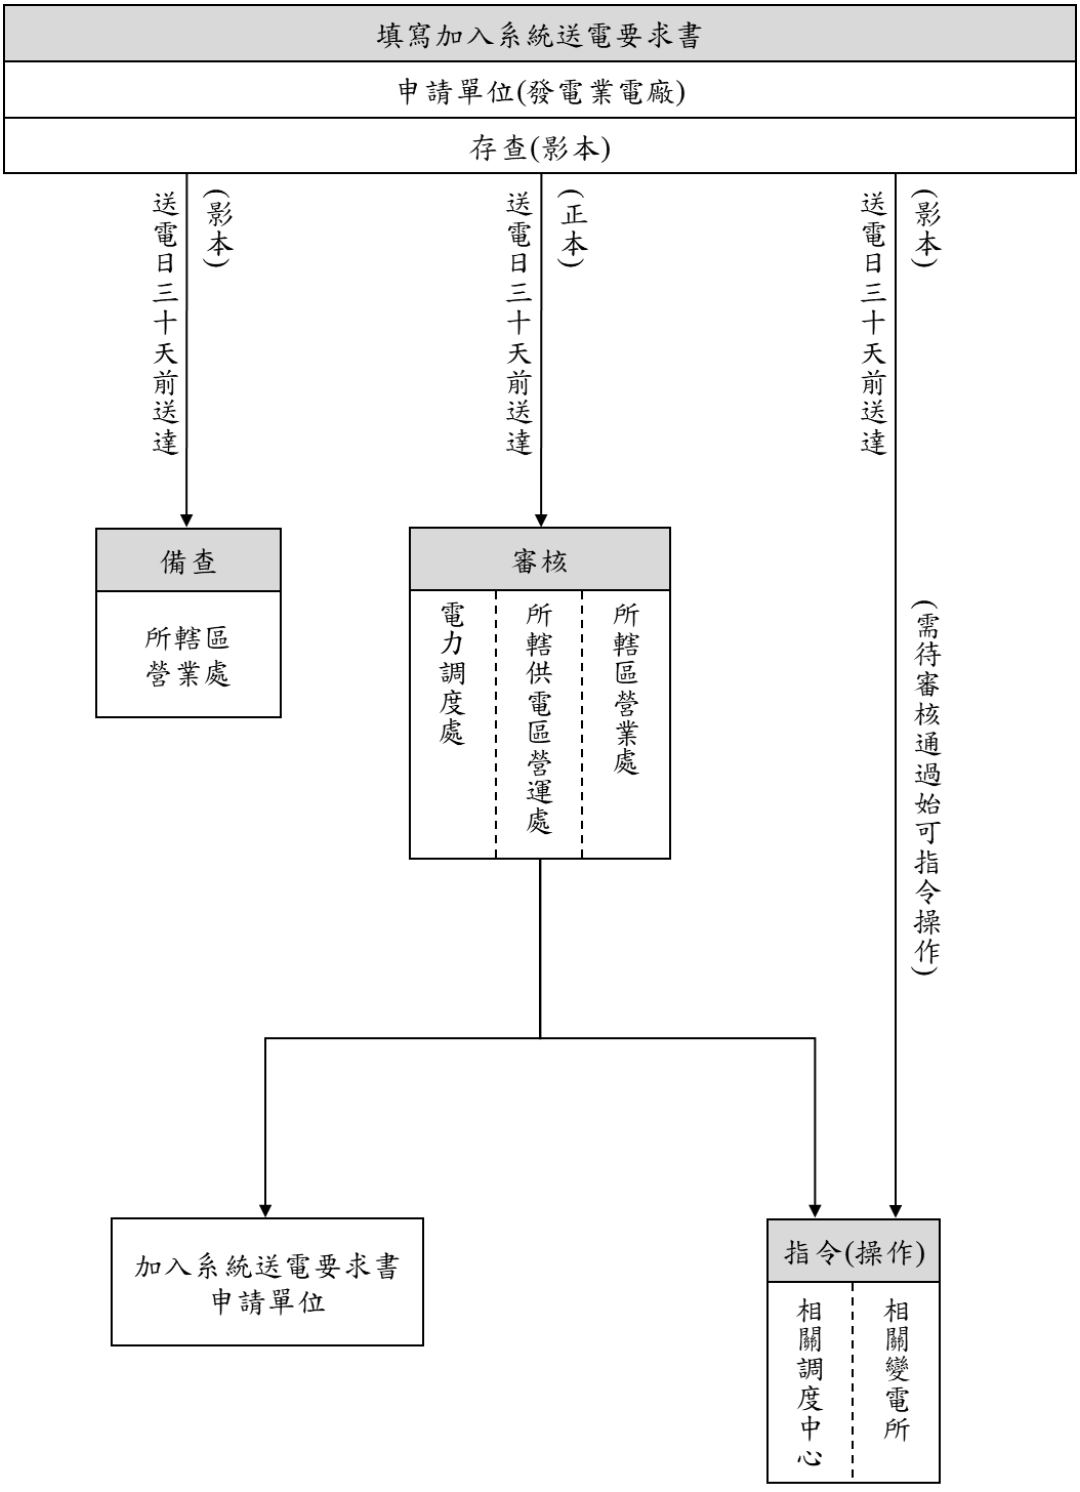

圖一 發電業電廠設備加入系統流程

4.1.3 加入系統日期之變更：

(1) 新、增設或改善設備加入台電系統，相關之配合工作或電力調度發生困難時，台電公司得洽請改期施行。

(2) 已核准之『加入系統送電要求書』，請求單位無法如期施行時，應將原因、延期日期通知台電審核單位；若超過一個月以上時，須另提出『加入系統送電要求書』，原要求書作廢。

(3) 加入台電系統過程中，因部分加入之設備發生異常而未能如期加入，倘該設備經修復後欲再次加入時，若期間超過一個月以上，須另提出『加入系統送電要求書』，原要求書作廢。

4.1.4 「加入系統操作順序表」之編擬

新、增設或改善設備加入台電系統前，發電業電廠應編擬「加入系統操作順序表」(內含短路試驗、變壓器遞升加壓試驗、併聯前系統狀況、停電區域、安全防範措施等)，於加入台電系統二星期前，送達台電相關調度單位審查。

4.2 再生能源設備加入系統流程

4.2.1 適用時機


電廠機組、光儲能系統、電源線、開關場等廠高壓端設備之新(增)設或改善工程，於竣工後加入台電系統送電前，須依本程序辦理。

4.2.2 辦理程序

(1) 電源線、開關場、光儲能系統

A. 於加入系統二十日前，電廠將擬加入設備、光儲能系統之相關圖面、資料、「供電設備試驗合格聲明書」、「各項試驗合格表」、「機組資訊公開同意書」及「光儲能系統加入系統資料提供一覽表」等並填寫「加入系統送電要求書」，一式三聯，向台電公司相關單位提出申請。

B. (甲聯)電廠存底。(乙聯)超高壓電廠送台電電力調度處(另送相關超高壓變電所、區域調度中心備查)；一、二次電廠送所轄台電供電區營運處審核(另送相關區域調度中心備查)；配電電廠送所轄台電區營業處審核(另影本送相關配電調度中心備查)。(丙聯)送所轄台電區營業處備查。其作業流程如圖二，經審核單位審查認可後，送電日三天前將審核結果通知電廠及相關調度中心或變電所。

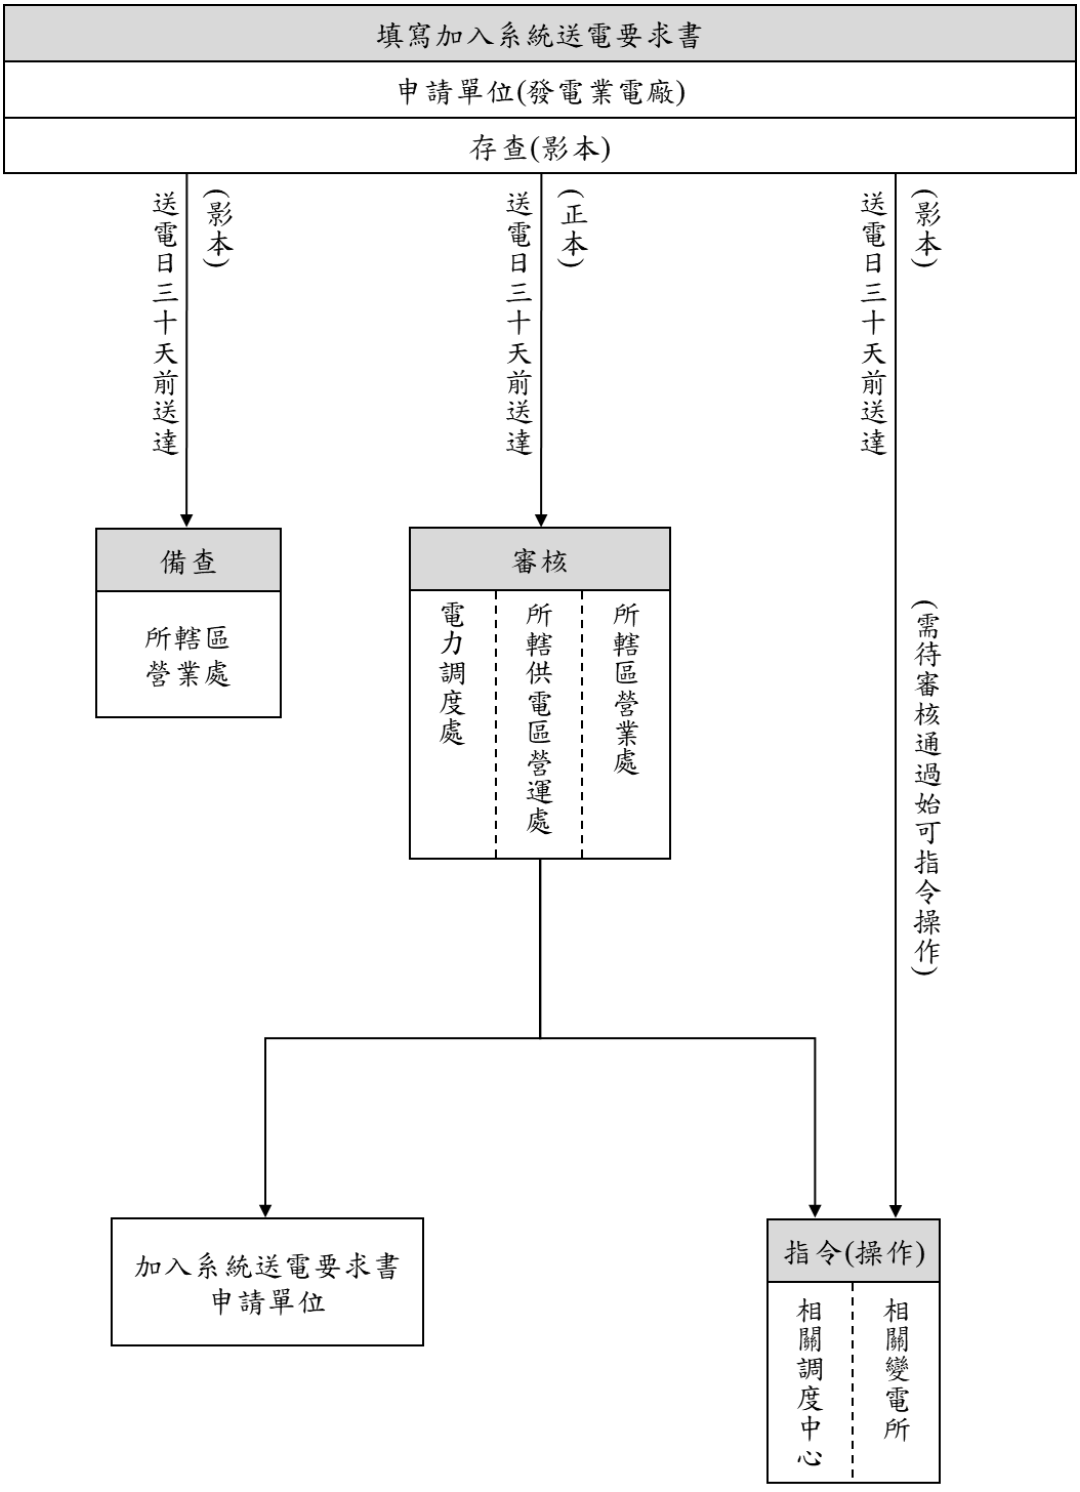

圖二 再生能源發電業設備加入系統流程

(2) 電廠機組

A. 於加入系統二十日前，電廠將擬加入發電機組或發電設備之相關圖面、資料、「供電設備試驗合格聲明書」、「各項試驗合格表」、「電廠機組資訊公開同意書」等並填寫「加入系統送電要求書」，向台電公司相關單位提出申請。

B. 「加入系統送電要求書」一式三聯，(甲聯)電廠存底。(乙聯)超高壓電廠、一次電廠送台電電力調度處審核(另送相關超高壓變電所、區域調度中心備查)；二次電廠送所轄台電供電區營運處審核(另送相關區域調度中心備查)；配電電廠送所轄台電區營業處審核(另影本送相關配電調度中心備查)。(丙聯)送所轄台電區營業處備查。其作業流程如圖二，經審核單位審查認可後，送電日三天前將審核結果通知電廠及相關調度中心或變電所。

(3) 應加強電力網者，應檢附加強電力網繳費收據繳費影本。

(4) 若「供電設備試驗合格聲明書」無法依限提出，可俟供電設備試驗合格後補送審查單位，得先以「傳真」辦理，正本補送。

(5) 設備加入因施工或安全關係，須停止供電中之設備時，應依「停電工作」規定填寫「停止要求書」，連同「加入系統送電要求書」一併辦理。

(6) 新、增設或改善之設備，若未依上述規定辦理者；或已辦理但未獲同意加入者，均不得加入台電系統。

(7) 於加入台電系統前提出具負責人簽署之「電廠機組資訊公開同意書」。

(8) 新、增設或改善設備加入台電系統前，發電廠應編擬「加入系統操作順序表」(內含併聯前系統狀況、停電區域、安全防範措施等)，於加入台電系統二星期前，送達台電相關調度單位備查。

4.2.3 加入系統日期之變更：

(1) 新、增設或改善設備加入台電系統，相關之配合工作或電力調度發生困難時，台電公司得洽請改期施行。

(2) 已核准之「加入系統送電要求書」，請求單位無法如期施行時，應將原因、延期日期通知台電審核單位；若期間超過 30 天(含)以上時，須另提出「加入系統送電要求書」，原要求書作廢。

(3) 加入台電系統過程中，因部分加入之設備發生異常，而未能如期加入；倘該設備經修復欲再次加入時，若期間超過 30 天(含)以上，須另提出「加入系統送電要求書」，原要求書作廢。

4.3 自用發電設備及自備變電所加入系統流程

4.3.1 適用範圍：

汽電共生發電機組、用戶專線、開關場等高壓供電設備之新設、增設或改善等工程，於竣工後加入電力系統供電前，須依本規定辦理。

4.3.2 辦理程序：

(1) 於加入系統二十日前，將擬加入設備之相關圖面、資料及填妥「供電線路試送電方式聲明書」、「供電設備試驗合格聲明書」、「各項試驗合格表」及「電力調度電話與遙測監視設備會驗申請書」等，向所轄台電區營業處提出申請。

註：既設之變電所免填「供電線路試送電方式聲明書」、「電力調度電話與遙測監視設備會驗申請書」。

(2) 經區營業處審查及派員現場檢驗認可後，代填「加入系統送電要求書」，連同(1)項附件及資料，轉送台電相關調度單位辦理，其作業流程如(圖三)或(圖四)。

(3) 若「供電設備試驗合格聲明書」無法依限提出，可俟供電設備試驗合格後補送區營業處；若區營業處無法於加入前轉送相關調度單位時，得先以「傳真」辦理，正本補送。

(4) 設備加入時如因施工或安全關係，須停止供電中之設備時，應填寫「停止要求書」，連同「加入系統送電要求書」一併辦理。

(5) 新設、增設或改善之設備，若未依規定辦理或已辦理但未獲同意加入者，均不得加入電力系統。


(6) 新、增設或改善設備加入台電系統前，應編擬「加入系統操作順序表」(內含短路試驗、變壓器遞升加壓試驗、併聯前系統狀況、停電區域、安全防範措施等)，如附表十五，於加入台電系統二星期前，送達台電相關調度單位審查。

4.3.7 加入系統日期之變更：


(1) 新設、增設或改善設備加入系統，相關之配合工作或電力調度發生困難時，台電公司得洽請自備變電所改期施行。

(2) 已核准之「加入系統送電要求書」，自備變電所因故無法如期施行時，應將原因、延期日期通知台電審核單位，如獲同意得不必另提要求書。

(3) 加入系統過程中，因部分加入之設備發生異常未能如期加入，於該設備經修復再次加入時，若期間超過三十天(含)以上時須另提要求書，原要求書作廢。

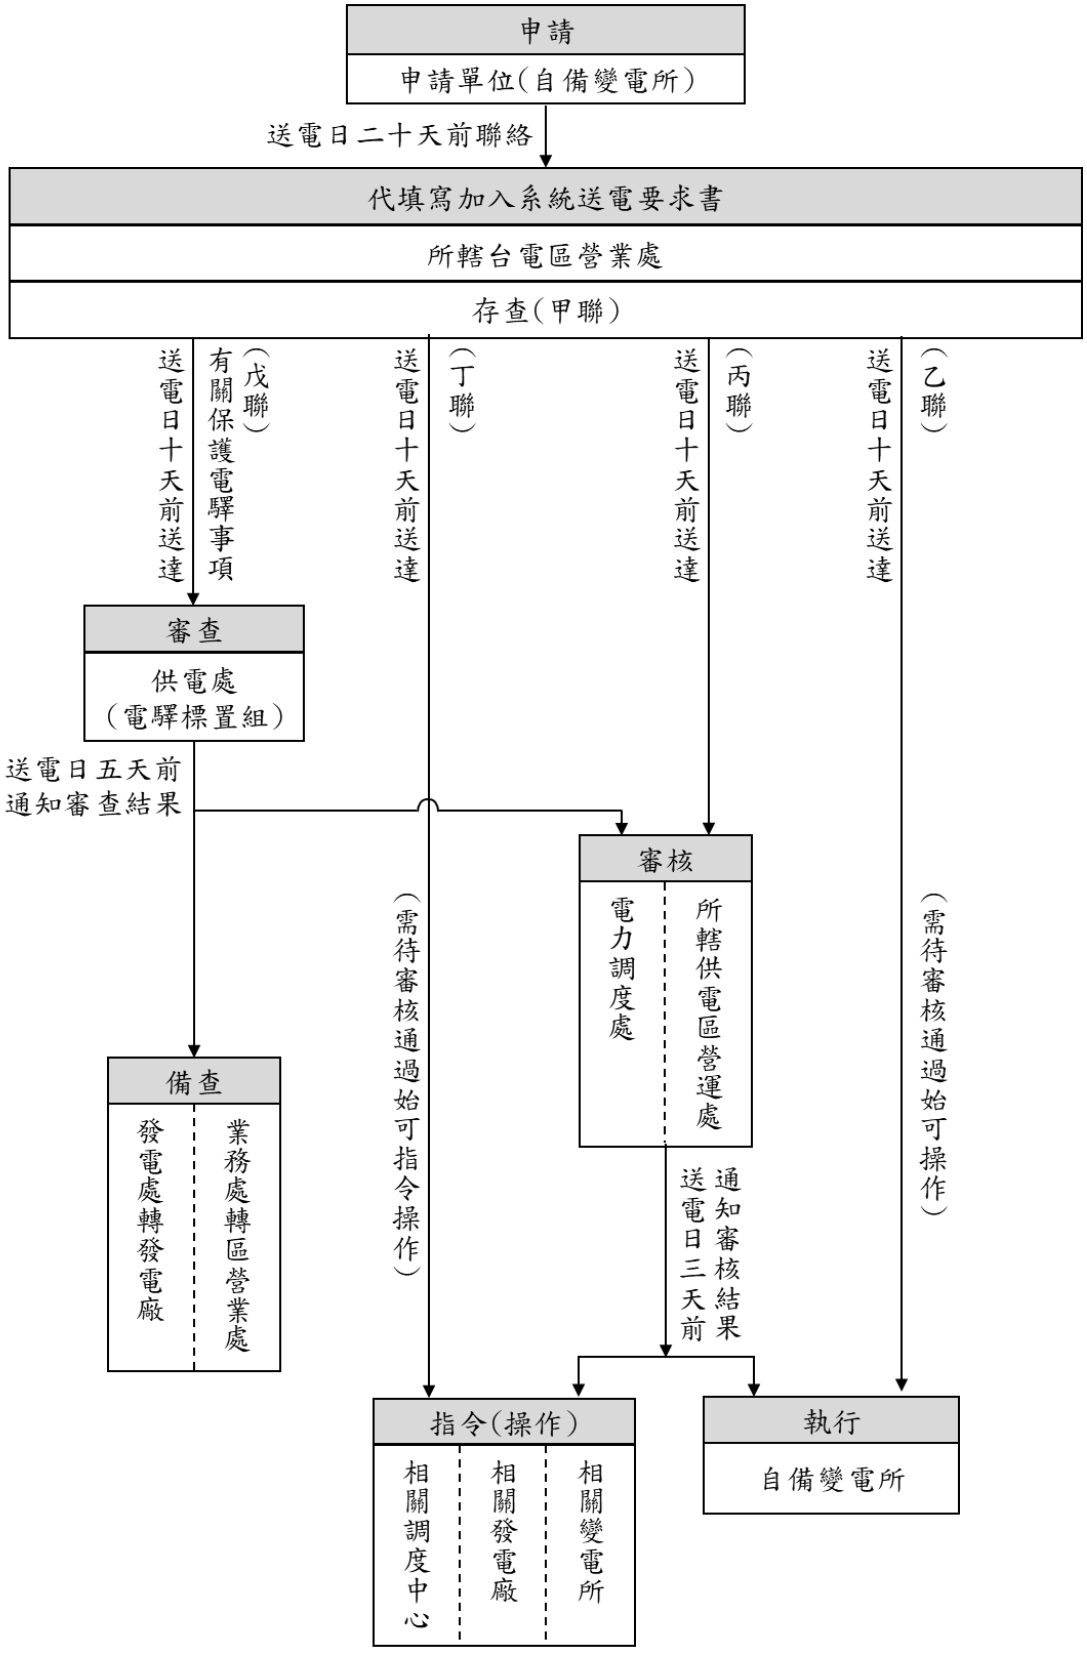

圖三 自備變電所用戶設備加入系統流程

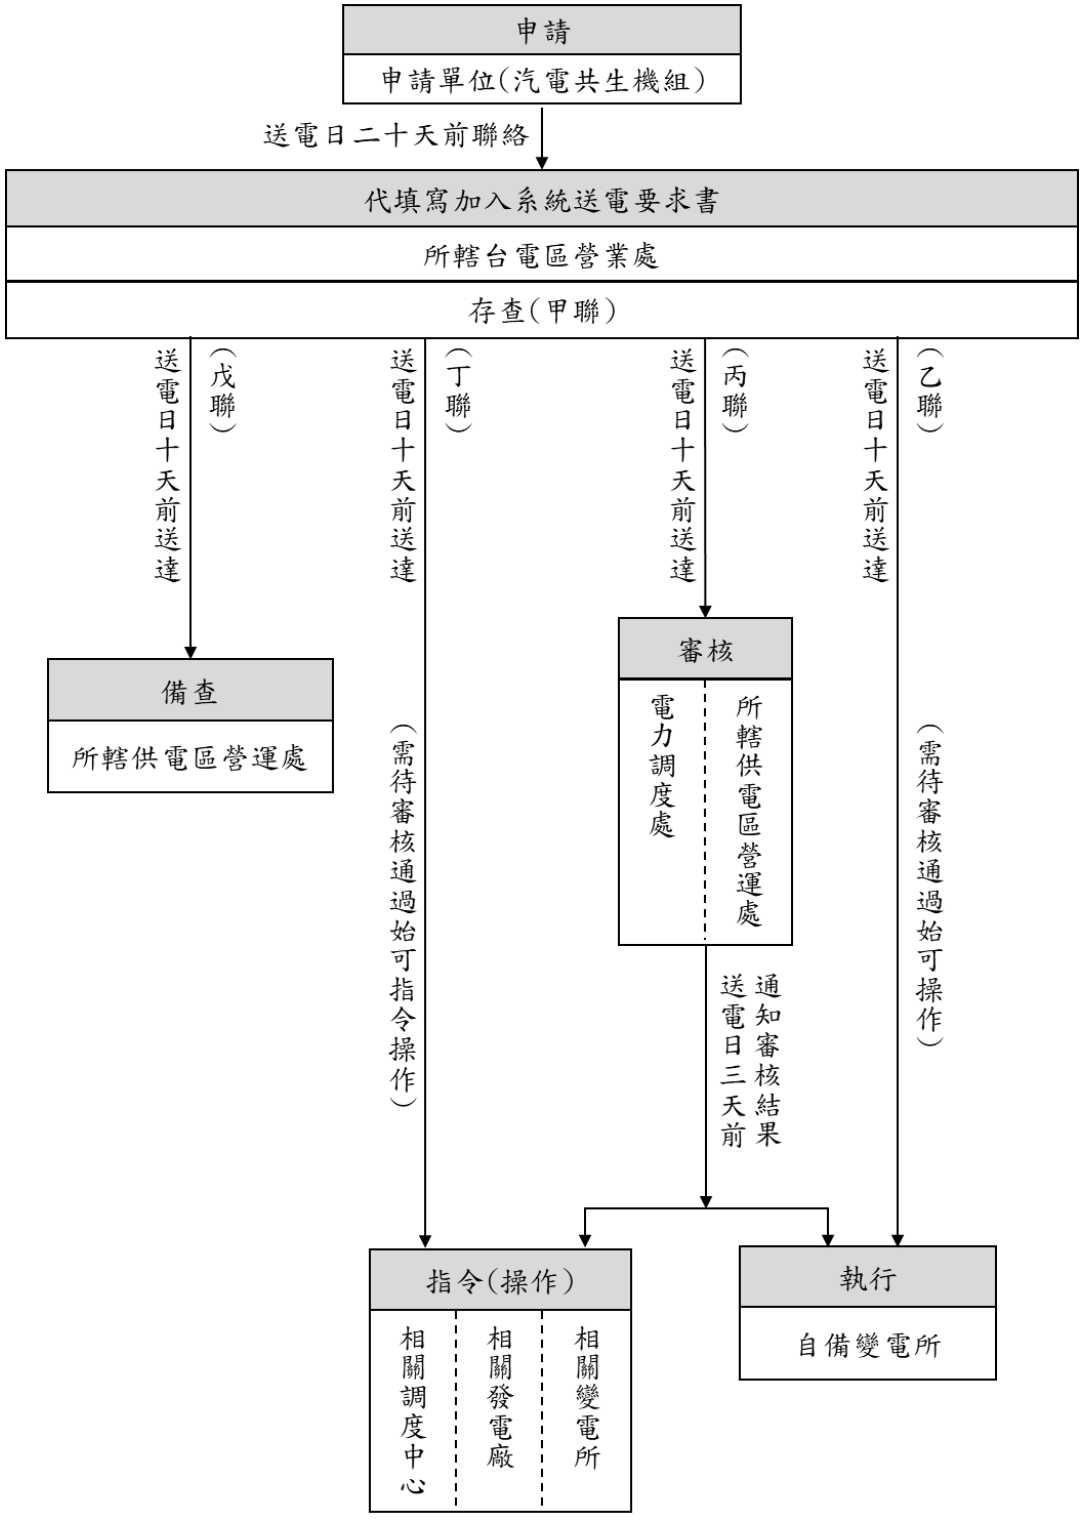

圖四 自用發電設備設置者設備加入系統流程

4.4 併網型儲能擁有者之設備加入系統流程

4.4.1 適用時機

儲能設備、輸電級過載保護設備、電源線及開關場高壓端設備之新(增)設或改善工程，於竣工後加入台電系統送電前，須依本程序辦理。

4.4.2 辦理程序

(1) 儲能設備

A. 於加入系統三十日前，運轉負責人將擬加入儲能設備之相關圖面、資料、「供電設備試驗合格聲明書」、「各項試驗合格表」、「儲能系統資訊公開同意書」及「儲能系統模型資料表」等並填寫「加入系統送電要求書」一式三聯，向台電公司相關單位提出申請。

B. 「加入系統送電要求書」一式三聯，(甲聯)運轉負責人存底。(乙聯)送台電電力調度處審核。(丙聯)送儲能設備引接電壓等級劃分權責單位備查。其作業流程如圖五，經審核單位審查認可後，送電日三天前將審核結果通知運轉負責人及相關調度中心或變電所。

(2) 電源線及開關場高壓端設備

A. 於加入系統二十日前，運轉負責人將擬加入輸變電設備之相關圖面、資料、「供電設備試驗合格聲明書」、「各項試驗合格表」及「儲能系統資訊公開同意書」等並填寫「加入系統送電要求書」，一式三聯，依輸變電設備引接電壓等級向台電公司相關單位提出申請。

B. 經審核單位審查認可後，送電日三天前將審核結果通知申請單位及相關調度中心或變電所，作業流程如圖六。

(3) 設備如因擴建、改善、更新、修復等工程，影響電力系統參數之發、變電設備，皆應於加入系統前將設備特性參數分送相關單位。

(4) 輸電級過載保護設備：併接於 69kV 以上且經檢討須裝設輸電級過載保護設備之儲能系統，應依「輸電級過載保護設定事項」辦理。

(5) 若「供電設備試驗合格聲明書」無法依限提出，可俟供電設備試驗合格後補送審查單位，得先以「傳真」辦理，正本補送。

(6) 設備加入因施工或安全關係，須停止供電中之設備時，應填寫「停止要求書」，連同「加入系統送電要求書」一併辦理。


(7) 新、增設或改善之設備，若未依上述規定辦理者；或已辦理但未獲同意加入者，均不得加入台電系統。

4.4.3 加入系統日期之變更：


(1) 新、增設或改善設備加入台電系統，相關之配合工作或電力調度發生困難時，台電公司得洽請改期施行。

(2) 已核准之「加入系統送電要求書」，請求單位無法如期施行時，應將原因、延期日期通知台電審核單位；若期間超過 30 天(含)以上時，須另提出「加入系統送電要求書」，原要求書作廢。

(3) 加入台電系統過程中，因部分加入之設備發生異常，而未能如期加入；倘該設備經修復欲再次加入時，若期間超過 30 天(含)以上，須另提出「加入系統送電要求書」，原要求書作廢。

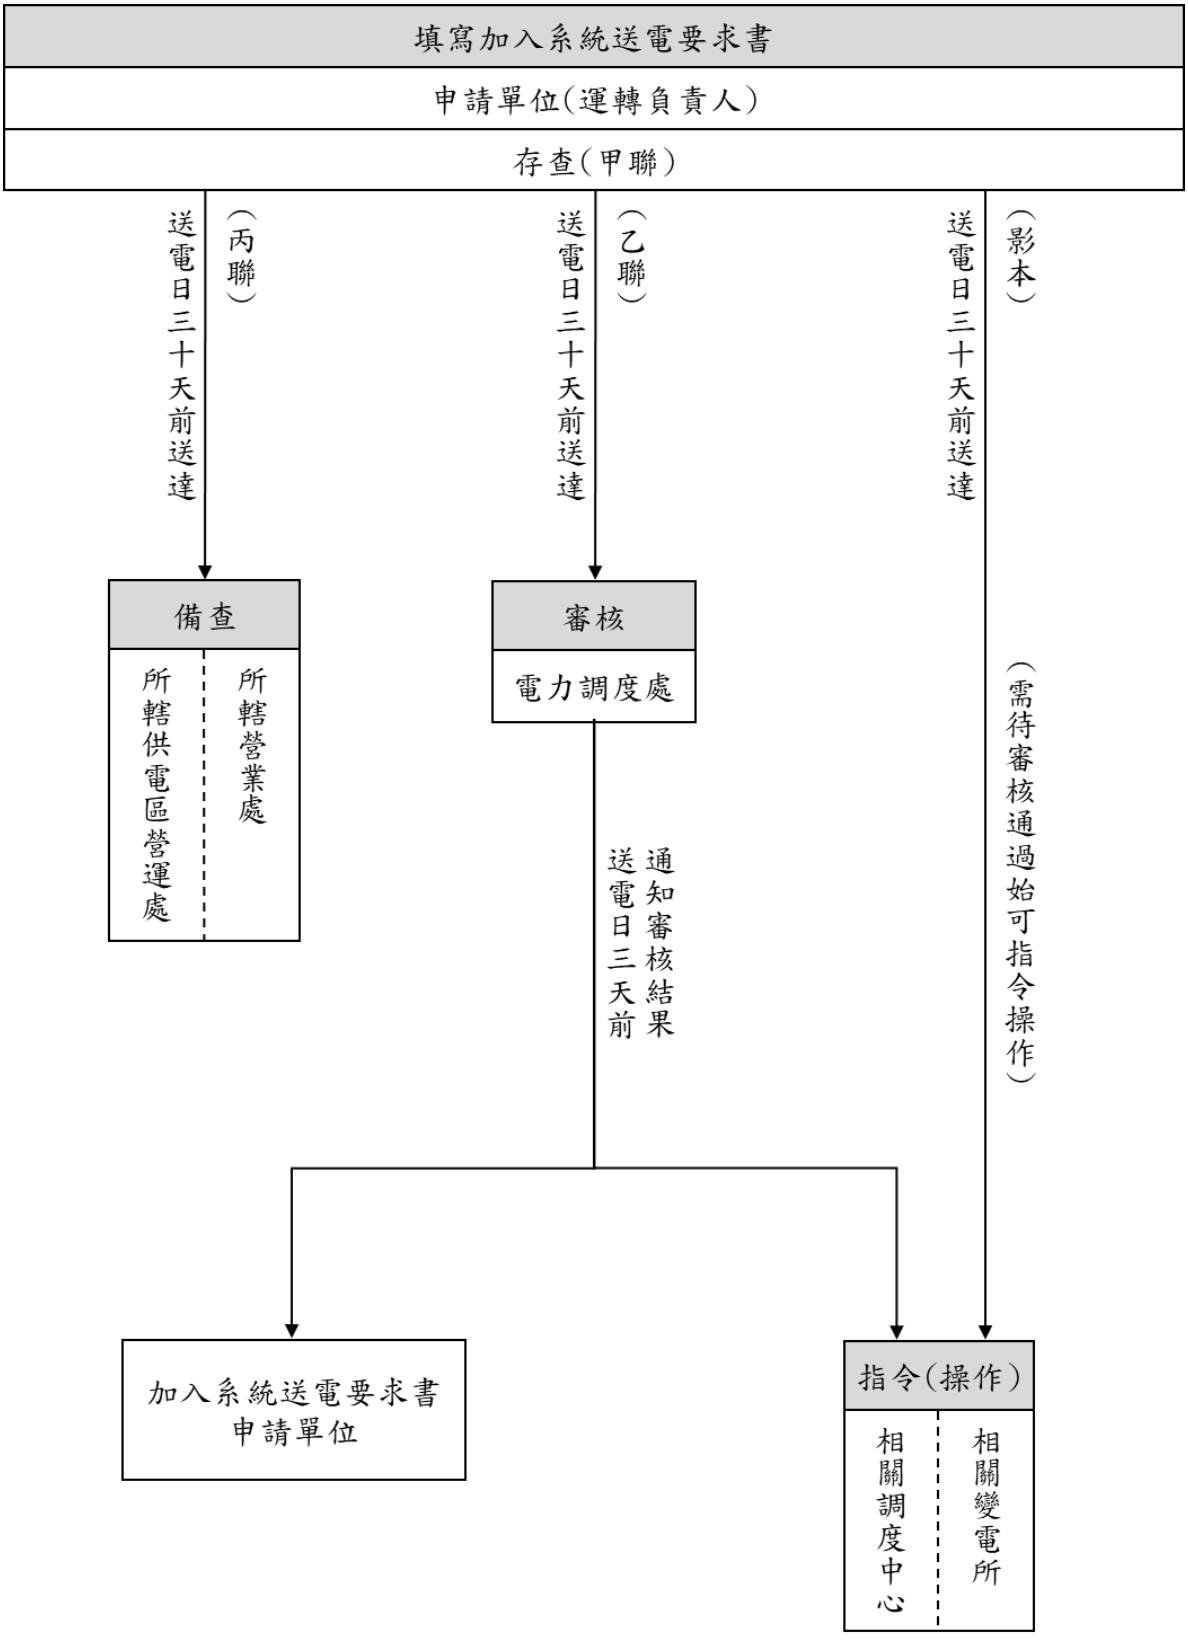

圖五 儲能設備「加入系統送電要求書」作業流程圖

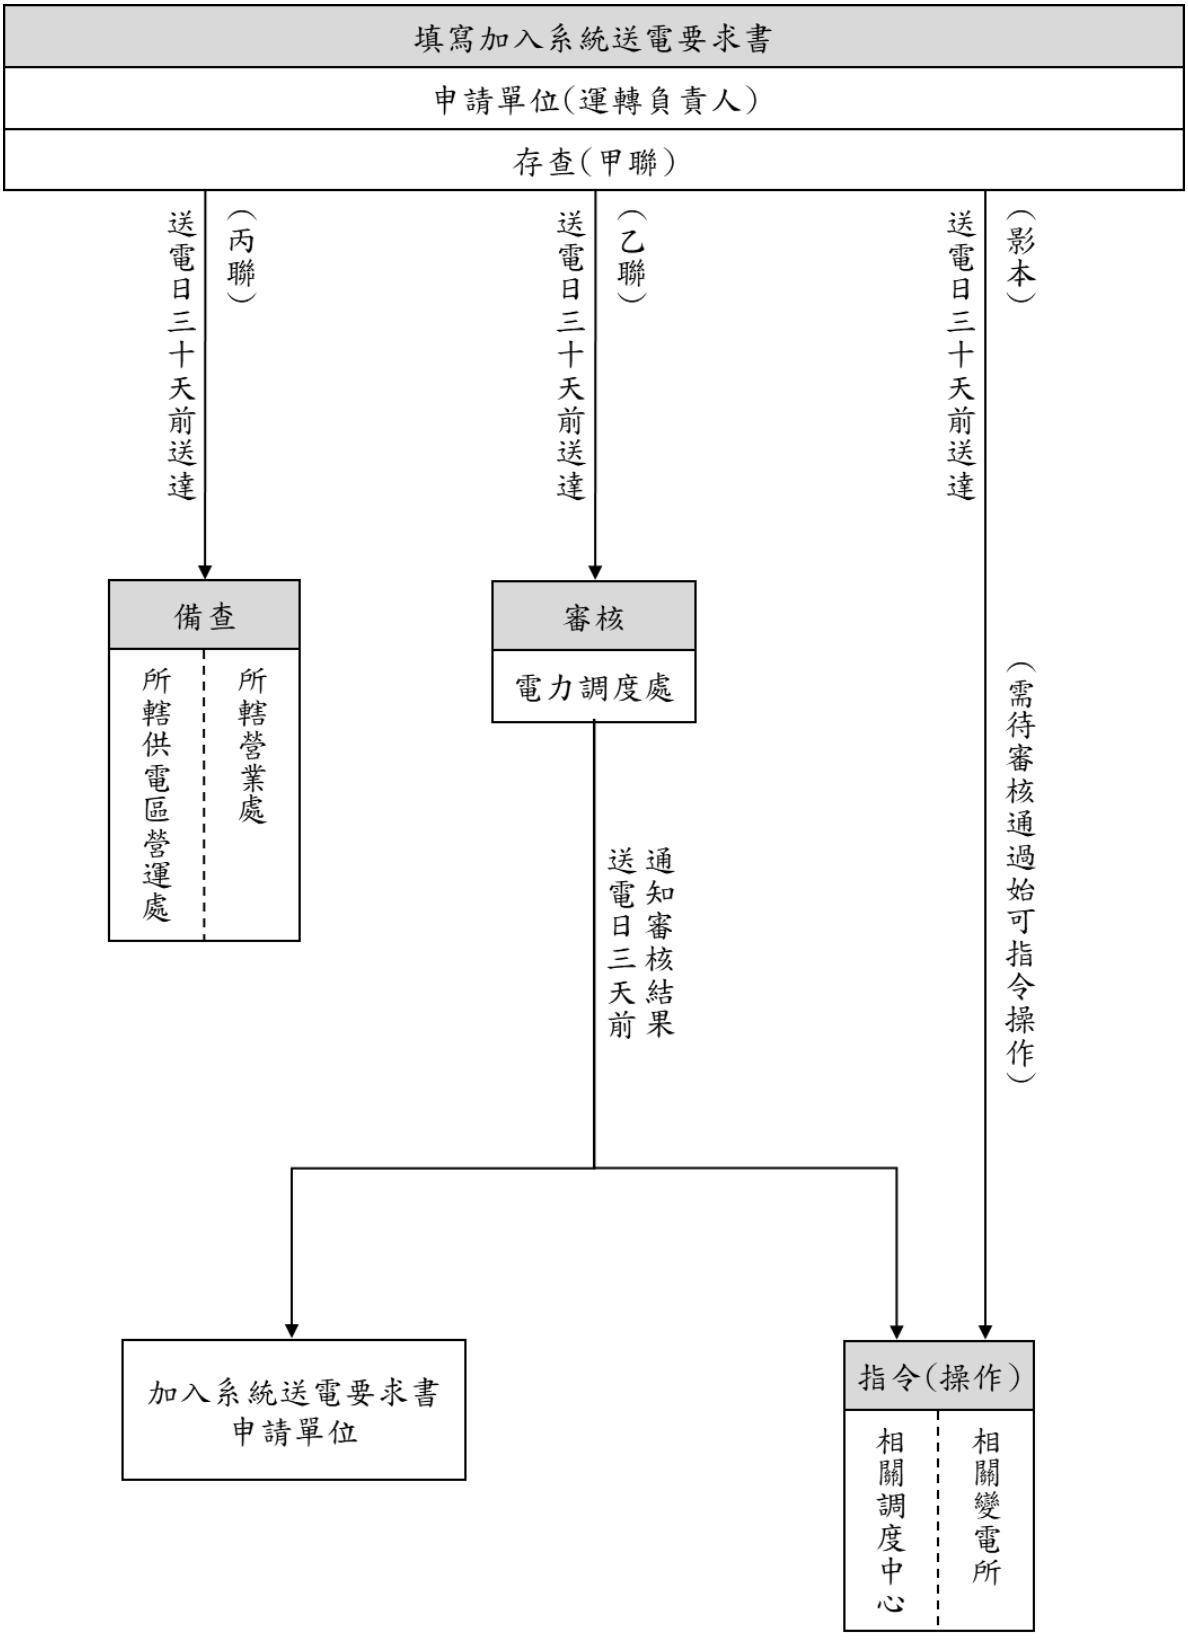

圖六 電源線、輸電級過載保護設備及開關場高壓端設備「加入系統送電要求書」作業流程圖