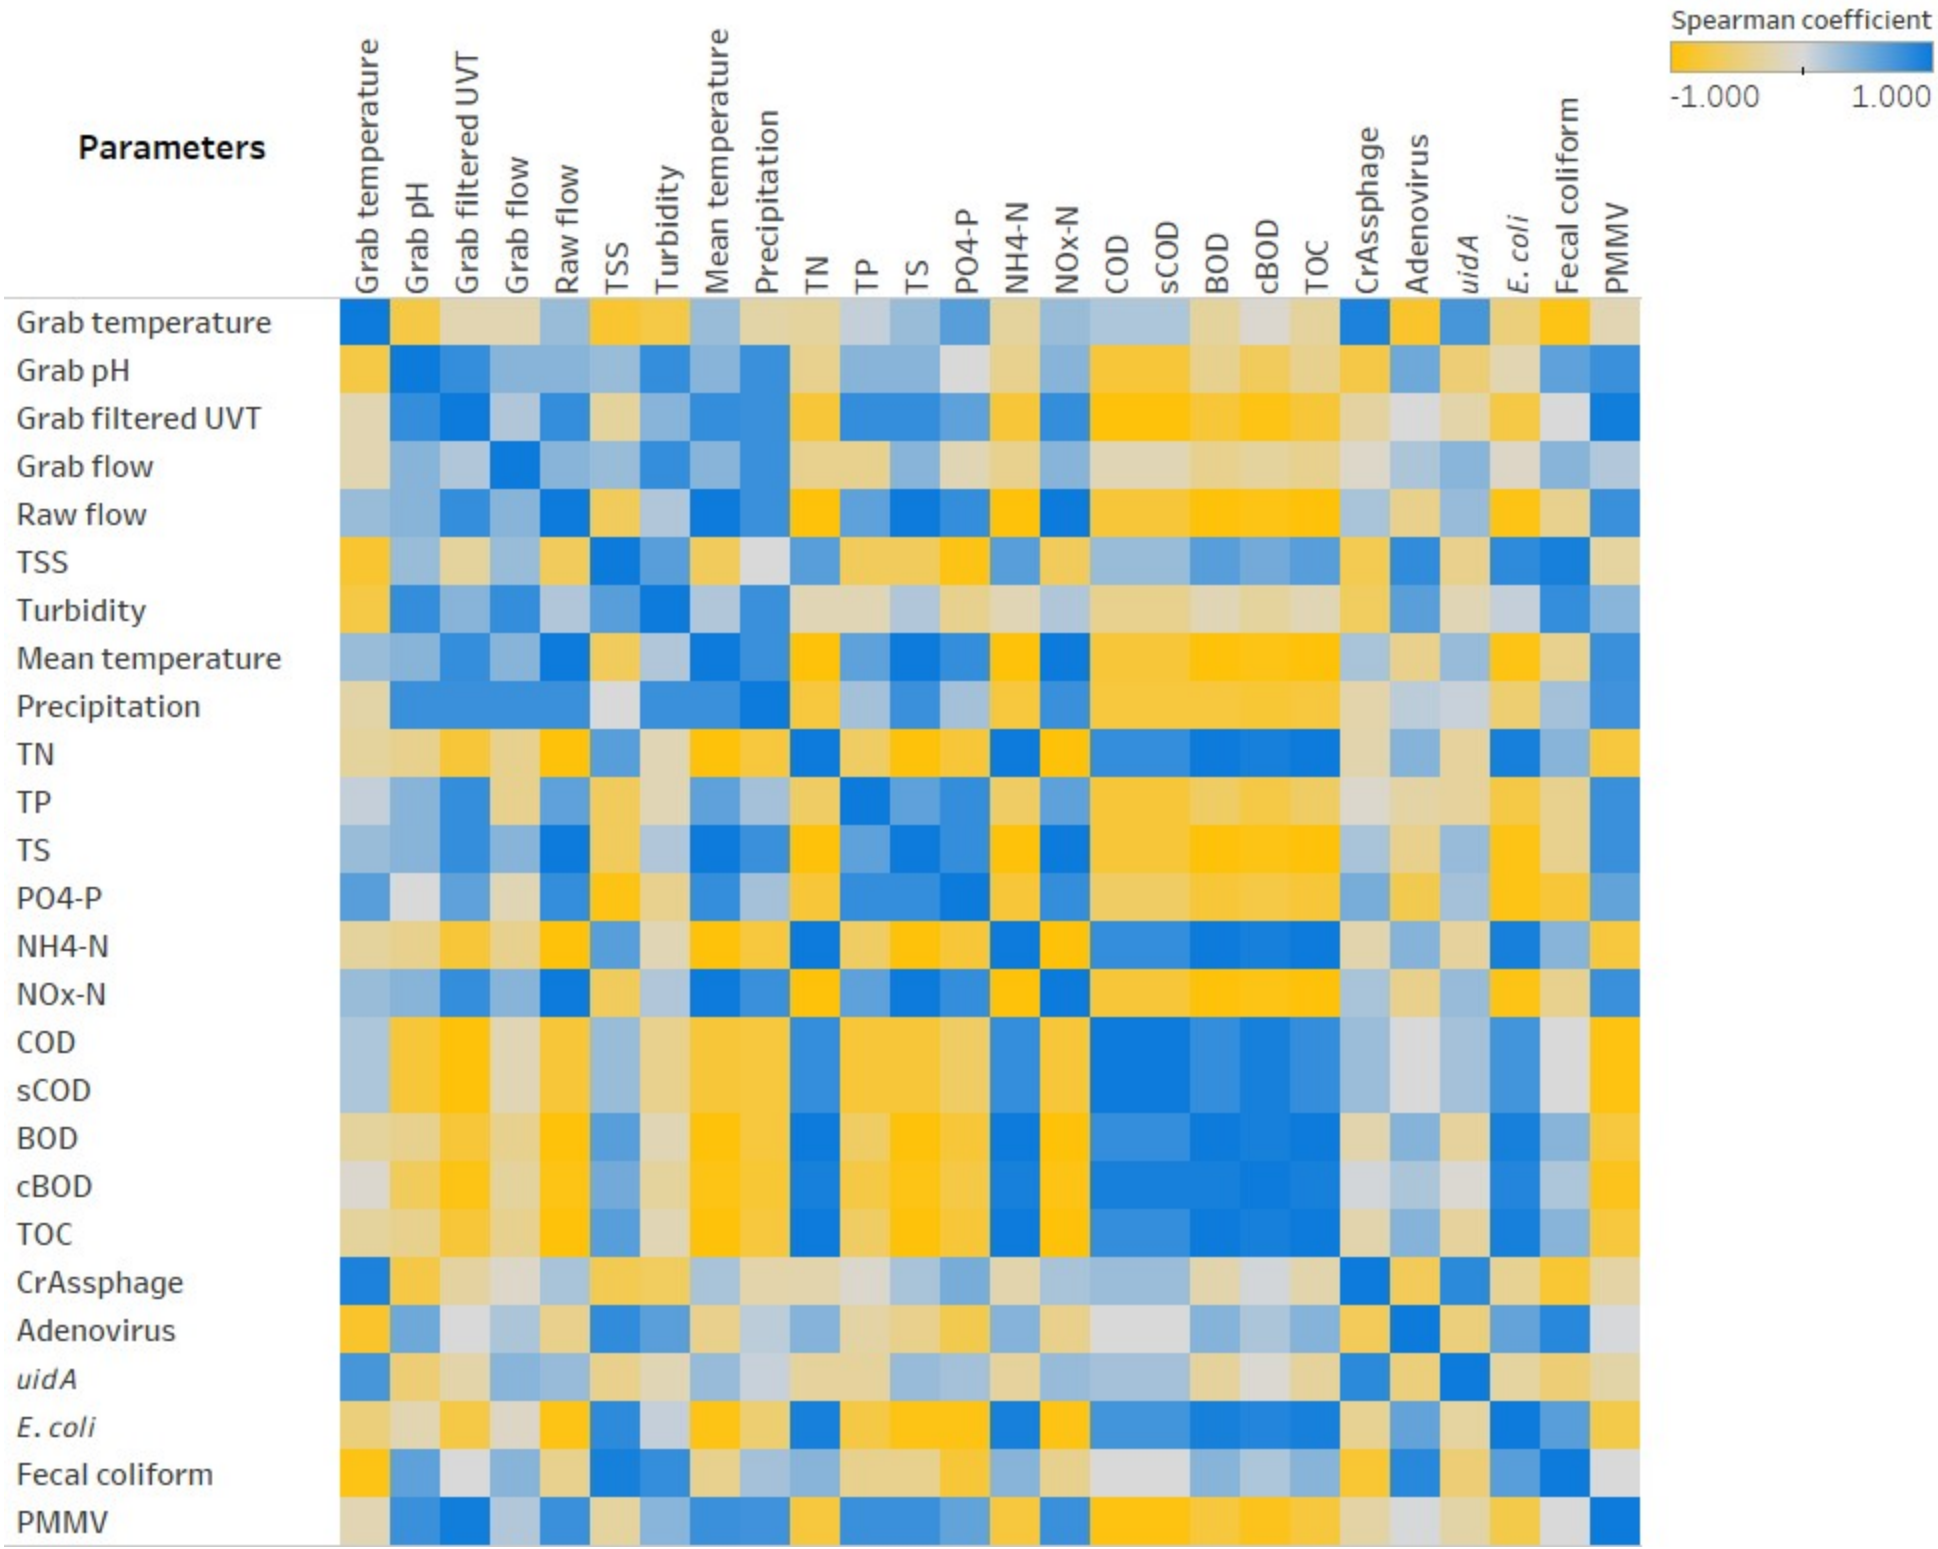
Spearman coefficient
-1.000
1.000
Parameters
Grab temperature
Grab pH
Grab filtered UVT
Grab flow
Raw flow
TSS
Turbidity
Mean temperature
Precipitation
TN
TP
TS
PO4-P
NH4-N
NOx-N
COD
sCOD
BOD
cBOD
TOC
CrAssphage
Adenovirus
uidA
E. coli
Fecal coliform
PMMV