


JGA Microtiming Score · BMIG / DMIG — FINALE


Ray Brown Trio — Exactly Like You · M33-M48

BPM interno medio: 164,5 · Variazione BPM: +6,8 BPM · Contrabbasso-Batteria: mediana +16,9 ms, Bass dietro


Pulsazioni interne · valori B / D in millisecondi

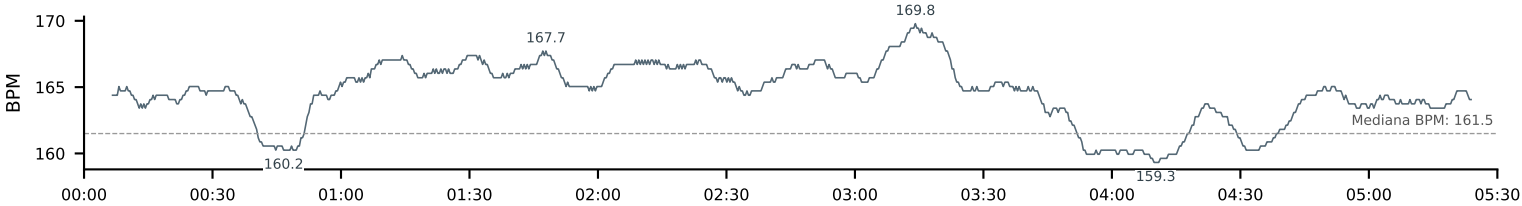


BPM interno: 161.18 · M33-M36

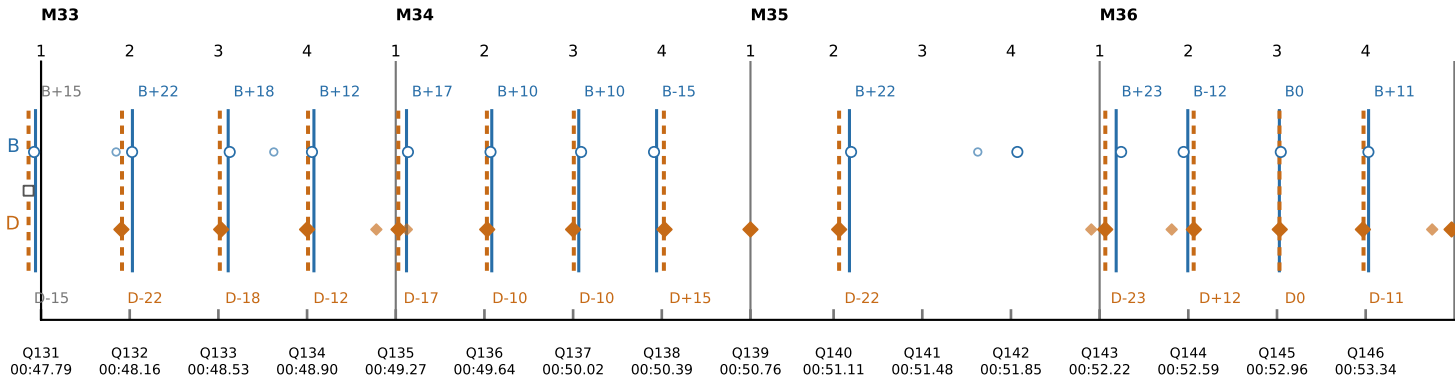


BPM interno: 164.39 · M37-M40

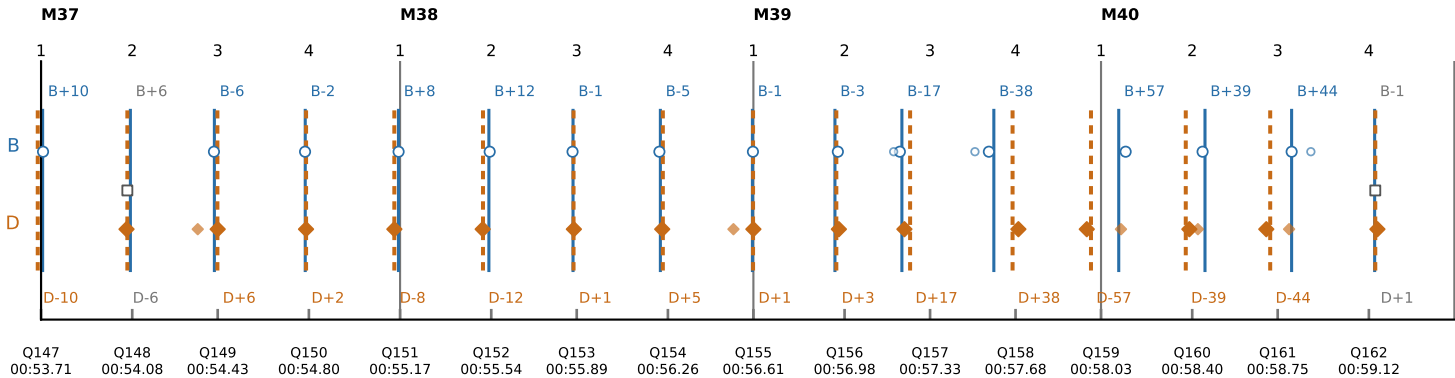

BPM interno: 165.71 · M41-M44

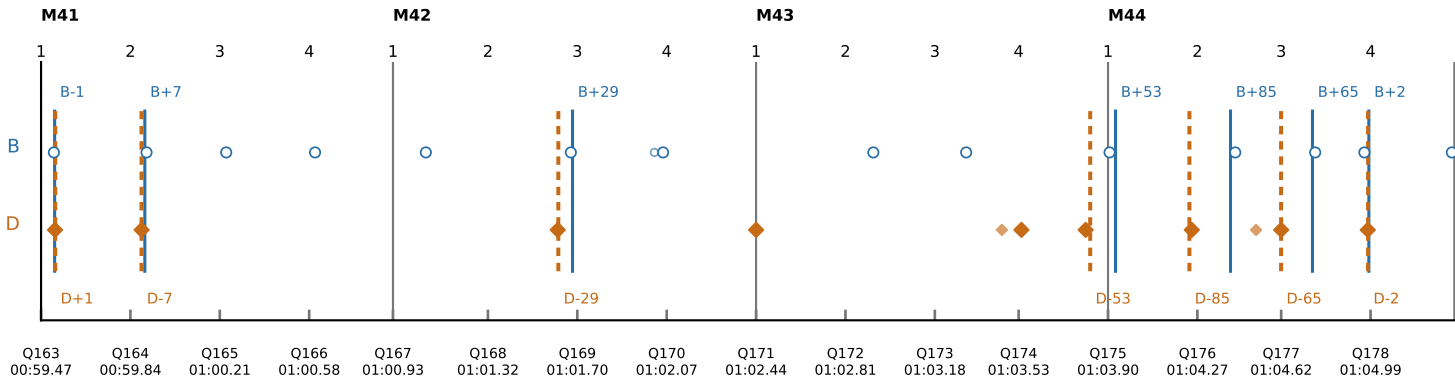

BPM interno: 166.71 · M45-M48

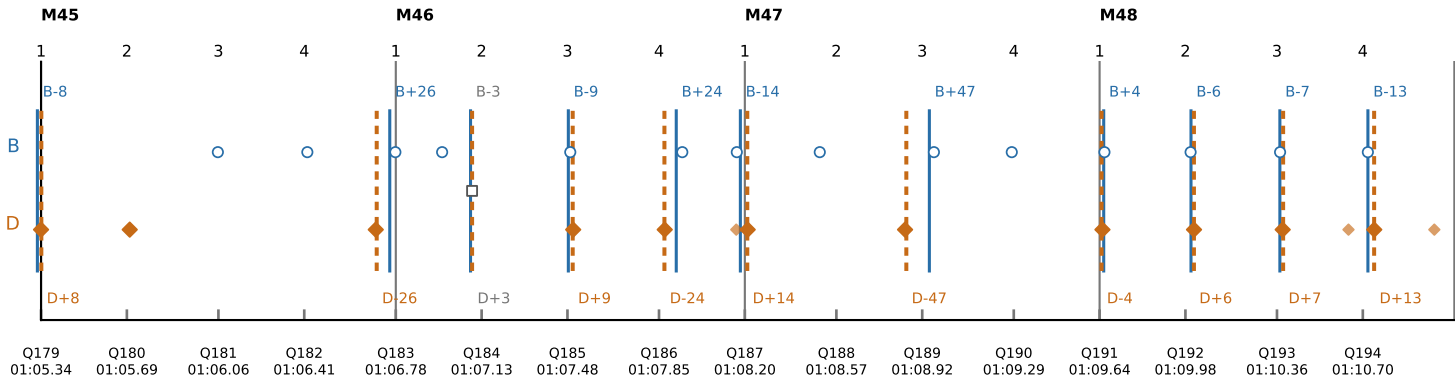

○ Contrabbasso ◆ Batteria — BMIG - - DMIG B/D - = avanti B/D + = dietro — BPM interno □ Ricostruito

BMIG = Bass Measure Internal Grid · DMIG = Drum Measure Internal Grid

RAPPORTO TRA CONTRABBASSO E BATTERIA

Nella selezione analizzata, le pulsazioni di contrabbasso e batteria risultano complessivamente ravvicinate. Nei 43 quarti con attacchi osservati di entrambi gli strumenti, la differenza mediana tra le griglie è +16,9 ms, con il contrabbasso leggermente arretrato. La presenza di anticipi e ritardi non indica una posizione uniformemente avanzata o arretrata.

BPM interno: 160,2 → 167,0 · incremento +6,8 BPM